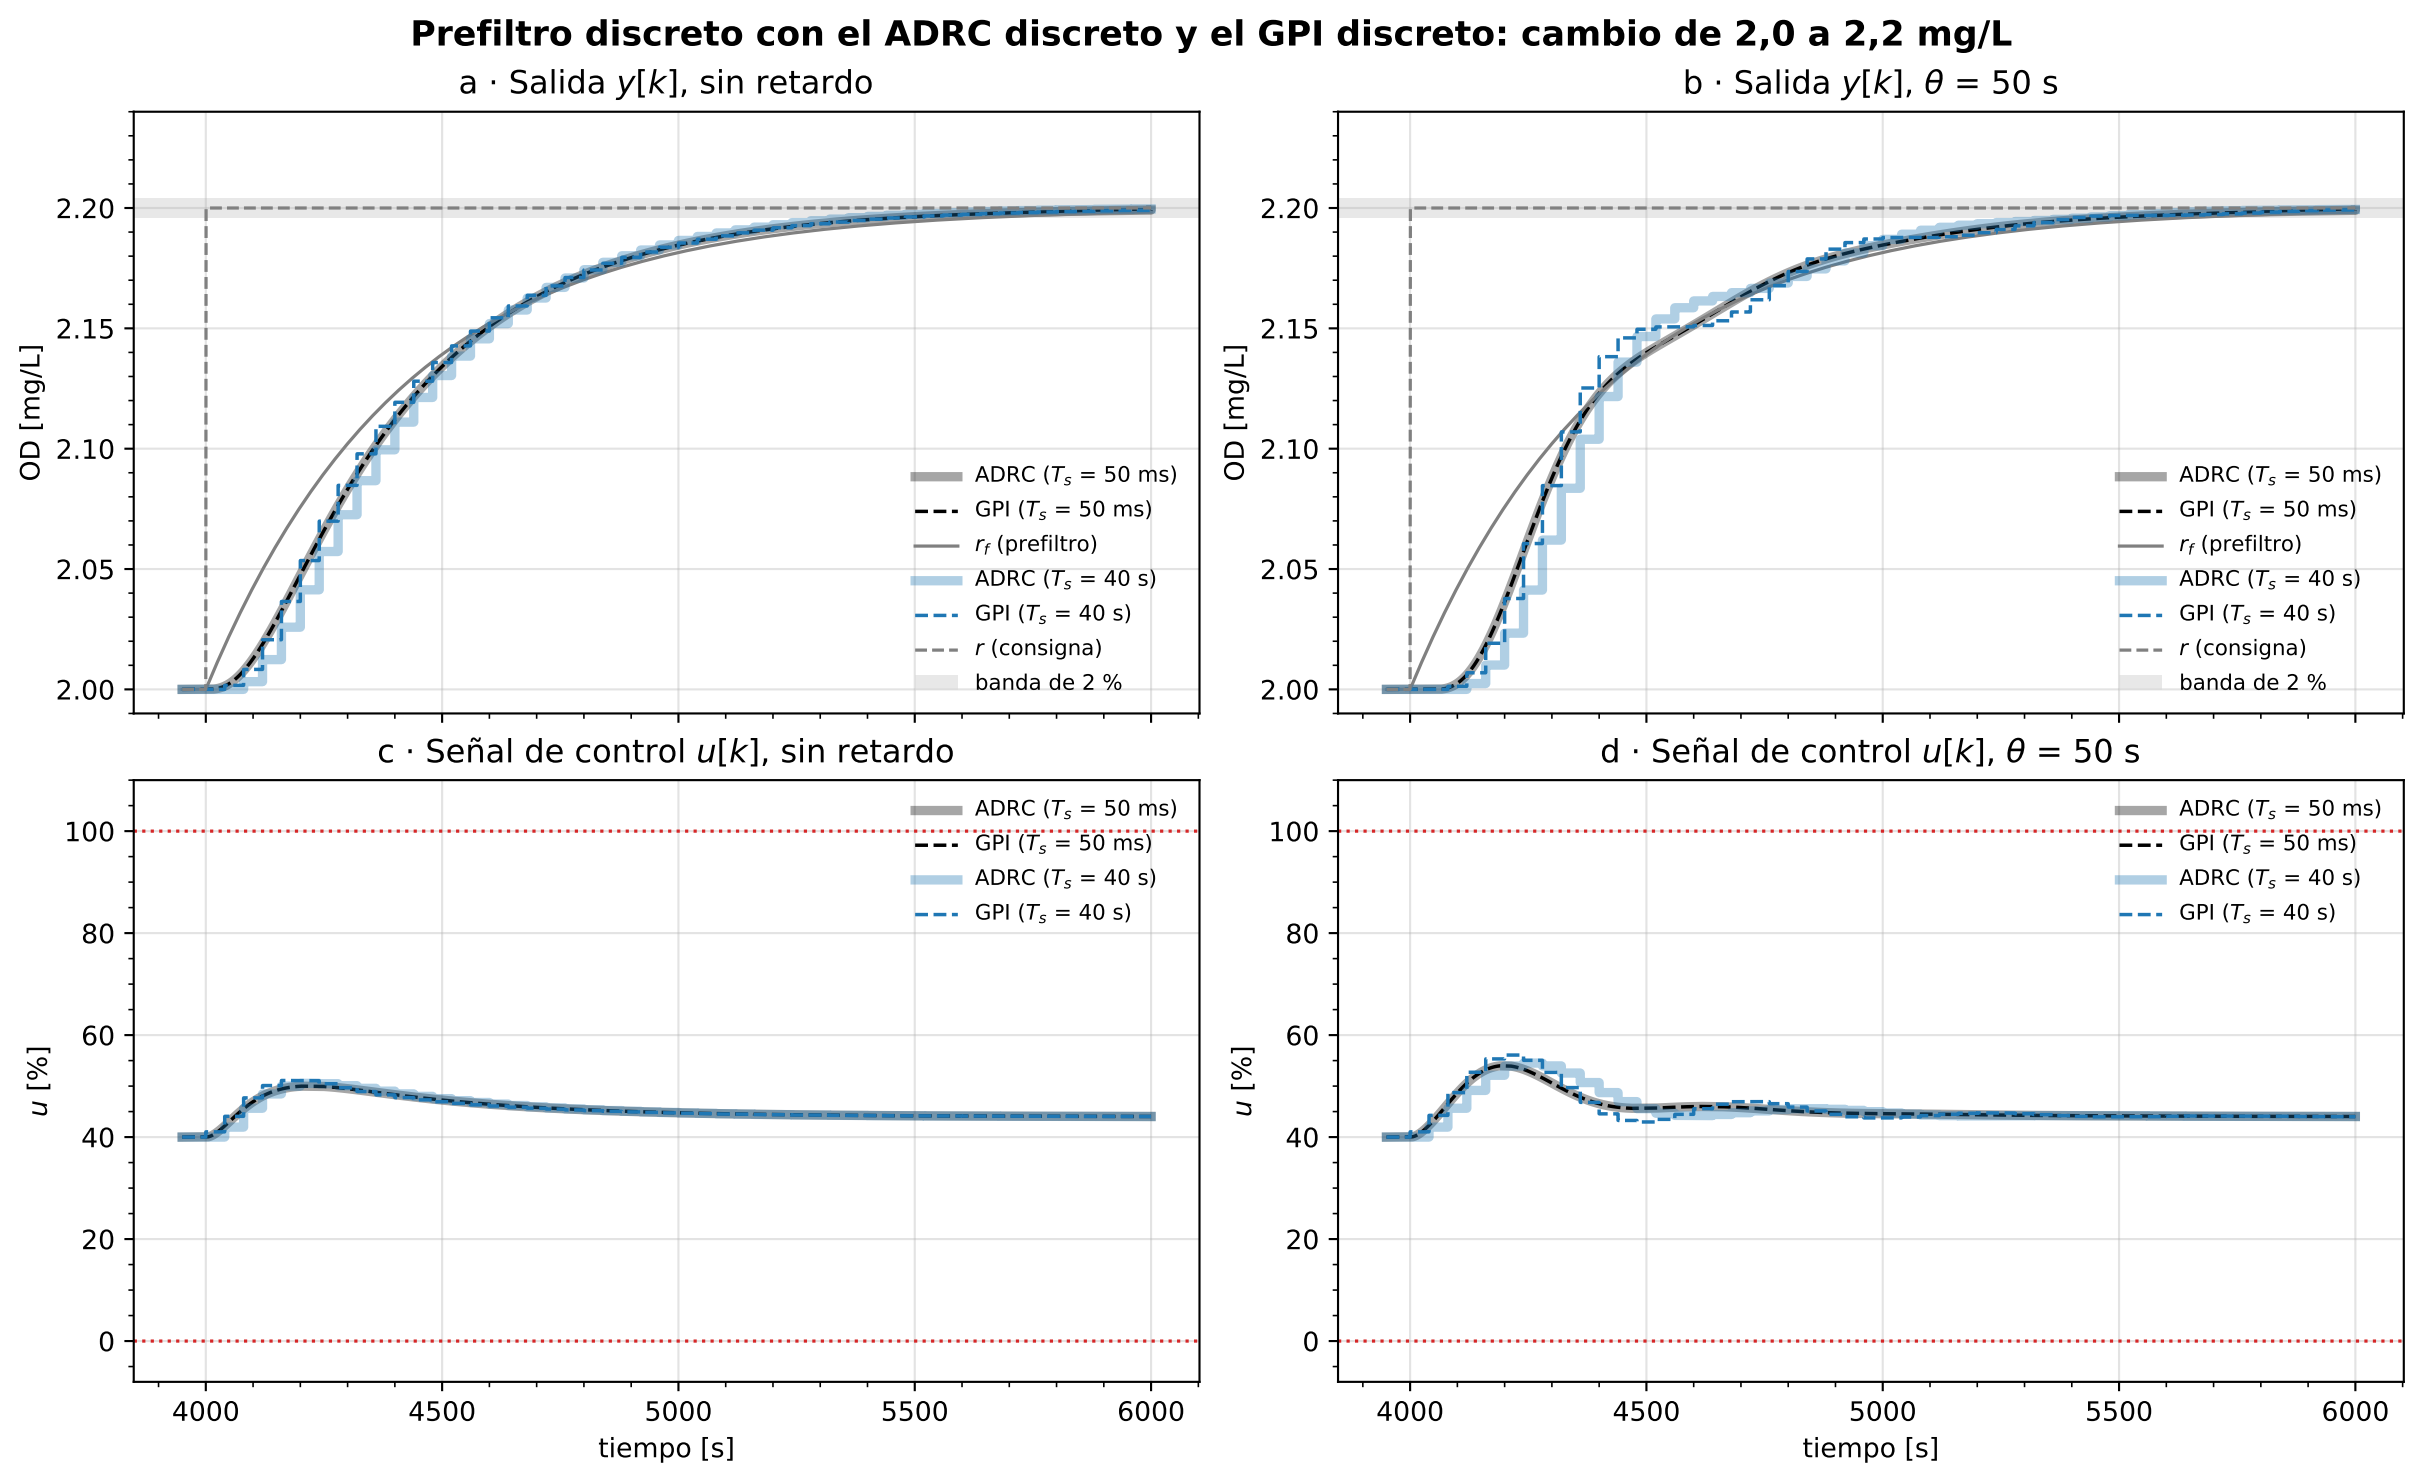

Prefiltro discreto con el ADRC discreto y el GPI discreto: cambio de 2,0 a 2,2 mg/L
a · Salida y[k], sin retardo
b · Salida y[k], θ = 50 s
c · Señal de control u[k], sin retardo
d · Señal de control u[k], θ = 50 s
OD [mg/L]
u [%]
tiempo [s]
ADRC (Ts = 50 ms)
GPI (Ts = 50 ms)
rf (prefiltro)
ADRC (Ts = 40 s)
GPI (Ts = 40 s)
r (consigna)
banda de 2 %