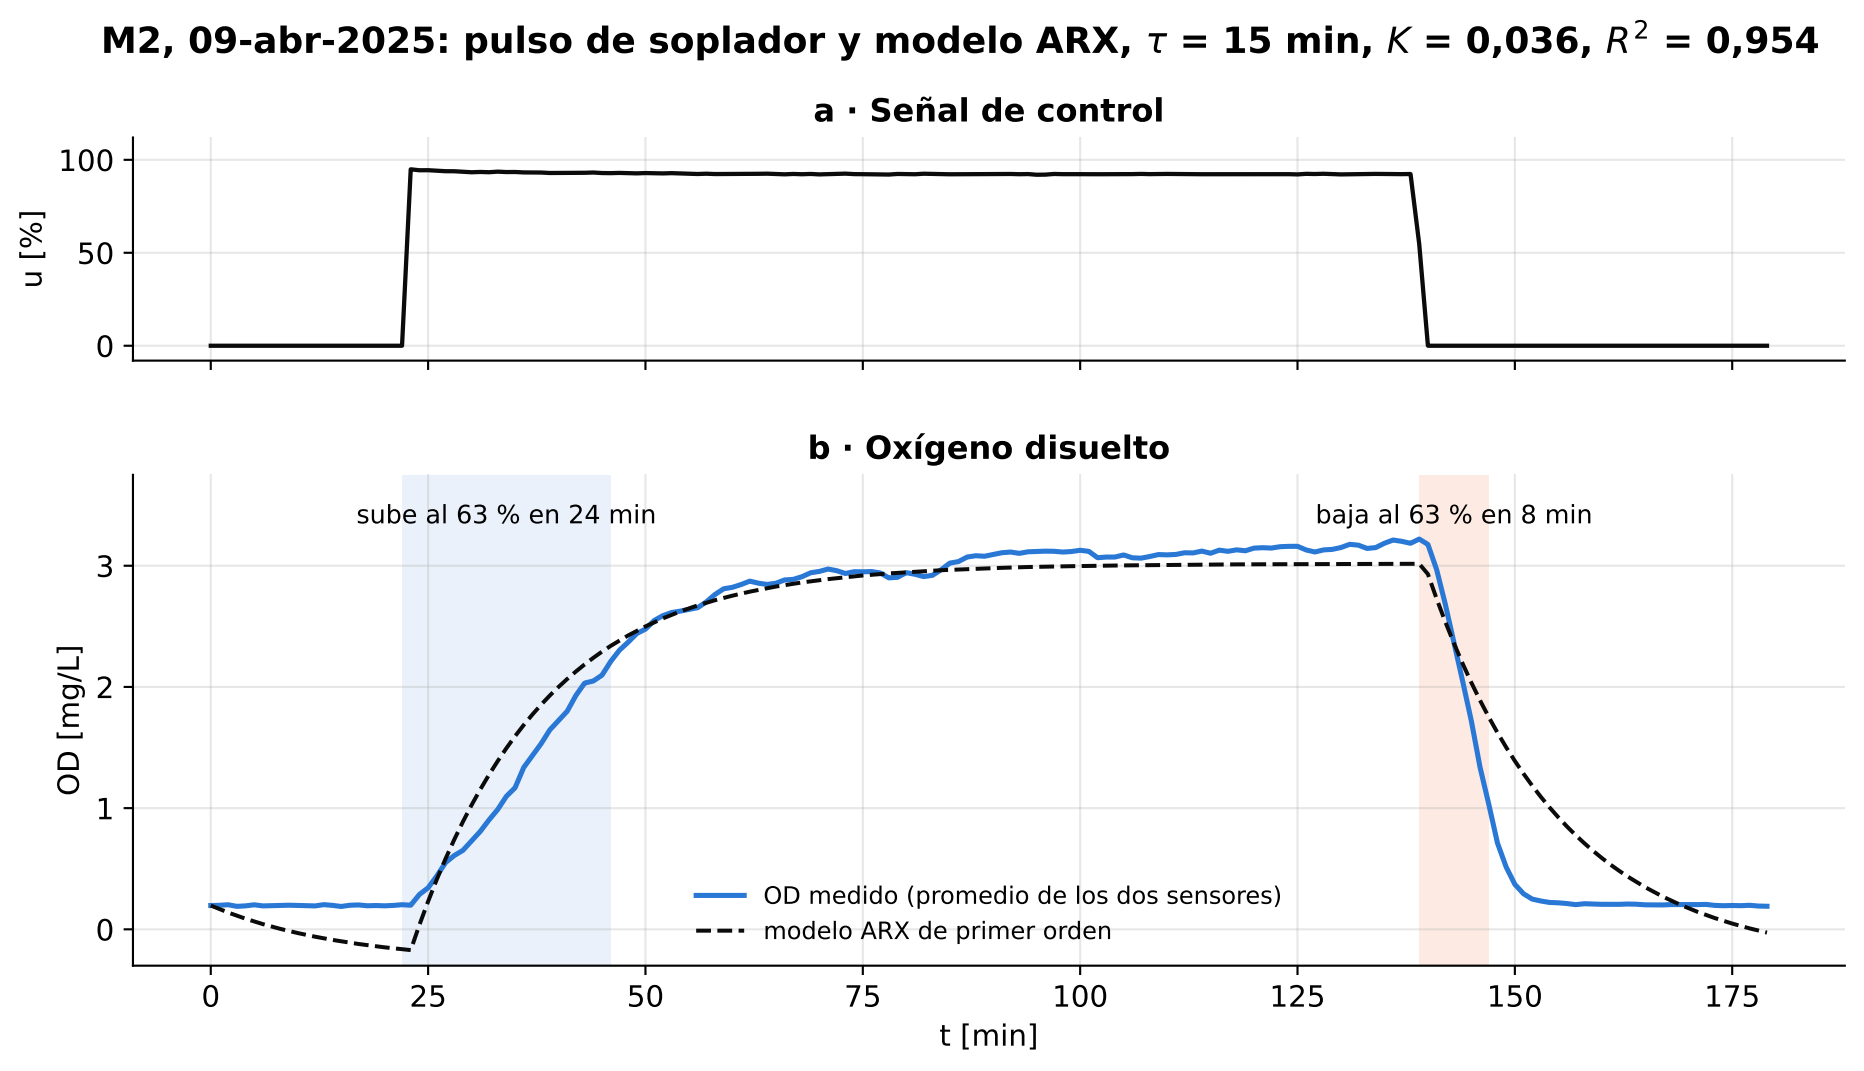
M2, 09-abr-2025: pulso de soplador y modelo ARX, τ = 15 min, K = 0,036, R² = 0,954
a · Señal de control
u [%]
100
50
0
b · Oxígeno disuelto
sube al 63 % en 24 min
baja al 63 % en 8 min
OD [mg/L]
3
2
1
0
OD medido (promedio de los dos sensores)
modelo ARX de primer orden
0
25
50
75
100
125
150
175
t [min]