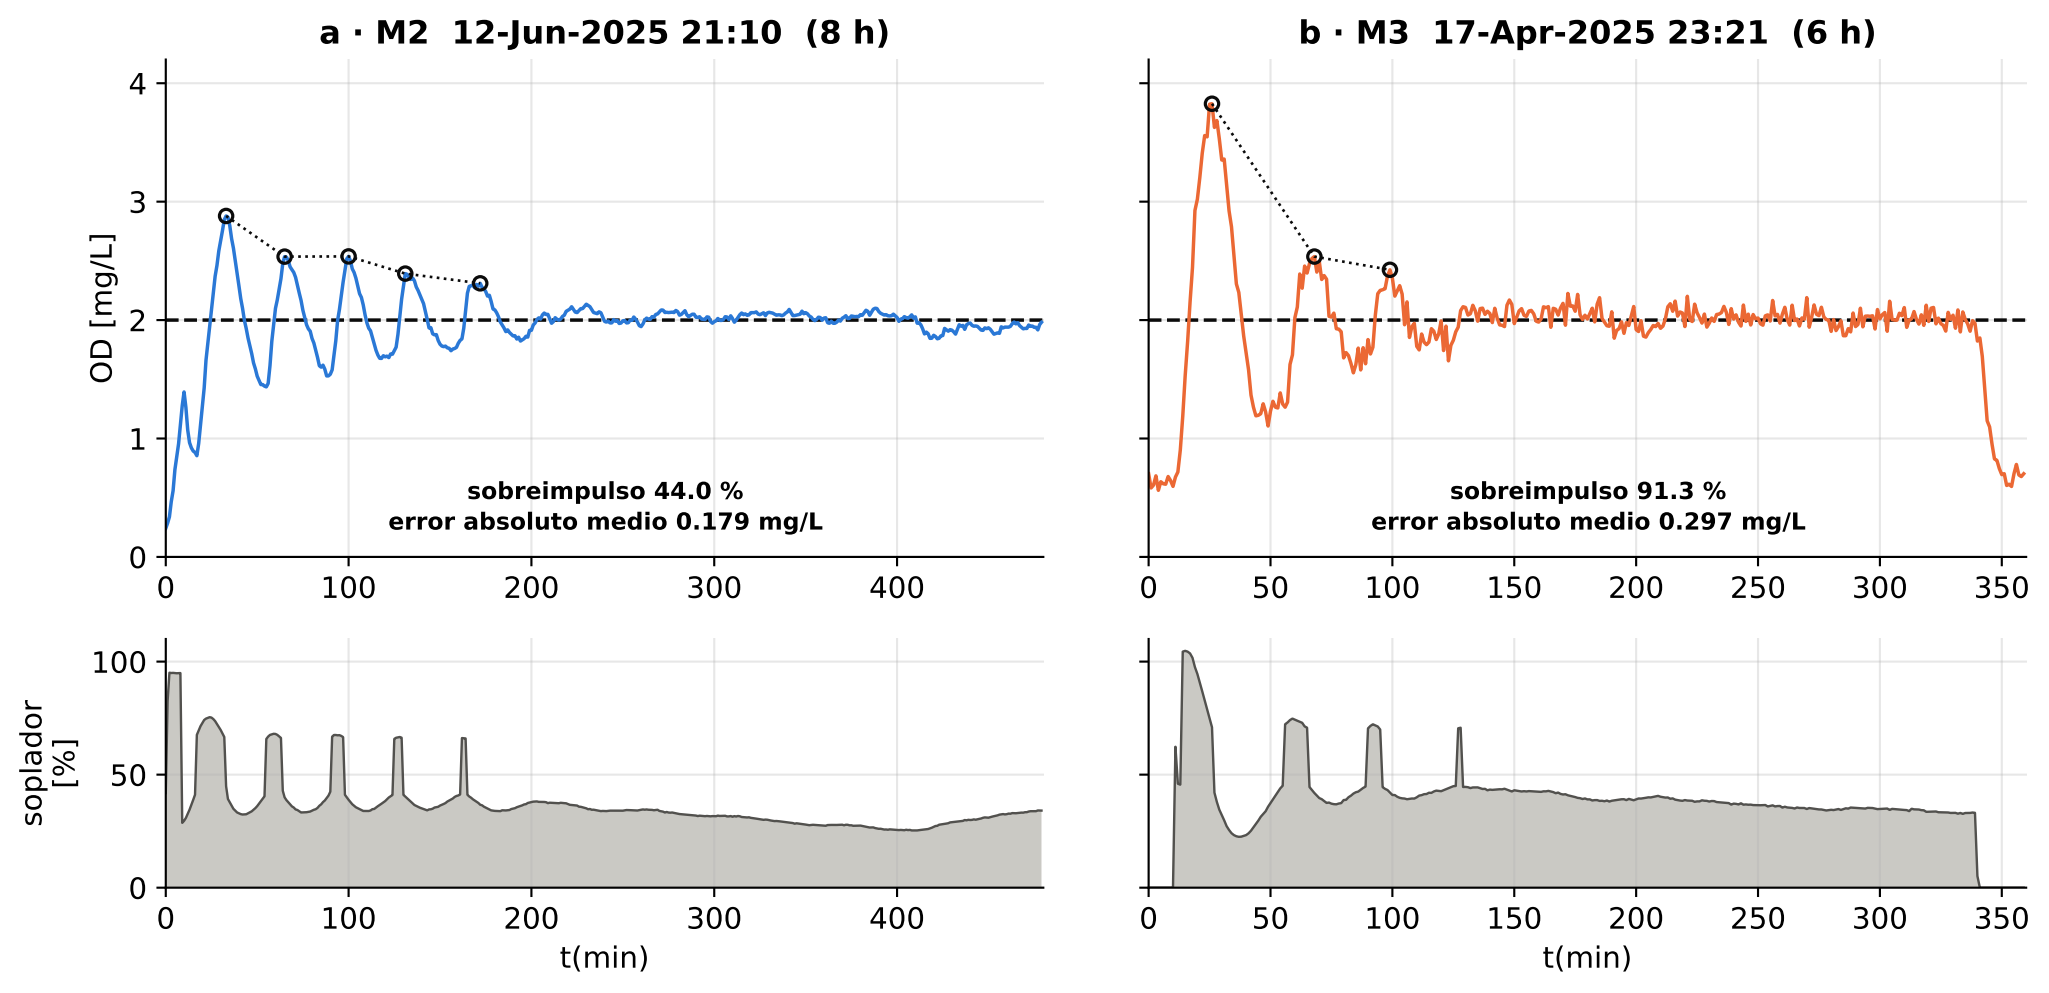
a · M2 12-Jun-2025 21:10 (8 h)
b · M3 17-Apr-2025 23:21 (6 h)
OD [mg/L]
sobreimpulso 44.0 %
error absoluto medio 0.179 mg/L
sobreimpulso 91.3 %
error absoluto medio 0.297 mg/L
soplador [%]
t(min)
t(min)