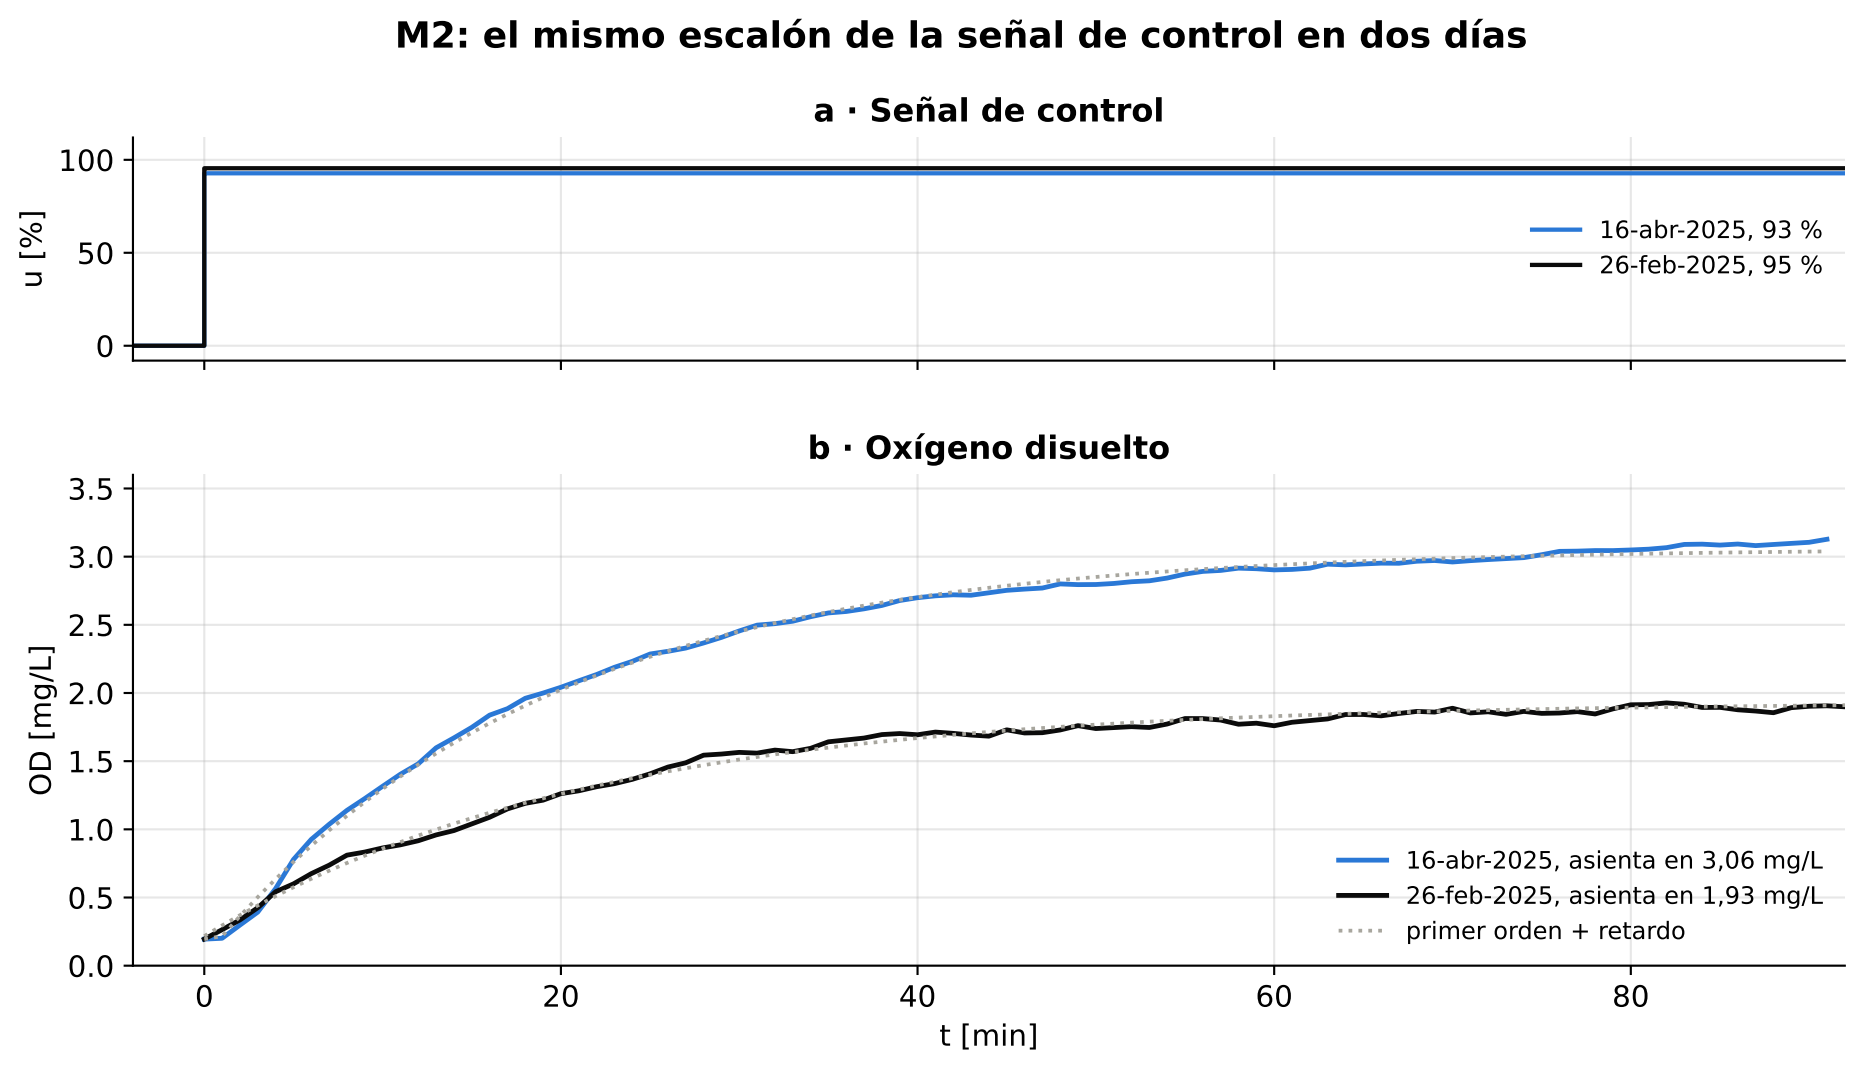
M2: el mismo escalón de la señal de control en dos días
a · Señal de control
u [%]
100
50
0
16-abr-2025, 93 %
26-feb-2025, 95 %
b · Oxígeno disuelto
OD [mg/L]
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
t [min]
16-abr-2025, asienta en 3,06 mg/L
26-feb-2025, asienta en 1,93 mg/L
primer orden + retardo