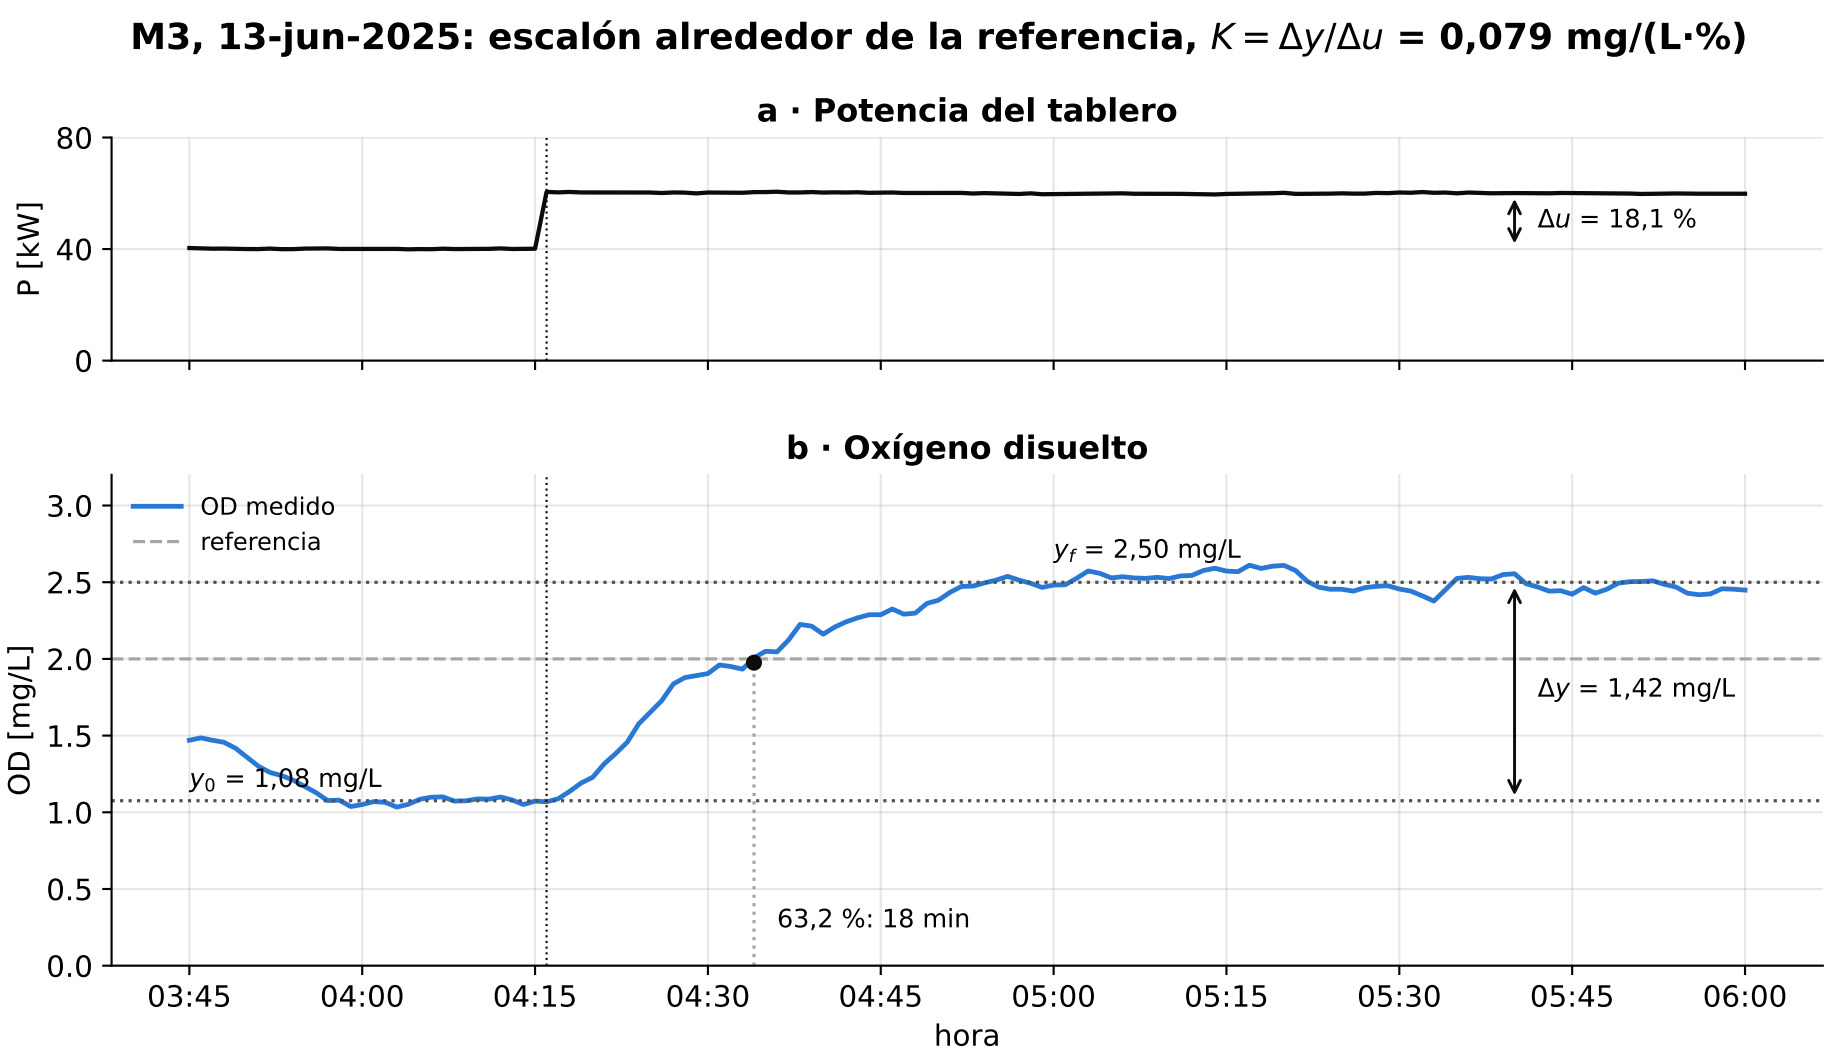
M3, 13-jun-2025: escalón alrededor de la referencia, K = Δy/Δu = 0,079 mg/(L·%)
a · Potencia del tablero
P [kW]
80
40
0
Δu = 18,1 %
b · Oxígeno disuelto
OD medido
referencia
OD [mg/L]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
y_f = 2,50 mg/L
Δy = 1,42 mg/L
y_0 = 1,08 mg/L
63,2 %: 18 min
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
hora