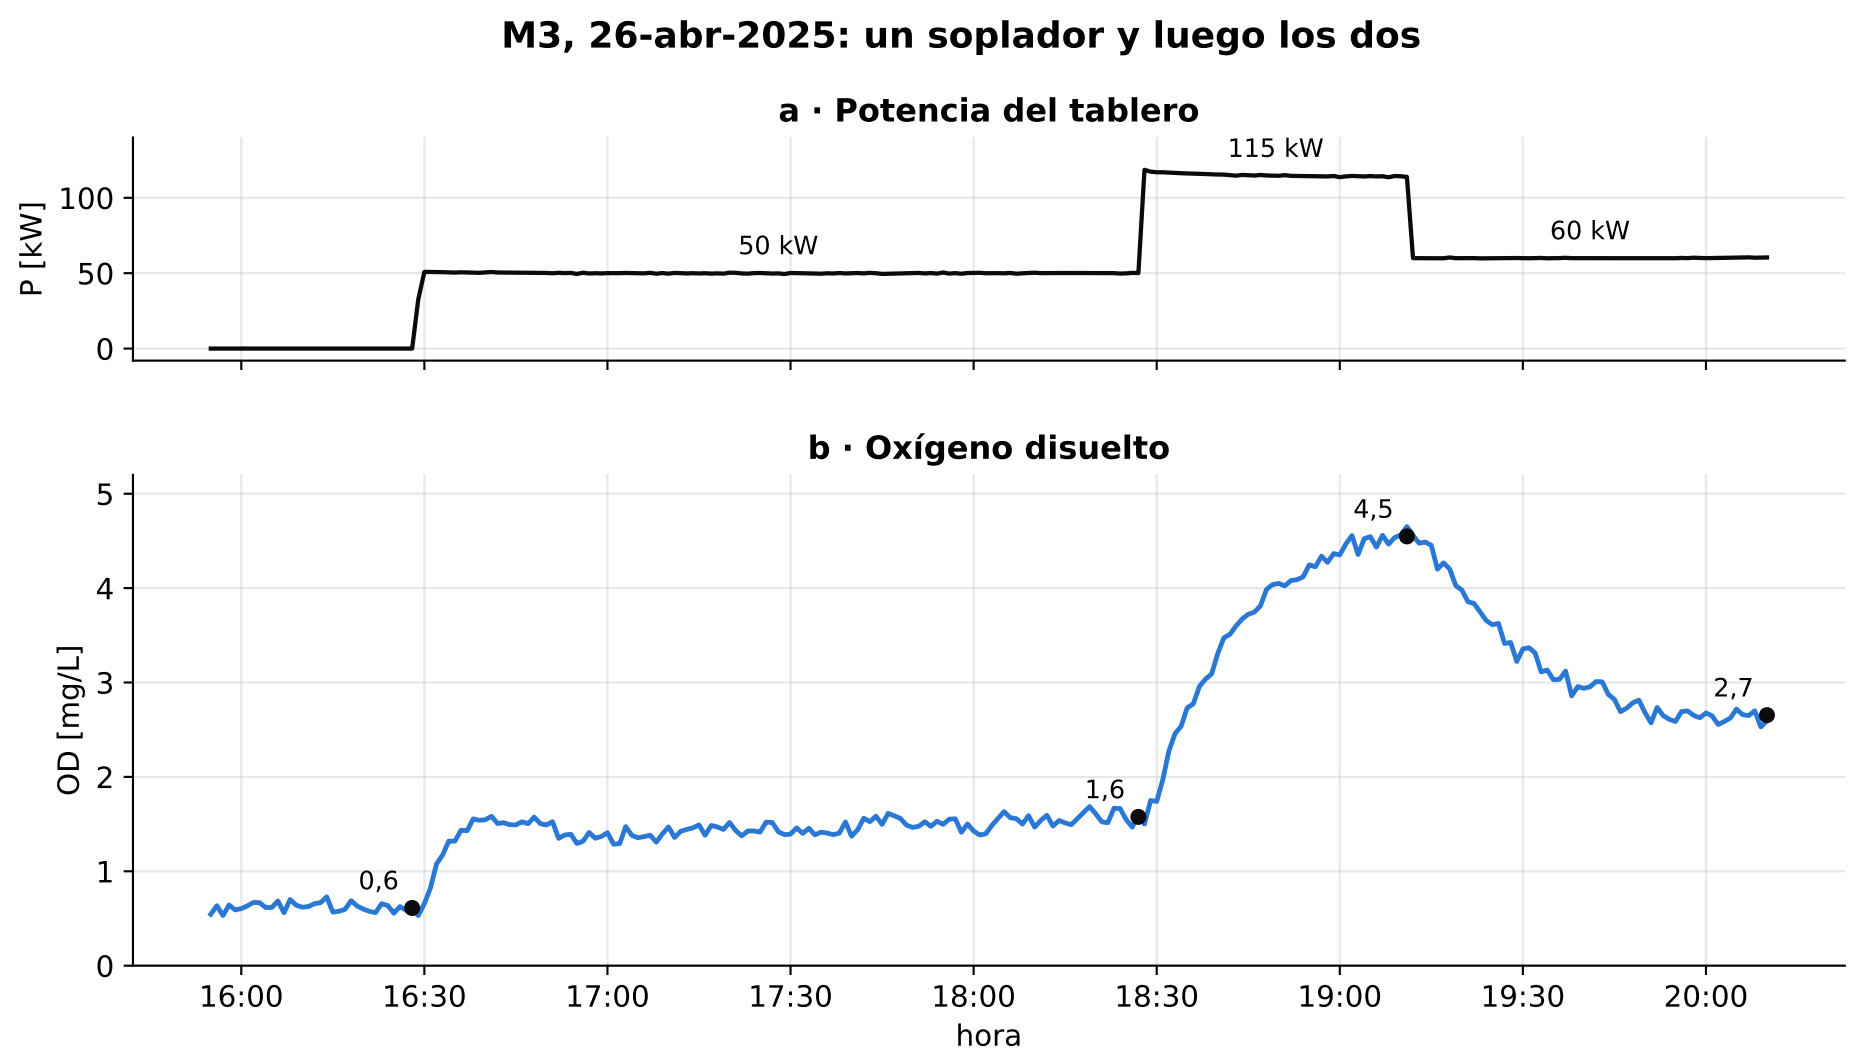
M3, 26-abr-2025: un soplador y luego los dos
a · Potencia del tablero
P [kW]
100
50
0
50 kW
115 kW
60 kW
b · Oxígeno disuelto
OD [mg/L]
5
4
3
2
1
0
0,6
1,6
4,5
2,7
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
hora