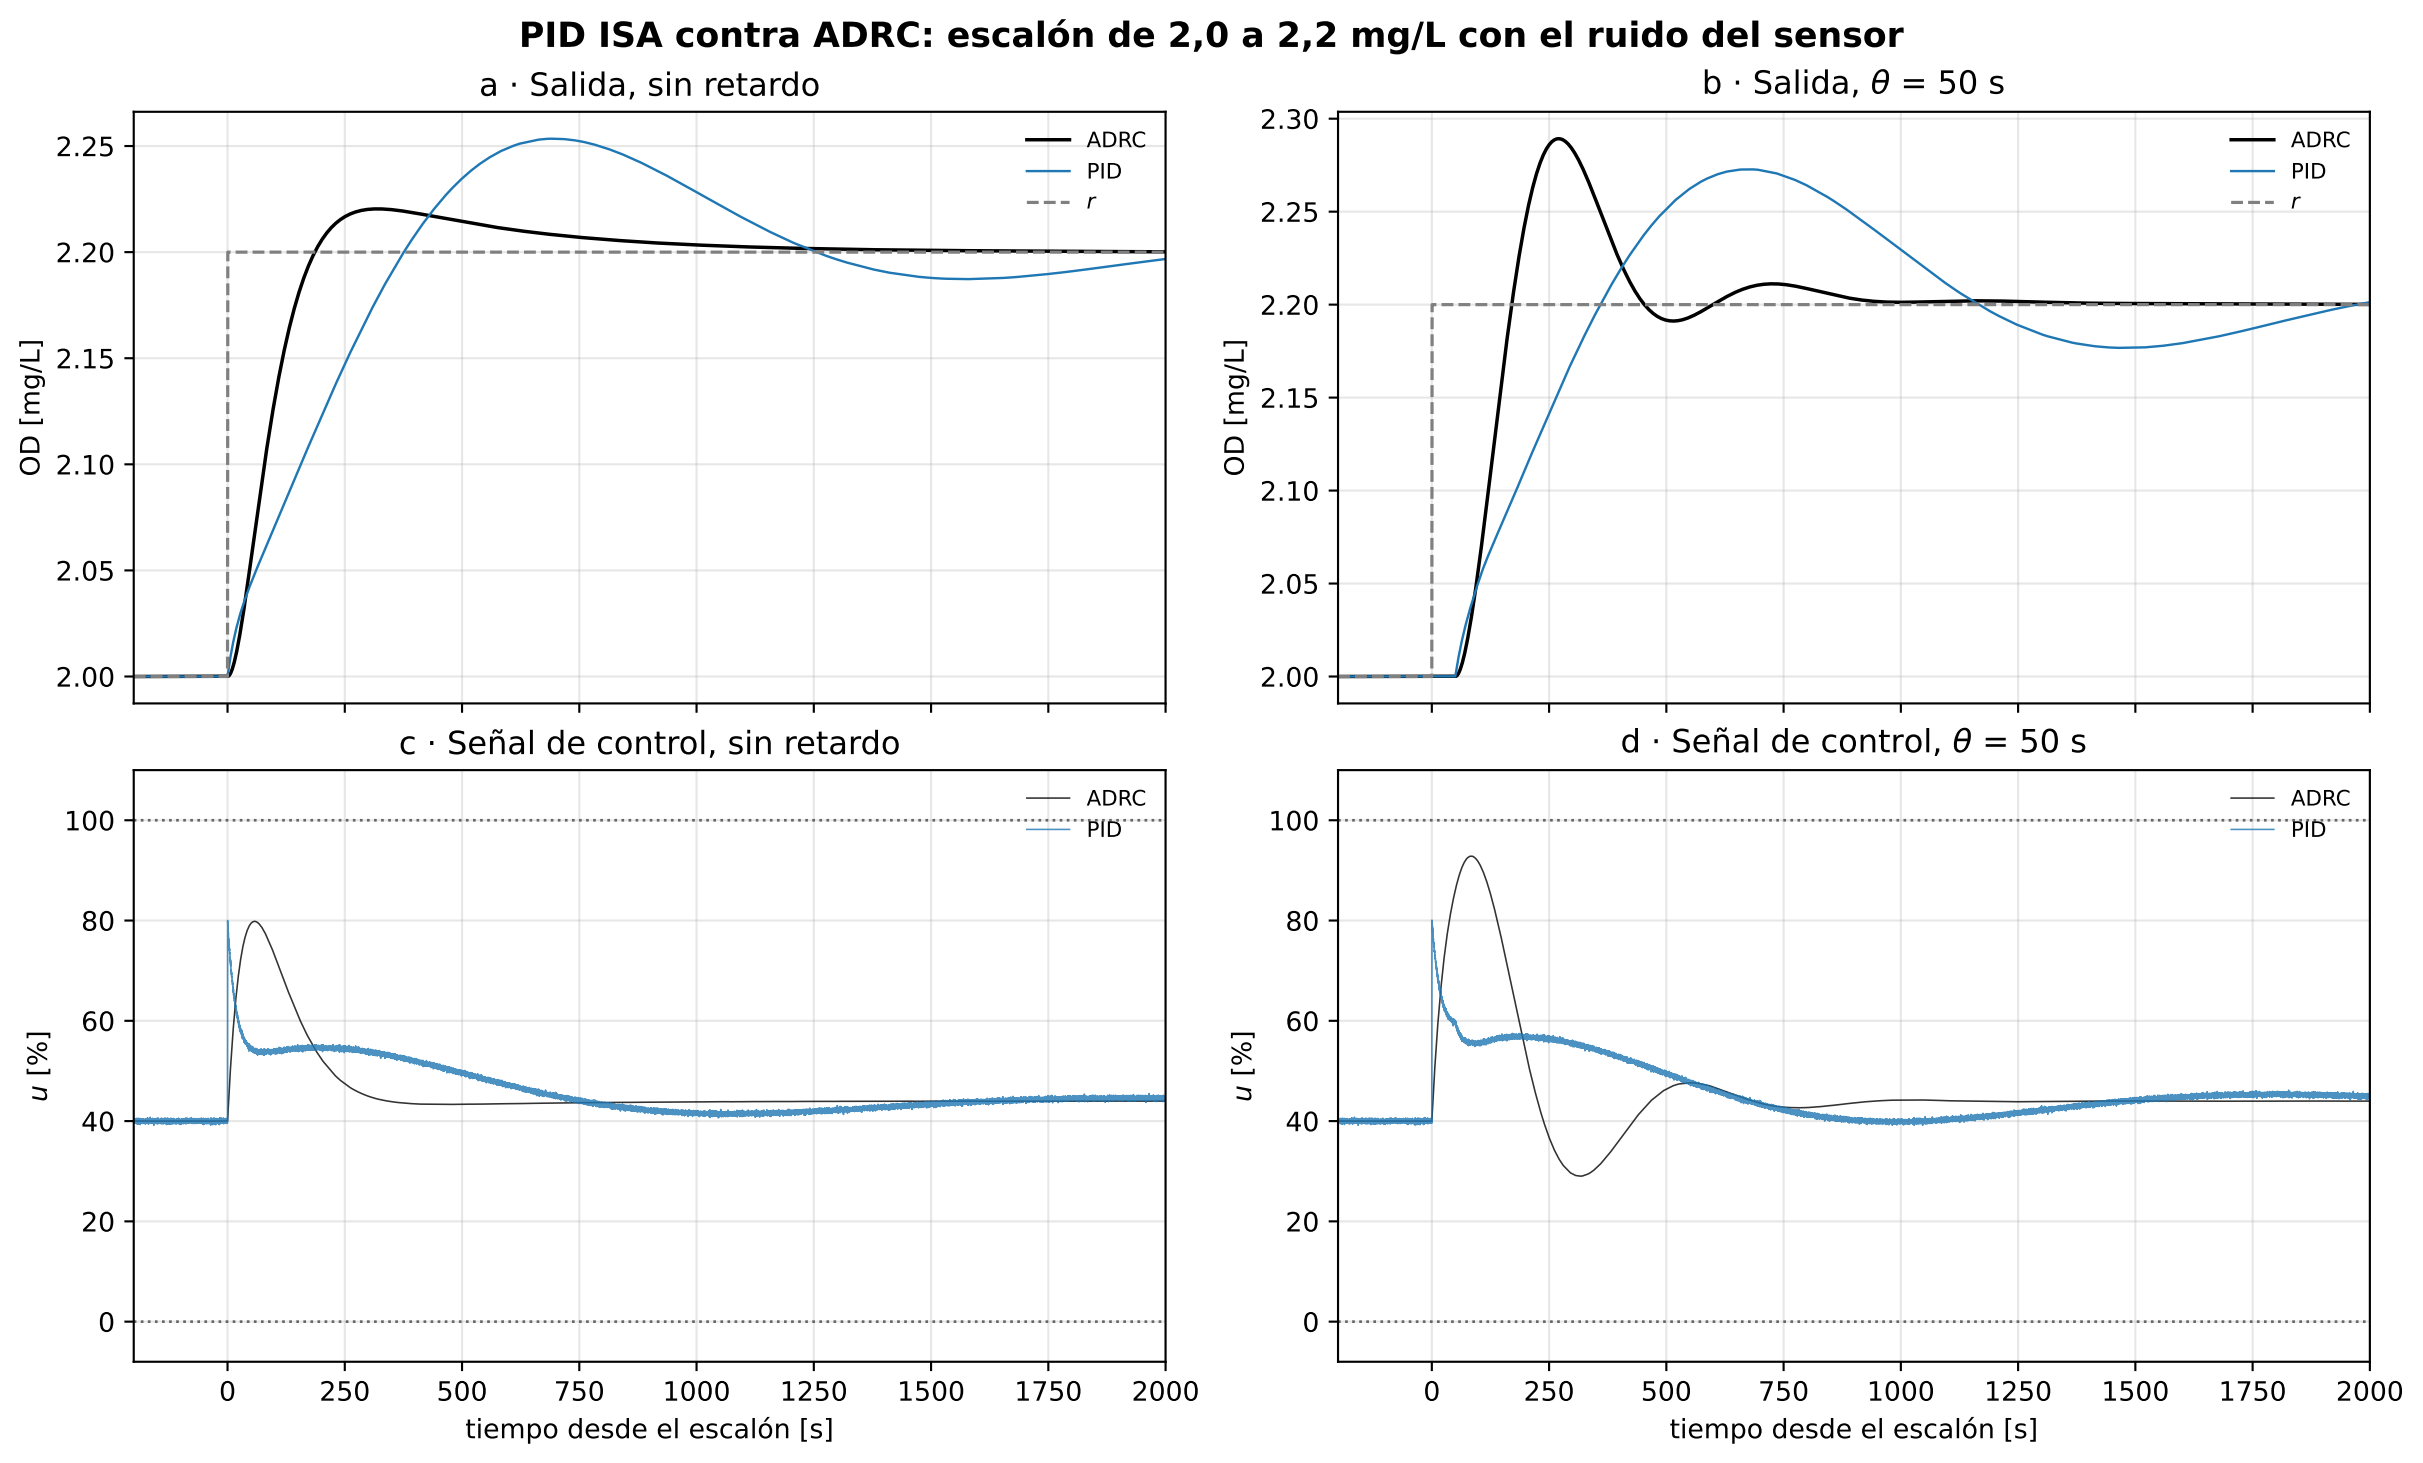

PID ISA contra ADRC: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L con el ruido del sensor
a · Salida, sin retardo
b · Salida, θ = 50 s
c · Señal de control, sin retardo
d · Señal de control, θ = 50 s
ADRC
PID
r
OD [mg/L]
u [%]
tiempo desde el escalón [s]
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
0
20
40
60
80
100
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000