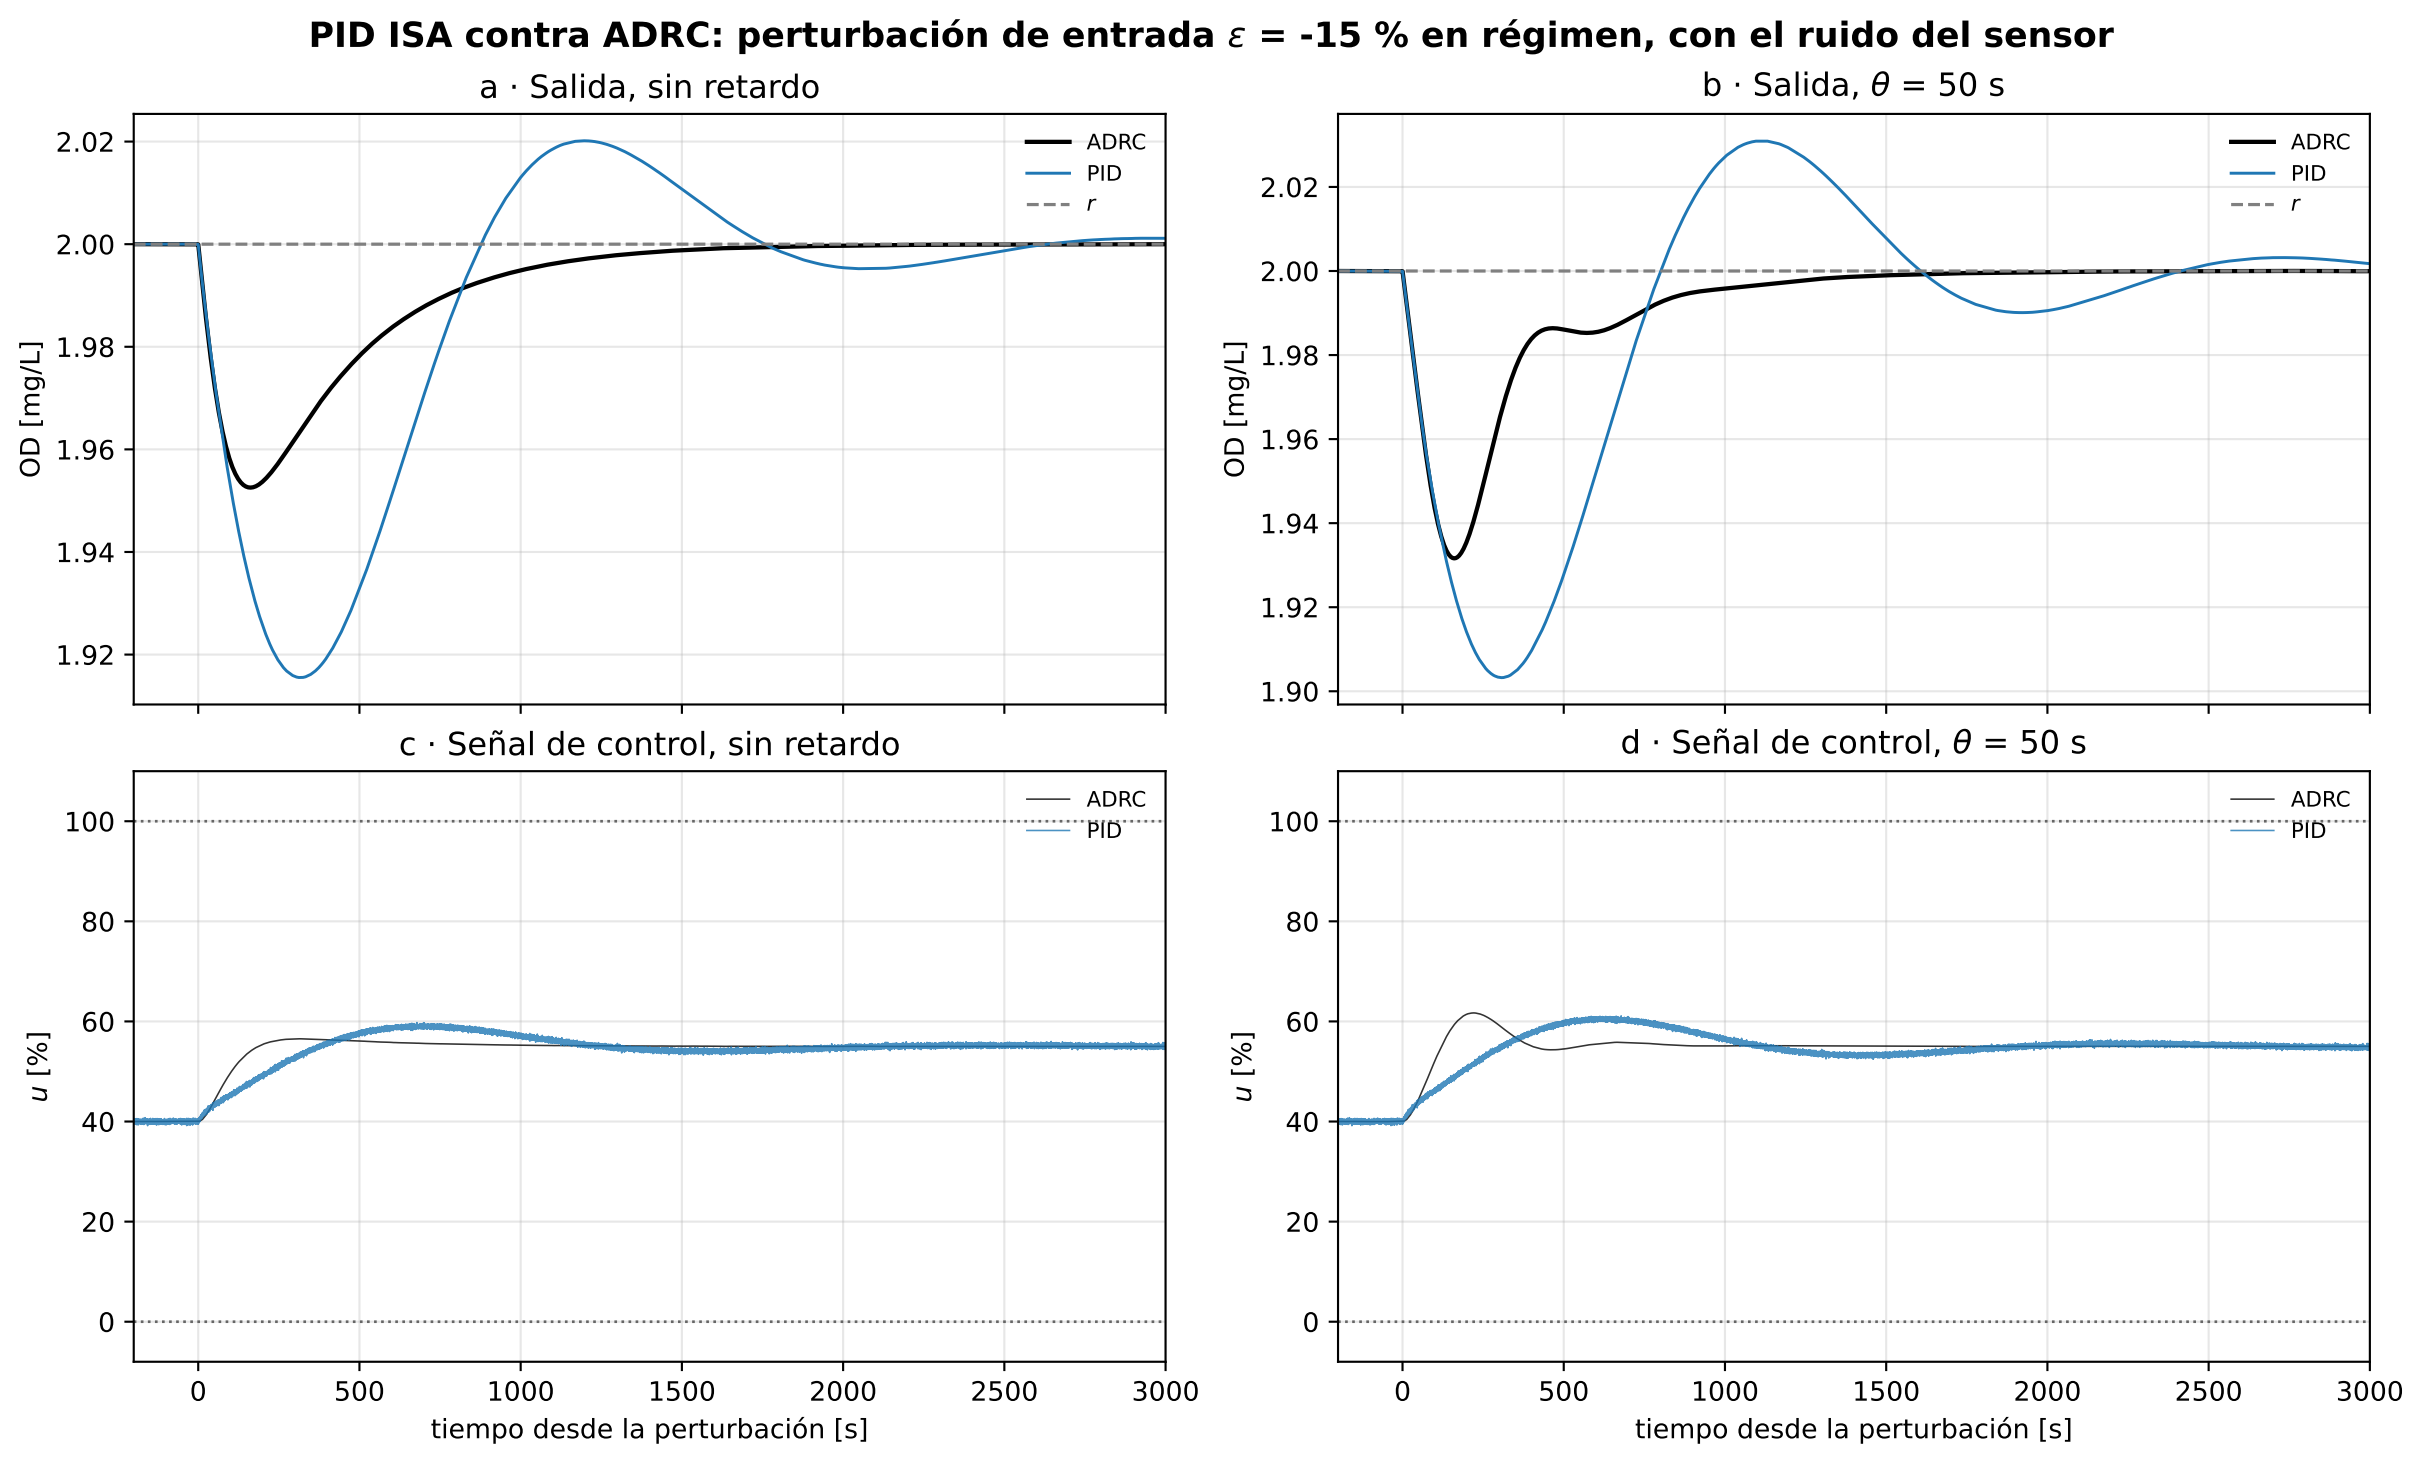

PID ISA contra ADRC: perturbación de entrada ε = -15 % en régimen, con el ruido del sensor
a · Salida, sin retardo
b · Salida, θ = 50 s
c · Señal de control, sin retardo
d · Señal de control, θ = 50 s
ADRC
PID
r
OD [mg/L]
u [%]
tiempo desde la perturbación [s]
2.02
2.00
1.98
1.96
1.94
1.92
1.90
100
80
60
40
20
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000