
SCADA y PLC en el P&ID (ISA-5.1)

la consigna viaja por la red como dato; los sensores y los variadores van por 4–20 mA

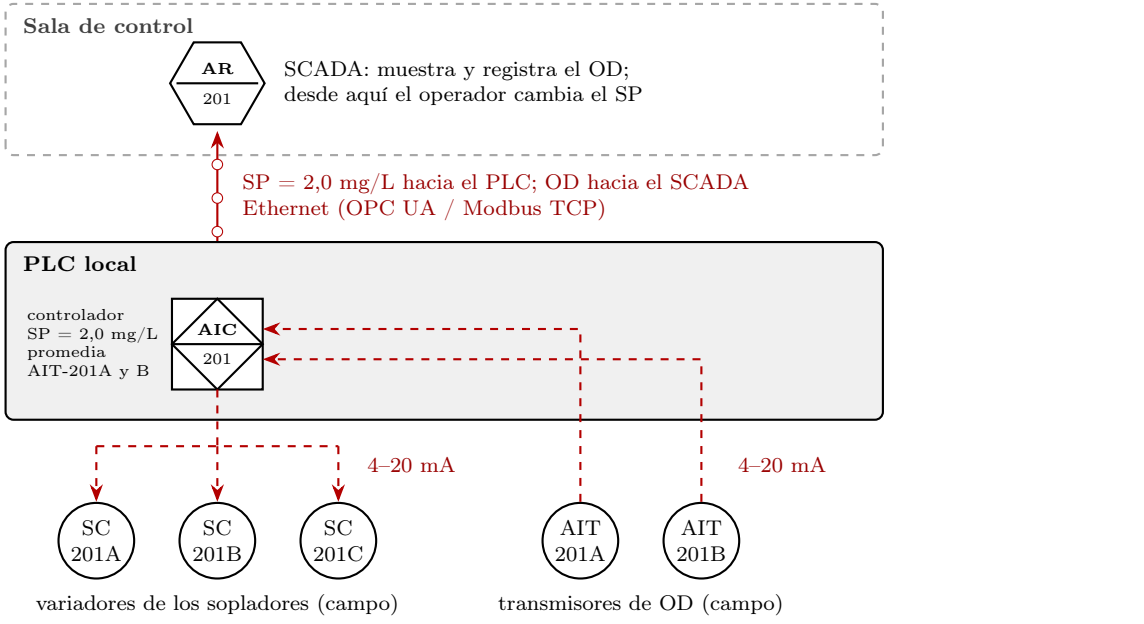

Señal eléctrica 4–20 mA — Enlace de datos o de software (red)

- sin raya: en campo
- raya discontinua: no accesible al operador
- rombo solo: lógica de enclavamiento
- doble raya: ubicación auxiliar (tablero local), accesible al operador
- raya continua: ubicación principal (sala de control)
- función de computador: SCADA
- función de PLC