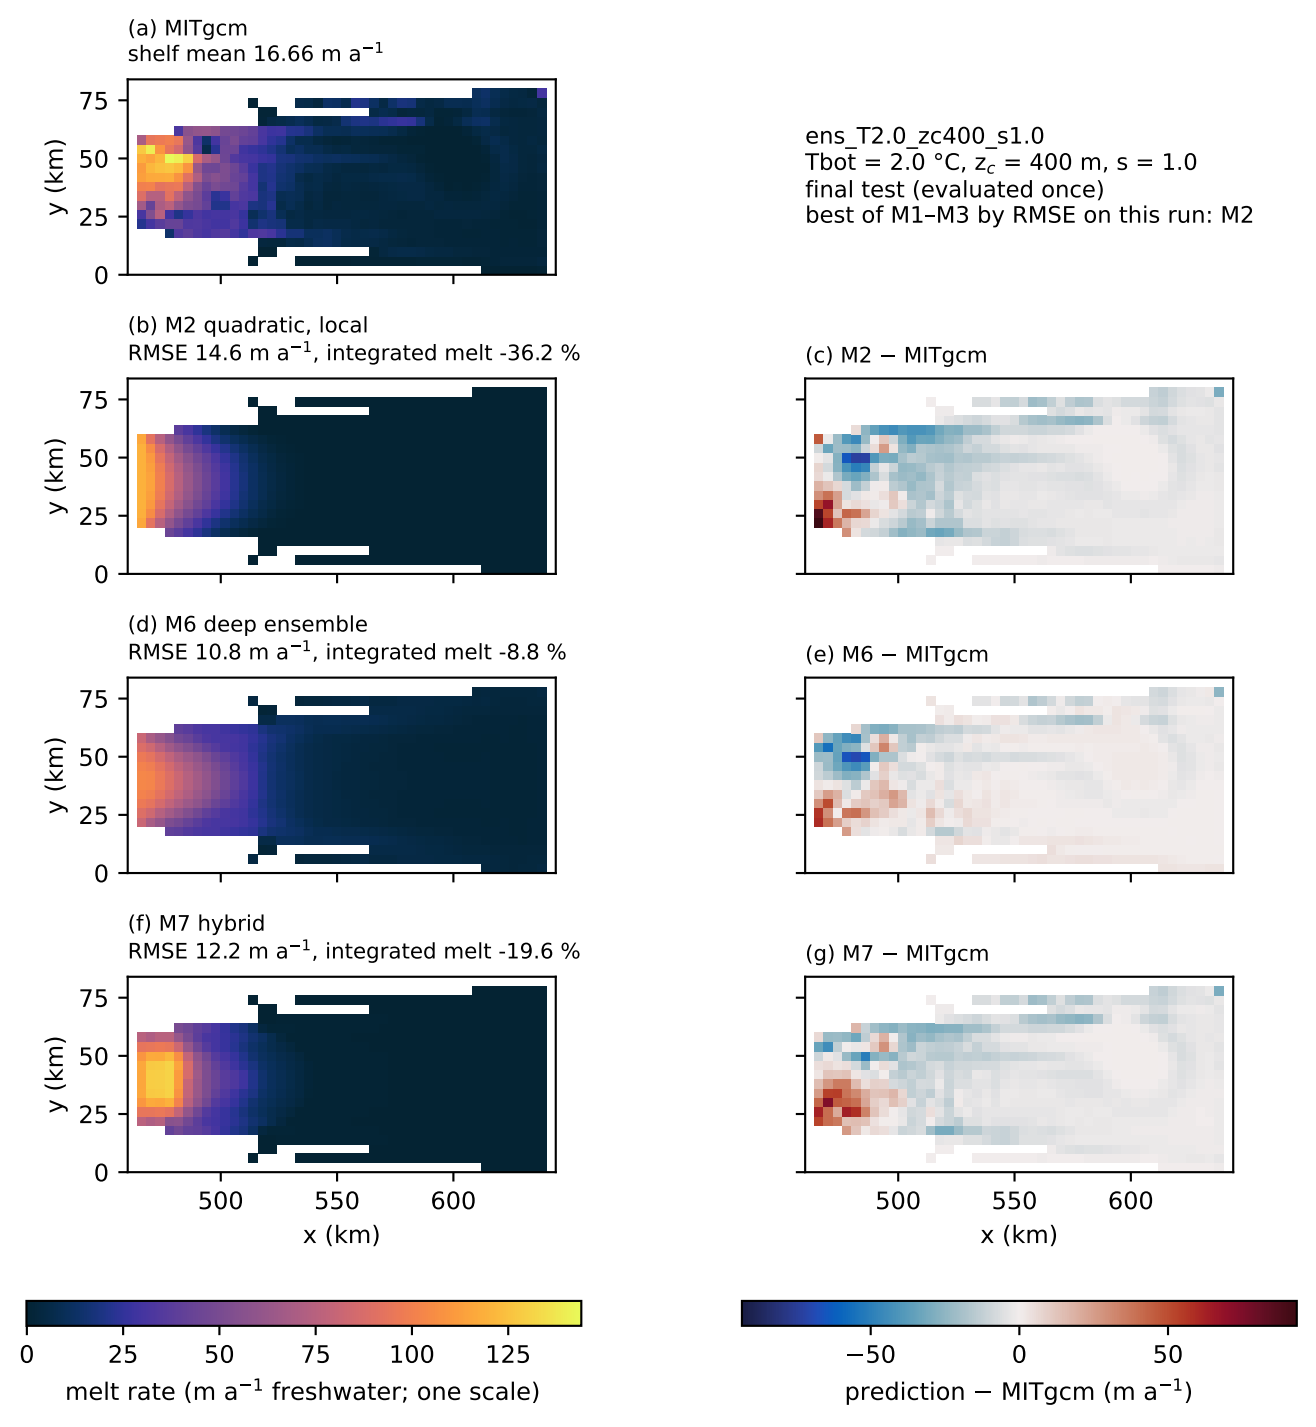

(a) MITgcm
shelf mean 16.66 m a^{-1}
ens_T2.0_zc400_s1.0
Tbot = 2.0 °C, z_c = 400 m, s = 1.0
final test (evaluated once)
best of M1–M3 by RMSE on this run: M2
(b) M2 quadratic, local
RMSE 14.6 m a^{-1}, integrated melt -36.2 %
(c) M2 − MITgcm
(d) M6 deep ensemble
RMSE 10.8 m a^{-1}, integrated melt -8.8 %
(e) M6 − MITgcm
(f) M7 hybrid
RMSE 12.2 m a^{-1}, integrated melt -19.6 %
(g) M7 − MITgcm
y (km)
x (km)
melt rate (m a^{-1} freshwater; one scale)
prediction − MITgcm (m a^{-1})