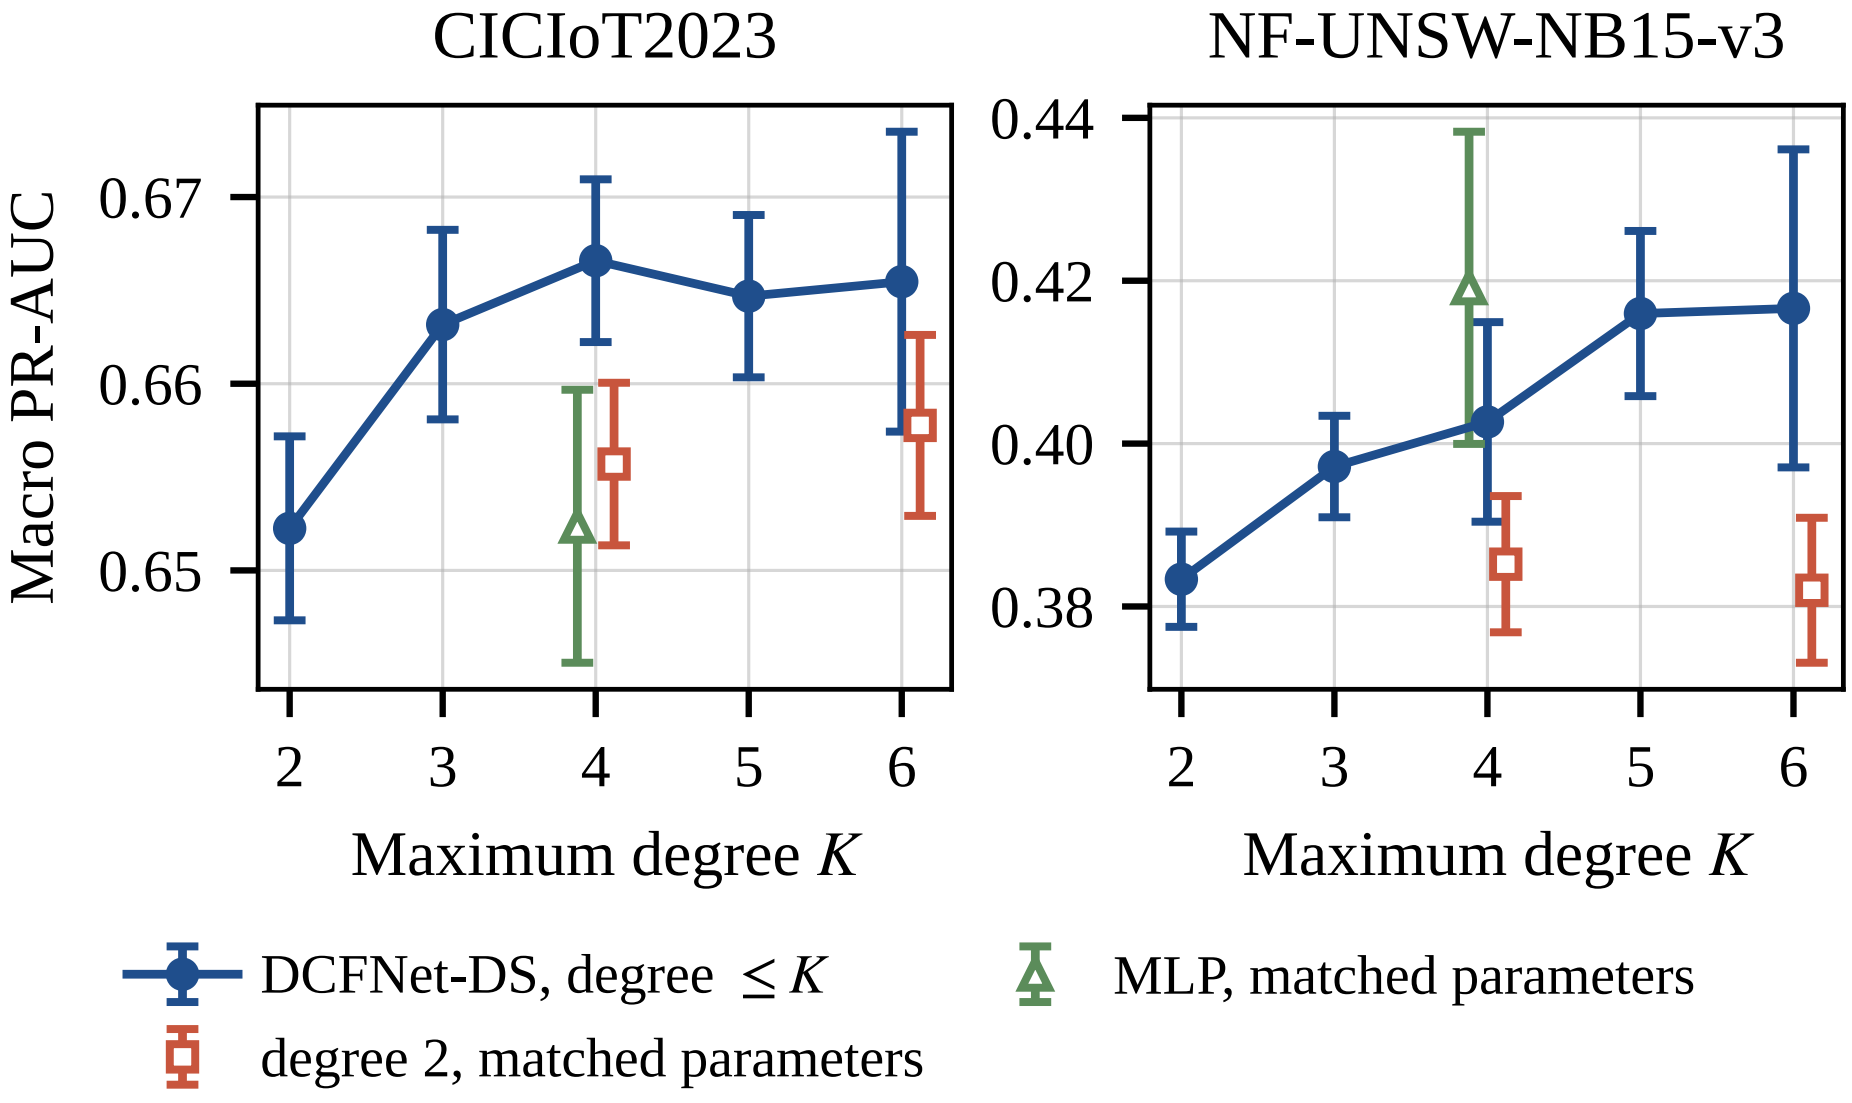
CICIoT2023
NF-UNSW-NB15-v3
Macro PR-AUC
0.67
0.66
0.65
0.44
0.42
0.40
0.38
2
3
4
5
6
Maximum degree K
Maximum degree K
DCFNet-DS, degree $\leq K$
MLP, matched parameters
degree 2, matched parameters