


Перечень основного оборудования:

- |  |  |
|--|--|
| 1 Линейный разъединитель 110кВ         | 10 Трансформатор тока 35кВ             |
| 2 Трансформаторный разъединитель 110кВ | 11 Выключатель 35кВ                    |
| 3 Трансформатор тока 110кВ             | 12 Ограничитель перенапряжения 35кВ    |
| 4 Выключатель 110кВ                    | 13 Трансформаторный разъединитель 35кВ |
| 5 Ограничитель перенапряжения 110кВ    | 14 Шинный разъединитель 35кВ           |
| 6 Трансформатор                        | 15 Выключатель 35кВ                    |
| 8 Шинные опоры 35кВ                    | 16 Линейный разъединитель 35кВ         |
| 9 Проходной изолятор 35кВ              | 17 Трансформатор напряжения 35кВ       |

Источники питания	Маркировка - расчётная нагрузка, кВт коэффициент мощности - расчётный ток, А - длина участка ,м
	Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки

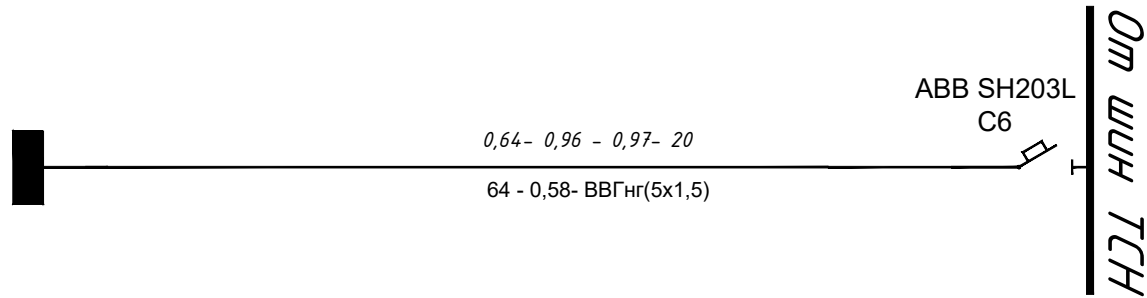

ДП 1-43 01 03 01-22					Стadia			Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	План электрической подстанции 110/35/10 кВ «Коханова» с осветительной сетью			Лист 4		
Разраб.	Пирозова Д.М.				Реконструкция электрической части подстанции 110/35/10 кВ «Коханова» Оршанских электрических сетей в связи с физическим и моральным износом электрооборудования			Листов 7		
Руковод.	Селиверстов Г.И.				ГТУ им.П.О.Сухого					
Консульт.	Селиверстов Г.И.									
Консульт.	Селиверстов Г.И.									
Н.контр.	Алифеева Т.В.									
Зав.каф.	Добродеев А.О.									