


- Гр. II - 187-229 НВ ГОСТ 8479-70.
- 262...321 НВ.
- Материал-заменитель: Сталь 25 ХГТ ГОСТ 4543-2016
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н 14; h14; ±t2/2.
- Расположение пазов относительно шлицев - безразлично.

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | КИС 0904608 Б | | | |
| Изм./лист | № докум. | Подп. | Дата | Храповик | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Целищко | | | | 4 | 1,7 | 1:1 |
| Консульт. | Стародутов | | | | | | |
| Руковод. | Стародутов | | | | | | |
| | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Н. контр. | Красяк | | | Сталь 45 Х ГОСТ 4543-2016 | ГТТУ им. П.О. Сухого | | |
| Зав. Каф. | Спасенко | | | | гр. 31М-61 | | |

А-А (1/50)

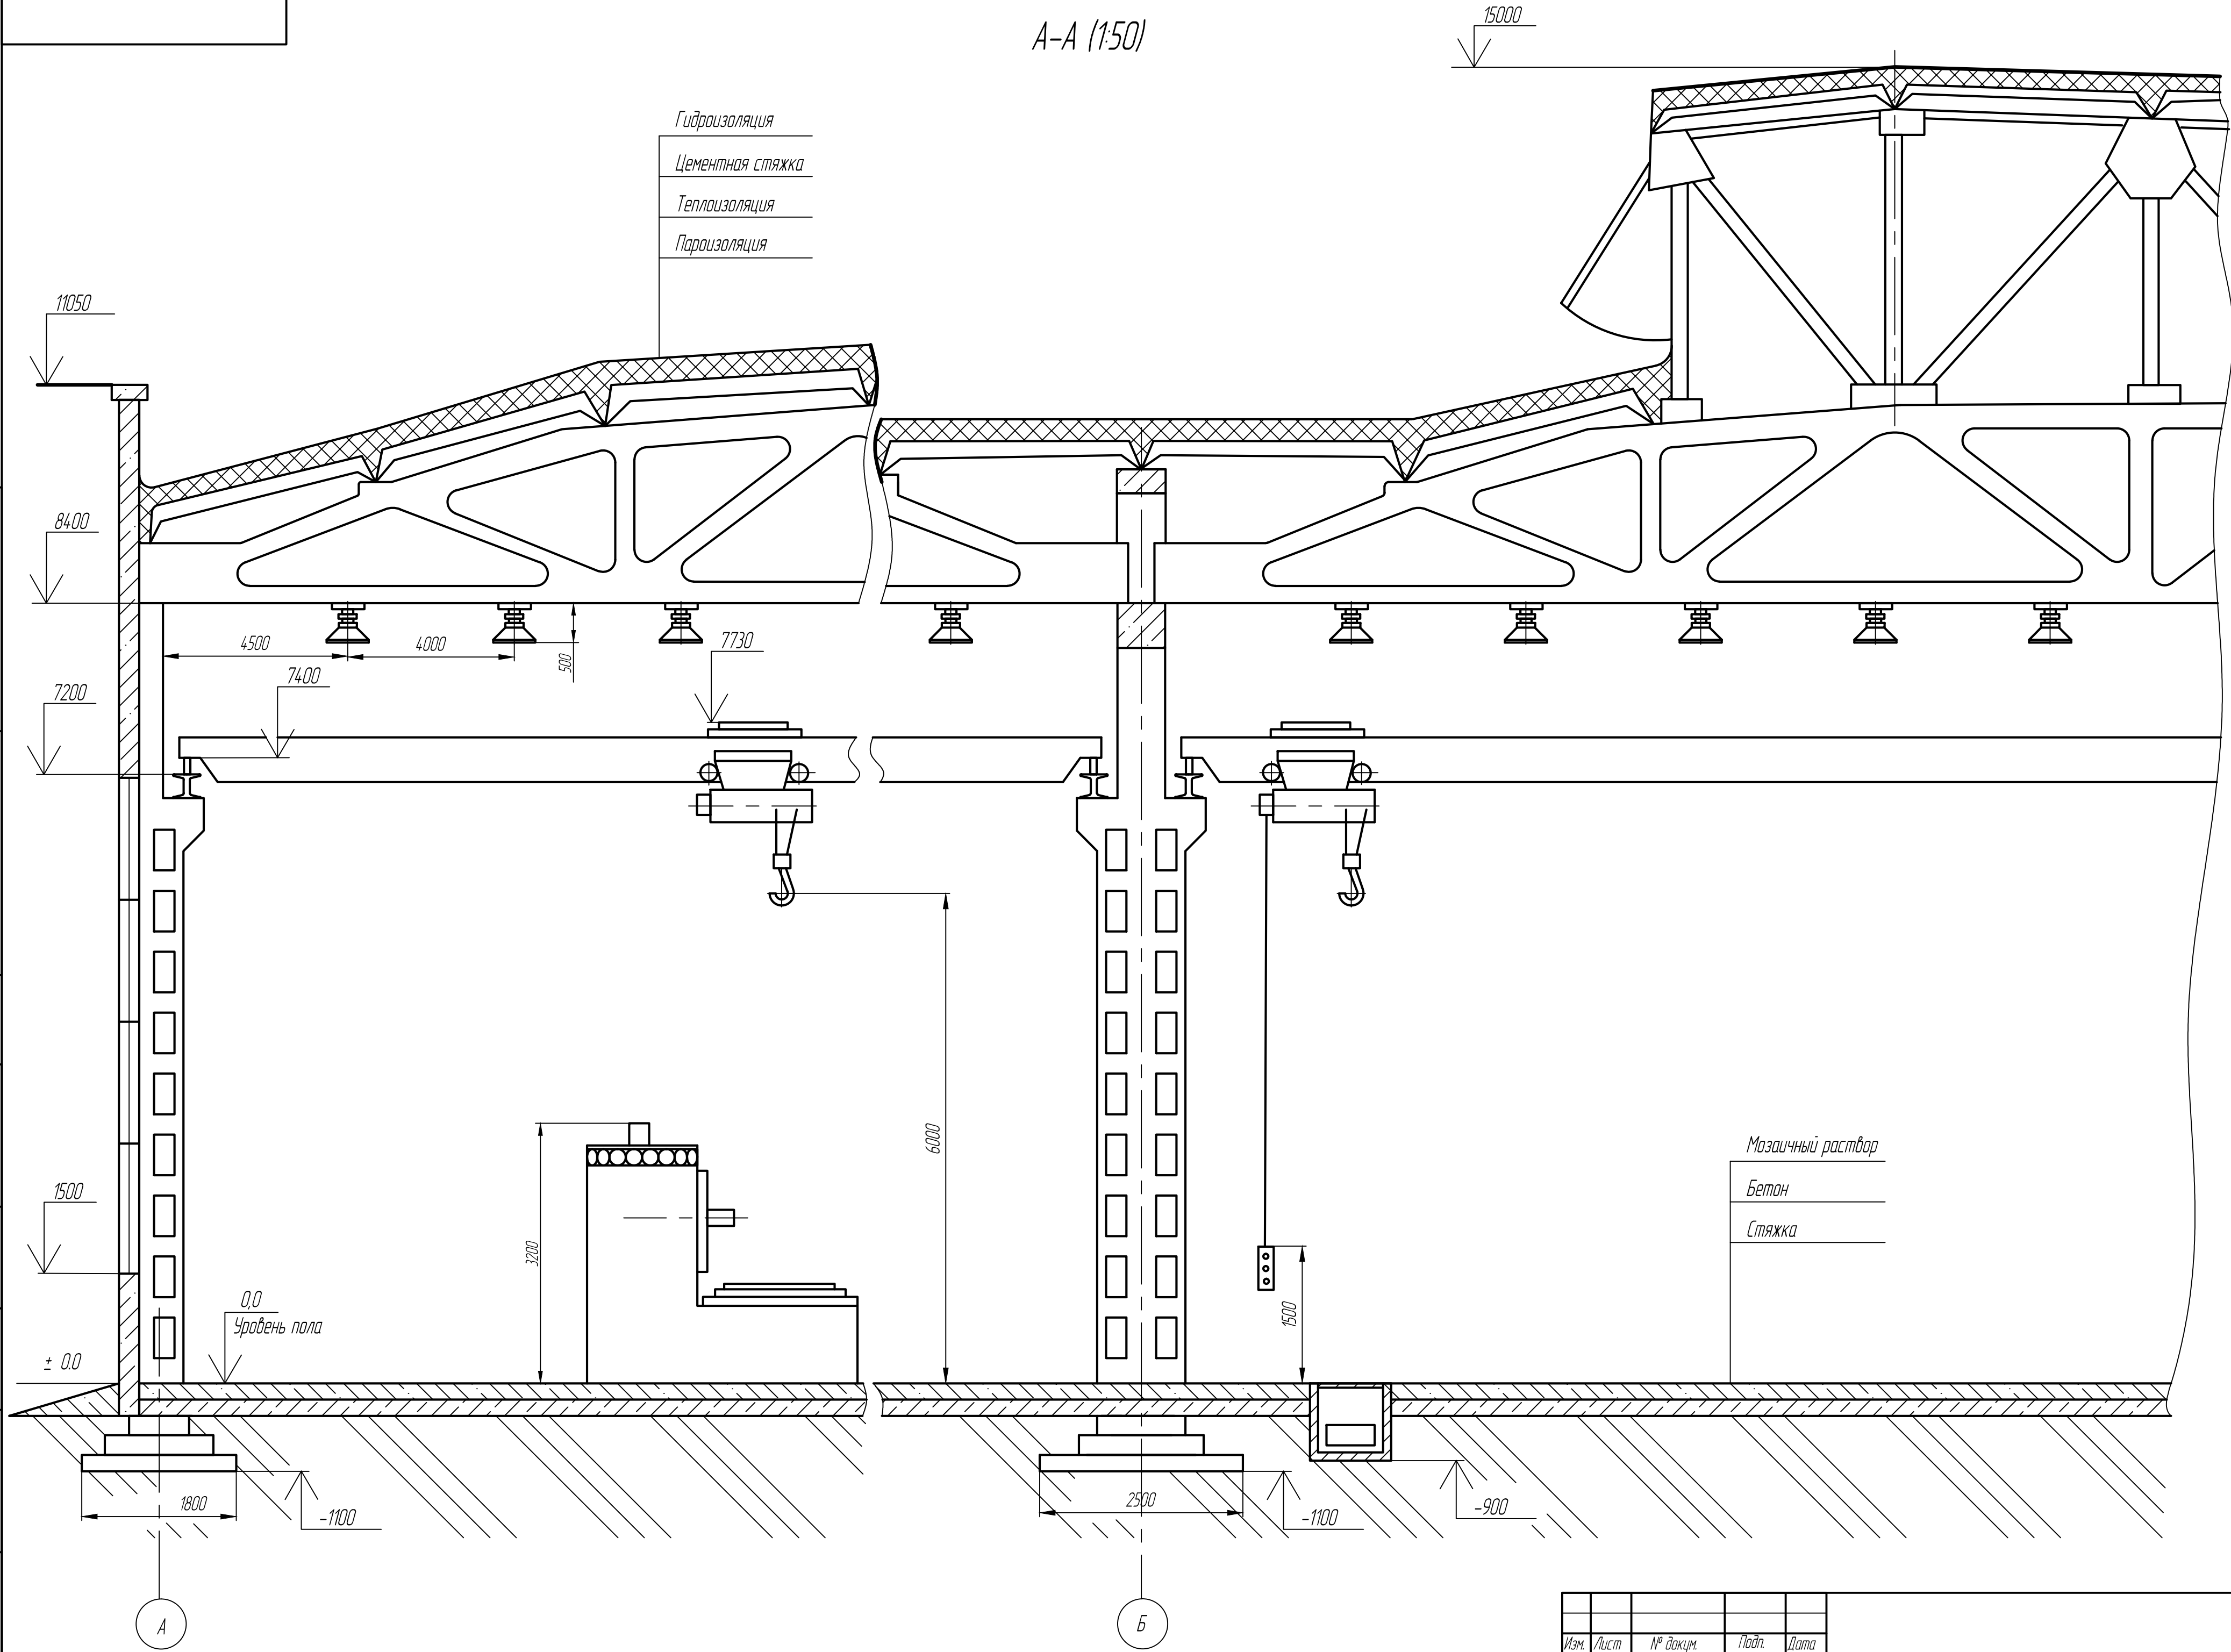

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|--|------|
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 2 |