


Принципиальная схема
магистральной сети освещения

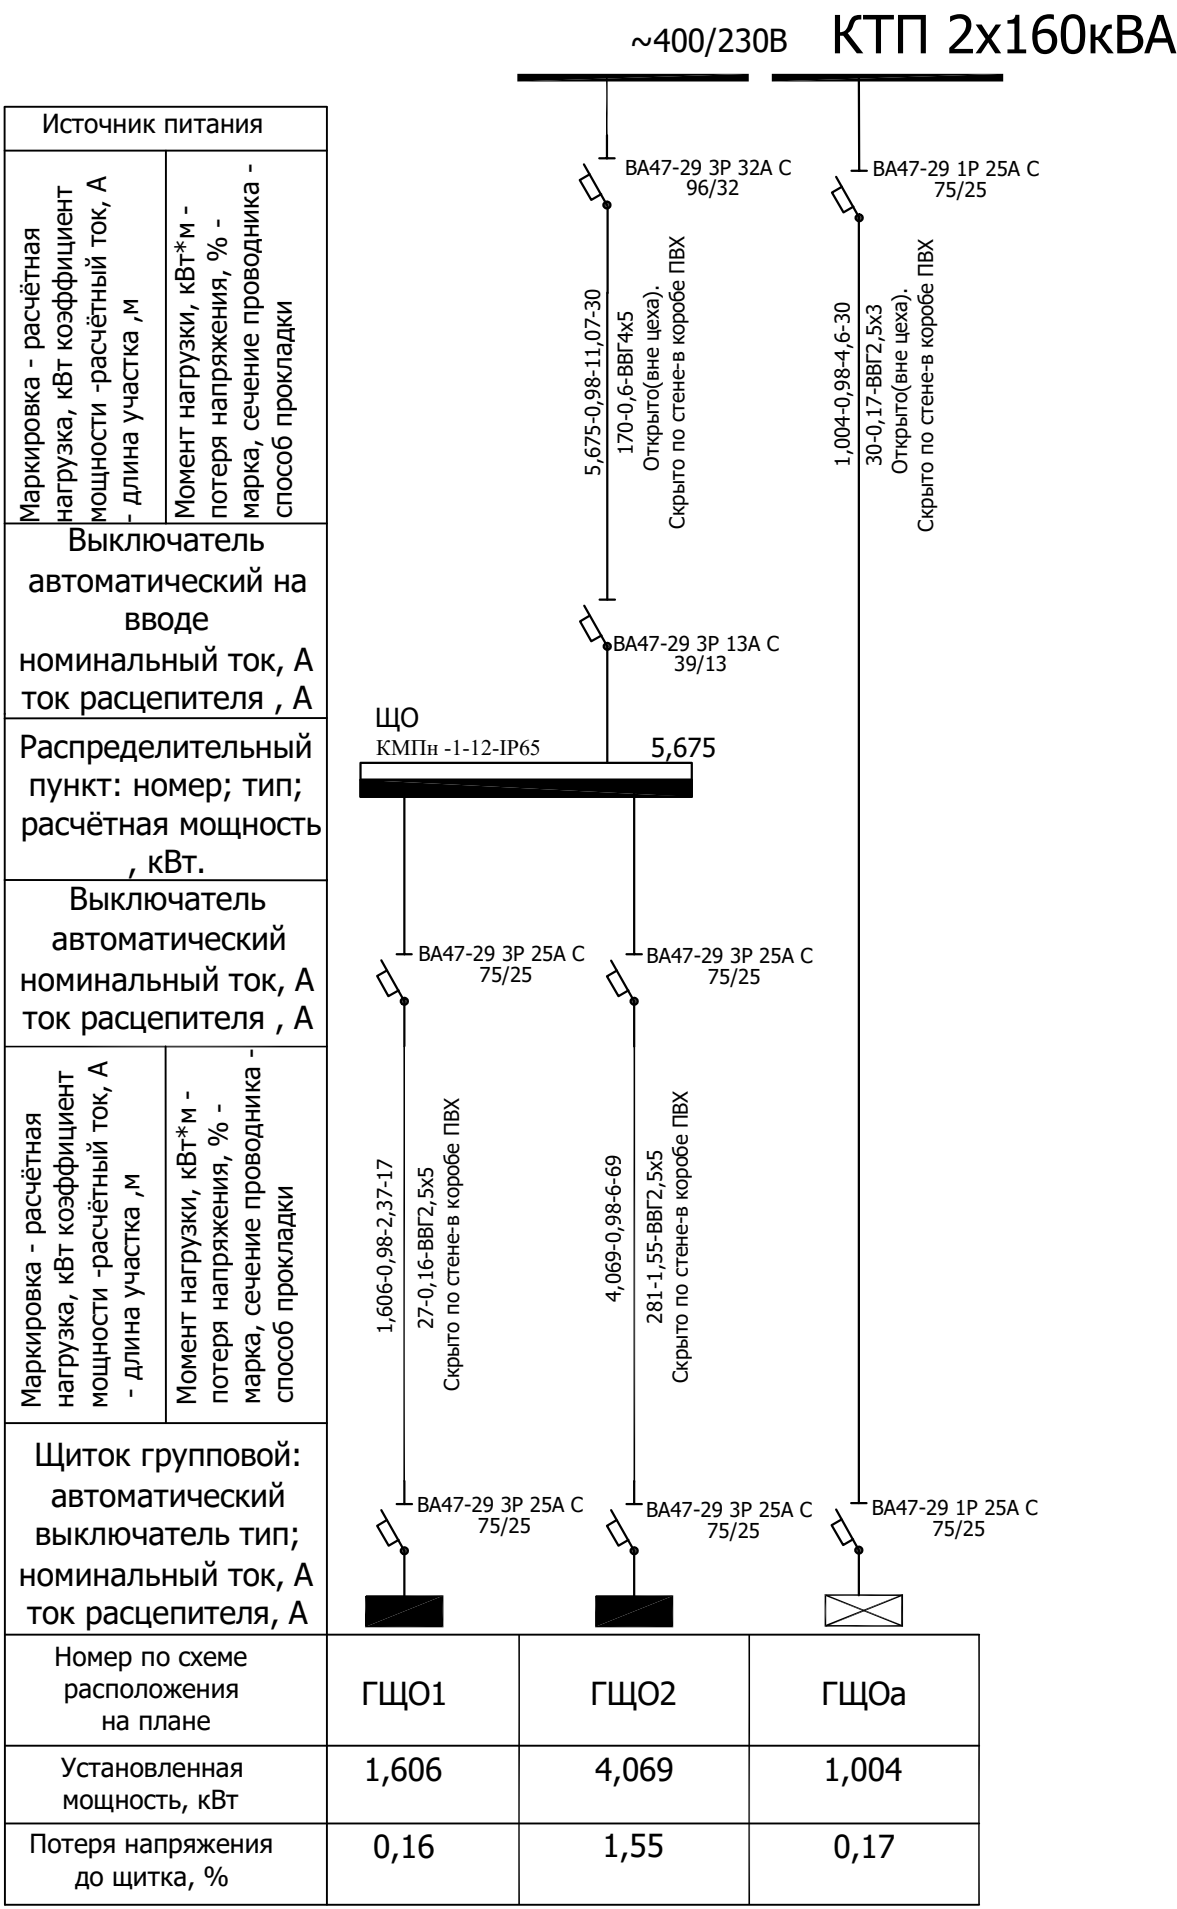

Данные о групповых щитках
с автоматическими выключателями

№ щитка	Тип щитка	Установленная мощность, кВт	Номер автоматического выключателя				Ток расщ, А	
			Однополюсные		Трёхполюсные		На вводе	На линиях
			Занятые	Резервные	Занятые	Резервные		
ГЩО1	КМПн -1-8-IP65	1,606	5	-	1	-	25	16
ГЩОа	КМПн -1-5-IP65	1,004	5	-	-	-	25	16
ГЩО2	КМПн -1-8-IP65	4,069	4	1	1	-	25	16

Спецификация помещений

№	Наименование помещения
1	Энергоцех
4	Мастерская
8	Лаборатория
9	Санузел
10	Мастерская
11	Электрощитовая