


План на отм. 0,000

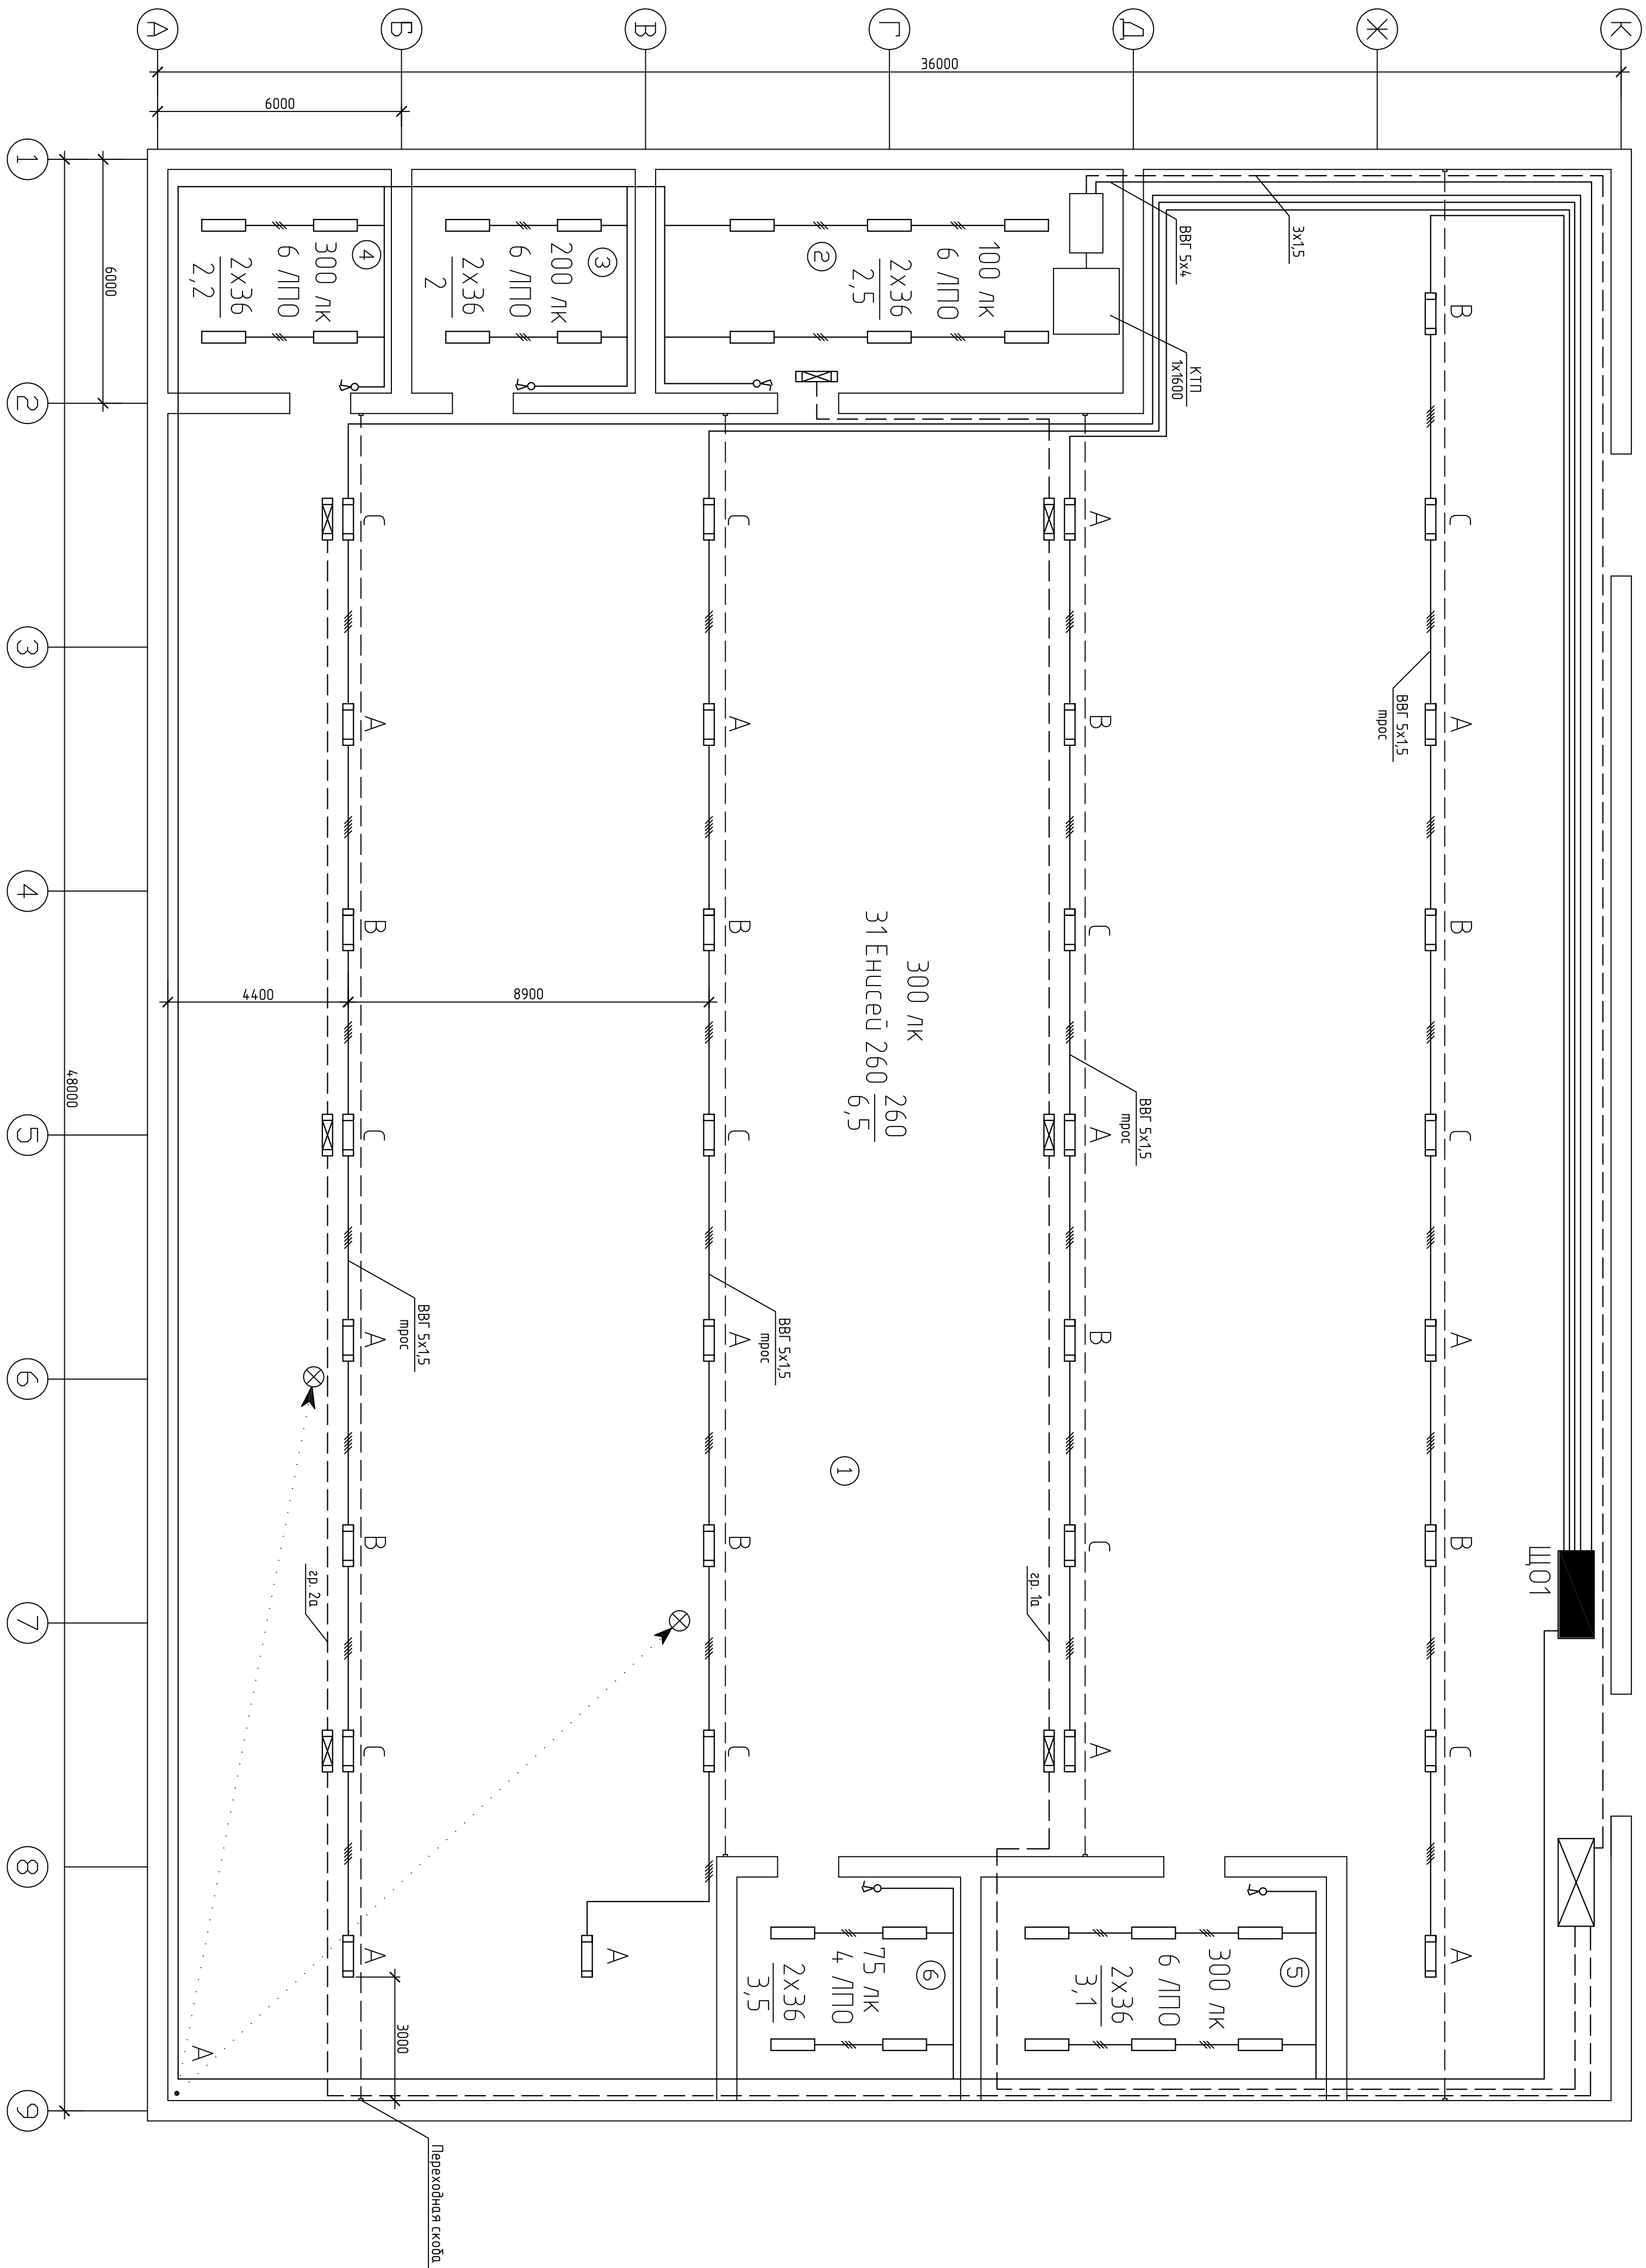

Экспликация помещений

№	Наименование
1	Моторремонтный цех
2	КТП
3	Шлифовального тдления
4	Сварочное отделение
5	Сборочное отделение
6	Склад

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

№ щитка	Тип щитка	Установ-ленная мощность, кВт	Номер автоматического выключателя				Ток расц, А
			Значение	Резерв	Значение	Резерв	
ЩО1а	ЩО1а	2,7	1	-	-	-	25

Условные обозначения

- А — количество светильников;
В — тип светильников;
А-В-Д/Н — Д — мощность лампы, Вт
Н — высота помещения, м
300 лк — Нормируемая освещенность помещения
— Выключатель однополюсный, сдвоенный
— Наружный светильник светодиодный
— Светильник светодиодный
— Щиток рабочего освещения
— Щиток аварийного освещения

ЩО 33-21 — Тип распределительного пункта (щиток)
ЩО — Номер щитка по плану
АВВГ не 5х2,5 — Марка провода
на трассе — Тип прокладки

КП ЭО 1-43010301									
План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей					Лист 1 из 2				
Исполнитель					Лист 1 из 2				
Проверенный					Лист 1 из 2				
Утвержденный					Лист 1 из 2				
Зав. отделом					Лист 1 из 2				