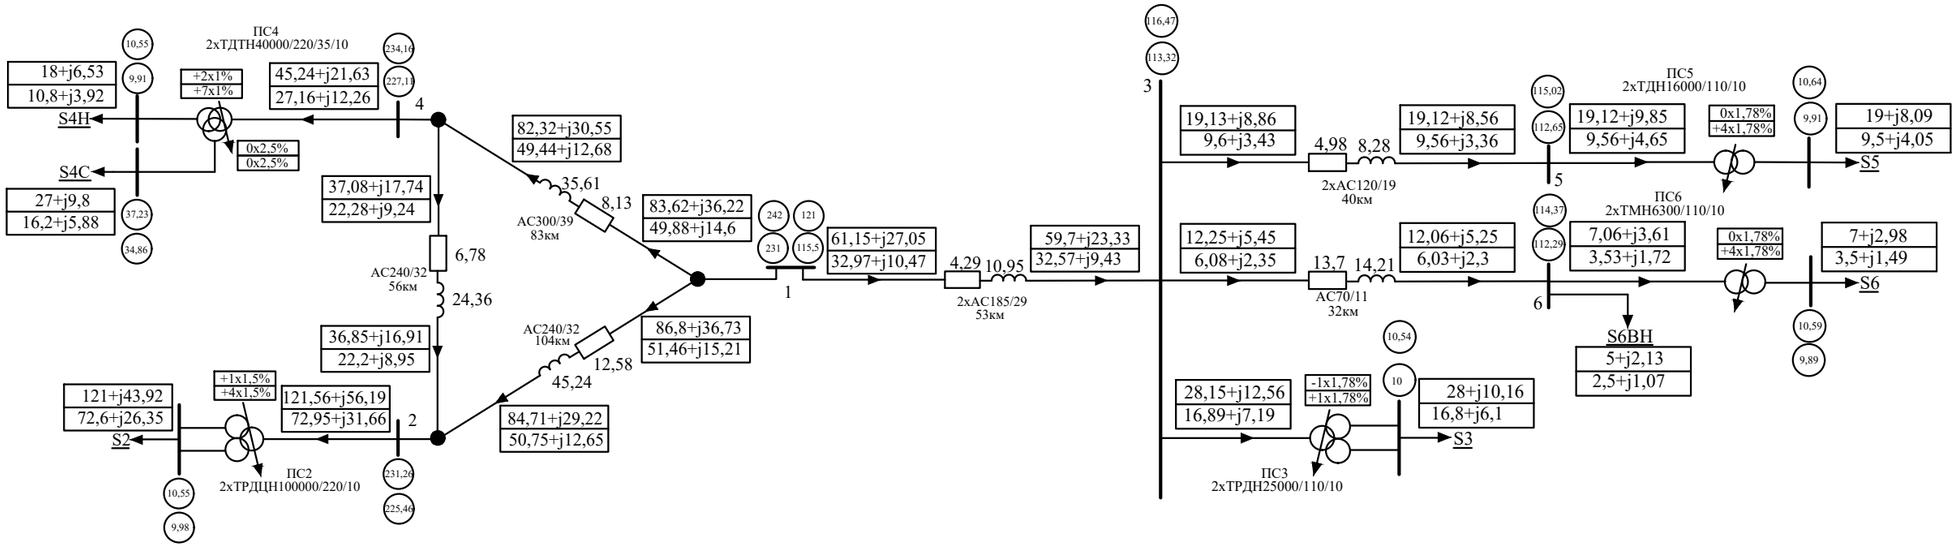

Режимная схема сети в нормальных режимах наибольших и наименьших нагрузок

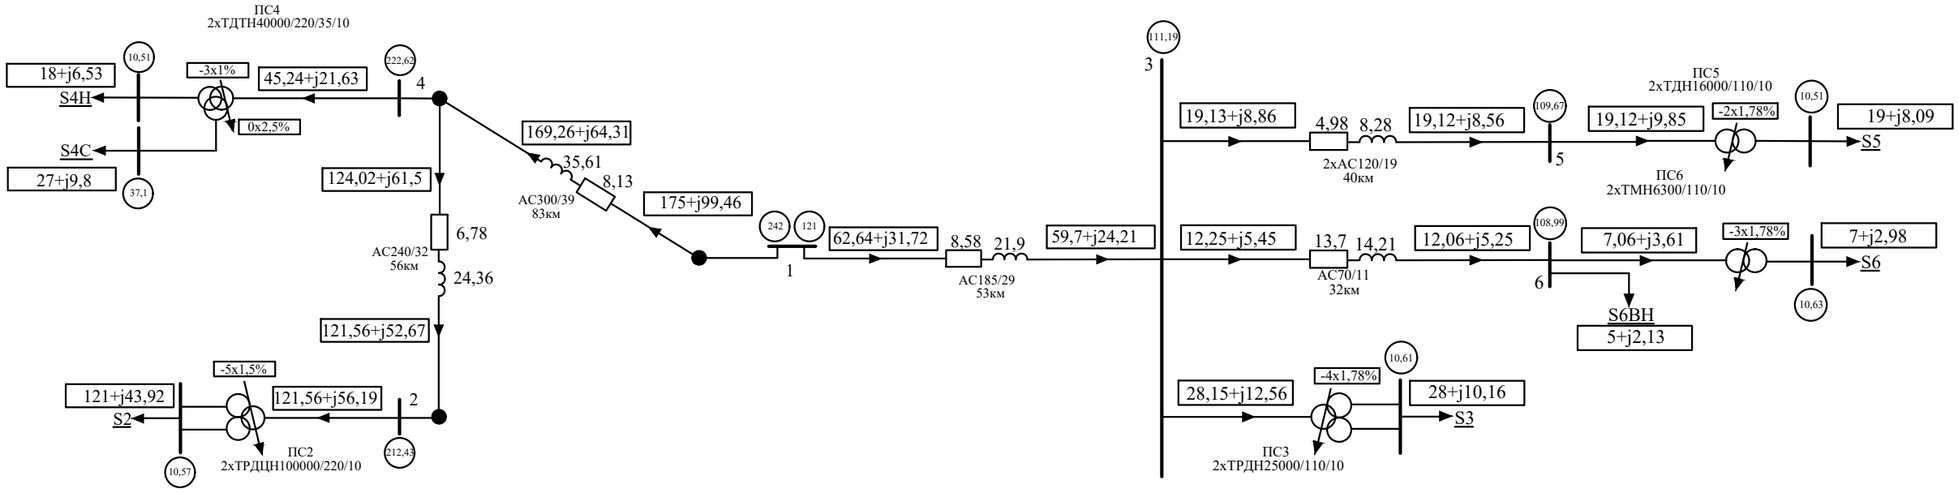

Режимная схема сети наиболее тяжелых послеаварийных режимов наибольших нагрузок

Условные обозначения

3,55+j1,44 -Мощность на участке,МВА

(10,01) -Напряжение в узле,кВ

-7x1,78% -номер ответвления РПН

					КП.1-43.01.03.51.20.61.02			
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Результаты расчета потокораспределения нормальных и послеаварийных режимов с указанием ответвления трансформатора в каждом режиме	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Гаврилов		18.11.		У		1:1
Пров.		Лычев		18.11.		Лист 2	Листов 2	
Т.контр.						ГГТУ им.П.О.Сухого гр.ЗЭ-52		
Н.контр.								
Утв.								