


План на отп. 0.000

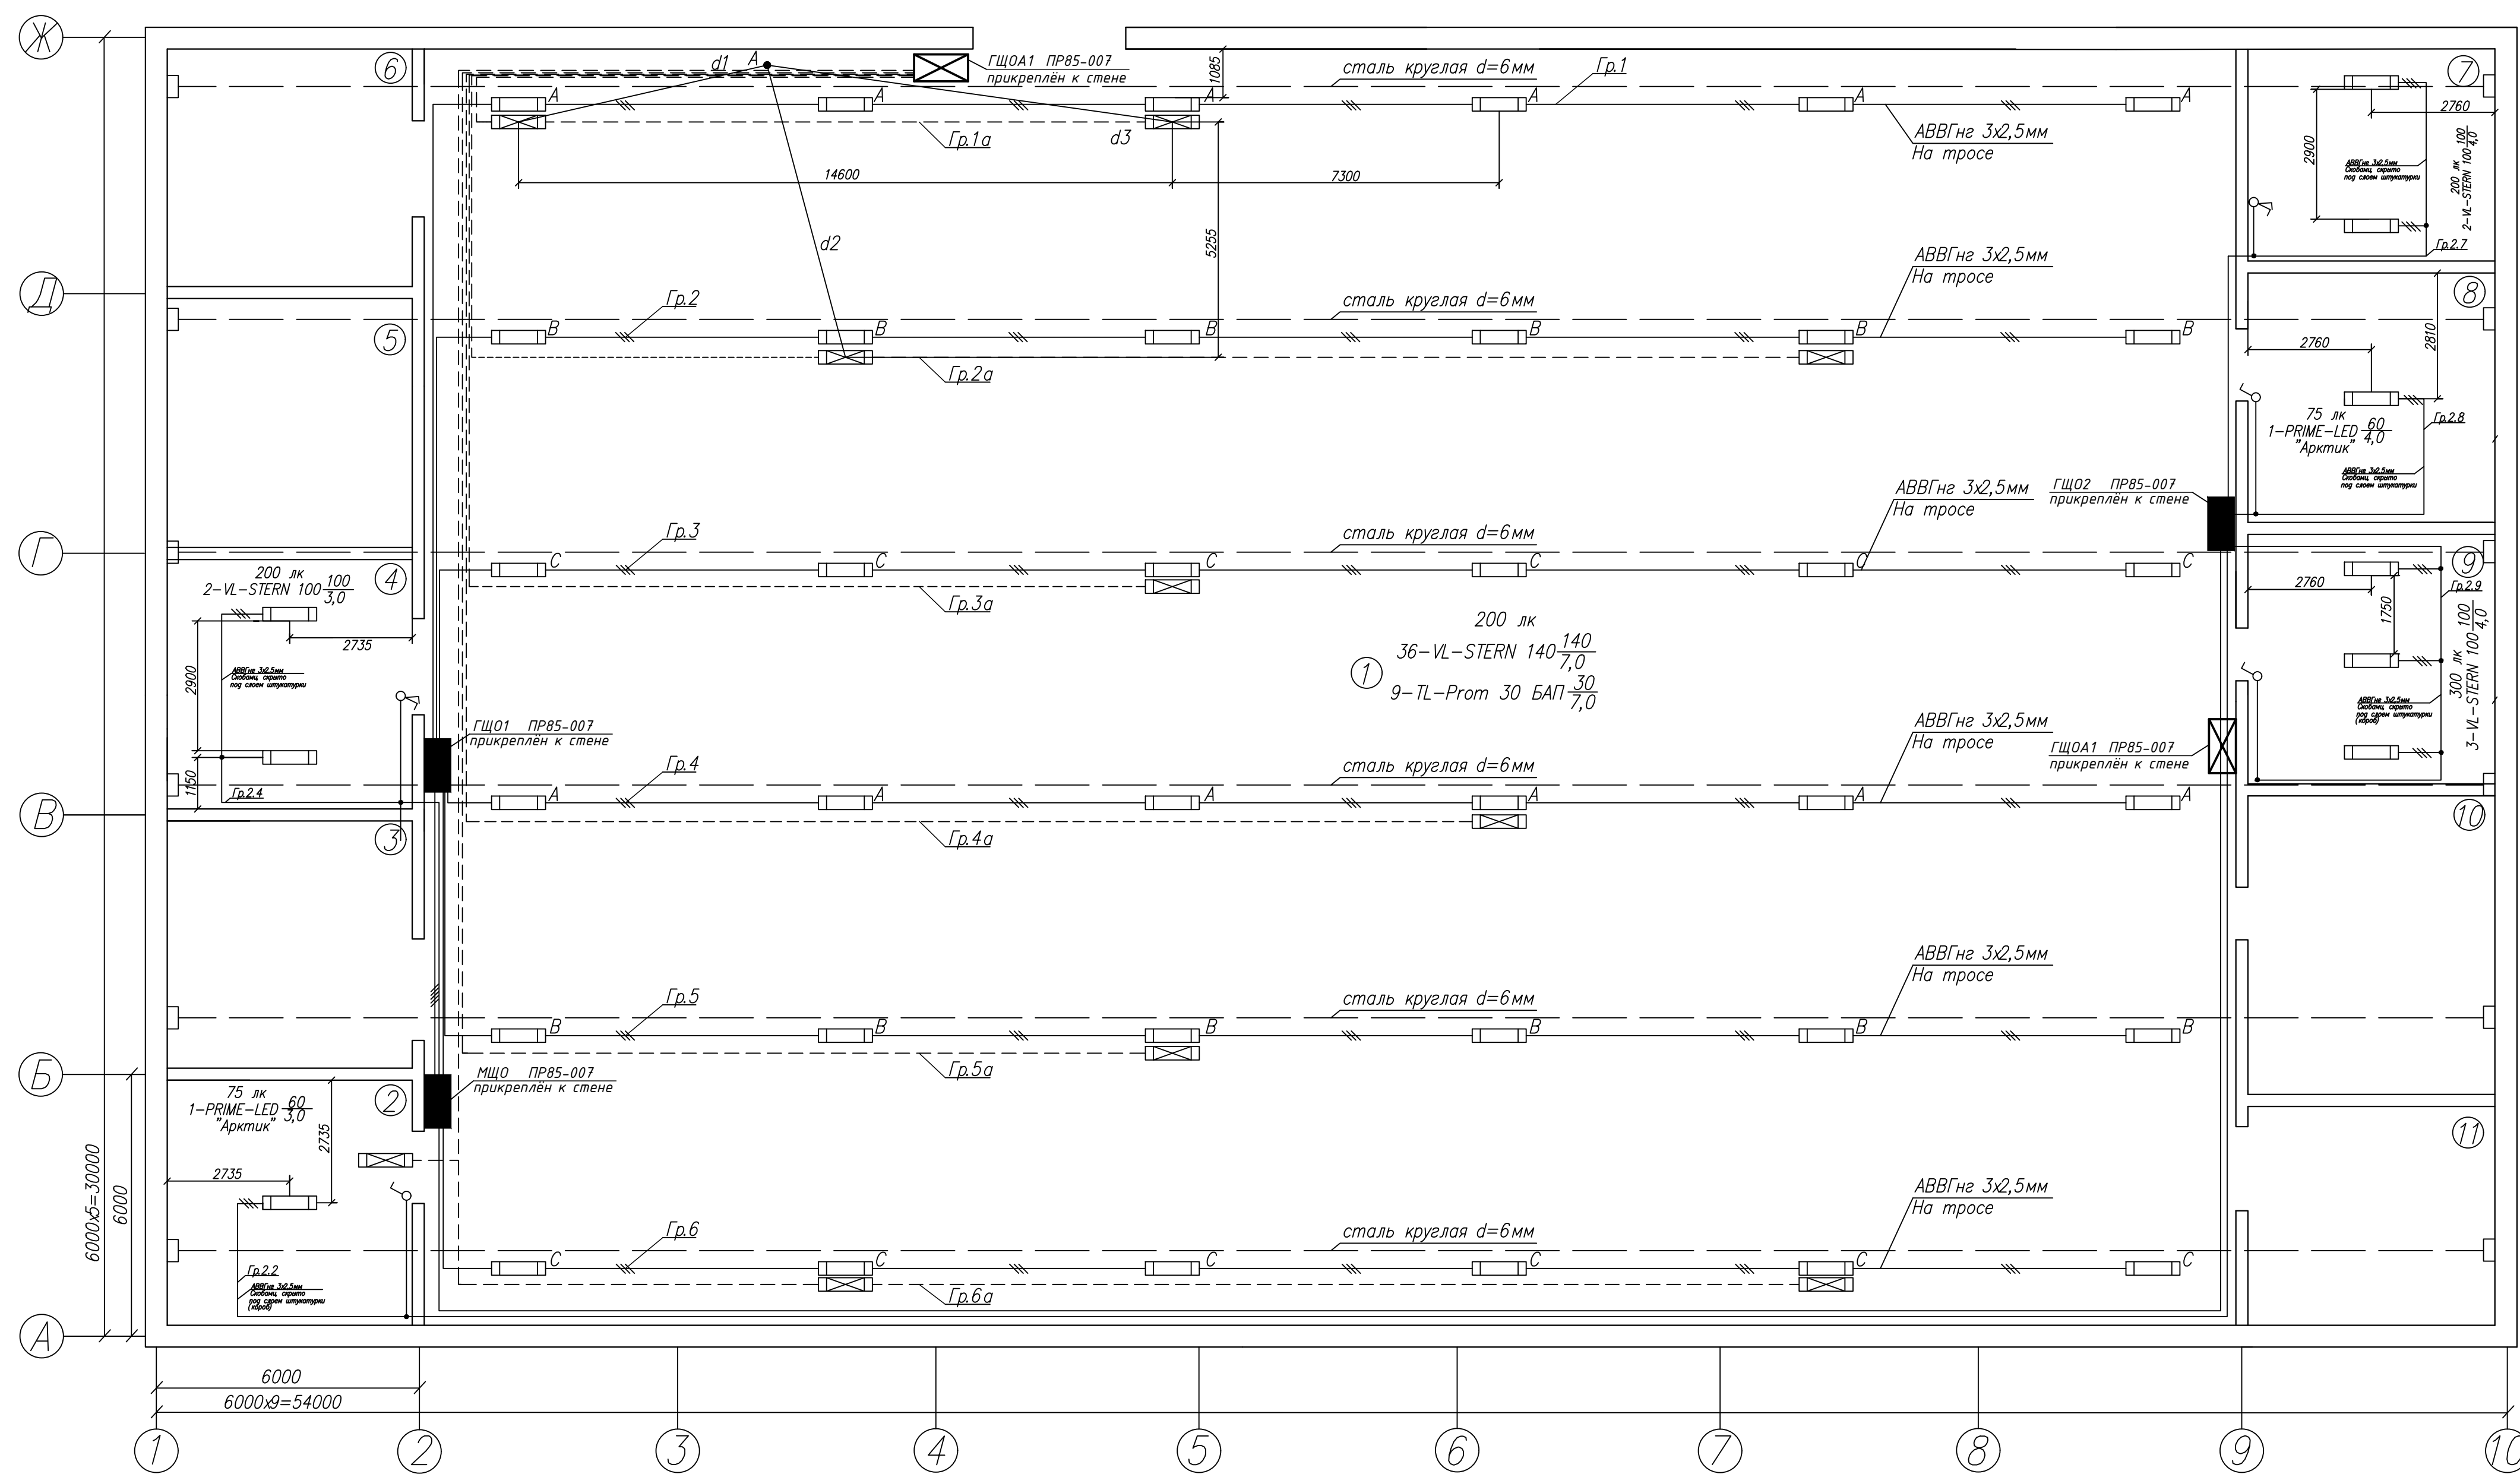

Условные обозначения

- А-В-Д/Н – А-количество светильников, шт;
 В-тип светильников;
 Д-мощность лампы, Вт;
 Н-высота помещения;
 200 лк – Нормируемая освещенность помещения
 ⌋ – Выключатель однополюсный, сдвоенный
 ⌋ – Выключатель однополюсный
 ☒ – Аварийный светильник светодиодный
 ☐ – Светильник светодиодный
 ■ – Щиток рабочего освещения
 ☒ – Щиток аварийного освещения

ГЩ01ПР85-007 Номер щитка и его тип
Приклеплён к стене Способ крепления

<u>АВВГнг 3х2,5</u> на трассе	<u>Марка провода</u> <u>Тип прокладки</u>
----------------------------------	--

Данные о групповых щитках

Номер щитка	Тип щитка	Уст. мощность кВт	Номер автоматического выключателя				Ток расцепителя, А	
			Однополюсный		Трёхполюсный		на вводе	на линиях
			Занят	Резерв	Занят	Резерв		
МЩО	ПР85-007	5,86	-	-	2	2	63/50	40(31,5)
ГЩО1	ПР85-007	5,04	6	-	-	-	31,5	16,0
ГЩО2	ПР85-007	0,82	5	1	-	-	31,5	16,0
ГЩО1а	ПР85-007	0,55	6	-	-	-	25	16,0

Экспликация помещений

Номер на плане	Наименование
1	Мясной цех
2	КТП
4	Подготовительное отделение
7	Холодильная камера
8	Кладовая
9	Кабинет

[illegible]