

График изменения нагрузок Т-1 в зимнее время за 20 декабря 2020

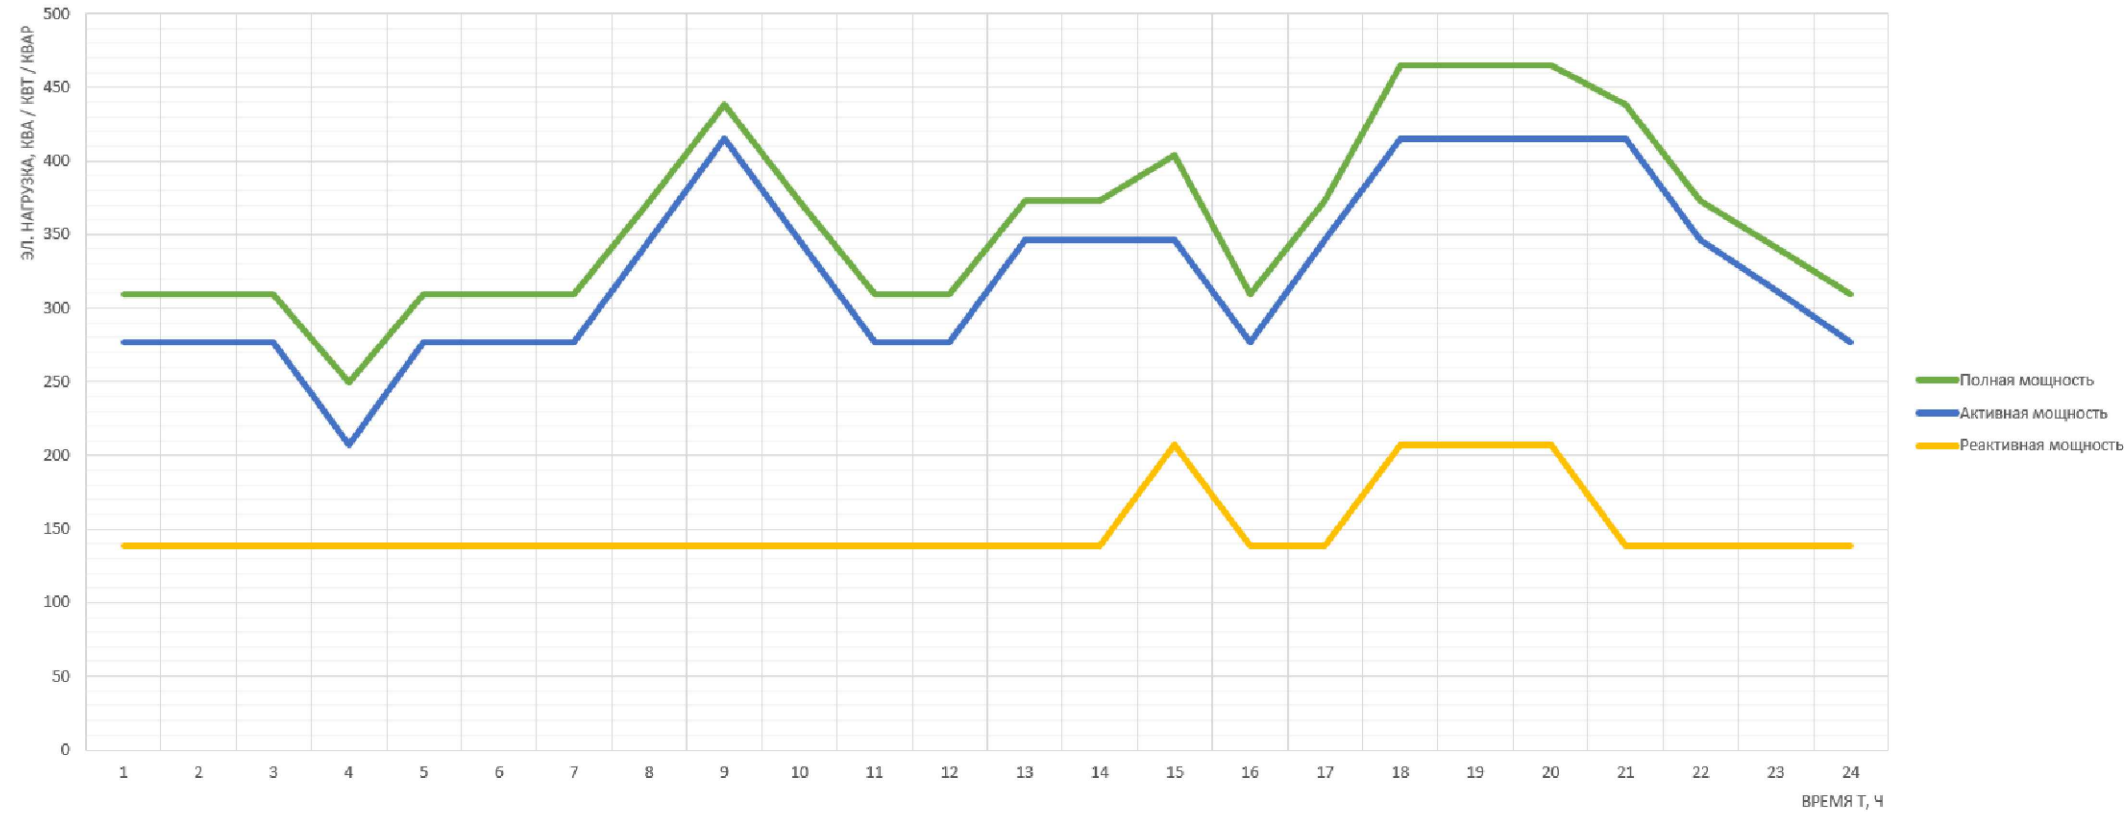


График изменения нагрузок Т-2 в зимнее время за 20 декабря 2020

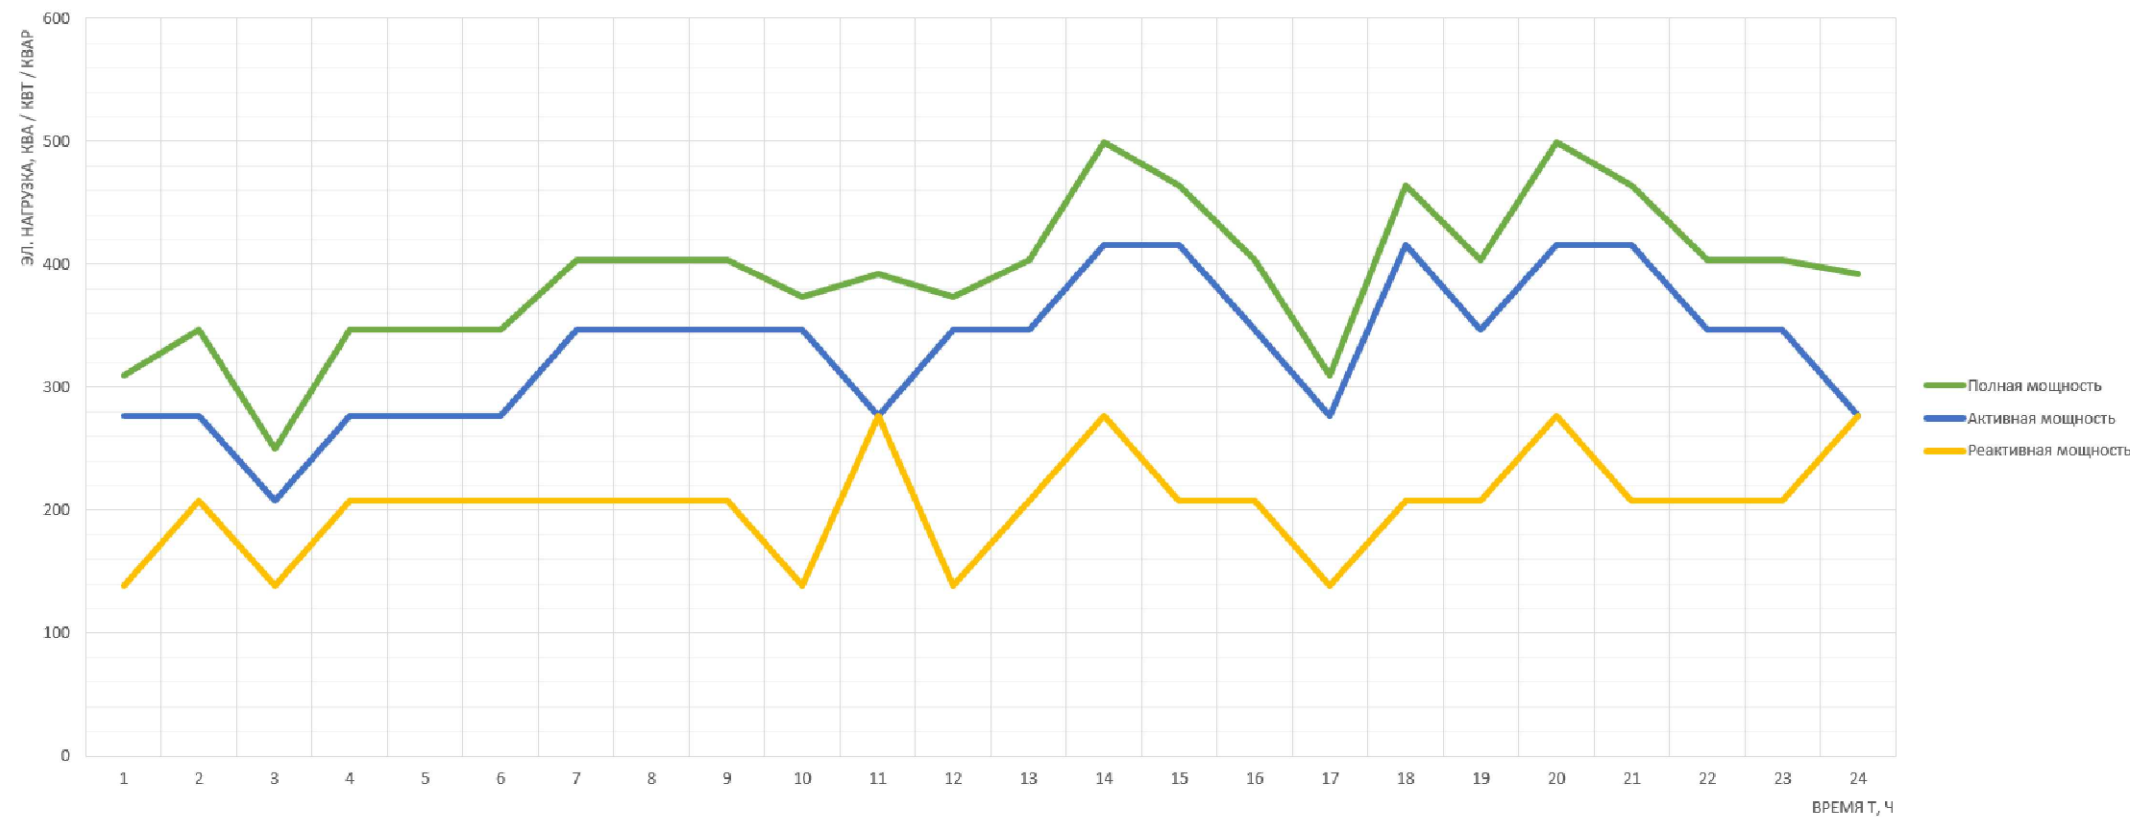


График изменения нагрузок Т-1 в зимнее время за 15 декабря 2021


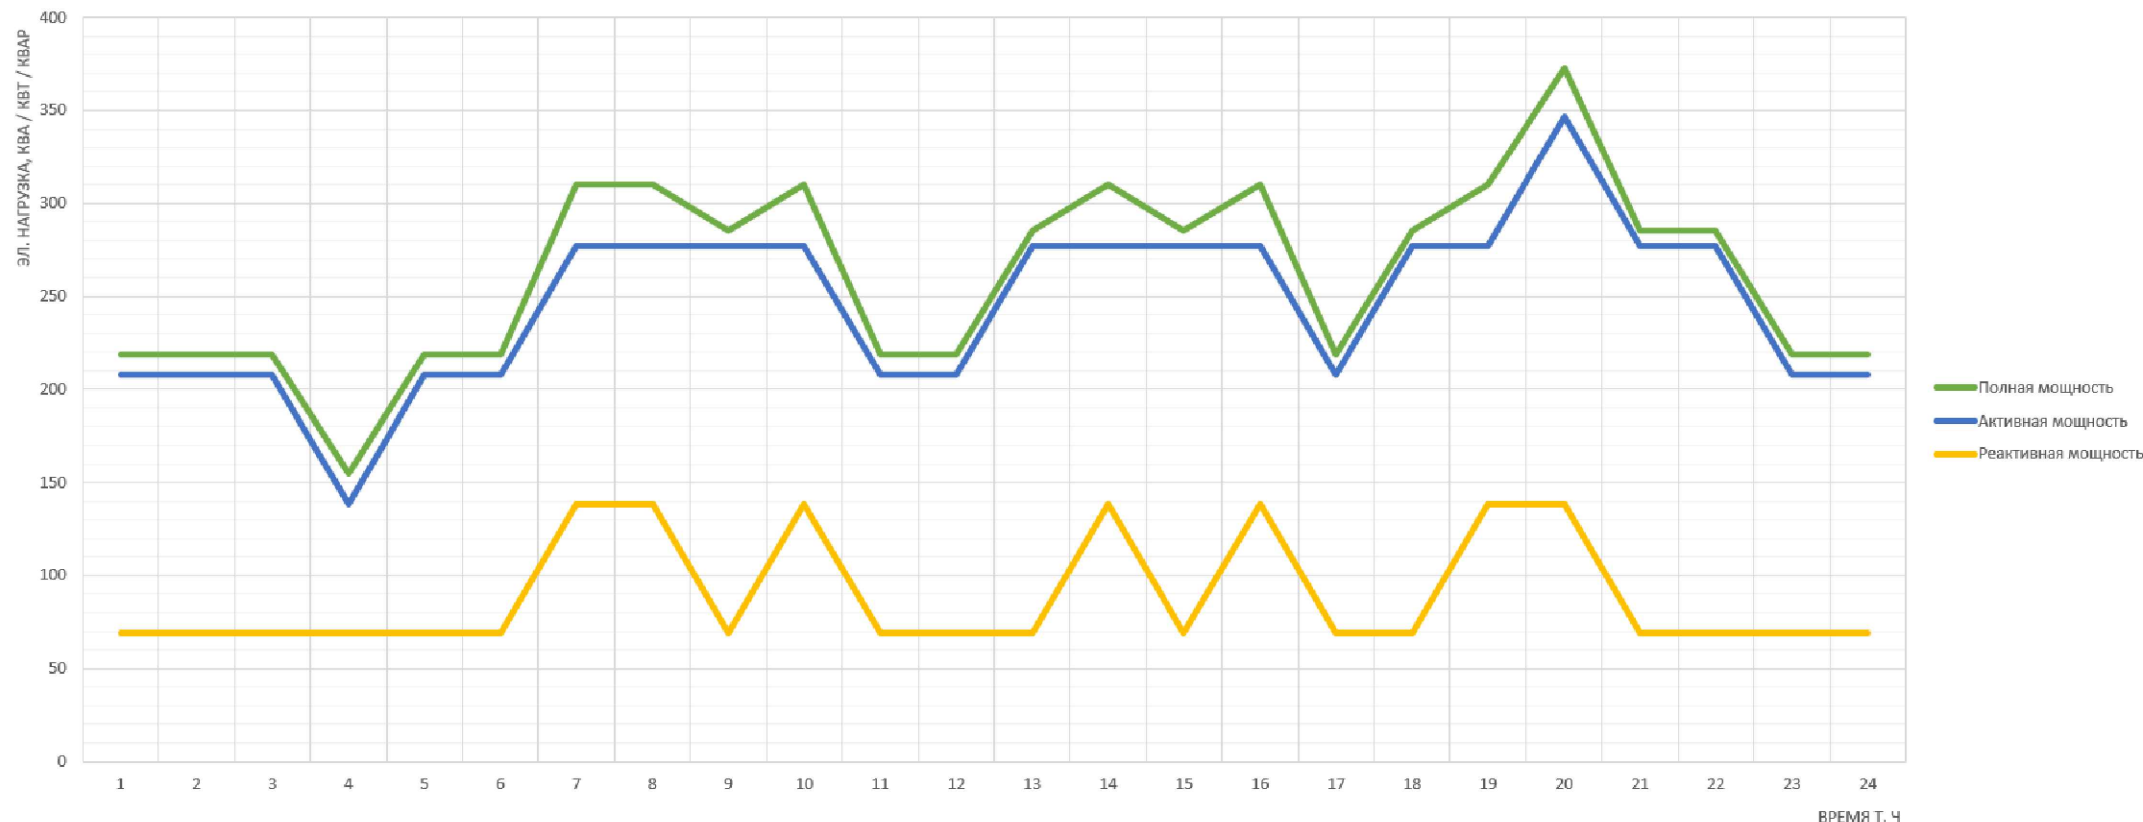


График изменения нагрузок Т-2 в зимнее время за 15 декабря 2021

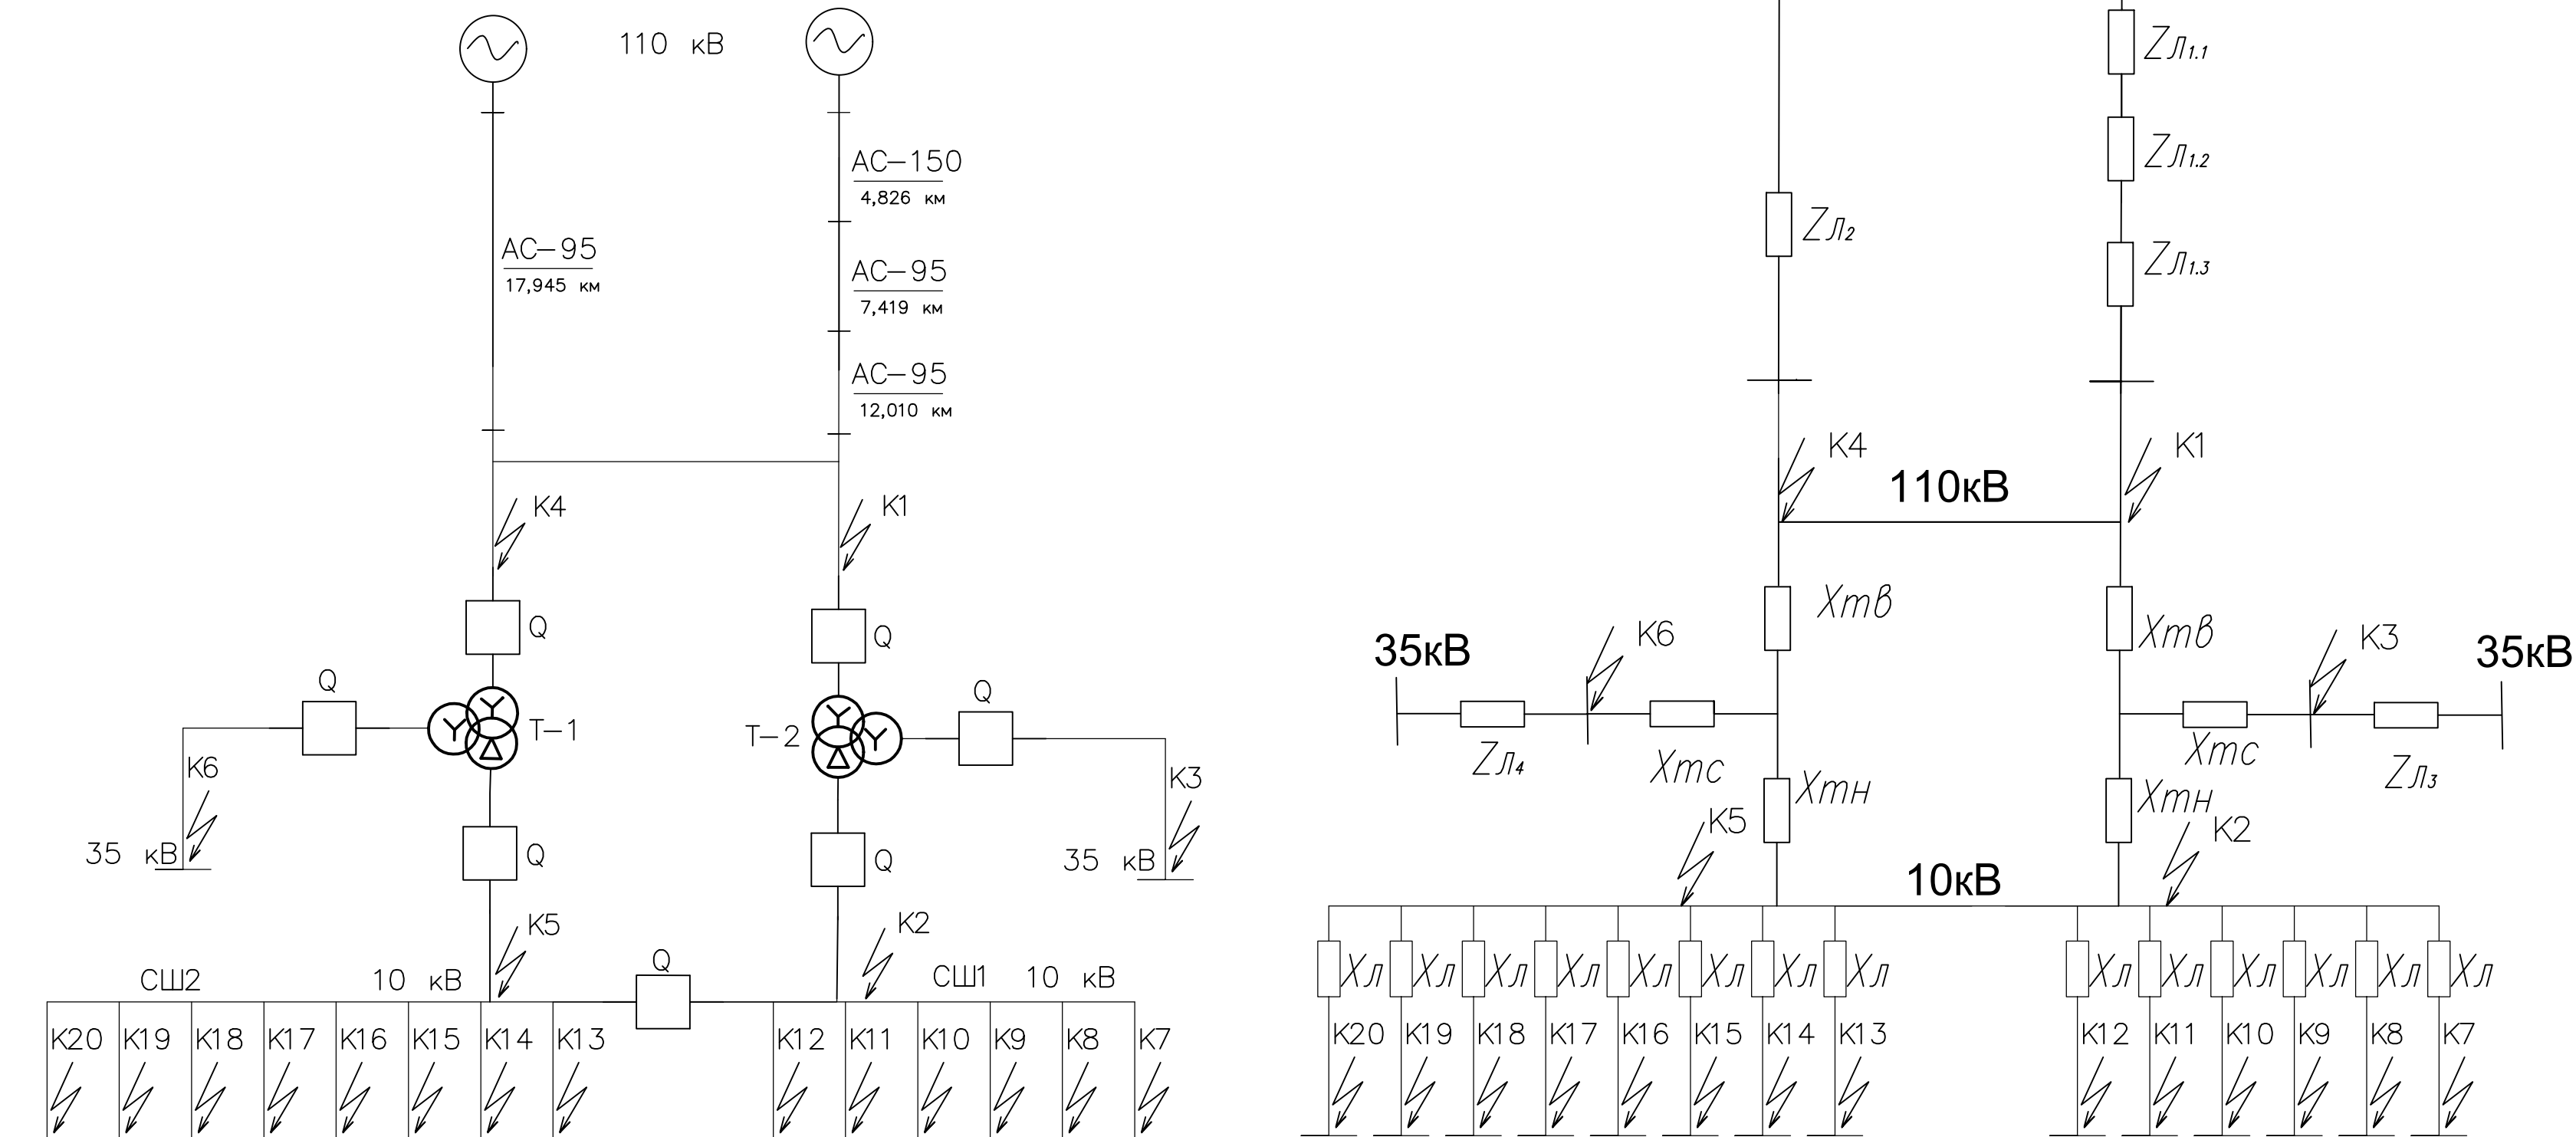

Расчетная схема и схема замещения сети для расчета токов короткого замыкания

Результаты расчета токов короткого замыкания

Режим системы	Точка к.з.	Величина тока I _{кз} , кА
Максимальный	K1	7,7
	K2	6,3
	K3	3,7
Минимальный	K1	4,9
	K2	3,9
	K3	2,2

ДП 1-43 01 03 01-22					
Графики нагрузки силовых трансформаторов и результаты расчёта токов короткого замыкания					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Лазарев Д.М.				
Руковод.	Селиверстов Г.И.				
Консульт.	Селиверстов Г.И.				
Консульт.	Селиверстов Г.И.				
Н.контр.	Алифранов Т.В.				
Зав.каф.	Добродеев А.О.				
Реконструкция электрической части подстанции 110/35/10 кВ «Коханова» Оршанских электрических сетей в связи с физическим и моральным износом электрооборудования				Лист 2	Листов 7
ГТТУ им.П.О.Сухого				Формат А1	