


Режимная схема сети в нормальных режимах наибольших и наименьших нагрузок

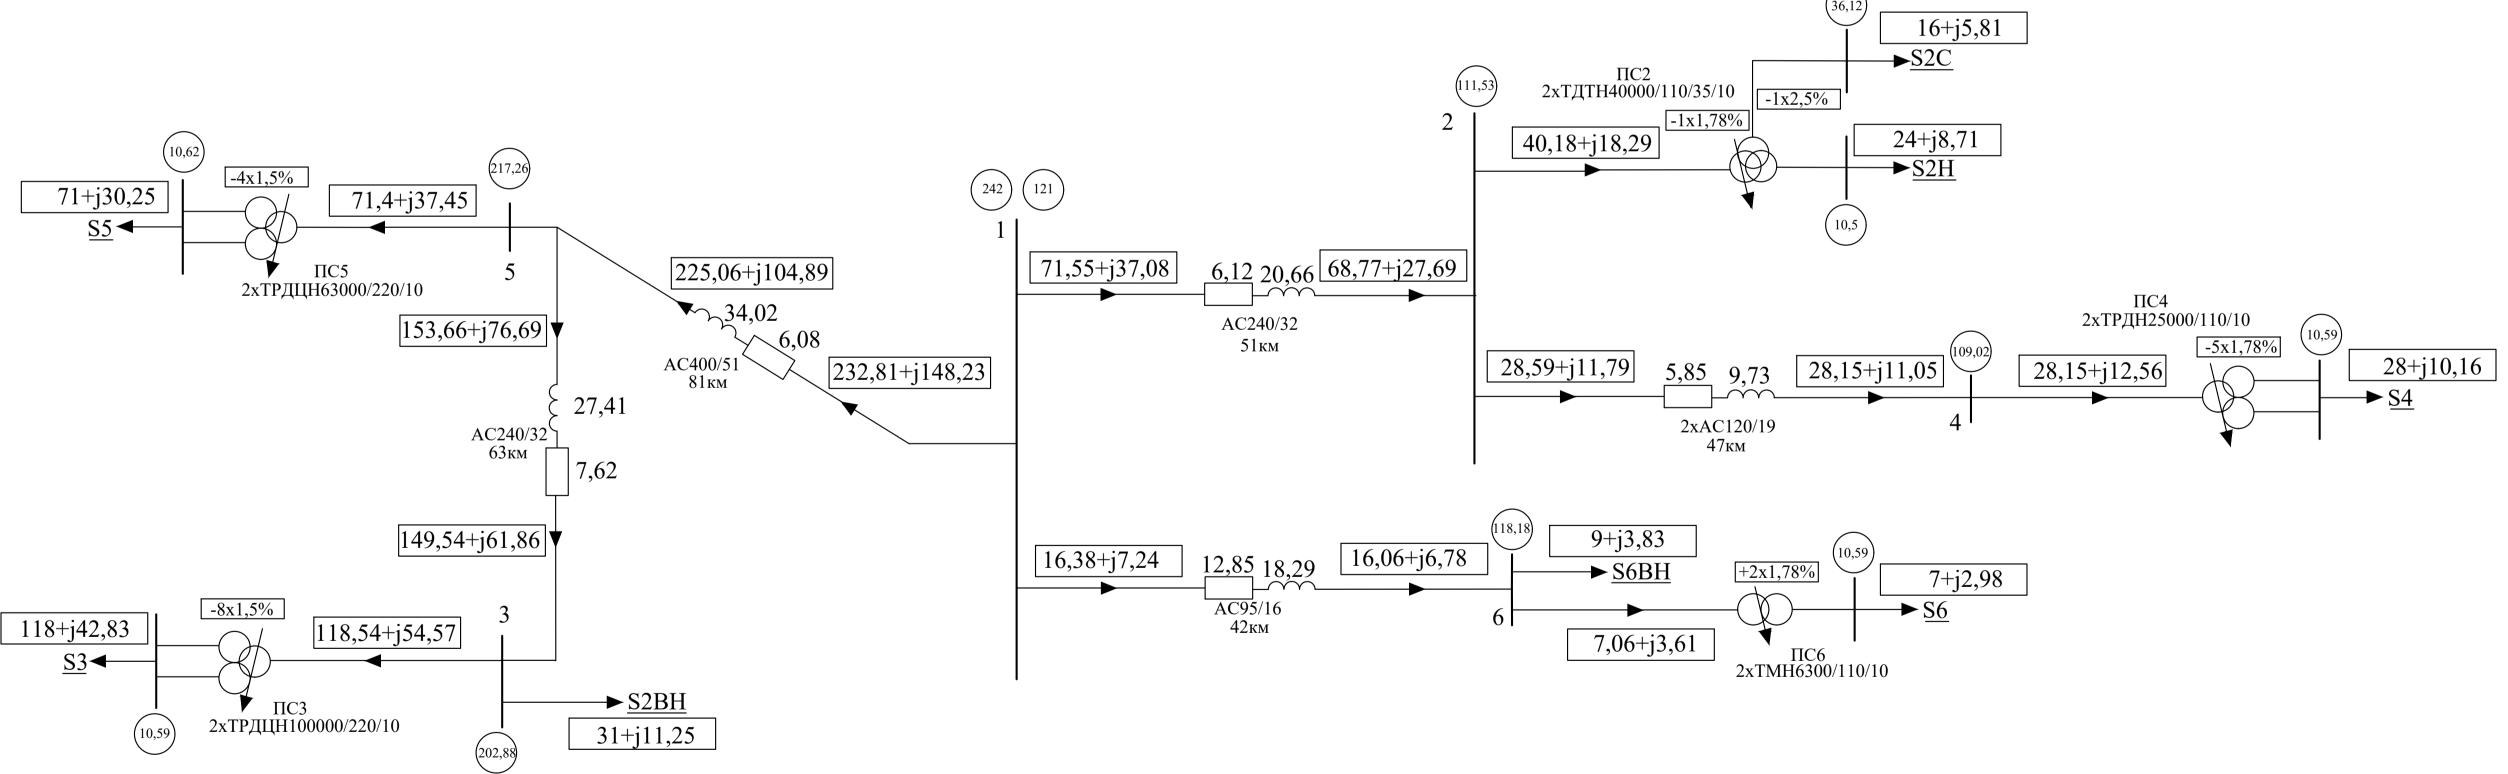

Режимная схема сети наиболее тяжелых послеаварийных режимов наибольших нагрузок

Условные обознач	словные обозначения						
31,6+j14,2	-Мощность на участке,МВА						
(10,55)	-Напряжение в узле,кВ						
-1x1,78%	-номер ответвления РПН						

					КП.1-43.01.03.51.20.58.02							
					Результаты расчета	Лит.	Macca		Масштаб			
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	потокораспределения нормальных и							
П		Пашковский		18.11.	послеаварийных режимов с указанием	У				1:1		
		Лычев		18.11.	ответвления трансформатора в							
					каждом режиме	Лист 1		Лист	Листов 2			
							FFTV FLO C					
Н.к	онтр.					ГГТУ им.П.О.Сухого гр.3Э-51				O		
Утв												