
按商品尺寸落实：长桌、紧凑沙发床与通顶窄柜

修订04 · 日常平面｜选1250外宽款｜已按用户提供的商品尺寸图更新｜单位 mm

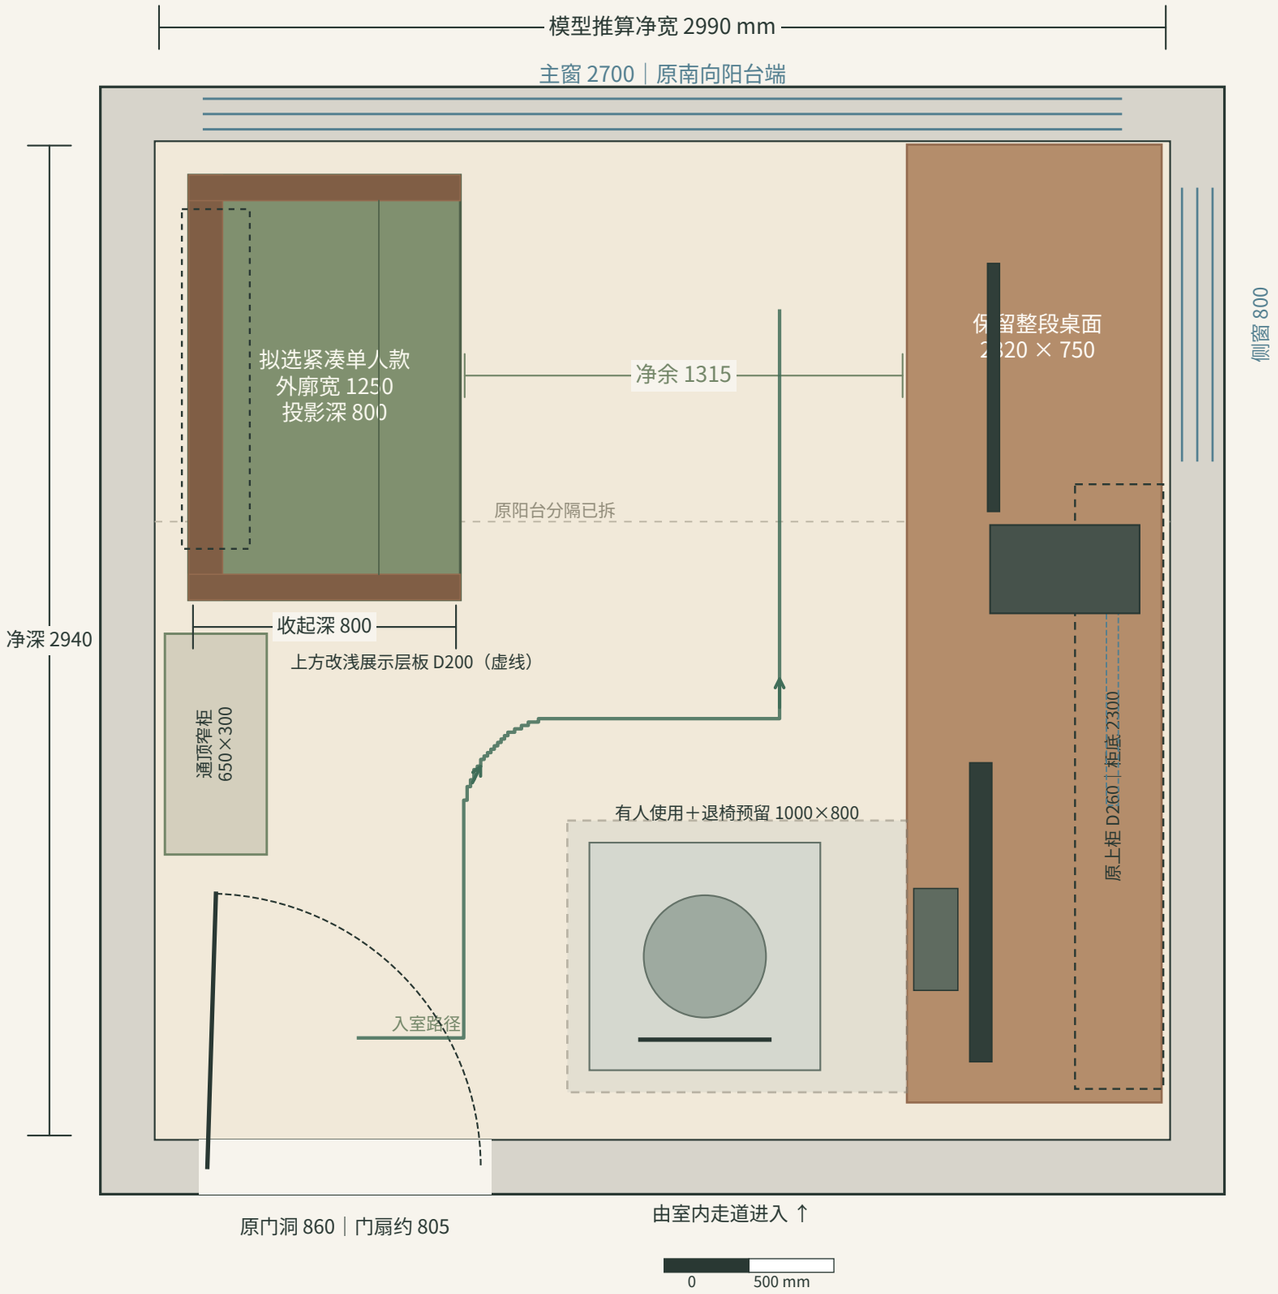

01 以完整外廓核算

沙发外宽1250、收起深800、展开总长1920。
床内部1200×1820；1820不能当作家具总长。
图中给出的坐高400、坐深650、闭合高850已纳入。

02 工位与休息区错位

保留2820×750贯通长桌；座椅移向入门端约380。
沙发前加32英寸桌夹副屏，沿用同一台电脑。
副屏可转回桌侧让开侧窗，不占展开床脚端地面。

03 空余墙段用于通顶柜

沙发与门扇之间改650宽×300深通顶柜。
较初步审计的450柜增加200；双移门不向外摆。
高2760；右侧桌上柜保留，沙发上方做浅层板。

04 仍需保留的余量


沙发后方暂留100；机构后退量仍待核实。
展开脚端余195，从靠入口侧长边上下床。
模型推算净尺寸2990×2940；躺靠深1360仍暂估。

木色＝保留长桌 · 绿色＝沙发床 · 灰虚线＝工位活动预留 · 高处柜/层板用虚线 · 绿色线＝600通行探针中心路径

收起与躺靠保留通行；完全展开从床侧出入

同一比例｜躺靠深1360为暂估；坐姿与全开依据商品图｜600为本次规划校核直径，非规范合规认证


A / 原模型：门扇碰到柜体

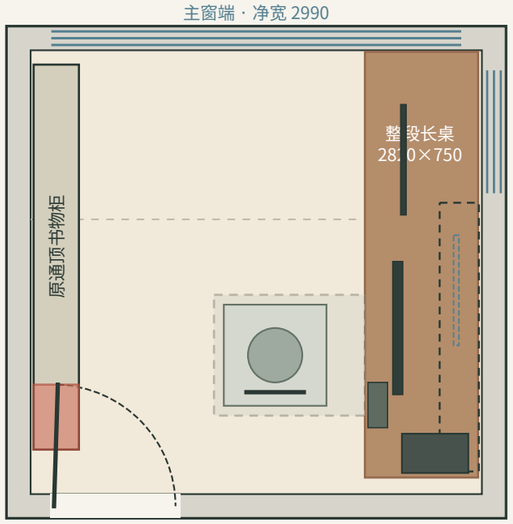

原柜长2550，门扇开大后与末端碰撞。

新650通顶柜已避门扇。
对侧封闭柜面宽减少约75%。


B / 日常：收起深800

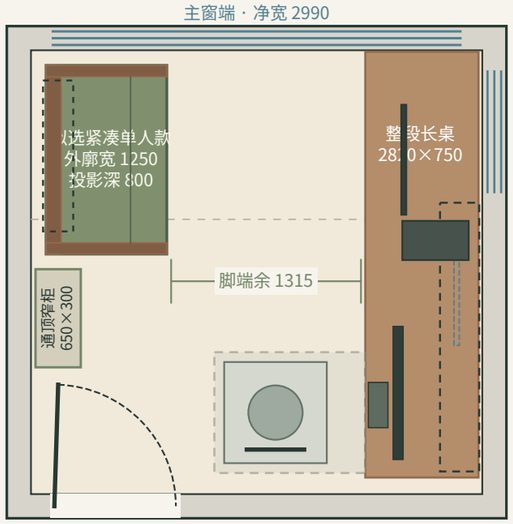

脚端余1315；工位有人时仍可到窗边。

外宽1250，含扶手。
后方暂留100。


C / 躺靠：暂估深1360

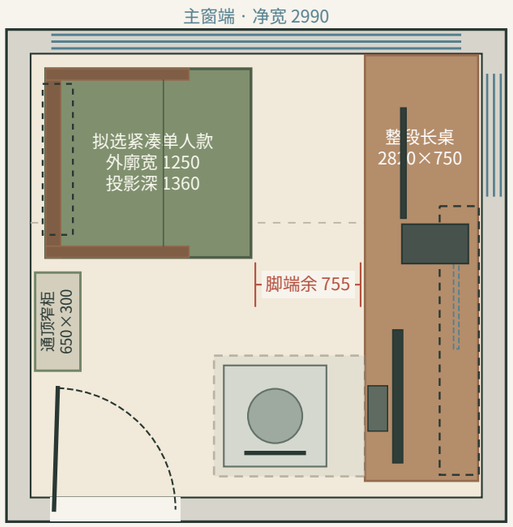

脚端余755；工位错位后可到窗边。

机构中间态没有尺寸标注。
正式选型后复核运动扫掠。

D / 睡眠：展开总长1920

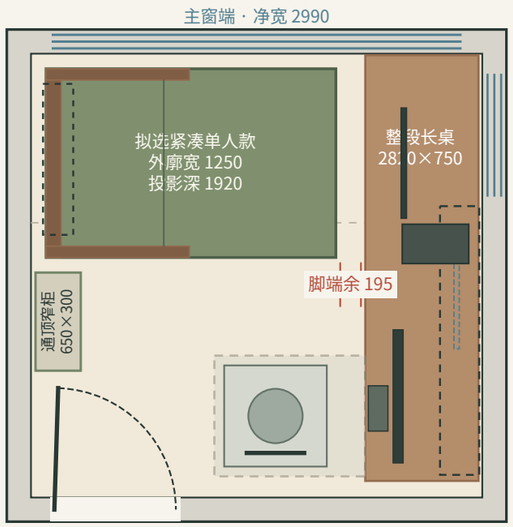

脚端余195；从入口侧上下床，收起后再到窗边。

内部睡眠长度1820。
完整家具总长为1920。

依据：用户2026.10.19提供的伊思帕商品尺寸截图；不公开原参考照片。原户型与柜门尺寸仍为概念模型，不能作为施工下单依据。