



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS

INFORME DE ENSAYO DE PROBETAS DE HORMIGÓN

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE

FL-18

Rev. 07

FECHA DE RECEPCIÓN

PETICIONARIO

CONTACTO


OBRA

FECHA DE ENSAYO

FECHA DE EMISIÓN

TIPOS DE ROTURA

TIPOS DE ROTURA

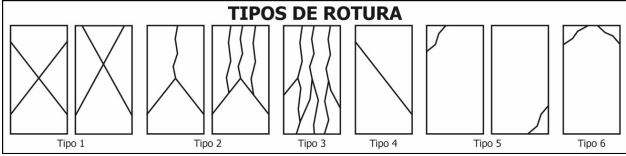

NORMA DE REFERENCIA

ASTM C39/C39M 2026



#	PROBETA Nº	ELEMENTO	F. MOLDEO	EDAD (DÍAS)	FCK TEÓRICO (MPa)	CARGA ROTURA (kN)	SECCIÓN (mm²)	ALTURA (mm)	DIÁMETRO (mm)	TENSIÓN ROTURA (MPa)	H/D	C(H/D)	TENSIÓN CORREGIDA (MPa)	TENSIÓN PROMEDIO (MPa)	TIPO ROTURA	DEFECTO
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

(*) Las roturas tipo 4, 5 o 6 indican roturas no satisfactorias, por lo tanto, este resultado no se deberá utilizar para el juzgamiento de la resistencia del hormigón.

La información sobre la probeta, como el número de identificación, el elemento cargado, la fecha de moldeo y la resistencia característica fue provista por el peticionario.

Los resultados expresan exclusivamente a las probetas ensayadas, el muestreo queda a cargo del cliente.

Las conclusiones que pueden inferirse de la interpretación de los resultados quedan a total criterio del cliente.

Laboratorio Acreditado en el ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto (ASTM C39/C39M-2026), por el organismo nacional de acreditación NP-ISO/IEC 17025:2018.

No se debe reproducir el informe completo ni parte del mismo sin la expresa autorización del laboratorio LEMCO.

— FIN DE INFORME —

REFERENCIA
Inf Nº.:



SOLDADO OVELAR 1027

Fernando de la Mora — Paraguay
Lugar de ensayo: LEMCO

✉ consulta@lemco.com.py
☎ (595 21) 021 456 | +595 986 161 059