EMPRESA AGUAS DE FACATATIVÁ, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios EAF SAS ESP	TRAZABILIDAD A MUESTRAS DE AGUA QUE INGRESAN AL LABORATORIO PROCESO ACUEDUCTO INSTRUCTIVO – TOMA, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ÍTEMS DE ENSAYO	**Código:** Ft-004-06-1604 **Versión No:** 04 **Fecha de implementación:** 2022-11-04 **No. Páginas:** 1

FECHA DEL MUESTREO	2025-08-19

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE LA MUESTRA													INFORMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA				INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA MUESTRA				ELIMINACIÓN	
CODIFICACIÓN ÍTEM DE ENSAYO	HORA DEL MUESTREO	TIPO DE AGUA*	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PUNTO DE TOMA - CÓDIGO (SI APLICA)	DISPOSITIVO DE TOMA	ANÁLISIS A REALIZAR			RESULTADOS ANÁLISIS "IN SITU"			MUESTREA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN	RECEPCIONA	FECHA DE ANÁLISIS	HORA DE INICIO DE ANÁLISIS	TEMPERATURA DE ANÁLISIS	ANALIZA	FECHA DE ELIMINACIÓN	OBSERVACIÓN
						FQ	MB		Cl_2	pH	°C											
							1	2														
E 25-159	8 H 15 MIN	AP	PLANTA CARTAGENITA TRIPLE A	1001	GRIFO	X	X	-	0,87	7,23	13,9	DAVID MONTOYA	2025-08-19	8H 56 MIN	17,1	LEIDY RIOS	2025-08-19	13 H 30 MIN	19,4	LEIDY RIOS	2025-08-20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES GENERALES:

Ninguna

EQUIPOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS "IN SITU" PARA MUESTRAS DE CODIFICACIÓN RED Y/O INTERNAS:

	EQUIPO	MÉTODO		EQUIPO	MÉTODO		EQUIPO	MÉTODO
Cloro residual libre	COLORÍMETRO DE BOLSILLO	COLORIMÉTRICO	pH	MQUANT	COLORIMÉTRICO	Temperatura	TERMÓMETRO	INFRAROJO

* Convenciones: Agua potable (AP) - Agua superficial (ASP) - Agua subterránea (ASB) - Agua envasada (AE) - Agua lluvia (AL) - Otra (O)

EMPRESA AGUAS DE FACATATIVÁ, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios EAF SAS ESP	RESULTADOS DE ENSAYO – LABORATORIO DE AGUAS PROCESO ACUEDUCTO INSTRUCTIVO – CONTROL DE LOS DATOS – LABORATORIO DE AGUAS	**Código:** Ft 004-06-1801 **Versión:** 05 **Fecha de implementación:** 2021-08-11 **N° de páginas:** 2 de 2

	CODIFICACIÓN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	FECHA DE ANÁLISIS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
ENSAYO	UNIDADES																						
Amonio	mg NH_4^+/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
DQO	mg O_2/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Dureza cálcica	mg $CaCO_3$/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Fenol	mg C_6H_5OH/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Fluoruro	mg F^-/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Manganeso	mg Mn/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Nitrato	mg NO_3^-/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Oxigeno disuelto	mg OD/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
RESULTADOS DE ENSAYO - MICROBIOLÓGICOS																							
	CODIFICACIÓN		E 25-159		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	FECHA DE SIEMBRA		2025-08-19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	HORA DE SIEMBRA		16 H 30 MIN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
TEMPERATURA DE LA MUESTRA (°C)	1		15,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Coliformes totales	UFC/100 ml	x	0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	PROMEDIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Escherichia coli	UFC/100 ml	X	0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	PROMEDIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Mesófilos	UFC/100 ml		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	PROMEDIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	FECHA DE LECTURA		2025-08-20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	HORA DE LECTURA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	ANOTACIONES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	ANALIZÓ				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	REVISÓ Y APROBÓ				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

S A T → Asignar permisos

→ Asignar rol permiso

M. PR

M C.

~~Super usuario~~

Dominio

Pozos

Red.

Aux Lab - Registro Item

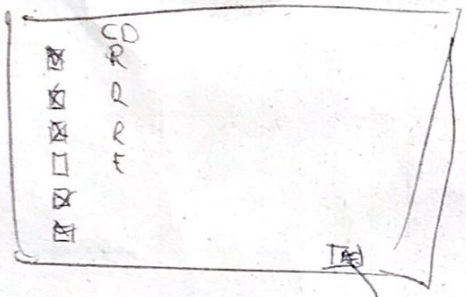

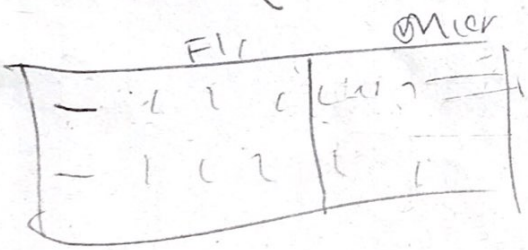

Recepcion de muestra

Usuarios.

Quequiere.

Fechaanálisis

Recepción define parametros de ~~muestreo~~ Análisis

que aparezca

únicamente los

que va allenar

Recepción de muestra

asigna que llena ana.

EMPRESA AGUAS DE FACATATIVÁ, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios EAF SAS ESP	RESULTADOS DE ENSAYO – LABORATORIO DE AGUAS PROCESO ACUEDUCTO INSTRUCTIVO – CONTROL DE LOS DATOS – LABORATORIO DE AGUAS	**Código:** Ft 004-06-1801 **Versión:** 05 **Fecha de implementación:** 2021-08-11 **N° de páginas:** 1 de 2

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA											
FECHA DE MUESTREO		2025-08-19									
TIPO DE AGUA		AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ANÁLISIS *"IN SITU"*	pH	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg Cl_2/L	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBSERVACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DE ENSAYO - FISICOS Y QUÍMICOS											
CODIFICACIÓN		E 25-159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FECHA DE ANÁLISIS		2025-08-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENSAYO	UNIDADES																				
Temperatura	°C	X	19,4		-		-		-		-		-		-		-		-		-
pH	Unidades	X	7,23		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Cloro residual libre	mg Cl_2/L	X	0,87		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Alcalinidad total	mg $CaCO_3$/L	X	23,8		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Aluminio residual	mg Al/L	X	74,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Calcio	mg Ca/L	X	8,74		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Cloruros	mg Cl^-/L	X	14,96		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Color aparente	UPC	X	5,0		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Conductividad	µs/cm	X	20,0		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Dureza total	mg $CaCO_3$/L	X	32,4		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Fosfato	mg PO_4^{3-}/L	X	0,09		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Hierro total	mg Fe/L	X	0,26		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Magnesio	mg Mg/L	X	2,58		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Nitrito	mg NO_2^-/L	X	0,03		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Sólidos disueltos totales	mg/L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Sulfatos	mg SO_2^{4-}/L	X	11,49		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Turbiedad	UNT	X	0,81		-		-		-		-		-		-		-		-		-
ANOTACIONES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	