

Die hard- und softwaretechnische Implementierung eines CO₂-Sensors zur Messung der Raumluftqualität

Julius Caesar, Péter Egermann, Paul Görtler, Johannes Leyrer

4. Mai 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	4
2	CO₂-Grenzwerte und deren Auswirkungen auf den Menschen	5
2.1	CO ₂ -Grenzwerte für eine unbedenkliche Atemluft	5
2.2	Physiologische Auswirkungen eines zu hohen CO ₂ -Gehaltes in der Atemluft . . .	6
3	Hardwaretechnische Umsetzung	7
3.1	Technische Anforderungen an die benötigte Hardware	7
3.2	Überblick über die verwendete Hardware	7
4	Softwaretechnische Umsetzung	8
4.1	Benötigte Software	8
4.2	Zusammenspiel der Softwarekomponenten	8
4.3	Aufbau und Einrichten der Software	8
4.3.1	Aufbau und Einrichten des backends	8
4.3.2	Aufbau und Einrichten der Lese-Software	10
4.3.3	Aufbau und Einrichten des Frontends	11
	Abbildungsverzeichnis	13
	Tabellenverzeichnis	14
	Listings	15
	Glossar	16
	Anhang	20

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface	8
ASR	Technische Regeln für Arbeitsstätten	5
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung	5
ppm	parts per million	5
UBA	Umweltbundesamt	5
ZNS	Zentralnervensystem	6

1 Motivation

Im Laufe der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen musste man sich zunehmend in Innenräumen aufhalten, um der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Aus diesem Grund musste man sich zwangsweise mit der Luftqualität im Homeoffice und besonders in Büroräumen auseinandersetzen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren und konzentriert arbeiten zu können. Da die Luftqualität durch Menschen meist nur subjektiv wahrgenommen werden kann, benötigt man dafür eine Messstelle. Da die gesundheitlichen Auswirkungen von schlechter Raumluftqualität ausreichend erforscht sind, existieren genügend konkrete Werte zur Orientierung.

Diese Arbeit soll einen Überblick darüber geben, welche medizinischen Risiken durch eine unzureichende Luftqualität entstehen können und welche positiven Auswirkungen eine ausreichende Versorgung mit Frischluft haben kann.

Danach soll ein grober Leitfaden zur Einrichtung eines CO₂-Sensors zur Bestimmung der Luftqualität in Arbeitsräumen erstellt werden. Dabei soll über die Anforderungen an die Hardware, die benötigten Komponenten, die Einbindung in das Netzwerk und die Umsetzung der dazugehörigen Software eingegangen werden. Die Arbeit richtet sich dabei hauptsächlich an technisch versierte Leser, welche bereits grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Hard- und Software besitzen.

2 CO₂-Grenzwerte und deren Auswirkungen auf den Menschen

Um sich der Wichtigkeit einer Messung des CO₂-Gehaltes in der Atemluft bewusst zu werden, werden in diesem Kapitel die von verschiedenen Institutionen festgelegten CO₂-Grenzwerte zusammengefasst.

Weiterhin werden die verschiedenen physiologischen Risiken, die durch einen zu hohen CO₂-Gehalt in der Raumluft drohen, vorgestellt. Der CO₂-Gehalt wird in parts per million (ppm) angegeben.

2.1 CO₂-Grenzwerte für eine unbedenkliche Atemluft

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) veröffentlicht Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR), zu diesen gehört auch die ASR A3.6 „Lüftung“ [1], welche sich in Kapitel 4 mit Regelungen zur Luftqualität von Arbeitsplätzen auseinandersetzt.

Wie in Anhang A auf Seite 21 zu sehen, wird eine generelle CO₂-Konzentration von unter 1000 ppm als ungefährlich eingestuft und fordert keine weiteren Maßnahmen. Bei einer CO₂-Konzentration von 1000 bis 2000 ppm wird die Luftqualität als hygienisch auffällig beschrieben, dabei werden bereits Maßnahmen wie bessere Lüftungsmaßnahmen und eine Überprüfung des aktuellen Lüftungsverhalten empfohlen. Ab einer generellen CO₂-Konzentration von über 2000 ppm stuft die DGUV die Atemluft als hygienisch inakzeptabel ein, hierbei werden Gegenmaßnahmen wie eine verstärkte Lüftung bis zur Reduktion der Personenzahl im Raum empfohlen.

Diese Messungen sollen laut der ASR A3.6 [1] in einer Höhe von 1,50 m und einem Abstand von 1 bis 2 m von Wänden erfolgen, mit einer ausreichend großen Distanz zu Personen, damit diese die Messungen nicht direkt durch ihre Atemluft beeinflussen.

Die vom Umweltbundesamt (UBA) veröffentlichte „Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft“ [12] zitiert aus der DIN EN 13779 „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlage und Raumkühlsysteme“ [2], welche die CO₂-Grenzwerte strikter und feingranularer als die DGUV beurteilt. Bei Werten unter 800 ppm wird dabei von einer hohen Raumluftqualität gesprochen, von 800 bis 1000 ppm gilt die Raumluftqualität als „mittlere Raumluftqualität“. CO₂-Konzentrationen von 1000 bis 1400 ppm werden als „Mäßige Raumluftqualität“ und Werte über 1400 ppm als „Niedrige Raumluftqualität“ eingestuft.

Aus den beiden vorgestellten Bewertungen der CO₂-Konzentration für die Raumluft kann geschlossen werden, dass die CO₂-Konzentration generell nicht über 1000 ppm steigen sollte, damit die Raumluft eine ausreichend hohe Qualität aufweist.

2.2 Physiologische Auswirkungen eines zu hohen CO₂-Gehaltes in der Atemluft

Eine von Kajtár et al. [4] durchgeführte Studie hat gezeigt, dass eine höhere CO₂-Konzentration zu einer schnelleren Erschöpfung beim Lösen von Aufgaben führt. Dafür sollten zehn Probanden unter verschiedenen CO₂-Konzentrationen über einen Zeitraum von jeweils zwei mal 70 Minuten einen Text auf Fehler korrigieren. Dabei wurde festgestellt, dass sich die mentale Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu einer akzeptablen CO₂-Konzentration von 600 ppm verringert. Die Messung von physiologischen Parametern der Probanden zeigte außerdem, dass das Lösen von Denkaufgaben dadurch ebenfalls anstrengender wird. Bei einem Aufenthalt von zwei bis drei Stunden in einem geschlossenen Raum führte eine CO₂-Konzentration von 3000 ppm zu einer verringerten Konzentrationsfähigkeit.

Zhang et al. [13] kamen in einer Studie mit 15 Probanden und Probandinnen zu der Erkenntnis, dass eine erhöhte CO₂-Konzentration in der Atemluft zu einer stark verringerten Leistungsfähigkeit beim Lösen von Denkaufgaben führt. Dafür wurden die Teilnehmenden verschiedenen CO₂-Konzentrationen (1500, 3500 und 5000 ppm) ausgesetzt, während sie verschiedene Aufgaben lösen mussten. Der Abfall der Leistungsfähigkeit wurde dabei erst bei der Veränderung der CO₂-Konzentration von 1500 ppm auf 3500 ppm festgestellt. Bei einem weiteren Anstieg des Wertes auf 5000 ppm wurden keine weiteren Veränderung der mentalen Leistungsfähigkeit festgestellt.

Bei einer Studie, die von Myhrvold et al. [7] mit 548 Schüler*innen durchgeführt wurde, wurden die Auswirkungen auf den Körper, speziell auf das Zentralnervensystem (ZNS), die Haut und Schleimhaut untersucht. Während bei dieser Studie die Auswirkungen auf die mentale Leistungsfähigkeit nicht signifikant auffällig waren, wirkte sich eine CO₂-Konzentration von über 1500 ppm negativ auf das körperliche Wohlbefinden aus. Dabei wurden unter anderem Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Hustenanfälle festgestellt.

Ein ähnliches Ergebnis erzielt auch eine von Tiesler et al. [6] durchgeführte Studie. Dafür wurde der CO₂-Gehalt der Atemluft in den Klassenräumen von 16 Klassen aus drei verschiedenen Bremer Schulen und dessen Wirkung auf die Schüler*innen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich regelmäßiges Lüften, um die CO₂-Konzentration zu senken, positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirkt. Der zu erreichende Zielwert durch das erhöhte Lüftungsintervall lag dabei unter 1000 bzw. 1500 ppm, die vorher erreichten Werte nach einer Doppelstunde erreichten bis zu 4000 ppm. Die Schüler*innen berichteten in Befragungen von einer verbesserten Aufmerksamkeit, welche sich wahrscheinlich auf die geringere CO₂-Konzentration in der Raumluft zurückführen lässt.

3 Hardwaretechnische Umsetzung

3.1 Technische Anforderungen an die benötigte Hardware

Um einen CO₂-Monitor betreiben zu können werden ein Computer und ein CO₂-Sensor benötigt. Die Mindestanforderungen an den Computer sind 512MB Arbeitsspeicher, einen ARM Cortex-A53 Quad-Core 1GHz 64-bit Prozessor und mindestens einem USB Type A Anschluss. Diese Werte sind die Mindestanforderungen von einem minimalen Linux Betriebssystem, welches benötigt wird um die Softwareanforderungen zu erfüllen.

Der CO₂-Sensor sollte ein Messbereich von 0ppm bis einschließlich 2000ppm vorweisen. Mit dieser Spannweite können die in ?? auf Seite ?? vorgestellten Werte für die Aussage über Luftqualität gemessen und aufgezeichnet werden.

3.2 Überblick über die verwendete Hardware

Für die Verwendung der Programme rund um den CO₂-Monitor wird folgende Hardware benötigt:

- Raspberry Pi 3 Model B+
- TFA-Dostmann CO₂-Monitor AIRCO2NTROL MINI

Der Raspberry Pi ist ein Minicomputer auf einer nur Scheckkarten-großen Platine, der sich vielfältig erweitern lässt. Er wurde ursprünglich zu Lern- und Demonstrationszwecken entwickelt, eignet sich aber auch für die Realisierung verschiedener privater oder professioneller Anwendungen.

Mit dem CO₂-Monitor AIRCO2NTROL MINI kann die Luft in Räumen, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen, kontrolliert werden. Der Monitor zeigt auf einem Display den CO₂-Gehalt der Raumluft im Wechsel mit der Temperatur an. Eine farbige Ampelanzeige neben dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot.

4 Softwaretechnische Umsetzung

4.1 Benötigte Software

Um die Programme rund um den CO₂-Monitor in Betrieb nehmen zu können, wird folgende Software benötigt:

- PiOS mit mitgelieferter Standardsoftware
- Docker
- docker-compose

Ist die benötigte Software installiert und eingerichtet, kann mit der Implementierung der Auslese- und Verarbeitungssoftware begonnen werden. Alle in den folgenden Kapiteln genannten Softwarekomponenten sind auf GitHub zu finden.

4.2 Zusammenspiel der Softwarekomponenten

Die Daten des CO₂-Sensors werden persistent gespeichert, damit die Werte abrufbar sind und auch über längere Zeiträume ausgewertet werden können. Dafür werden die CO₂- und Temperaturwerte mittels einer Software-Komponente zum Auslesen der Daten an ein backend gesendet und gespeichert. Diese Daten können dann mittels eines frontends angezeigt werden. Diese Verknüpfung der Software-Komponenten ist in Abb. 4.1 auf der nächsten Seite zu sehen.

4.3 Aufbau und Einrichten der Software

4.3.1 Aufbau und Einrichten des backends

Die zentrale Stelle, an der Daten eingehen, gespeichert und abgerufen werden können, wird mittels der *CO2MonitorAPI* realisiert. Diese ist in Python geschrieben und verwendet FastAPI als Grundlage für das Bereitstellen einer API. Um das Bereitstellen der Anwendung und deren Isolierung vom Betriebssystem zu erleichtern, wird Docker als Containervirtualisierungssoftware eingesetzt.

Nachdem die Anwendung von GitHub bezogen wurde, müssen noch Konfigurationswerte angepasst werden. Beispielsweise muss der Port festgelegt werden, auf dem die Application Programming Interface (API) erreichbar sein soll. Hierfür kann in der `docker-compose.yml`-Datei besagter Port angegeben werden, welcher dem Frontend und dem CO2Reader Zugang zur Backend-Logik erlaubt, um Daten abzuspeichern und abzurufen.

Durch das Öffnen eines Terminal-Fensters im Ordner der API und der Eingabe des Befehls

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

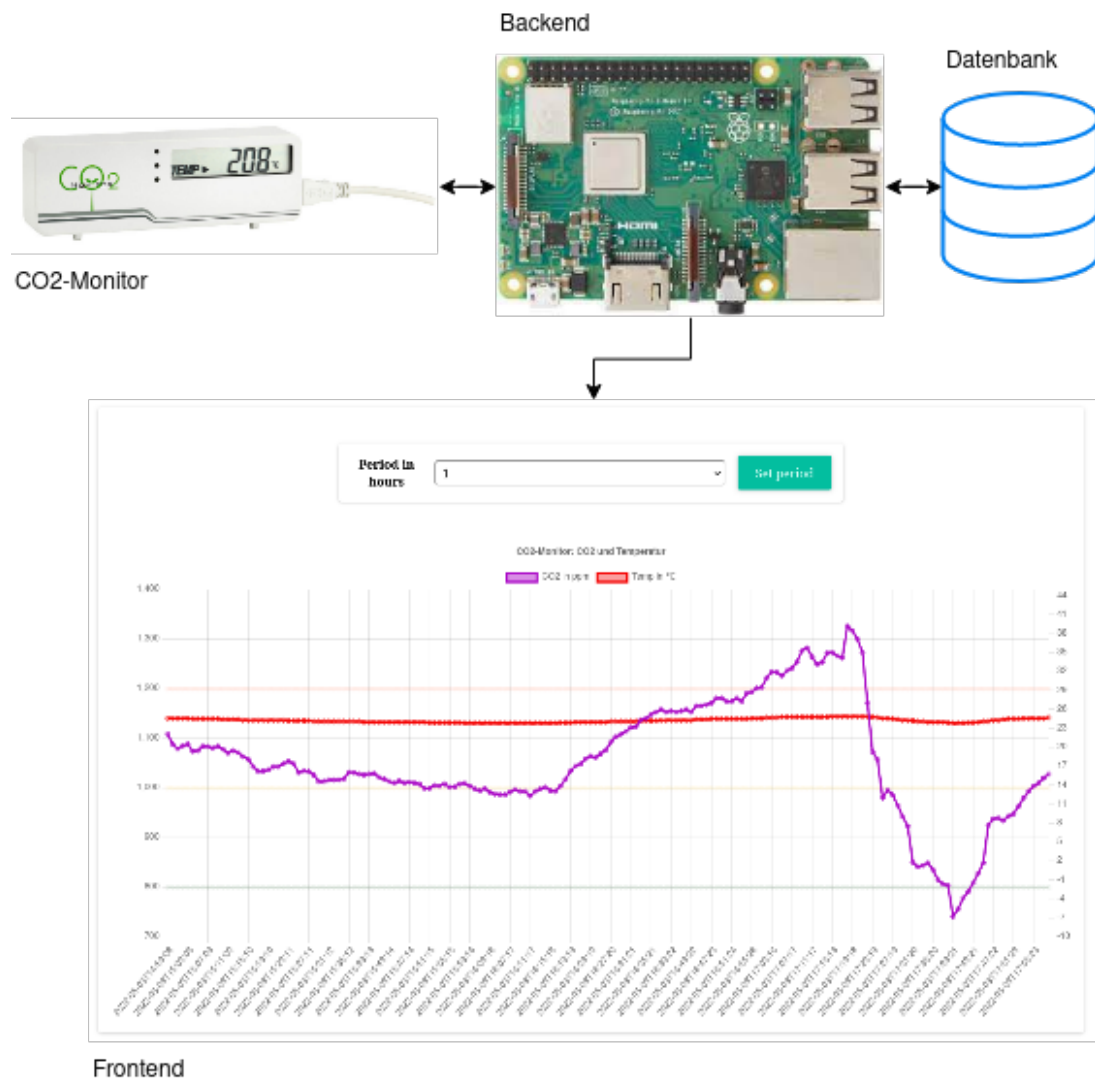



Abbildung 4.1: Verbundplan der Komponenten

wird die Anwendung gestartet. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund und wartet auf Speicher- oder Abrufbefehle. Ob die Applikation richtig funktioniert kann mittels

```
IpAdresseDesPis:angebenerPort/api/test
```

getestet werden.

4.3.2 Aufbau und Einrichten der Lese-Software

Die Daten des CO₂-Sensors werden mittels der USB-Schnittstelle ausgelesen. Diese Lesesoftware ist in Python geschrieben und nutzt die CO2Meter-Bibliothek von Vladimir Filimonov. [3]

Dazu muss die `docker-compose.yml`-Datei des *Readers* angepasst werden. Um den richtigen USB-Port in die Datei schreiben zu können, können alle angeschlossenen USB-Geräte mit dem in Listing 4.1 zu sehenden Bash-Script angezeigt und die hidraw-Id des Geräts *Holtek Semiconductor, Inc. USB-zyTemp* ausgelesen werden. [5]

Listing 4.1: Bash-Script zum Erkennen der hidraw-Id

```
1  #!/bin/bash
2
3  FILES=/dev/hidraw*
4  for f in $FILES
5  do
6      FILE=${f##*/}
7      DEVICE="$(cat /sys/class/hidraw/${FILE}/device/uevent | grep HID_NAME
8                | cut -d '=' -f2)"
9      printf "%s \t %s\n" $FILE "$DEVICE"
```

Ist der USB-Port bestimmt, kann der Teil vor dem Doppelpunkt der `devices`, in diesem Fall „`/dev/hidraw0`“, mit dem ausgelesenen Port ersetzt werden, zu sehen in Listing 4.2.

Listing 4.2: Anpassen des USB-Ports in der `docker-compose.yml`

```
1  ...
2  devices:
3      — /dev/hidraw0:/dev/hidraw16
4  ...
```

Soll der *Reader* auf einem anderen Gerät als die API ausgeführt werden, muss die `co2Reader.ini`-Datei angepasst werden. Diese ist in `app/co2Reader.ini` zu finden. Hier muss die IP-Adresse der API anstelle der bestehenden IP-Adresse angegeben werden. Auch kann hier der Ort, an dem sich der Sensor befindet, eingetragen werden.

Nach dem Abspeichern der Datei kann ein Terminal-Fenster im Ordner des *Readers* geöffnet werden und mittels

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

die Anwendung gestartet werden. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund, liest die Daten des Sensors aus und schickt diese an die angegebene IP-Adresse der API.

4.3.3 Aufbau und Einrichten des Frontends

Um die Daten ansehnlich darstellen zu können, kann ein Frontend eingebunden werden. Das hier verwendete Frontend ist mit React [11] und ChartsJs [8] umgesetzt worden. Ein Beispiel der Datenvisualisierung ist in Abb. 4.2 zu sehen.

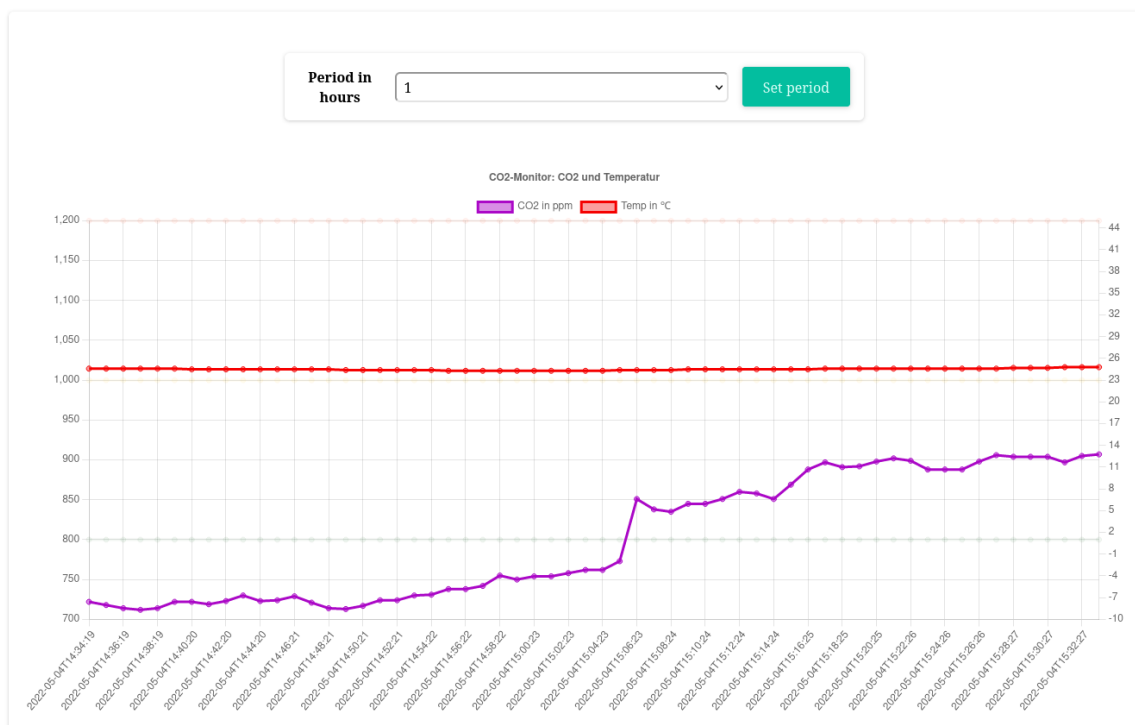


Abbildung 4.2: Datenvisualisierung mittels Frontend

Nachdem das Frontend bezogen wurde muss die `docker-compose.yml`-Datei angepasst werden. In dieser Datei muss die IP-Adresse der `REACT_APP_API_URL` mit der IP des Raspberry Pis, auf dem die API läuft ausgetauscht werden, zu sehen in Listing 4.3.

Der ausgehende Port, von dem das Frontend am Ende erreichbar ist, kann ebenfalls angepasst werden. Hierzu muss lediglich der `ports`-Abschnitt verändert werden, ebenfalls zu sehen in Listing 4.3. Hier muss der Port vor dem Doppelpunkt auf den gewünschten Port gesetzt werden.

Listing 4.3: Anpassen der API-IP und des Ports in der `docker-compose.yml`

```
1  ...
2  environment:
3    REACT_APP_API_URL: http://192.168.178.33:8008/api/
4  ports:
5    - 3000:3000
```

Mit dem Öffnen eines Terminal-Fensters im Ordner des Frontends und mittels

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

wird Anwendung gestartet. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund und kann mittels der IP-Adresse des ausführenden Gerätes sowie dem in der docker-compose angegebenen Port aufgerufen werden.

Abbildungsverzeichnis

4.1	Verbundplan der Komponenten	9
4.2	Datenvisualisierung mittels Frontend	11

Tabellenverzeichnis

Listings

4.1	Bash-Script zum Erkennen der hidraw-Id	10
4.2	Anpassen des USB-Ports in der docker-compose.yml	10
4.3	Anpassen der API-IP und des Ports in der docker-compose.yml	11

Glossar

Glossar

backend Als Backend wird der Teil eines IT-Systems bezeichnet, der sich mit der Datenverarbeitung im Hintergrund beschäftigt – der Data Layer. Der Begriff dient der Unterteilung bei komplexeren Softwarestrukturen. Die Schreibweise wird vom Duden nicht genau vorgegeben. [9]. 2, 8

frontend ADer Begriff Frontend dient bei komplexeren Softwarestrukturen der Unterteilung. Bei einem IT-System bezeichnet das Frontend die Presentation Layer, also den Teil eines IT-Systems, der näher am Anwender ist. [10]. 8

Literatur

- [1] DGUV. *ASR A3.6*. de. Text. 2018. Verfügbar unter: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A3-6.pdf?__blob=publicationFile&v=1. abgerufen am 03.05.2022.
- [2] DIN. *DIN EN 13779:2007-08*. de. Text. 2007. Verfügbar unter: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A3-6.pdf?__blob=publicationFile&v=1. abgerufen am 03.05.2022.
- [3] Vladimir Filimonov. *CO2meter*. Verfügbar unter: <https://github.com/vfilimonov/co2meter>.
- [4] Lázló Kajtár & Levente Herczeg. *Influence of carbon-dioxide concentration on human well-being and intensity of mental work*. en. Text. 2012. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/Laszlo-Kajtar/publication/231558578_Influence_of_carbon-dioxide_concentration_on_human_well-being_and_intensity_of_mental_work/links/0912f506c5e44909eb000000/Influence-of-carbon-dioxide-concentration-on-human-well-being-and-intensity-of-mental-work.pdf. abgerufen am 03.05.2022.
- [5] *Matching /dev/hidraw* devices with physical devices*. en. 10/2019. Verfügbar unter: <https://arvchristos.github.io/post/matching-dev-hidraw-devices-with-physical-devices/> [04.05.2022].
- [6] AN Myhrvold, E Olsen & O Lauridsen. *Gesundheitsfördernde Einflüsse auf das Leistungsvermögen im schulischen Unterricht*. 2008. abgerufen am 03.05.2022.
- [7] AN Myhrvold, E Olsen & O Lauridsen. *Indoor environment in schools-pupils health and performance in regard to CO2 concentrations*. 1996. abgerufen am 03.05.2022.
- [8] N. N. *Chart.js | Open source HTML5 Charts for your website*. Verfügbar unter: <https://www.chartjs.org/>. abgerufen am 27.04.2022.
- [9] N. N. *Definition Backend Erklärung Backend*. Verfügbar unter: <http://www.softselect.de/business-software-glossar/backend>.
- [10] N. N. *Definition Frontend Erklärung Frontend*. Verfügbar unter: <http://www.softselect.de/business-software-glossar/frontend>.

- [11] N. N. *Getting Started – React*. en. Facebook Inc. Verfügbar unter: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>. abgerufen am 27.04.2022.
- [12] Umweltbundesamt. *Umweltbundesamt*. de. Text. 2018. Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf. abgerufen am 27.04.2022.
- [13] Jie Zhang u. a. *The effects of elevated carbon dioxide concentration and mental workload on task performance in an enclosed environmental chamber*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106938>. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320302973>.

Anhang

A this, that, etc.

B Something something