


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A324	2020-05-12 17:11:21.440000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.2 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.43
Aerosolkonzentration	20.37 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

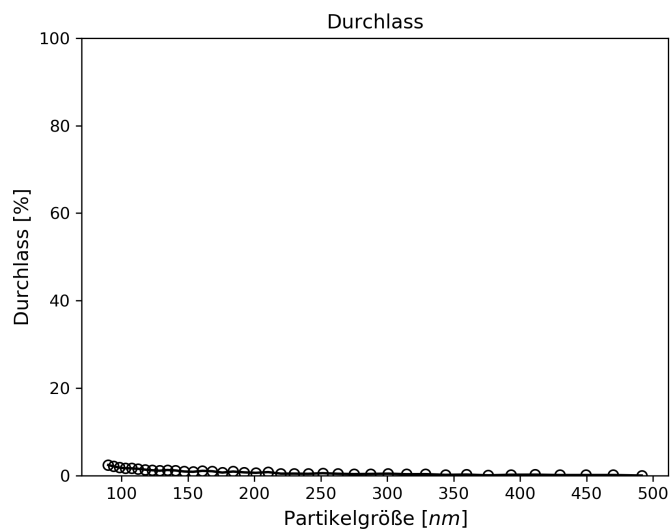

Optische Mängel:

Anmerkungen: