


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A310	2020-05-11 17:20:08.840000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.4 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.43
Aerosolkonzentration	22.62 mg/m ³
Messzeit	180 sec

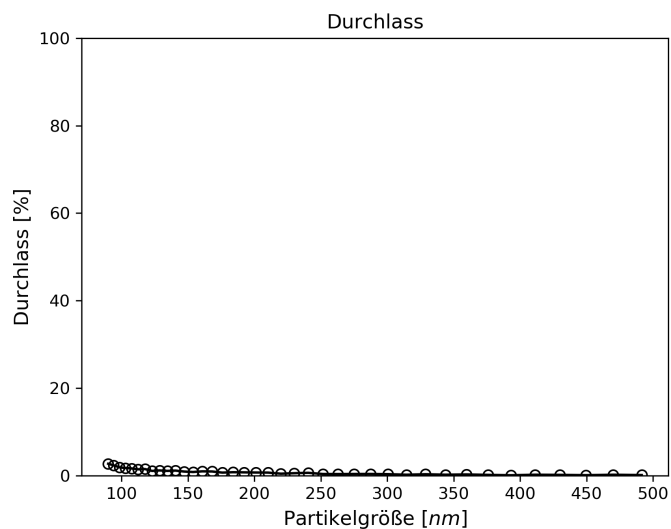

Optische Mängel:

Anmerkungen:

sample flow auf 30 herbgesetzt