


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A302	2020-05-11 10:25:19.890000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.6 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.62
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec

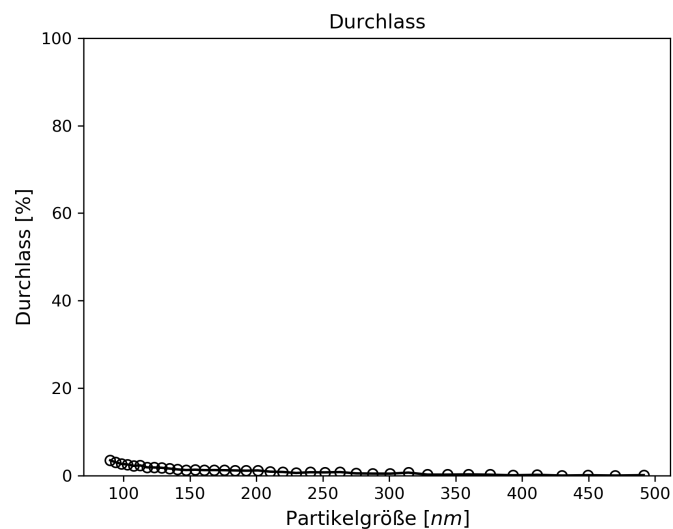

Optische Mängel:

Anmerkungen: