

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A313

2020-05-11 18:05:36.560000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.1 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.64
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m ³
Messzeit	180 sec

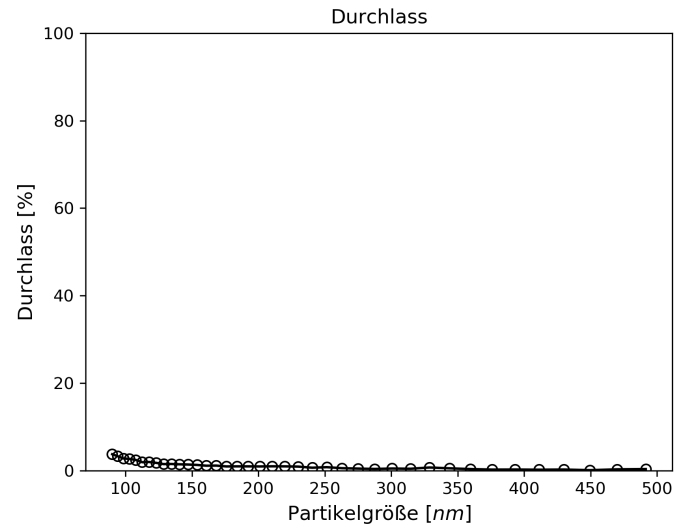

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample FLOW auf 30 runter