


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A315	2020-05-11 18:12:33.660000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.6 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.58
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m ³
Messzeit	180 sec

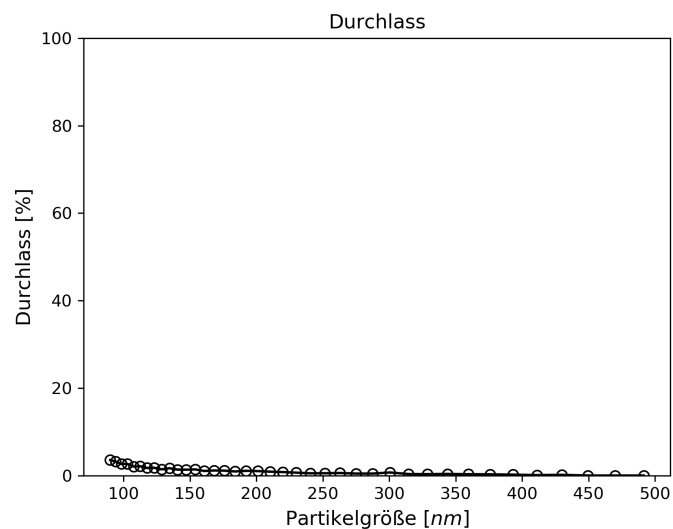

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample Flow runter auf 30