

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A307

2020-05-12 18:12:47.460000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.2 mbar
Volumenstrom	14.1 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	7.37
Aerosolkonzentration	129.81 mg/m ³
Messzeit	180 sec

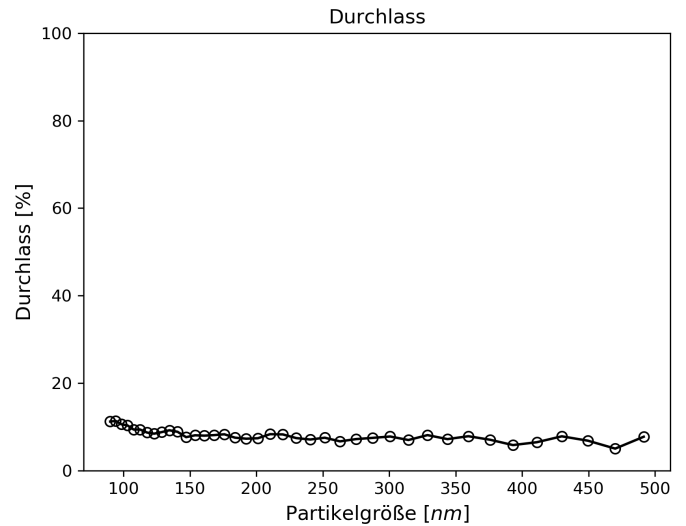

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Eine Schraube bei Ausbau recht locker, daher erneut gemessen (siehe P_2)