Autarkiegrad
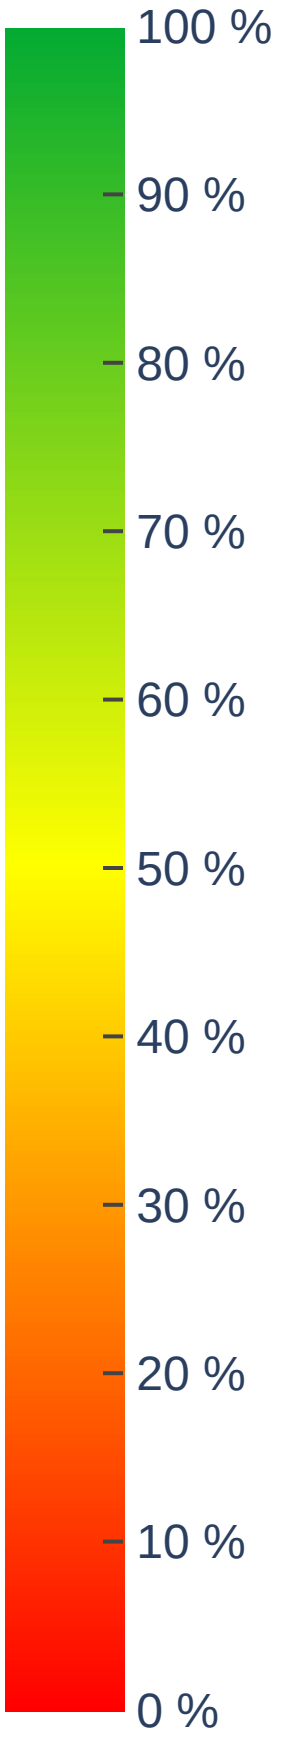
$c_{S,eff,sp}$ in kWh/MWh \ $p_{PV,sp}$ in kWp/MWh	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5
2.5	30 %	48 %	59 %	67 %	72 %	76 %	79 %	81 %	83 %	85 %
2.25	29 %	48 %	59 %	66 %	71 %	75 %	78 %	80 %	82 %	84 %
2	29 %	47 %	58 %	65 %	70 %	74 %	77 %	79 %	81 %	83 %
1.75	29 %	46 %	57 %	64 %	69 %	73 %	75 %	78 %	80 %	81 %
1.5	28 %	45 %	56 %	62 %	67 %	71 %	74 %	76 %	78 %	80 %
1.25	27 %	44 %	54 %	61 %	65 %	69 %	72 %	74 %	76 %	77 %
1	26 %	42 %	52 %	59 %	63 %	67 %	69 %	71 %	73 %	75 %
0.75	25 %	40 %	50 %	56 %	60 %	63 %	66 %	68 %	70 %	71 %
0.5	23 %	38 %	46 %	52 %	56 %	59 %	62 %	64 %	65 %	66 %
0.25	21 %	34 %	42 %	47 %	51 %	54 %	56 %	57 %	59 %	60 %
0	18 %	29 %	35 %	39 %	42 %	45 %	47 %	48 %	49 %	50 %