Autarkiegrad, Differenz fit-sim
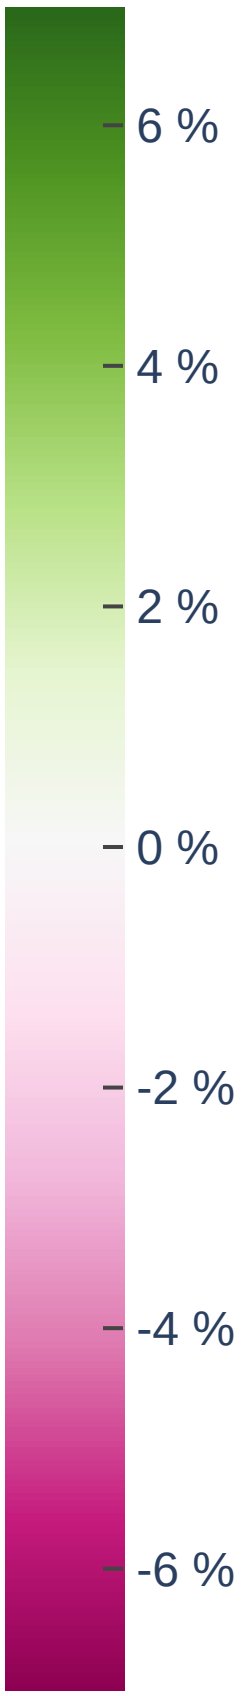
$c_{eff,sp}$ in kWh/MWh \ $p_{KWK,sp}$ in kW_{el} /MWh	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
1.00	6.2 %	7.7 %	0 %	-5 %	-3 %	-0.3 %	2.2 %	4.1 %	5.7 %	7.1 %
0.90	5.7 %	7 %	-0.9 %	-5.8 %	-3.8 %	-1.2 %	1.2 %	3.1 %	4.7 %	6.3 %
0.80	5.2 %	6.2 %	-1.9 %	-6.6 %	-4.8 %	-2.2 %	0.1 %	2 %	3.9 %	5.7 %
0.70	4.7 %	5.2 %	-3 %	-7.4 %	-5.8 %	-3.3 %	-1 %	1.2 %	3.3 %	5.1 %
0.60	4.1 %	4.3 %	-4.1 %	-8.3 %	-6.8 %	-4.4 %	-1.8 %	0.6 %	2.6 %	4.5 %
0.50	3.5 %	3.2 %	-5.3 %	-9.3 %	-7.8 %	-5 %	-2.3 %	0 %	2.1 %	4 %
0.40	2.8 %	2 %	-6.5 %	-10.2 %	-8.2 %	-5.3 %	-2.9 %	-0.5 %	1.5 %	3.4 %
0.30	2 %	0.7 %	-7.6 %	-9.6 %	-7.7 %	-5.4 %	-3.1 %	-0.9 %	1.1 %	2.8 %
0.20	1.1 %	-0.4 %	-5.4 %	-7 %	-6 %	-4.1 %	-2.2 %	-0.2 %	1.5 %	3.2 %
0.10	0.2 %	2.2 %	-1.3 %	-3.2 %	-3 %	-1.9 %	-0.5 %	1 %	2.5 %	4 %
0.00	3.6 %	7 %	3.9 %	2.1 %	1.4 %	1.5 %	2 %	3 %	4.2 %	5.4 %