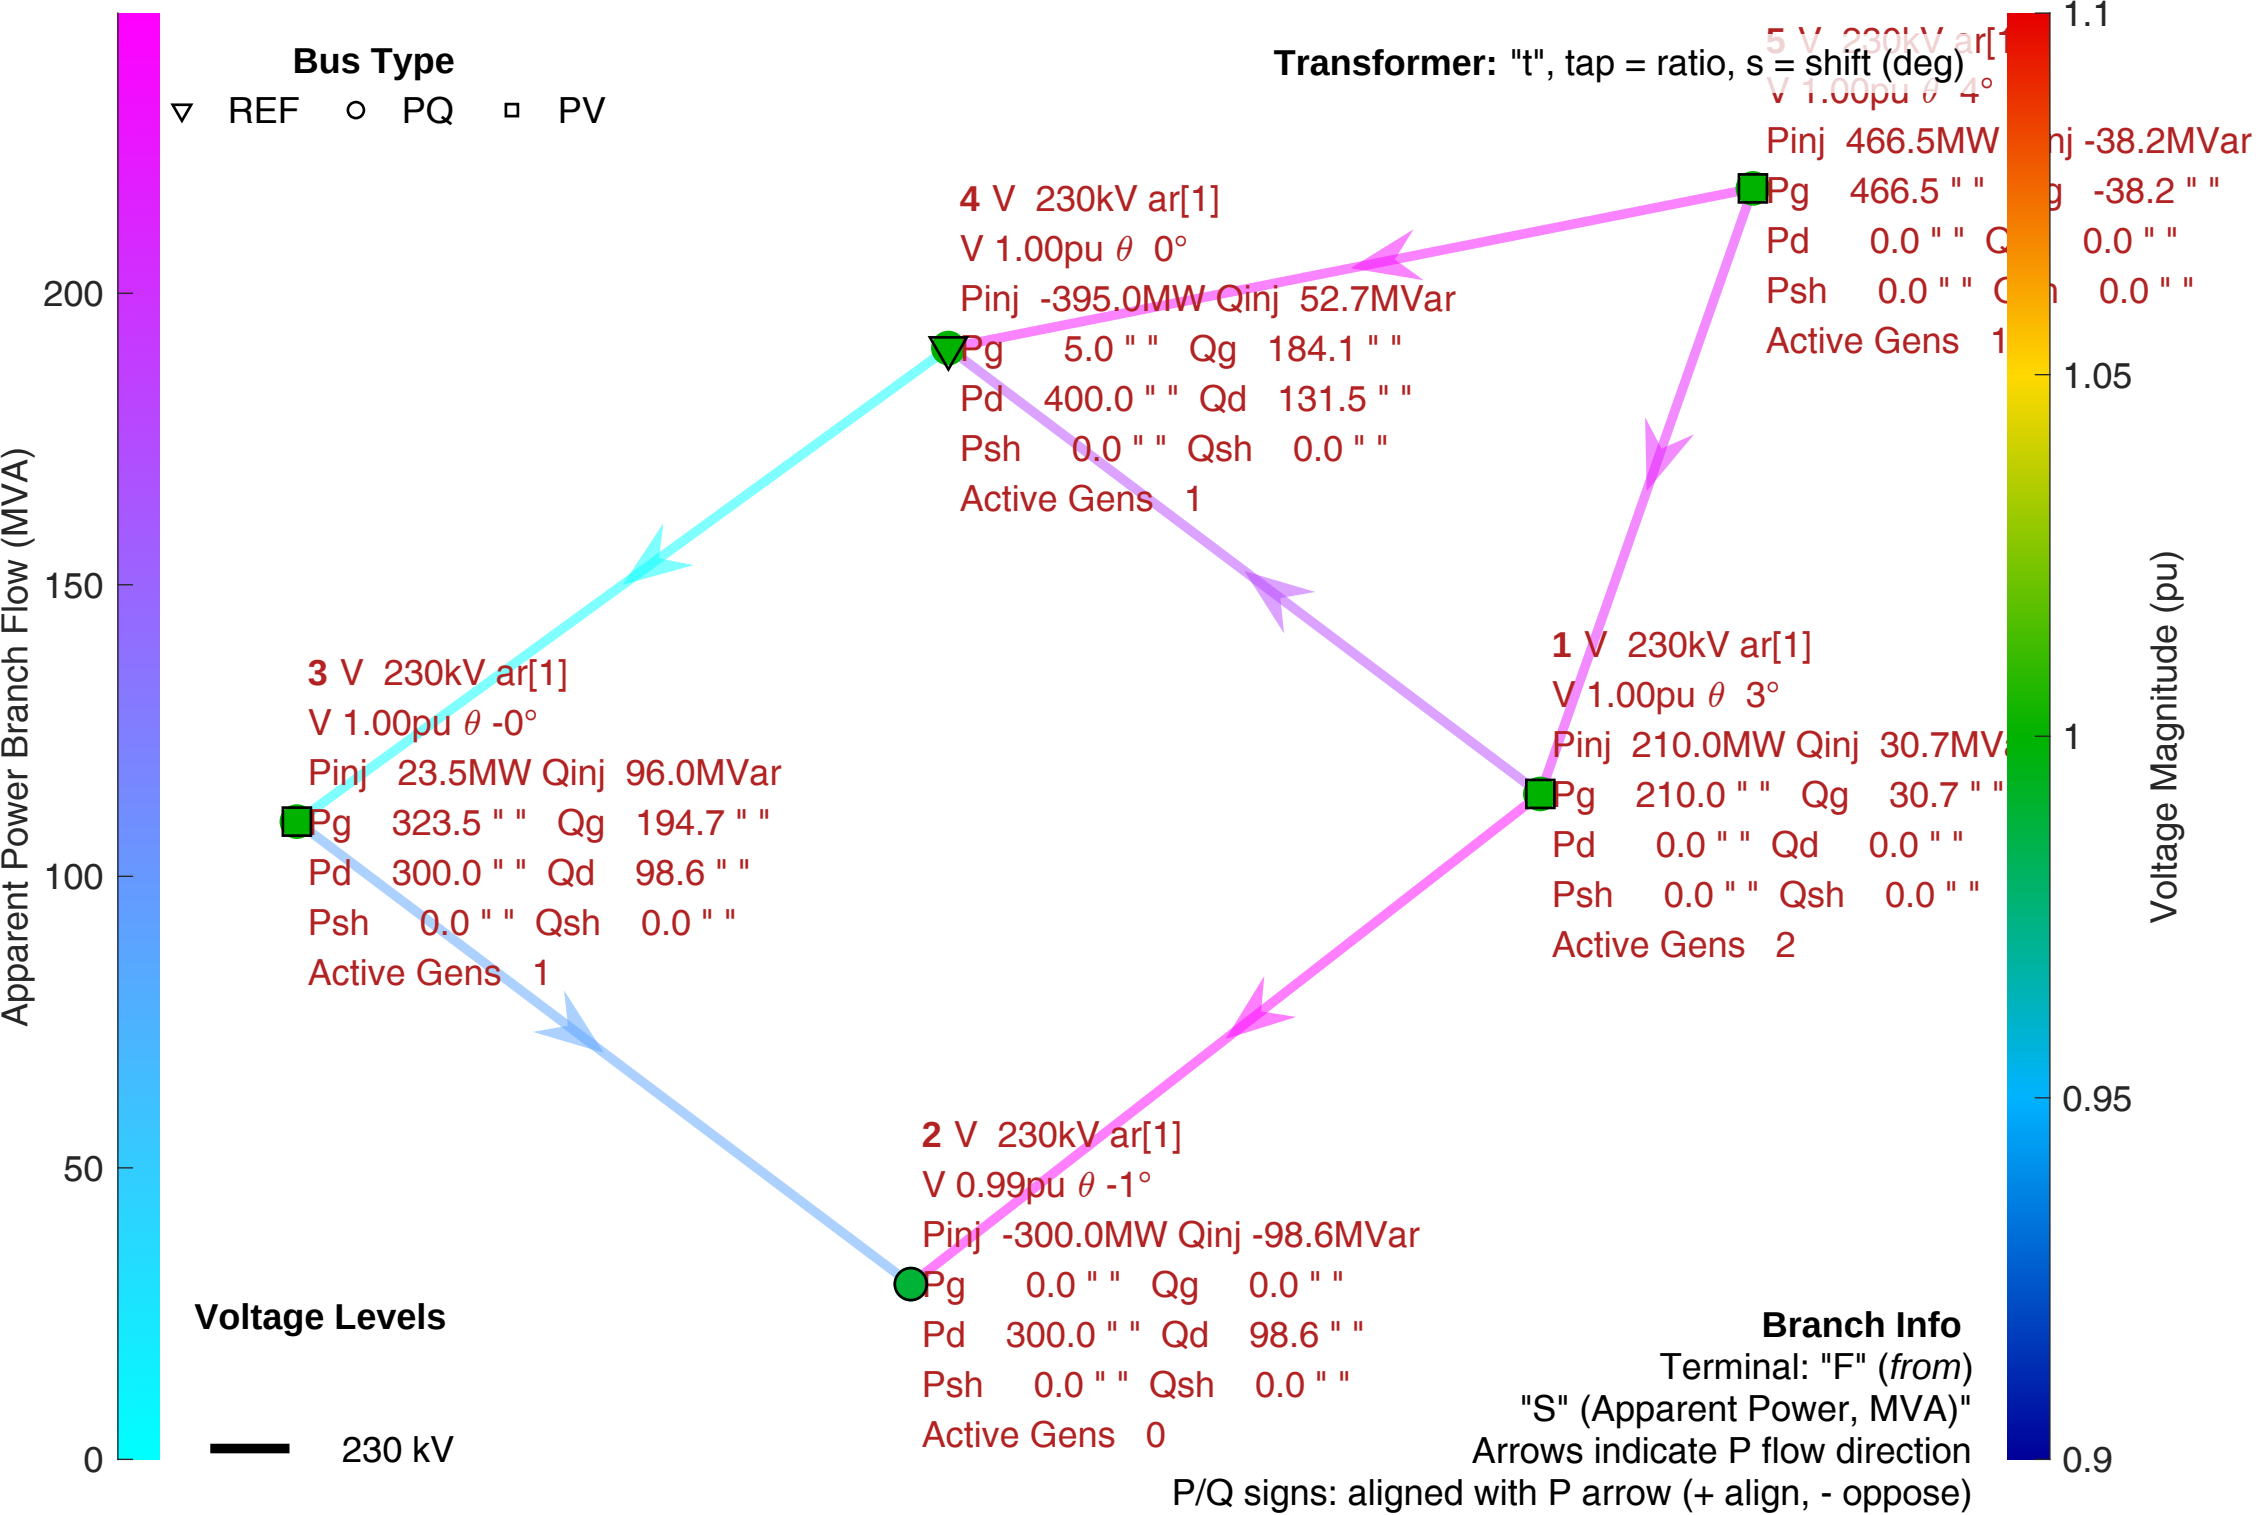

Bus Type
REF
PQ
PV
Transformer: "t", tap = ratio, s = shift (deg)
4 V 230kV ar[1]
V 1.00pu θ 0°
Pinj -395.0MW Qinj 52.7MVar
Pg 5.0 " " Qg 184.1 " "
Pd 400.0 " " Qd 131.5 " "
Psh 0.0 " " Qsh 0.0 " "
Active Gens 1
5 V 230kV ar[1]
V 1.00pu θ 4°
Pinj 466.5MW nj -38.2MVar
Pg 466.5 " " g -38.2 " "
Pd 0.0 " " Q 0.0 " "
Psh 0.0 " " Q 0.0 " "
Active Gens 1
3 V 230kV ar[1]
V 1.00pu θ -0°
Pinj 23.5MW Qinj 96.0MVar
Pg 323.5 " " Qg 194.7 " "
Pd 300.0 " " Qd 98.6 " "
Psh 0.0 " " Qsh 0.0 " "
Active Gens 1
1 V 230kV ar[1]
V 1.00pu θ 3°
Pinj 210.0MW Qinj 30.7MV
Pg 210.0 " " Qg 30.7 " "
Pd 0.0 " " Qd 0.0 " "
Psh 0.0 " " Qsh 0.0 " "
Active Gens 2
2 V 230kV ar[1]
V 0.99pu θ -1°
Pinj -300.0MW Qinj -98.6MVar
Pg 0.0 " " Qg 0.0 " "
Pd 300.0 " " Qd 98.6 " "
Psh 0.0 " " Qsh 0.0 " "
Active Gens 0
Apparent Power Branch Flow (MVA)
0
50
100
150
200
Voltage Magnitude (pu)
0.9
0.95
1
1.05
1.1
Voltage Levels
230 kV
Branch Info
Terminal: "F" (from)
"S" (Apparent Power, MVA)"
Arrows indicate P flow direction
P/Q signs: aligned with P arrow (+ align, - oppose)