


Condomínio das Palmeiras - Sem Bloco


Relatório gerencial das contas Mês Ano: 12/2025

| Apto/Sala - Morador | Qde | Valor |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| 101 - Charles Pinter | 5 | 464,04 |
| 102 - Carla Regina Pires Berto | 1 | 464,04 |
| 201 - Bianca Fernandes Mates | 3 | 470,42 |
| 202 - José Adão Uliano Vieira | 2 | 513,35 |
| 301 - Fabio Joao Anastacio | 3 | 508,87 |
| 302 - Jonas Palhano | 2 | 470,24 |
| 401 - Edson de Souza Vicenzi | 2 | 464,04 |
| 402 - Fátima Nazario Marega | 1 | 464,04 |
| Total geral | 19 | 3.819,04 |

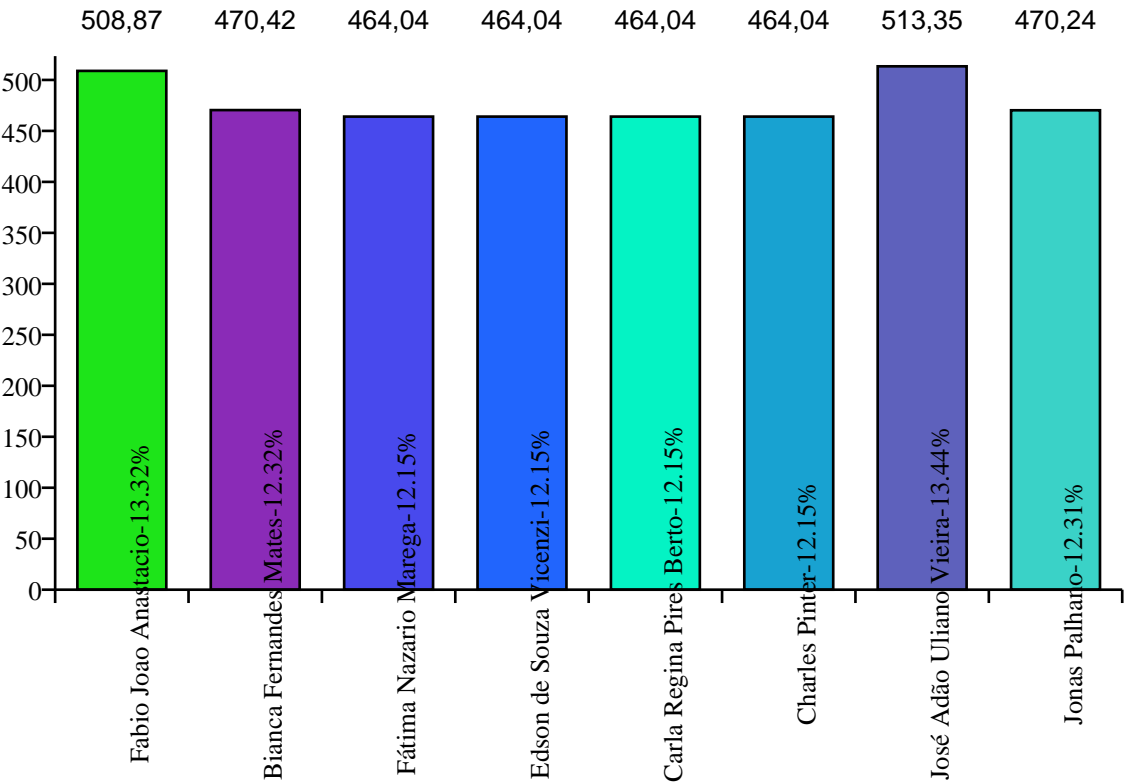

leitura de Gas mês 12/2025

| Apto/Sala | Morador | Data leitura | Valor m3 | Leitura Inicial | Leitura Final | Consumo m3 | Valor Consumo |
|-------------|-------------------------|--------------|----------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 201 | Bianca Fernandes Mates | 2025-12-27 | 20,25 | 57.732 | 58.047 | 0,315 | 6,38 |
| 202 | José Adão Uliano Vieira | 2025-12-27 | 20,25 | 287.778 | 290.213 | 2,435 | 49,31 |
| 301 | Fabio Joao Anastacio | 2025-12-27 | 20,25 | 615.512 | 617.726 | 2,214 | 44,83 |
| 302 | Jonas Palhano | 2025-12-27 | 20,25 | 46.472 | 46.778 | 0,306 | 6,20 |
| Total geral | | | | | | 5,270 | 106,72 |

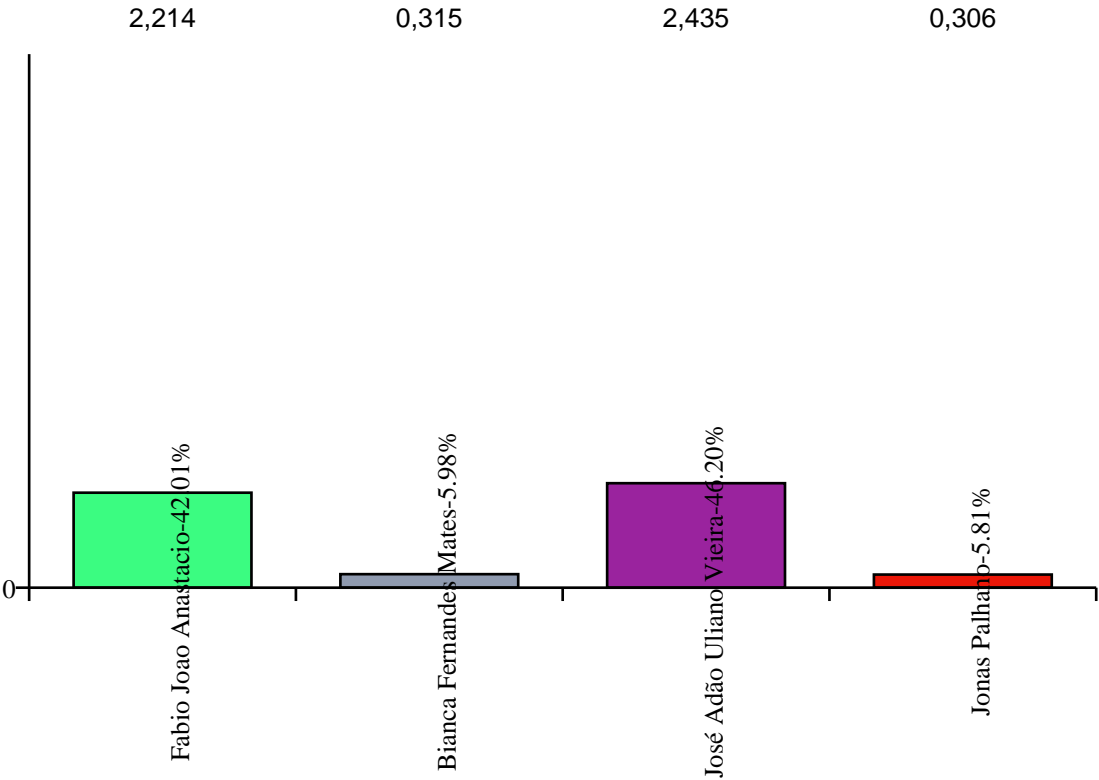


Controle cilindro gás mês/ano atual: 08/2025 troca dia 02/09/2025

Cilindro P45 contendo 20kg, equivalente volume cúbico 21,600m3, no momento temos e meta comprida de dias, um total acumulado de 39,434m3.

Capacidade atingiu o limite pré-estabelecido ultrapassando -82.6% de gás.

Mapa do cilindro

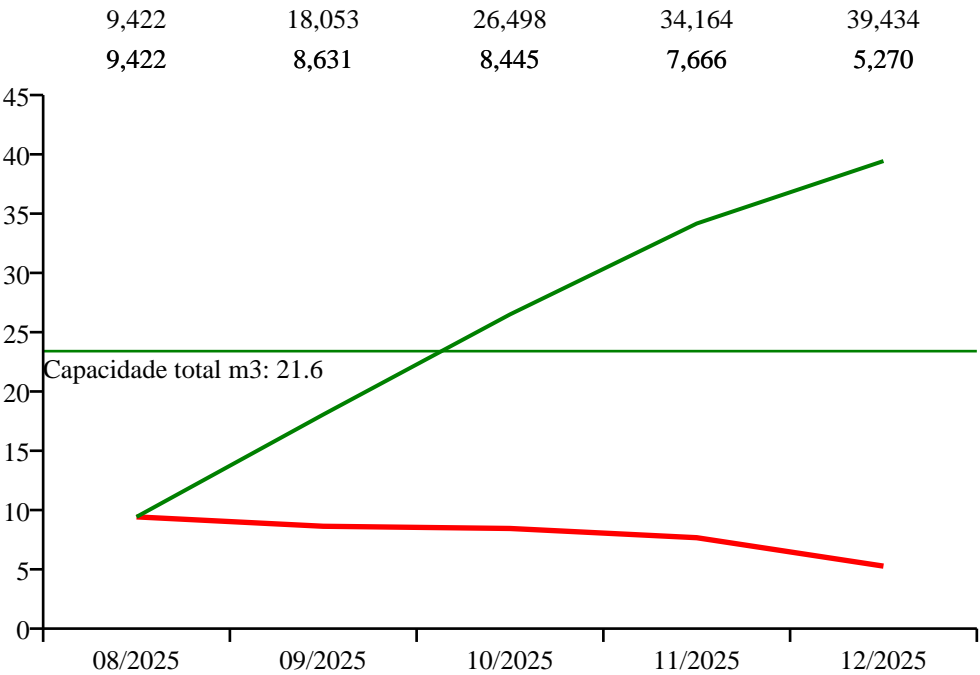

Comprovantes e anexos Mês Ano: 12/2025

Despesas 12-2025

| Despesas mês 12 | |
|--------------------------|-----------------|
| Zelador | 1000,00 |
| Limp. Jardim | 80,00 |
| Tratamento capim | 400,00 |
| 3 ^a prestação | 186,80 |
| água | 1.202,75 |
| Luz cond. | { 64,74 } * |
| " elevador | { 118,04 } * |
| | 282,78 |
| Total | 3.452,33 |

fechadura

[illegible]

luz-elevador-12-2025

[illegible]

Comprovantes e anexos Mês Ano: 12/2025

luz condominio-12-2025



agua 12-2025

