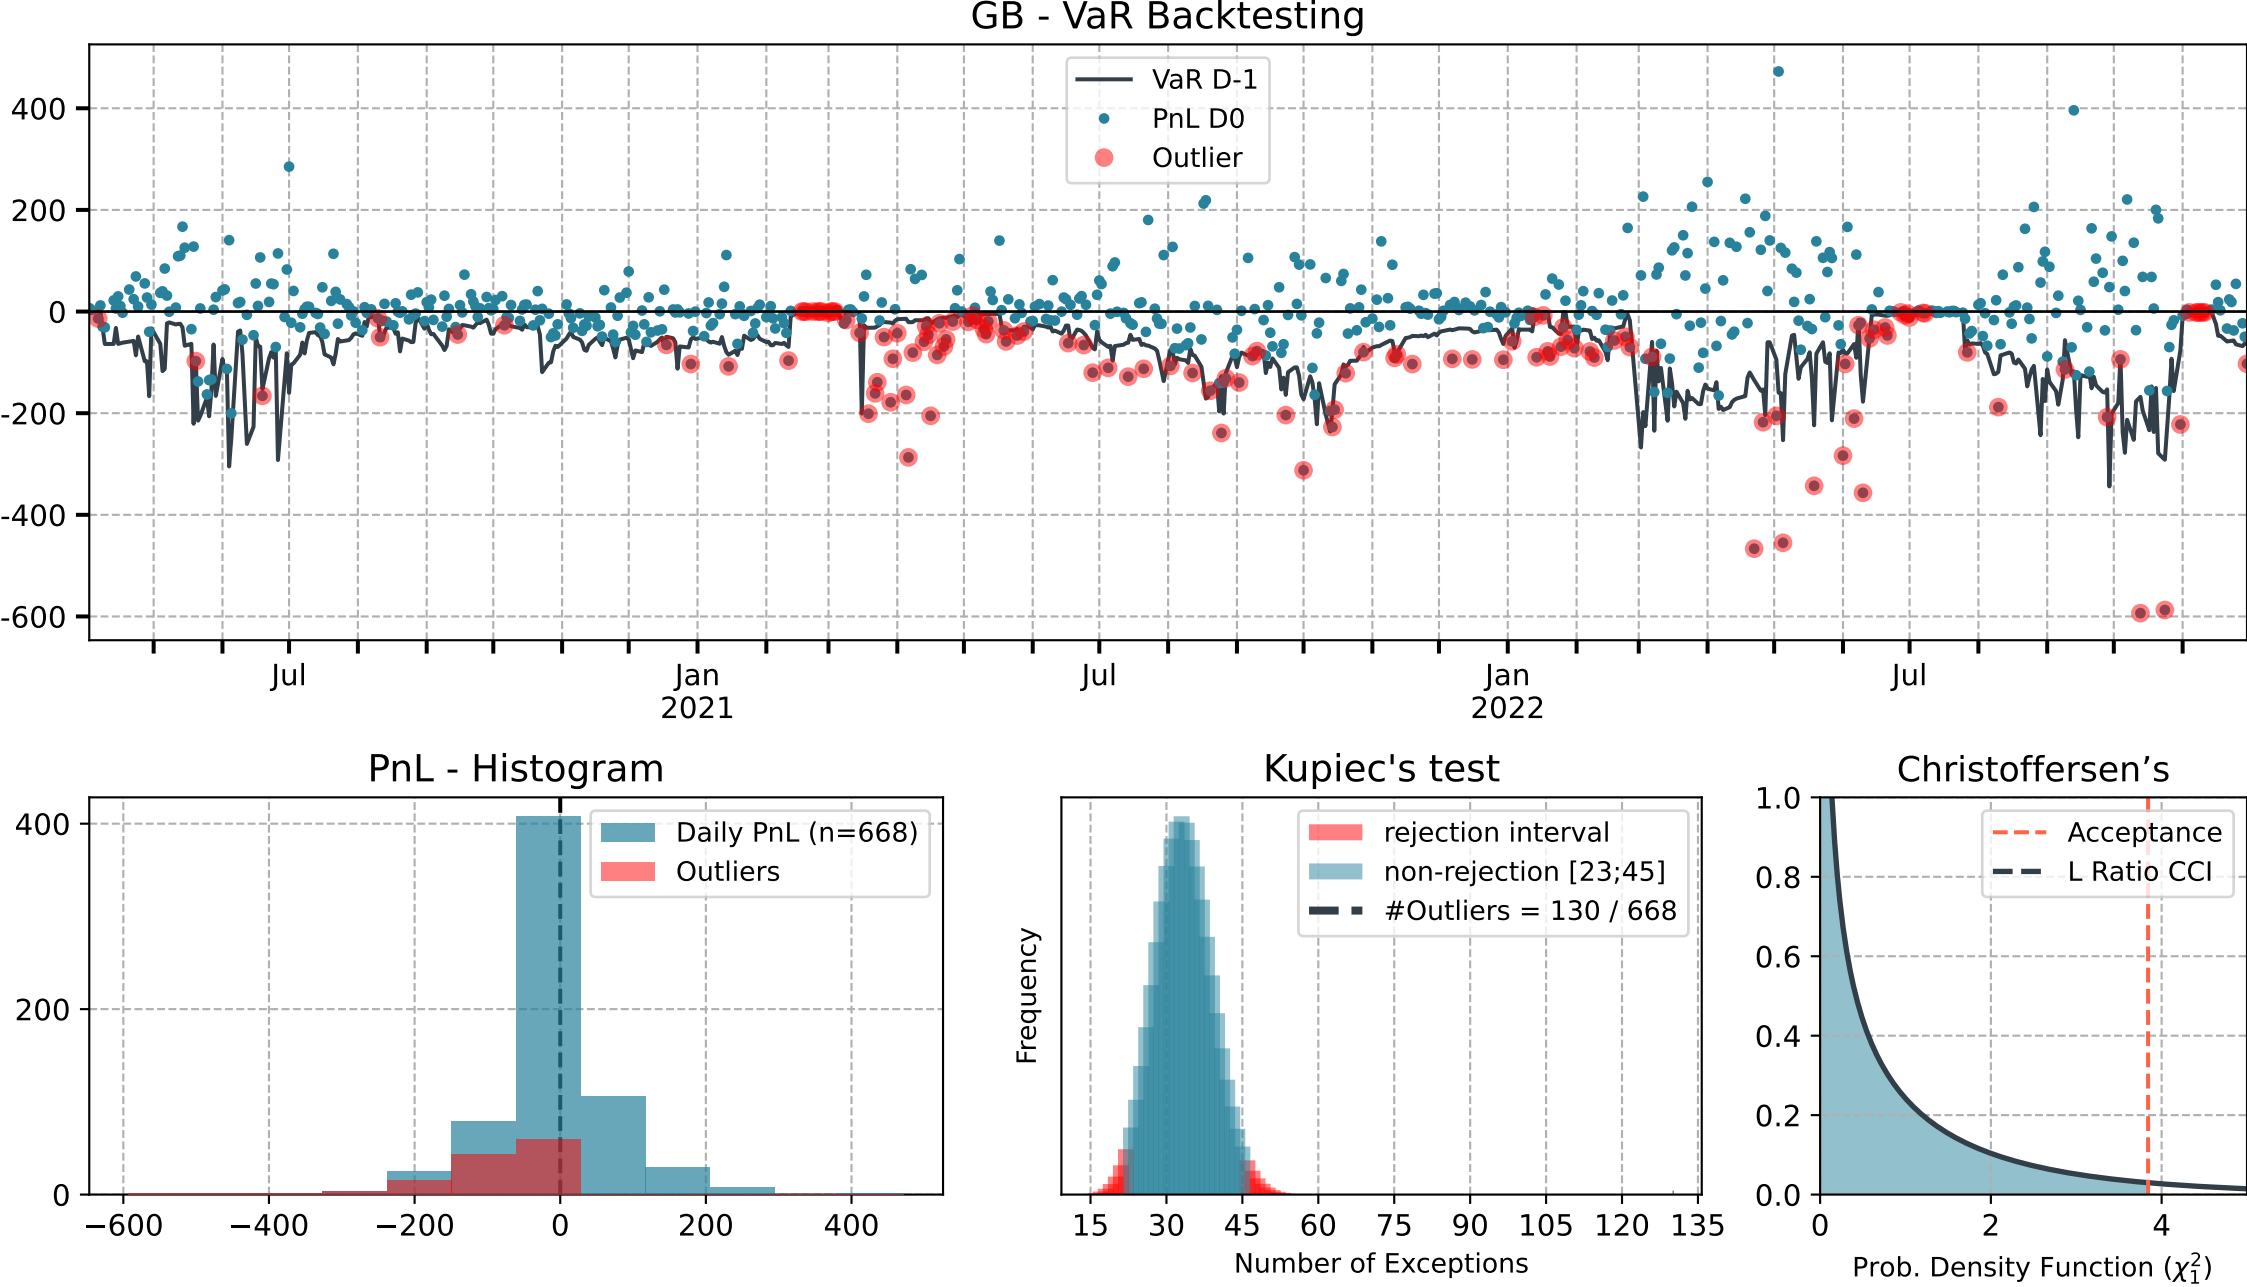
GB - VaR Backtesting
VaR D-1
PnL D0
Outlier
400
200
0
-200
-400
-600
Jul
Jan
2021
Jul
Jan
2022
Jul
PnL - Histogram
Daily PnL (n=668)
Outliers
400
200
0
−600
−400
−200
0
200
400
Kupiec's test
rejection interval
non-rejection [23;45]
#Outliers = 130 / 668
Frequency
15
30
45
60
75
90
105
120
135
Number of Exceptions
Christoffersen’s
Acceptance
L Ratio CCI
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
Prob. Density Function (χ_1^2)