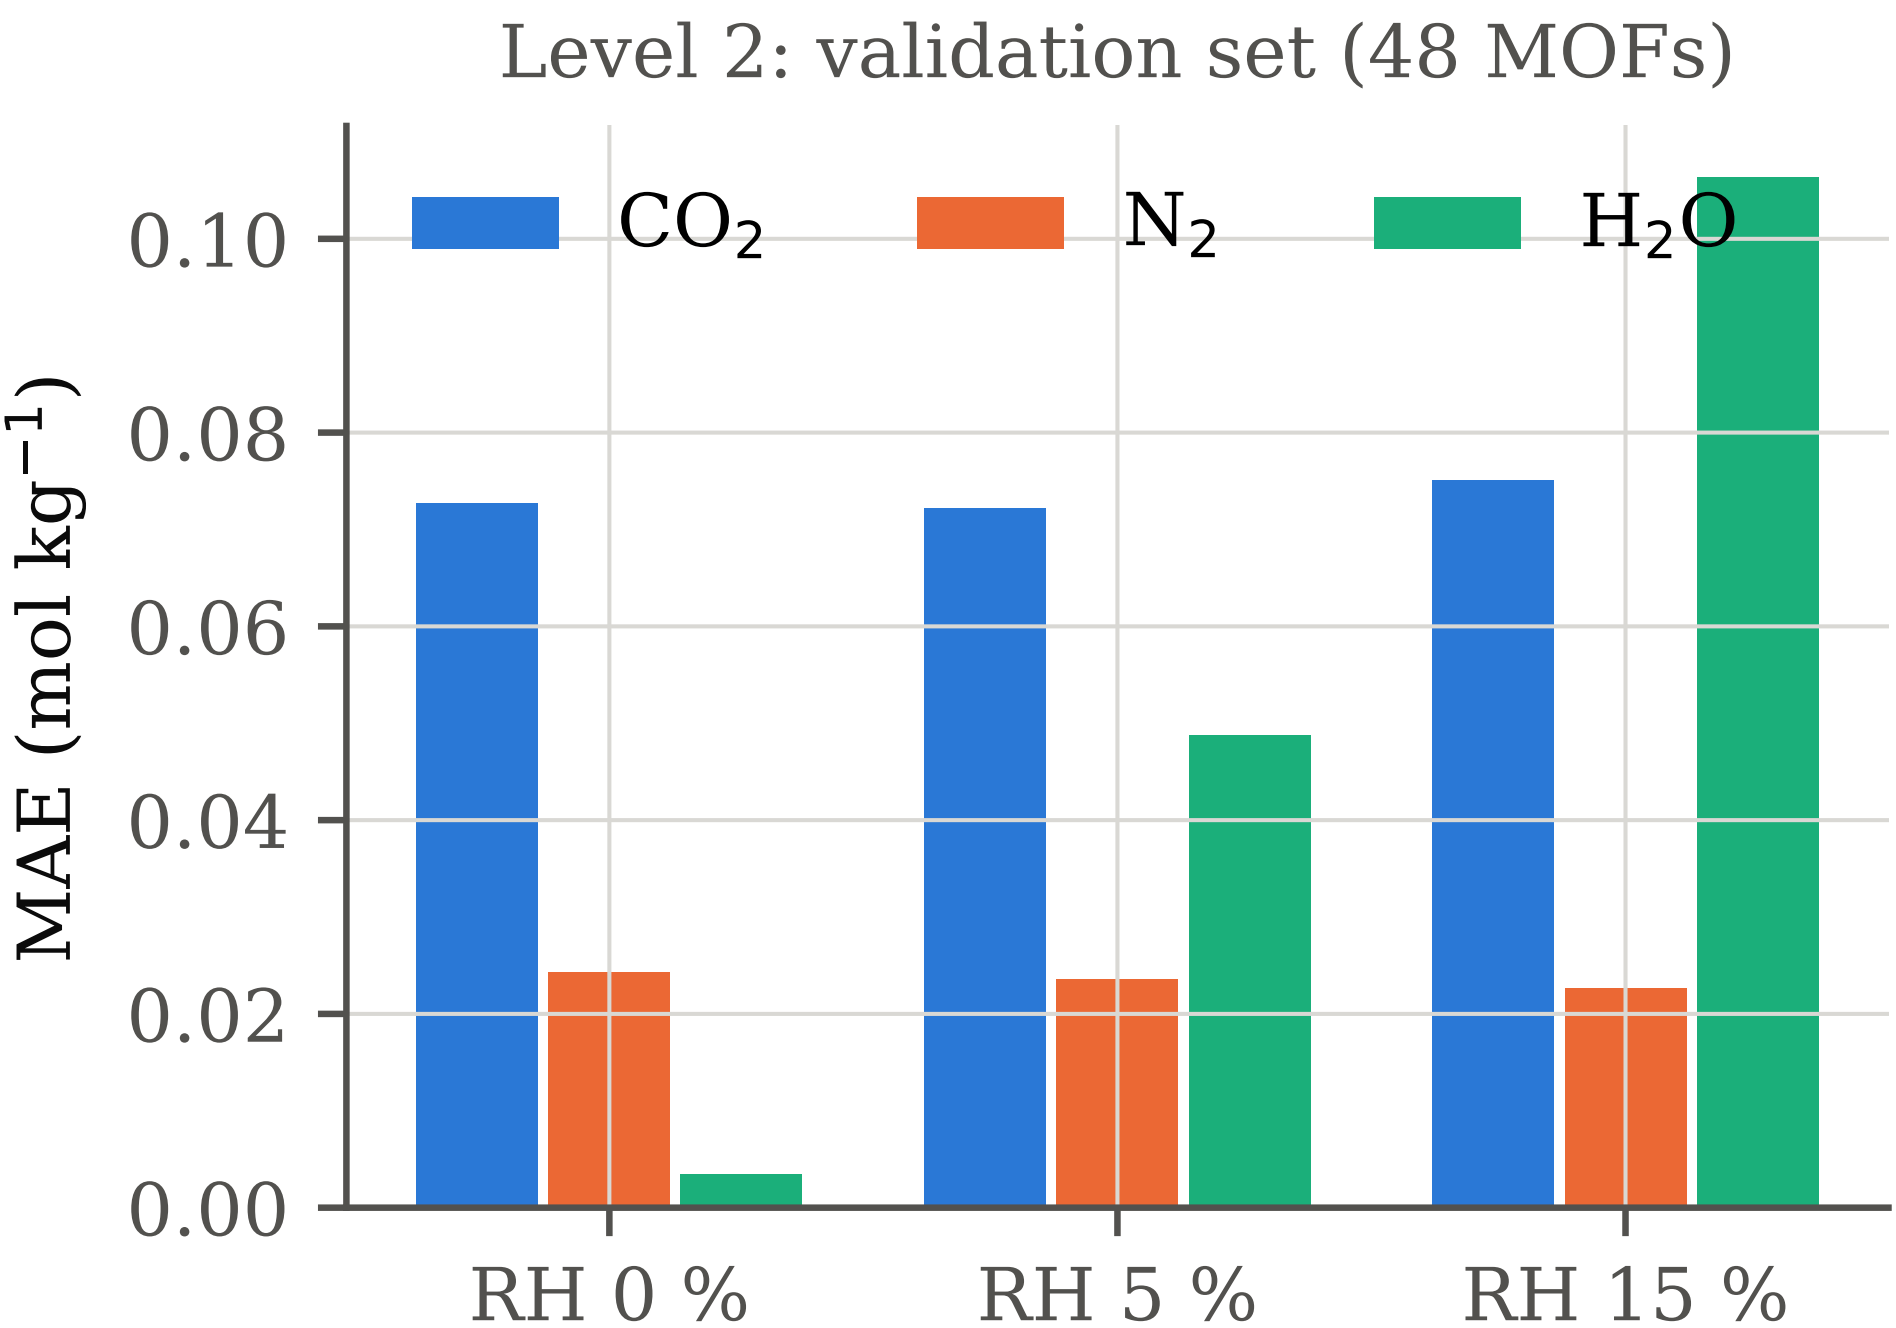
Level 2: validation set (48 MOFs)
CO2
N2
H2O
MAE (mol kg−1)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
RH 0 %
RH 5 %
RH 15 %