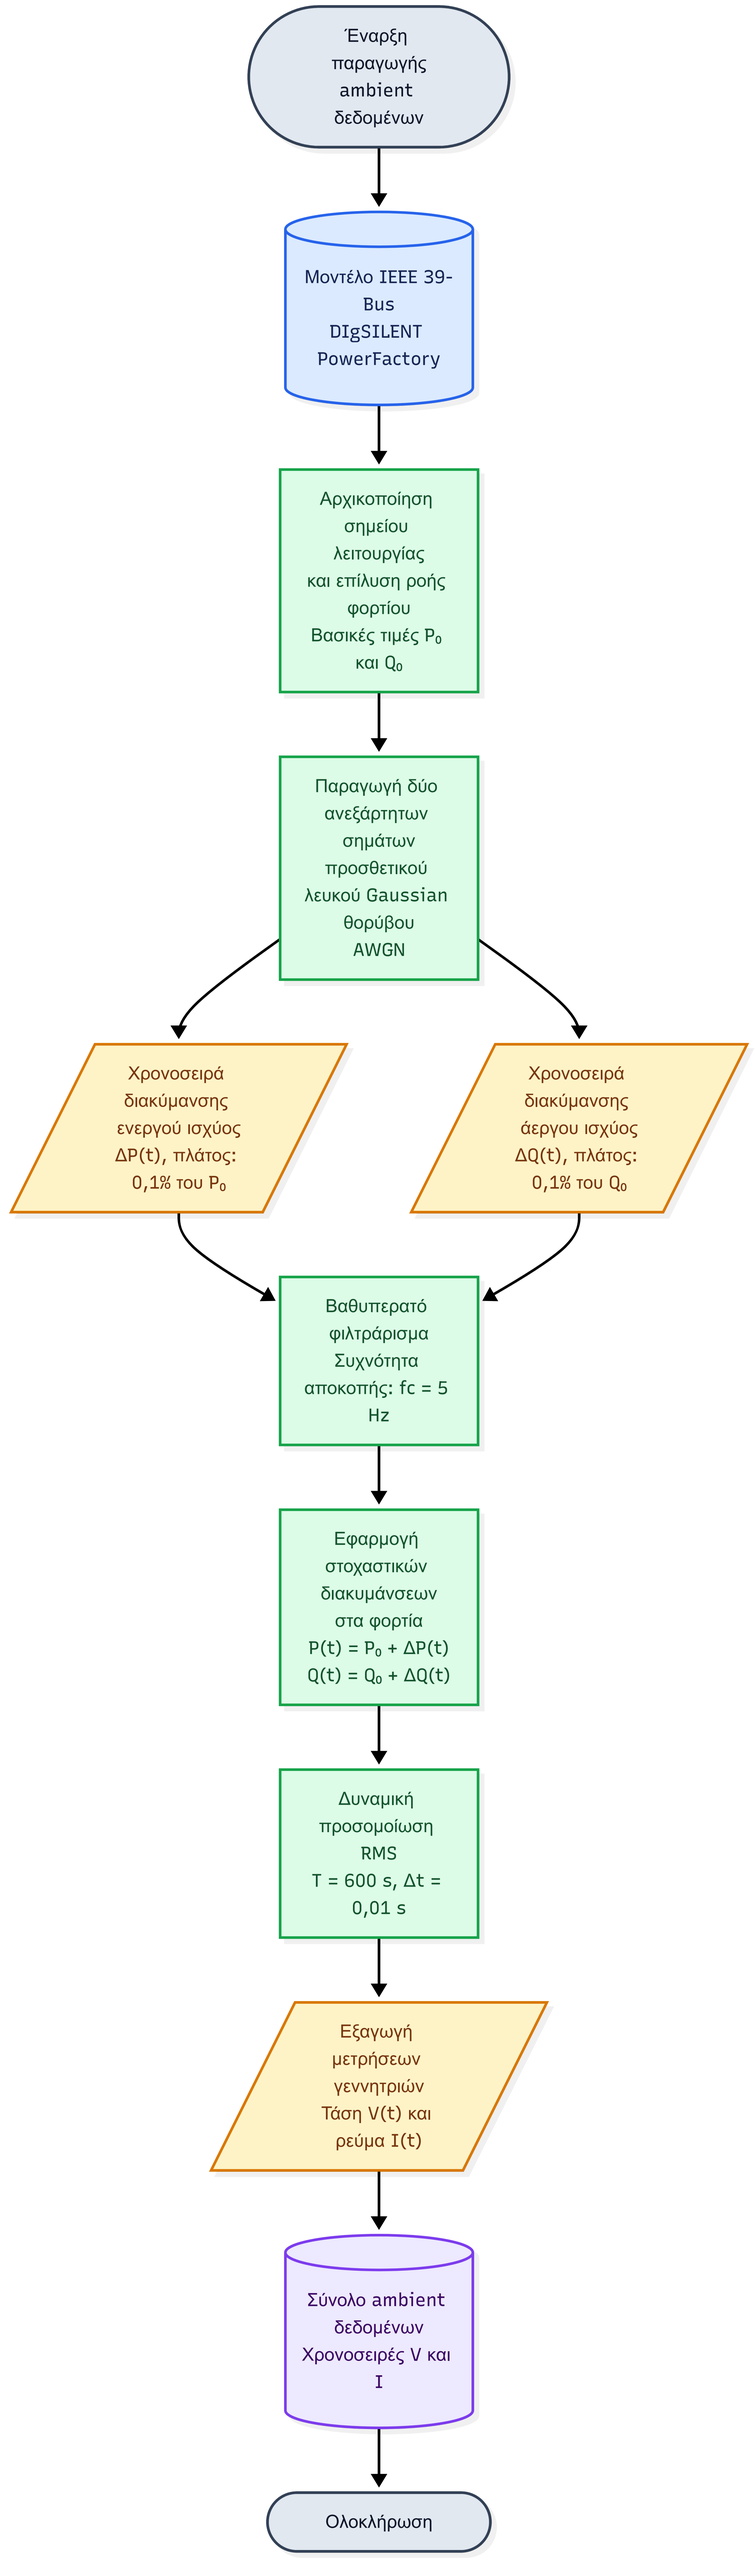

Έναρξη παραγωγής ambient δεδομένων
Μοντέλο IEEE 39-Bus DIgSILENT PowerFactory
Αρχικοποίηση σημείου λειτουργίας και επίλυση ροής φορτίου Βασικές τιμές P_0 και Q_0
Παραγωγή δύο ανεξάρτητων σημάτων προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου AWGN
Χρονοσειρά διακύμανσης ενεργού ισχύος ΔP(t), πλάτος: 0,1% του P_0
Χρονοσειρά διακύμανσης άεργου ισχύος ΔQ(t), πλάτος: 0,1% του Q_0
Βαθυπερατό φιλτράρισμα Συχνότητα αποκοπής: fc = 5 Hz
Εφαρμογή στοχαστικών διακυμάνσεων στα φορτία $P(t) = P_0 + \Delta P(t)$ $Q(t) = Q_0 + \Delta Q(t)$
Δυναμική προσομοίωση RMS T = 600 s, Δt = 0,01 s
Εξαγωγή μετρήσεων γεννητριών Τάση V(t) και ρεύμα I(t)
Σύνολο ambient δεδομένων Χρονοσειρές V και I
Ολοκλήρωση