



VISÃO GERAL

PERÍODO

01/01/2024

30/08/2026

LOTES PRODUZIDOS

256

LOTES REJEITADOS

13

VOLUME TOTAL PRODUZIDO

478,53 Mil

Estimado: 512 Mil


RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

452,58 Mil


MARGEM BRUTA

56,56%


Balanco de Produção

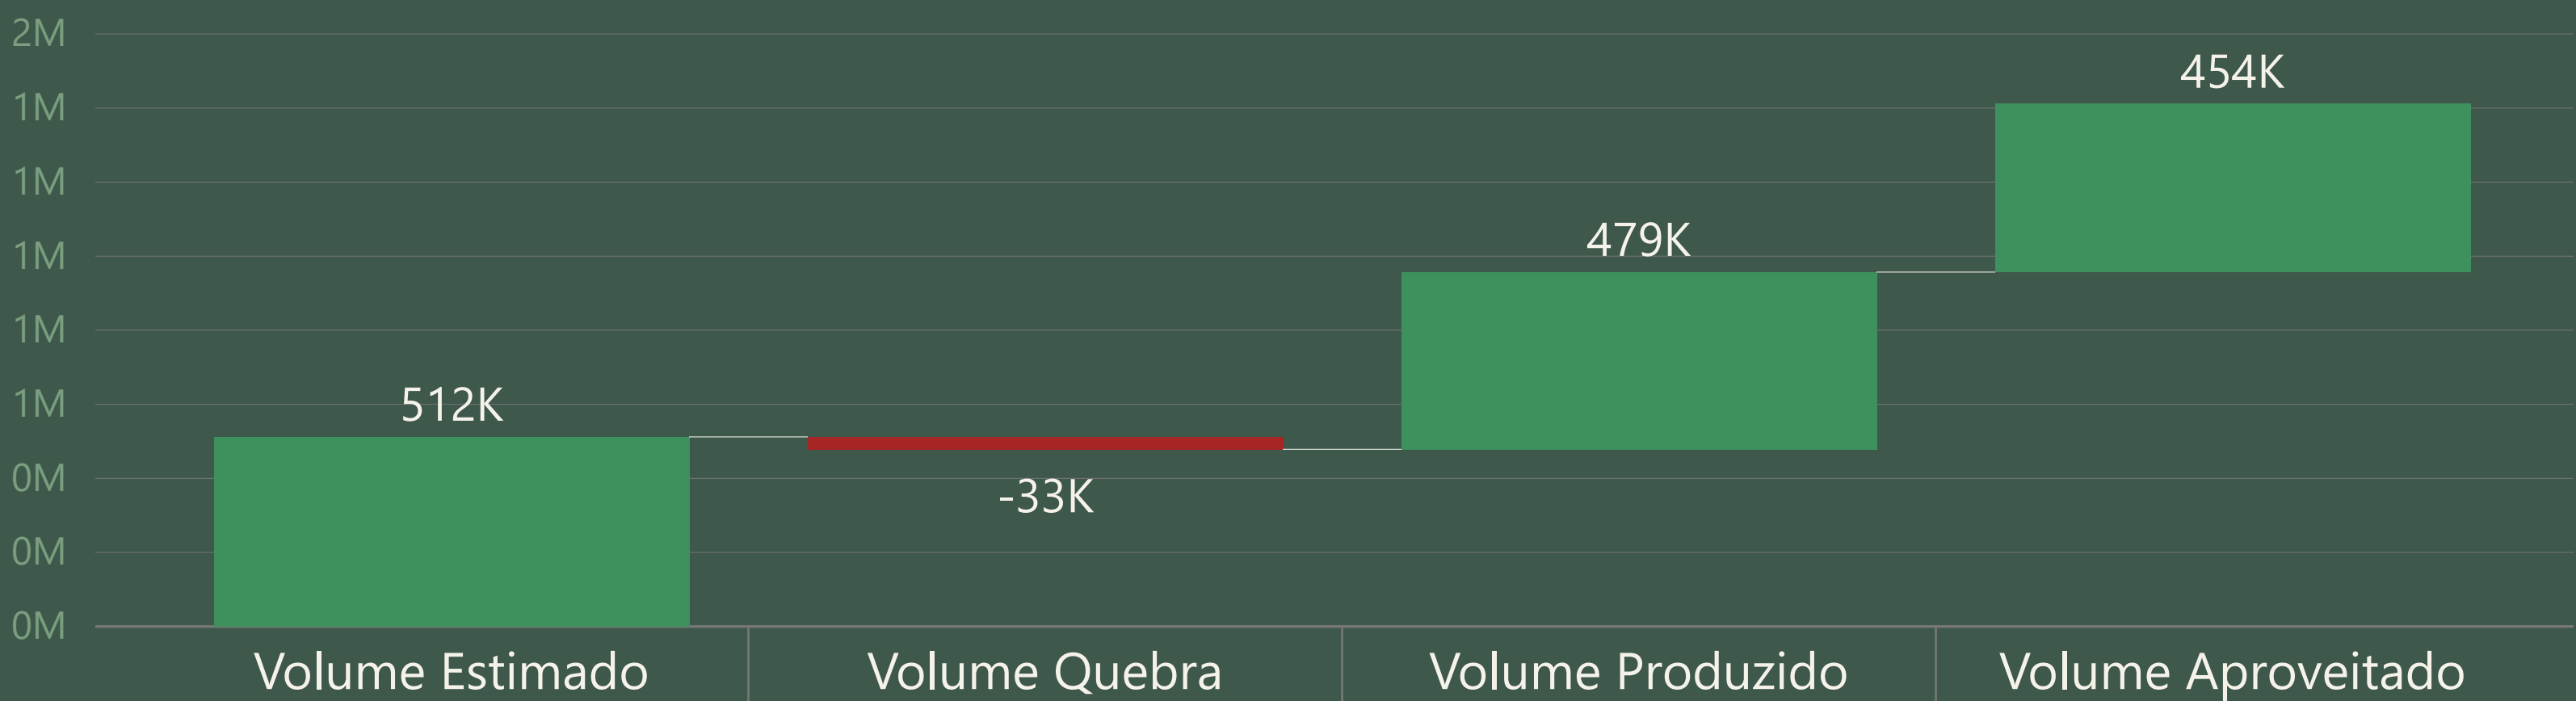

Lotes Rejeitados por Tanque

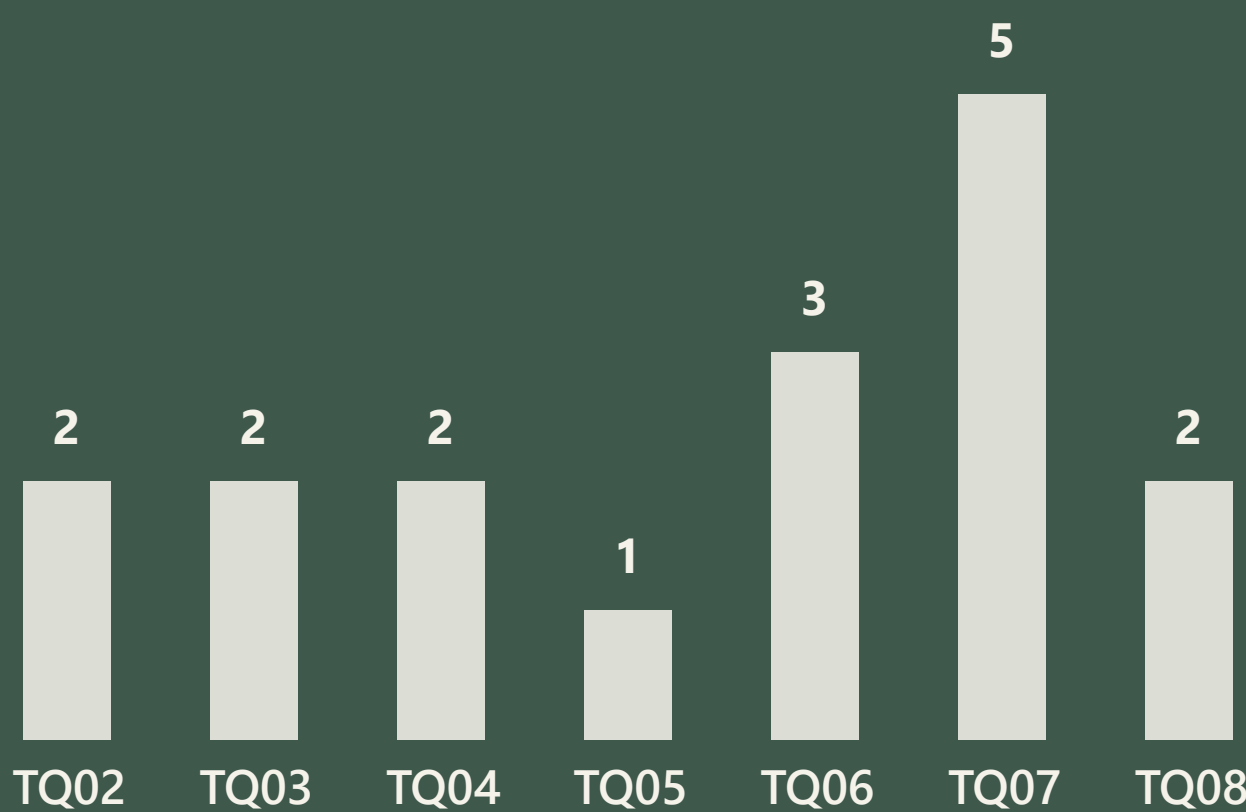

TAXA DE REJEIÇÃO

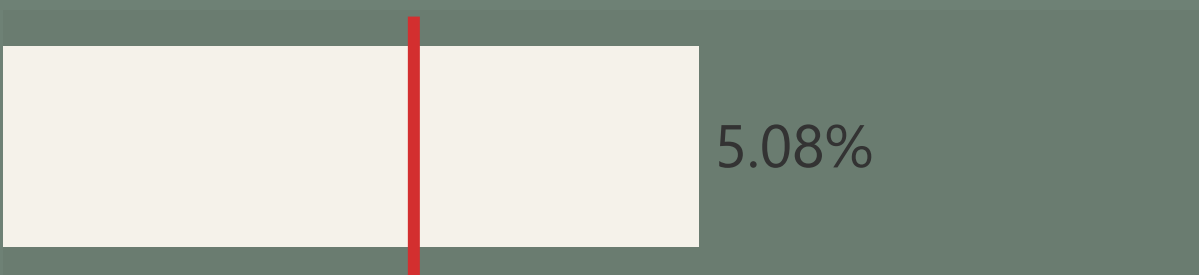

Limite Máx. Aceitável: 3%

EFICIÊNCIA DAS BATELADAS POR TURNO


MANHÃ 93,65%

TARDE 93,69%

NOITE 93,27%

Meta: > 95%

Evolução da Margem Bruta (%)

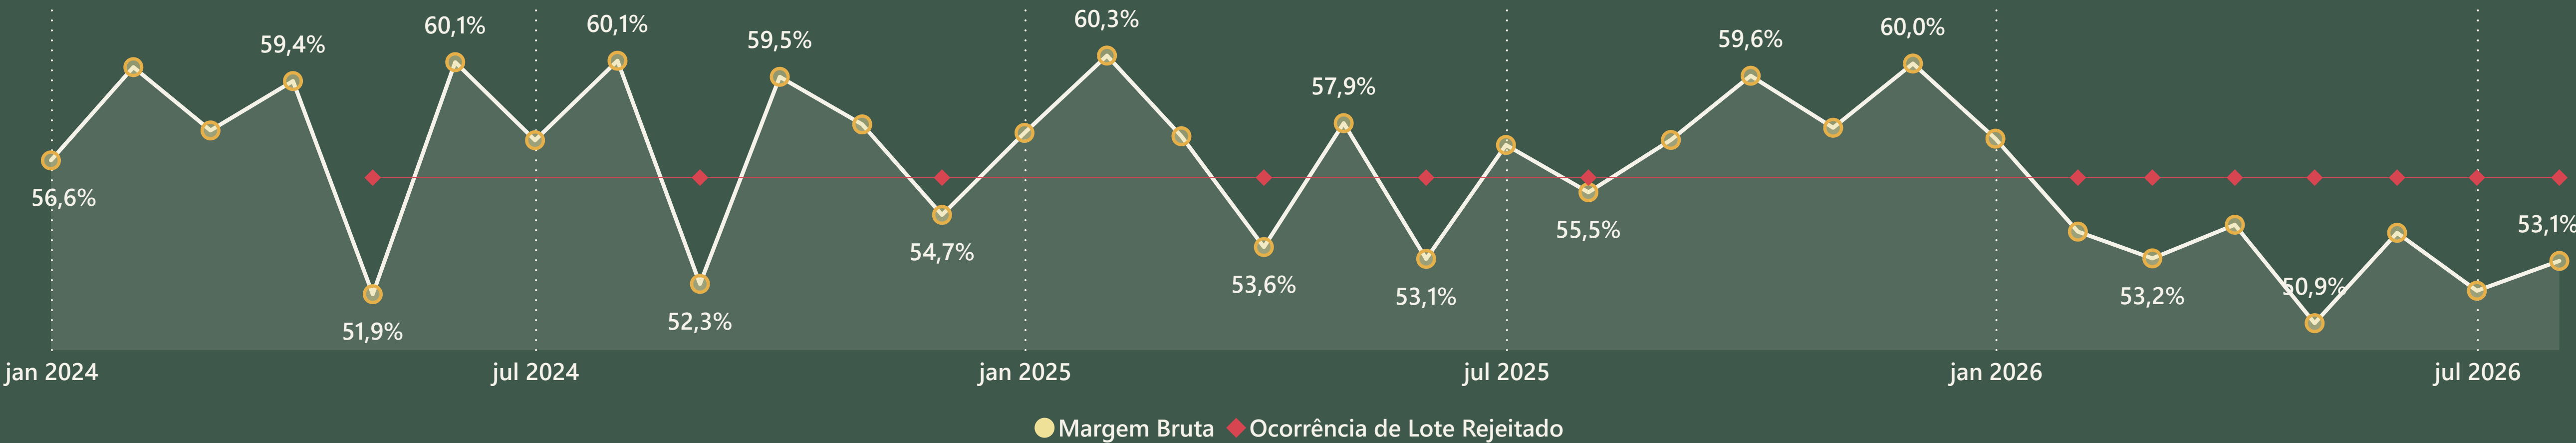



VISÃO ECONÔMICA PRODUÇÃO

PERÍODO

01/01/2024



30/08/2026



CUSTO LOTES DESCARTADOS

R\$ 184,52 Mil

% DO CUSTO TOTAL DESCARTADO

4,99%

Meta < 5%

MARGEM BRUTA


56,56%

Meta > 60%

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

452,58 Mil

Evolução da Margem Bruta (%)

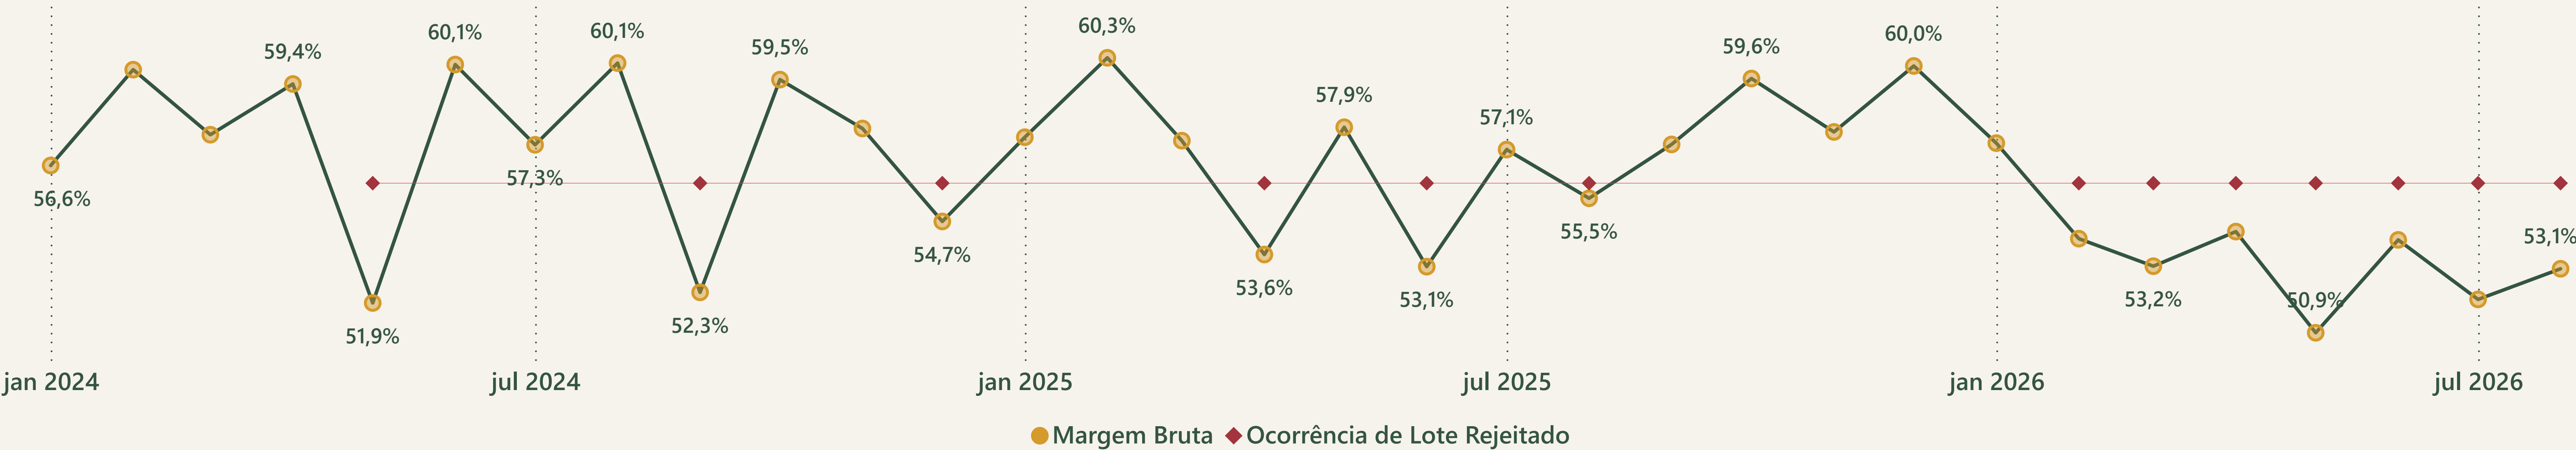

OPERADOR

Todos

TURNO

Todos


TANQUE

Todos


RECEITA

Todos

Custo das Perdas - Tanque

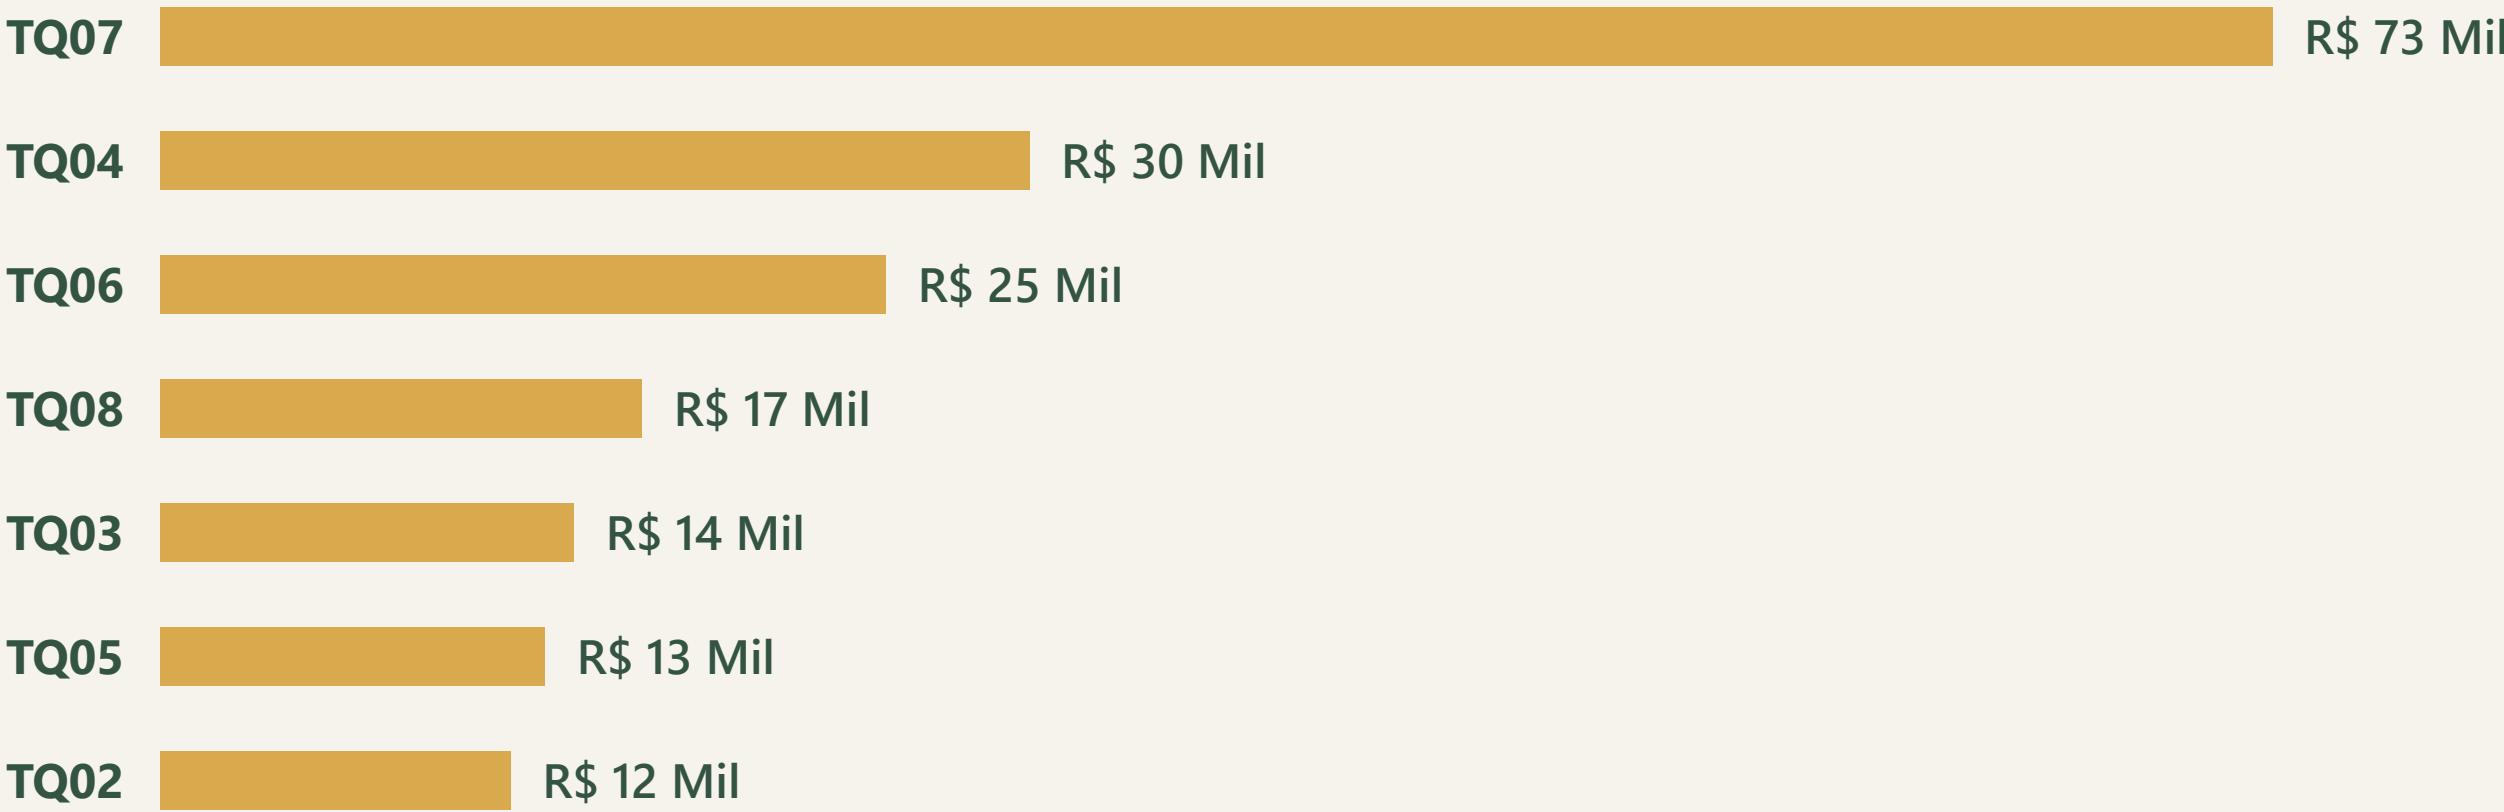

Custo por Litro - Receitas

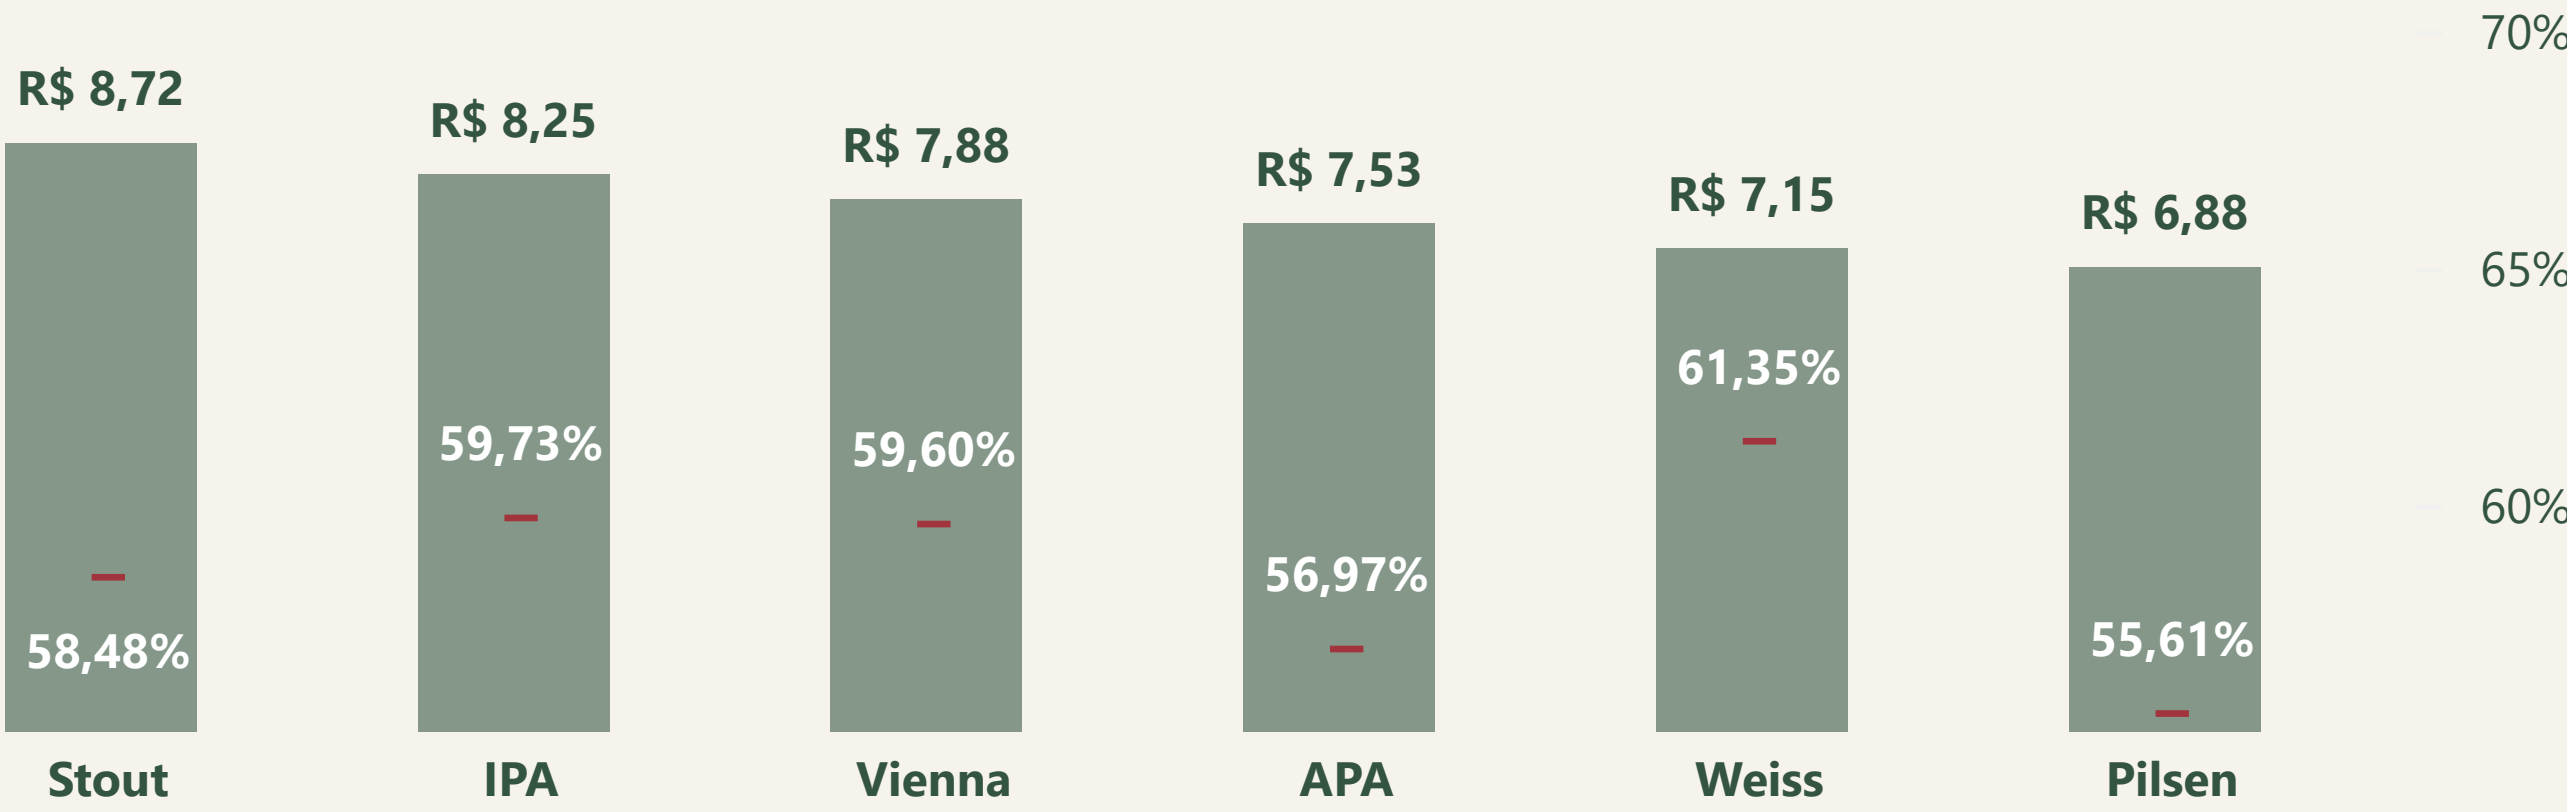

● Custo por Litro — Margem Bruta



CONTROLE OPERACIONAL

PERÍODO

01/01/2024



30/08/2026



VOLUME TOTAL PRODUZIDO

478,53 Mil

VOLUME QUEBRA


-33,47 Mil

EFICIÊNCIA DE GIRO DOS TANQUES


65,28%

Meta ≥ 75%


Eficiência e Rejeição por Operador

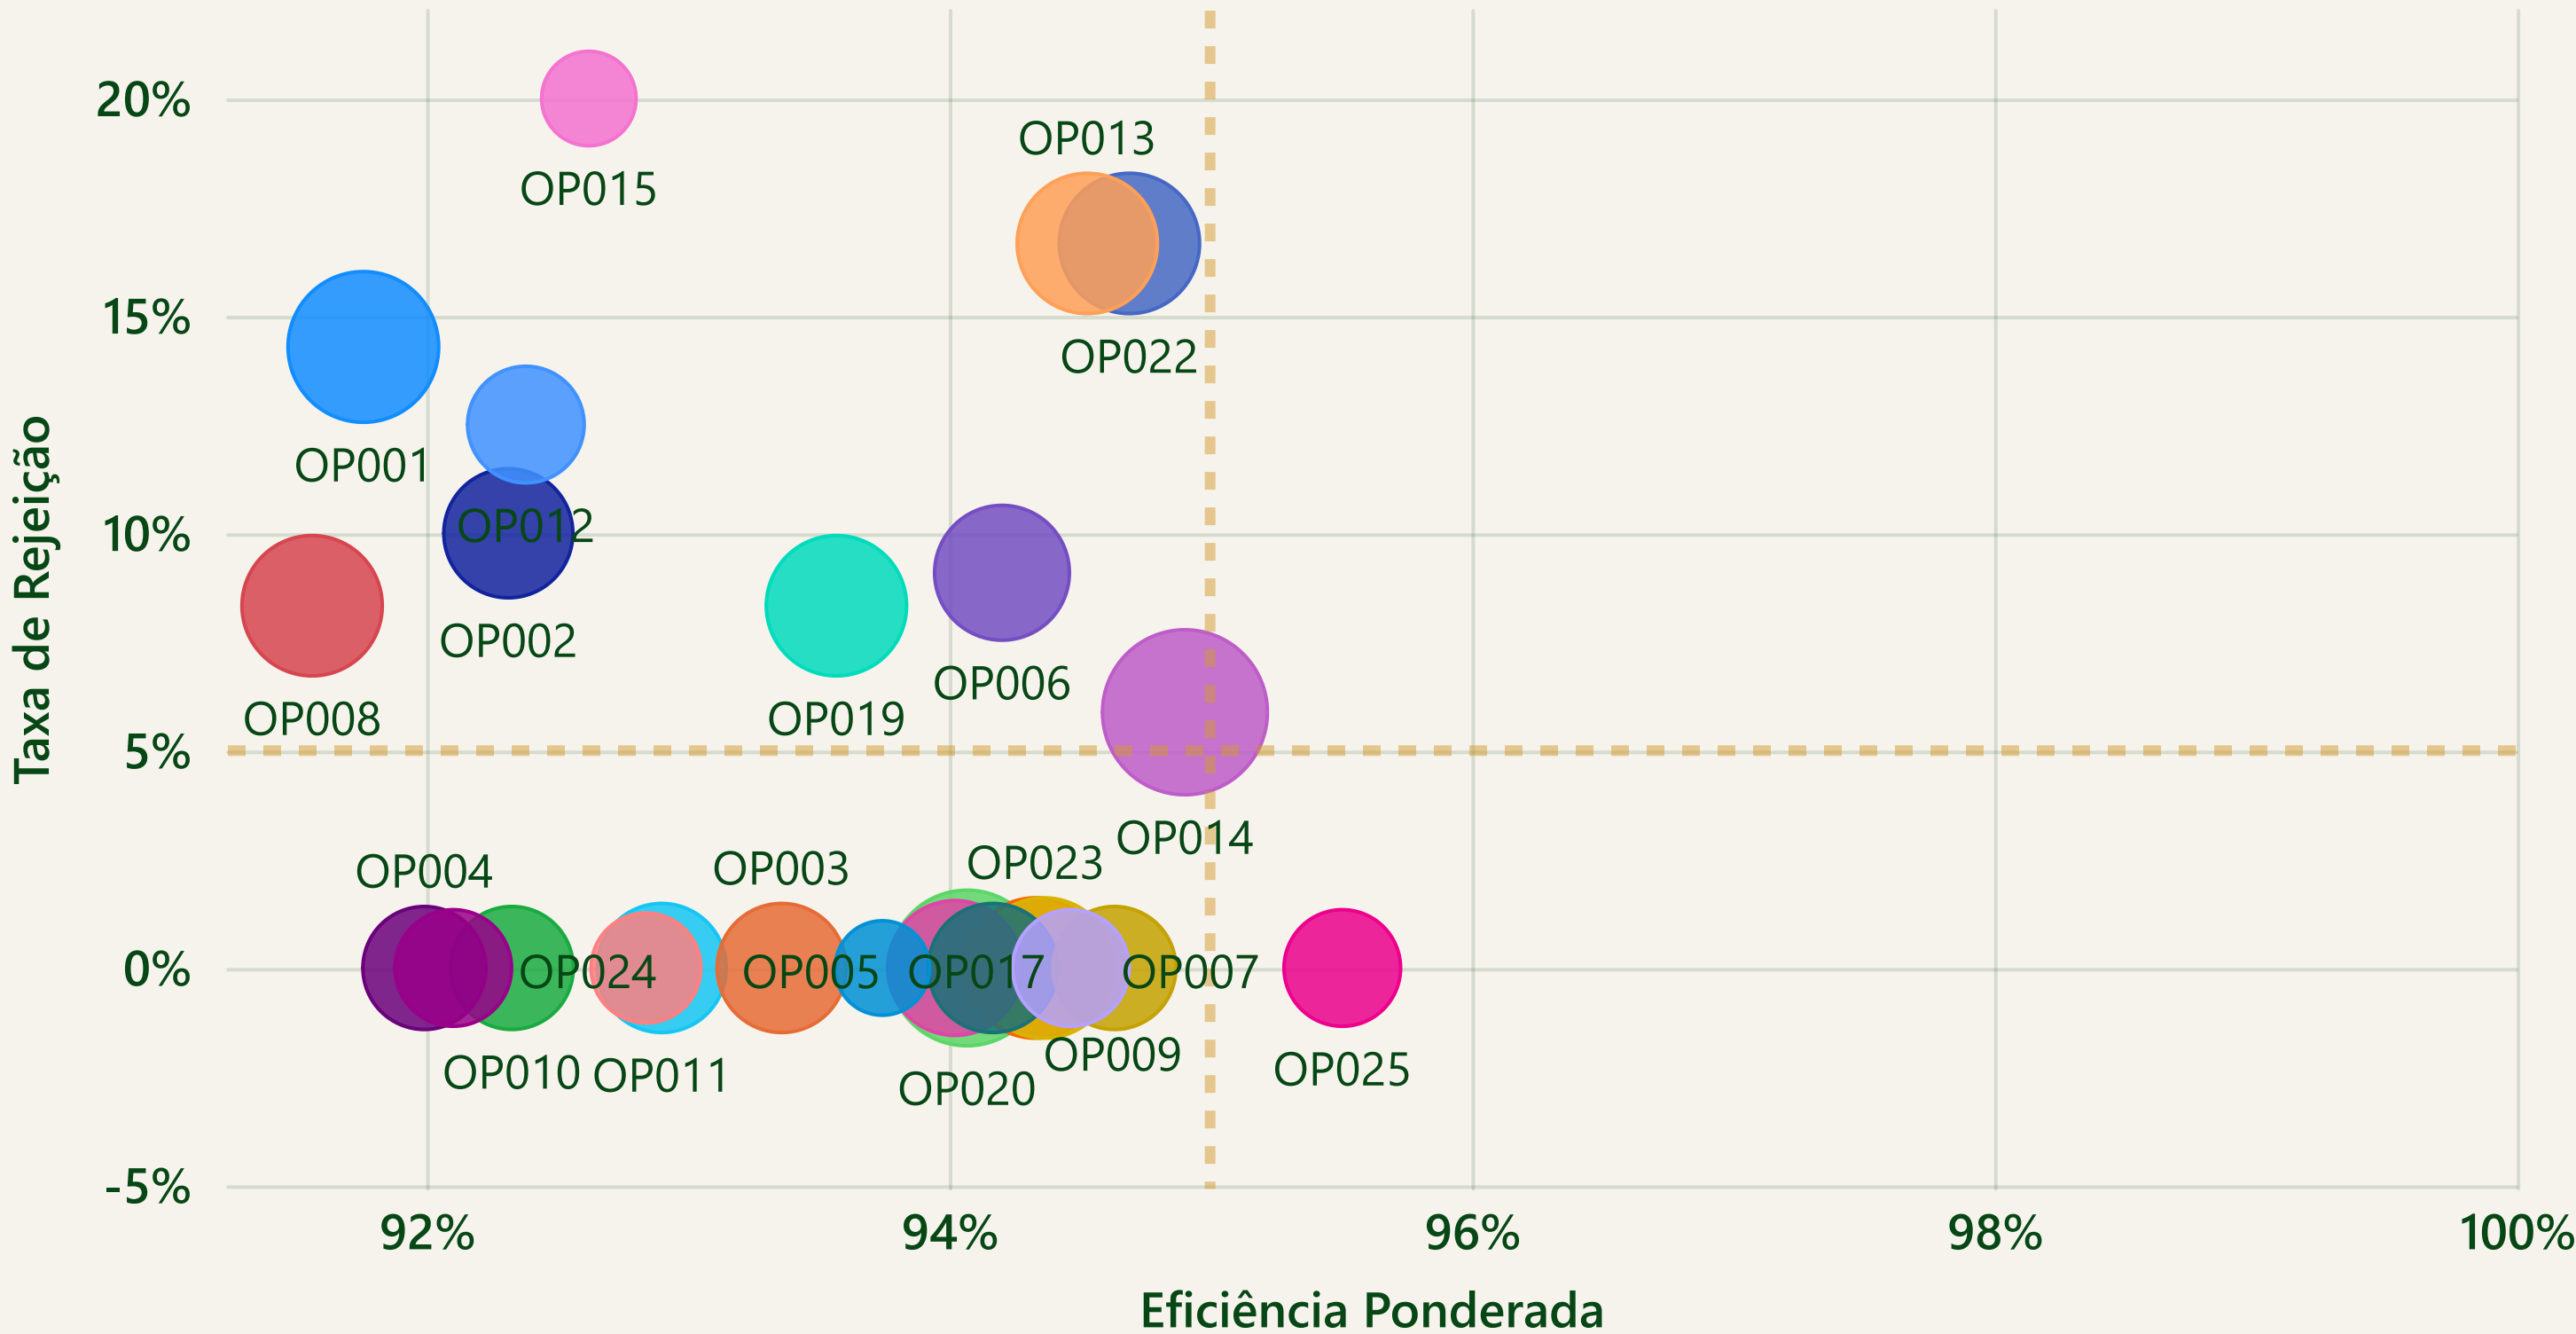

VOLUME PRODUZIDO POR RECEITA

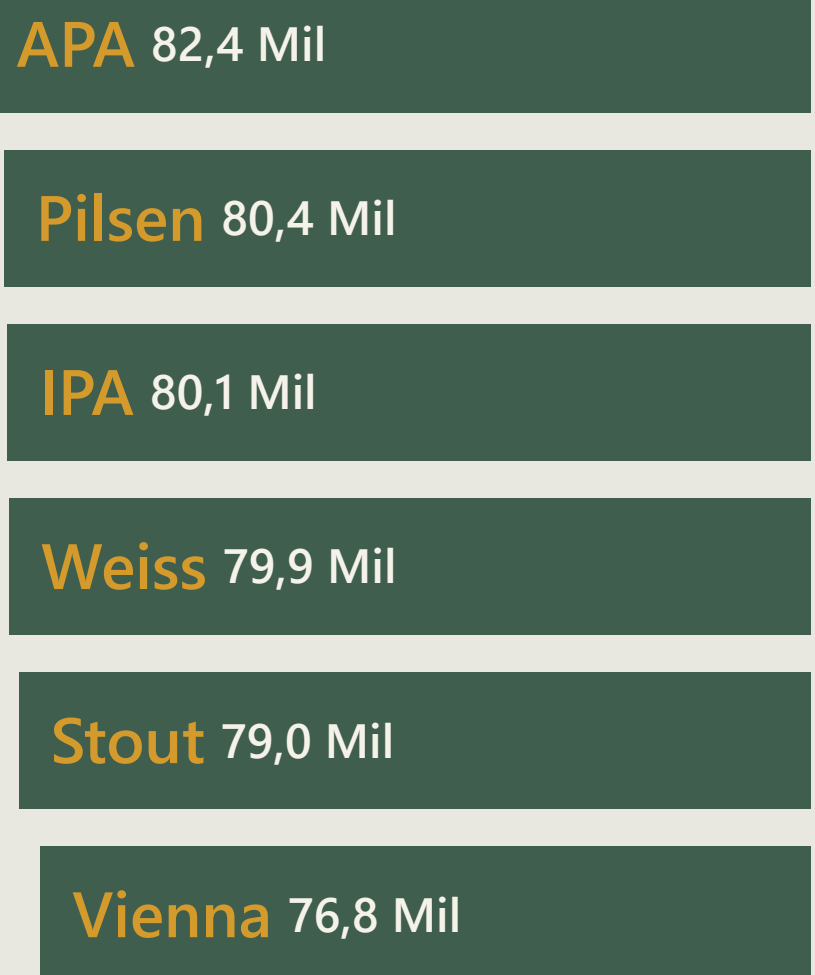

RENDIMENTO DE PRODUÇÃO

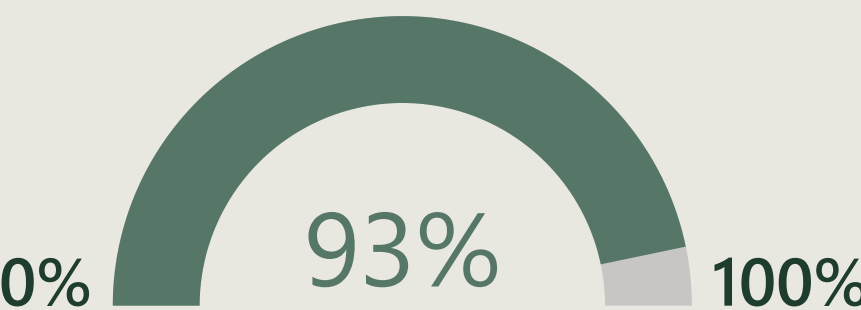


LOTES POR TURNO



Preenchimento Médio dos Tanques


% da capacidade volumétrica utilizada

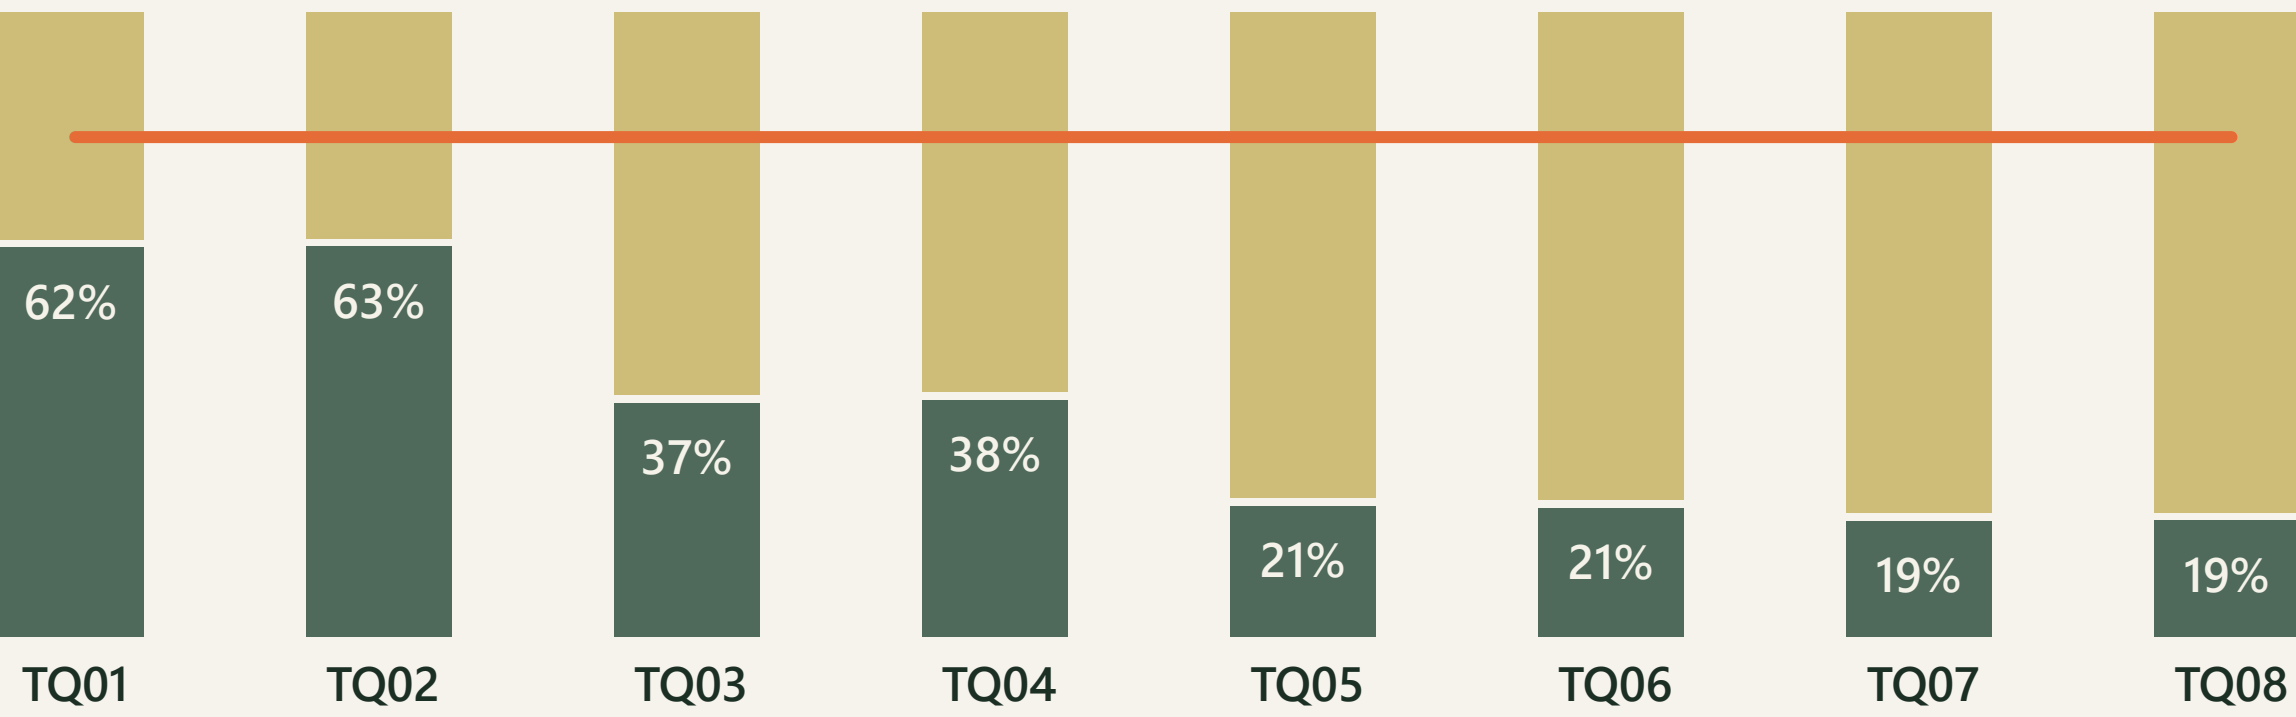

● Taxa de Ocupação (%) ● Capacidade Disponível (%) — Preenchimento Ideal (%)

Ocupação Temporal dos Tanques

% do tempo disponível utilizado

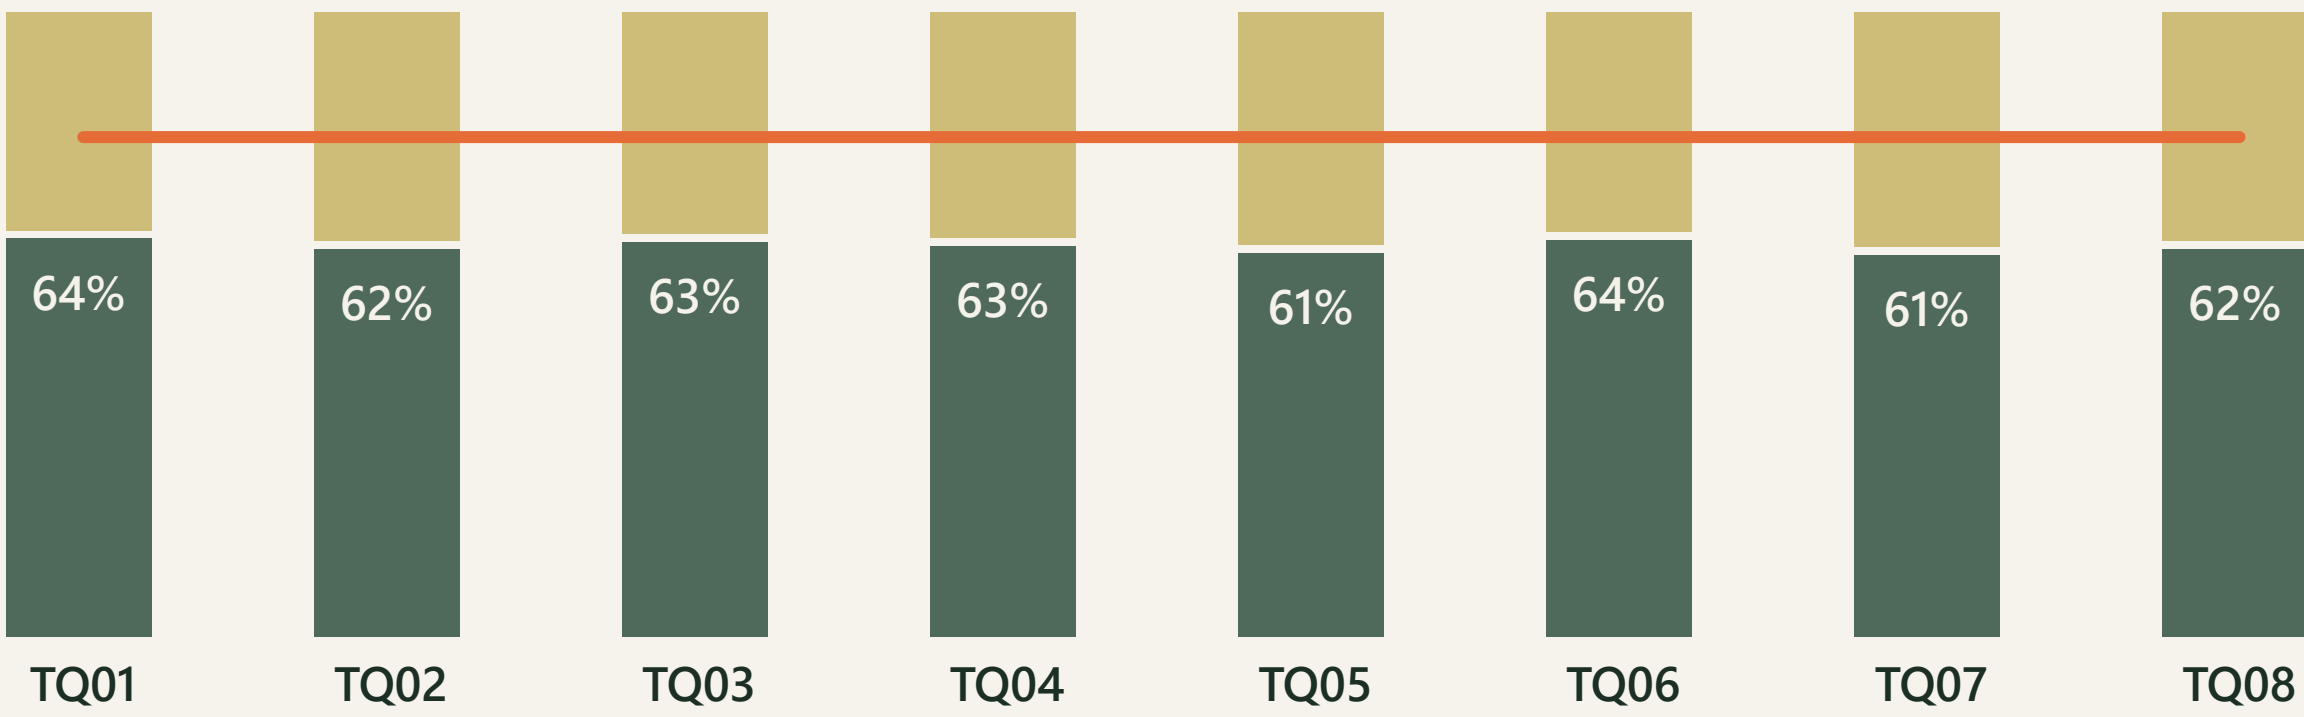

● Taxa Ocupação Temporal (%) ● Tempo Disponível (%) — Taxa Ocupação Temporal Ideal (%)



CONTROLE DE QUALIDADE

PERÍODO

01/01/2024

30/08/2026

TAXA APROVAÇÃO CIP

92,42%

OCORRÊNCIA DE RE-CIP

21

REANÁLISES SOLICITADAS

8

TAXA DE REJEIÇÃO

5,08%

VOLUME DESCARTADO

24,38 Mil

OCORRÊNCIA DE RE-CIP POR TANQUES



100% das reprovações de CIP identificaram contaminação microbiológica, pelas análises de ATP e Swab. Nenhuma reprovação foi detectada na inspeção visual.


COBERTURA DE ANÁLISES

ÁGUA 100%

CIP 100%

PRODUÇÃO 100%

ETAPA COM MAIOR OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES

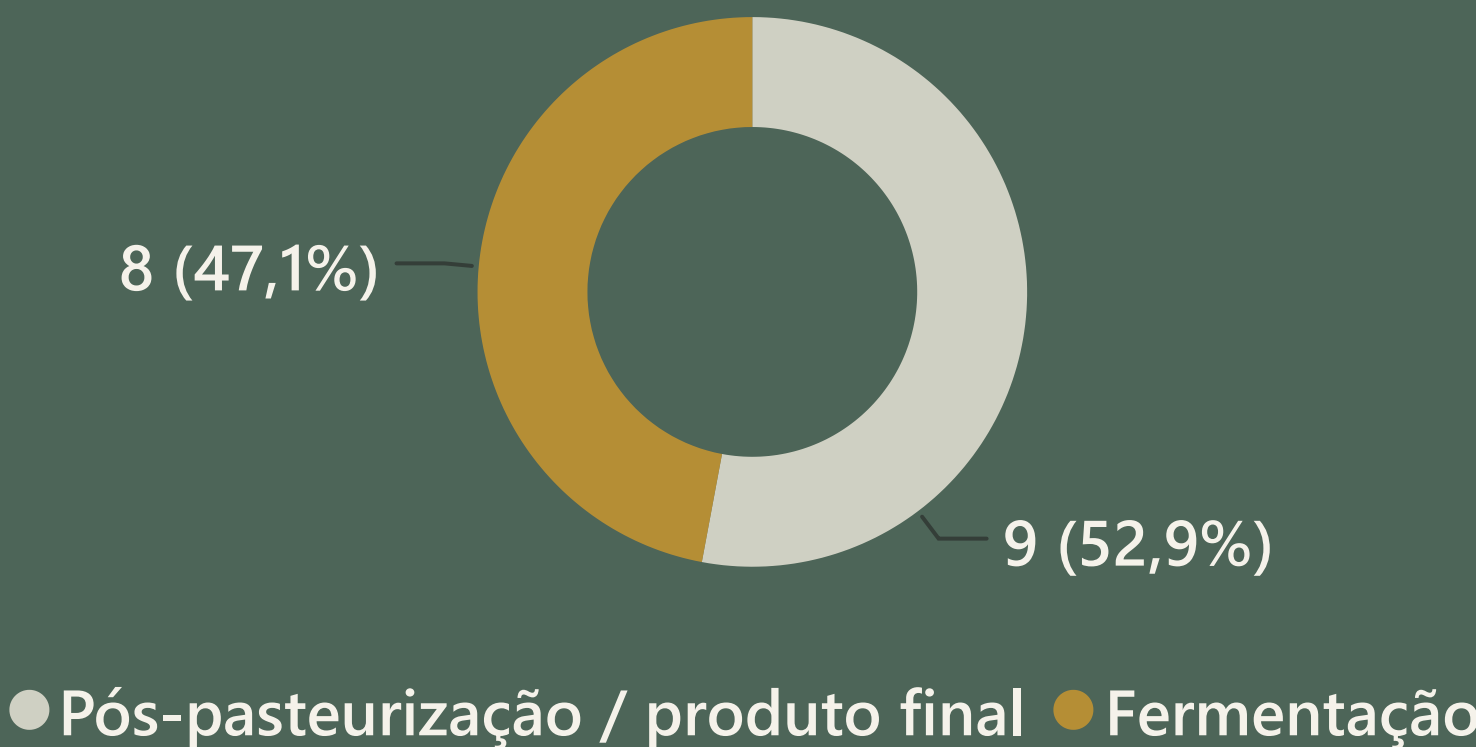

NÃO CONFORMIDADE POR TANQUES



CATEGORIA NÃO CONFORMIDADES

FÍSICO-QUÍMICO 3

MICROBIOLÓGICO 8

SENSORIAL 6



CONTROLE DE QUALIDADE

PERÍODO

01/01/2024



30/08/2026



Distribuição de Não Conformidades por Receita

Weiss		APA			Pilsen	
		FSC-QMC	MICRO	SENSORIAL	FSC-QMC	SENSORI...
		Stout				
		FSC-QMC	MICRO	SENSORIAL		
MICRO	SENSORIAL					

Taxa de resultados fora de especificação (OOS)

1,17%

Meta < 2%

Parâmetros de Processo - Lotes Descartados

ID_Lote	ID_Tanque	Receita	Δ Temperatura (°C)	Δ Tempo de Fermentação
LT00035	TQ03	APA	+0,30	+4h
LT00068	TQ04	APA	-0,10	+5h
LT00094	TQ06	Weiss	-0,30	+3h
LT00128	TQ08	Stout	-0,30	-3h
LT00140	TQ04	Stout	+0,40	-2h
LT00154	TQ02	Weiss	+0,20	-1h
LT00205	TQ05	Weiss	-0,20	-5h
LT00214	TQ06	Pilsen	-0,20	-3h
LT00223	TQ07	IPA	+4,00	-1d 18h
LT00231	TQ07	APA	+5,50	-1d 19h
LT00239	TQ07	Weiss	+4,50	-1d 12h
LT00247	TQ07	Pilsen	+5,00	-3d 0h
LT00255	TQ07	Stout	+5,00	-2d 10h

Perfil Físico-Químico da Produção por Receita

Receita	Δ ABV (p.p.)	Δ IBU (%)	Δ Cor (%)	Média CO2 (vol)
APA	-0,02	-0,80%	0,98	2,37
IPA	0,02	0,18%	0,97	2,36
Pilsen	-0,03	22,25%	0,97	2,32
Stout	-0,01	0,14%	0,96	2,34
Vienna	0,00	-0,24%	0,97	2,32
Weiss	0,00	6,81%	0,96	2,30

OPERADOR

Todos

TURNO

Todos

TANQUE

Todos

RECEITA

Todos