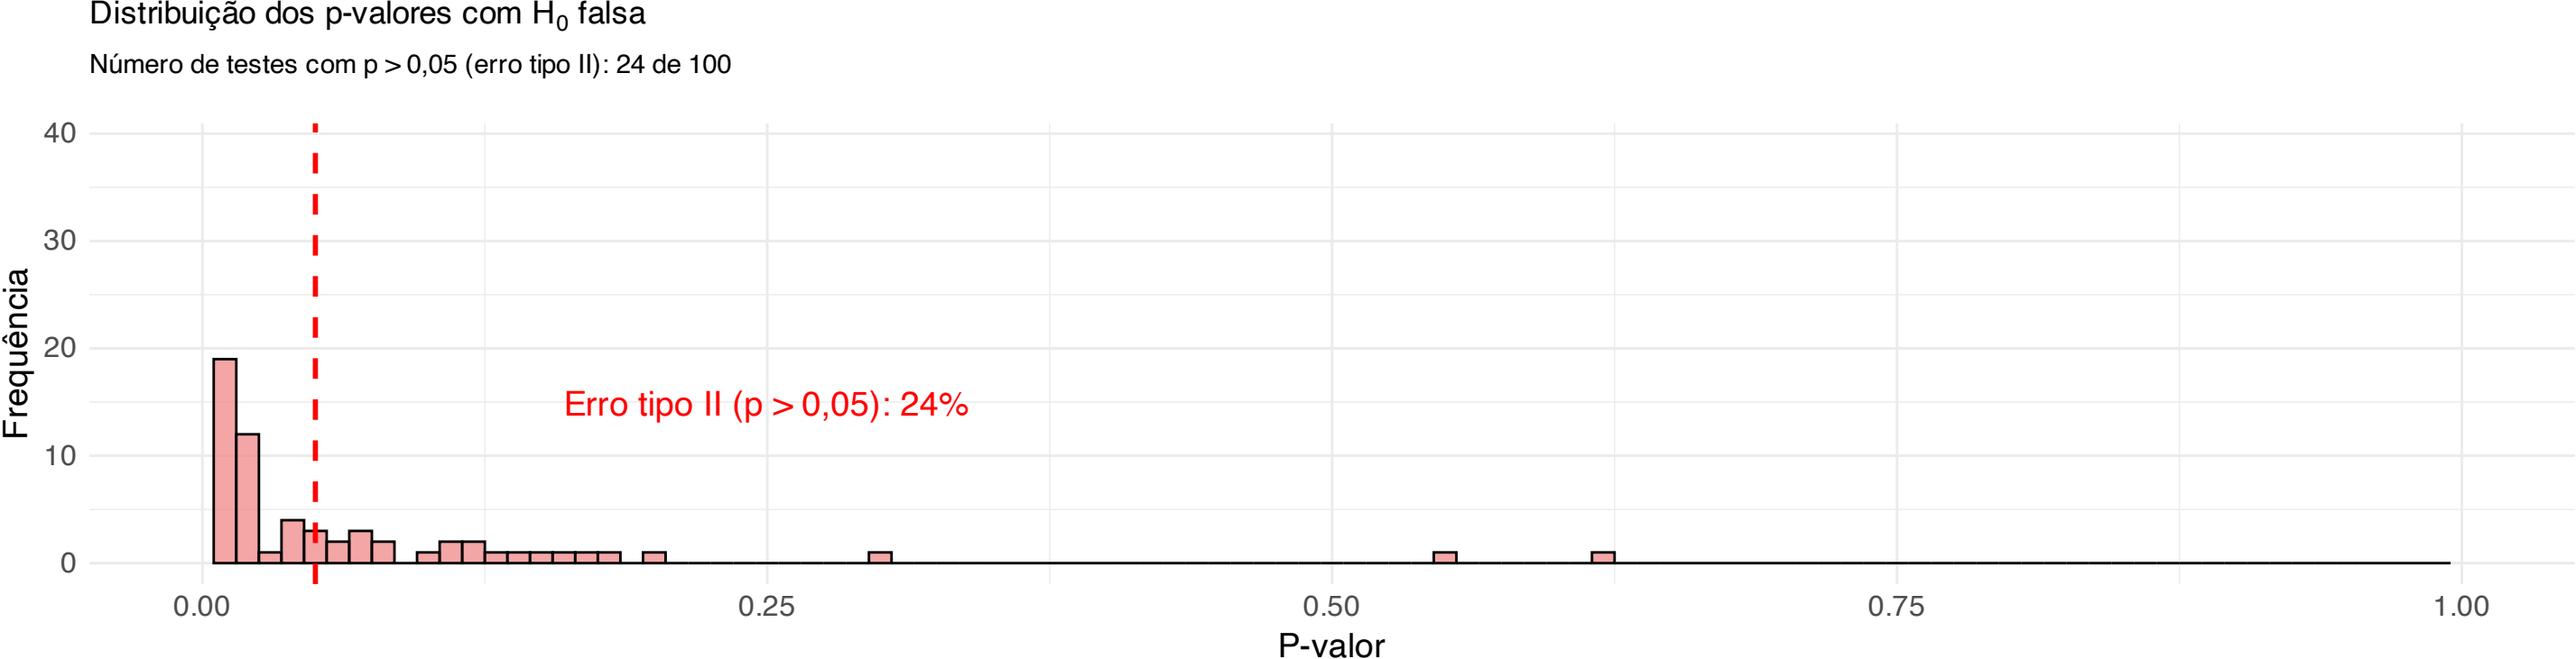
Distribuição dos p-valores com $H_0$ falsa
Número de testes com p > 0,05 (erro tipo II): 24 de 100
Erro tipo II (p > 0,05): 24%
Frequência
P-valor
0
10
20
30
40
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00