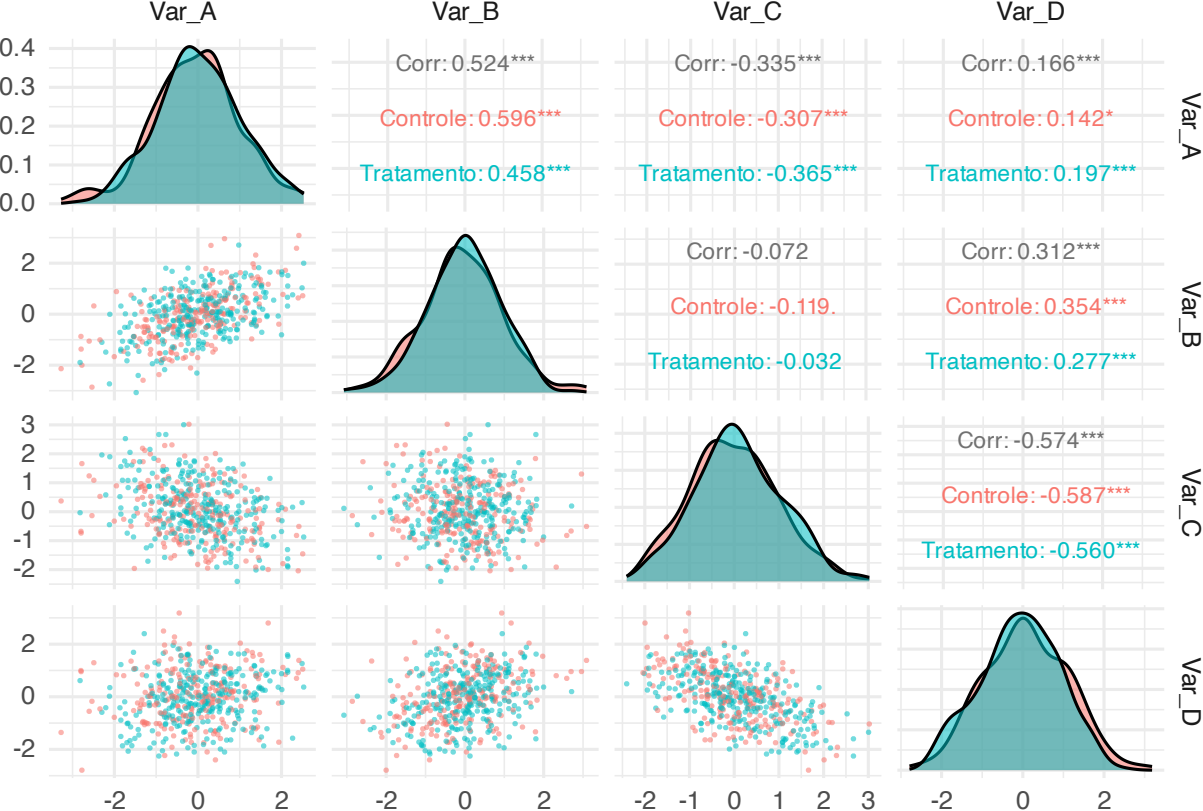

Var_A
Var_B
Var_C
Var_D
Corr: 0.524***
Controle: 0.596***
Tratamento: 0.458***
Corr: -0.335***
Controle: -0.307***
Tratamento: -0.365***
Corr: 0.166***
Controle: 0.142*
Tratamento: 0.197***
Corr: -0.072
Controle: -0.119.
Tratamento: -0.032
Corr: 0.312***
Controle: 0.354***
Tratamento: 0.277***
Corr: -0.574***
Controle: -0.587***
Tratamento: -0.560***
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2
0
-2
3
2
1
0
-1
-2
-2
0
2
-2
-1
0
1
2
3