

Dueño del proceso nivel 0	<u>Gerente General.</u>
Dueño del proceso nivel 1	<u>Jefe de Pérdidas</u>
Dueño del proceso nivel 2	<u>No corresponde</u>

INSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.

<u>Responsable</u>		<u>Fecha</u>
<u>Elaborado por:</u>	<u>Supervisor de Control de Pérdidas</u>	<u>25/09/2024</u>
<u>Revisado por:</u>	<u>Jefe de Pérdidas</u>	<u>03/10/2024</u>
	<u>Gerente General</u>	<u>16/10/2024</u>
<u>Homologado por:</u>	<u>Especialista en Sistemas de Gestión</u>	<u>31/10/2024</u>
<u>Aprobado por:</u>	<u>Comité del Sistema Integrado de Gestión</u>	<u>26/11/2024</u>

**INSTRUCTIVO****VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS,
CON CONSUMOS IRREGULARES.****Código** : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 2 de 13**Control de cambios**

<u>Versión</u>	<u>Descripción del cambio</u>	<u>Fecha de aprobación</u>
<u>00</u>	<u>Versión Inicial del documento</u>	<u>:</u>
<u>01</u>	<u>Actualización de registros y procedimiento</u>	<u>28/06/2018</u>
<u>02</u>	<u>Actualización de registros y procedimiento</u>	<u>26/11/2024</u>

Documento de aprobación**Fecha****Acta de comité SIG****26/11/2024**

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el instructivo para la ejecución en campo de Verificación **de Suministros, con Consumos Irregulares de clientes Comunes y Mayores, por las diferentes causales.**

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Acometida:** Cable de derivación que parte de la red de distribución hasta el inicio del sistema de medición.
- 2.2. **Conexión:** Conjunto de componentes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio eléctrico, y que normalmente comprende desde el punto entrega hasta los bornes de salida del medidor de energía. Compuesta por, el empalme, la acometida, la caja porta medidor, el sistema de protección / seccionamiento y el sistema de medición; pudiendo ser partes de esta las sub-acometidas y las cajas de toma o control.
- 2.3. **Intervención:** Acciones de carácter técnico que realiza el concesionario, la Inspección Física de toda la Conexión.
- 2.4. **Recupero de Energía Eléctrica: Importé que la Concesionaria cobra al usuario o beneficiario por los consumos no facturados.**
- 2.5. **Error en el Proceso de Facturación: Error del concesionario en el proceso de facturación, que origino el cobro de montos distintos a los que efectivamente correspondan.**
- 2.6. **Error en el Sistema de Medición: Deficiencia del Sistema de Medición, debido al mal funcionamiento de uno o más de sus componentes, que origina una inadecuada medición o registro de consumo de energía y potencia.**
- 2.7. **Error en la Instalación del Sistema de Medición: Error del Concesionario al realizar la Instalación o el conexión externo del Sistema de Medición, que origina una inadecuada medición o registro de consumo de energía y potencia.**
- 2.8. **Vulneración de las condiciones de Suministro:** Para efecto de la presente Norma, específicamente se considera a la intervención o manipulación de uno o más de los componentes de la Conexión, realizada por una persona ajena a la empresa concesionaria, que modifique las instalaciones, originando la inadecuada medición o registro de consumo de energía y potencia.
- 2.9. **Consumo sin Autorización del Concesionario:** Consumo clandestino de energía eléctrica sin autorización del concesionario, donde no se tiene sistema de medición ni contrato de ningún tipo con la empresa.
- 2.10. **GOS: Sistema de Gestión de Ordenes de Servicio: Este aplicativo es utilizado por el personal de campo para las inspecciones de suministros programados.**

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. CVPC-IN-001 Ejecución de la Verificación de Suministros, Con consumos Irregulares.
- 3.2. CVPC-IN-002 Análisis de Información del cliente en base de datos del SIELSE.
- 3.3. Artículo 90°, 91° y 92° del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
- 3.4. Artículos 177°, 202°, 204° y 205° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- 3.5. Norma DGE "Reintegros y Recuperos de energía eléctrica" N° 571-2006-MEM/DM.
- 3.6. Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad de la RCD N° 722-2007-OS/CD y Anexo.
- 3.7. *Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERGMIN N° 028-2003-OS/CD.*
- 3.8. *Artículos 185°, 186° y 283° del Código Penal.*

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

	INSTRUCTIVO	Código : CVPC-IN-001
	VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.	Version : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 26/11/2024 Página : 4 de 13

- 4.1. El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de aprobar el presente instructivo.
- 4.2. El personal de Oficina de Control de Pérdidas, son los responsables de aplicar lo establecido en el presente instructivo.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE Y GOS.
- 5.2. Oficinas Control de Perdidas / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

El presente instructivo se encuentra desarrollado en:

- Flujo N°1: Verificación de Clientes Comunes.
- Flujo N°2: Verificación de Clientes Mayores.


7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. CVPC-RE-004, Constancia de aviso previo de intervención.
- 7.2. **CVPC-RE-009, Acta de Intervención Clientes Comunes.**
- 7.3. **CVPC-RE-008, Acta de Intervención Clientes Mayores.**
- 7.4. CVPC-RE-007, Diagnostico de clientes mayores.
- 7.5. CVI-RE-021, Retiro – Cambio de Medidor.
- 7.6. **CVPC-RE-005 Notificación de Recupero de Energía**
- 7.7. **CVPC-RE-010 Calculo detallado de Recupero de Energía**

	INSTRUCTIVO	Código : CVPC-IN-001
	VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.	Version : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 26/11/2024 Página : 5 de 13

Flujo N° 1: Verificación de Clientes Comunes.

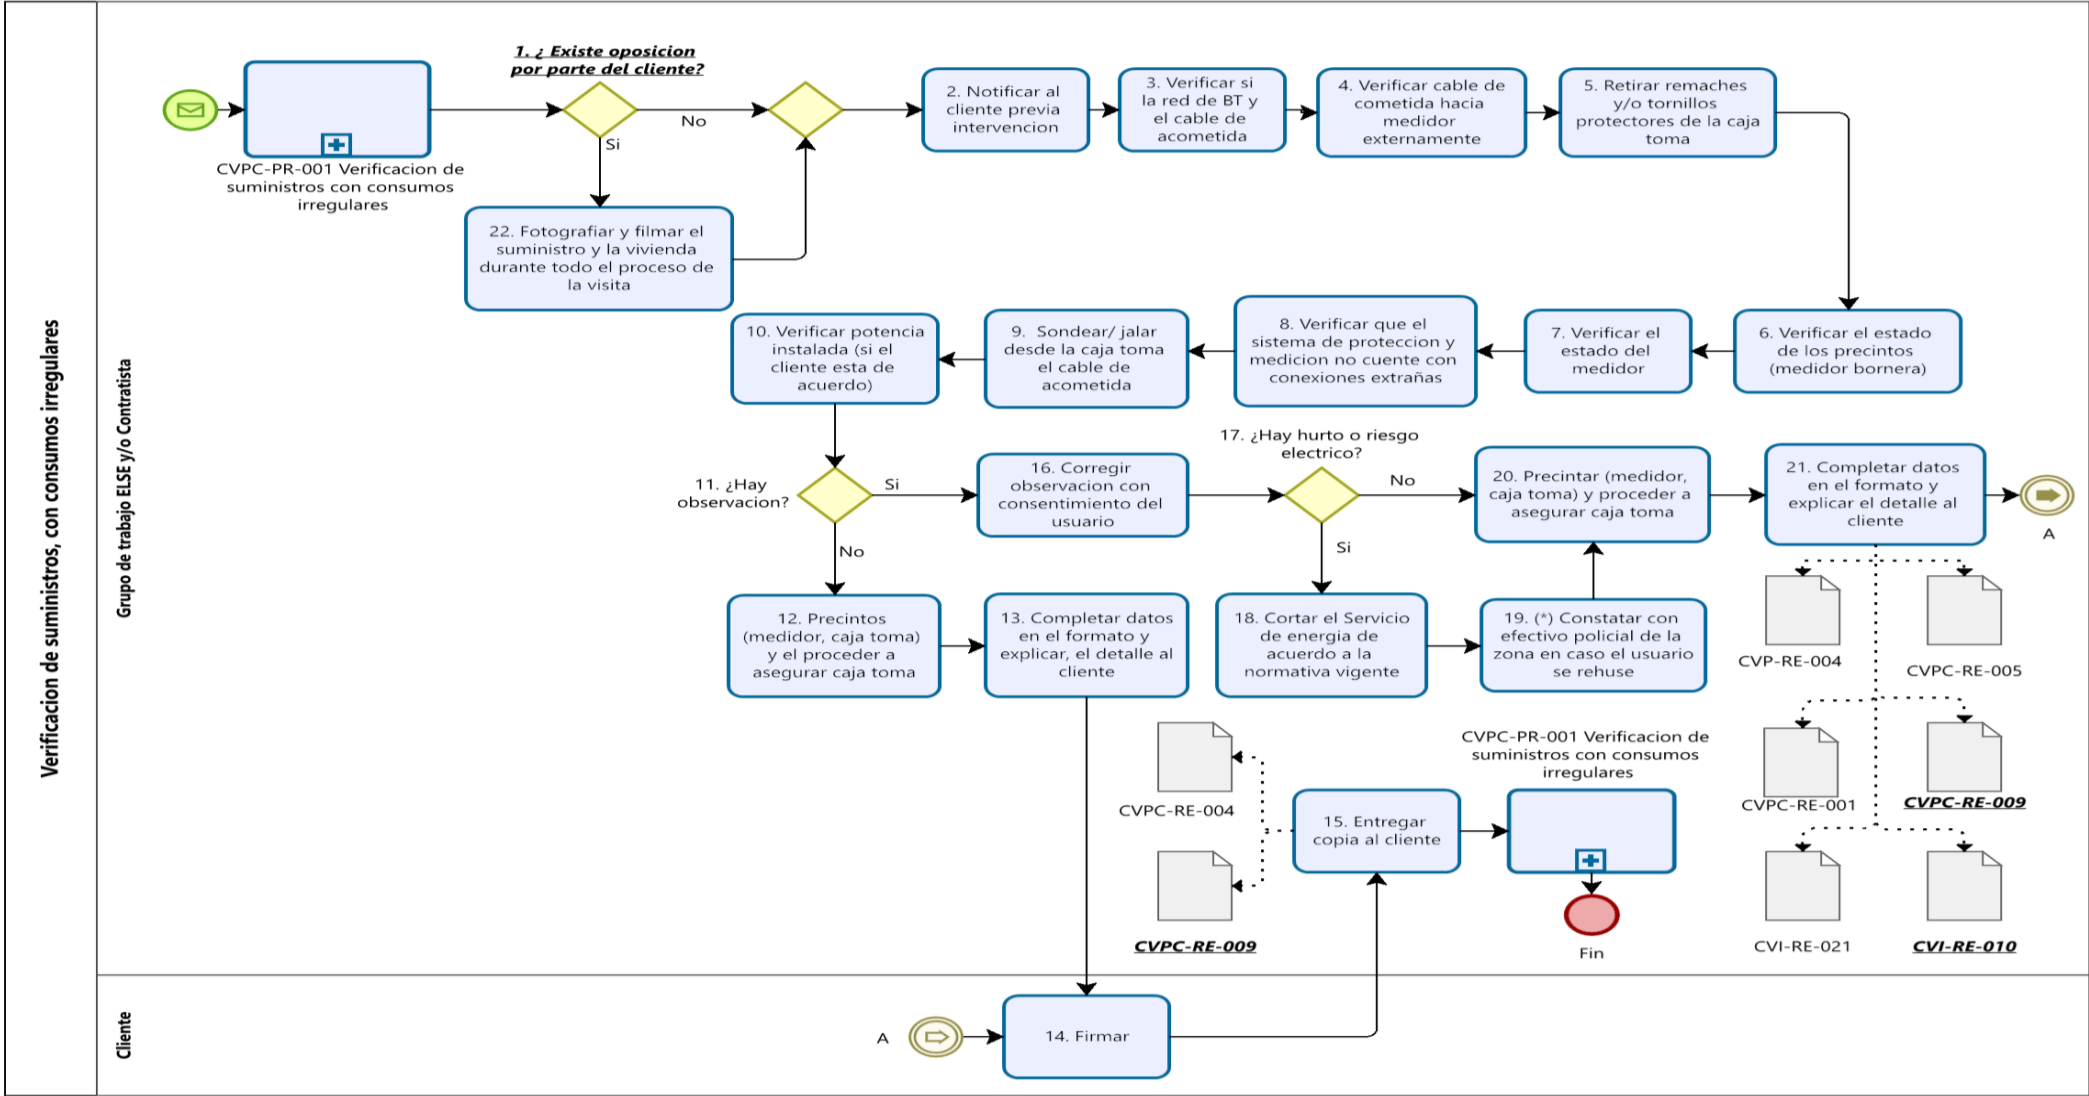



INSTRUCTIVO

VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.

Código : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 6 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>	<u>CVPC-PR-001 Verificación de suministros con consumos irregulares</u>	<u>1</u>	<u>¿Existe oposición por el cliente?</u> <u>No: Pasar a la actividad 2</u> <u>Sí: Pasar a la actividad 22</u>		<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>	<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>	<u>No aplica</u>	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		2.	Notificar al cliente previa intervención	<u>Notificación</u>	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	3	Verificar la red de BT y el cable de acometida Detallando si existen cables que no correspondan a la conexión.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	4	Verificar cable de acometida hacia medidor externamente	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	5	Retirar remaches y/o tornillos protectores de la cajatoma Para proceder a retirar la tapa, indicando si existe alguna prueba de que la cajatoma fue manipulada por personas extrañas a la empresa.	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	6	Verificar el estado de los precintos Tanto del medidor como de bornera.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	7	Verificar el estado del medidor	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	8	Verificar que el sistema de protección no cuente con condiciones extrañas Tomar las corrientes y tensiones de ingreso y salida del medidor (verificar posibles corrientes homopolares). Con instrumentos certificados por INDECOPI.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	9	Sondear/Jalar desde la cajatoma el cable de acometida Para verificar si existen derivaciones dentro del	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	



INSTRUCTIVO

VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.


Código : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 7 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
			tubo bastón.					
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	10	Verificar potencia instalada (Previa autorización del cliente)	-	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	11	¿Hay observación? Sí: Va a actividad 16 No: Va a actividad 12	-	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	12	Precintar (medidor y cajatoma) Proceder a asegurar la cajatoma	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	13	Completar datos en el formato y explicar el detalle al cliente	<u>CVPC-RE-009</u> <u>Acta de Intervención de Clientes Comunes.</u>	Cliente	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Cliente	CVPC-RE-003 Verificación del cliente	14	Firmar conformidad	<u>CVPC-RE-009</u> <u>Acta de Intervención de Clientes Comunes.</u>	Cliente	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	CVPC-RE-003 Verificación del cliente	15	Entregar copia al cliente	<u>CVPC-RE-009</u> <u>Acta de Intervención de Clientes Comunes</u>	Cliente	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	16	Corregir observación con consentimiento del usuario Notificar cambio de medidor, modificar fases, notificar para reubicación y/o mejoramiento de acometida	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	17	¿Hay Hurto o riesgo eléctrico? Sí: Va a actividad 18 No: Va a actividad 20	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	18	Cortar la energía de acuerdo a normativa vigente Se procederá a realizar la reconexión de energía	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	

	INSTRUCTIVO	Código : CVPC-IN-001 Version : 02 Aprobado : CSIG
	VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.	Fecha : 26/11/2024 Página : 8 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
			verificando que no exceda las 24 horas después del corte por hurto de energía a excepción de que sea reincidente que se repondrá una vez superada la causal detectada					
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	19	Constatar con efectivo policial de la zona en caso el usuario se rehúse Solo en casos extremos de resistencia del cliente	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	20	Precintar (medidor y cajatoma) Proceder a asegurar la cajatoma	Fotografías / Videos	Oficina de control de pérdidas	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		21	Completar datos en el formato y explicar el detalle al cliente Va a actividad 14	CVPC-RE-004 , Constancia de aviso previo de intervención, <u>CVPC-RE-009, Acta de Intervención Clientes Comunes,</u> CVPC-RE-001 , Notificación de cambio – Reemplazo de Medidor, CVI-RE-021 , Retiro – Cambio de Medidor y CVPC-RE-005 Notificación de Recupero de Energía y Calculo Detallado.	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	22	Fotografiar/filmar el suministro y la vivienda indicando fecha y hora Necesarias para comprobar inobjetablemente el hurto de energía.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	GOS	

Flujo N° 2: Verificación de Clientes Mayores.

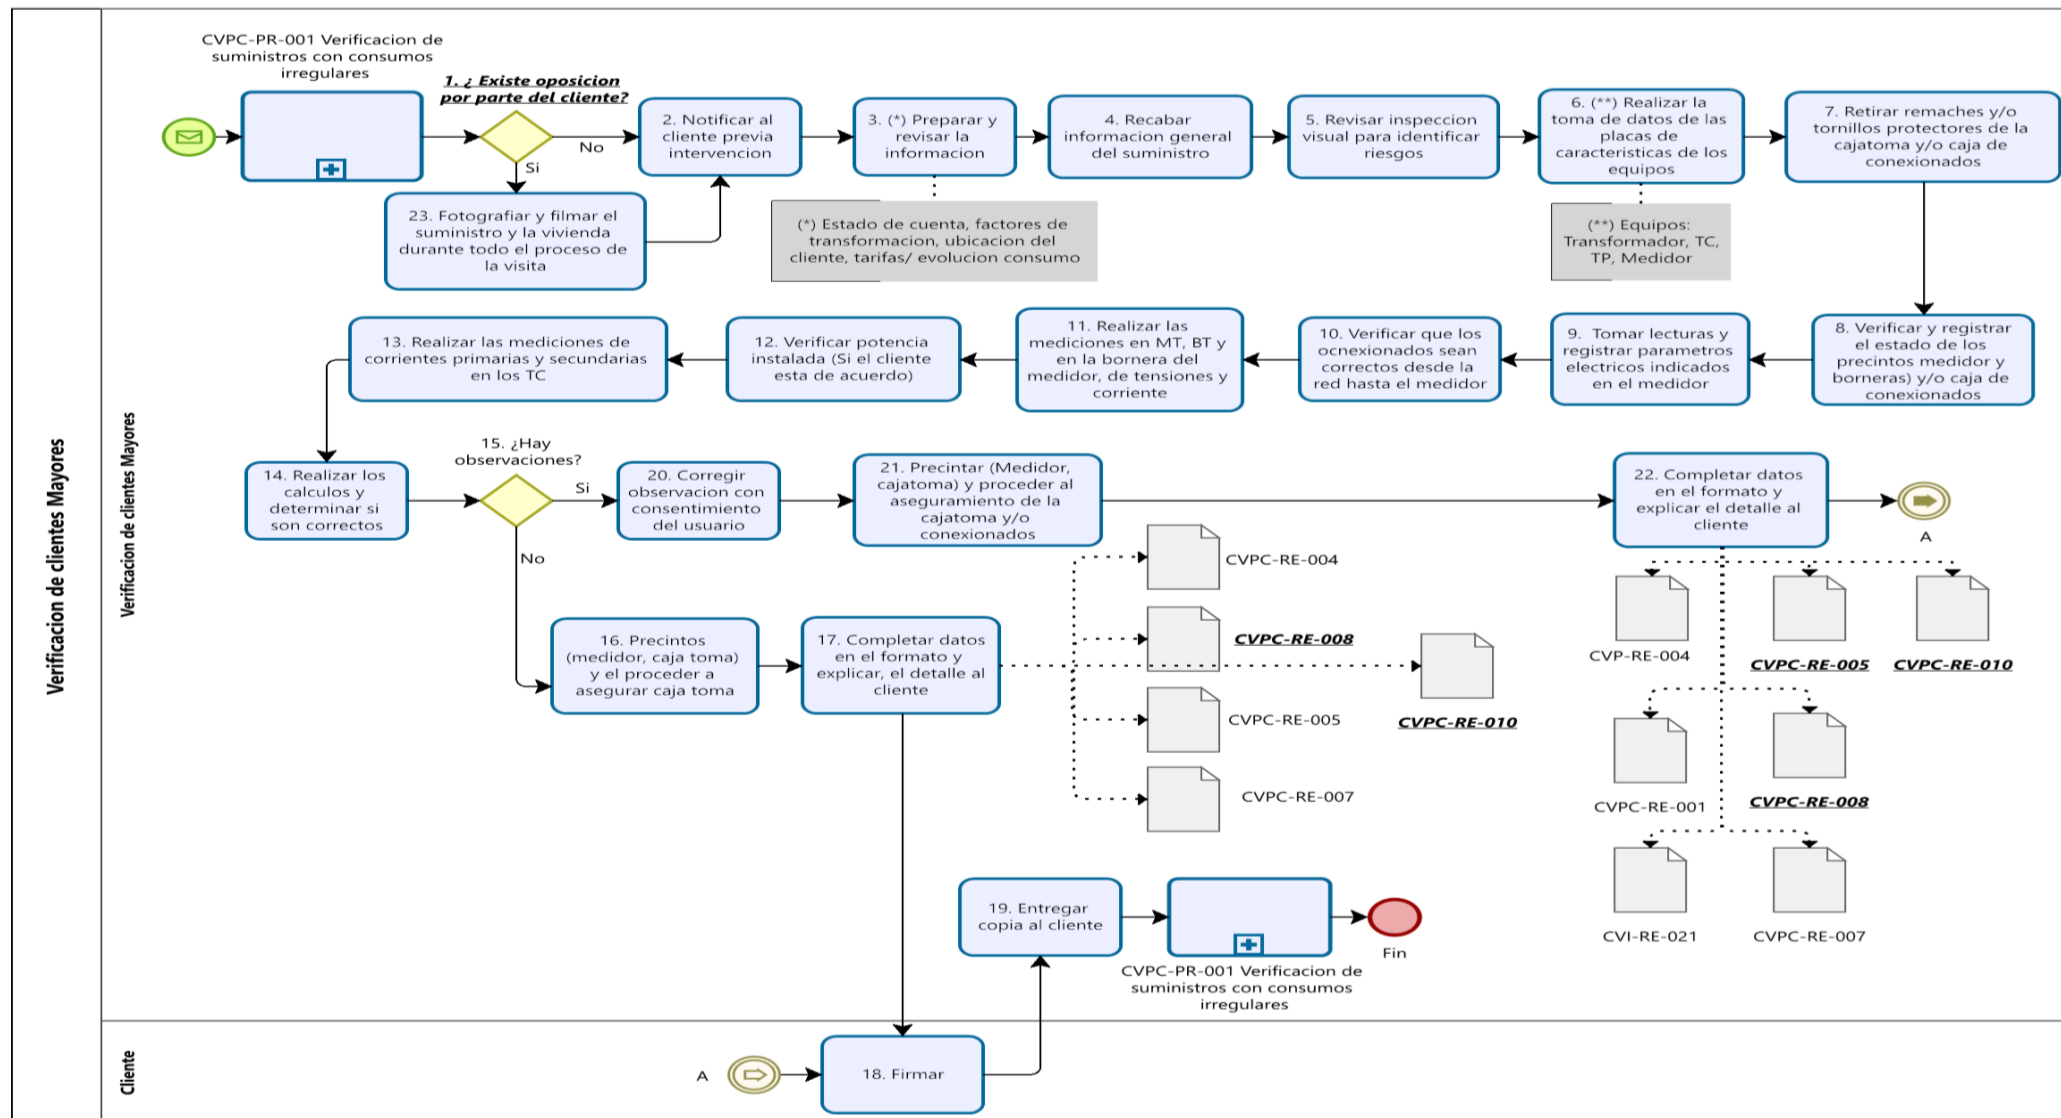



INSTRUCTIVO

VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.

Código : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 10 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>		<u>1.</u>	<u>¿Existe oposición por parte del cliente?</u> No: Pasar a la actividad 2 Si: Pasar a la actividad 23		<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>	<u>Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista</u>		
Oficina de control de pérdidas	Listado de clientes observados	2	CVPC-PR-001 Verificación de suministros, con Consumos Irregulares. Notificar al cliente previa intervención Mediante Constancia de aviso previo de intervención	CVPC-RE-004 Constancia de aviso previo de intervención	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		3	Preparar y revisar la información - Estado de cuenta. - Factores de transformación. - Ubicación del cliente. - Tarifas / evolución de consumos		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		4	Recabar información general de suministro		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista		
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	5	Realizar inspección visual para identificar riesgos	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	6	Realizar la toma de datos de las placas de características de los equipos: - Transformador. - TC (Transformador de corriente) - TP (Transformador de tensión) - Medidor		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	CVPC-RE-007 Diagnóstico de Clientes Mayores	7	Retirar remaches y/o tornillos protectores de la cajatoma y/o caja de conexiones Para proceder a retirar la tapa, indicando si existe alguna prueba de que la cajatoma fue manipulada por personas extrañas a la empresa.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE	-	8	Verificar y registrar el estado de los precintos		Grupo de trabajo ELSE	Grupo de trabajo ELSE	No aplica	



INSTRUCTIVO

VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.

Código : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 11 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
y/o Contratista			Tanto del medidor como de bornera y/o la caja de conexiones		y/o Contratista	y/o Contratista		
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	CVPC-RE-007 Diagnóstico de Clientes Mayores	9	Tomar lectura y registrar los parámetros indicados en el medidor		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	10	Verificar que los conexiones sean correctos desde la red hasta el medidor Para verificar si existen derivaciones dentro del tubo bastón.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	11	Realizar mediciones en MT, BT y en la bornera del medidor; de tensiones y corrientes. Tomar las corrientes y tensiones de ingreso y salida del medidor (verificar posibles corrientes homopolaras). Con instrumentos certificados por INDECOPI.	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	12	Verificar potencia instalada (si el cliente está de acuerdo)	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	13	Realizar mediciones de corrientes primarias y secundarias en los TC	Fotografías / Videos -	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	14	Realizar los cálculos teóricos del Factor de Medición y determinar si son correctos.	-	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	15	¿Hay observación? Sí: Va a actividad 19 No: Va a actividad 15	-	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	



INSTRUCTIVO

VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.

Código : CVPC-IN-001
Version : 02
Aprobado : CSIG
Fecha : 26/11/2024
Página : 12 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
ta					ta			
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	16	Precintar (medidor y cajatoma) Proceder a asegurar la cajatoma y/o caja de conexiones	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	17	Completar datos en el formato y explicar el detalle al cliente	CVPC-RE-004 , Constancia de aviso previo de intervención, <u>CVPC-RE-008, Acta de Intervención Clientes Mayores</u> , CVPC-RE-005 Notificación de Recupero de Energía y Calculo Detallado, CVPC-RE-007 Diagnostico de clientes mayores	Cliente	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Cliente	CVPC-RE-007 Diagnóstico de Clientes Mayores	18	Firmar conformidad		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Cliente	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	CVPC-RE-007 Diagnóstico de Clientes Mayores	19	Entregar copia al cliente Va a CVPC-PR-001 Verificación de suministros, con Consumos Irregulares.		Cliente	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	20	Corregir observación con consentimiento del usuario Notificar cambio de medidor, modificar fases, notificar para reubicación y/o mejoramiento de acometida	-	-	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	21	Precintar (medidor y cajatoma) Proceder a asegurar la cajatoma y/o caja de conexiones Va a actividad 16	Fotografías / Videos		Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	

	INSTRUCTIVO	Código : CVPC-IN-001 Version : 02 Aprobado : CSIG
	VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS, CON CONSUMOS IRREGULARES.	Fecha : 26/11/2024 Página : 13 de 13

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	22	Completar datos en el formato y explicar el detalle al cliente Va a actividad 17	CVPC-RE-004 , Constancia de aviso previo de intervención, <u>CVPC-RE-008, Acta de Intervención Clientes Comunes</u> , CVPC-RE-001 , Notificación de cambio – Reemplazo de Medidor, CVI-RE-021 , Retiro – Cambio de Medidor y CVPC-RE-005 Notificación de Recupero de Energía y Calculo Detallado.	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	No aplica	
Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	-	23	Fotografiar/filmar el suministro y la vivienda indicando fecha y hora Necesarias para comprobar inobjetablemente la irregularidad.	Fotografías / Videos	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	Grupo de trabajo ELSE y/o Contratista	GOS	