

	INSTRUCTIVO	Código : CVFM-IN-001
	PARA LA LECTURA REMOTA CLIENTES MAYORES	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 03/04/2024 Página : 1 de 6

Nombre del procedimiento:	Lectura Remota Clientes Mayores
Código del procedimiento:	

INSTRUCTIVO PARA LA LECTURA REMOTA CLIENTES MAYORES

Elaborado por:	Revisado por:	Homologado por:	Aprobado por:
Supervisor de Facturación	Jefe de Ventas	Especialista en Sistema Integrado de Gestión y Buen Gobierno Corporativo	Comité del Sistema Integrado de Gestión
11/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	03/04/2024

	INSTRUCTIVO	Código : CVFM-IN-001
	PARA LA LECTURA REMOTA CLIENTES MAYORES	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 03/04/2024 Página : 2 de 6

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente instructivo tiene como objetivo describir de manera detallada como se lleva a cabo el procedimiento de lecturas remotas de clientes mayores a través del portal de Alpha center web.

2. DEFINICIONES

2.1. Cliente Mayor: Es aquel cliente al cual se le factura con tarifa binomia.

3. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

3.1. El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG), es responsable de la aprobación del presente instructivo.

3.2. El personal de Facturación y/o los que hacen a sus veces en el ámbito de la empresa, son responsables de aplicar lo establecido en el siguiente procedimiento.

4. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE


4.1. SIELSE

4.2. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.
Alpha center web.

5. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

5.1. Verificar el cronograma comercial periodo de facturación clientes mayores.

5.2. Ingresar al portal del Alpha center web y registrarse con su usuario correspondiente:

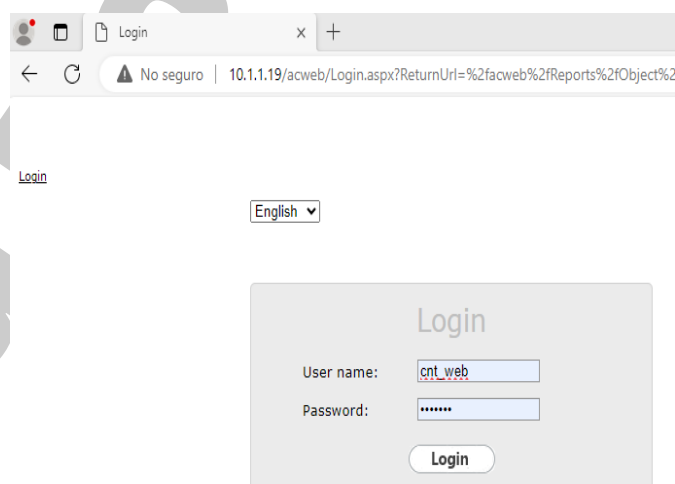

5.3. Una vez ingresado al sistema ingresar al menú Objetos:

- Objetos
 - Tipo de objeto (Subestaciones)
 - Objeto (sucursal que corresponda)



Bienvenido, cnt_web [Cerrar sesión](#)

AlphaCENTER Web
Empezar
Electricidad
Objetos
Grupos calculados nivel 1
Estado y registro
Valores del último medidor
Registro del sistema
Administración
Cuentas de usuario
Acceso a objetos
Acceso a los informes
Noticias de la página de inicio
Registro
Acercas de
Propiedad
Interfaz
Seguridad



Objetos

Tipo de objeto: Subestaciones Objeto: Cusco ☒ Buscar objeto...

Autobús	Nivel de tensión	Alimentador N	Nombre	Nombre largo	Ct(1)/Ct(2)	Vt(1)/Vt(2)	Metro	Tipo	Ct	Vt	M	Tamaño LP	Canales
601	10 kV	1	10010017368		1 / 1	1 / 1	2904469	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	2	10010000991		1 / 1	1 / 1	2904292	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	3	10010018153		1 / 1	1 / 1	2904468	A1800	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	4	10010764890		1 / 1	1 / 1	2879253	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	5	10010003359		1 / 1	1 / 1	2904291	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	6	10010764891		1 / 1	1 / 1	2879254	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	7	10010000301		1 / 1	1 / 1	2879251	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	8	10010017364		1 / 1	1 / 1	2904467	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	9	10010003271		1 / 1	1 / 1	2904346	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	10	10010664583		1 / 1	1 / 1	2904344	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	11	10010002571		1 / 1	1 / 1	2904293	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	12	10010741516		1 / 1	1 / 1	2904466	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	13	10010006342		1 / 1	1 / 1	2904345	A1800	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	14	10010004037		1 / 1	1 / 1	2904196	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	15	10010007323		1 / 1	1 / 1	2904197	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-

Informes: Lecturas de TOU y demanda máxima ☒ Correr

5.4. Seleccionado el Objeto de consulta, deberá seleccionar el tipo de informe que desea obtener, para el caso de lectura se deberá poner en: (Lecturas de TOU y demanda máxima), y la pestaña (correr).



Bienvenido, cnt_web [Cerrar sesión](#)

AlphaCENTER Web
Empezar
Electricidad
Objetos
Grupos calculados nivel 1
Estado y registro
Valores del último medidor
Registro del sistema
Administración
Cuentas de usuario
Acceso a objetos
Acceso a los informes
Noticias de la página de inicio
Registro
Acercas de
Propiedad
Interfaz
Seguridad



Objetos

Tipo de objeto: Subestaciones Objeto: Cusco ☒ Buscar objeto...

Autobús	Nivel de tensión	Alimentador N	Nombre	Nombre largo	Ct(1)/Ct(2)	Vt(1)/Vt(2)	Metro	Tipo	Ct	Vt	M	Tamaño LP	Canales
601	10 kV	1	10010017368		1 / 1	1 / 1	2904469	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	2	10010000991		1 / 1	1 / 1	2904292	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	3	10010018153		1 / 1	1 / 1	2904468	A1800	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	4	10010764890		1 / 1	1 / 1	2879253	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	5	10010003359		1 / 1	1 / 1	2904291	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	6	10010764891		1 / 1	1 / 1	2879254	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	7	10010000301		1 / 1	1 / 1	2879251	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	8	10010017364		1 / 1	1 / 1	2904467	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	9	10010003271		1 / 1	1 / 1	2904346	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	10	10010664583		1 / 1	1 / 1	2904344	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	11	10010002571		1 / 1	1 / 1	2904293	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	12	10010741516		1 / 1	1 / 1	2904466	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	13	10010006342		1 / 1	1 / 1	2904345	A1800	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	14	10010004037		1 / 1	1 / 1	2904196	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-
601	10 kV	15	10010007323		1 / 1	1 / 1	2904197	ELSTER	1	1	1	15	A+,A-,R+,R-

Informes: Lecturas de TOU y demanda máxima ☒ Correr

Valores de LP por canales
 Valores de lectura automática
 Valores de LP
 Valores de la matriz para el período
 Diagrama de fasores
 Valores de instrumentación
 Eventos de medidor
 Primeros y últimos valores
Lecturas de TOU y demanda máxima
 Lectura de valores
 Valores de la última lectura de TOU
 Valores de lectura de TOU

5.5. Generado la consulta de lecturas, proceder a copiar dichos reportes a un archivo Excel. Para los 2 tipos de energía (activa y reactiva).

28/02/2024 0:00

Last records: 20

starting from: 14/03/2024

Active import (A+)

Legend definition

Round to: 3

Show thousands separator

Show TOU: T1 T2 T3 T4

Run

TOU reading and maximum demand on 28/02/2024 0:00

Time zone GMT-5.

N	Object	N Feeder	Feeder	Channel	Meter	CT*Vt	Reading, kWh	T1 Max demand, kW	Max demand time	Reading, kWh	T2 Max demand, kW	Max demand time	Reading, kWh	T3 Max demand, kW	Max demand time	Reading, kWh	T4 Max demand, kW	Max demand time
2	Cusco	1	10010017368	Active import (A+)	2904469	1	215,032	0,071	19/02/2024 18:14	0,000	0,000		891,892	0,079	19/02/2024 17:59	0,000	0,000	
2	Cusco	2	10010000991	Active import (A+)	2904292	1	144,134	0,116	27/02/2024 18:14	0,000	0,000		759,466	0,125	13/02/2024 9:59	0,000	0,000	
2	Cusco	3	10010018153	Active import (A+)	2904468	1	563,765	0,356	19/02/2024 18:29	0,000	0,000		2.330,625	0,599	19/02/2024 8:14	0,000	0,000	
2	Cusco	4	10010764890	Active import (A+)	2879253	1												
2	Cusco	5	10010003339	Active import (A+)	2904291	1	533,800	0,187	31/01/2024 18:44	0,000	0,000		2.149,431	0,224	31/01/2024 8:59	0,000	0,000	
2	Cusco	6	10010764891	Active import (A+)	2879254	1												
2	Cusco	7	10010000301	Active import (A+)	2879251	1	2.359,479	0,937	16/02/2024 18:44	0,000	0,000		12.195,649	1,138	14/02/2024 8:29	0,000	0,000	
2	Cusco	8	10010017364	Active import (A+)	2904467	1	241,660	0,108	27/02/2024 18:59	0,000	0,000		1.099,569	0,115	30/01/2024 11:14	0,000	0,000	
2	Cusco	9	10010003271	Active import (A+)	2904346	1	1.307,291	0,565	16/02/2024 18:44	0,000	0,000		5.952,803	0,576	03/02/2024 13:59	0,000	0,000	
2	Cusco	10	10010664583	Active import (A+)	2904344	1	1.146,431	0,498	17/02/2024 20:59	0,000	0,000		5.437,681	0,510	16/02/2024 12:59	0,000	0,000	
2	Cusco	11	10010002571	Active import (A+)	2904293	1	1.304,339	0,683	29/01/2024 21:29	0,000	0,000		5.516,331	0,657	04/02/2024 21:14	0,000	0,000	
2	Cusco	12	10010741516	Active import (A+)	2904466	1	213,079	0,126	19/02/2024 18:59	0,000	0,000		829,255	0,135	09/02/2024 16:44	0,000	0,000	
2	Cusco	13	10010006342	Active import (A+)	2904345	1	811,924	0,249	12/02/2024 20:44	0,000	0,000		3.262,571	0,235	27/02/2024 7:14	0,000	0,000	
2	Cusco	14	10010004037	Active import (A+)	2904196	1	673,570	0,248	06/02/2024 19:29	0,000	0,000		2.851,971	0,248	05/02/2024 17:44	0,000	0,000	
2	Cusco	15	10010007323	Active import (A+)	2904197	1	1.926,706	0,770	29/01/2024 18:44	0,000	0,000		7.463,389	0,785	30/01/2024 13:29	0,000	0,000	
2	Cusco	16	10010000201	Active import (A+)	2904390	1	411,220	0,181	29/01/2024 18:14	0,000	0,000		2.406,046	0,210	01/02/2024 9:14	0,000	0,000	
2	Cusco	17	10010000291	Active import (A+)	2904294	1	99,229	0,076	22/02/2024 18:14	0,000	0,000		789,408	0,148	15/02/2024 9:14	0,000	0,000	
2	Cusco	18	10010249190	Active import (A+)	2879159	1	181,664	0,056	16/02/2024 19:59	0,000	0,000		691,871	0,053	28/01/2024 21:44	0,000	0,000	
2	Cusco	19	10010000921	Active import (A+)	2904391	1	1.326,201	0,453	29/01/2024 22:59	0,000	0,000		5.801,758	0,539	21/02/2024 16:29	0,000	0,000	
2	Cusco	20	10010000321	Active import (A+)	2904365	1	1.052,545	0,537	31/01/2024 18:14	0,000	0,000		6.689,835	0,773	30/01/2024 10:29	0,000	0,000	
2	Cusco	21	10010001211	Active import (A+)	2904389	1	393,879	0,235	22/02/2024 18:44	0,000	0,000		1.598,558	0,299	23/02/2024 10:59	0,000	0,000	
2	Cusco	22	10010003221	Active import (A+)	2904364	1	3.631,026	1,190	08/02/2024 18:14	0,000	0,000		17.373,088	1,252	16/02/2024 13:29	0,000	0,000	
2	Cusco	23	10010681844	Active import (A+)		1												

28/02/2024 0:00

Last records: 20

starting from: 14/03/2024

Reactive import (R+)

Legend definition

Round to: 3

Show thousands separator

Show TOU: T1 T2 T3 T4

Run

TOU reading and maximum demand on 28/02/2024 0:00

Time zone GMT-5.

N	Object	N Feeder	Feeder	Channel	Meter	CT*Vt	Reading, kVArh	T1 Max demand, kVAr	Max demand time	Reading, kVArh	T2 Max demand, kVAr	Max demand time	Reading, kVArh	T3 Max demand, kVAr	Max demand time	Reading, kVArh	T4 Max demand, kVAr	Max demand time
2	Cusco	1	10010017368	Reactive import (R+)	2904469	1	52,049	0,022	19/02/2024 18:14	0,000	0,000		301,221	0,028	03/02/2024 14:14	0,000	0,000	
2	Cusco	2	10010000991	Reactive import (R+)	2904292	1	102,085	0,076	15/02/2024 18:14	0,000	0,000		556,396	0,092	14/02/2024 16:44	0,000	0,000	
2	Cusco	3	10010018153	Reactive import (R+)	2904468	1	203,339	0,238	31/01/2024 18:14	0,000	0,000		594,937	0,268	01/02/2024 10:29	0,000	0,000	
2	Cusco	4	10010764890	Reactive import (R+)	2879253	1												
2	Cusco	5	10010003339	Reactive import (R+)	2904291	1	169,835	0,089	01/02/2024 20:44	0,000	0,000		860,001	0,116	31/01/2024 8:59	0,000	0,000	
2	Cusco	6	10010764891	Reactive import (R+)	2879254	1												
2	Cusco	7	10010000301	Reactive import (R+)	2879251	1	500,813	0,291	16/02/2024 18:44	0,000	0,000		3.054,893	0,399	20/02/2024 7:29	0,000	0,000	
2	Cusco	8	10010017364	Reactive import (R+)	2904467	1	178,904	0,060	21/02/2024 22:29	0,000	0,000		862,645	0,062	30/01/2024 11:14	0,000	0,000	
2	Cusco	9	10010003271	Reactive import (R+)	2904346	1	0,000	0,000	27/02/2024 21:59	0,000	0,000		0,007	0,000	27/02/2024 21:59	0,000	0,000	
2	Cusco	10	10010664583	Reactive import (R+)	2904344	1	167,002	0,155	17/02/2024 22:59	0,000	0,000		762,791	0,160	14/02/2024 0:59	0,000	0,000	
2	Cusco	11	10010002571	Reactive import (R+)	2904293	1	52,936	0,090	29/01/2024 21:29	0,000	0,000		229,435	0,123	04/02/2024 21:14	0,000	0,000	
2	Cusco	12	10010741516	Reactive import (R+)	2904466	1	135,305	0,043	23/02/2024 21:59	0,000	0,000		662,073	0,052	04/02/2024 6:14	0,000	0,000	
2	Cusco	13	10010006342	Reactive import (R+)	2904345	1	282,923	0,085	05/02/2024 20:44	0,000	0,000		1.311,228	0,092	13/02/2024 13:14	0,000	0,000	
2	Cusco	14	10010004037	Reactive import (R+)	2904196	1	256,945	0,119	06/02/2024 18:14	0,000	0,000		1.160,303	0,114	05/02/2024 17:29	0,000	0,000	
2	Cusco	15	10010007323	Reactive import (R+)	2904197	1	1.419,430	0,475	17/02/2024 18:14	0,000	0,000		5.735,461	0,504	17/02/2024 13:44	0,000	0,000	
2	Cusco	16	10010000201	Reactive import (R+)	2904390	1	1,607	0,000	24/02/2024 21:29	0,000	0,000		14,868	0,001	10/02/2024 15:29	0,000	0,000	
2	Cusco	17	10010000291	Reactive import (R+)	2904294	1	1,243	0,002	03/02/2024 18:14	0,000	0,000		10,033	0,006	19/02/2024 11:14	0,000	0,000	
2	Cusco	18	10010249190	Reactive import (R+)	2879159	1	2,105	0,012	15/02/2024 18:44	0,000	0,000		43,034	0,020	26/02/2024 5:44	0,000	0,000	
2	Cusco	19	10010000921	Reactive import (R+)	2904391	1	361,736	0,101	31/01/2024 18:14	0,000	0,000		1.900,449	0,188	16/02/2024 15:14	0,000	0,000	
2	Cusco	20	10010000321	Reactive import (R+)	2904365	1	0,001	0,000	31/01/2024 18:14	0,000	0,000		0,419	0,001	31/01/2024 17:29	0,000	0,000	
2	Cusco	21	10010001211	Reactive import (R+)	2904389	1	8,887	0,069	14/02/2024 19:14	0,000	0,000		591,059	0,315	23/02/2024 10:59	0,000	0,000	
2	Cusco	22	10010003221	Reactive import (R+)	2904364	1	239,898	0,141	17/02/2024 20:59	0,000	0,000		1.126,706	0,130	04/02/2024 15:14	0,000	0,000	
2	Cusco	23	10010681844	Reactive import (R+)		1												

	INSTRUCTIVO		Código : CVFM-IN-001
	PARA LA LECTURA REMOTA CLIENTES MAYORES		Versión : 00
		Aprobado : CSIG	Fecha : 03/04/2024
		Página : 5 de 6	


5.6. El archivo Excel deberá contener todos los datos según plantilla. Donde deberá contener.

Año_Mes	Suministro	EA	EAHP	MDHP	EAHFP	MDHFP	ER
---------	------------	----	------	------	-------	-------	----

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?												
Cortar Copiar Pegar Copiar formato Calibri 11 A⁺ N K S Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos General Formato condicional Normal Bueno Incorrecto Neutral												
A1 : X ✓ fx Año_Mes												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Año_Mes	Suministro	EA	EAHP	MDHP	EAHFP	MDHFP	ER					
202402	10010017368	1106.924	215.032	0.071	891.892	0.079	353.27					
202402	10010000991	903.6	144.134	0.116	759.466	0.125	658.481					
202402	10010018153	2894.39	563.765	0.356	2330.625	0.599	798.276					
202402	10010003339	2683.231	533.8	0.187	2149.431	0.224	1029.836					
202402	10010000301	14555.128	2359.479	0.937	12195.649	1.138	3555.706					
202402	10010017364	1341.229	241.66	0.108	1099.569	0.115	1041.549					
202402	10010003271	7260.094	1307.291	0.565	5952.803	0.576	0.007					
202402	10010664583	6584.112	1146.431	0.498	5437.681	0.51	929.793					
202402	10010002571	6822.67	1304.339	0.683	5518.331	0.657	282.371					
202402	10010741516	1042.334	213.079	0.126	829.255	0.135	797.378					
202402	10010006342	4074.495	811.924	0.249	3262.571	0.235	1594.151					
202402	10010004037	3525.541	673.57	0.248	2851.971	0.248	1417.248					
202402	10010007323	9390.095	1926.706	0.77	7463.389	0.785	7154.891					
202402	10010000201	2819.266	411.22	0.181	2408.046	0.21	16.475					
202402	10010000291	888.637	99.229	0.076	789.408	0.148	11.276					


5.7. Con la plantilla guardada en formato, este será cargado en el módulo SIELSE:

- Sistema comercial
 - Lecturas
 - Lecturas mayores – obtener lectura desde archivo

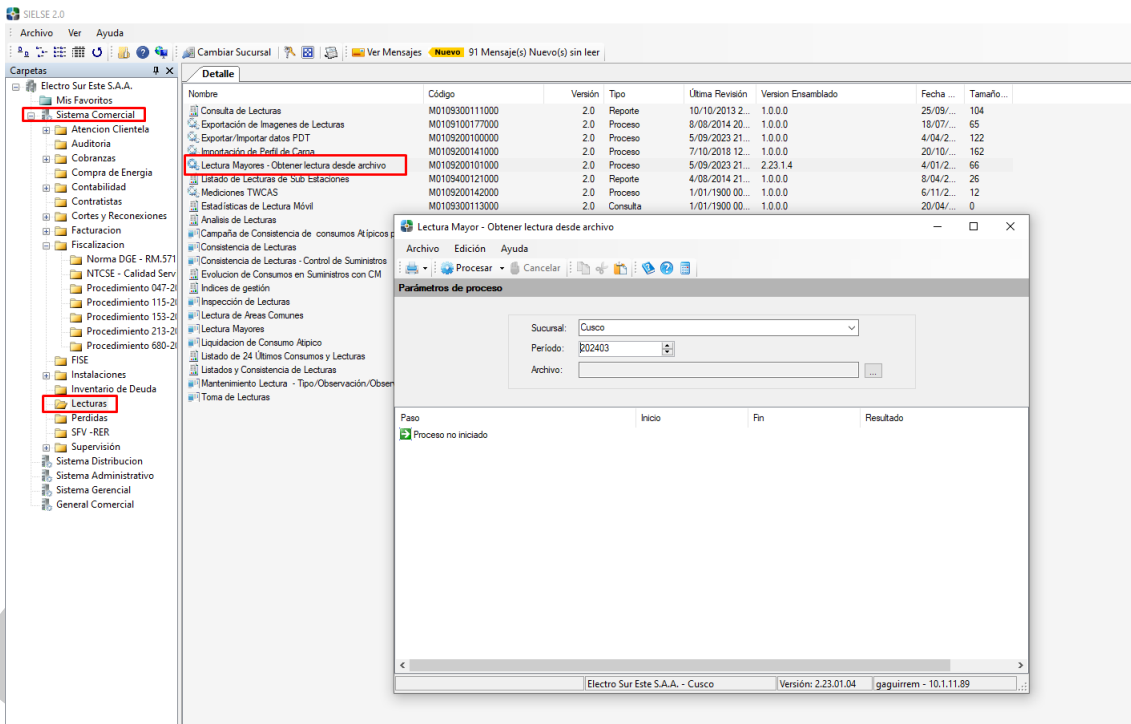

	INSTRUCTIVO	Código : CVFM-IN-001
	PARA LA LECTURA REMOTA CLIENTES MAYORES	Versión : 00
		Aprobado : CSIG
		Fecha : 03/04/2024
		Página : 6 de 6

5.8. Se deberá escoger el periodo a cargar, y subir el archivo Excel generado. Y con ello procesar.

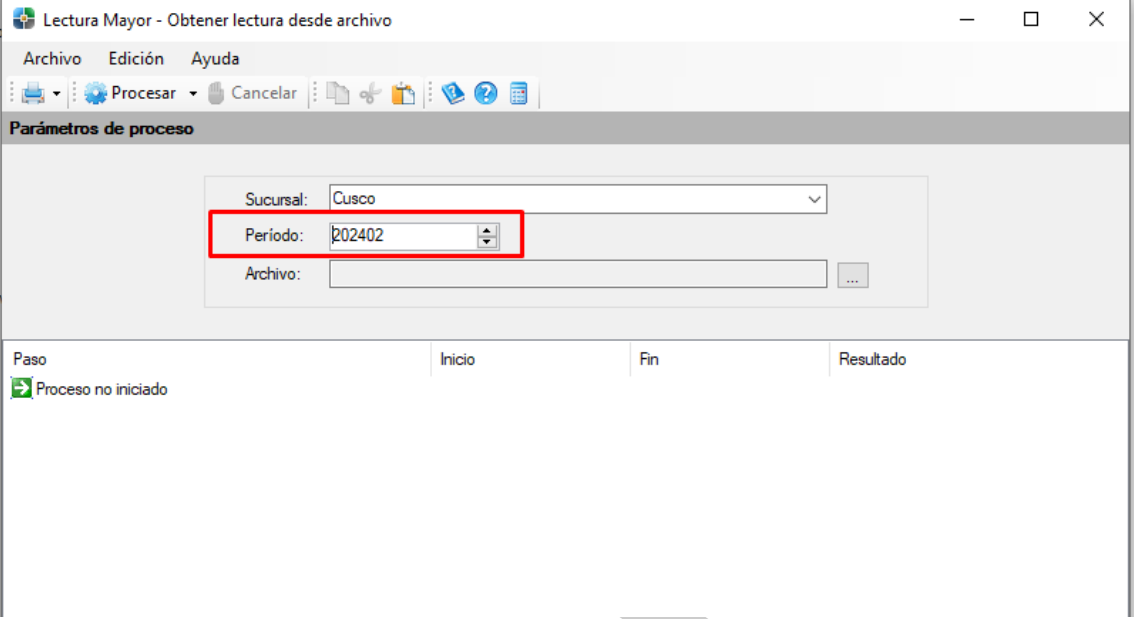

Paso	Inicio	Fin	Resultado
Proceso no iniciado			

5.9. De existir observaciones al archivo cargado este descargara un archivo con las observaciones para su levantamiento.

5.10. Culminado el proceso se podrá verificar las lecturas subidas, en el módulo de consistencia de lecturas.

