

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-012
	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión :01 Aprobado : CSIG Fecha : 30/11/2017 Página : 1 de 3

COPIA CONTROLADA:	COPIA NO CONTROLADA
ASIGNADA A:	

1. OBJETO Y ALCANCE

Describir las actividades del procedimiento para realizar la Supervisión del Mantenimiento, Verificación de Equipos de medición que emplea Electro Sur Este S.A.A. con la finalidad de que no existan deficiencias en su funcionamiento y garantizar su operatividad.

2. DEFINICIONES

- 2.1 **Reparación:** actividades de restauración de las condiciones normales de operación del equipo, debido a factores internos y/o externos a ella.
- 2.2 **Mantenimiento:** actividades destinadas a conservar las características iniciales de operación del equipo e instalaciones ya sea nuevo o reparado.
- 2.3 **Verificación:** Actividad destinada a efectuar la verificación de los equipos, que permita certificar que las magnitudes medibles con dicho equipo estén dentro de los rangos establecidos en la clase de precisión de cada uno de ellos, la verificación deberá realizarse con un equipo patrón trazable (Certificado por INDECOPI).

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- 3.1 Manual de los equipos.
- 3.2 CVI-IN-005 Instructivo para el mantenimiento y verificación de Equipos de Medición
- 3.3 CVI-PR-009 Mantenimiento y Verificación de Equipos de medición

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1 El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de aprobar el presente Procedimiento.
- 4.2 El supervisor de instalaciones y mediciones, responsable de laboratorio y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa son responsables de verificar y asegurar el conocimiento y cumplimiento del presente Procedimiento, por todo el personal a su cargo.
- 4.3 El supervisor de instalaciones y mediciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa son responsables de efectuar la verificación de la implementación de este procedimiento con los equipos utilizados por el Contratista.
- 4.3.1 El Personal de Operaciones (técnicos de turno), Contratistas son responsables de cumplir y ejecutar el presente procedimiento

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento de encuentra desarrollado en el flujo adjunto

6. REGISTROS


- 6.1 Los registros generados durante el desarrollo del presente Procedimiento son:
- **Acta Supervisión de mantenimiento de equipos de medición**

SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION

INSTALACIONES Y MEDICIONES

SEDES

CONTRATISTA

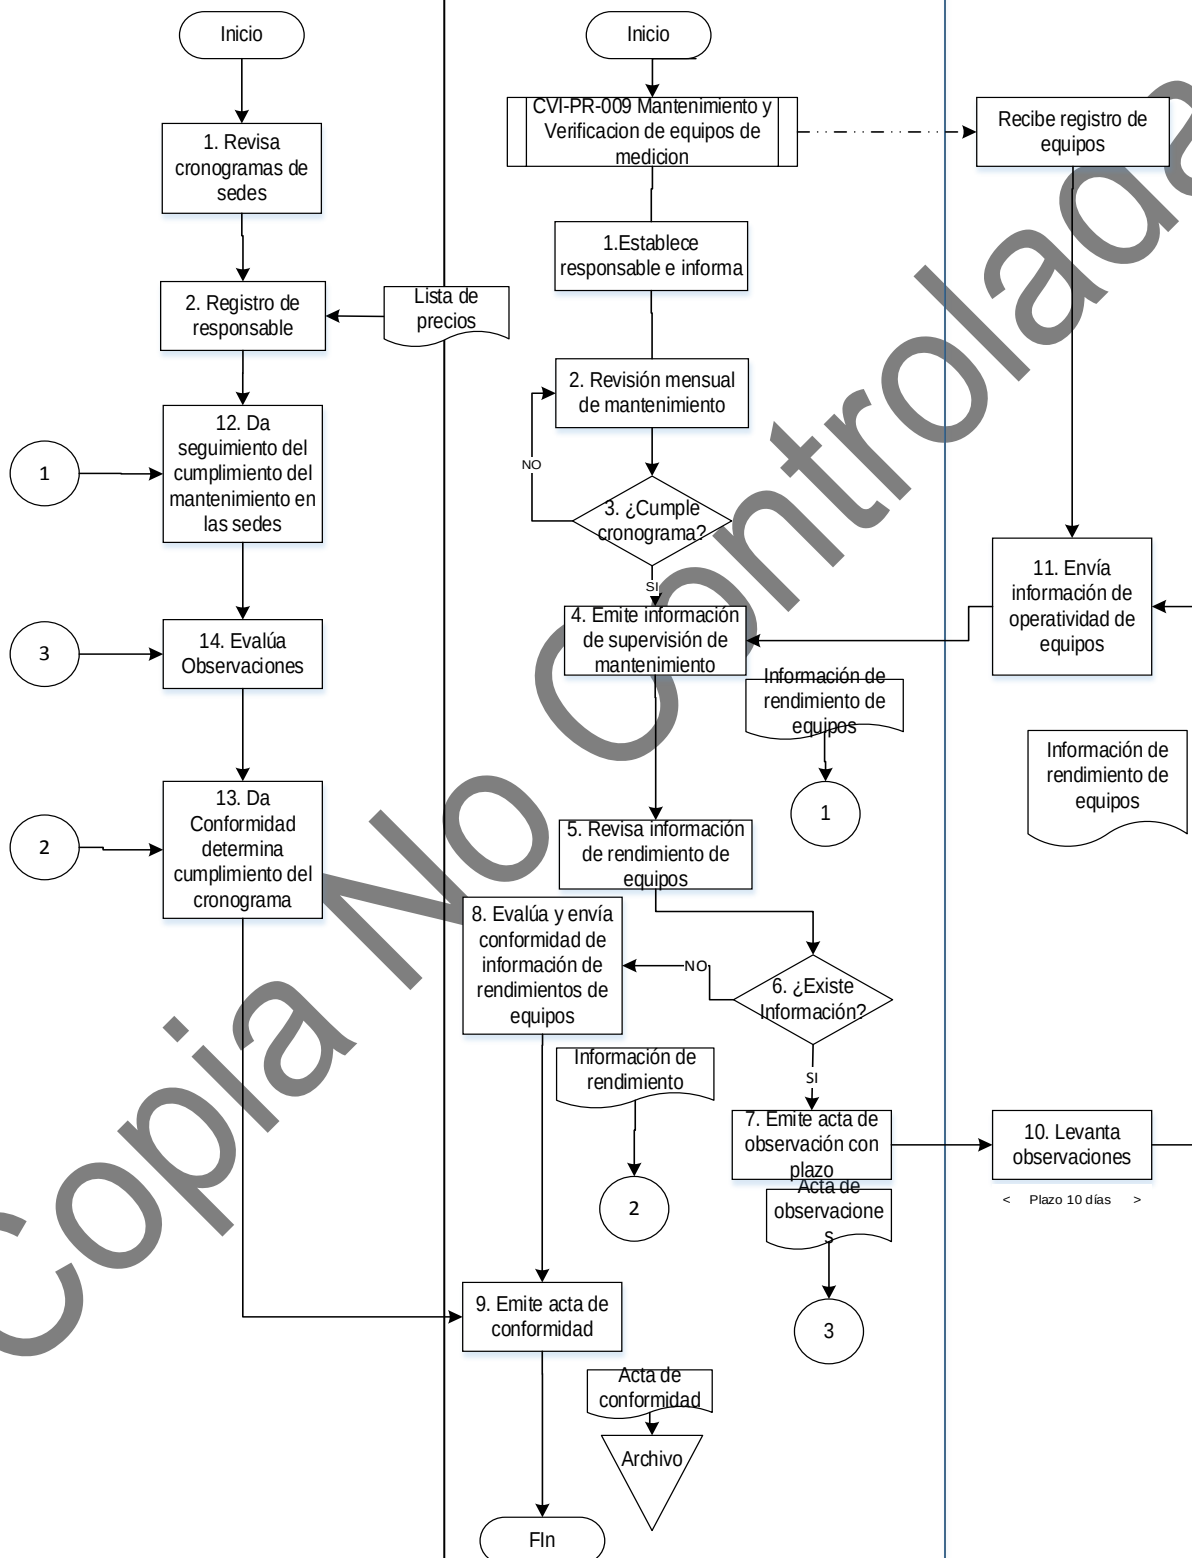

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-012
	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 01 Aprobado : CSIG Fecha : 30/11/2017 Página : 3 de 3

N° Act.	Responsable de la Actividad	Descripción de la actividad	Registro
01.	Sedes	Establece responsable e informa Designación de un personal responsable de la actividad	
02.	Sedes	Revisión mensual de mantenimiento El responsable mensualmente revisa su plan de mantenimiento	
03.	Sedes	¿Cumple cronograma? SI: Pasa a 4 NO: Retorna a 2	
04.	Sedes	Emite Acta Supervisión de mantenimiento de equipos de medición	Acta Supervisión de mantenimiento de equipos de medición
05.	Sedes	Revisa información de rendimiento de equipos Responsable revisa informaciones pasadas de actas de supervisión	
06.	Sedes	¿Existe información? SI: Pasa a 7 NO: Pasa 8	
07.	Sedes	Emite Acta Supervisión de mantenimiento de equipos de medición	Acta Supervisión de mantenimiento de equipos de medición
08.	Sedes	Evalúa y envía conformidad de información de mantenimiento de equipos de medición	
09.	Sedes	Emite acta de conformidad	
10.	Contratista	Levanta observaciones	
11.	Contratista	Envía información de operatividad de equipos	
12.	Instalación y mediciones	Da Seguimiento del cumplimiento del mantenimiento en las sedes	
13.	Instalación y mediciones	Da conformidad determina cumplimiento del cronograma	
14.	Instalación y mediciones	Evalúa observaciones	