



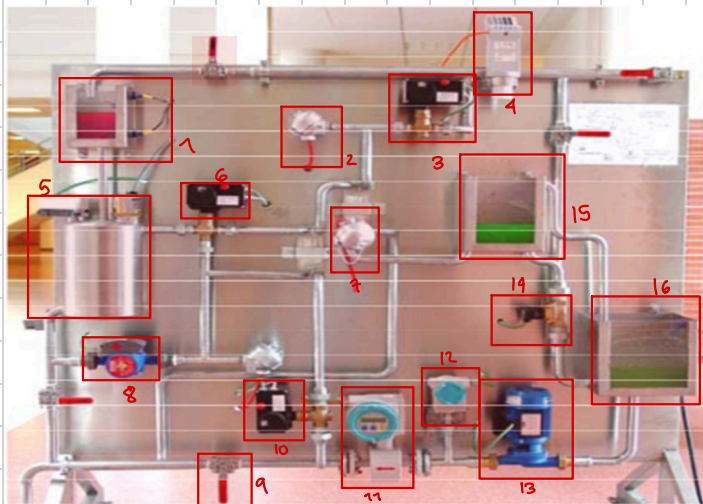

Elemento	Nombre de Componente	Nomenclatura
1	Indicador de Nivel	LI
2	Transmisor de presión	PT
3	Interruptor / seguridad de presión	PS
4	Convertidor	1Y
5	Tanque	
6	Valvula Solenoide	XU
7	Valvula de caudal	FV
8	Valvula manual	
9	Valvula de drenaje	V
10	Valvula Solenoide	XU
11	Transmisor de Caudal	FT
12	Transmisor de presión	PT
13	Bomba	
14	Valvula de caudal	FV
15	Indicador de nivel	LI
16	Tanque de almacenamiento	

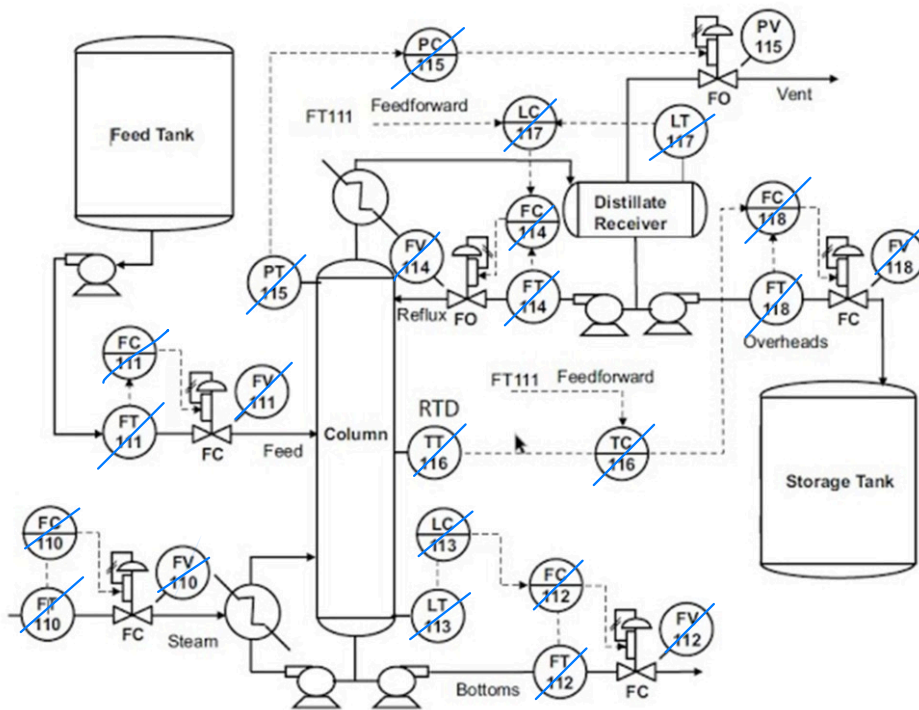

$\frac{FC}{110}$ = Controlador de caudal discreto variable y accesible del lazo 110

$\frac{FC}{117}$ = Controlador de caudal discreto variable y accesible del lazo 117

$\frac{FC}{112}$ = Controlador de caudal discreto variable y accesible del lazo 112

$\frac{FC}{114}$ = Controlador de caudal discreto variable y accesible del lazo 114

$\frac{FC}{118}$ = Controlador de caudal discreto variable y accesible del lazo 118

$\frac{FT}{110}$ = Transmisor de caudal discreto en el lazo 110

$\frac{FT}{777}$ = Transmisor de Caudal discreto en el lazo 777

$\frac{FT}{772}$ = Transmisor de Caudal discreto en el lazo 772

$\frac{FT}{774}$ = Transmisor de Caudal discreto en el lazo 774

$\frac{FT}{778}$ = Transmisor de Caudal discreto en el lazo 778

$\frac{FV}{770}$ = Válvula de caudal discreto en el lazo 770

$\frac{FV}{777}$ = Válvula de caudal discreto en el lazo 777

$\frac{FV}{772}$ = Válvula de caudal discreto en el lazo 772

$\frac{FV}{774}$ = Válvula de caudal discreto en el lazo 774

$\frac{FV}{778}$ = Válvula de caudal discreto en el lazo 778

$\frac{LT}{773}$ = Transmisor de nivel discreto en el lazo 773

$\frac{LT}{777}$ = Transmisor de nivel discreto en el lazo 777

$\frac{LC}{113}$ = Control de nivel discreto visible y accesible en el lazo 113

$\frac{LC}{117}$ = Control de nivel discreto visible y accesible en el lazo 117


$\frac{TT}{776}$ = Transmisor de temperatura discreto en el lazo 776

$\frac{TC}{116}$ = Control de temperatura discreto visible y accesible en el lazo 116

$\frac{PC}{115}$ = Control de presión discreto visible y accesible en el lazo 115

 = Transmisor de presión discreto en el lazo 115

 = Válvula de presión en el lazo 115

 = Intercambiador de calor

 = Bomba