



「오늘의 주거안전은
내일의 주거행복입니다」

2026년 안전·환경관리 기본계획



주택관리실

본 규정은 공동주택관리법에 근거하여 작성되었으며, 차기 계획 수립 시까지 적용됩니다.

목 차


I. 추진계획	1
II. 조직 및 임무	2
III. 안전관리 계획	4
IV. 환경관리 계획	21
V. 기타사항	31

I 추진계획

□ 목표

- 입주민이 살기 좋은 안전하고 쾌적한 주거환경 구축
- 체계적이고 효율적인 안전관리 시스템 확립
- 각종 안전사고 예방으로 입주민의 생명·재산 보호
- 관련법령을 준수하는 적법한 안전관리 시스템 운영

□ 추진방향

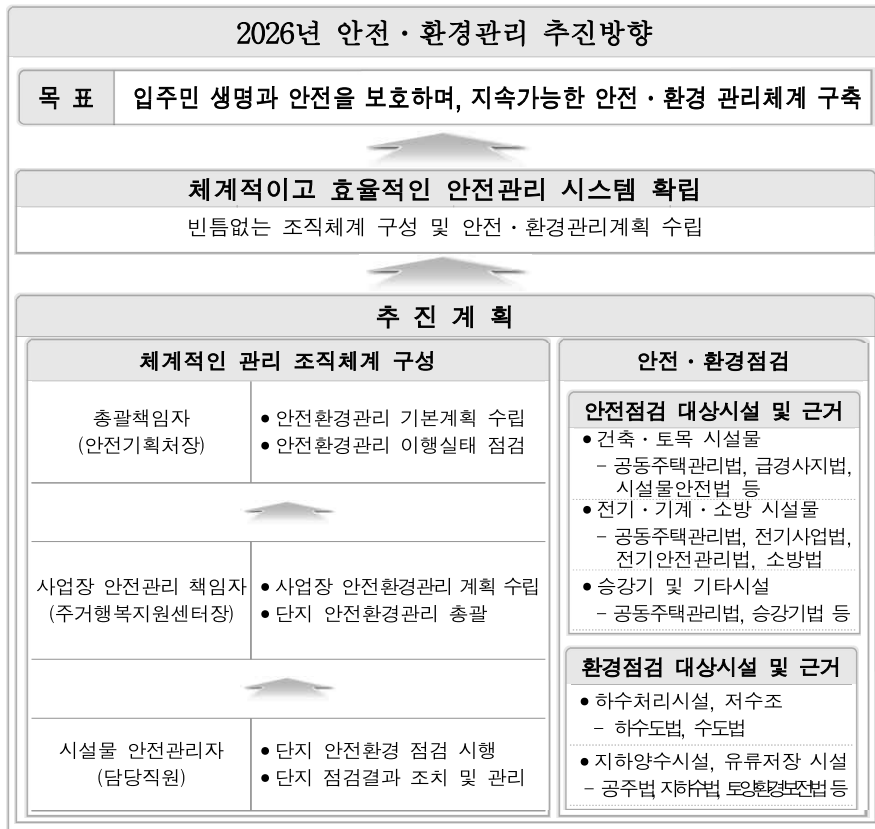


II 조직 및 임무

□ 조직

- 안전·환경관리 체계



- 시설물 관리(주거행복지원센터)

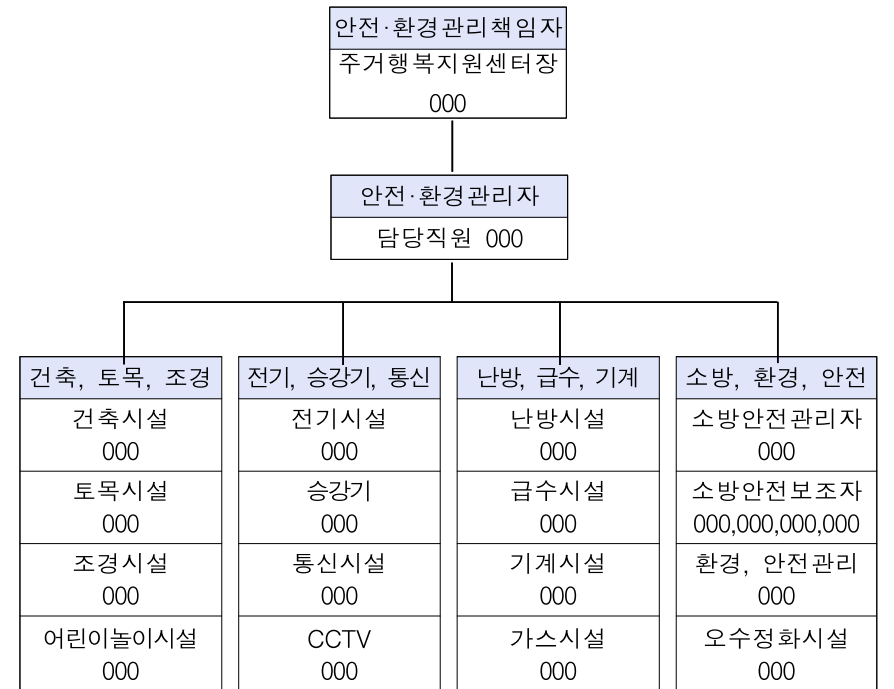

- ※ 현장(주거행복지원센터 등) 실정에 맞추어 편성하되 전기, 소방 등 선임자 편성
- ※ 담당자 공백 시 익일 안전관리업무를 위한 대리인 지정과 직무범위 등을 정하여 업무분장표(정,부) 작성 및 안전관리 공백이 생기지 않도록 하여야 함

○ 동별 관리

동별 책임자							
동	101	102	103	104	105	106	107
담당자	000	000	000	000	000	000	000

□ 임무

○ 총괄 안전·환경관리 책임자

- 안전·환경관리 기본계획 수립 시달
- 안전·환경관리 이행실태점검 및 실적 관리
- 기타 안전·환경관리에 관한 사항

○ 분임 안전·환경관리 책임자

- 안전·환경관리 기본계획 수립방안 시행
- 산하 주거행복지원센터의 안전·환경관리 총괄
- 안전·환경관리 이행실태점검 및 조치, 본사 보고

○ 사업장 안전·환경관리책임자 및 안전·환경관리자

- 단지별 안전·환경관리계획서 작성
- 각종 법령상 안전점검 시행 및 본사, LH지역본부 보고
- 입주자 안전교육, 안전사고 발생 시 대응 및 보고체계 유지
- 시기별, 종류별, 시설물별 안전점검표 누적관리 및 비치
- 입주자 안전교육 및 『4·4·4안전점검의 날』 등 사고예방 교육
- 분기별 상시재난대응 훈련 시행 및 결과 보고

III

안전관리 계획

가. 안전점검 기본계획 수립

□ 일반 안전점검

○ 일일 안전점검

- 시설물의 기능유지, 기기 정상작동 여부 등 입주자의 안전사고 예방을 위하여 일상적인 확인이 필요한 사항을 시설물 안전·환경 관리자가 매일 일일 안전점검표[별표2]를 활용하여 점검
- ※ 일일점검 : 기계실, 변전실, 승강기, 지하저수조, 펌프실, 어린이놀이터 등

○ 월간 안전점검

- 일일 점검결과를 토대로 주요시설물에 대하여 기능, 성능, 안전상태 등을 사업장 안전·환경관리책임자가 월간 안전점검표 [별표3]를 활용하여 월 1회 이상 점검

□ 정기 안전점검

○ 목 적

- 공동주택 법령 상 시설물 안전점검을 기준으로 본사, 지사 주거안전팀, LH본사(지역본부) 및 주거행복지원센터의 합동·교차점검으로 입주자 안전 확보

○ 점검방법

- 공동주택관리법, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(약칭:시설물안전법), 급경사지 재해예방에 관한 법률(약칭:급경사지법), 어린이놀이시설 안전관리법(약칭:어린이놀이시설법), 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(약칭:소방시설법), 승강기안전관리법(약칭:승강기법) 등 각종 법령 상 안전점검을 연 4분기로 분할하여 점검시행
- ※ 공동주택 정기 안전점검표[별표4] 활용

○ 연중 점검계획


점검명	점검내용	시기
1분기 (해빙기)	(공동주택관리법) 해빙기점검, 안전진단, 위생진단 (내부지침) 매입임대주택 유지관리지침 (급경사지법) 급경사지점검 (어린이놀이시설법) 놀이시설 (시설물안전법) 정기안전점검, 정밀안전점검	2~3월
2분기 (우기)	(공동주택관리법) 우기점검, 안전진단 (내부지침) 매입임대주택 유지관리지침 (급경사지법) 급경사지점검	5~6월
3분기 (종합)	(공동주택관리법) 안전진단, 위생진단 (내부지침) 매입임대주택 유지관리지침 (시설물안전법) 정기점검	8월
4분기 (월동기)	(공동주택관리법) 월동기점검, 안전진단 (내부지침) 매입임대주택 유지관리지침	10~11월

※ 분기별 점검에 매입임대주택 안전점검 포함하여 시행

○ 점검결과 보고 및 보관

- 점검결과는 지역본부 자산안전팀에서 취합하여 본사 보고
- 모든 점검결과는 개별주거행복지원센터에 누적관리 및 비치

○ 점검 및 보고 Process

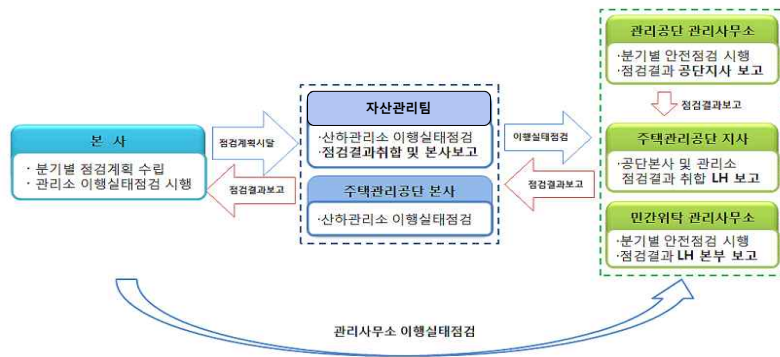

□ 안전점검 및 검사의 종류

점검명	관련근거	점검시기(횟수)
일일 안전점검	안전·환경 관리지침(LH)	일 1회
월간 안전점검	안전·환경 관리지침(LH)	월 1회
매입임대주택 정기점검	안전·환경 관리지침(LH)	년 1회
연휴기간 안전점검	안전·환경 관리지침(LH)	설날, 추석
집중 안전점검	집중안전점검 계획(행안부)	4~6월 (년 1회)
정기 안전점검	시설물 안전관리 특별법	반기 1회(년 2회)
정밀 안전점검	시설물 안전관리 특별법	4년/3년/2년 1회
해빙기 안전점검	공동주택 관리법	2~3월(년 1회)
우기 안전점검	공동주택 관리법	5~6월(년 1회)
월동기 안전점검	공동주택 관리법	10~11월(년 1회)
급경사지 안전점검	급경사지 재해예방 법률	년 2회
어린이놀이시설 안전점검	어린이놀이시설 안전관리법	월 1회
어린이놀이시설 정기검사	어린이놀이시설 안전관리법	2년 1회
소방시설 작동기능/종합정밀점검	소방시설 안전관리법	각 년 1회
기계설비 성능점검	기계설비법	년 1회
전기설비 정기검사	전기안전관리법	2월(3년/1회)
전기설비 일상점검	산업통상자원부 고시	상시
전기설비 정기점검	산업통상자원부 고시	매월/분기/반기
전기설비 정밀점검	산업통상자원부 고시	년 1회
승강기 정기검사	승강기시설 안전관리법	년 1회
승강기 정밀검사	승강기시설 안전관리법	15년이후 3년 1회
안전점검의 날	재난 및 안전관리기본법	매 월 4일
방재의 날	재난 및 안전관리기본법	매 년 5월 25일
개인하수처리시설 수질검사	하수도법	6개월/1회, 1년/1회
공동저수시설 위생점검	수도법	월 1회
공동저수시설 수질검사	수도법	년 1회
급수관 수질검사	수도법	5년이후 2년 1회
먹는물공동시설 수질검사	먹는물관리법	년 1회
유류저장시설 토양오염도 검사	토양환경보전법	년 1회

□ 안전점검 주요시설

- 건축시설: 건축물, 난간, 계단, 옥상, 발코니 등
- 토목시설: 석축, 옹벽, 법면, 도로, 상·하수시설, 어린이놀이시설 등
- 전기·통신시설: 수·배전반, 발전실, 변압기, 동력반, CCTV 등
- 승강기: 기계실관리, 유지보수업체 자체점검 상태 등
- 소방시설: 소화전, 소화기, 자동화재 탐지설비, 비상경보기, 유도등
- 기계시설: 가스설비, 옥상물탱크, 지하양수시설, 지하저수조, 펌프실 등
- 중앙난방시설: 보일러실, 유류저장소, 공동구내 급탕설비 등

□ 주요시설물 안전관리자 선임

- 건축, 토목시설: 책임기술자(토목, 건축, 안전관리 중급기술인 이상)
- 전기시설: 전기안전관리자(전기안전관리법 시행규칙 제25조 기준)
- 오수처리시설: 기술관리인(하수도법 제66조)
- 소방시설: 소방안전관리자(화재예방법 제24조)
- 승강기: 승강기안전관리자(승강기 안전관리법 제29조)
- 어린이놀이시설: 안전관리자(어린이놀이시설법 제20조)
- 중앙난방시설
 - 검사대상기기(전체): 에너지이용합리화법 제40조
 - 가스사용시설(가스사용): 도시가스사업법 제29조
- 기계시설: 기계설비유지관리자(기계설비법 제19조)

□ 점검목표 설정

- 책임감 있고 효율적인 안전점검 추진을 위하여 각 점검주체별 점검목표 설정 및 관리
 - 본사 및 지사: 관할 전 단지 1회/년 이상 점검
 - ※ 본사 : 관할단지의 25%이상(년), 지사 : 관할단지의 75%이상(년)
 - LH본사: 분기별 안전·환경관리 이행실태점검
 - LH지역본부: 분기별 안전·환경관리 이행실태점검
 - 주거행복지원센터 : 개별단지 일별, 월별, 분기별 안전점검 수행

나. 개별법 안전점검 세부사항

□ 『공동주택관리법』에 따른 안전점검^[별표1]

공동주택관리법 제32조(안전관리계획 및 교육 등)
① 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 해당 공동주택의 시설물로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전관리계획을 수립하여야 한다.
공동주택관리법 시행령 제33조(시설물의 안전관리계획) 제2항
② 안전관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 시설별 안전관리자 및 안전관리책임자에 의한 책임점검사항 2. 국토교통부령으로 정하는 시설의 안전관리에 관한 기준 및 진단사항 3. 제1호 및 제2호의 점검 및 진단결과 위해의 우려가 있는 시설에 대한 이용제한 또는 보수 등 필요한 조치사항 4. 지하주차장의 침수 예방 및 대응에 관한 사항 5. 수립된 안전관리계획의 조정에 관한 사항

○ 공동주택 안전관리계획 수립

- 내 용: 공동주택 시설물 관련 안전관리계획 수립
- 시 설: 고압가스·액화석유가스 및 도시가스시설, 중앙집중식 난방시설, 발전 및 변전시설, 위험물 저장시설, 소방시설 및 **피난·방화시설**, 승강기, 석축, 옹벽, 주차장 등
- 포함내용: 시설별 안전관리자 및 안전관리책임자에 의한 책임점검사항, 안전관리에 관한 기준 및 진단사항

○ 시설물 안전관리 관련 기준 및 진단

구분		대상시설	점검횟수
계절별	해빙기	석축, 옹벽, 법면, 교량, 우물, 비상저수시설	연1회(2~3월)
	우 기	석축, 옹벽, 법면, 담장, 하수도, 주차장	연1회(6월)
	월 동기	중앙집중식 난방시설, 노출배관의 동파방지, 수목보온	연1회(9~10월)
안 전 진 단		변전실, 가스시설, 소방시설, 맨홀, 유류저장시설, 펌프실, 승강기, 전기실, 기계실, 어린이놀이터	매분기 1회 이상
		지능형 홈네트워크 설비	매월 1회 이상
위 생 진 단		저수시설, 우물, 어린이놀이터	연 2회 이상

- 내용: 공동주택 시설물 관련 안전점검 및 진단
- 대상: 모든 공동주택
- 시기: 분기별 점검
- 점검양식: 정기점검표 양식[별표4,5,6,7]참조
- 보고: 분기별 점검 시행 후 지역본부, 본사 보고

공동주택관리법 제33조(안전점검)	
① 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 그 공동주택의 기능유지와 안전성 확보로 입주자등을 재해 및 재난등으로 보호하기 위하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제21조에서 정하는 안전점검의 실시 방법 및 절차 등에 따라 공동주택의 안전점검을 실시하여야 한다.	

○ 공동주택의 안전점검

- 내용: 공동주택의 기능유지와 안전성 확보로 재해 및 재난 등으로 부터 보호하기 위하여 **시설물 안전법 제21조**에 따른 방법 및 절차 등에 따라 공동주택의 안전점검을 실시
- 대상: 건축물, 옹벽 등 제2종시설물, 제3종시설물

구분		시설물안전법상 점검대상 시설물
제1종 시설물	건축물	· 21층 이상의 건축물 또는 연면적 5만제곱미터 이상
제2종 시설물	공동주택	· 16층 이상의 공동주택
	옹벽, 절토 사면	· 지면으로부터 노출된 높이 5m 이상인 부분의 합이 100m 이상인 옹벽 · 지면으로부터 연직높이 30m 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터 높이)을 포함한 절토부(땅깎기를 한 부분을 말한다)로서 단일 수평연장 100m 이상인 절토사면
제3종 시설물	공동주택	· 준공 후 15년 경과 - 5층이상 15층이하 공동주택 - 연면적 660㎡를 초과하고 4층이하인 연립주택
	옹벽, 절토 사면	· 준공 후 10년 경과 - 지면으로부터 높이 5m 이상인 부분이 포함된 연장 100m 이상인 옹벽 - 지면으로부터 높이 5m 이상인 부분이 포함된 연장 40m이상인 복합식 옹벽

- 시설물별 안전점검 구분

- 제1, 2종시설물 : 정기안전점검, 정밀안전점검, **정밀안전진단***
- * 정밀안전진단 대상 : 제1종시설물, 정밀안전점검 결과 D등급 또는 E등급으로 지정된 제2종시설물(건축물 제외)

- 제3종시설물 : 정기안전점검, 정밀안전점검*
- * 정기안전점검 결과 해당 시설물의 안전등급 D, E등급인 경우
- 공동주택 시설물 안전점검

구분		시설물안전법 점검대상 시설물
제2종 시설물	공동주택	· 16층 이상의 공동주택
	옹벽, 절토 사면	· 지면으로부터 높이 5m 이상인 부분의 합이 100m 이상인 옹벽 · 연직높이 30m 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터 높이)을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100m 이상인 절토사면
제3종 시설물	공동주택	· 준공 후 15년 경과 - 5층 이상 15층 이하 아파트 - 연면적 660㎡를 초과하고 4층이하인 연립주택
	옹벽, 절토 사면	· 준공 후 10년 경과 - 지면으로부터 높이 5m 이상인 부분이 포함된 연장 100m 이상인 옹벽 - 지면으로부터 높이 5m 이상인 부분이 포함된 연장 40m이상인 복합식 옹벽

- 시설물별 안전점검 구분

- 제2종시설물: 정기안전점검, 정밀안전점검, **정밀안전진단***
- * 정밀안전진단 대상 : 제1종시설물, 정밀안전점검 결과 D등급 또는 E등급으로 지정된 제2종시설물(건축물 제외)
- 제3종시설물 : 정기안전점검 및 정밀안전점검*
- * 정기안전점검 결과 해당 시설물의 안전등급 D, E등급인 경우

- 점검시기


안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	건축물의 시설물		
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E 등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

- **점검자 자격:** 시설물안전법 시행령 제9조에 따른 책임기술자로서 안전점검 교육 이수 후, 시설물통합정보관리 시스템에 등록한 자
- 주 점 검 자: 주거행복지원센터장

- 보조점검자: 주거행복지원센터 직원

구분	안전점검별 점검자 자격
정기안전점검	· 건축이나 안전관리 분야 중급기술인 이상이거나 건축사 · 주택관리사 등이 된 후 안전점검교육을 이수한 자 중 주거행복지원센터, 기타사업지구 직원 · 시설물안전법 제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관 · 유지관리업자
정밀안전진단	· 건축이나 안전관리 분야 고급기술인 이상이거나 건축사 · 시설물안전법 제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관 · 국토안전관리원
정밀안전점검 및 긴급안전점검	· 건축,토목 또는 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 고급기술인 이상이거나 건축사(연면적 5000㎡ 이상 건축설계 또는 감리실적) · 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수한 자 · 시설물안전법 제26조에 따른 국토안전관리원, 안전진단전문기관, 안전점검전문기관

- 점검방법 : 시설물안전법 시행령 13조, 결과보고서에 포함되어야 할 사항 참조
- 점검서식 : 정기안전점검 결과보고서[별표12, 13] 참조
- 점검보고
- 시설물통합정보관리시스템(이하 FMS) 입력으로 보고 갈음

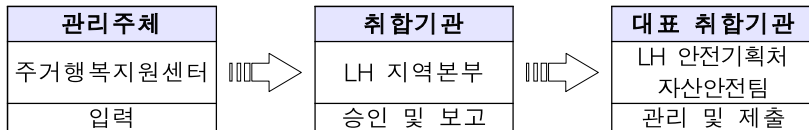

- FMS 주요입력사항
 - 총괄유지관리계획 및 점검진단계획 입력(매년 2월 15일한)
 - 안전점검, 정밀안전진단 및 유지관리실적(실적을 완료한 날로부터 30일 이내)
 - 시설물 관리대장 등록(2층:준공 또는 사용승인 신청시/ 3층:1개월 이내)

□ 『급경사지 재해예방에 관한법률』에 따른 안전점검 [약칭:급경사지법]

급경사지법 제5조(급경사지에 대한 안전점검)

- ① 관리기관은 소관 급경사지에 대하여 연 2회 이상 안전점검을 실시하고 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장에게 그 결과를 통보하여야 한다.

○ (대상)

- 지면으로부터 높이 5m 이상이고, 경사도 34도 이상이며 길이 20m 이상인 인공사면(옹벽 및 축대포함)
- 지면으로부터 높이 50m 이상이고, 경사도 34도 이상인 자연비탈면
- 관리기관이 재해예방을 위하여 관리가 필요하다고 인정한 인공비탈면, 자연비탈면 또는 산지
 - ※ 시설물안전법상 제2종, 제3종 시설물은 적용 예외(급경사지법 제3조)

○ (안전관리)

- 급경사지 실태조사(법 제5조의2)
 - 행정안전부 또는 지자체에서 실태조사를 실시하며 관리기관에 통보된 대상지를 법정관리 대상으로 신규등록 후 관리
- 안전점검(법 제5조) : 연 2회(해빙기^{23월}, 우기^{56월}) 관할 법정 대상 급경사지에 대하여 안전점검을 실시 [별표10]
 - ※ 안전점검결과를 해당 관리기관의 인터넷 홈페이지를 통해 결과 공개
- 붕괴위험지역 지정(법 제6조)
 - 재해위험도평가 : 안전점검 결과 붕괴위험지역으로 지정할 필요(안전등급 D·E)가 있을 때 재해위험도평가 실시
 - ※ 붕괴위험지역 지정 시 주민 의견수렴 절차를 거쳐 지자체에 지정 요청
 - 중기계획수립 : 붕괴위험지역 지정 시 5년 단위의 붕괴위험지역 중기계획을 수립하여 지자체에 통보(법 제12조)
- 시스템등록 : 안전점검 및 재해위험도 평가 후 30일 이내 NDMS(급경사지통합관리시스템) 등록(법 제20조)

□ 『어린이놀이시설 안전관리법』에 따른 안전점검 [약칭:어린이놀이시설법]

어린이놀이시설법 제15조(안전점검 실시)

- ① 관리주체는 설치된 어린이놀이시설의 기능 및 안전성 유지를 위하여 대통령령이 정하는 주기·방법 및 절차 등에 따라 당해 어린이 놀이 시설에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

○ (점검종류)

- 안전점검
 - 검사시기 : 월 1회 이상
 - 점검항목 및 방법 : 어린이놀이시설법 시행령 제11조제2항
 - 결과기록 : 점검결과를 일일 안전점검 실시대장에 기록 관리
- 정기시설검사
 - 검사시기 : 2년에 1회 이상
 - 검 사 자 : 안전검사기관
 - 검사내용 표시의무 : 법 제12조제4항에 따르면 관리주체는 어린이 놀이시설 사용자가 알 수 있도록 대통령령이 정하는 바에 따라 설치검사 및 정기시설검사에 합격되었음을 표시
- 안전진단
 - 안전점검 결과 해당 어린이놀이시설이 어린이에게 위해를 가할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 그 이용을 금지하고 1개월 이내에 안전검사기관에 안전진단을 신청
 - 어린이놀이시설을 이용 금지, 폐쇄, 철거하는 경우에는 어린이 등이 출입하지 못하도록 즉시 조치하고 해당 관리감독기관장에게 그 사실을 통보

□ 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』에 따른 소방시설점검

[약칭:소방시설법]

소방시설법 제22조(소방시설등의 자체점검 등)

- ① 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등이 이 법이나 이 법에 따른 명령 등에 적합하게 설치·관리되고 있는지에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 스스로 점검하거나 제34조에 따른 점검능력 평가를 받은 관리업자 또는 행정안전부령으로 정하는 기술자격자(이하 “관리업자등”이라 한다)로 하여금 정기적으로 점검(이하 “자체점검”이라 한다)하게 하여야 한다. 이 경우 관리업자등이 점검한 경우에는 그 점검 결과를 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관계인에게 제출하여야 한다.

○ (점검방법)

- 소방시설 관리전문 업체에 위탁하여 용역시행
- 3급 소방안전관리 대상물의 경우, 주거행복지원센터 소방안전관리자 자체적으로 점검시행

○ (점검종류)

구분	작동점검	종합점검
대상	· 아파트(5층이상 공동주택)	· 스프링클러가 설치된 모든 아파트
자격	· 소방시설관리사 · 소방기술사	· 소방시설관리사 · 소방기술사
횟수	· 1회/년 이상	· 1회/년 이상 * 50층이상, 높이200미터이상인 아파트는 반기별로 1회 이상
점검시기	· 종합정밀점검 대상 - 종합정밀점검 후 6개월이 되는 달 · 종합정밀점검 미대상 - 사용승인일이 속하는 달까지	· 사용승인일이 속하는 달까지
점검보고서	· 자체 보관(2년간) · 점검실시 후 15일 이내 소방본부장 또는 소방서장에게 제출	· 자체 보관(2년간) · 점검실시 후 15일 이내 소방본부장 또는 소방서장에게 제출

※ 세부사항은 소방시설법 시행규칙 별표3 참조

□ 『전기안전관리법』에 따른 안전점검

전기안전관리법 제11조(정기검사)

- ① 전기사업자 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 산업통상자원부령으로 정하는 전기설비에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관 또는 시·도지사로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다.

○ (목적)

- 입주민 안전과 직결된 전기시설물에 대한 점검 및 관리계획을 수립하여 일상생활 안전 확보

○ (외부기관 안전점검)

안전관리 대상시설	점검주체	점검주기	검사명	관련법령
전기시설	한국전기 안전공사	1회/3년	정기검사	전기안전관리법 제11조
	전기안전관리자 또는 전기안전관리 대행업체	1~6회/월 (용량별)	순회점검	전기안전관리법 시행규칙 제31조제2항 [별표9]

○ (안전관리자 선임)

- 전기안전관리자 선임 : 전기안전관리법 시행규칙 제25조 기준

○ (자체 안전점검)

- 점검주체 : 주거행복지원센터
- 점검시기 : 1회/분기
- 점검방법 : 분기별 정기 안전점검 시행 시 통합시행
- 전기안전관리자 선임 : 전기안전관리법 시행규칙 제25조 기준
- 점검내용
 - 발전기 및 수배전반 등 전기시설물 관리상태
 - ※ 전기 및 소방설비 안전점검표[별표5] 활용하여 점검

□ 『승강기 안전관리법』에 따른 안전점검 [약칭:승강기법]

승강기 안전관리법 제32조(승강기의 안전검사)

- ① 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 다음 각 호의 안전검사(이하 “안전검사”라 한다)를 받아야 한다.

○ (목적)

- 입주민 편의를 위한 승강기에 대한 점검 및 관리계획을 수립하여 안전 확보

○ (외부기관 안전점검)

안전관리 대상시설	점검주체	점검주기	검사명	관련법령
승강기	한국승강기 안전공단	1회/1년	정기검사	승강기법 제32조
		설치후 15년포함 1회/3년	정밀 안전검사	
	승강기 유지관리업체	1회/월	자체점검	승강기법 제31조

○ (안전관리자 선임)

- 승강기안전관리자 선임 : 승강기안전관리법 제29조 기준

○ (자체 안전점검)

- 점검주체 : 본사, LH지역본부, 주거행복지원센터
- 점검시기 : 1회/분기
- 점검방법 : 분기별 정기 안전점검 시행 시 통합시행
- 승강기안전관리자 선임 : 승강기안전관리법 제29조 기준
- 점검내용
 - 승강기 자체점검 및 운행관리 상태
 - CCTV 개인정보 관리실태 및 시설물 관리상태 등
 - ※ 승강기 안전점검표[별표6] 활용하여 점검

□ 『에너지이용 합리화법』에 따른 검사 및 안전점검

에너지이용 합리화법 제39조(검사대상기기의 검사)

- ① 특정열사용기자재 중 산업통상자원부령으로 정하는 검사대상기기(이하 “검사대상기기”라 한다)의 제조업자는 그 검사대상기기의 제조에 관하여 시·도지사의 검사를 받아야 한다.

도시가스사업법 제17조(정기검사 및 수시검사)

- ① 도시가스사업자와 특정가스사용시설의 사용자는 그 가스공급시설이나 특정가스사용시설에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기 또는 수시로 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 자는 정기검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

○ (목적)

- 검사대상기기 등 시설물에 대한 점검과 관리계획을 수립하고 안전관리를 통해 위해방지 및 에너지이용의 효율적 관리

○ (외부기관 안전검사)

안전관리 대상시설	점검주체	점검주기	검사명	관련법령
검사대상 기기	한국에너지공단	1회/1년	계속사용 검사	에너지이용 합리화법 제39조
정압기 및 가스설치 기기	한국가스 안전공사	1회/1년	특정(가스) 시설정기 검사	도시가스사업법 제17조

○ (자체 안전점검)

- 점검주체 : 주거행복지원센터
- 점검시기 : 1회 / 분기
- 점검방법 : 분기별 정기 안전점검 시행 시 통합시행
- 점검내용
 - 보일러, 압력용기, 열교환기기 등 난방시설물 관리상태
 - ※ 난방시설 안전점검표[별표15] 활용하여 점검

□ 『기계설비법 및 기계설비 유지관리』에 따른 안전점검 및 검사

기계설비법 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)

- ① 대통령령으로 정하는 일정규모 이상의 건축물등에 설치된 기계 설비의 소유자 또는 관리주체는 유지관리기준을 준수하여야 한다.
- ② 관리주체는 유지관리기준에 따라 기계설비의 유지관리에 필요한 성능을 점검하고 그 점검기록을 작성하여야 한다

○ (목적)

- 기계설비의 안전하고 효율적인 유지관리를 통한 입주민 안전 및 공공복리 증진에 기여

○ (외부기관 안전점검)

안전관리 대상시설	점검주체	점검주기	검사명	관련법령
기계시설물	성능점검업자	1회/1년	기계설비 성능점검	기계설비 유지관리기준 제11조(성능점검)

○ (점검방법) 지역본부에서 권역별 성능점검 대행업체를 선정

○ (자체 안전점검)

- 점검주체 : 주거행복지원센터
- 점검시기 : 1회 / 반기
- 점검방법 : 육안점검을 통한 점검 실시
- 점검내용 : 육안 또는 장비를 사용하여 건축물, 시설물 등에 설치된 기계·기구·배관 등 그 밖에 건축물 성능을 유지하기 위한 설비의 외관, 운전 및 안전상태

□ 기타 안전관리 사항

○ 연휴기간 안전점검 실시

- 목적 : 설날, 추석 등 연휴기간 3일전에 특별점검을 실시하여 안전사고 방지

- 점검방법 : 화재, 동파 및 기타 안전사고를 예방하기 위하여 전반적인 시설물에 대한 현장(주거행복지원센터 등) 자체점검 실시

※ 연휴 대비 안전점검표[별표16] 활용하여 점검

※ 점검결과 보고 : 분기별 안전관리 추진실적보고 시에 포함하여 보고

○ 『4·4·4 안전점검의 날』 행사

공공기관 안전강화 종합대책('19.03.19)에 따라 국민 생명 안전 중심의 기관운영 관리체계 전환을 위하여 실시

※ 주거안전실-1527('20.10.26) 『4·4·4 안전점검의날』 운영안내

- (매월 4일) 시설물 안전점검

- 근거 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 제73조의6
- 시설물 안전점검 실시 및 승강기 안전점검의 날 행사 병행 실시
※ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 제17조

- (매월 14일) 근로자 안전점검

- 근로자(직원,경비원,청소원 등) 정기 안전·보건 교육 실시
- 근로자(경비원,청소원 등) 혈압체크 등 건강상태 확인
- 도수급인 협의체 회의 및 합동 안전보건 점검(분기) 실시

- (매월 24일) 입주민 안전점검

- 시기별(계절별) 입주민 홍보 및 안전교육 활동 시행
- 공동주택 내 생활 예절(충간소음, 흡연, 애완동물, 주차 등) 홍보
- 입주민 화재예방 안전점검 실시(월 1세대 이상)

○ 『방재의 날』 행사 실시

- 근 거 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의6(안전점검의 날 등)
- 실시일 : 매년 5월 25일

- 내 용 : 안전·환경관리책임자는 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 가뭄, 지진, 황사, 그 밖에 이에 준하는 자연현상에 대한 주민의 방재의식 고취를 위해 교육, 홍보 등의 행사를 실시

※ 재난 및 안전관리 기본법[별표14]

○ 비상연락망 정비

- 지사장 및 주거행복지원센터장은 비상 시 즉각 대처할 수 있도록 관할 LH지역본부, 소방서, 경찰서, 병원 등 관계기관 연락망을 정비하여 사무실에 비치 및 교육 시행

○ 입주민 홍보 및 안전교육 활동

- 각종 시설물의 안전한 사용과 효율적인 유지관리를 위하여 입간판, 현수막, 인쇄물, 방송 등을 통해 입주자에게 홍보하고 자체직원교육, 작업자교육 등 지속적인 안전교육 활동을 통하여 단지 내 안전사고 예방

- 홍보활동 사항

- 차량질서 확립
- 도시가스 사용시설 자율안전점검
- 화재, 전기, 가스 안전홍보
- 쓰레기 무단투기 및 고층에서 물건 투척금지 등

- 시설물 안전관리자 교육활동 사항

- 기계실, 수변전실 안전교육 및 정전시 대처요령
- 소방시설물 위치 및 사용요령
- 입주세대 하자보수 시 친절 및 신속하게 처리
- 각종 안전점검 및 예방교육
- 입주자 거주만족도 제고를 위한 친절교육 등

IV 환경관리 계획

□ 개인하수처리시설

하수도법 제34조(개인하수처리시설의 설치)
① 오수를 배출하는 건물·시설 등(이하 “건물등”이라 한다)을 설치하는 자는 단독 또는 공동으로 개인하수처리시설을 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
하수도법 제66조(기술관리인)
① 대통령령으로 정하는 규모 이상의 개인하수처리시설을 설치·운영하는 자는 해당 시설의 유지·관리에 관한 기술업무를 담당하게 하기 위하여 기술관리인을 두어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
하수도법 시행규칙 제33조(개인하수처리시설의 관리기준)
① 법 제39조제2항에 따른 개인하수처리시설의 관리기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 공공하수처리시설 또는 「물환경보전법」 제48조에 따른 공공폐수처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 지역에 설치된 개인하수처리시설에는 제1호와 제4호를 적용하지 아니하고, 해당 지역에 설치된 오수처리시설은 제3호에 따른 내부청소를 연 1회 이상 하여야 한다.

○ (대상시설)

- 정화조
 - 하수처리구역 내 모든 개인하수처리시설
 - 하수처리구역 밖의 1일 오수 발생량이 2m³ 이하인 건물 등에 설치한 개인하수처리시설
 - 오수처리시설
 - 하수처리구역 밖의 1일 오수 발생량이 2m³ 초과하는 건물 등에 설치한 개인하수처리시설
- ※ 하수처리구역 : 하수를 공공하수처리시설에 유입하여 처리할 수 있는 지역으로서 하수도법 제15조에 따라 공고된 구역

○ (기술관리인의 선임)

- 내 용 : 시설의 유지·관리에 관한 기술업무를 담당하게 하기 위하여 기술관리인을 선임
- 대 상
 - 처리용량이 50m³/일 이상인 오수처리시설
 - 처리대상 1천명/일 이상인 정화조
- 자격기준 : 하수도법 시행규칙 제67조 별표 16
 - ※ 다음의 경우는 기술관리인을 선임하지 않을 수 있음
 - ① 처리시설관리업자에게 개인하수처리시설의 관리를 위탁한 경우
 - ② 공공하수처리시설 또는 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 지역에 설치된 개인하수처리시설

○ (방류수 수질 및 관리기준)

- 근 거 : 하수도법 시행규칙 제33조
- 관리기준
 - 공공하수처리시설·폐수종말처리시설로 유입처리하는 지역 : 정화조/오수처리시설 연1회 이상 내부청소
 - 공공하수처리시설·폐수종말처리시설로 미유입처리하는 지역
 - ① 방류수의 수질을 자가측정하거나 측정대행자로 하여금 측정토록 하고 그 결과를 3년 동안 보관
 - ※ 측정주기
 - 처리용량 200m³/일 이상 오수처리시설과 처리대상 2천 명/일 이상 정화조 : 6개월마다 1회 이상
 - 처리용량 50m³/일 이상 200m³/일 미만 오수처리시설과 처리대상 인원이 1,000명/일 이상 2,000명/일 미만인 정화조 : 연 1회 이상
 - ② 정화조는 연 1회 이상 내부청소, 처리용량 500인/일 이상인 경우 방류수 염소소독
 - ③ 오수처리시설은 정상작동을 위해 내부청소 및 청소찌꺼기 탈수 또는 분뇨수집·운반업자 위탁처리
 - ※ 지자체의 분류식 하수관거가 인근에 설치되면 직접 연결하고 폐쇄추진

○ (수질기준)

- 근 거 : 하수도법 시행규칙 별표3

구분	1일 처리용량	방류수 수질기준(mg/L)				
		생물화학적 산소요구량 (BOD)	부유물질 (SS)	총 질소 (T-N)	총 인 (T-P)	총대장균군수 (개/mL)
오수 처리 시설	50m³이상	10이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하
	50m³미만	20이하	20이하	-	-	-
	* 겨울철(12월1일~3월31일)의 T-N, T-P의 방류수수질 기준은 '14년 12월 31일까지 60mg/L, 8mg/L 이하 * 고시된 예정하수처리구역이나 폐수종말처리시설 처리대상지역에 설치된 경우 1일 처리용량 50m³ 미만 기준 적용					
정화조	11인용 이상	생물학적 산소요구량 제거율 50%이상				

□ 공동저수시설 등

수도법 시행규칙 제22조의4(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등 위생조치 등)

- ① 법 제33조제2항에 따라 영 제50조 각 호의 건축물 또는 시설(이하 “대형 건축물등”이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 “소유자등”이라 한다)는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하고, 월 1회 이상 저수조의 위생 상태를 별표 6의2에 따라 점검하여야 한다.
- ② 대형건축물등의 소유자등은 저수조가 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전에 청소를 하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 청소를 하는 경우, 청소에 사용된 약품으로 인하여 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질 기준이 초과되지 않도록 해야 하며, 청소 후에는 저수조에 물을 채운 다음 각 호의 기준을 충족하는지 여부를 점검해야 한다

○ (청소 및 위생점검)

- 근 거 : 수도법 시행규칙 제22조의4
- 대 상 : 저수조, 옥상물탱크
- 주 기 : 6개월마다 1회 이상 청소 및 매월 1회 이상 위생상태 점검
- 방 법 : 청소는 용역시행, 위생점검은 자체점검
- 기 록 : 저수조 청소 및 위생점검은 그 결과를 2년간 보존
※ 저수조 위생점검[별표8] 기준 참고

○ (저수조 수질검사)

- 근 거 : 수도법 시행규칙 제22조의4제4항
- 대 상 : 대형건축물 등의 저수조(아파트 물탱크)
- 주 기 : 매년 1회 이상(법정기준 매년 1회 이상)
- 항 목 : 탁도, 수소이온농도(pH), 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균 등 6개 항목

- 수질기준

검사항목 (단위)	탁도 (NTU)	수소이온 농도 (pH)	잔류염소 (mg/L)	일반세균 (CFU/mL)	총대장균군	대장균 ·분원성 대장균군
기 준	1 이내	5.8이상 8.5이하	4.0 이하	100 이하	100mL에서 미검출	100mL에서 미검출

※ 시료 채취방법: 저수조나 해당 저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

- 공 지 : 검사 결과를 입주자가 확인할 수 있도록 게시판에 공지

※ 수질검사필증 : 분기별 안전관리 추진실적보고 시 첨부

□ 옥내급수관 수질검사

수도법 제33조제4항(위생상의 조치)
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 또는 시설로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 급수관(일반수도사업자가 수도시설관리권을 가지는 부분은 제외한다)을 주기적으로 검사하고, 그 결과에 따라 세척·갱생·교체 등 필요한 조치(이하 "세척등조치"라 한다)를 하여야 한다.

- 근 거 : 수도법 제33조제4항

- 대 상 : 연면적 6만㎡이상인 아파트

※ 건축연면적 산정 시 건축물 또는 시설 내 주차장 면적은 제외

※ 대상건물관리 : 각 지자체 상수도사업소에서 관리 및 안내

- 주 기

- 최초 일반검사 : 검사대상이 된 날로부터 기준 6개월 이내 실시
- 2회 이후의 일반검사 : 최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 2년마다 실시

- 검사기관 : 각 지자체 상수도 사업소에 문의

- 검사항목 및 기준

항목	탁도	PH	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU 이하	5.8이상 8.5이하	5도 이하	0.3mg/L 이하	0.01mg/L 이하	1mg/L 이하	3mg/L 이하

- 조치사항

- 급수관 세척: 탁도, PH, 색도 또는 철 수질기준 초과 시
- 급수관 갱생 또는 교체
 - ① 일반검사의 검사항목에 대한 검사기준을 2회 연속 초과하는 경우
 - ② 일반검사의 검사항목 중 납·구리 또는 아연에 대한 검사 기준을 초과하는 경우

- 결과공개

- 수질검사 결과 게시판 게시 또는 배포, 세척·갱생·교체 자료를 일반수도사업자에게 보고 및 3년 이상 보존

□ 지하양수시설

지하수법 제20조(수질검사 등), 시행령 제29조
① 제7조 또는 제13조에 따라 허가를 받거나 제8조에 따라 신고하고 지하수를 개발·이용하는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 정기적으로 지하수 관련 검사전문기관의 수질검사를 받아야 한다.

※ 수질검사 대상, 주기 등 : 『지하수의 수질보전 등에 관한 규칙』 참고

○ (지하수 수질검사)

- 음용수(전용, 비상용지구)

- 정기검사: 2년마다 1회
 - ※ 1일 양수능력이 30톤 이하인 경우에는 3년마다 1회
- 추가검사: 단지 내 또는 인근지역에 병원 미생물에 의한 전염병 발생 시
- 검사항목: 먹는물관리법 제5조에 따른 먹는물의 수질기준 설정항목 [별표17]

- 생활용수, 농·어업용수

- 정기검사 : 3년마다 1회

- 추가검사 : 지하수수질오염 시설물의 건설 등 지역 환경 변화가 있을 시
- 검사대상 : 생활용수로서 1일 양수능력이 30톤 이상인 경우 및
농·어업용수로서 1일 양수능력이 100톤 이상인 경우
※ 민방위기본법 시행규칙 제15조제1항에 따라 시장·군수가 비상급수시설로
지정한 지하수의 경우에는 수질검사대상 제외(음용수 제외)
- 검사항목 : 지하수의 수질보전등에 관한규칙 제11조 항목 [별표18]
- 검사결과 불합격 시 급수 중단 후 재시험을 실시 및 관리대책을 수립
※ 수질검사필증 : 분기별 안전관리 추진실적보고 시에 첨부

○ (지하양수시설의 관리)

- 전용지하수
 - 먹는물관리법의 수질기준에 적합하도록 수처리제 등 사용
 - 수질이 양호한 단지는 고객만족도 제고차원에서 주거행복지원센터
여건에 맞게 음수대를 설치하여 지하수 공급
- 비상용지하수
 - 비상시 언제든지 음용이 가능하도록 관리 철저
 - 주 1회 1시간 이상 주기적인 양수 실시
 - 지하양수시설 관리일지에 계량기의 측정치를 기록·관리
- 수질 부적합단지 개선대책
 - 충분한 양수(최소 15일 이상/일 3시간 이상)후 수질시험 의뢰
및 적산계량기 설치, 관 교체, 써징작업 실시, 방수공사, 멸균
채수병 사용 등의 시설보완 실시
- 지하수의 개발·이용 허가의 유효기간 연장신청
 - 지하수 개발·이용 허가의 유효기간(5년)의 만료일 30일 전까지
최근 6개월 이내에 조사·작성된 지하수 영향 조사서를 첨부하여
시장·군수에게 제출

□ 대기오염배출시설(중앙난방)

대기환경보전법 제39조(자가측정)

① 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.

대기환경보전법 제40조(환경기술인)

① 사업자는 배출시설과 방지시설의 정상적인 운영·관리를 위하여 환경기술인을 임명하여야 한다.

○ (환경기술인의 중앙보일러 대기오염물질 자가측정)

- 환경기술인은 다음의 절차에 따라 중앙보일러 대기오염물질 자가측정을 실시하고 반기별로 측정결과를 시·도지사에게 제출

〈 중앙보일러 대기오염물질 자가측정 업무절차 〉

	[1월]	[4~5월]	[7월]
상반기	계획수립① (중앙보일러 관리계획 수립)	측정시행③ (대기오염물질 배출량 측정)	지자체 제출④ (측정결과 관할 시·도지사 제출)
	[9월]	[10~11월]	[다음 해 1월]
하반기	계획수립① (중앙보일러 관리계획 수립)	측정시행③ (대기오염물질 배출량 측정)	지자체 제출④ (측정결과 관할 시·도지사 제출)

- ① (계획수립) 환경기술인은 안전환경 기본계획을 토대로 해당단지 사업장 분류기준에 따라 중앙보일러 관리계획(대기오염물질 배출량 자가측정 등) 수립
- ② (측정시행) 환경기술인은 중앙보일러 관리계획에 따라 대기측정대행업체와 용역계약 체결하여 중앙보일러 대기오염물질 배출량 측정
- ③ (지자체 결과제출) 환경기술인은 측정결과에 대하여 상반기는 7월 31일까지, 하반기는 다음해 1월 31일까지 관할 시·도지사에게 제출

- 자가측정 관한 기록 : 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 (별표22)에 기록관리
- 자가측정 결과 제출 : 대기환경보전법 시행규칙 별지 제21호 서식의 반기별 자가 측정 결과보고서에 배출구별 자가측정 기록 사본을 첨부하여 시·도지사에게 제출

- 상반기 측정결과 : 7월 31일까지
- 하반기 측정결과 : 다음 해 1월 31일까지
- 자가측정의 대상·항목 및 방법 : 대기환경보전법 시행규칙 별표 11

○ (환경기술인 임명)

- 중앙보일러가 설치되어 있는 사업장에서는 중앙보일러 대기오염 배출시설의 정상적인 운영·관리를 위하여 환경 기술인 임명
 - ※ 사업장별 환경기술인의 자격기준[별표10]
- 대 상 : 배출시설 및 방지지설이 설치된 경우
- 환경기술인 임명기간[대기환경보전법 시행령 제39조]

최초설치	변경 시
· 가동개시 신고를 한때	· 사유가 발생한 날부터 5일 이내 · 부득이한 경우 30일 범위내 4종·5종 사업장의 기준에 준하여 임명

- 환경기술인 자격기준 : 대기환경보전법 시행령 별표1의3 사업장 분류 기준과 별표10의 자격기준을 갖춘 환경기술인을 임명

○ (환경기술인 준수사항 및 관리사항)

- 관련법령 : 대기환경보전법 시행규칙 제54조
- 준수사항
 - 배출시설 및 방지지설을 배출허용기준에 맞도록 정상가동
 - 배출시설 및 방지지설의 운영기록 및 관리계획 수립
 - ※ 배출시설방지지설 운영기록[별표22], 배출시설 관리계획[별표23]
 - 자가측정 시 사실을 근거로 정확히 기록관리
 - 자가측정 시에 사용한 여과지는 법률*에 따라 날짜별로 보관·관리
 - * 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제6조제1항제1호
 - 환경기술인은 사업장에 상시근무
 - ※ 기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 제37조에 따라 환경기술인을 공동으로 임명한 경우 그 환경기술인은 해당 사업장에 번갈아 근무
- 관리사항
 - 배출시설 및 방지지설의 관리 및 개선에 관한 사항

- 배출시설 및 방지지설의 운영에 관한 기록부의 기록·보존에 관한 사항
- 자가측정 및 자가측정한 결과의 기록·보존에 관한 사항
- 그 밖에 환경오염 방지를 위하여 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사가 지시하는 사항

○ (배출시설 및 방지지설 운영기록 보존)


- 관련법령 : 대기환경보전법 시행규칙 제36조
- 환경기술인은 다음 기준에 따라 배출시설 및 방지지설 운영 기록부에 매일 기록하고 최종 기재한 날부터 1년간 보존
 - 시설의 가동시간
 - 대기오염물질 배출량
 - 자가측정에 관한 사항
 - 시설관리 및 운영자
 - 그 밖에 시설운영에 관한 중요사항

VI 기타사항

□ 임대주택 사건·사고 보고


○ 사건·사고 유형

- 임대주택 내 사건·사고는 현재 「재난 및 안전관리 기본법」에서 정하고 있는 재난형 사건·사고와 그 외 사건·사고로 분류

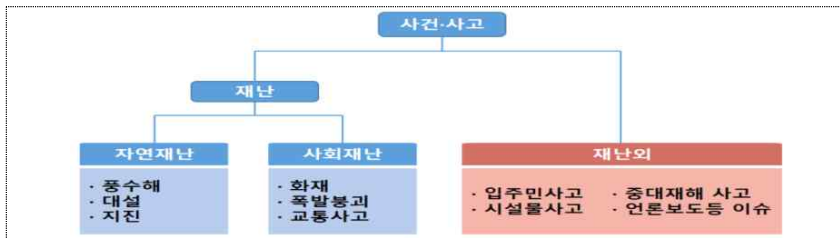


○ 재난 사고 보고

- 재난 보고 계통도

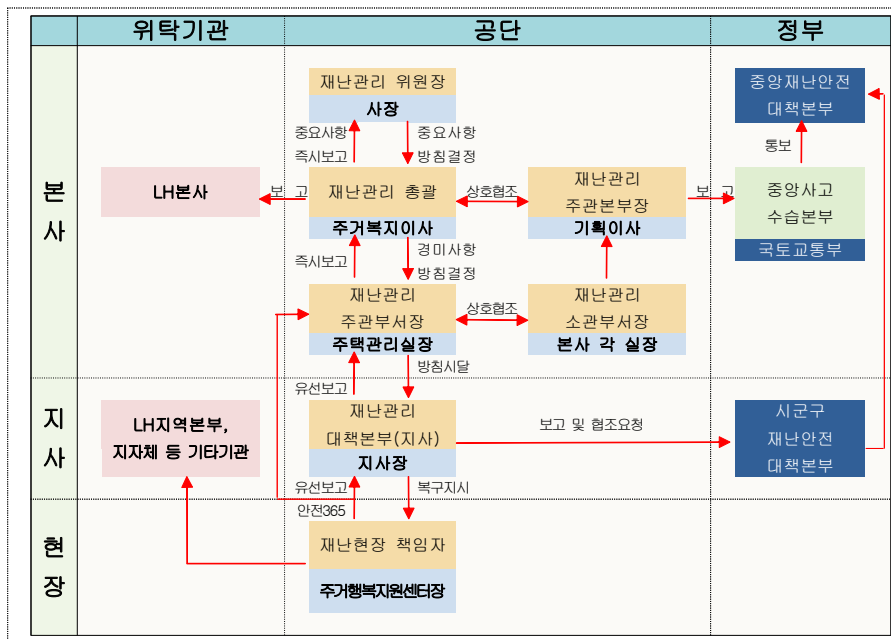

- 사고수습본부 구성도

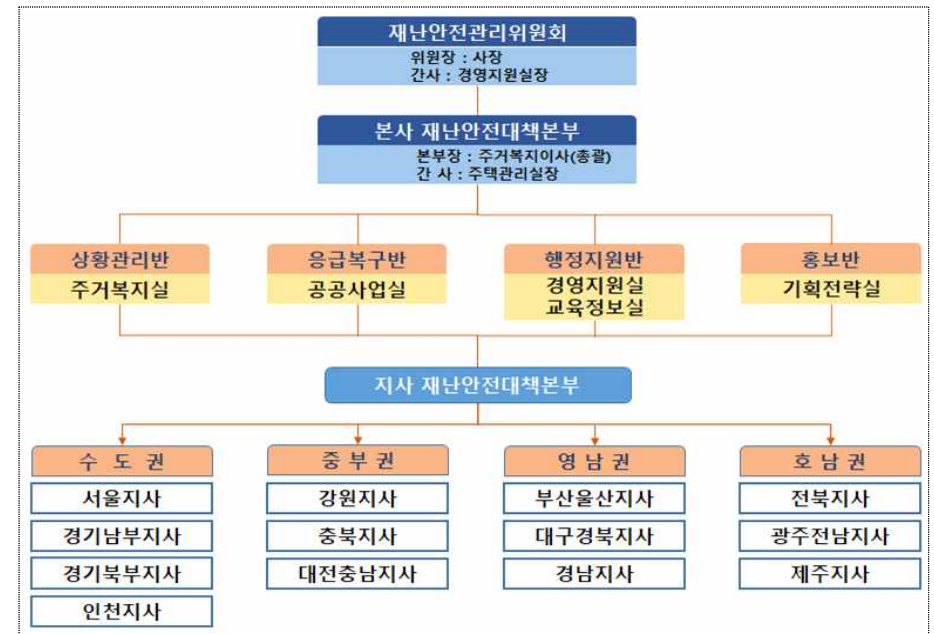


○ 재난외 사건·사고 보고

- 재난외 사건·사고 유형

유형	사건·사고내용
① 시설물에 의한 사고	재난외 화재, 누수, 파손, 승강기 사고, 어린이 놀이터 놀이기구 사고 등 시설물로 인한 인명 및 재산피해
② 입주민 등에 의한 사고	입주민 등 폭행·상해·살인(對입주민, 주거행복지원센터직원), 자살·고독사, 아파트 고층 물건 투척 사고 등 입주자로 인한 인명사고
③ 중대재해 관련 사고	근로기준법 상의 근로자 또는 공사·용역·위탁 등 계약 형식에 관계 관계없이 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자와 관련한 사고
④ 사회적 이슈(지역 및 언론관심사항 등)	최저임금 인상에 따른 청소·경비원 해고, 단지 내 부대시설 운영관련 보도 등

- 재난외 사건·사고 보고흐름도

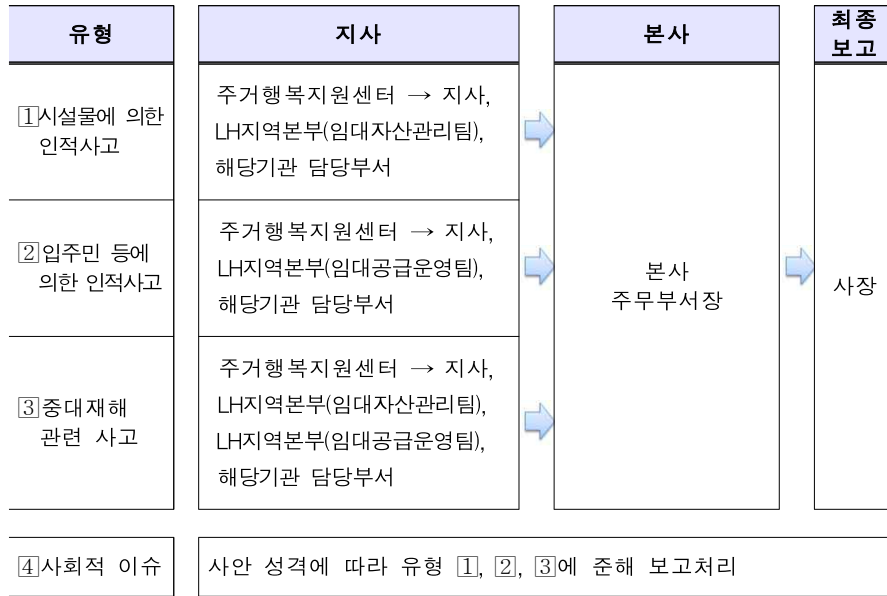

- 단계별 대응 보고체계

사 단계	피 해 상 황		최 초 보 고		보고방법	보고시기	최 종 보 고	
	입 주 민 /외 부 인	근 로 자	보 고 자	수 신 자			보 고 자	수 신 자
1 단계	부상자 1인 이상 (5일 이상 3개월 미만 치료 예상시)		주거행복 지원센터장, LH지역본부	주거행복 지원센터장, LH지역본부	구두, 안전365	근무시간 (09:00)	본 사 주 무 부 서 장	
2 단계	부상자 1인 이상 (3개월 이상 치료 예상시)				유선, 안전365	즉시		본 사 주 무 부 서 원
	일반 언론 취재·보도(지방)							
3 단계 (중대 재해)	사망자 1인 이상	부상자 2인 이상 (6개월 이상 치료 예상시) 사망자 1인 이상	주거행복 지원센터 (현장) 직원	본 사 주 무 부 서 원, LH지역본부	유선, 안전365	즉시	사 장	
	일반 언론 취재·보도(지방)							

※ 위 사고단계에 해당하지 않더라도 사회적 이슈(지역 및 언론관심사항 등)에 대해 발생부서의 장은 지체없이 사장 보고

* 사망자 : 개인적 질병, 자살 등에 의한 사망 경우 제외

○ 사건·사고 보고방법

- 재난외 사건·사고 인지경로



※ (코넥스 및 COTIS) 안전365 시스템 등록시 문자연계서비스로 안전담당자에 즉시 보고

- 보고방법 등

• (주거행복지원센터)

사건·사고 발생시 지사, 지역본부, 해당기관에 즉시 유·무선 보고 후 사건보고서를 코넥스 안전365 및 COTIS 안전365에 입력

※ 1단계 경미한 사고일 경우 유·무선 보고 생략

※ 야간·휴무일 경우 본사 당직실 및 LH지역본부 당직실 보고

※ 「승강기 안전관리법」 제48조에 따른 승강기로 인한 사고 또는 고장이 발생한 경우 승강기 유지보수업체의 관련 공인기관 사고 보고 여부 확인

• (지사)


주거행복지원센터 보고 즉시 사실관계 확인 후 2단계 이상의 사건·사고는 본사보고. 상황에 따라 재난안전대응반 운영 및 응급복구장비를 이용하여 응급복구 실시

※ 「재난안전대응반 운영계획」 참조

• (본사)

보고사건, 안전365에서 인지한 중요사건을 사실 확인을 거쳐 중요도에 따라 최종보고

- 결과보고

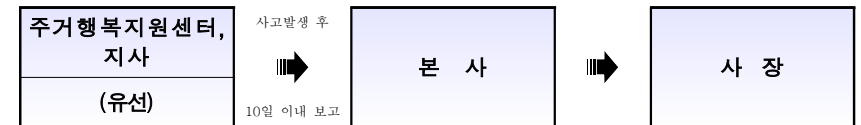

※ 사장보고는 3단계사고 등 대외적인 물의 우려가 되는 경우

- 사고 발생 시 긴급조치사항

- 부상자의 응급조치 및 후송 및 신속한 보고
- 유관기관 협조요청
- 연쇄사고 및 사고 확대 방지를 위한 안전조치
- 기타 사고처리에 필요한 활동 등
- 사업장 인근 LH 건설현장 여부를 사전에 파악하여 장비 투입 등 재해발생 시 유기적인 협조가 가능토록 조치

□ 안전·환경관리 추진실적 보고

○ (보고체계)



* 지사는 산하관리소의 점검결과를 취합하여 본사 및 LH지역본부로 일괄보고

○ (추진실적 보고내용)

- 주거행복지원센터 안전점검 현황 및 조치계획(실적)
- 본사, LH본사·지역본부 지적사항 및 조치계획
- 시설물안전법, 급경사지법에 의한 관리대상시설물의 관리상태
- 오수, 저수조, 토양, 지하수 등 관리대상 시설물 위생점검 상태

※ [별첨] 안전관리추진실적 보고(양식) 제출

[#별표]

1. 『공동주택관리법』 및 LH규정상의 안전점검
2. 일일 안전점검 일지
3. 월간 안전점검표
4. 공동주택 정기 안전점검표
5. 전기 및 소방설비 안전점검표
6. 승강기 안전점검표
7. 어린이놀이시설 안전점검표
8. 저수조 위생점검 기준
9. 매입임대주택 안전점검표
10. 『급경사지 재해예방에 관한 법률』상의 안전점검
11. 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 상의 안전점검
12. 정기안전점검표(시설물안전법 제2종)
13. 정기안전점검표(시설물안전법 제3종)
14. 『재난 및 안전관리 기본법』에 의한 안전관리
15. 난방시설 안전점검표
16. 연휴 대비 안전점검표
17. 먹는물의 수질기준
18. 생활용수 등의 수질기준
19. 사업장별 환경기술인의 자격기준
20. 자가측정의 대상·항목 및 방법
21. 환경기술인 임명서
22. 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부
23. 배출시설 관리계획