浙江省房屋建筑工程
竣工验收技术资料统一用表
(2025 版)

浙江省住房和城乡建设厅

2025 年 4 月

前　言

为进一步推进全省房屋建筑工程竣工验收技术资料规范化、标准化，提升竣工验收技术资料及档案归集工作管理水平，浙江省住房和城乡建设厅委托杭州市建设工程质量安全监督总站等单位编制了《浙江省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2025 版）》（以下简称“《统一用表（2025 版）》”）。

《统一用表（2025 版）》由技术用表和检测用表组成，主要包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和工程竣工验收文件五个部分。

《统一用表（2025 版）》由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由杭州市建设工程质量安全监督总站负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄杭州市建设工程质量安全监督总站（地址：杭州市莫干山路 100 号耀江国际大厦 B 座 10 楼总师科），以供修订时参考。

技术用表编写单位及人员名单

主编单位： 杭州市建设工程质量安全监督总站
衢州市住房和城乡建设局

参编单位： 中天建设集团有限公司
衢州市城市建设档案馆
杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站
浙江省全过程工程咨询与监理协会
浙江信达咨询监理有限公司
浙江省建工集团有限责任公司
品茗科技股份有限公司

主要编写： 孙学志 张晓亮 陈启喆 郑志斌 尚秀亮 朱力江
李 骁 李娟娟 郑海鸿 魏 巍 虞银飞 倪艳明
胡依曼 范晓昀 黄佐之 汪新宇 张成刚 曾昭华
黄建荣 金晓友 沈竹骏 姜晓峰 黄高亮 蒋月嫦
宋 昂

审 查： 柴翔翔 熊永光 顾 靖 童朝宝 李 国 苏 楠
吕艳斌

检测用表编写单位及人员名单

主编单位：杭州市建设工程检测行业协会

参编单位：浙江省建设工程质量检验站有限公司

浙江大学土木工程测试中心

杭州市市政材料测试站有限公司

浙江浙工大检测技术有限公司

浙江中能工程检测有限公司

浙江久正工程检测有限公司

浙江翰达工程检测有限公司

浙江宁工检测科技有限公司

主要编写：叶春艳 张绍原 傅林峰 赖 波 常骆新 郭 勇

刘小玲 谢贤阳 闫 鑫 包锡强 李锦川 顾许亮

翟延波 张晓洁 朱静波 邵盼盼 申屠安俊

审　　核：柴林奎 钱匡亮 王柏生 杨英武 李炳春

目　录

第一章:工程准备阶段文件（A）……1
第一节：A1 立项文件……2
工程建设立项审批、核准文件……2
工程建设立项备案文件……3
第二节：A2 建设用地、拆迁文件……4
选址申请、选址规划意见通知书及附图……4
建设用地批准书……5
建设用地规划许可证、土地使用证明文件及相关附件附图……6
第三节：A3 勘察、设计文件……7
工程地质勘察报告……7
水文地质勘察报告……8
设计方案审查意见……9
人防部门审查意见……10
环保部门审查意见……11
消防设计审查意见……12
其他有关部门审查意见……13
施工图设计文件审查合格书及附件……16
节能设计备案文件……17
第四节：A4 招投标文件……18
勘察、设计、施工、监理合同……18
第五节：A5 开工审批文件……19
建设工程规划许可证及其附件附图……19
建设工程施工许可证及其附件……20
工程（含人防工程）质量监督手续……21
第六节：A7 工程建设基本信息……23
工程概况信息表……23
建设、设计、勘察、施工、监理机构现场管理人员的基本信息……24
建设、设计、勘察、施工、监理机构项目负责人的基本信息……25
法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书……26
第二章：监理文件（B）……28
第一节：B1 监理管理文件……29
_____工程项目监理规划……29
_____工程项目监理实施细则……31
监理工作总结……33
工程暂停令……35
工程复工报审表……36
工程开工令……37
工程复工令……38
第二节：B2 进度控制文件……39
工程开工报审表……39
第三节：B3 质量安全控制文件……40
质量事故报告及处理资料……40
第四节：B5 工期管理文件……41

工程临时/最终延期报审表 41
第五节：B6 监理验收文件 42
建筑工程竣工移交书 42
第三章：施工文件（C） 44
第一节：C1 施工管理文件 46
建设单位质量事故勘查记录 46
建设工程质量事故报告书 47
见证试验检测汇总表 48
第二节：C2 施工技术文件 49
图纸会审记录 49
工程设计联系单 51
工程联系单 52
工程洽商记录 53
第三节：C3 进度造价文件 54
工程开工报告 54
工程复工报告 55
第四节：C4 施工物资出厂质量证明及进场检测文件 56
C4-CC 出厂质量证明文件及检测报告 56
钢筋出厂证明文件及检测报告汇总表 56
钢筋出厂证明文件 57
隔热保温出厂证明文件 58
防水(防腐)材料出厂证明文件汇总表 59
防水(防腐)材料出厂证明文件 60
商品混凝土出厂证明文件 61
预拌砂浆出厂证明文件 62
其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 63
装配式混凝土预制构件出厂合格证 63
C4-FS 进场复试报告 64
钢材试验报告及汇总表 64
钢材试验报告汇总表 64
钢筋力学性能、工艺性能、重量偏差检测报告 65
普通混凝土用冷轧带肋钢筋检测报告 67
预应力混凝土用冷轧带肋钢筋检测报告 69
水泥试验报告及汇总表 71
水泥试验报告汇总表 71
水泥检测报告 72
砂试验报告及汇总表 74
砂试验报告汇总表 74
建设用砂检测报告 75
普通混凝土用砂检测报告 77
碎（卵）石试验报告及汇总表 79
碎（卵）石试验报告汇总表 79
建设用碎（卵）石检测报告 80
普通混凝土用碎（卵）石检测报告 82
外加剂试验报告及汇总表 84
外加剂试验报告汇总表 84
混凝土外加剂检测报告 85

混凝土膨胀剂检测报告 87
防水涂料试验报告及汇总表 89
防水涂料试验报告汇总表 89
防水涂料检测报告（一） 90
防水涂料检测报告（二） 92
防水卷材试验报告及汇总表 94
防水卷材试验报告汇总表 94
防水卷材检测报告（一） 95
防水卷材检测报告（二） 97
防水卷材检测报告（三） 99
防水卷材检测报告（四） 101
砖（砌块）试验报告及汇总表 103
砖（砌块）试验报告汇总表 103
砖检测报告 104
蒸压加气混凝土砌块检测报告 106
预应力筋复试报告及汇总表 108
预应力筋复试报告汇总表 108
钢绞线力学性能检测报告 109
预应力锚具、夹具和连接器复试报告及汇总表 111
预应力锚具、夹具和连接器复试报告汇总表 111
锚具、夹具及连接器检测报告 112
锚具组装件疲劳荷载性能检测报告 114
锚具组装件静载锚固性能检测报告 116
钢结构用钢材复试报告及汇总表 118
钢结构用钢材复试报告汇总表 118
钢材检测报告（一） 119
钢材检测报告（二） 121
钢材检测报告（三） 123
钢结构用防火涂料复试报告及汇总表 125
钢结构用防火涂料复试报告汇总表 125
钢结构防火涂料检测报告 126
钢结构用焊接材料复试报告及汇总表 128
钢结构用焊接材料复试报告汇总表 128
焊接材料检测报告 129
钢结构用高强度大六角螺栓连接副复试报告及汇总表 131
钢结构用高强度大六角螺栓连接副复试报告汇总表 131
高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 132
钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告及汇总表 134
钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告汇总表 134
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力检测报告 135
幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告及汇总表 137
幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告汇总表 137
铝塑复合板检测报告 138
幕墙玻璃光学热工性能检测报告 140
中空玻璃密封性能检测报告 142
建筑用硅酮结构密封胶检测报告（一） 144
硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测报告 146

石材用密封胶检测报告……148
石材物理性能检测报告……150
散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告及汇总表……152
散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告汇总表……152
供暖通风空调系统用绝热材料检测报告……153
风机盘管机组性能检测报告……155
绝缘电线电缆检测报告……159
节能工程材料复试报告及汇总表……163
节能工程材料复试报告汇总表……163
中空玻璃检测报告……164
建筑外墙外保温用岩棉板检测报告……166
胶粘剂检测报告……168
耐碱玻纤网布检测报告……170
抹面胶浆检测报告……172
隔热型材检测报告……174
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检测报告……176
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料检测报告……178
镀锌电焊网检测报告……180
建筑玻璃光学性能检测报告……182
照明灯具/设备性能检测报告……184
太阳能集热器性能检测报告……189
太阳能光伏组件发电性能检测报告……199
其他物资进场复试报告及汇总表……203
其他物资进场复试报告汇总表……203
轻集料检测报告……204
混凝土瓦检测报告……206
烧结瓦检测报告……208
墙板检测报告……210
矿粉检测报告……212
粉煤灰检测报告……214
防水密封材料检测报告（一）……216
防水密封材料检测报告（二）……218
防水密封材料检测报告（三）……220
防水材料检测报告……222
建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检测报告……224
建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检测报告……226
冷热水用聚丙烯管道系统管材检测报告……228
冷热水用聚丙烯管道系统管件检测报告……230
给水用聚乙烯（PE）管材检测报告……232
金属管材检测报告……234
塑料管材检测报告……236
交联聚乙烯(PE-X)管材与管件检测报告……238
塑料波纹管检测报告……240
预应力混凝土用金属波纹管检测报告……242
建筑材料放射性检测报告……244

材料表面氡析出率检测报告……246
混凝土外加剂中释放氨的限量检测报告……248
木家具中有害物质限量检测报告……250
胶粘剂中有害物质限量检测报告……252
木器涂料中有害物质限量检测报告……254
人造板及其制品中甲醛释放限量检测报告……256
聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测报告……258
壁纸中有害物质限量检测报告……260
地毯、地毯衬垫有害物质释放限量检测报告……262
水性处理剂中有害物质限量检测报告……264
位移相关型阻尼器检测报告……266
速度相关型阻尼器检测报告……268
叠层橡胶隔震支座检测报告……270
建筑摩擦摆隔震支座检测报告……272
纤维复合材料检测报告……274
纤维加固材料检测报告……276
预制构件结构性能检测报告……278
高强度螺栓芯部硬度检测报告……284
钢结构紧固件最小拉力荷载检测报告……286
预制混凝土构件检测报告……288
防水密封材料检测报告（四）……295
防水密封材料检测报告（五）……297
防水密封材料检测报告（六）……299
防水密封材料检测报告（七）……301
防水密封材料检测报告（八）……303
第五节：C5 施工记录文件……305
土建、安装隐蔽工程验收记录……305
大型构件吊装记录……308
网架（索膜）施工记录……309
地基基础、主体结构中间验收记录……310
工程定位测量记录……311
基槽验线记录……312
地基验槽记录……313
地基钎探记录……314
桩位偏差记录及附图……315
建筑物垂直度、标/全高测量记录……317
沉降观测示意图……318
沉降观测记录……319
预应力筋张拉记录……320
有粘结预应力结构灌浆记录……321
灌浆隐蔽工程验收记录表……322
预制构件连接隐蔽工程质量验收记录表……324
第六节：C6 施工试验记录及检测文件……326
地基承载力检验报告……326
地基承载力检测报告（静载试验）……326
复合地基承载力检测报告（静载试验）……331
承载力检测报告（动力触探试验）……336

地基土强度检测报告（十字板剪切试验）……341
密实度检测报告（动力触探试验）……346
密实度检测报告（标准贯入试验）……351
变形模量检测报告（原位测试-浅层平板载荷试验）……356
变形模量检测报告（原位测试-深层平板载荷试验）……361
水平承载力检测报告（静载试验）……366
增强体强度检测报告（钻芯法）……371
桩基检测报告……376
竖向抗压承载力检测报告（静载试验）……376
竖向抗拔承载力检测报告（抗拔静载试验）……381
竖向抗压承载力检测报告（自平衡）……386
竖向抗压承载力检测报告（高应变法）……391
桩身完整性检测报告（低应变法）……396
桩身完整性检测报告（声波透射法）……401
桩身完整性检测报告（钻芯法）……406
土工击实试验报告……411
土工击实检测报告……411
回填土试验报告及附图……413
土工压实度检测报告（环刀法）……413
土工压实度检测报告（灌砂法）……415
压实系数检测报告（环刀法）……417
压实系数检测报告（灌砂法）……422
钢筋机械连接试验报告及汇总表……427
钢筋机械连接试验报告汇总表……427
钢筋机械连接接头检测报告……428
钢筋焊接连接试验报告及汇总表……430
钢筋焊接连接试验报告汇总表……430
钢筋焊接接头检测报告……431
砂浆抗压强度试验报告及汇总表……433
砂浆抗压强度试验报告汇总表……433
砂浆抗压强度检测报告……434
砌筑砂浆抗压强度检测报告（推出法）……436
砌筑砂浆抗压强度检测报告（筒压法）……440
砌筑砂浆抗压强度检测报告（砂浆片剪切法）……444
砌筑砂浆抗压强度检测报告（回弹法）……448
砌筑砂浆抗压强度检测报告（点荷法）……453
砌筑砂浆抗压强度检测报告（贯入法）……457
砌筑砂浆试块强度统计、评定记录……461
砌筑砂浆强度统计、评定表（1-2 组）……461
砌筑砂浆试块强度统计、评定表（3 组以上）……462
混凝土抗压强度试验报告及汇总表……463
（标准养护）混凝土抗压强度试验报告汇总表……463
（同条件养护）混凝土抗压强度试验报告汇总表……464
混凝土抗压强度检测报告……465
混凝土试块强度统计、评定记录……467
标准养护混凝土试块强度评定表……467
结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表……468

混凝土抗渗试验报告及汇总表 469
混凝土抗渗试验报告汇总表 469
混凝土抗渗性能检测报告 470
后置埋件抗拔试验报告及汇总表 472
后置埋件抗拔试验报告汇总表 472
后置埋件抗拔试验报告 473
超声波探伤报告、探伤记录及汇总表 478
超声波探伤报告、探伤记录汇总表 478
钢结构焊缝超声检测报告 479
钢构件射线探伤报告及汇总表 484
钢构件射线探伤报告汇总表 484
钢结构焊缝射线检测报告 485
磁粉探伤报告及汇总表 491
磁粉探伤报告汇总表 491
钢结构焊缝磁粉检测报告 492
高强度螺栓抗滑移系数检测报告及汇总表 497
高强度螺栓抗滑移系数检测报告汇总表 497
高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检测报告 498
钢结构焊接工艺评定及汇总表 500
钢结构焊接工艺评定汇总表 500
钢结构焊接工艺评定报告（一） 501
钢结构焊接工艺评定报告（二） 503
网架节点承载力试验报告及汇总表 505
网架节点承载力试验报告汇总表 505
钢网架螺栓球节点承载力检测报告 506
钢网架焊接空心球节点承载力检测报告 508
钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告及汇总表 510
钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告汇总表 510
钢结构防腐涂层厚度检测报告 511
钢结构防火涂层厚度检测报告（厚涂型） 515
钢结构防火涂层厚度检测报告（膨胀型） 519
木结构构件力学性能试验报告及汇总表 523
木结构构件力学性能试验报告汇总表 523
木结构受弯构件性能检测报告（静载试验） 524
结构实体混凝土强度验收记录及汇总表 528
结构实体混凝土强度验收记录汇总表 528
回弹法检测混凝土抗压强度检测报告 529
混凝土抗压强度检测报告（钻芯法） 535
混凝土抗压强度检测报告（回弹-钻芯综合法） 540
混凝土抗压强度检测报告（超声回弹综合法） 544
混凝土抗压强度检测报告 549
结构实体钢筋保护层厚度验收记录及汇总表 551
结构实体钢筋保护层厚度验收记录汇总表 551
钢筋保护层厚度检测报告 552
室内环境检测报告及汇总表 557
室内环境检测报告汇总表 557
民用建筑工程室内环境检测报告 558

幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告及汇总表……564
幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告汇总表……564
建筑用硅酮结构密封胶检测报告（三）……565
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告及汇总表……567
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告汇总表……567
建筑幕墙物理性能检测报告……568
外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告及汇总表……579
外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告汇总表……579
建筑外门窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告……580
外墙饰面砖样板粘结强度试验报告及汇总表……586
外墙饰面砖样板粘结强度试验报告汇总表……586
饰面砖粘结强度检测报告……587
屋面淋水检测报告……591
节能性能检测报告及汇总表……595
节能性能检测报告汇总表……595
通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告……596
平均照度和照明功率密度检测报告……604
太阳能热利用系统性能检测报告……608
墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验及汇总表……613
墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验汇总表……613
保温层与基层粘结强度检测报告……614
其他建筑与结构施工试验记录及检测文件……617
混凝土中氯离子含量检测报告……617
混凝土拌合物检测报告……619
混凝土抗折强度检测报告……621
混凝土抗冻性能检测报告……623
混凝土劈裂抗拉强度检测报告……625
混凝土静力受压弹性模量检测报告……627
抑制骨料碱-硅酸反应活性有效性检测报告……629
混凝土拌合用水检测报告……631
建筑砂浆检测报告……633
混凝土配合比检测报告……635
混凝土中碱含量检测报告……637
烧结砖抗压强度检测报告（回弹法）……639
砌体抗压强度检测报告（原位轴压法）……643
砌体抗压强度检测报告（扁顶法）……647
砌体抗剪强度检测报告（原位单剪法）……651
砌体抗剪强度检测报告（原位单砖双剪法）……655
钢筋数量检测报告……659
钢筋间距检测报告……663
钢筋公称直径检测报告（直接法）……668
钢筋锈蚀状况检测报告……672
混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测报告……676
砌体结构构件位置和尺寸偏差检测报告……682
木结构构件位置和尺寸偏差检测报告……690
木结构构件挠度检测报告……697
木结构构件外观质量检测报告……701

混凝土外观质量检测报告 705
混凝土内部缺陷检测报告 710
植筋锚固承载力检测报告 715
混凝土结构构件性能检测报告（静载试验） 720
结构动力测试报告 724
钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性检测报告（预埋传感器法） 728
钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性检测报告（钻孔内窥镜法） 733
钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性检测报告（预埋钢丝拉拔法） 738
钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性检测报告（X 射线成像法） 743
钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测报告（X 射线成像法） 748
外墙板接缝防水性能检测报告 753
抹灰砂浆检测报告（拉伸粘结强度） 757
住宅室内装饰装修工程分户检验报告 761
土壤中氡浓度检测报告 768
钢结构焊缝外观质量检测报告 772
墙身完整性检测报告（声波透射法） 776
墙身完整性、混凝土强度检测报告（钻芯法） 781
锚栓锚固抗拔承载力检测报告 786
建筑幕墙保温性能检测报告 789
建筑幕墙遮阳性能检测报告 795
建筑幕墙隔声性能检测报告 802
建筑幕墙采光性能检测报告 809
建筑幕墙耐撞击性能检测报告 815
建筑幕墙防火性能检测报告 821
屋面淋水检测报告 827
建筑门窗淋水检测报告 831
雷电防护装置检测报告 836
建筑消防设施检测报告 856
曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告 930
曳引驱动无机房电梯监督检验报告 936
自动扶梯和自动人行道监督检验报告 947
杂物电梯监督检验报告 955
液压电梯监督检验报告 964
承压蒸汽锅炉外部检验报告 973
生活饮用水检测报告 980
风振变形监测报告 984
挠度变形监测报告 988
日照变形监测报告 992
建筑隔声（空气声隔声性能、撞击声隔声）检测报告 996
建筑室内噪声级检测报告 1004
第七节：C7 施工质量验收文件 1007
分部(子分部)工程质量验收记录 1007
建筑节能分部工程质量验收记录 1008
第八节：C8 施工验收文件 1009
单位工程质量竣工验收记录 1009
单位工程质量控制资料核查记录 1010
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 1013

单位工程观感质量检查记录 1014
分户验收汇总表、分户验收记录 1015
住宅工程分户验收资料 1015
检验结果记录表--空间尺寸记录表 1015
检验结果记录表 1016
住宅工程分户质量检验单户汇总表 1021
单位工程住宅工程分户质量检验汇总表 1022
全装修住宅工程分户验收资料 1023
全装修住宅室内装饰装修工程分户检验表 1023
室内净高、净距尺寸检验记录 1025
全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表 1026
其他施工验收文件 1027
工程甩项报告 1027
装配式混凝土预制构件进场交付质量证明文件移交清单 1029
预制构件首件验收记录表 1030
装配式建筑评价汇总表 1031
浙江省装配式建筑评价认定专家审查意见表 1035
保温装饰夹心板外墙外保温工程检验批质量验收记录 1037
第四章：竣工图（D） 1038
第五章：工程竣工验收文件（E） 1041
竣工验收与备案文件 1042
勘察单位工程质量检查报告 1042
设计单位工程质量检查报告 1043
施工单位工程竣工报告 1044
监理单位工程质量评估报告 1045
建设单位工程竣工验收报告 1046
工程竣工验收会议纪要 1048
专家组竣工验收意见 1050
工程竣工验收证书 1051
规划、消防、环保、人防、防雷、档案等部门出具的验收文件或意见 1052
房屋建筑工程质量保修书 1053
住宅质量保证书、住宅使用说明书 1055
建设工程竣工验收备案表 1056
竣工验收与备案其他相关文件 1057
开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 1058
工程建设过程的录音、录像资料（重大工程） 1059
地下管线测量成果技术报告、成果表等文件 1060
专业管线图、综合管线图 1061
地下管线测量成果光盘 1062
建筑规划竣工测量光盘 1063
规划竣工测量地形、竣工图 1064
（建筑）规划竣工测量报告 1065
其他工程文件 1066

第一章:工程准备阶段文件（A）

说　明

本章节共包含工程建设立项审批、核准或备案文件等前期法定文件，地方另有规定的按当地规定提供相应的文件。

JZ-A-A100-0100-□□□□□
JZ-A-A100-0200-□□□□□

工程建设立项审批、核准文件

由发改部门核发。实施依据：《中华人民共和国招标投标法》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府投资条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《必须招标的工程项目规定》、《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录的通知》、《浙江省政府投资项目管理办法》、《浙江省投资项目在线审批监管平台管理办法（试行）》。

注：此项提供由发改部门核发的《工程建设立项审批、核准文件》,内容包括项目建议书批复文件、可行性研究报告批复文件。并依据浙江省《房屋建筑工程电子文件归集标准》DBJ33/T 1335-2024，附录 A 房屋建筑工程电子文件归集类目目录进行编号。

JZ-A-A100-0300-□□□□□
JZ-A-A100-0400-□□□□□

工程建设立项备案文件

由建设单位提供。实施依据：《中华人民共和国招标投标法》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府投资条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《必须招标的工程项目规定》、《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录的通知》、《浙江省政府投资项目管理办法》、《浙江省投资项目在线审批监管平台管理办法（试行）》。

注：此项由建设单位提供《工程建设立项备案文件》，内容包括项目建议书、可行性研究报告、专家论证意见、项目评估文件（企业投资项目核准报告、资金来源审核单）、有关立项的会议纪要、领导批示。并依据浙江省《房屋建筑工程电子文件归集标准》DBJ33/T 1335-2024，附录 A 房屋建筑工程电子文件归集类目目录进行编号。

JZ-A-A200-0100-□□□□□

选址申请、选址规划意见通知书及附图

由城乡规划主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《建设项目用地预审管理办法》、《建设用地审查报批管理办法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《浙江省国土空间规划条例》。

注：此项提供由城乡规划主管部门核发的《建设项目用地预审与选址意见书》。

JZ-A-A200-0200-□□□□□

建设用地批准书

注：已与建设用地规划许可证合并。实施依据：《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地 “多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2 号）、《浙江省自然资源厅关于进一步加强规划用地“多审合一、多证合一”工作的通知》（浙自然资函〔2021〕36 号）

JZ-A-A200-0400-□□□□□
JZ-A-A200-0500-□□□□□

建设用地规划许可证、土地使用证明文件及相关附件附图

由城乡规划主管部门核发。实施依据:《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产登记暂行条例》、《浙江省国土空间规划条例》。

注:此项提供由城乡规划主管部门核发的《建设用地规划许可证》及其他证明材料。建设用地规划许可证及附件附图编号为 JZ-A-A200-0400-□□□□□;土地使用证明文件及其附件编号为 JZ-A-A200-0500-□□□□□。

JZ-A-A300-0100-□□□□□

工程地质勘察报告

由勘察单位提供。实施依据：《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）。

注:此项提供由勘察单位提供的《工程地质勘察报告》。

水文地质勘察报告

由勘察单位提供。实施依据：《水文地质调查规范（1:50000）》（DZ/T 0282-2024）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）2022 年版、《供水水文地质勘察标准》（GB/T50027-2024）。

注:此项提供由勘察单位提供的《水文地质勘察报告》。

JZ-A-A300-0400-□□□□□

设计方案审查意见

由城乡规划主管部门核发。实施依据:《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》。

注:此项提供由城乡规划主管部门核发的《建设项目规划设计方案内部技术会审意见》。

人防部门审查意见

由人民防空主管部门核发。实施依据：《浙江省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》《关于规范和调整人防工程易地建设费》(浙价费〔2016〕211 号)、《浙江省人民防空办公室关于印发<浙江省结合民用建筑修建防空地下室审批管理规定>的通知》（浙人防办〔2022〕27 号）

注:此项提供由人民防空主管部门核发的《新建防空地下室战时功能与防护等级确定审批表》、《人防工程易地建设核实及征收审批表》。

环保部门审查意见

由环境保护主管部门核发。实施依据:《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》。

注:此项提供由环境保护主管部门核发的《建设项目环境影响报告书（表）审查意见的函》。

JZ-A-A300-0700-□□□□□

消防设计审查意见

由住房和城乡建设主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）。

注:此项提供由住房和城乡建设主管部门核发的《建设工程消防设计审查意见书》。

其他有关部门审查意见

由有关部门核发。

注:此项提供由有关部门核发的相关材料。

JZ-A-A300-0801-□□□□□

雷电防护装置设计审核意见书

由气象主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》、《气象灾害防御条例》《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》。

注:1.此项提供由气象主管部门核发的《雷电防护装置设计审核意见书》。
2.本表适用以下情况:A.油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所;B.雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所;C.雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

JZ-A-A300-0802-□□□□□

水保部门审查意见

由水利部门核发。实施依据：《中华人民共和国水土保持法》、《浙江省水土保持条例》。

注:此项提供由水利部门核发的《生产建设项目水土保持方案的批复》。

JZ-A-A300-1000-□□□□□

施工图设计文件审查合格书及附件

由施工图审查机构核发。实施依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

注:此项提供由施工图设计文件审查机构出具的《施工图设计文件审查合格书》。

JZ-A-A300-1100-□□□□□

节能设计备案文件

由住房和城乡建设主管部门核发。实施依据:《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《浙江省绿色建筑条例》《浙江省民用建筑项目节能评估和审查管理办法》。

注:此项提供由住建部门核发的《民用建筑节能审查意见书》。

JZ-A-A400-0300-□□□□□
JZ-A-A400-0400-□□□□□
JZ-A-A400-0600-□□□□□
JZ-A-A400-0800-□□□□□

勘察、设计、施工、监理合同

由勘察、设计、施工、监理单位提供。实施依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程勘察合同示范文本的通知》（建市[2016]199 号）《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知》（建市[2015]44 号）《住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》（建市[2017]214 号）《关于印发〈建设工程监理合同（示范文本）〉的通知》（建市[2012]46 号）、《浙江省建设工程质量管理条例》。

注:此项分别提供勘察、设计、施工、监理合同。勘察、设计、施工、监理合同编号分别为 JZ-A-A400-0300-□□□□□、JZ-A-A400-0400-□□□□□、JZ-A-A400-0600-□□□□□、JZ-A-A400-0800-□□□□□。

第五节：A5 开工审批文件

JZ-A-A500-0100-□□□□□

建设工程规划许可证及其附件附图

由城乡规划主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》。

注：此项提供由城乡规划主管部门核发的《建设工程规划许可证》。

JZ-A-A500-0200-□□□□□

建设工程施工许可证及其附件

由住房和城乡建设主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《浙江省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》。

注:此项提供由住房和城乡建设主管部门核发的《建筑工程施工许可证及其附件》。

JZ-A-A500-0301-□□□□□

工程质量监督手续

由质量监督机构核发。实施依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量监督机构监督工作指南》、《浙江省建设工程质量管理条例》。

注:此项提供由质量监督机构核发的《建筑工程质量安全监督告知书》。

人防工程质量监督手续

由人民防空主管部门核发。实施依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量监督机构监督工作指南》、《浙江省建设工程质量管理条例》、《浙江省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、《浙江省防空地下室管理办法》。

注:此项提供由人民防空主管部门核发的《人防工程质量监督告知书》。

第六节：A7 工程建设基本信息

JZ-A-A700-0100-□□□□□

工程概况信息表

建设单位（公章）：　　日期：

一般情况	建设工程规划许可证号		施工许可证号	
	工程名称		建筑面积(㎡)	
	详细地址			
	装配式建筑	□ 是，子项: □ 否		
	精装修项目	□ 是，子项: □ 否		
	开工日期		计划竣工日期	
	结构类型		建筑类型	□公建　□住宅 □工业　□其他
	建筑高度（m）		建设性质	□新建　□扩建　□改建
	监理单位			
	设计单位			
	勘察单位			
	总包（施工）单位			
构造特征	地基与基础			
	柱、内外墙			
	梁、板、楼盖			
	外墙内饰			
	内墙装饰			
	楼地面装饰			
	屋面构造			
	防火设备			
机电系统名称				
其他				

建设、设计、勘察、施工、监理机构
现场管理人员的基本信息

工程名称					
工程地址					
建设单位 （盖章）					
项目负责人		身份证号码		联系方式	
勘察单位					
项目负责人		职业资格 证书号		联系方式	
设计单位					
项目负责人		职业资格 证书号		联系方式	
施工单位					
项目经理		职业资格 证书号		联系方式	
监理单位					
总监理工程师		职业资格 证书号		联系方式	

建设、设计、勘察、施工、监理机构
项目负责人的基本信息

单位工程名称				施工合同范围	
姓名	岗位职务	技术职称	专业	岗位证书名称及证号	联系电话
建设单位项目负责人及主要管理人员名单					
设计单位项目负责人及主要管理人员名单					
勘察单位项目负责人及主要管理人员名单					
施工单位项目负责人及主要管理人员名单					
监理单位项目负责人及主要管理人员名单					
建设单位（盖章） 年　月　日					

法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书：

JZ-A-A700-0401-□□□□□

法定代表人授权书

（式样）

兹授权我单位_____（姓名）担任_____

_____工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓　名		身份证号	
注册执业资格		注册执业证号	
被授权人签字：			

授权单位（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权日期：_____年_____月_____日

JZ-A-A700-0402-□□□□□

工程质量终身责任承诺书

（式样）

本人受_____单位（法定代表人_____）授权，担任_____工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承 诺 人 签 字：_____

身　份　证　号：_____

注册执业资格：_____

注册执业证号：_____

签　字　日　期：_____年___月___日

实施依据：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》、《住房城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（建办质[2014]44 号）

第二章：监理文件（B）

说　明

一、监理文件中除以下文件需用企业公章外，均可采用项目章：

1. 工程项目监理规划；

2. 工程开工报审表中施工单位用章。

二、编制依据

1. 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

2. 《建设工程监理工作标准》DBJ33/T 1104-2022

3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013（2013 年 11 月 1 日发布，自 2014 年 6 月 1 日起实施）

4. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014(2019 年版)

5. 《建筑工程施工质量验收检查用表统一标准》DB33/T1192-2020（2020 年 3 月 5 日发布，自 2020 年 8 月 1 日起施行）

6. 《混凝土结构工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T1237-2021（2021 年 2 月 8 日发布，自 2021 年 6 月 1 日起施行）

7. 《建筑节能工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T 1265-2021（2021 年 12 月 27 日发布，自 2022 年 3 月 1 日起施行）

8. 《房屋建筑工程电子文件归集标准》 DBJ33/T 1335-2024

9. 关于印发新版《建筑工程施工质量验收检验批检查用表》的通知（浙建发【2002】234 号文）

10. 涉及相关规范性文件相关条款、标准规范相关条款

第一节：B1 监理管理文件

JZ-B-B100-0100-□□□□□

_____工程项目监理规划

总监理工程师（签名）：_____

监理单位技术负责人（签名）：_____

监理单位（盖章）_____

年　月　日

说明

一、监理规划应包括下列主要内容:

(1)工程概况。

(2)建设工程监理工作的范围、内容和目标。

(3)建设工程监理工作依据。

(4)建设工程监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。

(5)工程重点、难点及控制要点。

(6)工程质量控制。

(7)工程进度控制。

(8)工程造价控制。

(9)施工安全监理方案。

(10)组织协调。

(11)合同与信息管理。

(12)建设工程监理工作制度。

(13)建设工程监理工作设施。

(14)拟编制的监理实施细则。

二、在建设工程监理工作实施过程中,当实际情况或条件发生变化需要调整监理规划时,应由总监理工程师组织专业监理工程师修改,经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。

JZ-B-B100-0200-□□□□□

_____工程项目（专业工程名称）监理实施细则

专业监理工程师（签名）：_____

总监理工程师（签名）：_____

项目监理机构（盖章）

年　月　日

说明

监理实施细则应包括下列主要内容:

(1)专业工程特点。

(2)建设工程监理工作流程。

(3)建设工程监理工作要点。

(4)建设工程监理工作方法及措施。

JZ-B-B100-0600-□□□□□

（工程名称）

监理工作总结

总监理工程师（签名）：_____

监理项目机构（盖章）

年　　月　　日

说明

监理工作总结应包括下列主要内容：

1. 工程概况；
2. 项目监理机构；
3. 建设工程监理合同履行情况；
4. 监理工作成效（需对项目三控目标管理和目标完成情况（合理化建议）进行叙述、建议对项目重点、难点、亮点情况进行一定描述）；
5. 监理工作中发现的问题及其处理情况；
6. 建议和说明。

JZ-B-B100-1000-□□□□□

工程暂停令

工程名称	

致_____（施工单位）：

由于_____原因，现通知你方于_____年_____月_____日_____时起，暂停_____部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

项目监理机构　（盖章）

总监理工程师　（签字 、加盖执业印章）

年　月　日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

JZ-B-B100-1100-□□□□□

工程复工报审表

工程名称	

致_____（项目监理机构）：

编号为_____（工程暂停令）所停工的_____部位，现已满足复工条件，我方申请于_____年____月____日复工，请予以审批。

附件：　口证明文件资料

施工项目部（盖章）

项目经理　（签字）

年　月　日

审查意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年　月　日

审批意见：

建设单位　（盖章）

建设单位代表　（签字）

年　月　日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

JZ-B-B100-1200-□□□□□

工程开工令

工程名称	

致_____（施工单位）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，

开工日期为：_____年____月____日。

附件： 工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

JZ-B-B100-1300-□□□□□

工程复工令

工程名称	

致_____（施工单位）：

我方发出的编号为_____《工程暂停令》，要求暂停_____部位（工序）施工，经查已具备复工条件。现通知你方于_____年____月___日___时起恢复施工。

附件： 工程复工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

第二节：B2进度控制文件

JZ-B-B200-0100-□□□□□

工程开工报审表

工程名称	

致_____（建设单位）

_____（项目监理机构）：

我方承担的_____工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特此申请于_____年_____月_____日开工，请予以审批。

附件：证明文件资料

口施工现场质量管理检查记录表

口施工许可证

口规划放样定点记录

口工程测量控制点移交记录

施工单位　（盖章）

项目经理　（签字）

年　月　日

审查意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年　月　日

审批意见：

建设单位　（盖章）

建设单位代表　（签字）

年　月　日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

JZ-B-B300-0100-□□□□□

质量事故报告及处理资料

工程名称：_____

致：_____（建设单位）

_____年_____月_____日_____时在_____工程施工中发生工程质量事故。报告如下：

1.经过情况及原因的初步分析：

2.性质：

3.造成损失及人员伤亡：

直接经济损失约_____万元，伤_____人，亡_____人。

待进行现场调查并提出处理方案后报你单位。

项目监理机构（盖章）　　建设单位（盖章）

总监理工程师（签字）　　建设单位代表（签字）

年　月　日　　年　月　日

抄报：

注：本表一式四份，由监理机构填写后报建设单位，并抄送设计、施工单位各一份，重大质量事故报质监站。

JZ-B-B500-0100-□□□□□

工程临时/最终延期报审表

工程名称	

致_____（项目监理机构）：

根据施工合同_____（条款），由_____的原因，我方申请工程临时/最终延期_____（日历天），请予批准。

附件：1.工程延期依据及工期计算

2. 证明材料

施工项目部 （盖章）

项目经理 （签字）

年 月 日

审核意见：

口同意临时/最终延长工期_____（日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的_____年_____月_____日延迟到_____年_____月_____日。

口不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

项目监理机构 （盖章）

总监理工程师 （签字 、加盖执业印章）

年 月 日

审批意见：

建设单位 （盖章）

建设单位代表 （签字）

年 月 日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

第五节：B6监理验收文件

JZ-B-B600-0100-□□□□□

建筑工程竣工移交书

规划许可证号：

施工许可证号：

工程项目名称：

单位工程名称：

竣工日期：

建设单位：（盖章）　　监理单位：（盖章）

施工单位：（盖章）　　相关单位：（盖章）

接收单位：（盖章）

移交人：　　移交日期：

接收人：　　接收日期：

说明

建筑工程竣工移交资料应按《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014(2019 年版)的《附录 A 建筑工程文件归档范围》与《房屋建筑工程电子文件归集标准》 DBJ33/T 1335-2024 的《附录 A 房屋建筑工程电子文件归集类目》相关文件归档范围进行移交归档。

第三章：施工文件（C）

说　明

一、施工文件中除以下文件需用企业公章外，均可采用项目章：

1. 图纸会审记录

2. 工程开工报告、工程复工报告

3. 装配式建筑评价汇总表

4. 中间结构验收记录

5. 地基与基础、主体结构、节能分部工程质量验收记录

6. 单位工程住宅工程分户质量检验汇总表、表 03　全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表

7. 单位工程质量竣工验收记录、表 2　单位工程质量控制资料核查记录、表 3　单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、表 4　单位工程观感质量检查记录

8. 工程甩项报告

二、分包单位说明

专业分包单位施工时，施工文件用表无“分包单位”栏的，分包单位相关内容填写在“施工单位”相应栏中。

三、编制依据：

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013（2013 年 11 月 1 日发布，自 2014 年 6 月 1 日起实施）

2. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014(2019 年版)

3. 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011

4. 《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158-2011

5. 《建筑工程施工质量验收检查用表统一标准》DB33/T1192-2020（2020 年 3 月 5 日发布，自 2020 年 8 月 1 日起施行）

6. 《混凝土结构工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T1237-2021（2021 年 2 月 8 日发布，自 2021 年 6 月 1 日起施行）

7. 《建筑节能工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T 1265-2021（2021 年 12 月 27 日发布，自 2022 年 3 月 1 日起施行）

8. 《房屋建筑工程电子文件归集标准》 DBJ33/T 1335-2024

9. 《住宅工程分户质量检验技术规程》DB33/T 1140-2017（2017 年 8 月 30 日发布，自 2017 年 12 月 1 日起实施）

10. 《全装修住宅室内装饰工程质量验收规范》DB33/T 1132-2017（2017 年 1 月 22 日发布，自 2017 年 7 月 1 日起实施）

11. 关于印发新版《建筑工程施工质量验收检验批检查用表》的通知（浙建发【2002】234 号文）

12. 《建设工程质量检测技术管理标准》（DBJ33/T 1320-2024，2024 年 10 月 1 日实施）

13. 《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第 57 号）（2022 年 12 月 29 日发布，自 2023 年 3 月 1 日起施行）

14. 住房城乡建设部办公厅关于实施《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》有关问题的通知（建办质〔2024〕36 号）（2024-07-26）

15. 《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1 号）

16. 《浙江省建设工程质量检测管理实施细则的通知》（浙建〔2023〕12 号）（2023-12-27）

涉及相关规范性文件、标准规范

第一节：C1 施工管理文件

JZ-C-C100-0500-□□□□□

建设单位质量事故勘查记录

工程名称：

致：_____（监理单位）

____年__月__日__时，在_____（部位）发生_____的工程质量问题（事故），现报告如下：

1、原因：（初步调查结果及现场情况报告）

2、性质或类型：

3、造成损失：

4、应急措施：

5、初步处理意见：

承包单位（章）：_____

项目经理：_____

日　　期：　　年　月　日

抄报：	项目监理机构签收： 项目监理机构（章）： 总/ 专业监理工程师： 日　　期：　　年　月　日

本表一式三份建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

JZ-C-C100-0600-□□□□□

建设工程质量事故报告书

工程名称：

致：_____（监理单位）

我方于____年__月__日提出的发生_____的质量问题（事故）的报告，经认真研究后，现提出处理方案，请予审批。

附件：

1、工程质量问题（事故）详细报告；

2、工程质量问题（事故）技术处理方案。

承包单位（章）：_____

项目经理：_____

日　　期：　　年　月　日

建设单位审查意见：	设计单位审查意见：	项目监理机构审查意见：	有关部门意见：
建设单位（章）： 项目负责人： 日期：　年 月　日	项目设计单位（章）： 结构工程师或建筑师： 日期：　年 月　日	项目监理机构（章）： 总/ 专业监理工程师： 日期：　年 月　日	有关部门（章）： 代　　表： 日期：　年 月　日

本表相关单位各存一份。

JZ-C-C100-0800-□□□□□

见证试验检测汇总表

工程名称		编　　号		
		填表日期		
建设单位		检测单位		
监理单位		见证人员		
施工单位		取样人员		
试验项目	应试验组/次数	见证试验组/次数	不合格次数	备注
施工单位盖章:		监理单位盖章:		

第二节：C2 施工技术文件

JZ-C-C200-0400-□□□□□

图纸会审记录

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2"></td><td>日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">地点</td><td colspan="2"></td><td>专业名称</td><td></td></tr>
<tr><td>序号</td><td>图号</td><td colspan="2">图纸问题</td><td colspan="2">设计院答复意见</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">会签栏</td><td>建设单位</td><td>设计单位</td><td>监理单位</td><td>勘察单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>项目负责人：
（公章）</td><td>项目负责人：
（公章）</td><td>总监理工程师：
（公章）</td><td>项目负责人：
（公章）</td><td>项目负责人：
（公章）</td></tr>
</table>

会 议 签 到 表

时　间		地 点	
会议名称（内容）			

参　加　人　员			参　加　人　员		
姓 名	单　位	职　务	姓 名	单　位	职　务

经办部门：　　记 录：

JZ-C-C200-0500-□□□□□

工程设计联系单

设计单位：　　资质等级：　　证书编号：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>工程号</td><td></td></tr>
<tr><td>子项名称</td><td colspan="2"></td><td>编　号</td><td></td></tr>
<tr><td>抄送单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位意见：

经办人签名(盖章)：　　年　月　日</td><td colspan="3">相关单位意见：

签名（盖章）：</td></tr>
<tr><td>项目现场负责人</td><td></td><td>校　对</td><td></td><td>设　计</td><td></td></tr>
<tr><td>项 目 负 责</td><td></td><td>审　核</td><td></td><td>专业负责人</td><td></td></tr>
</table>

第　页，共　页　　年　月　日

JZ-C-C200-0600-□□□□□

工程联系单

工程名称		工程部位	
事由：			
核定内容			
分包单位意见： 签字（盖章）： 年　月　日		总承包单位意见： 签字（盖章）： 年　月　日	
监理单位意见： 签字（盖章）： 年　月　日			
设计单位意见： 签字（盖章）： 年　月　日			
建设单位意见： 签字（盖章）： 年　月　日			

JZ-C-C200-0601-□□□□□

工程洽商记录

工程名称：

施工单位		专业名称	
提出单位名称		日　期	

序号	图号	洽　商　内　容

施工单位（项目章）	项目监理机构（项目章）	设计单位（项目章）	建设单位（项目章）
项目负责人（签字）： 年　月　日	总监理工程师（签字）： 年　月　日	项目负责人（签字）： 年　月　日	项目负责人（签字）： 年　月　日

注：本表由提出洽商单位填写。

第三节：C3 进度造价文件

JZ-C-C300-0100-□□□□□

工程开工报告

工程名称			结构类型	
建设单位		电话：	项目负责人	
施工单位		电话：	项目负责人	
勘察单位		电话：	项目负责人	
设计单位		电话：	项目负责人	
监理单位		电话：	总监理工程师	
工程地址			现场电话	
建筑面积（㎡）		其中：地下建筑：　　㎡；地面建筑：　　㎡		
合同造价（万元）		其中：土建：　　万元；装修：　　万元； 安装：　　万元；园林绿化：　　万元。		
开工日期	年　月　日		计划竣工日期	年　月　日
建设工程施工许可证签发单位及编号		签发单位： 编号：		
施工准备安全措施落实情况				
施工单位（签章）				
监　理（建设）单　位（签章）				

本报告一式四份，经监理（建设）单位、施工单位盖公章后，监理（建设）、施工、设计、行业主管部门各执一份。

JZ-C-C300-0200-□□□□□

工程复工报告

工程名称		建设单位		要求复工日期	年　月　日
监理单位		施工单位		实际停工天数	
复工条件具备情况：					
施工单位签章	年　月　日	监理单位审批意见	年　月　日	建设单位审批意见	年　月　日

本报告一式三份，报监理（建设）单位审批后，施工、监理、建设单位各留存一份。

第四节：C4 施工物资出厂质量证明及进场检测文件

C4-CC 出厂质量证明文件及检测报告

JZ-C-C4CC-0100-□□□□□

钢筋出厂证明文件及检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	进场时间	品种规格	生产厂家	炉罐（批）号	数量（吨）	质保编号	所用部位	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理： （盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师： （盖章） 年　月　日

注：1、汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。2、试验报告为复试报告。

钢筋出厂证明文件

说 明

1、钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。

检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2、成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行有关标准的规定。

对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过 30t 为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取 1 个钢筋试件，总数不应少于 3 个。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

3、对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用 HRB400E、HRB500E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋，其强度和最大力总延伸率的实测值应符合下列规定：

1）抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；

2）屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30；

3）最大力总延伸率不应小于 9% 。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查抽样检验报告。

4、由采购单位提供相关质量证明文件，相关的数据等应符合图纸设计及《混凝土结构工程施工质量验收检查用表标准》DB33_T1237、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 等规范要求。

隔热保温出厂证明文件

说 明

由采购单位提供，相关的数据等应符合图纸设计及《建筑节能工程施工质量验收检查用表标准》 DB33/T 1265、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 等规范要求。

防水(防腐)材料出厂证明文件汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	进场时间	品种、规格	生产厂家	数量	质保编号	所用部位
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日				复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日		

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C4CC-0301-□□□□□

防水（防腐）材料出厂证明文件

说 明

由采购单位提供，相关的数据等应符合图纸设计及《地下防水工程质量验收检查用表标准》DB33/T 1229、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 等规范要求。

JZ-C-C4CC-0400-□□□□□

商品混凝土出厂证明文件

说 明

由采购单位提供，相关的数据等应符合图纸设计及《混凝土结构工程施工质量验收检查用表标准》DB33_T1237、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 等规范要求。

JZ-C-C4CC-0500-□□□□□

预拌砂浆出厂证明文件

说 明

由采购单位提供，相关的数据等应符合图纸设计及《砌体结构工程施工质量验收检查用表标准》DB33_T1216、《砌体结构通用规范》GB 55007、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203等规范要求。

其他施工物资产品合格证、出厂检验报告：

装配式混凝土预制构件出厂合格证

<table>
<tr><td colspan="3">企业名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="3">工程名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="3">企业地址</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">工程地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">企业电话</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">工地电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">构件名称</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">执行标准</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">商标
（图形/方字）</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="3">企业登记备案证编号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">混凝土强度报告编号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">出厂日期</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">设计图纸编号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">构件体积</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">砂氯离子含量
（≤0.01%）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">主要质量技术指标</td><td rowspan="2">表面质量</td><td>检验项目</td><td>露筋</td><td>孔洞</td><td>蜂窝</td><td colspan="2">麻面、掉皮鼓泡、起皮</td><td colspan="2">表面空鼓、起砂、掉角</td><td>裂缝</td><td>表面清洁</td><td>构件标识</td></tr>
<tr><td>检验结果</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">尺寸检验</td><td>检验项目</td><td>长</td><td>宽</td><td>厚</td><td colspan="2">对角线差</td><td>表面平整度</td><td>侧向弯曲</td><td>翘曲</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检验结果</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预留预埋</td><td>检验项目</td><td colspan="2">预留孔洞、槽</td><td>预埋件</td><td colspan="2">预留钢筋</td><td colspan="4">钢筋保护层厚度</td></tr>
<tr><td>检验结果</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">钢筋力学性能的评定结果</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">构件类型</td><td rowspan="2">产品编号</td><td colspan="4">混凝土抗压强度（MPa）</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>生产日期</td><td>设计强度</td><td>出厂强度</td><td>检验结果</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">检验结论</td><td colspan="4"></td><td>审核人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">检验部门章</td><td></td><td colspan="4">签发日期</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

C4-FS 进场复试报告

钢材试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0100-□□□□□

钢材试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种规格	牌号	质保单编号/炉罐（批）号	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日

注：1、汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。
　　2、钢筋试验报告汇总按钢筋出厂证明文件汇总表汇总，其他钢材按该表汇总。

检验检测机构名称（***公司）

钢筋力学性能、工艺性能、重量偏差检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____ 检测类别：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

判定依据：_____ 收样日期：_____

主要设备：_____ 检测日期：_____

检测地址：_____ 检测环境：_____ 样品来源：_____

样品信息	样品编号							
	样品种类							
	钢筋牌号							
	公称直径（mm）							
	炉号（批号）							
	生产厂家							
	代表数量（t）							
	样品状态							
力学性能	检测依据							
	下屈服强度 R_{eL}（MPa）	技术要求						
		检测结果						
	抗拉强度 R_m（MPa）	技术要求						
		检测结果						
	断后伸长率 A（%）	技术要求						
		检测结果						
	最大力总延伸率 A_{gt}（%）	技术要求						
		检测结果						
	R^{o}_{m}/R^{o}_{eL}	技术要求						
		检测结果						
	R^{o}_{eL}/R_{eL}	技术要求						
		检测结果						
工艺性能	检测依据							
	弯曲	弯曲压头直径（mm）						
		弯曲角度（°）						
		表面裂纹检验	技术要求					
			检测结果					
	反向弯曲	弯曲压头直径（mm）						
		弯曲角度（°）						
		表面裂纹检验	技术要求					
			检测结果					
重量偏差	检测依据							
	技术要求							
	检测结果							
结　论								
备　注								

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

普通混凝土用冷轧带肋钢筋检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	种类牌号		公称直径（mm）		代表数量	
	样品数量		样品描述		出厂批次	
	样品来源		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸	规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ (MPa)				
		抗拉强度 R_m（MPa）				
		$R_m/R_{p0.2}$				
		断后伸长率 A（%）				
		最大力总延伸率 A_{gt}（%）				
2	重量偏差（%）					
3	弯曲					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

预应力混凝土用冷轧带肋钢筋检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	种类牌号		公称直径（mm）		样品数量	
	样品来源		样品描述		代表数量	
	出厂批次		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸	规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ (MPa)				
		抗拉强度 R_m（MPa）				
		$R_m/R_{p0.2}$				
		断后伸长率 A（%）				
		最大力总延伸率 A_{gt}（%）				
2	重量偏差（%）					
3	反复弯曲					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

水泥试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0200-□□□□□

水泥试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	强度等级	质保单编号/出厂编号	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

水泥检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品数量		水泥品种/强度等级	**/**	出厂编号/代表批量	**/**
	样品来源		样品描述			
	出厂日期		生产厂家或商标			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要检测设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	细度	比表面积（m^2/kg）				
		45μm筛孔筛余，（%）				
2	凝结时间	初凝（min）				
		终凝（min）				
3	安定性	沸煮法				
		压蒸法				
4	三氧化硫含量（%）					
5	氧化镁含量（%）					
6	氯离子含量（%）					
7	碱含量（%）					
8	强度	3天抗折强度（MPa）			单个强度值 / 平均值	
		3天抗压强度（MPa）				
		28天抗折强度（MPa）				
		28天抗压强度（MPa）				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

砂试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0300-□□□□□

砂试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	规格	生产厂家（产地）	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日		

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

建设用砂检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格		样品数量		样品描述	
	代表批量		生产厂家或产地		样品来源	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求			检测结果	单项判定
			Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类		
1	含泥量（%）						
2	泥块含量（%）						
3	亚甲蓝值（g/kg 或快速试验）						
	石粉含量（%）						
4	压碎指标（%）						
5	坚固性（%）						
6	片状颗粒含量（%）						
7	表观密度（kg/m³）						
8	松散堆积密度（kg/m³）						
9	空隙率（%）						
10	含水率（%）						
11	饱和面干吸水率（%）						
12	贝壳含量（%）						
13	氯离子含量（%）						

颗 粒 级 配								
方筛孔尺寸（mm）		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数
砂颗粒级配区	1区							
	2区							
	3区							
实测累计筛余（%）								
结　论								
备　注								

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

普通混凝土用砂检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格		样品数量		样品描述	
	代表批量		生产厂家或产地		样品来源	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求（混凝土强度等级）			检测结果	单项判定
			≥C60	C55~C30	≤C25		
1	含泥量（%）						
2	泥块含量（%）						
3	亚甲蓝值（g/kg 或快速试验）						
	石粉含量（%）						
4	总压碎值指标（%）						
5	坚固性（%）						
6	表观密度（kg/m³）						
7	堆积密度（kg/m³）						
8	空隙率（%）						
9	含水率（%）						
10	吸水率（%）						
11	贝壳含量（%）						
12	氯离子含量（%）						

筛 分 析

公称粒径		5.00mm	2.50mm	1.25mm	630μm	315μm	160μm	细度模数
砂颗粒级配区	Ⅰ区							
	Ⅱ区							
	Ⅲ区							
实测累计筛余（%）								
结　论								
备　注								

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

碎（卵）石试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0400-□□□□□

碎（卵）石试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	规格	生产厂家（产地）	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日				复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

建设用碎（卵）石检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格		样品数量		样品描述	
	代表批量		生产厂家或产地		样品来源	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求			检测结果	单项判定
			Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类		
1	卵石含泥量或碎石泥粉含量（%）						
2	泥块含量（%）						
3	针、片状颗粒含量（%）						
4	压碎指标（%）						
5	坚固性（%）						
6	不规则颗粒含量（%）						
7	表观密度（kg/m³）						
8	堆积密度（kg/m³）						
9	连续级配松散堆积空隙率（%）						
10	吸水率（%）						
11	含水率（%）						
12	岩石抗压强度（MPa）						

颗 粒 级 配												
方孔筛孔边长（mm）	2.36	4.75	9.50	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	53.0	63.0	75.0	90
技术要求												
实测累计筛余(%)												
结　论												
备　注												

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

普通混凝土用碎（卵）石检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格		样品数量		样品描述	
	代表批量		生产厂家或产地		样品来源	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求（混凝土强度等级）			检测结果	单项判定
			≥C60	C55~C30	≤C25		
1	含泥量（%）						
2	泥块含量（%）						
3	针、片状颗粒含量						
4	压碎值指标（%）		C60~C40		≤C35		
5	坚固性（%）						
6	表观密度（kg/m³）						
7	堆积密度（kg/m³）						
8	紧密密度（kg/m³）						
9	空隙率（%）						
10	吸水率（%）						
11	含水率（%）						
12	岩石抗压强度（MPa）						

颗粒级配												
方孔筛尺寸（mm）	2.36	4.75	9.5	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	53	63	75	90
技术要求												
实测累计筛余（%）												
结　论												
备　注												

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

外加剂试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0500-□□□□□

外加剂试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种/型号/规格	质保单编号/出厂日期	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：（盖章） 年　月　日				复查结论： 总监理工程师：（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土外加剂检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

监理单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品种类		样品数量		样品描述	
	出厂日期		出厂编号/代表批量		样品来源	
	生产厂家或商标					
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	含固量（%）					
2	含水率（%）					
3	密度（g/cm^3）					
4	细度（%）					
5	pH 值					
6	硫酸钠含量（%）					
7	氯离子含量（%）					
8	总碱量（%）					
9	减水率（%）					
10	泌水率比（%）					
11	含气量（%）					
12	1h 经时变化量	坍落度（mm）				
		含气量（%）				
13	凝结时间差（min）	初凝时间				
		终凝时间				
14	抗压强度比（%）	1d				
		3d				
		7d				
		28d				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土膨胀剂检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

监理单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品种类		样品数量		样品描述	
	出厂日期		出厂编号/代表批量		样品来源	
	生产厂家或商标					
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	细度	比表面积（m^2/kg）				
		1.18mm 筛筛余（%）				
2	凝结时间（min）	初凝				
		终凝				
3	抗压强度（%）	7d				
		28d				
4	限制膨胀率（%）	水中 7d				
5		空气中 21d				
6	氧化镁含量（%）					
7	碱含量（%）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

防水涂料试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0600-□□□□□

防水涂料试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	型号规格	合格证编号/出厂日期	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：（盖章） 年　月　日				复查结论： 总监理工程师：（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

防水涂料检测报告（一）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	固体含量（%）					
2	拉伸强度（MPa）					
3	断裂伸长率(%)					
4	耐热度(℃)					
5	低温柔性/低温弯折					
6	不透水性					
7	低温柔度	标准条件				
8	断裂伸长率(%)	标准条件				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水涂料检测报告（二）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	固含量（%）					
2	延伸性（mm）					
3	耐热性(℃)					
4	低温柔性					
5	粘结性能	干燥基面				
		潮湿基面				
6	热老化（70℃，168h）	延伸性（mm）				
		低温柔性				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

防水卷材试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0700-□□□□□

防水卷材试验报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	型号规格	合格证编号/出厂日期	生产厂家	代表数量（㎡）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理：（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：（盖章） 年　月　日

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

防水卷材检测报告（一）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目			检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	可溶物含量（g/m²）						
2	拉力	最大峰拉力（N/50mm）	横向				
			纵向				
		次高峰拉力（N/50mm）	横向				
			纵向				
		试验现象	横向				
			纵向				
	延伸率	最大峰时延伸率（%）	横向				
			纵向				
		次高峰时延伸率（%）	横向				
			纵向				
3	低温柔性						
4	热老化后低温柔性						
5	不透水性						
6	耐热度/耐热性						
7	接缝剥离强度（N/mm）						
8	钉杆撕裂强度（N）						
9	厚度(mm)						
10	单位面积质量（kg/m²）						
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水卷材检测报告（二）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目			检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	可溶物含量（g/m²）						
2	拉伸性能	拉力（N/50mm）	横向				
			纵向				
		最大拉力时延伸率（%）	横向				
			纵向				
		断裂延伸率（%）	横向				
			纵向				
		拉伸时现象	横向				
			纵向				
3	低温柔性						
4	热老化后低温柔性						
5	不透水性						
6	耐热性						
7	剥离强度(N/mm)	卷材与卷材					
		卷材与铝板					
		与水泥砂浆（无处理）					
8	持粘性（min）						
9	自粘沥青再剥离强度(N/mm)						
10	厚度 mm						
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水卷材检测报告（三）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目			检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸性能	拉力（N/50mm）	横向				
			纵向				
		拉伸强度（MPa）	横向				
			纵向				
		最大拉力时伸长率（%）	横向				
			纵向				
		断裂伸长率（%）	横向				
			纵向				
		拉伸时现象	横向				
			纵向				
2	低温弯折性						
3	热处理尺寸变化率（%）						
4	耐热性						
5	不透水性						
6	抗冲击性能/抗穿孔性						
7	与后浇混凝土剥离强度(N/mm)		无处理				
8	中间胎基上面树脂层厚度（mm）						

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水卷材检测报告（四）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目			检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸性能	断裂拉伸强度（MPa）	常温				
		拉断伸长率（%）	常温				
2	撕裂强度(kN/m)/(N)						
3	不透水性						
4	低温弯折						
5	加热伸缩量（mm）	延伸					
		收缩					
6	热老化保持率(80℃，168h)	断裂拉伸强度保率（%）					
		拉断伸长率保持率（%）					
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

砖（砌块）试验报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0800-□□□□□

砖（砌块）试验报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种规格	强度	质保单编号/出厂编号	生产厂家	代表数量（块）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

砖检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗压强度(MPa)	平均值				
		标准值				
		单块最小值				
2	抗折强度(MPa)	平均值				
		单块最小值				
3	干密度（kg/m^3）					
4	吸水率（%）					
5	抗渗性能（mm）	水面下降最大高度				
6	抗冻性能	冻后外观				
		质量损失率（%）				
		冻后抗压强度（MPa）				
		抗压强度损失率（%）				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

蒸压加气混凝土砌块检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗压强度(MPa)	平均值				
		单块最小值				
2	抗折强度(MPa)	平均值				
		单块最小值				
3	干密度（kg/m^3）					
4	吸水率（%）					
5	抗渗性能（mm）	水面下降最大高度				
6	抗冻性能(%)	质量损失平均值				
		抗压强度损失平均值				
7	导热系数（干态）/[W/(m•K)]					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

预应力筋复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-0900-□□□□□

预应力筋复试报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	型号规格	级别	质保单编号/炉批号	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢绞线力学性能检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

监理单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格及级别		公称直径（mm）		样品数量	
	代表数量		样品描述		样品来源	
	出厂批次		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果			单项判定
1	整根钢绞线的最大力 F_m（kN）						
2	0.2%屈服力 $F_{p0.2}$（kN）						
3	最大力总延伸率 A_{gt}（%）						
4	应力松弛性能						
5	弹性模量（GPa）						
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

预应力锚具、夹具和连接器复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-1000-□□□□□

预应力锚具、夹具和连接器复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	质保单编号/出厂批次	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

锚具、夹具及连接器检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

监理单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	出厂批次		样品描述			
	样品来源		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
	洛氏硬度（HRC、HRB、HRA……）				

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

锚具组装件疲劳荷载性能检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测要求	1	2	3
1	荷载上限（kN）			
2	荷载下限（kN）			
3	循环次数			
4	加载频率（Hz）			
序号	检测结果			
1	循环完成后锚具状态			
2	预应力筋总截面面积Ap(mm^2)			
3	预应力筋断裂面积A(mm^2)			
4	A/A_p			
技术指标				
单项结论				
结　论				
备　注				

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

锚具组装件静载锚固性能检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	试验编号		生产单位		型号规格/强度级别	产品批号
	样品名称	锚具				
		夹片				
		钢绞线				
	样品数量		孔数		检测类别	
	样品来源		样品描述			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	检测依据					

检测结果					
序号	检测内容		1	2	3
1	实测极限拉力 Fapu（kN）				
2	效率系数 ηa				
3	总应变 εapu（%）				
4	试验后状态	夹片			
5		锚板			
6		钢绞线			
7		其他			
8	实测钢绞线平均极限拉力（kN）				
标准要求					
结果判定					
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构用钢材复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-1601-□□□□□

钢结构用钢材复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	质保单编号/炉批号	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢材检测报告（一）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	厚度标准值（mm）	实测厚度平均值（mm）	实测厚度偏差值（mm）	技术要求允许偏差（mm）	单项判定
1	钢材厚度偏差						
2							
3							
4							
5							
6							
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

钢材检测报告（二）

委托单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 报告编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程部位：＿＿＿＿＿＿＿＿

见证单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿见证人/编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格材质		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果				单项判定
1	拉伸试验	上屈服强度 R_{eH} (MPa)							
2		抗拉强度 R_m (MPa)							
3		断后伸长率 A (%)							
4		断面收缩率 Z(%)							
5	弯曲试验（D=　）								
6	夏比冲击试验（J） 吸收能量代号（　） 试验温度（　℃）				单个测值			平均值	
结　论									
备　注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

钢材检测报告（三）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格材质		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	化学成分	碳(%)				
2		硫(%)				
3		锰(%)				
4		磷(%)				
5		硅(%)				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构用防火涂料复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-1700-□□□□□

钢结构用防火涂料复试报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	型号规格	出厂编号/出厂日期	生产厂家	代表数量（t）	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢结构防火涂料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	制样环境温湿度		试件涂层厚度（mm）		养护时间	
	样品来源		生产厂家		出厂日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗压强度（MPa）				
2	粘结强度（MPa）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构用焊接材料复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-1800-□□□□□

钢结构用焊接材料复试报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

焊接材料检测报告

委托单位: _____ 报告编号: _____

工程名称: _____

施工单位: _____ 工程部位: _____

见证单位: _____ 见证人/编号: _____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	试件规格		样品数量		出厂编号/代表批量	
	焊材牌号		试件母材 材质规格		焊后热处理	
	样品来源		生产厂家		出厂日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果		单项判定
1	力学性能	抗拉强度（MPa）					
2		屈服强度（MPa）					
3		断后伸长率（%）					
4	冲击试验（J）	吸收能量代号 （　　） 试验温度 （　　℃）				平均值	
5	化学成分	碳					
6		硫					
7		锰					
8		磷					
9		硅					
10		铬					
11		镍					
12		铜					
结　论							
备　注							

批准:　　审核:　　检测:　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构用高强度大六角螺栓连接副复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-1900-□□□□□

钢结构用高强度大六角螺栓连接副复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

<table>
<tr><td rowspan="3">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>规格/
性能等级</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>生产厂家</td><td></td><td>出厂日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

序号	检测项目	检测依据	检测结果								技术要求	单项判定
1	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数		平均值									
2			标准差									
3			施拧扭矩 T（N·m）								/	/
结　论												
备　注												

批准:　　审核:　　检测:　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-2000-□□□□□

钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

<table>
<tr><td rowspan="3">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>规格/
性能等级</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>生产厂家</td><td></td><td>出厂日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>检测依据</td><td>技术要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力</td><td>平均值</td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>标准差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结　论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-2100-□□□□□

幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

铝塑复合板检测报告

委托单位			报告编号		
工程名称			工程部位		
见证单位			见证人		
样品名称			规格类型		
生产厂家（商标）			样品状态		
样品数量			样品代表数量（批次）		
收样日期			检测类别		
检测地址			检测日期		
检测项目					
检测依据					
判定依据					
主要检测设备					
序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项评定
1	剥离强度				
结论	检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日				
备注					

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

幕墙玻璃光学热工性能检测报告

委托单位		报告编号	
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格类型	
生产厂家（商标）		样品状态	
样品数量		样品代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	
检测地址		检测日期	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			
样品信息			
玻璃构造		样品尺寸	
玻璃膜号		填充气体	
检测结果			

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	可见光透射比				
2	太阳得热系数				
3	传热系数				
结论		检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日			
备注		（检测环境等）			

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

中空玻璃密封性能检测报告

委托单位			报告编号		
工程名称			工程部位		
见证单位			见证人		
样品名称			规格类型		
生产厂家（商标）			样品状态		
样品数量			样品代表数量（批次）		
收样日期			检测类别		
检测地址			检测日期		
检测项目					
检测依据					
判定依据					
主要检测设备					
序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项评定
1	密封性能(露点)				
结论	检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日				
备注					

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑用硅酮结构密封胶检测报告（一）

<table>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3"></td><td>报告编号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3"></td><td>工程部位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>见证单位</td><td colspan="3"></td><td>见证人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>样品名称</td><td colspan="3"></td><td>规格类型</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生产厂家（商标）</td><td colspan="3"></td><td>样品状态</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>样品数量</td><td colspan="3"></td><td>样品代表数量（批次）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>收样日期</td><td colspan="3"></td><td>检测类别</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="3"></td><td>检测日期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主要检测设备</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="8">样品相关信息</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基材</td><td>品种</td><td colspan="2">铝材</td><td colspan="4">玻璃</td></tr>
<tr><td>镀膜方法或型号规格</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">附件</td><td>品种</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">底涂料</td><td>是否用底涂料</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td colspan="2"></td><td>品种</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td colspan="2"></td><td>生产厂家</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">密封胶与基材的粘结性</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验项目</td><td colspan="2">技术要求</td><td colspan="2">检测结果</td><td colspan="2">判定</td></tr>
<tr><td>铝材</td><td>粘结破坏面积的百分率平均值(%)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>玻璃</td><td>粘结破坏面积的百分率平均值(%)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">密封胶与附件的相容性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">检验项目</td><td rowspan="3">标准要求</td><td colspan="4">试验试件</td><td colspan="3">对比试件</td><td rowspan="3">判定</td></tr>
<tr><td colspan="2">玻璃面朝下</td><td colspan="2">玻璃面朝上</td><td>玻璃面朝下</td><td colspan="2">玻璃面朝上</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>颜色及外观变化</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>玻璃粘结破坏百分率，%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>附件粘结破坏百分率，%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>结论</td><td colspan="9">检测专用章(盖章)
签发日期：　年　月　日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="9">（检测环境）</td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测报告

委托单位		报告编号	
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格类型	
生产厂家（商标）		样品状态	
样品数量		样品代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	
检测地址		检测日期	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			

序号	检验项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	外观					
2	密度（g/m³）					
3	下垂度(mm)					
4	表干时间（h）					
5	挤出性（ml/min）					
6	适用期					
7	弹性恢复率（%）					
8	拉伸模量，MPa	23℃				
		-23℃				
9	定伸粘结性					
10	浸水后定伸粘结性					
11	冷拉-热压后粘结性					
12	紫外线辐照后粘结性					
13	浸水光照后粘结性					
14	质量损失率（%）					
15	烷烃增塑剂					

结论	检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日
备注	（检测环境等）

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
石材用密封胶检测报告

委托单位				报告编号	
工程名称				工程部位	
见证单位				见证人	
样品名称				规格类型	
生产厂家（商标）				样品状态	
样品数量				样品代表数量（批次）	
收样日期				检测类别	
检测地址				检测日期	
检测项目					
检测依据					
判定依据					
主要检测设备					
序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	外观					
2	表干时间（h）					
3	下垂度	垂直放置				
		水平放置				
4	挤出性（ml/min）					
	弹性恢复率（%）					
5	拉伸模量，MPa	23℃				
6		-23℃				
7	质量损失（%）					
	定伸粘结性					
8	冷拉热压后粘结性					
9	浸水后定伸粘结性					
10	污染性	污染宽度（mm）				
		污染深度（mm）				
结论			检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日			
备注	（检测环境等）					

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

石材物理性能检测报告

委托单位			报告编号		
工程名称			工程部位		
见证单位			见证人		
样品名称			规格类型		
生产厂家（商标）			样品状态		
样品数量			样品代表数量（批次）		
收样日期			检测类别		
检测地址			检测日期		
检测项目					
检测依据					
判定依据					
主要检测设备					
序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项评定
1	干燥压缩强度(MPa)				
2	水饱和压缩强度(MPa)				
3	干燥弯曲强度(MPa)				
4	水饱和弯曲强度(MPa)				
5	吸水率（%）				
6	体积密度(g/cm3)				
7	抗冻性（耐冻融性）				
结论	检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日				
备注					

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、
风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-2200-□□□□□

散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果

自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

XXXXXXXXX 公司

供暖通风空调系统用绝热材料检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托信息	委托单位			
	工程名称		工程部位	
	见证单位		见证人	
样品信息	样品名称		规格类型	
	生产厂家		样品状态	
	样品数量		样品代表数量（批次）	
	收样日期		检测类别	
检测信息	检测地址		检测日期	
	检测项目	导热系数、密度、（真空）吸水率		
	检测依据			
	判定依据			
	主要检测设备			

	序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	导热系数（25℃）			
	2	密度（kg/m³）			
	3	吸水率（%）			

检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日
备　注	

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C4FS-2202-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：风机盘管机组性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

风机盘管机组性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格型号	
生产/制造单位		商标	
出厂编号		生产日期	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

风机盘管机组性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号					
检测结果					
检测项目	单位	检测结果	标准要求	单项结论	备注
风量					
输入功率					
供冷量					
供热量					
水阻力					
噪声					
备注	（根据 GB/T 19232 7.1 增加试验条件相关信息内容） （噪声测量应注明测量状态，背景噪声情况等环境条件）				

JZ-C-C4FS-2203-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：绝缘电线电缆检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

绝缘电线电缆检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品信息	样品名称		型号规格/等级	
	生产单位		使用部位	
	代表数量（批次）		样品编号	
	接收日期		样品状态	
	见证单位		见证人	
检测信息	工程地址		检测地址	
	检测环境		检测日期	
	检测项目			
	检测依据			
	判定依据			
	主要检测设备			

检测结果

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	标志	标志内容检查				
		标志连续性检查				
		标志耐擦性检查				
		标志清晰度检查				
		黄/绿组合色线芯分色比例				
2	结构检查					
3	绝缘厚度	最小值(mm)				
		平均值(mm)				
4	护套厚度	最小值(mm)				
		平均值(mm)				
5	外形尺寸平均外径(mm)					
6	椭圆度(mm)					
7	绝缘层机械性能	老化前拉力试验				
		老化后拉力试验				
		失重试验				

检测结果

第　页　共　页

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
8	绝缘层热延伸试验					
9	绝缘层热收缩试验					
10	护套层机械性能	老化前拉力试验				
		老化后拉力试验				
		失重试验				
11	护套层热延伸试验					
12	护套层热收缩试验					
13	导体	导体种类				
		绞合导体单线最少根数				
		导体直流电阻 R20(Ω/km)				
14	成品电缆电压试验					
15	绝缘线芯电压试验					
16	导体最高工作温度时绝缘电阻(MΩ·km)					
17	电缆单根垂直燃烧试验					
18	成品电缆阻燃性试验					
19	绝缘层气体腐蚀性试验					
20	护套层气体腐蚀性试验					
21	成品电缆烟密度试验					
检测结论			检测机构名称（***公司） 年　月　日			
备　注						

批准：　　审核：　　检测：

节能工程材料复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-2300-□□□□□

节能工程材料复试报告汇总表

工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	品种	型号规格	质保单编号/出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

XXXXXXXXX 公司
中空玻璃检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

程名称：_____

施工单位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称		规格型号		
	生产厂家		使用部位		
	样品数量		样品编号		
	收样日期		检测地址		
	玻璃厚度		代表数量（批次）		
检测信息	工程地址		检验检测类别		
	检测项目	露点			
	检测日期		检测环境		
	检测依据				
	判 定 依 据				
	主要检测设备				

	检测项目	标准条款号	标准要求	分编号	试样无结霜/结露的最高温度	单项判定
检测结果	露点			1		
				2		
				3		
				4		
				5		
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		

检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日
备　注	

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
建筑外墙外保温用岩棉板检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="5">样品信息</td><td>样品名称</td><td colspan="3"></td><td>规格型号</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td><td>使用部位</td><td></td></tr>
<tr><td>代表数量（批次）</td><td colspan="3"></td><td>工程地址</td><td></td></tr>
<tr><td>样品数量</td><td colspan="3"></td><td>样品编号</td><td></td></tr>
<tr><td>收样日期</td><td colspan="3"></td><td>样品状态</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">检测信息</td><td>检测日期</td><td colspan="3"></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="3">密度允许偏差、导热系数、燃烧性能</td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要检测设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">检测结果</td><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>标准要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">密度允许偏差，%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">导热系数，
（平均温度 25℃）[W/(m·K)]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">燃烧性能</td><td rowspan="3">不燃性</td><td>炉内温升（△T），℃</td><td rowspan="4">A（A1）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量损失率（△m），%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>持续燃烧时间（tf），s</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>燃烧热值</td><td>总热值（PCS），MJ/kg</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测结论</td><td colspan="5">检测机构名称（***公司）
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
胶粘剂检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称		规格类型	
	生产厂家		使用部位	
	样品数量		样品编号	
	收样日期		检测类别	
	样品状态		配比	
	生产批号		代表数量	
检测信息	工程地址		检测地址	
	检测日期		检测环境	
	基层材料			
	检测项目			
	检测依据			
	判定依据			
	主要检测设备			

	序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	拉伸粘结强度（MPa）			
	2	拉伸胶粘强度（MPa）（耐水强度）			

检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日
备　注	

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司

耐碱玻纤网布检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称			规格类型	
	生产厂家			使用部位	
	样品数量			样品编号	
	收样日期			代表数量（批次）	
检测信息	工程地址			检测地址	
	检测日期			检测环境	
	检测项目			检测类别	
	检测依据				
	判定依据				
	主要检测设备				

	序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	单位面积质量（g/m²）				
	2	拉伸断裂强力（N/50mm）	经向			
			纬向			
	3	耐碱断裂强力保留率（%）	经向			
			纬向			
	4	断裂伸长率（%）	经向			
			纬向			
检测结论				检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备　注						

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
抹面胶浆检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称		规格类型	
	生产厂家		使用部位	
	样品数量		样品编号	
	收样日期		检测类别	
	样品状态		配比	
	生产批号		代表数量	
检测信息	工程地址		检测地址	
	检测日期		检测环境	
	检测项目		基层材料	
	检测依据			
	判定依据			
	主要检测设备			

	序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	可操作时间，h			
	2	拉伸粘结强度（原强度）MPa			
	3	拉伸粘结强度（耐水强度），MPa			
	4	拉伸粘结强度(耐冻融强度），MPa			
	5	压折比			

检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日
备　注	

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
隔热型材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称			规格类型	
	生产厂家			使用部位	
	代表数量（批次）			工程地址	
	样品数量			样品编号	
	收样日期			样品状态	
检测信息	检测日期			检测类别	
	检测项目	室温纵向抗剪特征值、室温横向抗拉特征值、壁厚允许偏差、膜厚		检测环境	
	检测依据				
	判定依据				
	主要检测设备				

	序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	室温纵向抗剪特征值（N/mm）				
	2	室温横向抗拉特征值（N/mm）				
	3	壁厚允许偏差（B）（mm）				
	4	膜 厚（μm）	局部膜厚（μm）			
			平均膜厚（μm）			
检测结论				检测机构名称（***公司） 年 月 日		
备 注						

批准： 审核： 检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称			规格尺寸	
	样品状态			样品类别	
	生产厂家			使用部位	
	生产批号			代表数量	
	样品数量			样品编号	
	收样日期			检测类别	
检测信息	工程地址			检测地址	
	检测日期			检测环境	
	检测项目				
	检测依据				
	判定依据				
	主要检测设备				

	序号	检测项目			标准要求	检测结果	单项判定
检测结果	1	表观密度，kg/m³					
	2	压缩强度，kPa					
	3	绝热性能		导热系数（平均温度 25℃),W/(m·K)			
	4	燃烧性能	单体燃烧	燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.4MJ}$），W/s			
				火焰横向蔓延长度（LFS）			
				600s 的总放热量（THR_{600s}），MJ			
			可燃性	焰尖高度（Fs），mm			
				燃烧滴落物			
	5	吸水率，%					

检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日
备　注	

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="6">样品信息</td><td>样品名称</td><td colspan="3"></td><td>规格尺寸</td><td></td></tr>
<tr><td>样品状态</td><td colspan="3"></td><td>样品类别</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td><td>使用部位</td><td></td></tr>
<tr><td>生产批号</td><td colspan="3"></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品数量</td><td colspan="3"></td><td>样品编号</td><td></td></tr>
<tr><td>收样日期</td><td colspan="3"></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">检测信息</td><td>工程地址</td><td colspan="3"></td><td>检测地址</td><td></td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td colspan="3"></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要检测设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">检测结果</td><td>序号</td><td colspan="3">检测项目</td><td>标准要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">压缩强度，kPa</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>绝热性能</td><td colspan="2">导热系数（平均温度　℃),W/(m•K)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="3">燃烧性能</td><td rowspan="3">单体燃烧</td><td>燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.4MJ}$），W/s</td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>火焰横向蔓延长度（LFS）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>600s 的总放热量（THR_{600s}），MJ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可燃性</td><td>焰尖高度（Fs），mm</td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃烧滴落物</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">吸水率，%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测结论</td><td colspan="5">检测机构名称（***公司）
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:

检测能力场所地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司
镀锌电焊网检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="5">样品信息</td><td>样品名称</td><td colspan="2"></td><td>规格类型</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td colspan="2"></td><td>使用部位</td><td></td></tr>
<tr><td>代表数量（批次）</td><td colspan="2"></td><td>工程地址</td><td></td></tr>
<tr><td>样品数量</td><td colspan="2"></td><td>样品编号</td><td></td></tr>
<tr><td>收样日期</td><td colspan="2"></td><td>样品状态</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">检测信息</td><td>检测日期</td><td colspan="2"></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="2">丝径、网孔偏差、焊点抗拉力、表面镀层</td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>主要检测设备</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">检测结果</td><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>标准要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">丝径，mm</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">网孔偏差</td><td>经向，%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>纬向，%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">焊点抗拉力，N</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">表面镀层</td><td>镀锌层重量，g/m²</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>镀锌层均匀性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">检测结论</td><td colspan="3">检测机构名称（***公司）
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">备　注</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:

检测能力场所地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXX 公司

建筑玻璃光学性能检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品名称			规格型号	
	生产厂家			使用部位	
	代表数量（批次）			工程地址	
	样品数量			样品编号	
	收样日期			样品状态	
检测信息	检测日期			检测类别	
	检测项目	可见光透射比、遮阳系数		检测环境	
	检测依据				
	判定依据				
	主要检测设备				
检测结果	序号	检测项目	设计值	检测结果	单项判定
	1	可见光透射比，τ v			
	2	遮阳系数，Sc			
检测结论			检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备　注					

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:

检测能力场所地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C4FS-2311-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：照明灯具/设备性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
照明灯具/设备性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称			
见证单位		见证人	
样品名称		规格型号	
生产/制造单位		商标	
出厂编号		生产日期	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
照明灯具/设备性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号					
检测结果					
检测项目	单位	检测结果	依据标准	标准要求	单项结论
照明光源初始光效					
镇流器能效值					
效或能效					
功率					
功率因数					
色温					
显色指数					
谐波含量值					
备注					

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

照明灯具/设备性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号：
样品描述（设备的铭牌信息）
样品照片
备注：

JZ-C-C4FS-2312-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：太阳能集热器性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格型号	
生产/制造单位		商标	
出厂编号		生产日期	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	、 检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页共　页


样品编号	
检测项目	检测结果
耐压	当试验压力为 _____ MPa时，流体通道无泄漏、膨胀和变形。
空晒	集热器空晒 _____天，气象等级为 _____，累计辐照量 _____ MJ/m^2 ，平均环境温度为 _____℃，集热 器 _____开裂、破损和变形。
外热冲击	集热器 _____裂纹、变形、水凝结和浸水现象。
内热冲击	集热器 _____损坏。
淋雨	集热器 _____渗水和损坏。
耐冻	集热器_____泄漏、损坏、变形、扭曲。
机械荷载	正压为 _____ Pa时，集热器 _____明显变形； 负压为 _____ Pa时，集热器 _____明显变形。
耐撞击	钢球撞击高度为 _____ m，集热器 _____损坏； 冰球直径_____、质量_____、速度_____时，集热器_____损坏。
热性能	该集热器基于平均温度和采光面积瞬时效率曲线方程为： 一次效率曲线：_____ 二次效率曲线（如适用）：_____ 详见第___页；_____ 该集热器基于平均温度和总面积瞬时效率曲线方程为：_____ 一次效率曲线：_____ 二次效率曲线（如适用）：_____ 详见第___页； 集热器功率详见第___页； 集热器时间常数 τ_C = _____ s； 集热器出口温度和环境温度差值（$t_e - t_a$）随时间变化的曲线详见第___页； 入射角修正系数方程（如适用）：_____。 入射角修正系数随入射角 θ 的变化曲线详见第___页。
备注	

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号	
检测项目	瞬时效率曲线（基于采光面积，平均温度）

基于采光面积 Aa　和平均温度 tm　的集热器瞬时效率曲线

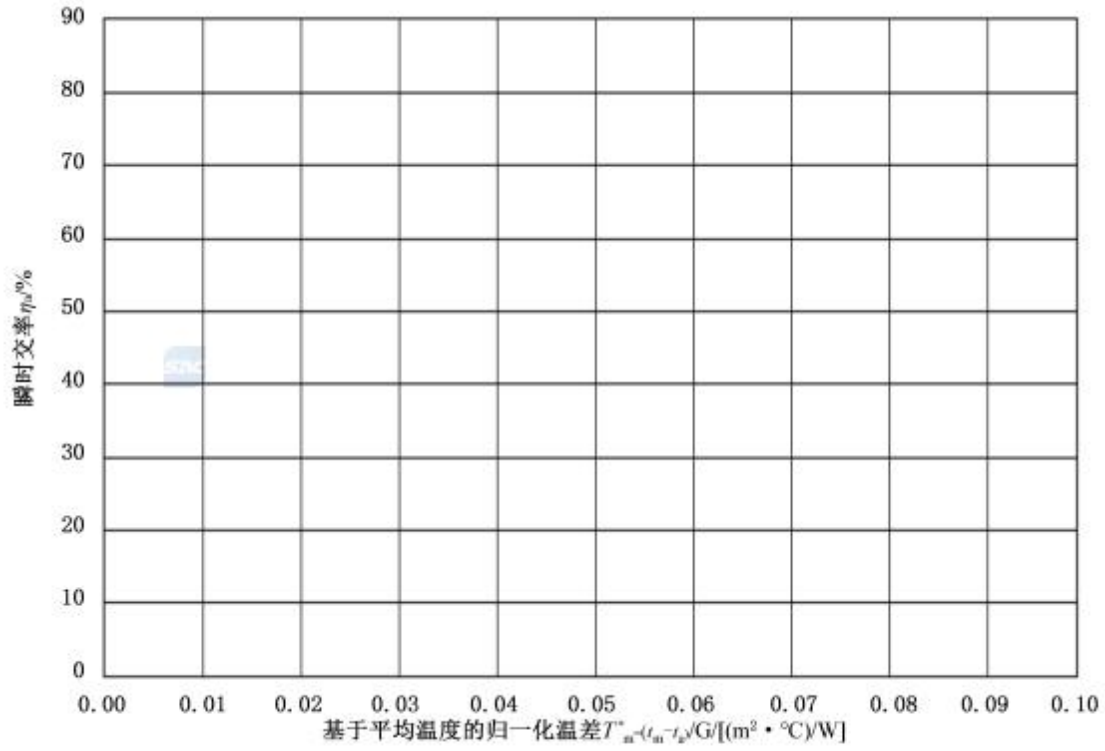

该集热器瞬时效率曲线方程为：

一次效率曲线：_____


二次效率曲线（如适用）:_____

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号	
检测项目	瞬时效率曲线（基于总面积，平均温度）

基于采光面积 Aa 和平均温度 tm 的集热器瞬时效率曲线

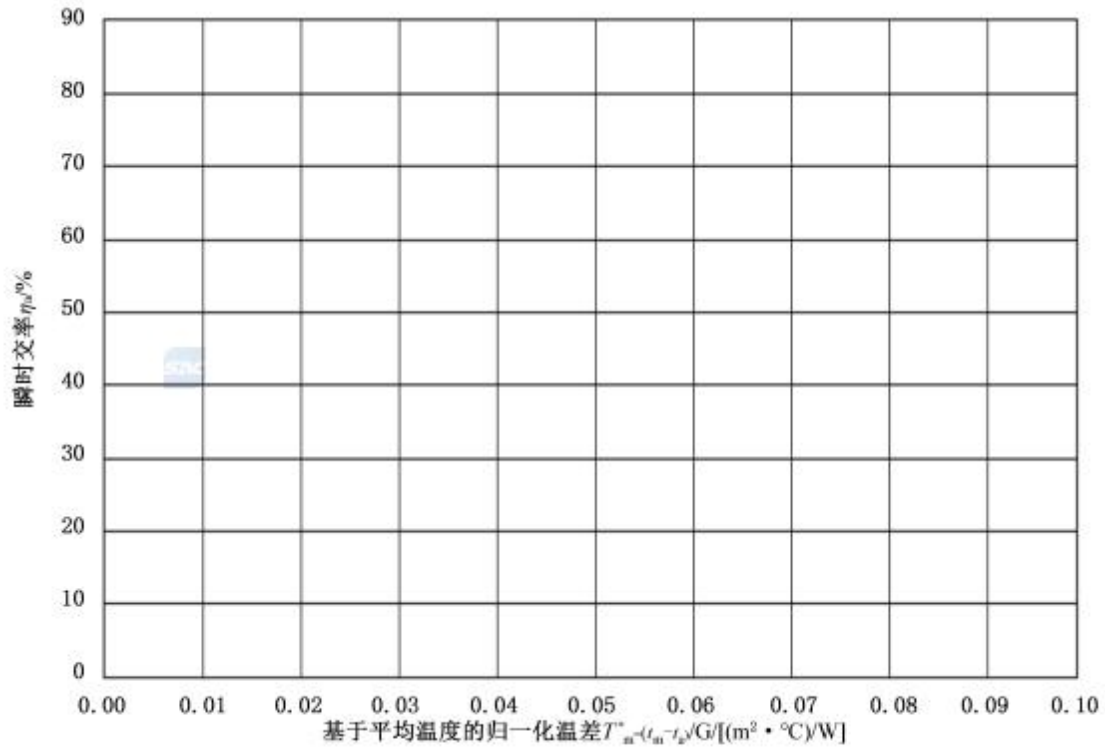

该集热器瞬时效率曲线方程为：

一次效率曲线：_____

二次效率曲线（如适用）:_____

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号			
检测项目	集热器功率/W		
温差/(℃)	辐照度/(W/m2)		
tm-ta	400	700	1000
0			
10			
30			
50			


XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能集热器性能检测报告


报告编号：　　第　页 共　页

样品编号	
检测项目	时间常数

时间常数τc	单位
	s

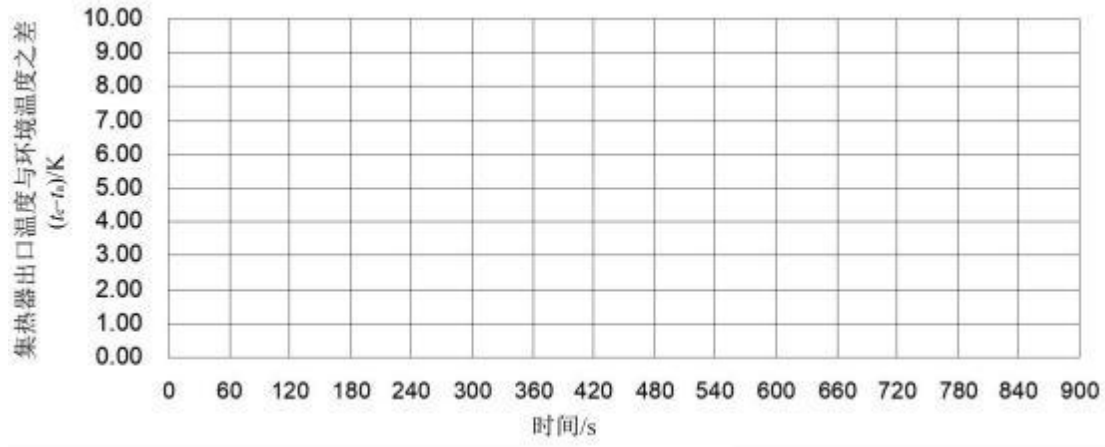

检测项目	压力降

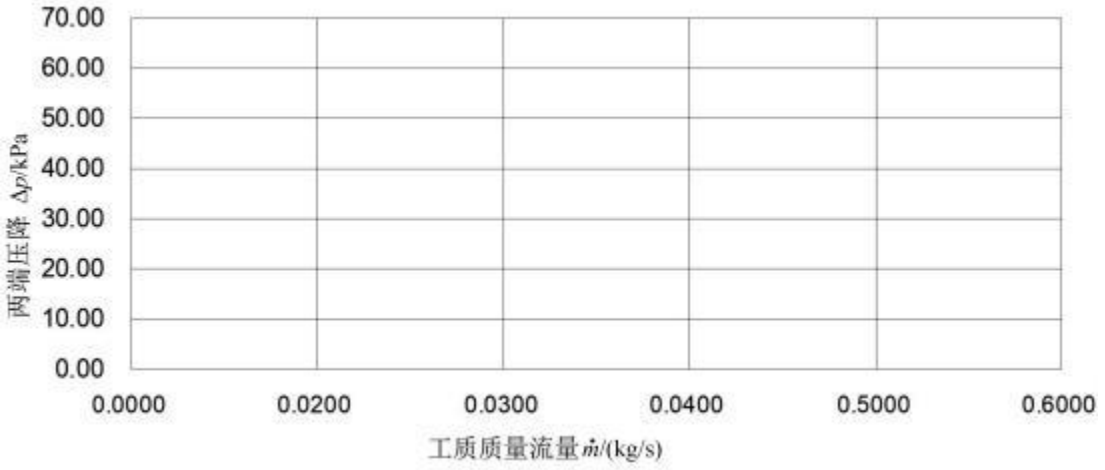

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号				
检测项目	入射角修正系数			
入射角θ	0°	30°	45°	60°
纵向修正系数 $K\theta,L$	1			
横向修正系数 $K\theta,T$	1			

入射角修正系数曲线

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能集热器性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

样品编号：
样品描述（真空管型太阳能集热器）
样品名称：
集热器类型：
集热管根数：　　根
排列方式：
采光面积：　　m^2
总面积：　　m^2
罩玻璃管：外径：　　mm
结构尺寸：　　mm
相邻太阳集热管的中心距：　　mm
反射器：
传热工质：
样品描述（平板型太阳能集热器）
样品名称：
集热器类型：
盖板材料：盖板层数：
集热器厚度/mm：　　盖板厚度/mm:
采光面长/mm：　　总长/mm:
采光面宽/mm：　　总宽/mm:
采光面积/m^2 ：　　总面积/m^2 ：
吸热体基材：　　吸热体厚度/mm:
涂层工艺：　　传热工质：
备注：

JZ-C-C4FS-2313-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：太阳能光伏组件发电性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能光伏组件检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格型号	
生产/制造单位		商标	
出厂编号		生产日期	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目	光电转换效率	报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
太阳能光伏组件检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

检测结果							
序号	组件总面积㎡	组件有效面积㎡	组件最大功率	组件效率	特定测试条件	组件实际效率	判定
备注	（预处理方式）						
太阳能光伏组件样品描述							
样品照片							

以下空白。

其他物资进场复试报告及汇总表：

JZ-C-C4FS-2400-□□□□□

其他物资进场复试报告汇总表

工程名称：　　第　页，共　页

序号	品种	型号规格	出厂日期	生产厂家	代表数量	试验报告编号	试验报告检测日期	判定结果
自查结论： 项目经理：（盖章） 年　月　日					复查结论： 总监理工程师：（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

轻集料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格		样品数量		样品描述	
	代表批量		生产厂家或产地		样品来源	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	堆积密度（kg/m³）				
2	表观密度（kg/m³）				
3	空隙率（%）				
4	筒压强度（MPa）				
5	吸水率（%）				
6	软化系数				
7	粒型系数				
8	含泥量（%）				
9	泥块含量（%）				
10	煮沸质量损失（%）				

颗 粒 级 配

方孔筛孔径		37.5 mm	31.5 mm	26.5 mm	19.0 mm	16.0 mm	9.50 mm	4.75 mm	2.36 mm	1.18 mm	600 μm	300 μm	150 μm
实测累计筛余（%）													
结　论													
备　注													

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土瓦检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	吸水率（%）				
2	抗渗性能				
3	抗冻性能 （快冻法/慢冻法）				
4	承载力				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

烧结瓦检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗弯曲性能（N）				
2	吸水率（%）				
3	抗渗性能				
4	耐急冷急热性				
5	抗冻性能（快冻法/慢冻法）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

墙板检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗压强度(MPa)					
2	抗折强度(MPa)					
3	面密度（kg/㎡）					
4	吸水率（%）					
5	抗渗性能（mm）					
6	抗冲击性能	落球法				
		砂袋法				
7	抗弯破坏荷载（N）					
8	吊挂力					
9	抗冻性能	冻后外观质量				
		质量损失率平均值（%）				
		抗压强度损失率平均值（%）				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

矿粉检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品数量		品种/强度等级	**/**	出厂编号/代表批量	**/**
	样品来源		样品描述			
	出厂日期		生产厂家或商标			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	比表面积（m^2/kg）					
2	密度（g/cm^3）					
3	流动度比（%）					
4	烧失量（%）					
5	含水量（%）					
6	三氧化硫含量（%）					
7	碱含量（%）					
8	氧离子含量（%）					
9	活性指数（%）	7d				
		28d				
10	不溶物含量（%）					
11	初凝时间比（%）					
12	放射性	内照射指数				
		外照射指数				
13	玻璃体含量（%）					
结　论						
备　注						

批准:　　审核:　　检测:　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

粉煤灰检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品数量		品种/强度等级		出厂编号/代表批量	
	样品来源		样品描述			
	出厂日期		生产厂家或商标			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	细度 45μm筛筛余，（%）					
2	密度（g/cm^3）					
3	需水量比（%）					
4	烧失量（%）					
5	含水量（%）					
6	三氧化硫含量（%）					
7	安定性（雷氏法）（mm）					
8	碱含量（%）					
9	强度活性指数（%）					
10	二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数（%）					
11	游离氧化钙含量（%）					
12	放射性	内照射指数				
		外照射指数				
结　论						
备　注						

批准:　　审核:　　检测:　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（一）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	耐热性				
2	低温柔性				
3	拉伸粘结性（MPa）				
4	断裂伸长率（%）				
5	表干时间（h）				
6	挤出性(s)/(mL/min)				
7	弹性恢复率（%）				
8	浸水后定伸粘结性				
9	下垂度/（流动性）（mm）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（二）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	硬度（Shore A）					
2	低温弯折性					
3	剥离强度（N/mm）	标准条件				
4		热处理(80℃，168h)				
5		碱处理（饱和氢氧化钙溶液，168h）				
6		浸水处理（168h）				
7	固体含量（%）					
8	浸水后定伸粘结性					
9	下垂度/（流动性）（mm）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（三）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	黏结强度（MPa）	与水泥砂浆干燥基面				
2		与水泥砂浆潮湿基面				
3		与铝板				
4		与塑料				
5		与玻璃				
6	拉伸模量（MPa）					
7	定伸粘结性					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水材料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	单位面积质量（g/㎡）				
2	膨润土膨胀指数（mL/2g）				
3	渗透系数（m/s）				
4	滤失量（ml）				

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观					
2	颜色					
3	规格尺寸	平均外径（mm）				
		壁厚（mm）				
		不圆度（mm）				
		管材长度（mm）				
		弯曲度（%）				
4	密度（kg/m^3）					
5	维卡软化温度（℃）					
6	纵向回缩率（%）					
7	拉伸屈服应力（MPa）					
8	断裂伸长率（%）					
9	落锤冲击试验 TIR（%）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="4">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>样品状态</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>出厂日期</td><td></td><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观					
2	颜色					
3	密度（kg/m^3）					
4	维卡软化温度（℃）					
5	烘箱试验					
6	坠落试验					
7	系统适用性	水密性				
		气密性				
8	铅限量（mg/kg）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

冷热水用聚丙烯管道系统管材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	颜色					
2	外观					
3	规格及尺寸	平均外径（mm）				
		壁厚（mm）				
		长度（mm）				
4	静液压强度					
5	灰分（%）					
6	熔融温度 T_{pm}（℃）					
7	氧化诱导时间（min）					
8	95℃/1000h 静液压试验后的氧化诱导时间（min）					
9	颜色分散（级）					
10	纵向回缩率（%）					
11	简支梁冲击					
12	熔体质量流动速率（g/10min）					
13	静液压状态下的热稳定性					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

冷热水用聚丙烯管道系统管件检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	颜色					
2	外观					
3	热熔承插连接管件承口尺寸	承口的平均外径（mm）				
		最大不圆度（mm）				
		最小通径（mm）				
		承口深度（mm）				
		承插深度（mm）				
4	电熔连接管件承口尺寸	熔合段内径（mm）				
		熔合段长度（mm）				
		插入长度（mm）				
5	静液压强度					
6	灰分（%）					
7	熔融温度 T_{pm}（℃）					
8	氧化诱导时间（min）					
9	颜色分散（级）					
10	熔体质量流动速率（g/10min）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

给水用聚乙烯（PE）管材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观和颜色					
2	几何尺寸	管材长度（mm）				
		平均外径（mm）				
		不圆度（mm）				
		壁厚公差（mm）				
3	静液压强度					
4	熔体质量流动速率（g/10min）					
5	氧化诱导时间（min）					
6	纵向回缩率（%）					
7	炭黑含量（%）					
8	炭黑分散/颜料分散（级）					
9	灰分（%）					
10	断裂伸长率（%）					
11	耐慢速裂纹增长	锥体试验（mm/24h）				
		切口试验				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

金属管材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	屈服强度（MPa）				
2	下屈服强度（MPa）				
3	抗拉强度（MPa）				
4	伸长率（%）				
5	壁厚				
6	外径和壁厚				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

塑料管材检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸强度（MPa）				
2	管环剥离力（N）				
3	爆破压力				

结 论	
备 注	

批准： 审核： 检测： 检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

交联聚乙烯(PE-X)管材与管件检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	交联度（%）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

塑料波纹管检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	环刚度（kN/m²）				
2	局部横向载荷				
3	纵向载荷（%）				
4	柔韧性				
5	抗冲击性能 TIR（%）				
6	拉伸性能（MPa）				
7	拉拔力				
8	密封性				

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

预应力混凝土用金属波纹管检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="4">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>样品状态</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>出厂日期</td><td></td><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>检测依据</td><td>技术要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">尺寸（mm）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">最小钢带厚度（mm）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">最小波纹高度（mm）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">抗外荷载性能</td><td>抗局部横向荷载性能</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>抗均布荷载性能</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">抗渗漏性能</td><td>承受局部横向荷载后抗渗漏性能</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>弯曲后抗渗漏性能</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结　论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

建筑材料放射性检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="4">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>样品状态</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>出厂日期</td><td></td><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>检测依据</td><td>技术要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">放射性</td><td>内照射指数（I_{Ra}）</td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>外照射指数（I_r）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">测量不确定度</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">结　论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

材料表面氡析出率检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="4">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>样品状态</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>出厂日期</td><td></td><td>生产厂家</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>检测依据</td><td>技术要求</td><td>检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">表面氡析出率
[Bq/(m²・s)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本次检测结果的不确定度（需要时）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">结　论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土外加剂中释放氨的限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	释放氨的量（%）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

木家具中有害物质限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	甲醛释放量(mg/L)					
2	重金属含量（限色漆）(mg/kg)	可溶性铅				
3		可溶性铬				
4		可溶性镉				
5		可溶性汞				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

胶粘剂中有害物质限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态		胶粘剂种类	
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	游离甲醛(g/kg)				
2	苯(g/kg)				
3	甲苯+二甲苯(g/kg)				
4	甲苯二异氰酸酯(g/kg)				
5	VOC 含量(g/L)				
6	苯+甲苯+乙苯+二甲苯(g/kg)	壁纸胶参数			

结　论	
备　注	游离甲醛当为壁纸胶或基膜的墙纸胶时，该限量值的单位为“mg/kg” VOC含量当为本体型胶粘剂时，其限量值的单位是“g/kg”

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

木器涂料中有害物质限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态		涂料种类	
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	VOC 含量（g/L）				
2	甲醛含量（mg/kg）				
6	苯含量（%）				
7	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（%）				
9	游离二异氰酸酯总和含量（%）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

人造板及其制品中甲醛释放限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	甲醛释放量（mg/m^3）（环境测试舱法）				
2	甲醛释放量（mg/L）（干燥器法）				

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目			检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	挥发物（g/m²）	发泡类	玻璃纤维基材				
			其他基材				
2		非发泡类	玻璃纤维基材				
			其他基材				
结　论							
备　注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

壁纸中有害物质限量检测报告

委托单位: _____ 报告编号: _____

工程名称: _____

施工单位: _____ 工程部位: _____

见证单位: _____ 见证人: _____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	甲醛释放量(mg/m^3)				
2	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量(mg/m^3)				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

地毯、地毯衬垫有害物质释放限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	游离甲醛释放量(mg/m²·h)				
2	VOC释放量(mg/m²·h)				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

水性处理剂中有害物质限量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	游离甲醛（mg/kg）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

位移相关型阻尼器检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	检测依据					
	判定依据					

序号	检测项目		设计值	技术要求	检测结果	单项判定
1	力学性能	屈服承载力（kN）				
2		屈服位移（mm）				
3		最大承载力（kN）				
4		极限位移（mm）				
5		滞回曲线				
6		弹性刚度				

荷载-位移关系曲线（滞回曲线）

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

速度相关型阻尼器检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	检测依据					
	判定依据					

序号	检测项目	设计值	技术要求	检测结果	单项判定
1	极限位移（mm）				
2	最大阻尼力（kN）				
3	阻尼系数C （kN/（mm/S）^{n}）				
4	阻尼指数α				
5	滞回曲线				

阻尼力-位移关系曲线（滞回曲线）	速度/阻尼力拟合公式
结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

叠层橡胶隔震支座检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	竖向压缩刚度（kN/m）				
2	压缩变形性能				
3	竖向极限压应力（MPa）				
4	当水平位移为支座内部橡胶直径 0.55 倍状态时的极限压应力（MPa）				
5	竖向极限拉应力（MPa）				
6	竖向拉伸刚度（kN/m）				
7	侧向不均匀变形（mm）				
8	水平等效刚度（kN/m）				
9	屈服后水平刚度（kN/m）				
10	等效阻尼比				
12	屈服力（kN）				
13	水平极限变形能力				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

建筑摩擦摆隔震支座检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	竖向压缩变形（mm）				
2	竖向承载力（kN）				
3	静摩擦系数				
4	动摩擦系数				
5	屈服后刚度（kN/mm）				
6	极限剪切变形				

结　论	
备　注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

纤维复合材料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸强度标准值（MPa）				
2	弹性模量（MPa）				
3	伸长率（%）				
4	层间剪切强度（MPa）				
5	单位面积质量（g/m^2）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

纤维加固材料检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	钢-钢拉伸抗剪强度(结构胶粘剂)（MPa）				
2	钢-混凝土正拉粘结强度(结构胶粘剂)（MPa）				
3	抗拉强度标准值(纤维复合材)（MPa）				
4	弹性模量(纤维复合材)（MPa）				
5	极限伸长率(纤维复合材)（%）				
6	不挥发物含量(结构胶粘剂)（%）				
7	耐湿热老化性能(结构胶粘剂)				
8	单位面积质量(纤维织物)（g/m^2）				
9	纤维体积含量(预成型板)（%）				
10	K 数(碳纤维织物)				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C4FS-2438-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：预制构件结构性能

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		生产日期	
设计单位		委托日期	
生产单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人	
检测项目（子项）		代表数量（批次）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
检测结论： 检测单位检测专用章(盖章)			
备注			
声明			

批 准： 审 核： 检 测：

预制混凝土结构性能检测结果

第 页 共 页

构件名称/ 检测部位			报告编号		
规格型号					
外观质量					
项目	外形尺寸 （mm）	保护层厚度（mm）	钢筋规格数量	混凝土强度	自重（kN/m²）
设计					
实测					
荷载准永久 组合值 （kN/m²）		荷载标准组合值 （kN/m²）		荷载设计值 （kN/m²）	
承载力检验标志					
结构重要性系数 γ_0		修正系数 η		检验系数允许值 $[\gamma_u]$	
加 荷 图 示（示 例）					

预制混凝土结构性能检测结果

第 页共 页

构件名称/检测部位			报告编号		
规格型号					
外观质量					
项目	外形尺寸（mm）	保护层厚度（mm）	钢筋规格数量	混凝土强度	自重（kN/m²）
设计					
实测					
荷载准永久组合值（kN/m²）		荷载标准组合值（kN/m²）		荷载设计值（kN/m²）	
承载力检验标志					
结构重要性系数 γ_0		修正系数η		检验系数允许值 $[\gamma_u]$	
加 荷 图 示（示 例）					
分 级 加 载 数 据					
荷载级别	分级荷载（kN/㎡）	累计荷载（kN/㎡）	挠度值（㎜）	裂缝及破坏状况	

预制混凝土结构性能检测结果

第　页 共　页

构件名称/检测部位		报告编号	
规格型号			
荷载挠度曲线			
检 测 结 果			
检测项目	性能要求	试验结果	判定
承载力	$\gamma_0[\gamma_u]=$ $\gamma_0\eta[\gamma_u]=$	$\gamma_u^0=$	
挠度（mm）	$[a_s]=$ $1.2a_s^c=$	$a_s^0=$	
抗裂	$[\gamma_{cr}]=$	$\gamma_{cr}^0=$	
裂缝宽度（mm）	$[\omega_{max}]=$	$\omega_{s,max}^0=$	
备注			

检验检测机构名称（***公司）

高强度螺栓芯部硬度检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

<table>
<tr><td rowspan="3">样品信息</td><td>样品编号</td><td></td><td>样品名称</td><td></td><td>检测类别</td><td></td></tr>
<tr><td>规格/
性能等级</td><td></td><td>样品数量</td><td></td><td>代表数量</td><td></td></tr>
<tr><td>样品来源</td><td></td><td>生产厂家</td><td></td><td>出厂日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">检测信息</td><td>收样日期</td><td></td><td>检测日期</td><td></td><td>检测环境</td><td></td></tr>
<tr><td>检测地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主要设备</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检测项目</td><td>检测依据</td><td>技术要求</td><td colspan="2">检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td colspan="2" rowspan="2">高强度螺栓芯部硬度（HRC）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">单个测值</td><td>平均值</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结　论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">备　注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

钢结构紧固件最小拉力荷载检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格/性能等级		样品数量		代表数量	
	样品来源		生产厂家		出厂日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	最小拉力载荷（kN）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C4FS-2441-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：预制混凝土构件

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		生产日期	
设计单位		委托日期	
生产单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人	
检测项目（子项）		代表数量（批次）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
检测结论： 检测单位检测专用章(盖章)			
备注			
声明			

批 准： 审 核： 检 测：

预制混凝土构件检测结果

第 页 共 页

构件名称/ 检测部位		报告编号	
规格型号			

一、外观质量				
序号	**检测项目**	**标准要求**	**检测结果**	**单项判定**
1	露筋			
2	孔洞			
3	蜂窝			
4	裂缝			
5	外形缺陷			
6	外表缺陷			
7	外面沾污			
8	预埋件松动			
二、尺寸偏差				
1	斜板长度			
2	预制楼梯宽度			
3	楼梯板厚度			
4	板底侧向弯曲			
5	翘曲			
6	板底平整度			
7	对角线差			
8	踏步高			
9	踏步宽			

预制混凝土构件检测结果

第 页 共 页

构件名称/ 检测部位		报告编号	
规格型号			

三、混凝土强度（格式根据不同检测方法自行调整）

序号	设计等级	龄期	混凝土强度推定值(MPa)	达到设计等级（%）
1				

四、钢筋保护层厚度（格式根据不同检测方法自行调整）

序号	检测部位	钢筋直径(mm)	最外层钢筋保护层厚度设计值(mm)	实测钢筋保护层厚度平均值（mm）						单项判定
				1	2	3	4	5	6	
1										
2										

五、钢筋间距（格式根据不同检测方法自行调整）

序号	检测部位（方向）	设计值(mm)	实测值(mm)	允许偏差(mm)	单项判定
1					
2					

六、钢筋直径（格式根据不同检测方法自行调整）

序号	检测部位	设计值(mm)	实测值(mm)	允许偏差(mm)	单项判定
1					
2					

预制混凝土构件检测结果

第 页 共 页

构件名称/ 检测部位			报告编号		
规格型号					
外观质量					
项目	外形尺寸 （mm）	保护层厚度（mm）	钢筋规格数量	混凝土强度	自重（kN/m²）
设计					
实测					
荷载准永久 组合值 （kN/m²）		荷载标准组合值 （kN/m²）		荷载设计值 （kN/m²）	
承载力检验标志					
结构重要性系数 γ_0		修正系数 η		检验系数允许值 $[\gamma_u]$	
加 荷 图 示（示 例）					

预制混凝土构件检测结果

第 页共 页

构件名称/检测部位		报告编号	
规格型号			

分 级 加 载 数 据

荷载级别	分级荷载（kN/㎡）	累计荷载（kN/㎡）	挠度值（mm）	裂缝及破坏状况

荷载挠度曲线

检 测 结 果

检测项目	性能要求	试验结果	判定
承载力	$\gamma_0[\gamma_u]$	γ_u^0	
	$\gamma_0\eta[\gamma_u]$		
挠度（mm）	$[a_s]$	a_s^0	
	$1.2a_s^c$		
抗裂	$[\gamma_{cr}]$	γ_{cr}^0	
裂缝宽度（mm）	$[\omega_{max}]$	$\omega_{s,max}^0$	
备注			

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（四）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	施工度(mm)					
2	拉伸粘结性(%)					
3	耐热度(℃)					
4	不透水性					
5	耐热度(mm)	温度(℃)				
		下垂值(mm)				
6	低温柔性	温度(℃)				
		粘结状况				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（五）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	拉伸强度(MPa)					
2	拉断伸长率(%)					
3	撕裂强度(kN/m)					
4	硬度（邵尔 A）(度)					
5	脆性温度（℃）					
6	压缩永久变形	70℃×24h(%)				
		23℃×168h(%)				
7	热空气老化 70℃×168h	硬度变化（邵尔 A）(度)				
		拉伸强度(MPa)				
		拉断伸长率(%)				
8	体积膨胀倍率(%)					
9	低温弯折（试验）(-20℃×2h)					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（六）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	体积膨胀倍率(%)				
2	高温流淌性(80℃×5h)				
3	低温弯折(-20℃×2h)				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（七）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗水压力(MPa)					
2	最大吸水膨胀倍率(%)					
3	密度 (g/cm³)					
4	耐热性	80℃，2h				
5	低温柔性	-20℃，2h 绕Φ20mm 圆棒				
6	耐水性	浸泡 24h				
		浸泡 240h				
7	规定时间吸水膨胀倍率(%)	4h				
		24h				
		48h				
		72h				
		96h				
		120h				
		144h				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

防水密封材料检测报告（八）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号、规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	固含量（%）					
2	密度（g/cm^3）					
3	下垂度（mm）					
4	表干时间（h）					
5	7d 拉伸粘结强度（MPa）					
6	低温柔性					
7	体积膨胀倍率（%）					
8	长期浸水体积膨胀倍率保持率（%）					
9	抗水压（MPa）					
10	实干厚度（mm）					
11	拉伸性能	拉伸强度（MPa）				
		断裂伸长率（%）				
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

第五节：C5 施工记录文件

土建、安装隐蔽工程验收记录：

JZ-C-C5TY-0100-□□□□□

隐蔽工程验收记录表

工程名称：

施工单位		项目负责人	
分项工程名称		专业工长或施工员	
验收部位		检查日期	
施工标准名称及代号			
施工图图号			
隐检内容：			
图像资料编号：			
检查意见及结论：			
施工单位 检查结果	项目专业质量检查员： 项目技术负责人： 年　月　日		
监理单位(建设 单位)验收结论	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日		

JZ-C-C5TY-0100-□□□□□

隐蔽工程图像资料粘贴表

工程名称：

粘贴处 图名_____	
粘贴处 图名_____	
施工单位 项目专业质量检查员： 年　月　日	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日

JZ-C-C5TY-0101-□□□□□

隐蔽工程验收记录表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>隐检项目</td><td colspan="2"></td><td>隐检日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>隐检部位</td><td colspan="2"></td><td>构件类型</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">隐检依据：
施工图图号（构件深化图 ）
设计变更/洽商编号 及有关国家现行标准等。
主要材料名称及规格/型号：</td></tr>
<tr><td colspan="6">隐检内容：（根据构件产品实际隐检要求填写）
1.钢筋的牌号、规格、数量、位置、 间距等；
2.纵向受力钢筋的连接方式、接头位置 、接头质量、接头面积百分率、搭接长度等；
3.箍筋和横向钢筋牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长;
4.预埋件、 吊环、插筋的规格、数量、位置等；
5.灌浆套筒、预留孔洞的规格、数量、位置等；
6.钢筋的混凝土保护层厚度；
7.夹心外墙板的保温层位置、厚度，拉结件的规格、数量、位置等；
8.预埋管线、线盒的规格、数量、位置及固定措施。

隐蔽内容已做完，请予以检查验收，详见影像资料（上传）。</td></tr>
<tr><td colspan="6">检查意见：

检查结论： □ 同意隐蔽 □ 不同意 ，修改后进行复查</td></tr>
<tr><td colspan="6">复查结论：

复查人： 复查日期：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">签字栏</td><td rowspan="2">构件生产单位</td><td rowspan="2"></td><td>专业技术负责人</td><td>专业质检员</td><td>施工员</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>监理（建设）单位</td><td></td><td>专业工程师
（专业技术负责人）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：本表由构件生产单位填写，并附影像资料。

JZ-C-C5TY-1200-□□□□□

大型构件吊装记录

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		吊装部位		吊装日期	
施工执行标准名称及编号					
分包单位		分包项目经理			

序号	轴线	构件名称及编号	安装检查						焊、栓、垫检查
			轴线检查	搁置与搭接尺寸	接头(点)处理	固定方法	标高检查	尺寸	观察检查

结论：

施工单位		项目监理机构
施工员（签字）： 年　月　日	质量员（签字）： 年　月　日	专业监理工程师（签字）： 年　月　日

网架（索膜）施工记录

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>分部工程名称</td><td></td><td>项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td><td>施工部位</td><td></td><td>施工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>施工执行标准名称及编号</td><td></td><td>结构类型</td><td></td><td>施工图号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">施工及检查依据：</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">支座锚栓、构件、杆件进场检查情况：</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">拼、安装及吊装过程情况及偏差值：</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">挠度值：</td></tr>
<tr><td colspan="6">纵横向长度：</td></tr>
<tr><td colspan="6">支座中心偏移：</td></tr>
<tr><td colspan="6">支座高差：</td></tr>
<tr><td colspan="6">检查结果：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工单位</td><td colspan="2">监理单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工员（签字）：

年 月 日</td><td colspan="2">项目技术负责人（签字）：

年 月 日</td><td colspan="2">专业监理工程师（签字）：
（建设单位项目负责人）

年 月 日</td></tr>
</table>

JZ-C-C5TY-1600-□□□□□

地基基础、主体结构中间验收记录

工程名称：

<table>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">验收部位</td><td colspan="3">质　　量　　情　　况</td></tr>
<tr><td colspan="2">质 量 控 制 资 料</td><td>观　　感</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">验收结论：</td></tr>
<tr><td>施工单位（公章）
项目负责人：

年　月　日</td><td>勘察单位（公章）
项目负责人：

年　月　日</td><td>设计单位（公章）
项目负责人：

年　月　日</td><td>监理单位（公章）
总监理工程师：

年　月　日</td><td>建设单位（公章）
项目负责人：

年　月　日</td></tr>
</table>

JZ-C-C5DJ-0100-□□□□□

工程定位测量记录

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>建设单位</td><td></td><td>施工单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="4">建（构）筑物总平面布置定位示意图：</td><td>定位依据</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监理（建设）单位复核意见：</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>复核者</td><td></td></tr>
<tr><td>测量者</td><td></td><td>测量日期</td><td>年　月　日</td><td>复核日期</td><td>年　月　日</td></tr>
</table>

JZ-C-C5DJ-0200-□□□□□

基槽验线记录

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>分部工程
名称</td><td></td><td>项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2"></td><td>验收部位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工执行标准
名称及编号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">验线依据及内容：</td></tr>
<tr><td colspan="6">基槽平面、剖面简图：</td></tr>
<tr><td colspan="6">检查意见：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工单位</td><td colspan="2">监理单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工员（签字）：

年　月　日</td><td colspan="2">项目技术负责人（签字）：

年　月　日</td><td colspan="2">专业监理工程师
（建设单位项目负责人）（签字）：

年　月　日</td></tr>
</table>

JZ-C-C5DJ-0500-□□□□□

地基验槽记录

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td></td><td>分部工程
名称</td><td></td><td>项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td></td><td>验收部位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工执行标准
名称及编号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">分包单位</td><td colspan="2"></td><td>分包项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地基验槽内容及简图</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>验收结论</td><td colspan="2">施工单位
项目专业质量检查员(签名)：

项目专业技术负责人(签名)：

年 月 日</td><td>勘察单位
代表(签名)：

年 月 日</td><td>设计单位代表
(签名)：

年 月 日</td><td>专业监理工程师
(签名)：

年 月 日</td><td colspan="2">建设单位
项目专业技术负责人（签名）：

年 月 日</td></tr>
</table>

JZ-C-C5DJ-0600-□□□□□

地基钎探记录

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		钎探部位		钎探日期	
套锤质量（kg）		探杆直径（mm）		自由落距（cm）	

探点序号	各步锤击数								备注
	合计数	0～30cm	30～60cm	60～90cm	90～120cm	120～150cm	150～180cm	180～210cm	

探点布置及处理部位示意图：

结论	

监理（建设）单位	施工单位		
监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）：	专业工长	专业质检员	钎探人

桩位偏差记录及附图：

JZ-C-C5DJ-0800-□□□□□

桩 位 偏 差 记 录

工程名称						检查日期						年　　月　　日
_____部 位 各 检 查 点 偏 差 （mm）												
桩 号	平 面 偏 差				桩 顶 标 高	桩 号	平 面 偏 差				桩 顶 标 高
	东	南	西	北			东	南	西	北	

专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)：　　项目技术负责人：　　施工员：

JZ-C-C5DJ-0800-□□□□□

桩位偏差记录附图

由监理单位、施工单位共同在现场测量标注形成。实施依据：《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202、《建筑地基基础工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T1197、《房屋建筑工程电子文件归集标准》 DBJ33/T 1335-2024。

注：此项可以是桩位施工图按施工进度分区分块进行标注桩位及桩位偏差。

建筑物垂直度、标/全高测量记录

工程名称		项目经理	
施工单位		验收部位	
检验执行标准名称及编号			

项目			允许偏差(mm)	实测结果									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
混凝土结构	垂直度	全高（H=____m）<300m	H/30000+20										
		全高（H=____m）>300m	H/10000 且<80										
	标高	设计全高（____m）	±30										
砌体结构	垂直度	全　高≤ 10m	10										
		全　高 > 10m	20										
多层及高层钢结构	全高	用相对标高控制安装	$\pm\Sigma(\triangle_h+\triangle_z+\triangle_w)$										
		用设计标高控制安装	H/1000 且不应大于 30.0 -H/1000，且不应小于-30.0										

验收结论		
	施工单位 项目专业质量检查员(签名)： 项目专业技术负责人(签名)： 年　月　日	专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年　月　日

JZ-C-C5ZT-0400-□□□□□

沉降观测示意图

工程名称：

沉降观测点及水准点平面布置示意图：	沉降观测点标志示意图：

制图者：　　制图日期：　　年　　月　　日

JZ-C-C5ZT-0500-□□□□□

沉降观测记录

工程名称：

沉降观测结果表	观测点编号	第一次			第二次			第次			第次		
		年月日			年月日			年月日			年月日		
		标高(m)	沉降量(mm)		标高(m)	沉降量(mm)		标高(m)	沉降量(mm)		标高(m)	沉降量(mm)	
			本次	累计		本次	累计		本次	累计		本次	累计
工程状态													
观测者													
记录者													
见证人													
项目专业技术负责人													

JZ-C-C5ZT-0700-□□□□□

预应力筋张拉记录

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		施工部位		张拉日期	
施工执行标准名称及编号			施工图号		
预应力类型		张拉端锚具类型		固定端锚具类型	
预应力筋规格		抗拉强度（MPa）		千斤顶编号	
混凝土设计强度（MPa）		张拉（放张）时混凝土强度（MPa）		压力表编号	

构件编号	钢筋张拉顺序编号	设计		张力				张拉时弹性伸长（mm）		张拉总延伸长度/回缩量
		控制应力（MPa）	张拉力（KN）	初始张拉		第二次张拉		计算	实际	
				油压表读数（MPa）	拉力（KN）	油压表读数（MPa）	拉力（KN）			

钢筋张拉顺序编号简图：

施工单位 项目专业质量检查员（签名）： 项目专业技术负责人（签名）： 年　月　日	专业监理工程师（签名）： （建设单位项目专业技术负责人） 年　月　日

注：多次张拉时可另附表。

有粘结预应力结构灌浆记录

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		施工部位		灌浆日期	
施工执行标准名称及编号				灌浆配合比	
分包单位		分包项目经理		灌浆要求压值	
水泥品种及强度等级		水泥生产日期		水泥复试报告编号	
灌浆点简图与编号：					

灌浆点编号	灌浆压力值(MPa)	灌浆量(L)	灌浆点编号	灌浆压力值(MPa)	灌浆量(L)

备注：		
施工单位（项目章）		监理单位（项目章）
施工员（签字）： 年　月　日	项目技术负责人（签字）： 年　月　日	专业监理工程师（签字）： （建设单位项目负责人） 年　月　日

JZ-C-C5ZT-1100-□□□□□

灌浆隐蔽工程验收记录表

工程名称：

施工单位		项目负责人	
分项工程名称		专业工长或施工员	
验收部位		检查日期	
施工标准名称及代号			
施工图图号			
隐检内容： 1.原材料检验情况（装配式构件质量证明文件） 2.灌浆连接接头试件工艺检验报告 3.套筒、预留孔规格、位置、数量和深度 4.连接钢筋规格、数量、位置、长度和垂直度 5.同一截面所有连接钢筋插入对应灌浆套筒的情况 6.构件连接部位外观质量检查情况 7.连接构件轴线及垂直度检查情况 8.套筒、预留孔界面清理情况 9.灌浆连接接缝周围封堵情况			
图像资料编号：			
检查意见及结论：			
施工单位 检查结果	项目专业质量检查员： 项目技术负责人： 年　月　日		
监理单位(建设单位)验收结论	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日		

JZ-C-C5ZT-1100-□□□□□

隐蔽工程图像资料粘贴表

工程名称：

粘贴处 图名_____	
粘贴处 图名_____	
施工单位 项目专业质量检查员： 年　月　日	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日

JZ-C-C5ZT-1200-□□□□□

预制构件连接隐蔽工程质量验收记录表

工程名称：

施工单位		项目负责人	
分项工程名称		专业工长或施工员	
验收部位		检查日期	
施工标准名称及代号			
施工图图号			
隐检内容： 1.混凝土粗糙面的质量、键槽的尺寸、数量、位置 2.钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度 3.钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度 4.预埋件、预留管线的规格、数量、位置 5.预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法 6.保温及其节点施工 7.预制构件内钢筋防雷构造做法 8.其他隐蔽项目			
图像资料编号：			
检查意见及结论：			
施工单位 检查结果	项目专业质量检查员： 项目技术负责人： 年　月　日		
监理单位(建设单位)验收结论	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日		

JZ-C-C5ZT-1200-□□□□□

隐蔽工程图像资料粘贴表

工程名称：

粘贴处 图名_____	
粘贴处 图名_____	
施工单位 项目专业质量检查员： 年　月　日	专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年　月　日

第六节：C6 施工试验记录及检测文件

地基承载力检验报告：

JZ-C-C6JG-0201-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：地基承载力（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

地基承载力(静载试验)检测报告汇总页

地基承载力（静载试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
人工地基处理面积/ 天然地基基础占地面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....330
2 工程地质概况.....330
3 检测依据.....330
4 地基承载力（静载试验）检测.....330
4.1 受检试验点概况.....330
4.2 检测仪器设备.....330
4.3 检测方法.....330
4.4 检测数据分析与判定.....330
5 检测成果与分析.....330
6 检测结论.....330
7 附件.....330
7.1 地质资料附图.....330
7.2 检测试验点平面布置示意图.....330
7.3 实测试验数据汇总表及曲线.....330

地基承载力（静载试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、五方主体单位、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、试验方法、检测点数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标，并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 地基承载力（静载试验）检测

4.1 受检试验点概况

人工地基处理方法、施工日期、地基处理面积及深度范围（或天然地基基础占地面积、基底持力层名称）、检测点标高、场地标高、地基设计标高、受检点概况、试坑的尺寸及砂垫层情况、施工中的异常情况、根据设计及施工资料给出各点的有关施工参数和检测点平面位置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息、承压板形状及尺寸。

4.3 检测方法

反力装置、预压情况、加卸载方式、试验步骤、终止加载条件等。

4.4 检测数据分析与判定

地基极限承载力、单点地基承载力特征值和单位工程地基承载力特征值的确定。

5 检测成果与分析

各检测点地基极限承载力、地基承载力特征值、单位工程地基承载力特征值，给出试验结果表和曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析结果，列出各检测点和单位工程的地基承载力特征值，并明确其是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测试验点平面布置示意图

要求有轴线坐标，标注试验点位置和编号。

7.3 实测试验数据汇总表及曲线

要求每页附 1 个试验点的试验数据汇总表及 p-s 和 s-lgt 曲线。

JZ-C-C6JG-0202-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：复合地基承载力（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

复合地基承载力(静载试验)检测报告汇总页

复合地基承载力(静载试验)检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....335
2 工程地质概况.....335
3 检测依据.....335
4 复合地基承载力（静载试验）检测.....335
4.1 受检试验点概况.....335
4.2 检测仪器设备.....335
4.3 检测方法.....335
4.4 检测数据分析与判定.....335
5 检测成果与分析.....335
6 检测结论.....335
7 附件.....335
7.1 地质资料附图.....335
7.2 检测试验点平面布置示意图.....335
7.3 实测试验数据汇总表及曲线.....335

复合地基承载力（静载试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、五方主体单位、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测点数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标，并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 复合地基承载力（静载试验）检测

4.1 受检试验点概况

采用的地基处理方法及施工日期、地基类型、增强体规格及布置形式、检测点标高、场地标高、地基设计标高、试坑尺寸及砂垫层情况、受检点概况、根据设计及施工资料给出各点的有关施工参数和检测点平面位置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息、承压板形状及尺寸（含确定依据）。

4.3 检测方法

反力装置、预压情况、加卸载方式、试验步骤、终止加载条件。

4.4 检测数据分析与判定

复合地基极限承载力、复合地基承载力特征值、单位工程复合地基承载力特征值确定。

5 检测成果与分析

各检测点复合地基极限承载力、复合地基承载力特征值、单位工程复合地基承载力特征值，给出试验结果表和曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各检测点复合地基土承载力特征值、单位工程复合地基承载力特征值及是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测试验点平面布置示意图

要求有轴线坐标，标注试验点位置和编号。

7.3 实测试验数据汇总表及曲线

要求每页附 1 个试验点的试验数据汇总表及 p-s 和 s-lgt 曲线。

JZ-C-C6JG-0203-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：承载力（动力触探试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

承载力（动力触探试验）检测报告汇总页

承载力（动力触探试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目　录

1 前言 340
2 工程地质概况 340
3 检测依据 340
4 承载力（动力触探试验）检测 340
4.1 试验点概况 340
4.2 检测仪器设备 340
4.3 检测方法 340
4.4 检测数据分析与判定 340
5 检测成果与分析 340
6 检测结论 340
7 附件 340
7.1 地质资料附图 340
7.2 检测点位平面布置示意图 340
7.3 检测结果图表 340

承载力（动力触探试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 承载力（动力触探试验）检测

4.1 试验点概况

采用的地基土类别、试验点概况、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类检测参数和试验点平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各试验点的同一土层检测结果数据统计，给出试验结果表和锤击数与贯入深度关系曲线图（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测点位平面布置示意图

要求有试验点孔号。

7.3 检测结果图表

每个地基试验点的圆锥动力触探试验成果表、锤击数与贯入深度关系曲线图。

JZ-C-C6JG-0204-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：地基土强度（十字板剪切试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

地基土强度（十字板剪切试验）检测报告汇总页

地基土强度（十字板剪切试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....345
2 工程地质概况.....345
3 检测依据.....345
4 地基土强度（十字板剪切试验）检测.....345
4.1 试验点概况.....345
4.2 检测仪器设备.....345
4.3 检测方法.....345
4.4 检测数据分析与判定.....345
5 检测成果与分析.....345
6 检测结论.....345
7 附件.....345
7.1 地质资料附图.....345
7.2 检测点位平面布置示意图.....345
7.3 检测结果图表.....345

地基土强度（十字板剪切试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 地基土强度（十字板剪切试验）检测

4.1 试验点概况

采用的地基土类别、试验点概况（原状土地基应明确应力主要影响深度，处理土地基应给出地基的处理深度，及场地标高、开始试验标高、测试深度等）、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类检测参数和试验点平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

应明确是机械式还是电测式等。

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各试验点的同一土层检测结果数据统计，提供同一土层的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度的标准值，给出试验结果表和每个检测孔的地基土的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度与深度的关系曲线图（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出每个试验孔（点）主要土层的结论和评价。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测点位平面布置示意图

要求有试验点孔号。

7.3 检测结果图表

每个地基试验点的十字板剪切试验成果表，每个检测孔的地基土的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度与深度的关系曲线图。

JZ-C-C6JG-0205-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：密实度（动力触探试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

密实度（动力触探试验）检测报告汇总页

密实度（动力触探试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....350
2 工程地质概况.....350
3 检测依据.....350
4 密实度（动力触探试验）检测.....350
4.1 试验点概况.....350
4.2 检测仪器设备.....350
4.3 检测方法.....350
4.4 检测数据分析与判定.....350
5 检测成果与分析.....350
6 检测结论.....350
7 附件.....350
7.1 地质资料附图.....350
7.2 检测点位平面布置示意图.....350
7.3 检测结果图表.....350

密实度（动力触探试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 密实度（动力触探试验）检测

4.1 试验点概况

地基土类别（对于碎石土，应描述其平均粒径、最大粒径）、试验点概况（应明确试验类型、场地标高、开始试验标高、测试深度等）、施工中的异常情况、根据设计和施工资料给出各类检测参数和试验点平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各试验点的同一土层检测结果数据统计，给出试验结果表和锤击数与贯入深度关系曲线图（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测点位平面布置示意图

要求有试验点孔号。

7.3 检测结果图表

每个地基试验点的圆锥动力触探试验成果表、锤击数与贯入深度关系曲线图。

JZ-C-C6JG-0206-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：密实度（标准贯入试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

密实度（标准贯入试验）检测报告汇总页

密实度（标准贯入试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....355
2 工程地质概况.....355
3 检测依据.....355
4 密实度（标准贯入试验）检测.....355
4.1 试验点概况.....355
4.2 检测设备及仪器.....355
4.3 检测方法.....355
4.4 检测数据分析与判定.....355
5 检测成果与分析.....355
6 检测结论.....355
7 附件.....355
7.1 地质资料附图.....355
7.2 检测点位平面布置示意图.....355
7.3 检测结果图表.....355

密实度（标准贯入试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 密实度（标准贯入试验）检测

4.1 试验点概况

采用的地基土类别（天然地基应明确主要受力层及其深度；若是人工地基，应详细描述处理土的类型和增强体桩体材料情况、施工时间、加固的深度。）、试验点概况（应明确场地标高、开始试验标高、测试深度等）、施工中的异常情况、根据设计和施工资料给出各类检测参数和试验点平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测设备及仪器

各仪器的编号及需要校准的校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各试验点的同一土层检测结果数据统计，给出试验结果表和锤击数与贯入深度关系曲线图（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确与检测内容相应的结论。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测点位平面布置示意图

要求有试验点孔号。

7.3 检测结果图表

每个地基试验点的标准贯入试验成果表、锤击数与贯入深度关系曲线图。

JZ-C-C6JG-0207-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：变形模量（原位测试–浅层平板载荷试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

地基变形模量（原位测试-浅层平板载荷试验）检测报告汇总页

地基变形模量（原位测试）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
人工地基处理面积/ 天然地基基础占地面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....360
2 工程地质概况.....360
3 检测依据.....360
4 地基变形模量（浅层平板载荷试验）检测.....360
4.1 受检试验点概况.....360
4.2 检测仪器设备.....360
4.3 检测方法.....360
4.4 检测数据分析与判定.....360
5 检测成果与分析.....360
6 检测结论.....360
7 附件.....360
7.1 地质资料附图.....360
7.2 检测试验点平面布置示意图.....360

地基变形模量（原位测试-浅层平板载荷试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、五方主体单位、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、试验方法、检测点数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标，并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 地基变形模量（浅层平板载荷试验）检测

4.1 受检试验点概况

人工地基处理方法、施工日期、地基处理面积及深度范围（或天然地基基础占地面积、基底持力层名称）、检测点标高、场地标高、地基设计标高、受检点概况、试坑的尺寸及砂垫层情况、施工中的异常情况、根据设计及施工资料给出各点的有关施工参数和检测点平面位置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息、承压板形状及尺寸。

4.3 检测方法

反力装置、预压情况、加卸载方式、试验步骤、终止加载条件。

4.4 检测数据分析与判定

地基极限承载力、地基承载力特征值、单位工程地基承载力特征值、地基变形模量。

5 检测成果与分析

地基极限承载力、地基承载力特征、单位工程地基承载力特征值，地基变形模量计算，给出试验结果表和曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各检测点地基变形模量值及是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测试验点平面布置示意图

要求有轴线坐标，标注试验点位置和编号。

JZ-C-C6JG-0208-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：变形模量（原位测试–深层平板载荷试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

地基变形模量（原位测试-深层平板载荷试验）检测报告汇总页

地基变形模量（原位测试）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
人工地基处理面积/ 天然地基基础占地面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....365
2 工程地质概况.....365
3 检测依据.....365
4 地基变形模量（深层平板载荷试验）检测.....365
4.1 受检试验点概况.....365
4.2 检测仪器设备.....365
4.3 检测方法.....365
4.4 检测数据分析与判定.....365
5 检测成果与分析.....365
6 检测结论.....365
7 附件.....365
7.1 地质资料附图.....365
7.2 检测试验点平面布置示意图.....365
7.3 实测试验数据汇总表及曲线.....365

地基变形模量（原位测试-深层平板载荷试验）检测报告

1 前言

工程概况（表）、五方主体单位、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、试验方法、检测点数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标，并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 地基变形模量（深层平板载荷试验）检测

4.1 受检试验点概况

人工地基处理方法、施工日期、地基处理面积及深度范围（或天然地基基础占地面积、基底持力层名称）、检测点标高、场地标高、地基设计标高、受检点概况、试坑的尺寸及砂垫层情况、施工中的异常情况、根据设计及施工资料给出各点的有关施工参数和检测点平面位置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

反力装置、预压情况、加卸载方式、试验步骤、终止加载条件。

4.4 检测数据分析与判定

地基极限承载力、地基承载力特征值、单位工程地基承载力特征值、地基变形模量。

5 检测成果与分析

地基极限承载力、地基承载力特征、单位工程地基承载力特征值，地基变形模量计算，给出试验结果表和曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各检测点地基变形模量值及是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测试验点平面布置示意图

要求有轴线坐标，标注试验点位置和编号。

7.3 实测试验数据汇总表及曲线

要求每页附 1 个试验点的试验数据汇总表及 p-s 和 s-lgt 曲线。

JZ-C-C6JG-0209-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：水平承载力（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

水平承载力（静载试验）检测报告汇总页

水平承载力（静载试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....370
2 工程地质概况.....370
3 检测依据.....370
4 水平承载力（静载试验）检测.....370
4.1 地基基础概况.....370
4.2 检测仪器设备.....370
4.3 检测方法与检测原理.....370
4.4 检测数据分析与判定.....370
5 检测成果与分析.....370
5.1 检测数据整理与分析.....370
5.2 单桩水平极限承载力或单桩水平承载力特征值判定.....370
5.3 各检测桩记录表及曲线图.....370
6 检测结论.....370
7 附件.....370
7.1 地质资料附图.....370
7.2 检测桩位平面布置示意图.....370
7.3 检测结果图表.....370

水平承载力（静载试验）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 水平承载力（静载试验）检测

4.1 地基基础概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等）、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类桩的有关成桩参数和桩位平面布置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息，明确加载反力装置类型等。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

5.1 检测数据整理与分析

5.2 单桩水平极限承载力或单桩水平承载力特征值判定

5.3 各检测桩记录表及曲线图

各检测桩的单桩水平承载力实测数据，给出每根检测桩的试验汇总表和 H-t-Y_o 曲线和 H-ΔY_o/ΔH 曲线图或 H-Y_o 和 lgH-lgY_o 等（附图 7.3）

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论（是否满足设计要求）。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求可识别图中桩号。

7.3 检测结果图表

每根桩的试验汇总表、H-t-Yo 曲线和 H-ΔYo/ΔH 曲线图或 H-Yo 和 lgH-lgYo 等。

JZ-C-C6JG-0302-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：增强体强度（钻芯法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

增强体抗压强度（钻芯法）检测报告汇总页

增强体抗压强度（钻芯法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....375
2 工程地质概况.....375
3 检测依据.....375
4 增强体抗压强度（钻芯法）检测.....375
4.1 地基基础概况.....375
4.2 检测仪器设备.....375
4.3 检测方法.....375
4.4 检测数据分析与判定.....375
5 检测成果与分析.....375
6 检测结论.....375
7 附件.....375
7.1 地质资料附图.....375
7.2 检测桩位平面布置示意图.....375
7.3 受检增强体芯样试件抗压强度检测结果.....375
7.4 受检增强体钻孔芯样彩色照片.....375

增强体抗压强度（钻芯法）检测报告

1 前言

工程概况、工程地点、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、复合地基增强体类型、检测参数、检测方法名称、增强体总桩数、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各地层岩土物理力学性质指标、并至少附一幅典型工程地质剖面图（附件 7.1））。

3 检测依据

检测标准规范名称及编号（含年号）。

4 增强体抗压强度（钻芯法）检测

4.1 地基基础概况

复合地基增强体施工情况、增强体概况、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各受检增强体的有关参数（含水泥土无侧限抗压强度（或设计混凝土抗压强度等级）、桩长、桩径、设计桩顶标高、实测桩顶标高、施工桩底标高、成桩日期、检测日期等）和桩位平面图（附件 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

含受检桩的钻芯位置、每回次钻孔进尺控制、钻孔芯样编录、芯样试件截取与加工、芯样试件抗压强度试验等检测方法信息。

4.4 检测数据分析与判定

含受检增强体芯样试件抗压强度、桩身均匀性（或桩身完整性）、桩底持力层岩土性状等分析与判定。

5 检测成果与分析

受检增强体的桩长、桩身强度、桩身均匀性（或桩身完整性）、桩底持力层岩土情况的判定等，给出结果汇总表，各受检增强体芯样试件抗压强度检测结果（附件 7.3）、钻孔芯样彩色照片（附件 7.4）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论（是否满足设计要求）。

7 附件

7.1 地质资料附图

7.2 检测桩位平面布置示意图

7.3 受检增强体芯样试件抗压强度检测结果

含受检增强体的桩号（孔号）、桩长、芯样编号、取样深度、芯样直径、芯样高度、破坏荷载、水泥土（或混凝土）芯样试件抗压强度值、每组水泥土芯样试件抗压强度代表值（或每组混凝土芯样试件抗压强度检测值）、单桩水泥土芯样试件抗压强度代表值（或桩身混凝土芯样试件抗压强度检测值）等信息。

7.4 受检增强体钻孔芯样彩色照片

桩基检测报告：

JZ-C-C6JG-0301-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：竖向抗压承载力（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

竖向抗压承载力（静载试验）检测报告汇总页

竖向抗压承载力（静载试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目　录

1 前言.....380
2 工程地质概况.....380
3 检测依据.....380
4 竖向抗压承载力（静载试验）检测.....380
4.1 受检桩概况.....380
4.2 检测仪器设备.....380
4.3 检测方法.....380
4.4 检测数据分析与判定.....380
5 检测成果与分析.....380
6 检测结论.....380
7 附件.....380
7.1 地质资料附图.....380
7.2 检测桩位平面布置示意图.....380
7.3 检测结果图表.....380

竖向抗压承载力（静载试验）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 竖向抗压承载力（静载试验）检测

4.1 受检桩概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等，锚桩（若有）的尺寸、材料强度、配筋情况以及锚桩的数量等）、施工中的异常情况、根据设计和施工资料给出各检测桩的有关成桩参数和桩位平面布置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息，明确加载反力装置类型等。

4.3 检测方法

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测桩的单桩竖向抗压承载力实测数据，给出每根检测桩的试验汇总表和 Q-s 曲线、s-lgt 曲线等（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论（是否满足设计要求）。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求可识别图中桩号。

7.3 检测结果图表

每根桩的试验汇总表、Q-s 曲线、s-lgt 曲线等。

JZ-C-C6JG-0303-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）检测报告汇总页

竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....385
2 工程地质概况.....385
3 检测依据.....385
4 竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）检测.....385
4.1 受检桩概况.....385
4.2 检测仪器设备.....385
4.3 检测方法.....385
4.4 检测数据分析与判定.....385
5 检测成果与分析.....385
6 检测结论.....385
7 附件.....385
7.1 地质资料附图.....385
7.2 检测桩位平面布置示意图.....385
7.3 检测结果图表.....385

竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质柱状图或地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）检测

4.1 受检桩概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等，锚桩（若有）的尺寸、材料强度、配筋情况以及锚桩的数量等）、施工中的异常情况、根据设计和施工资料给出各检测桩的有关成桩参数和桩位平面布置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息，明确加载反力装置类型等。

4.3 检测方法

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测桩的单桩竖向抗压承载力实测数据，给出每根检测桩的试验汇总表和 U-δ 曲线、δ-lgt 曲线等（附图表 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论（是否满足设计要求）。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质柱状图或地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求有桩号。

7.3 检测结果图表

每根桩的试验汇总表、U-δ 曲线、δ-lgt 曲线等。

JZ-C-C6JG-0304-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：竖向抗压承载力（自平衡）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

竖向抗压承载力（自平衡）检测报告汇总页

竖向抗压承载力（自平衡）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....390
2 工程地质概况.....390
3 检测依据.....390
4 竖向抗压承载力（自平衡）检测.....390
4.1 地基基础概况.....390
4.2 检测仪器设备.....390
4.3 检测方法与检测原理.....390
4.4 检测数据分析与判定.....390
5 检测成果与分析.....390
5.1 检测成果.....390
5.2 检测数据分析.....390
5.3 检测结果计算.....390
6 检测结论.....390
7 附件.....390
7.1 地质资料附图.....390
7.2 检测桩位平面布置示意图.....390
7.3 检测结果图表.....390

竖向抗压承载力（自平衡）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 竖向抗压承载力（自平衡）检测

4.1 地基基础概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号、荷载箱埋设位置等）、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类检测桩的有关成桩参数和桩位平面布置示意图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息，明确荷载箱类型等。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

5.1 检测成果

5.2 检测数据分析

5.3 检测结果计算

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论（是否满足设计要求）。

7 附件

7.1 地质资料附图

7.2 检测桩位平面布置示意图

7.3 检测结果图表

JZ-C-C6JG-0305-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：竖向抗压承载力（高应变法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

竖向抗压承载力（高应变法）检测报告汇总页

竖向抗压承载力（高应变法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....395
2 工程地质概况.....395
3 检测依据.....395
4 竖向抗压静载试验（高应变法）检测.....395
4.1 地基基础概况.....395
4.2 检测仪器设备.....395
4.3 检测方法与检测原理.....395
4.4 检测数据分析与判定.....395
5 检测成果与分析.....395
6 检测结论.....395
7 附件.....395
7.1 地质资料附图.....395
7.2 检测桩位平面布置示意图.....395
7.3 实测曲线.....395

竖向抗压承载力（高应变法）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 竖向抗压静载试验（高应变法）检测

4.1 地基基础概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等）、施工中的异常情况、根据设计和施工资料给出各检测桩的有关成桩参数和桩位平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测桩桩身完整性评价、完整性类别的判定，单桩竖向抗压承载力实测值，给出试验结果表曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，单桩竖向抗压承载力能否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求有桩号。

7.3 实测曲线

带有数值标识的实测 F-V 曲线、拟合曲线，所选用的各单元桩和土的模型参数、土阻力沿桩身分布图、模拟的 Q-s 曲线（可各曲线图一页、各单元桩和土的模型参数表一页）。

JZ-C-C6JG-0306-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：桩身完整性（低应变法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

桩身完整性（低应变法）检测报告汇总页

桩身完整性（低应变法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....400
2 工程地质概况.....400
3 检测依据.....400
4 桩身完整性（低应变法）检测.....400
4.1 地基基础概况.....400
4.2 检测仪器设备.....400
4.3 检测方法与检测原理.....400
4.4 检测数据分析与判定.....400
5 检测成果与分析.....400
6 检测结论.....400
7 附件.....400
7.1 地质资料附图.....400
7.2 检测桩位平面布置示意图.....400
7.3 实测曲线.....400

桩身完整性（低应变法）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 桩身完整性（低应变法）检测

4.1 地基基础概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等）、施工中的异常情况，根据设计及施工资料给出各类检测桩的有关成桩参数和桩位平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测桩桩身完整性评价、完整性类别的判定，给出试验结果表和所测波形曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各类别桩的数量及占比。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求有桩号。

7.3 实测曲线

要求每页附图不超过 12 根桩，曲线的长宽比不应失调，曲线图上应显示工地名、桩号、桩径、强度等级、波速、检测日期、桩长标识。

JZ-C-C6JG-0307-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：桩身完整性（声波透射法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

桩身完整性（声波透射法）检测报告汇总页

桩身完整性（声波透射法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....405
2 工程地质概况.....405
3 检测依据.....405
4 桩身完整性（声波透射法）检测.....405
4.1 地基基础概况.....405
4.2 检测仪器设备.....405
4.3 检测方法与检测原理.....405
4.4 检测数据分析与判定.....405
5 检测成果与分析.....405
6 检测结论.....405
7 附件.....405
7.1 地质资料附图.....405
7.2 检测桩位平面布置示意图.....405
7.3 实测曲线.....405

桩身完整性（声波透射法）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 桩身完整性（声波透射法）检测

4.1 地基基础概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况（包括受检桩的桩型、尺寸、桩号等）、施工中的异常情况，根据设计和施工资料给出各类检测桩的有关成桩参数和桩位平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测桩桩身完整性评价、完整性类别的判定，给出试验结果表和所测波形曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各类别桩的数量及占比。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求有桩号。

7.3 实测曲线

要求将各剖面的声速—深度曲线、波幅—深度曲线、PSD—深度曲线及相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一坐标系，一根桩的各曲线用一页，必须标明声测管布置图及声测剖面编号；另一页附各检测剖面实测波列图（即每根桩的附图为两页：一页曲线图、一页波列图）。

JZ-C-C6JG-0308-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：桩身完整性（钻芯法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

桩身完整性（钻芯法）检测报告汇总页

桩身完整性（钻芯法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总桩数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....410
2 工程地质概况.....410
3 检测依据.....410
4 桩身完整性（钻芯法）检测.....410
4.1 受检桩概况.....410
4.2 检测仪器设备.....410
4.3 检测方法.....410
4.4 检测数据分析与判定.....410
5 检测成果与分析.....410
6 检测结论.....410
7 附件.....410
7.1 地质资料附图.....410
7.2 检测桩位平面布置示意图.....410
7.3 受检桩混凝土芯样试件抗压强度检测成果.....410
7.4 受检桩钻孔芯样综合柱状图.....410
7.5 受检桩钻孔芯样彩色照片.....410

桩身完整性（钻芯法）检测报告

1 前言

工程概况（表）、工程地点、委托单位、检测日期、委托方的相关要求，明确验收检测或验证检测，以及检测目的、检测参数、检测方法名称、总桩数、检测桩数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各地层岩土物理力学性质指标、并至少附一幅典型工程地质柱状图或工程地质剖面图（附件 7.1））。

3 检测依据

检测标准规范名称及编号（含年号）。

4 桩身完整性（钻芯法）检测

4.1 受检桩概况

采用的基础形式、成桩情况、受检桩概况、施工中的异常情况，根据设计和施工资料给出各受检桩的有关成桩参数（含设计砼抗压强度等级、设计承载力、桩长、桩径、设计桩顶标高、实测桩顶标高、施工桩底标高、成桩日期、检测日期等）和桩位平面图（附件 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

含受检桩的钻芯孔数、钻芯位置、每回次钻孔进尺控制、钻孔芯样编录、芯样试件截取与加工、芯样试件抗压强度试验等检测方法信息。

4.4 检测数据分析与判定

含受检桩芯样试件抗压强度的确定、桩端持力层性状、桩身完整性类别等分析与判定。

5 检测成果与分析

每根受检桩的桩长、桩径、桩身混凝土芯样试件抗压强度检测值、桩底沉渣厚度、桩端持力层岩土层性状的判定、桩身完整性和桩身完整性类别等，给出结果汇总表，各受检桩混凝土芯样试件抗压强度检测结果（附件 7.3、7.4）、各受检桩钻孔芯样彩色照片（附件 7.5）。

6 检测结论

根据检测成果给出明确结论及是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型工程地质柱状图或工程地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测桩位平面布置示意图

要求有轴线坐标、被检测桩位置和桩号。

7.3 受检桩混凝土芯样试件抗压强度检测成果

含每根受检桩的孔号、桩长、芯样编号、取样深度、芯样直径、芯样高度、破坏荷载、混凝土芯样试件抗压强度值、每组混凝土芯样试件抗压强度检测值、桩身混凝土芯样试件抗压强度检测值等信息。

7.4 受检桩钻孔芯样综合柱状图

7.5 受检桩钻孔芯样彩色照片

土工击实试验报告：

JZ-C-C6JG-0401-□□□□□

检验检测机构名称（***公司）

土工击实检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

监理单位：_____见证人：_____

检测依据：_____委托日期：_____

主要设备：_____检测日期：_____

检测地址：_____检测类别：_____

土样种类：_____击实类型：_____检测环境：_____

序号	1	2	3	4	5
干密度（g/cm^3）					
含水率（%）					
土工击实结果					
最大干密度（g/cm^3）			最佳含水率（%）		
干密度与含水率的关系曲线					
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提

回填土试验报告及附图：

JZ-C-C6JG-0501-□□□□□

第　页/共　页

检验检测机构名称（***公司）

土工压实度检测报告（环刀法）

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____

监理单位：_____见证人：_____

检测依据：_____委托日期：_____

主要设备：_____检测日期：_____

检测地址：_____检测类别：_____

土样种类：_____检测环境：_____

试样编号	取样部位	层次	压实度设计值（%）	湿密度（g/cm³）	平均含水率（%）	干密度（g/cm³）	最大干密度（g/cm³）	压实度（%）	单项评定
结　论									
备　注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

土工压实度检测报告（灌砂法）

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____

监理单位：_____见证人：_____

检测依据：_____委托日期：_____

主要设备：_____检测日期：_____

检测地址：_____检测类别：_____

土样种类：_____检测环境：_____

试样编号	取样部位	层次	设计压实度（%）	湿密度（g/cm³）	含水率（%）	干密度（g/cm³）	压实度（%）	单项评定
结　论								
备　注								

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C6JG-0503-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：压实系数（环刀法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

主要检测人：

报告编写人：

报告审核人：

报告批准人：

批准日期：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。

2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。

3、报告涂改无效。

4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。

5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。

6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。

7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。

8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

压实系数（环刀法）检测报告汇总页

压实系数（环刀法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....421
2 检测依据.....421
3 压实系数（环刀法）检测.....421
3.1 地基土概况.....421
3.2 检测仪器设备.....421
3.3 检测方法.....421
3.4 检测数据分析与判定.....421
4 检测成果与分析.....421
5 检测结论.....421
6 附件.....421

压实系数（环刀法）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 检测依据

规范名称。

3 压实系数（环刀法）检测

3.1 地基土概况

采用的基础形式、地基土概况、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类检测参数和点位平面图（附图 6）及试验点标高等。

3.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

3.3 检测方法

击实类型（轻型击实或重型击实），试样制备方法（干法制备或湿法制备）等信息。

3.4 检测数据分析与判定

4 检测成果与分析

各试验点的击实试验结果和压实系数（环刀法）试验结果。

5 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论。

6 附件

压实系数（环刀法）检测点平面布置示意图。

JZ-C-C6JG-0504-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：压实系数（灌砂法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

压实系数（灌砂法）检测报告汇总页

压实系数（灌砂法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
施工面积		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....426
2 检测依据.....426
3 压实系数（灌沙法）检测.....426
3.1 地基土概况.....426
3.2 检测仪器设备.....426
3.3 检测方法.....426
3.4 检测数据分析与判定.....426
4 检测成果与分析.....426
5 检测结论.....426
6 附件.....426

压实系数（灌砂法）检测报告

1 前言

工程概况（表）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 检测依据

规范名称。

3 压实系数（灌砂法）检测

3.1 地基土概况

采用的基础形式、地基土概况、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各类检测参数和点位平面图（附图 6）及试验点标高等。

3.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

3.3 检测方法

击实类型（轻型击实或重型击实），试样制备方法（干法制备或湿法制备）等信息。

3.4 检测数据分析与判定

4 检测成果与分析

各试验点的击实试验结果和压实系数（灌砂法）试验结果。

5 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论。

6 附件

压实系数（灌砂法）检测点平面布置示意图。

钢筋机械连接试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-0700-□□□□□

钢筋机械连接试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	结构部位	品种规格	试验时间	报告编号	试验结果	对应部位混凝土浇筑时间	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日				

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢筋机械连接接头检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品状态		检测类别	
	接头类型		钢筋牌号	
	接头等级		样品来源	
	代表数量（个）		生产厂家	
检测信息	收样日期		检测日期	
	检测地址		检测环境	
	检测依据			
	判定依据			
	主要设备			

检测内容

样品编号	公称直径（mm）	技术要求	极限抗拉强度（MPa）	断裂位置

结论	
备注	

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢筋焊接连接试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-0800-□□□□□

钢筋焊接连接试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	结构部位	品种规格	试验时间	报告编号	试验结果	对应部位混凝土浇筑时间	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日				

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢筋焊接接头检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品状态		检测类别	
	焊接方式		钢筋牌号	
	焊工姓名		焊工证号	
	样品来源		代表数量（个）	
检测信息	收样日期		检测日期	
	检测地址		检测环境	
	检测依据			
	判定依据			
	主要设备			

检测内容

样品编号	钢筋生产厂家及钢筋批号	公称直径（mm）	技术要求	抗拉强度（MPa）	断口离焊缝距离（mm）	断裂特征	弯曲试验90°
结论							
备注							

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

砂浆抗压强度试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-1000-□□□□□

砂浆抗压强度试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	轴线部位	数量(㎥)	试验时间	设计强度等级	实际强度值（MPa）	试验报告编号	试验结果	备注

检验检测机构名称（***公司）

砂浆抗压强度检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 收样日期：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品描述：_____ 生产厂家：_____

检测依据：_____ 检测类别：_____

主要设备：_____ 检测地址：_____

样品来源：_____ 检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸 长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	抗压强度（MPa）	抗压强度代表值（MPa）
结　论									
备　注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C6JG-1002-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（推出法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准: 审 核: 检 测:

推出法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		设计强度等级	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测试砖编号	推出力峰值（kN）	砖品种修正系数	测区推出力平均值（kN）	测试砖砂浆饱满度实测值	测区砂浆饱满度平均值	测区砂浆强度平均值（MPa）

JZ-C-C6JG-1003-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（筒压法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

筒压法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称				报告编号	
砌体类型		砂浆品种		设计强度等级	
施工日期				检测日期	
检测场所地址					

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	砂浆样品编号	标准砂浆试样筒压比	测区砂浆筒压比平均值	测区砂浆强度平均值（MPa）

检测单元强度推定	砌筑砂浆抗压强度平均值（MPa）	砌筑砂浆抗压强度最小值（MPa）	测区数量	砌筑砂浆抗压强度推定值（MPa）
备注				

JZ-C-C6JG-1004-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

砂浆片剪切法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		设计强度等级	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	砂浆片编号	抗剪荷载值（N）	试件破坏截面面积（mm^2）	抗剪强度（MPa）	测区砂浆片抗剪强度平均值（MPa）	低强砂浆修正系数	测区砂浆抗压强度平均值（MPa）

检测单元强度推定	砌筑砂浆抗压强度平均值（MPa）	砌筑砂浆抗压强度最小值（MPa）	测区数量	砌筑砂浆抗压强度推定值（MPa）

备注	

JZ-C-C6JG-1005-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（回弹法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

回弹法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		设计强度等级	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测位编号	测位平均回弹值	测位平均碳化深度（mm）	测位砂浆强度值（MPa）	测区砂浆抗压强度平均值（MPa）

检测结果						
序号	构件名称/检测部位	测位编号	测位平均回弹值	测位平均碳化深度（mm）	测位砂浆强度值（MPa）	测区砂浆抗压强度平均值（MPa）
检测单元强度推定	砌筑砂浆抗压强度平均值（MPa）	砌筑砂浆抗压强度最小值（MPa）		测区数量	砌筑砂浆抗压强度推定值（MPa）	
备注						

JZ-C-C6JG-1006-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（点荷法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

点荷法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		设计强度等级	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	点荷载值（kN）	荷载作用半径（mm）	荷载作用半径修正系数	试件厚度（mm）	试件厚度修正系数	砂浆试件抗压强度换算值（MPa）	测区的砂浆抗压强度平均值（MPa）

检测单元强度推定	砌筑砂浆抗压强度平均值（MPa）	砌筑砂浆抗压强度最小值（MPa）	测区数量	砌筑砂浆抗压强度推定值（MPa）

备注	

JZ-C-C6JG-1007-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌筑砂浆抗压强度（贯入法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度结果

第 页共 页

工程名称				报告编号			
施工日期				检测龄期（d）			
砌体类型		砂浆种类		砂浆品种		设计强度等级	
检测场所地址							

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	贯入深度平均值（mm）	砂浆抗压强度换算值（MPa）	单个构件抗压强度推定值（MPa）

检验批砂浆抗压强度推定	强度换算值平均值（MPa）	强度换算值最小值（MPa）	标准差	推定值之一（MPa）	推定值之二（MPa）	变异系数	强度推定值（MPa）
备注							

砌筑砂浆试块强度统计、评定记录：

JZ-C-C6JG-1100-□□□□□

砌筑砂浆强度统计、评定表（1-2 组）

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		验 收 部 位		设计砂浆强度等级(f)	
施工执行标准名称及编号			配 合 比(水泥:水:石:砂:外加剂)		

序号	部 位	方 量(m^3)	试块报告编号	试块制作日期	龄期(d)	砂浆试块抗压强度(f_2)

mf_2 = □ 1.1 f= □ f_2 ,min= □	评定标准 mf_2 ≥1.1f ， f_2 min≥0.85f 当只有 1 组或 2 组时， mf_2 ≥1.1f ， f_2 min≥1.1f	评定结果: mf_2 □ 1.1f f_2 min □ 1.1f
不参加砂浆强度评定组数及处理情况：		
评定结果	施工单位： 项目专业质量检查员(签名)： 项目专业技术负责人(签名)： 年 月 日	专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

砌筑砂浆试块强度统计、评定表（3 组以上）

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		验 收 部 位		设计砂浆强度等级(f)	
施工执行标准名称及编号			配 合 比(水泥:水:石:砂:外加剂)		

序号	部 位	方 量(m^3)	试块报告编号	试块制作日期	龄期(d)	砂浆试块抗压强度(f_2)

mf_2 = □ 1.1f= □	评定标准	评定结果:
f_2 ,min= □ 0.85f= □	mf_2 ≥1.1f ， f_2 min≥0.85f 当只有 1 组或 2 组时， mf_2 ≥1.1f ， f_2 min≥1.1f	mf_2 □ 1.1f f_2 min □ 0.85f

不参加砂浆强度评定组数及处理情况：

评定结果	施工单位： 项目专业质量检查员(签名)： 项目专业技术负责人(签名)： 年 月 日	专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

混凝土抗压强度试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-1300-□□□□□

（标准养护）混凝土抗压强度试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	轴线部位	浇筑时间	混凝土方量（㎥）	试验时间	设计强度等级	实际强度值（MPa）	试验报告编号	试验结果	备注

自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日	复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-1301-□□□□□

（同条件养护）混凝土抗压强度试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	轴线部位	浇筑时间	试块留置情况	试验时间	设计强度等级	实际强度值（MPa）	实际强度天数	试验报告编号	试验结果	备注

检验检测机构名称（***公司）

混凝土抗压强度检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____收样日期：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品描述：_____生产厂家：_____

检测依据：_____检测类别：_____

主要设备：_____检测地址：_____

样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	抗压强度（MPa）	抗压强度代表值（MPa）
结论									
备注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

混凝土试块强度统计、评定记录：

JZ-C-C6JG-1400-□□□□□

标准养护混凝土试块强度评定表

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		验收部位		混凝土设计强度等级(fc)	
施工执行标准名称及编号			混凝土配合比（水泥：水：石：砂：外加剂）		

序号	部　　位	方 量(m^3)	试验报告编号	试块制作日期	龄期(d)	试块抗压强度(fcu)

质量评定情况				有关数据	
	统计方法	mfcu=	□ fcu,k+λ_1 *Sfcu=		mfcu=_____Sfcu=_____
		fcu,min=	□ λ_2 fcu,k=		fcu,min=_____ λ_1 =_____
	非统计方法	mfcu=	□ λ_3 fcu,k=		fcu,k=_____ λ_2 =_____
		fcu,min=	□ λ_4 fcu,k=		λ_3 =_____ λ_4 =_____

不参加混凝土强度评定组数及处理情况：

评定结果	施工单位： 项目专业质量检查员(签名)： 项目专业技术负责人(签名)： 年　月　日	专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年　月　日

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表

工程名称		分部工程名称		项目经理	
施工单位		验收部位		混凝土设计强度等级(fc)	
施工执行标准名称及编号		混凝土配合比（水泥：水：石：砂：外加剂）			

序号	部　　位	试块报告编号	试块制作日期	龄期(d)	等效养护龄期(℃.d)	试块抗压强度（fcu)	除折算系数0.88后试块强度代表值(f′cu)

质量评定情况				有关数据	
	统计方法	mf′cu=	□ fcu,k+λ_1 Sf′cu=		mf′cu=_____S′fcu=_____
		f′cu,min=	□ λ_2 fcu,k=		f′cu,min=_____λ_1 =_____
	非统计方法	mf′cu=	□ λ_3 fcu,k=		fcu,k=_____λ_2 =_____
		f′cu,min=	□ λ_4 fcu,k=		λ_3 =_____λ_4 =_____

不参加混凝土强度评定组数及处理情况：

评定结果	施工单位： 项目专业质量检查员(签名)： 项目专业技术负责人(签名)： 年　月　日	专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年　月　日

混凝土抗渗试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-1500-□□□□□

混凝土抗渗试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	设计强度等级	抗渗等级	制作日期	试验日期	龄期（天）	试验报告编号	试验结果	备注

检验检测机构名称（***公司）

混凝土抗渗性能检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____收样日期：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品描述：_____生产厂家：_____

检测依据：_____检测类别：_____

检测设备：_____检测地址：_____

样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸长×宽×高(mm)	成型日期	检测日期	龄期(d)	养护条件	渗水压力(MPa)	渗水情况	判定
结论										
备注										

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

后置埋件抗拔试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-1800-□□□□□

后置埋件抗拔试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-1801-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：后置埋件抗拔试验

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

后置埋件抗拔试验检测结果（非破损检验）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
锚固件型号		基材混凝土强度等级	
锚固件施工日期		锚固胶固化时间（d）	
加载方式	□连续加载 □分级加载	检验荷载值（kN）	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	锚固件规格	实际检验荷载值（kN）	持荷 2min 后荷载值（kN）	载荷下降百分比（%）	破坏特征	结果评定
备注							

后置埋件抗拔试验检测结果（破坏性检验）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
锚固件型号		基材混凝土强度等级	
锚固件施工日期		锚固胶固化时间(d)	
加载方式	□连续加载 □分级加载	检验荷载值（kN）	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	检测部位	锚固件规格	极限抗拔力实测值（kN）	破坏形态

锚固件极限抗拔力实测平均值 N_{Rm}^{c}		锚固件极限抗拔力实测最小值 N_{Rmin}^{c}	
混凝土破坏受检验锚固件极限抗拔力标准值 $N_{Rk,*}$		锚固承载力检验系数允许值 $\gamma_{u,lim}$	
锚栓钢材破坏受拉承载力标准值 $N_{Rk,s}$		结果评定	
备注			

超声波探伤报告、探伤记录及汇总表：

JZ-C-C6JG-1900-□□□□□

超声波探伤报告、探伤记录汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-1901-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构焊缝超声检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目		代表数量（比例）	
构件名称		规格材质	
检测依据		检测等级	
判定依据		验收等级	
仪器设备		探头型号	
试　　块		耦合剂	
表面状态		扫查区位置	
焊接方法		焊缝等级	
接头类型		坡口形式	
检测环境		被检对象温度	
检测范围		参考灵敏度	
时基线范围		书面工艺规程	
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日			
备注			

批 准：　　审 核：　　检 测：

第　页　共　页

钢结构焊缝超声检测结果

工程名称										
检测场所地址										
检 测 结 果										
序号	构件编号	焊缝编号	检测长度（mm）	板厚（mm）	不连续位置（mm）	最大回波幅度（dB）	不连续的长度（mm）	验收等级	评定结果	备注

第 页 共 页

检测部位示意图

钢构件射线探伤报告及汇总表

JZ-C-C6JG-2000-□□□□□

钢构件射线探伤报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注

JZ-C-C6JG-2001-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构焊缝射线检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目		代表数量（比例）	
检测依据		检测等级	
判定依据		验收等级	
仪器设备		焦点尺寸 （mm）	
构件名称		规格材质	
焊接方法		接头类型	
热处理状态 /检测时机		坡口形式	

射线源种类		要求底片黑度	
像质计型号		像质计应 识别丝号	
像质计位置		增感屏型号	
胶片型号		胶片尺寸	
透照方式		透照日期	
焦距(F) （mm）		管电压（kV）	
曝光时间（min）		管电流（mA）	
胶片处理方式		显影定影液 配置	
显影时间（min）		显影温度（℃）	
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构焊缝射线检测结果

工程名称										
检测场所地址										
检 测 结 果										
序号	构件编号	焊缝编号	片号	透照厚度（mm）	底片黑度	像质值	内部缺欠显示	验收等级	评定结果	备注

检测部位示意图

磁粉探伤报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-2100-□□□□□

磁粉探伤报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-2101-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构焊缝磁粉检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目		代表数量（比例）	
构件名称		规格材质	
检测依据		检测等级	
判定依据		验收等级	
仪器设备		磁悬液	
反差剂		灵敏度试片	
焊接方法		焊缝等级	
接头类型		表面状态	
磁化方法		磁化时间	
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构焊缝磁粉检测结果

工程名称						
检测场所地址						
检 测 结 果						
序号	构件编号	焊缝编号	检测长度（mm）	显示情况	评定等级	备注

检测部位示意图

高强度螺栓抗滑移系数检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-2200-□□□□□

高强度螺栓抗滑移系数检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		生产厂家		生产日期	
	试件类型		表面处理工艺		材料牌号	
	芯板厚度(mm)		夹板厚度(mm)		试板宽度(mm)	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数				
2					
3					
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构焊接工艺评定及汇总表：

JZ-C-C6JG-2300-□□□□□

钢结构焊接工艺评定汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注

检验检测机构名称（***公司）

钢结构焊接工艺评定报告（一）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	工艺编号		样品数量		代表数量	
	试件形式		母材材质		母材厚度	
	焊接方法分类		施焊位置分类		热处理状态	
	样品来源		制作厂家		施焊日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	横向拉伸试验（试样编号/位置）	最大力 F_m(N)				
2		抗拉强度 R_m (MPa)				
3		断裂位置				
4		断口形貌				
5	焊接接头弯曲试验（弯曲类型和代号）（压头直径 d= ）（辊筒间距离 l= ）（弯曲角度 α = ）					
6	焊接接头冲击试验吸收能量 KV_2 (J)（取样代号）（　　℃）					
7						
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

钢结构焊接工艺评定报告（二）

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	工艺编号		样品数量		代表数量	
	试件形式		母材材质		母材厚度	
	焊接方法分类		施焊位置分类		热处理状态	
	样品来源		制作厂家		施焊日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目				检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	焊接接头硬度试验HV/HBW	母材	1	表层				
2			2	心部				
3			3	表层				
4			4	心部				
5		热影响区	5	焊缝上部				
6			6	焊缝底部				
7			7	焊缝上部				
8			8	焊缝底部				
9			9	根部焊道				
10			10	根部焊道				
11		焊缝金属	11	最后的焊道				
12			12	最后的焊道				
13			13	根部焊道				
14			14	根部焊道，内侧				
15								
16	宏观酸蚀							
结　论								
备　注								

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

网架节点承载力试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-2400-□□□□□

网架节点承载力试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

检验检测机构名称（***公司）

钢网架螺栓球节点承载力检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品批号		样品数量		代表数量	
	螺栓 型号规格		螺栓球 型号规格		杆件 型号规格	
	样品来源		生产厂家		生产日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	螺栓球和高强度螺栓组成的拉力载荷（kN）				
2	封板或锥头与钢管的连接焊缝拉力载荷（kN）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

钢网架焊接空心球节点承载力检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____见证人/编号：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	样品批号		样品数量		代表数量	
	空心球型号规格		杆件型号规格			
	样品来源		生产厂家		生产日期	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	焊接空心球的极限承载力（单项拉力试验）（kN）				
2	焊接空心球的极限承载力（单项压力试验）（kN）				
3	压弯焊接空心球的试验（kN）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-2500-□□□□□

钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-2501-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构防腐涂层厚度检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目		代表数量（比例）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
构件使用环境（室内/室外）			
防腐层材料			
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构防腐涂层厚度检测结果

工程名称							
检测场所地址							
检 测 结 果							
序号	构件名称及部位	设计厚度（μm）	测处	实测厚度平均值（μm）	单项判定	判定结论	备注
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				

JZ-C-C6JG-2502-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构防火涂层厚度检测（厚涂型）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目		代表数量（比例）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
防火涂料型号			
防火涂料 生产厂家			
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构防火涂层厚度（厚涂型）检测结果

工程名称											
检测场所地址											
检 测 结 果											
序号	构件名称及部位	设计厚度(mm)	截面编号	测点实测厚度值(mm)				实测厚度平均值(mm)	单项判定	判定结论	备注
				1	2	3	4				
			1								
			2								
			3								
			4								
			总平均值(mm)								
			1								
			2								
			3								
			4								
			总平均值(mm)								
			1								
			2								
			3								
			4								
			总平均值(mm)								

JZ-C-C6JG-2503-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构防火涂层厚度检测（膨胀型）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目 （子项）		代表数量（比例）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
防火涂料型号			
防火涂料 生产厂家			
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构防火涂层厚度（膨胀型）检测结果

工程名称							
检测场所地址							
检 测 结 果							
序号	构件名称及部位	设计厚度（μm）	测处	实测厚度平均值（μm）	单项判定	判定结论	备注
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			总平均值				

木结构构件力学性能试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-2700-□□□□□

木结构构件力学性能试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注

JZ-C-C6JG-2701-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：木结构受弯构件性能（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

木结构构件性能静载试验报告

一、工程概况

包括但不限于：工程项目的基本信息、检测委托信息等。

二、检测目的

说明本次试验的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写检测时所用的仪器设备。

五、检测方案

检测方案应具有针对性，包括但不限于：

1）现场调查：调查被检测构件的缺陷、损伤和加固等实际状况，描述构件的使用环境、用途及荷载等实际情况；

2）试件选取：试验构件或试验区域的选取原则与方法；

3）荷载确定：根据所检验的构件性能要求计算试验荷载，确定加载模式；

4）加载方案：包括试件的支撑方式、荷载的控制方法、荷载分级、加载限值、持续荷载时间、卸载程序等；

5）量测方案：包括试验所需的量测项目、测点布置、仪器选择、仪器安装方法、测量精度以及仪器量程等；

6）判断准则：根据试验目的，确定试验达到不同试验标志作为判定构件性能的标准；

7）安全措施：保证试验人员人身安全、设备安全以及测量仪表安全等的必要措施。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关检测数据，应至少包含：

1）试验测点布置、加载过程等照片；

2）各级荷载作用下的量测项目如裂缝、挠度数据图、表，数据分析图、表等；

3）各检验性能的试验状态及各临界状态的试验标志照片等；

4）试验结果总结。

结构实体混凝土强度验收记录及汇总表：

JZ-C-C6JG-2900-□□□□□

结构实体混凝土强度验收记录汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-2901-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：回弹法检测混凝土抗压强度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

回弹法检测混凝土抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
混凝土类型		设计强度等级	
浇筑日期		检测日期	
检测场所地址		检测龄期（d）	

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测区数量	测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			平均碳化深度值（mm）	构件现龄期混凝土强度推定值（MPa）
			平均值	最小值	标准差		
备注							

回弹法检测混凝土抗压强度结果

（钻芯/同条件试块修正）

第 页共 页

修 正 量 计 算					
构件名称/检测部位	芯样试件/同条件立方体试块抗压强度值（MPa）	对应测区混凝土抗压强度换算值（MPa）	芯样试件/同条件立方体试块抗压强度平均值（MPa）	回弹测区混凝土抗压强度换算值平均值（MPa）	测区混凝土抗压强度修正量（MPa）

检 测 结 果											
序号	构件名称/检测部位	设计等级	测区数量	修正前测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后现龄期混凝土强度推定值（MPa）
				平均值	最小值	标准差	平均值	最小值	标准差	
备注										

回弹法检测混凝土抗压强度结果
（钻芯修正）

第 页共 页

修 正 量 计 算			
构件名称/检测部位	芯样试件/同条件立方体试块抗压强度值（MPa）	对应测区混凝土抗压强度换算值（MPa）	测区混凝土强度修正系数

检 测 结 果										
序号	构件名称/检测部位	设计等级	测区数量	修正前测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后现龄期混凝土强度推定值（MPa）
				平均值	最小值	标准差	平均值	最小值	标准差	
备注										

JZ-C-C6JG-2902-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土抗压强度（钻芯法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钻芯法检测混凝土抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
混凝土类型		设计强度等级	
浇筑日期		钻芯日期	
检测日期		检测龄期（d）	
芯样状态		端面处理方式	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	试样编号	芯样尺寸 Φ×h （mm）	破坏荷载 （kN）	抗压强度值 （MPa）

检测批混凝土强度推定	抗压强度平均值（MPa）	标准差（MPa）	样本容量（n）	抗压强度推定区间下限（MPa）	抗压强度推定区间上限（MPa）	强度推定值（MPa）
备注						

钻芯法检测混凝土抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
混凝土类型		设计强度等级	
浇筑日期		钻芯日期	
检测日期		检测龄期（d）	
芯样状态		端面处理方式	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	试样编号	芯样尺寸 Φ×h（mm）	破坏荷载（kN）	抗压强度值（MPa）	构件混凝土抗压强度推定值（MPa）

JZ-C-C6JG-2903-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土抗压强度（回弹-钻芯综合法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

回弹-钻芯综合法检测混凝土抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
混凝土类型		设计强度等级	
浇筑日期		检测日期	
检测场所地址		检测龄期（d）	

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	最小测区平均回弹值所在测区编号	最小测区平均回弹值	芯样尺寸 Φ×h（mm）	破坏荷载（kN）	芯样试件抗压强度值（MPa）

芯样抗压强度算术平均值（MPa）		设计要求的混凝土强度等级值的 88%（MPa）	
芯样抗压强度最小值（MPa）		设计要求的混凝土强度等级值的 80%（MPa）	
结果判定			
备注			

JZ-C-C6JG-2904-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土抗压强度（超声回弹综合法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
混凝土类型		设计强度等级	
浇筑日期		检测日期	
检测龄期（d）		测试面	
检测场所地址		测试方式	□对测 □平测 □角测

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测区数量	测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			混凝土抗压强度推定值（MPa）
			平均值	最小值	标准差	
备注						

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度结果
（钻芯/同条件试块修正）

第 页共 页

修正量计算					
构件名称/检测部位	芯样试件/同条件立方体试块抗压强度值（MPa）	对应测区混凝土抗压强度换算值（MPa）	芯样试件/同条件立方体试块抗压强度平均值（MPa）	测区混凝土抗压强度换算值平均值（MPa）	测区混凝土抗压强度修正量（MPa）

检测结果											
序号	构件名称/检测部位	设计等级	检测龄期（d）	测区数量	修正前测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后测区混凝土抗压强度换算值（MPa）			修正后现龄期混凝土强度推定值（MPa）
					平均值	最小值	标准差	平均值	最小值	标准差	
备注											

检验检测机构名称（***公司）

混凝土抗压强度检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____收样日期：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品描述：_____生产厂家：_____

检测依据：_____检测类别：_____

主要设备：_____检测地址：_____

样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	抗压强度（MPa）	抗压强度代表值（MPa）
结论									
备注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

结构实体钢筋保护层厚度验收记录及汇总表：

JZ-C-C6JG-3000-□□□□□

结构实体钢筋保护层厚度验收记录汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-3001-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋保护层厚度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢筋保护层厚度检测结果

（梁类构件）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			
检 测 结 果			

序号	轴线位置及构件名称	检测面	纵筋直径(mm)	最外层钢筋保护层厚度设计值(mm)	箍筋直径(mm)	纵筋保护层厚度设计值(mm)	实测钢筋保护层厚度平均值（mm）					
							1	2	3	4	5	6

备注

1、表中测点 1 是指**位置，测点 2 是指**位置，测点 3 是指**位置。
2、表中实测保护层厚度标记*表示偏差超过允许值 1.5 倍以内，标记#表述偏差超过允许值 1.5 倍以上。
3、梁类构件纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差为 + 10mm，-7mm。

钢筋保护层厚度检测结果

（墙、板类构件）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	轴线位置及构件名称	检测面	检测方向	纵筋直径(mm)	最外层钢筋保护层厚度设计值(mm)	实测钢筋保护层厚度平均值（mm）					
						1	2	3	4	5	6

备注

1、表中测点 1 是指**位置，测点 2 是指**位置，测点 3 是指**位置。
2、表中实测保护层厚度标记*表示偏差超过允许值 1.5 倍以内，标记#表述偏差超过允许值 1.5 倍以上。
3、板类构件纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差为 + 8mm，-5mm

室内环境检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-3200-□□□□□

室内环境检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-3201-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：民用建筑工程室内环境检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

民用建筑工程室内环境检测报告

一、概述

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2"></td><td>报告编号</td><td></td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="2"></td><td>工程地址</td><td></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2"></td><td>建筑面积</td><td>m^2</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2"></td><td>工程类别</td><td></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2"></td><td>委托日期</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2"></td><td>完工日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>装修单位</td><td colspan="2"></td><td>检测类别</td><td>委托检测</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2"></td><td>实验室地址</td><td></td></tr>
<tr><td>见证单位</td><td colspan="2"></td><td>见证人员</td><td></td></tr>
<tr><td>检测参数</td><td colspan="4">氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC</td></tr>
<tr><td>采样日期</td><td colspan="2">年　月　日-　年　月　日</td><td>检测日期</td><td>年　月　日-　年　月　日</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>氡</td><td colspan="3">《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
《建筑室内空气中氡检测方法标准》T/CECS 569-2019</td></tr>
<tr><td>甲醛</td><td colspan="3">《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》GB/T 18204.2-2014
《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995</td></tr>
<tr><td>氨</td><td colspan="3">《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》GB/T 18204.2-2014</td></tr>
<tr><td>苯、甲苯、二甲苯</td><td colspan="3">《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 附录D</td></tr>
<tr><td>TVOC</td><td colspan="3">《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 附录E</td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="4">《建筑环境通用规范》GB 55016-2021</td></tr>
<tr><td>检测结论</td><td colspan="4">经检测，****工程室内环境污染物符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 中 X 类民用建筑工程的污染物浓度限量要求。

检测单位检测专用章(盖章)
签发日期：　年　月　日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

批准：　　审核：　　检测：

二、采样现状

门窗关闭情况	采样时和氡检测时门窗关闭 x 小时或通风系统正常运行等
室外环境条件	采样时候室外气象+环境状况（例：晴、西北风 2 级、室外温度 23℃、湿度 55%、大气压 101.3kPa；）
检测房间内环境条件	采样时和氡检测时检测房间的环境状况（例：室内温度 23-25℃、湿度 55%-60%、大气压 101.3kPa；可为原始记录中的区间数据）
室内装修状况	描述地面、墙面、顶面，室内家具、门窗、装修物等情况，详见本报告第六部分。（例：木地板地面，乳胶漆墙面，乳胶漆顶面，铝合金窗，木门，室内放有办公桌椅、内设布艺窗帘，详见本报告第六部分照片）

三、检测方法与主要设备

检测参数及采样	仪器设备	型号	仪器编号	校准状态
采样	检测机构内控设备编号	检测机构内控设备编号	检测机构内控设备编号	校准有效期至.
氡				
甲醛				
氨				
苯、甲苯、二甲苯				
TVOC				

四、检测点设置

使用面积（m^2）	房间数统计	抽检比例	检测房间数	检测点数（个）
＜50		按实际填写（例：不少于总数 5% ，且不少于 3 间）		
≥50，＜100				
≥100，＜500				
≥500，＜1000				
≥1000				
总计				

该工程共计 X 个房间（自然间），按 GB 50325-2020 标准要求，检测 X 个房间，共计设置 X 个检测点。

五、检测结果

检测点编号	检测房间	检测参数	单位	X 类浓度限量	浓度测量值	单项判定
若该房间多点，可多个编号	房间号或轴线位置	氡	Bq/m³		多个点的写平均值	符合 X 类
		甲醛	mg/m³			
		氨	mg/m³			
		苯	mg/m³			
		甲苯	mg/m³			
		二甲苯	mg/m³			
		TVOC	mg/m³			
备注	表中污染物浓度测量值，除氡外均指室内污染物浓度测量值扣除室外上风向空气中污染物浓度测量值（本底值）后的测量值。【该段按实际填写，如为集中通风开启，无需描述】。					

六、采样现场室内装饰装修状况代表性照片

插入照片 1	插入照片 2
房间号或者位置	房间号或者位置
插入照片 3	插入照片 4
房间号或者位置	房间号或者位置

以下无本报告内容。

幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-3500-□□□□□

幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
建筑用硅酮结构密封胶检测报告（三）

委托单位		报告编号	
工程名称		工程部位	
见证单位		见证人	
样品名称		规格类型	
生产厂家（商标）		样品状态	
样品数量		样品代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	
检测地址		检测日期	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			

序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项评定
1	混匀性（蝴蝶试验）				
2	拉断时间的试验				
结论	检测专用章(盖章) 签发日期：　年　月　日				
备注	（备注适用基材类别）				

批准：　　审核：　　检测：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-3600-□□□□□

幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-3601-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙物理性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 21086-2007 《建筑幕墙》评定，该样品所检项目符合设计要求，具体等级为： 1.气密性能：　可开启部分单位缝长气密性能为：　级 幕墙整体单位面积气密性能为：　级 2.水密性能：　采用 _____ 加压法检测，检测结果为： 可开启部分为：　级 固定部分为：　级 3.抗风压性能：　为　级 4.层间变形性能：　X 轴维度变形性能为：　级 Y 轴维度变形性能为：　级 Z 轴维度变形性能为：　级 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章）		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
试件说明		
委托指标（设计要求）	抗风压性能	
	气密性能	
	水密性能	
	层间变形性能	
试件描述	幕墙试件尺寸	
	面板最大尺寸	
	幕墙高度	
	安装方式	
主型材	型材生产单位	
	立柱型号及壁厚	
	横梁型号及壁厚	
面板	生产单位	
	名称及规格	（面板的种类、厚度）
结构胶	生产单位	
	型号规格	（附件的名称、材质和配置）
耐候胶	生产单位	
	型号规格	（附件的名称、材质和配置）
配件	窗锁	
	窗撑	
	双面胶	
	泡沫条	

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
工程名称			
检测类别		所在地区	
开启缝长（m）		面积（㎡）	
开启形式		开启窗面积与试件总面积比（%）	
单层高度（m）		试验主受力杆件长度（m）	
检测环境	（检测室的空气温度和大气压力）	检测地点	
检测项目			
项目	指标	检测结果	结果判定
气密性能	可开启部分单位缝长每小时渗透量		
	幕墙整体单位面积每小时渗透量		
水密性能（波动加压）	固定部分保持未发生渗漏的最高压力		
	可开启部分保持未发生渗漏的最高压力		
抗风压性能	变形检测		
	反复加压检测		
	风荷载标准值检测		
	风荷载设计值检测		
层间变形性能	X 轴维度变形检测		
	Y 轴维度变形检测		
	Z 轴维度变形检测		
备注			

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页

（试件单位面积和单位开启缝长的空气渗透量正负压计算结果）

（气密性检测情况及示意图）

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页

（水密性检测渗漏位置示意图）

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页

（风压-挠度图形可采用试验操作系统软件输出格式）

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（构件测点布置示意图）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检验检测报告

报告编号		共　页/第　页
（试件照片）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙物理性能检验检测报告

报告编号		共　页/第　页

（试验样品图样包括试件立面、剖面和主要节点，型材和密封条的截面、排水构造及排水孔的位置、试件的支承体系、主要受力构件的尺寸以及可开启部分的开启方式和五金件的种类、数量及位置）

以下空白。

外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-3700-□□□□□

外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-3701-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑外门窗（气密性能、水密性能、抗风压性能）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:

检测能力场所地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

报告编号：　　第　页 共　页

工程名称			
委托单位		联系人及 联系方式	
建设单位			
见证单位		见证人	
生产单位			
型材厂家			
委托日期		样品编号	
样品名称		规格型号	
面板品种		检测日期	
玻璃最大尺寸		检测方法	
开启缝长		试件面积	
框架型材		主受力杆件 测点间距	
玻璃密封材料		框扇密封材料	
五金配件		开启方式	
实验室气温		实验室气压	
工程设计值 /（等级）		代表数量（批次）	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			
工程地址		检测地址	
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		

批 准：　　审 核：　　检 测：

检 测 结 果

报告编号：　　第　页 共　页

1、气密性能检测结果：
2、气密曲线：压力—流量曲线
备注：

检 测 结 果

报告编号：　　第　页 共　页

3、 水密性能检测结果：：

加压方式	淋水量（L/m²·min）	波动压力作用时间（min）	未发生渗漏压力值（Pa）
波动加压			

门窗渗漏部位和状态示意图

4、抗风压性能检测结果：

备注：

检 测 结 果

报告编号：　　第　页 共　页

5、抗风压性能检测时压力差和挠度的关系曲线图：
6、抗风压性能检测测点布置示意图：
备注：

外墙饰面砖样板粘结强度试验报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-3800-□□□□□

外墙饰面砖样板粘结强度试验报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注

JZ-C-C6JG-3801-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：饰面砖粘结强度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称			
工程地址		委托编号	
检测对象		报告编号	
委托单位		检测类别	
建设单位		委托日期	
设计单位		检测日期	
施工单位		监理单位	
见证单位		见证人	
检测项目		饰面砖品种 及牌号	
保温系统名称		基体材料	
界面层（粘结层） 材料		保温层材料	
抹面层材料		饰面砖粘结材料	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
检测结论： 检测单位检测专用章(盖章)			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告 附 页

第 页 共 页

检测对象					报告编号			
检测项目					检测数量			
环境温度					标准块 胶粘剂			
测点编号		检测部位	标准块面积 （mm^2）	技术要求	粘结强度 (MPa)	断开状态	平均粘结强度 (MPa)	单项 判定
	1							
	2							
	3							
备注		龄期： 天						

JZ-C-C6JG-3901-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：屋面淋水

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

屋面淋水试验报告

共　　页　第　　页

委托单位		报告编号	
工程名称		工程地点	
试验部位		图号	
见证单位		见 证 人	
施工单位		试验日期	
检测依据		检测类别	
检测项目		检测设备	
检测结论	依据标准 JGJ/T 299-2013 所检部位林水试验未发现渗漏水现象，满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　　年　　月　　日		
检测说明			

批 准：　　审 核：　　检 测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

屋面淋水试验报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	

（试验现场照片，试验发现渗漏现象时，应记录渗漏水具体部位）

节能性能检测报告及汇总表：

JZ-C-C6JG-4000-□□□□□

节能性能检测报告汇总表

单位工程名称：　　第　页，共　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-4001-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检测类别</td><td></td><td>见证人</td><td></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="3">暖通系统节能性能检测（通风系统总风量、各风口风量、风机单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室内平均温度）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">检测项目及数量</td><td>风口风量</td><td>检验批的容量</td><td>抽样数量</td></tr>
<tr><td>系统总风量</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>风机单位风量耗功率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>空调机组水流量</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>空调系统冷热水、
冷却水循环流量</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>室内平均温度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检测仪器</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td></td><td>报告日期</td><td></td></tr>
<tr><td>检测结论</td><td colspan="3">通过对 XXXX 暖通系统进行检测，所测定的通风系统总风量、各风口风量、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室内平均温度参数均满足设计及规范要求。

检测机构名称（***公司）
年　月　日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

批 准：　　审 核：　　检 测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）
通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页共　页

1 通风机组总风量、各风口风量检测数据及结果					
被检系统性能数据信息表	系统名称		系统编号		
	系统类别		机组型号		
	电动机功率（kW）		机外余压（Pa）		
	标称风量(m^3/h)		截面面积（㎡）		
	平均风速 m/s				
	检测区域				
	备注				

系统总风量	设计风量（m^3/h）	实测风量（m^3/h）	偏离值（%）	规范允许偏差（%）	结论

主风管断面测点示意图:

被检系统性能数据信息表	系统名称		风口编号	
	系统类别		机组型号	
	平均风速 m/s		截面面积（㎡）	
	检测区域			
	备注			

风口风量	风口编号	设计风量（m^3/h）	实测风量（m^3/h）	偏离值（%）	规范允许偏差（%）	结论

风口风管断面测点示意图:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

2 风道系统单位风量耗功率数据及结果				
被检系统性能数据信息表	系统名称		系统编号	
	系统类别		机组型号	
	额定功率（kW）		标称风量	
	吸入端截面面积		吸入端平均风速	
	吸入端风量		压出端截面面积	
	压出端平均风速		压出端风量	
	运行模式		实测功率（kW）	
	检测区域			
	备注			
系统名称		风机单位风量耗功率实测值[W/（m^3/h）]	风机单位风量耗功率限值[W/（m^3/h）]	结论
测点位置示意图：				

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

3 空调机组水流量检测数据及结果

被检系统性能数据信息表				
	系统名称		系统编号	
	系统类别		机组型号	
	水泵扬程（m）		水泵型号	
	检测区域			
	备注			

编号	管路类型	设计流量（m^3/h）	实测流量（m^3/h）	偏离值（%）	规范允许偏差（%）	结论

测点位置示意图:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

4 空调系统冷热水、冷却水循环流量检测数据及结果

被检系统性能数据信息表				
	系统名称		系统编号	
	系统类别		机组型号	
	水泵扬程（m）		水泵型号	
	检测区域			
	备注			

编号	管路类型	供水温度（℃）	回水温度（℃）	供、回水温差（℃）	规范限值（℃）	结论

测点位置示意图:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

通风与空调节能工程的设备系统节能性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

5 室内温度检测数据及结果

被检系统性能数据信息表				
	系统名称		系统编号	
	系统类别		机组型号	
	被测房间面积		被测房间功能	
	检测区域			
	备注			

房间名称	测点	设计温度（℃）	实测温度（℃）	实测平均温度	规范限值	结论

测点位置示意图:

JZ-C-C6JG-4002-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区（如需，
如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：平均照度和照明功率密度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称			
工程地点			
建设单位			
施工单位			
见证单位			
检测类别		见证人	
检测项目	平均照度与照明功率密度		
检测仪器	手持式智能照度计 三相智能现场电量测量仪		
检测依据			
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
检测日期		报告日期	
备注	/		

批 准：　　审 核：　　检 测：

平均照度和照明功率密度检测信息

报告编号：　　第　页 共　页

检测序号	检测部位	灯具类型	数量	检测面积
1				
2				
3				
4				
5				
6				
备注				

平均照度和照明功率密度检测结果

报告编号			共　　页　第　　页			
序号	检测部位	检测项目	设计及要求		检测结果	结论
			设计值	允许值		
		平均照度（lx）				
		照明功率密度（W/m^2）				
		平均照度（lx）				
		照明功率密度（W/m^2）				
		平均照度（lx）				
		照明功率密度（W/m^2）				
		平均照度（lx）				
		照明功率密度（W/m^2）				
备注						

以下空白

JZ-C-C6JG-4003-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：太阳能热利用系统性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能热利用系统性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位			
工程名称			
工程地点			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
见证单位		见证人	
检测类别			
检测项目			
检测依据	GB/T 50801-2013 可再生能源建筑应用工程评价标准		
判定依据			
检测仪器			
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能热利用系统性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

项目概况：（包括工程名称、地点、结构类型、规模、施工日期、竣工日期及现状等）

抽检数量		代表数量（批次）	
检测周期		太阳总辐照度	
环境温度		风速	

太阳能热利用系统性能检测结果

系统名称	安装位置	集热器面积	贮热水箱容积	得热量	集热效率	太阳能保证率	单项判定

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

太阳能热利用系统性能检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

现场情况（照片）

以下空白。

墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验及汇总表：

JZ-C-C6JG-4200-□□□□□

墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验汇总表

单位工程名称：　　第　　页，共　　页

序号	工程部位	检测项目	报告时间	报告编号	试验结果	备注
自查结论： 项目经理：　　（盖章） 年　月　日			复查结论： 总监理工程师：　　（盖章） 年　月　日			

注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监理工程师签字盖章。

JZ-C-C6JG-4201-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：保温层与基层粘结强度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检测机构名称（***公司）

保温层与基层粘结强度检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

工程名称		建设单位	
委托单位		联系人及联系方式	
设计单位		施工单位	
见证单位		见证人	
保温系统类型		工程地址	
施工日期		竣工日期及现状	
设计粘结强度		设计保温材料及保温层厚度	
抽样方案 及数量		检测项目代表数量（批次）	
基 层		任务编号	
委托日期		检测地址	
检验检测类别		委托检测的主要目的和要求	
检测日期		检测环境	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			

检测结果

检测项目	检验检测部位	标准要求	设计值	检测结果		单项判定
				单个值	平均值	
粘结强度 （保温层与基层）						
粘结强度 （保温层与基层）						
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日					
备注						

批 准：　　审 核：　　检 测：

其他建筑与结构施工试验记录及检测文件：

检验检测机构名称（***公司）

混凝土中氯离子含量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见 证 人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	强度等级		样品数量		样品描述	
	制作日期		生产厂家或商标		结构部位	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

混凝土材料用量（kg/m³）							
水	砂	水泥	石	掺合料 1	掺合料 2	外加剂 1	外加剂 2

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	氯离子含量（%）	JTS/T 236-2019			
2	拌合物中水溶性氯离子含量	JGJ/T 322-2013			
3	硬化混凝土中水溶性氯离子含量	JGJ/T 322-2013			
4	硬化混凝土中酸溶性氯离子含量	JGJ/T 322-2013			
结　论					
备　注		检测项目按委托选择			

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土拌合物检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格型号		样品数量		样品描述	
	生产厂家		工程部位			
检测信息	收样日期		检测日期			
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

混凝土材料用量（kg/m³）

水泥	水	砂	石	掺合料 1	掺合料 2	外加剂 1	外加剂 2

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	氯离子含量（%）				
2	凝结时间（min）				
3	含气量（%）				
4	均匀性（　　法，　　）				
5	坍落度（mm）				
6	坍落度经时损失（mm）				
7	扩展度（mm）				
8	扩展度经时损失（mm）				
9	扩展时间（s）				
10	抗离析性能（%）				
11	表观密度（kg/m³）				
12	泌水率（%）				
13	压力泌水率（%）				
14	间隙通过性（mm）				
15	温度（℃）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土抗折强度检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____收样日期：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品描述：_____生产厂家：_____

检测依据：_____检测类别：_____

主要设备：_____检测地址：_____

样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	抗折强度（MPa）	抗折强度代表值（MPa）
结　论									
备　注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土抗冻性能检测报告

委托单位：_____报告编号：_____
工程名称：_____
施工单位：_____收样日期：_____
见证单位：_____见证人：_____
样品描述：_____生产厂家：_____
检测依据：_____检测类别：_____
主要设备：_____检测地址：_____
样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计抗冻标号	公称尺寸长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	技术要求	检测结果	单项判定
结 论										
备 注	测试方法:									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）
签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土劈裂抗拉强度检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____收样日期：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品描述：_____生产厂家：_____

检测依据：_____检测类别：_____

主要设备：_____检测地址：_____

样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸 长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	劈裂抗拉强度（MPa）	劈裂抗拉强度代表值（MPa）
结　论									
备　注									

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土静力受压弹性模量检测报告

委托单位：_____报告编号：_____
工程名称：_____
施工单位：_____收样日期：_____
见证单位：_____见证人：_____
样品描述：_____生产厂家：_____
检测依据：_____检测类别：_____
主要设备：_____检测地址：_____
样品来源：_____检测环境：_____

样品编号	工程部位	设计等级	公称尺寸长×宽×高（mm）	成型日期	检测日期	龄期（d）	养护条件	技术要求（MPa）	静力受压弹性模量（MPa）	
									单个值	代表值
结　论										
备　注										

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）
签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

抑制骨料碱-硅酸反应活性有效性检测报告

委托单位：_____报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____工程部位：_____

见证单位：_____见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	14d 膨胀率(%)				

配合比	原材料	生产厂家	规格型号	用量（kg）
结论				
备注				

批准： 审核： 检测： 检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土拌合用水检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____
工程名称：_____
施工单位：_____ 工程部位：_____
见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态		混凝土类型	
	取水日期		取水地点			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	pH值					
2	不溶物（mg/L）					
3	可溶物（mg/L）					
4	Cl^-（mg/L）					
5	SO_4^{2-}（mg/L）					
6	碱含量（mg/L）					
7	凝结时间差（min）					
8	胶砂强度	3天抗折强度（MPa）				
		3天抗压强度（MPa）				
		28天抗折强度（MPa）				
		28天抗压强度（MPa）				
结论						
备注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）
签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

建筑砂浆检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	型号规格		样品数量		代表数量	
	样品来源		样品状态			
	出厂日期		生产厂家			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

序号	检测项目		检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	保水率（%）					
2	抗压强度(MPa)	7d				
		28d				
3	14d拉伸粘接强度（MPa）					
4	稠度					
5	2h 稠度损失率（%）					
6	抗渗压力（MPa）					
7	凝结时间（h）					
8	28d 收缩率（%）					
9	表观密度（kg/m^3）					
10	保塑时间（h）					
结　论						
备　注						

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土配合比检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	规格型号		坍落度设计值（mm）		样品数量	
	样品来源				设计强度等级	
	样品描述				设计抗渗等级	
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址				养护方式	
	主要设备					
	检测依据					
	判定依据					

原材料	水泥	水	细骨料 1	细骨料 2	粗骨料 1	粗骨料 2	掺合料 1	掺合料 2	外加剂 1	外加剂 2	其他
厂家、产地											
型号、规格											
用量（kg/m³）											
重量配合比											

试配日期	强度（MPa）	水胶比	坍落度（mm）	砂率（%）	表观密度（kg/m³）	抗压强度（MPa）		氯离子含量（%）	抗渗等级	其他
						7d	28d			
结　论										
备　注										

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检验检测机构名称（***公司）

混凝土中碱含量检测报告

委托单位：_____ 报告编号：_____

工程名称：_____

施工单位：_____ 工程部位：_____

见证单位：_____ 见证人：_____

样品信息	样品编号		样品名称		检测类别	
	强度等级		样品数量		样品描述	
	制作日期		生产厂家或商标			
检测信息	收样日期		检测日期		检测环境	
	检测地址					
	主要设备					
	判定依据					

混凝土材料用量（kg/m^3）

水	砂	水泥	石	掺合料 1	掺合料 2	外加剂 1	外加剂 2

序号	检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定
1	碱含量（%）				
结　论					
备　注					

批准：　　审核：　　检测：　　检测单位检测专用章（盖章）

签发日期：

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

JZ-C-C6JG-4312-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：烧结砖抗压强度（回弹法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

回弹法检测烧结砖抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砖类型		设计强度等级	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测区抗压强度平均值（MPa）

检测单元砖抗压强度推定	检测单元砖抗压强度平均值（MPa）	标准差（MPa）	变异系数	抗压强度标准值（MPa）	抗压强度最小值（MPa）	检测单元砖抗压强度推定等级
备注						

JZ-C-C6JG-4313-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌体抗压强度（原位轴压法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

原位轴压法检测砌体抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		砖强度等级	
砂浆强度等级		砌体抗压强度设计值（MPa）	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测点数量	槽间砌体抗压强度（MPa）	标准砌体抗压强度换算值（MPa）	测区砌体抗压强度平均值（MPa）

检测单元砌体抗压强度标准值推定	测区数量	检测单元砌体抗压强度平均值（MPa）	测区砌体抗压强度最小值（MPa）	强度标准值计算系数	标准差（MPa）	变异系数	检测单元砌体抗压强度标准值（MPa）
备注							

JZ-C-C6JG-4314-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌体抗压强度（扁顶法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

扁顶法检测砌体抗压强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		砖强度等级	
砂浆强度等级		砌体抗压强度设计值（MPa）	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测点数量	槽间砌体抗压强度（MPa）	标准砌体抗压强度换算值（MPa）	测区砌体抗压强度平均值（MPa）

检测单元砌体抗压强度标准值推定	测区数量	检测单元砌体抗压强度平均值（MPa）	测区砌体抗压强度最小值（MPa）	强度标准值计算系数	标准差（MPa）	变异系数	检测单元砌体抗压强度标准值（MPa）
备注							

JZ-C-C6JG-4315-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌体抗剪强度（原位单剪法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

原位单剪法检测砌体抗剪强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		砖强度等级	
砂浆强度等级		砌体抗压强度设计值（MPa）	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测点数量	抗剪破坏荷载（N）	受剪面积（mm^2）	砌体沿通缝截面抗剪强度（MPa）	测区砌体沿通缝截面抗剪平均值（MPa）

检测单元砌体沿通缝截面抗剪强度标准值推定	测区数量	检测单元砌体抗剪强度平均值（MPa）	测区砌体抗剪强度最小值（MPa）	强度标准值计算系数	标准差（MPa）	变异系数	检测单元砌体沿通缝截面抗剪强度标准值（MPa）

备注	

JZ-C-C6JG-4316-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

原位单砖双剪法检测砌体抗剪强度结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌体类型		砖强度等级	
砂浆强度等级		砌体抗压强度设计值（MPa）	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	测点编号	抗剪破坏荷载（N）	受剪截面积（mm^2）	试件沿通缝截面抗剪强度（MPa）	测区砌体沿通缝截面抗剪平均值（MPa）

检测单元砌体沿通缝截面抗剪强度标准值推定	测区数量	检测单元砌体抗剪强度平均值（MPa）	测区砌体抗剪强度最小值（MPa）	强度标准值计算系数	标准差（MPa）	变异系数	检测单元砌体沿通缝截面抗剪强度标准值（MPa）
备注							

JZ-C-C6JG-4317-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋数量

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢 筋 数 量 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果				
序号	构件名称/检测部位	钢筋数量（根）		判定
		设计值	实测值	
备注				

JZ-C-C6JG-4318-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋间距

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢 筋 间 距 检 测 结 果
（墙、板类构件）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	受力筋分布方向	设计值(mm)	实测钢筋间距（mm）						平均间距(mm)	偏差	判定
				1	2	3	4	5	6			
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										
		水平(X向)										
		竖向(Y向)										

备注	1、纵向受力钢筋间距允许偏差为±10mm，箍筋、横向钢筋间距允许偏差为±20mm。

钢 筋 间 距 检 测 结 果

（梁、柱类构件）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	设计值（mm）	实测钢筋间距（mm）						平均间距（mm）	偏差	判定
			1	2	3	4	5	6			
备注	1、箍筋间距允许偏差为±20mm。										

JZ-C-C6JG-4319-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋公称直径（直接法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢 筋 公 称 直 径 检 测 结 果

（直接法）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	钢筋种类	钢筋直径（内径）（mm）			允许偏差判定	带肋钢筋的公称直径推定
			设计值	实测平均值	偏差		
备注							

JZ-C-C6JG-4320-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋锈蚀状况

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢 筋 锈 蚀 状 况 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	检测结果（mm）				截面损失率（%）
		剩余直径	蚀坑长度	蚀坑深度	锈蚀物厚度	
备注						

JZ-C-C6JG-4321-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土结构构件位置和尺寸偏差

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

截 面 尺 寸 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测项目	□柱截面尺寸 □墙厚 □梁高 □板厚		
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	设计值（mm）	实测值（mm）			平均值（mm）	实际偏差（mm）	是否符合设计要求
			测点 1	测点 2	测点 3			
备注	1、现浇结构柱、梁、板、墙的截面尺寸允许偏差为 + 10mm，-5mm							

层 高 检 测 结 果

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	检测部位	层高设计值（mm）	净高实测值（mm）			净高平均值（mm）	板厚（mm）	层高（mm）	实际偏差（mm）	是否符合设计要求
			测点 1	测点 2	测点 3					

备注	1、现浇结构层高允许偏差为±10mm.

柱 垂 直 度 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	层高（m）	实测偏差（mm）		实测偏差较大值（mm）	是否符合设计要求
			纵向	横向		
备注						

JZ-C-C6JG-4322-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：砌体结构构件位置和尺寸偏差

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

轴 线 位 移 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌块类型		砌体类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	实测偏差（mm）	偏位方向	允许偏差（mm）	判定
备注					

标 高 检 测 结 果

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
砌块类型		砌体类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	设计标高（m）	实测标高（m）	实测偏差（mm）	判定
备注					

截 面 尺 寸 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
砌块类型		砌体类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	设计值（mm）		实测值（mm）		实测偏差（mm）		允许偏差（mm）	判定
		b	h	b	h	b	h		
备注									

垂 直 度 检 测 结 果

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
砌块类型		砌体类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	块材类型	每层/全高（m）	偏位方向	实测值（mm）	允许值（mm）	判定
备注							

平 整 度 检 测 结 果

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
砌块类型		砌体类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	块材类型	清水/混水	长度（m）	实测值（mm）				允许值（mm）	测点合格率（%）
					测点1	测点2	测点3	测点4		
备注										

JZ-C-C6JG-4323-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：木结构构件位置和尺寸偏差

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

支座轴线对支承面中心位移检测结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
木材类型		木结构类型	
检测场所地址			

检 测 结 果				
编号	构件名称/检测部位	实测偏差（mm）	允许偏差（mm）	判定
备注				

标 高 检 测 结 果

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
木材类型		木结构类型	
检测场所地址			

检 测 结 果					
编号	构件名称/检测部位	设计标高（m）	实测标高（m）	实测偏差（mm）	判定
备注					

截 面 尺 寸 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
木材类型		木结构类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	测点	设计值（mm）		实测值（mm）		实测偏差（mm）		允许偏差（mm）		判定
			b	h	b	h	b	h	b	h	
备注											

垂 直 度 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
木材类型		木结构类型	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称、部位	木结构类型	高度（m）	方向	实测偏差（mm）	允许偏差（mm）	判定
备注							

JZ-C-C6JG-4324-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：木结构构件挠度

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

挠 度 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	跨度（m）	实测值（mm）	允许值（mm）	判定
备注					

JZ-C-C6JG-4325-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：木结构构件外观质量

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

木结构构件外观质量检测结果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
木材类型		木结构类型	
检测场所地址			

检测结果

编号	构件名称/检测部位	缺陷名称	缺陷位置	缺陷描述及尺寸	缺陷严重程度
备注					

JZ-C-C6JG-4326-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土外观质量

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

混 凝 土 外 观 质 量 检 测 结 果

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
施工日期		现场检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	缺陷名称	缺陷位置	缺陷描述及尺寸	缺陷严重程度
备注					

第 页 共 页

缺 陷 位 置 及 尺 寸 示 意 图	
备注	

JZ-C-C6JG-4327-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土内部缺陷

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

混 凝 土 内 部 缺 陷 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
施工日期		现场检测日期	
检测场所地址			
检 测 结 果			
测位选择方式			

编号	构件名称/检测部位	外观质量描述	缺陷性质	缺陷位置	缺陷范围
备注					

混 凝 土 构 件 裂 缝 深 度 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
施工日期		现场检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	裂缝位置	裂缝长度（mm）	裂缝宽度（mm）	裂缝深度（mm）	裂缝描述
备注						

JZ-C-C6JG-4328-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：植筋锚固承载力

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

植筋锚固承载力现场检测结果（非破损检验）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
植筋用钢筋规格		基材混凝土强度等级	
植筋施工日期		检测日期	
加载方式	□连续加载 □分级加载	植筋受拉承载力设计值（kN）	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	构件名称/检测部位	钢筋直径（mm）	实际检验荷载（kN）	持荷 2min 后荷载值（kN）	载荷下降百分比（%）	破坏特征	结果评定
备注							

植筋锚固承载力现场检测结果（破坏性检验）

第 页共 页

工程名称		报告编号	
植筋用钢筋规格		基材混凝土强度等级	
植筋施工日期		检测日期	
加载方式	□连续加载 □分级加载	植筋用钢筋抗拉强度设计值 fy	
检测场所地址			

检 测 结 果

序号	检测部位	钢筋直径（mm）	极限抗拔力实测值（kN）	破坏形态

极限抗拔力实测平均值 N_{Rm}^{c}		极限抗拔力实测最小值 N_{Rmin}^{c}	
植筋抗拉强度设计值 $f_y A_s$		结果判定	
备注			

JZ-C-C6JG-4329-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：混凝土结构构件性能（静载试验）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

混凝土结构构件静载试验检测报告

一、工程概况

包括但不限于：工程项目的基本信息、检测委托信息等。

二、检测目的

说明本次试验的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写检测时所用的仪器设备。

五、检测方案

检测方案应具有针对性，包括但不限于：

1）现场调查：调查被检测构件的缺陷、损伤和加固等实际状况，描述构件的使用环境、用途及荷载等实际情况；

2）试件选取：试验构件或试验区域的选取原则与方法；

3）荷载确定：根据所检验的构件性能要求计算试验荷载，确定加载模式；

4）加载方案：包括试件的支撑方式、荷载的控制方法、荷载分级、加载限值、持续荷载时间、卸载程序等；

5）量测方案：包括试验所需的量测项目、测点布置、仪器选择、仪器安装方法、测量精度以及仪器量程等；

6）判断准则：根据试验目的，确定试验达到不同临界状态时的试验标志作为判定结构构件性能的标准；

7）安全措施：保证试验人员人身安全、设备安全以及测量仪表安全等的必要措施。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关检测数据，应至少包含：

1）试验测点布置、加载过程等照片；

2）各级荷载作用下的量测项目如应变、挠度数据图、表，数据分析图、表等；

3）各检验性能的试验状态及各临界状态的试验标志照片等；

4）试验结果总结。

JZ-C-C6JG-4330-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：结构动力测试

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

混凝土结构构件动力测试检测报告

一、项目概况

包括但不限于：测试项目的基本信息、结构类型、现场环境。

二、检测目的

说明本次检测、测试的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写动力测试系统的主要仪器及测试仪器灵敏度、量程、分辨率和频率范围等。

五、检测方案

包括但不限于：测试内容、测试方法、测试系统、振源或动力激励方法、测点布置示意、测试时间要求、数据记录要求，试验对象、设备及人员安全要求等。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关测试数据，应至少包含：

1）测试过程的照片；

2）数据处理方法，动力特性数据分析处理方法如时域法、频域法等；

3）根据检测目的给出动力反应的最大幅值、时程曲线、频谱曲线以及结构构件自振周期、阻尼比、振型等分析结果、影响评价等。

JZ-C-C6JG-4331-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性（预埋传感器法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

预 埋 传 感 器 法 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
灌浆施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果				
编号	构件名称/检测部位	套筒测点位置	传感器振动能量值	判 定
备注				

套筒测点位置示意图
备注	

JZ-C-C6JG-4332-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性（钻孔内窥镜法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钻 孔 内 窥 镜 法 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
灌浆施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果				
编号	构件名称/检测部位	套筒内部照片		判 定
		正视照片	侧视照片	
备注				

套筒测点位置示意图	
备注	

JZ-C-C6JG-4333-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性（预埋钢丝拉拔法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

预 埋 钢 丝 拉 拔 法 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
灌浆施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	套筒测点位置	拉拔荷载值（kN）	判定值 a（kN）	判定值 b（kN）	判 定
备注						

套筒测点位置示意图	
备注	

JZ-C-C6JG-4334-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性（X 射线成像法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

X 射 线 成 像 法 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
灌浆施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	检测孔道位置	归一化灰度	照片编号	判 定
备注					

套筒测点位置示意图
X射线数字成像照片
备注	

JZ-C-C6JG-4335-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（X 射线成像法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

X 射 线 成 像 法 检 测 结 果

第 页共 页

工程名称		报告编号	
灌浆施工日期		检测日期	
检测场所地址			

检 测 结 果

编号	构件名称/检测部位	检测孔道位置	归一化灰度	照片编号	判 定
备注					

测点位置示意图	
X射线数字成像照片	
备注	

JZ-C-C6JG-4336-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：外墙板接缝防水性能

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

防 水 性 能 检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
检测数量		防水材料	
检测用水		环境条件	
检测场所地址		外墙板接缝 防水做法	

检 测 结 果

淋水压力（kPa）		淋水量 [L/（m^2·min）]		淋水时间（min）	

序号	构件名称/检测部位	淋水面积（m^2）	渗漏情况

异常部位：

备注	

JZ-C-C6JG-4337-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：抹灰砂浆（拉伸粘结强度）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

检测机构名称（***公司）

抹灰砂浆拉伸粘结强度检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
施工单位		委托日期	
监理单位		检测日期	
见证单位		检测类别	
见证人		样品名称	
试样来源		生产单位	
规格型号		等级	
检测项目（子项）		代表数量（批次）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
检测结论： 检测机构名称（***公司） 年　月　日			
备注			
声明			

批 准：　　审 核：　　检 测：

抹灰砂浆拉伸粘结强度检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

工程名称						
检测场所地址						
检 测 结 果						
序号	检测部位	断开状态	拉伸粘结强度（MPa）			结论
			单个值	平均值	标准/设计要求	
备注						

JZ-C-C6JG-4338-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：住宅室内装饰装修工程分户检验

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

委托单位			
工程名称			
施工单位			
建设单位			
见证单位		见证人	
房(户)号		检验项目	
抽样方法		检验地点	
主要检验设备			
检验依据			
检验结论	xxxx 有限公司 检测单位检测专用章(盖章) 检验结果详见下页。		

批 准： 审 核： 检 测：

全装修住宅室内装饰装修工程分户检验评估表

第 页 共 页

工程名称		房（户）号	
建设单位			
施工单位			
物业公司			

检验项目		主要检验内容	检验结果
1.户内空间尺寸		户内净高、净距尺寸符合标准要求（按表 2 进行）	
2.防水工程		防水墙、地面渗漏、积水、面层坡向等情况	
		外墙渗漏	
3.门窗工程		门窗安装质量（防脱落固定、开关灵活、密封性、开启方向、透气孔留置）	
		外窗渗漏，推拉窗防脱落装置，安全玻璃认证标识	
		窗台高度	
4.玻璃和阳台护栏安装	玻璃	玻璃的品种、规格尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计和相关标准要求，安全玻璃上应有安全认证标识	
	阳台护栏	阳台护栏设置应符合设计和相关标准要求，护栏安装应牢固	
5.室内顶棚	抹灰顶面	粘结牢固，无空鼓；表面平整、洁净，无裂缝，无爆灰	
	吊顶顶面	表面平整，线条顺直；设备末端排布合理美观，交接吻合严密；涂料面层无裂缝，分色清晰；板块面层拼缝严密，无划痕、损伤；洞口处理符合要求	
6.室内墙面	涂料饰面	空鼓、脱层、平整性、漏涂、透底、起皮、掉粉、裂缝，色差、交界分色清晰等情况	
	饰面砖/板	空鼓、平整性，色泽色差、接缝均匀和砖板缺棱、掉角等缺陷	
	裱糊软包	裱糊面层质量（粘结脱层、翘边、气泡、拼缝、皱褶、污迹、起伏和色差）	
		软包安装情况（翘曲，拼缝平直、四周应绷压严密）	

全装修住宅室内装饰装修工程分户检验评估表

第 页 共 页

检验项目		主要检验内容	检验结果
7.室内地面	木（竹）地板	平整性、洁净、损伤、接缝严密、松动和响声	
	块材地板	空鼓、平整性，色泽色差、接缝均匀平直和砖板缺棱、掉角等缺陷	
	地毯	铺装质量（洁净、裂痕、起鼓、起皱、毛边、损伤等）	
	整体面层	有排水要求的地面面层与相连面层的标高差情况	
8.细部工程	储柜、橱柜	安装情况	
		拼缝严密，无裂痕、翘曲及损坏	
	窗帘盒、窗台板、门窗套	安装牢固	
		表面平整光滑，线条顺直，色泽色差	
	护栏和扶手	安装情况	
		防攀爬措施符合要求	
		栏板玻璃符合要求	
		栏杆高度	
		杆间净间距	
	装饰线条和花饰	安装情况	
		接口整齐	
	隔断	安装情况	
		与固定面交接嵌合情况（严密、顺直）	
	内遮阳、阳台晾晒架	安装情况	
		表面整洁，无破损、皱褶	
		运行平稳灵活	

全装修住宅室内装饰装修工程分户检验评估表

第 页 共 页

检验项目		主要检验内容	检验结果
9.卫浴工程		安装固定情况	
		进水及排水通畅情况	
		渗漏情况	
10.电气工程		配电箱安装、面板安装、灯具安装、开关插座等	
11.智能化工程		安装及固定情况；	
12.给排水与采暖工程	给水排水工程	管道材质，规格型号	
		冷热水管情况	
		地漏设置情况	
	采暖工程	装饰面层交接严密	
		等电位连接；	
		温控器安装位置正确，附近散热体、遮挡物情况	
	给排水与采暖工程	热水系统、管道、部件安装及保温情况	
		金属部件接地情况	
13.通风与空调工程		面层安装情况	
		系统运行情况	
		空调孔、板设置	
14.室内环境污染控制		室内环境检验合格	


全装修住宅室内净高、净距尺寸检验评估记录

第 页 共 页

室内净高、净深、净开间尺寸检验检测表　　表 2

工程名称				验收房号（户号）															
功能区域	净高推算值（mm）	净距推算值（mm）		实测值（mm）									计算值（mm）						
				净高					进深		开间		净高		进深		开间		
	H	L		H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	最大偏差	极差	最大偏差	极差	最大偏差	极差	
主卧																			
书房																			
次卧 1																			
次卧 2																			
客厅																			

室 内 净 空 尺 寸 测 量 示 意 图

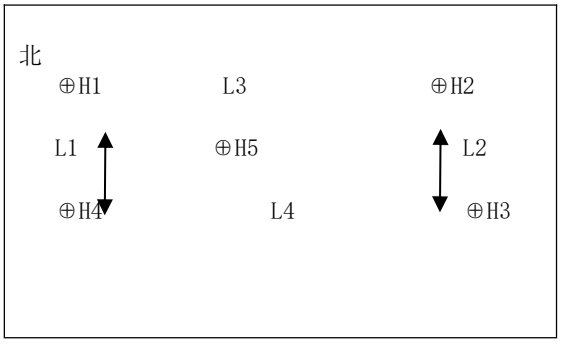

附平面图

检验评估结论

评估单位（公章）：

评估人员（签名）：

JZ-C-C6JG-4339-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：土壤中氡浓度检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

土壤中氡浓度检测报告

一、概述

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		工程类别	
勘察单位		工程地质勘察面积	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测类别	委托检测
监理单位		检测地址	
见证单位		见证人员	
检测参数	土壤中氡浓度		
检测日期及时间	年 月 日 时- 年 月 日 时		
检测依据	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020		
判定依据	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 （结果 20000 以下）或 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 （结果 20000 以上）		
检测结论	经检测，****工程地质勘察范围内的土壤中氡浓度结果为 xxxxBq/m^3。 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日		
备注			

批准： 审核： 检测：

二、现场状况

现场地表状况及土壤类别	
检测前 24h 内气象状况	
检测时环境条件	
测试过程描述	主要描述测点设置情况、打孔情况、抽气测量情况（例：布点情况（展开描述）、测量时在测点位置上，用铁锤将钢钎在土壤中打约 70cm 深的取样孔，拔出钢钎，迅速放入取样器，并将取样器上部的松土压实，然后进行抽气测量，抽气测量连续进行 3 次，第一次抽气测量数据舍弃，后两次测量平均值为该检测点测量值。取后两次测量的平均值为该检测点土壤中氡浓度）。

三、检测方法与主要设备

检测方法	仪器设备	型号	仪器编号	校准状态
按实际填写 （例：埋置测量装置法）	填写主要设备		检测机构内控编号	校准有效期至

四、检测结果

测点编号	检测时间	检测结果（Bq/m³）	测点编号	检测时间	检测结果（Bq/m³）
平均值（Bq/m³）					
防氡处理建议					

以下无本报告内容。

JZ-C-C6JG-4340-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：钢结构焊缝外观质量检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

工程名称			
委托单位		工程地址	
建设单位		施工日期	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证单位		见证人/编号	
检测项目 （子项）		代表数量（比例）	
样品状态		检测环境	
检测依据			
判定依据			
仪器设备			
检测结论： 检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

钢结构焊缝外观质量检测结果

工程名称								
检测场所地址								
检 测 结 果								
序号	构件名称/检测部位	焊缝编号	疲劳验算要求	焊缝等级	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
					裂纹			
					未焊满			
					根部收缩			
					咬边			
					电弧擦伤			
					接头不良			
					表面气孔			
					表面夹渣			
备注								

JZ-C-C6JG-4341-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：墙身完整性（声波透射法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

墙身完整性（声波透射法）检测报告汇总页

墙身完整性（声波透射法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总幅数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....780
2 工程地质概况.....780
3 检测依据.....780
4 墙身完整性（声波透射法）检测.....780
4.1 地基基础概况.....780
4.2 检测仪器设备.....780
4.3 检测方法与检测原理.....780
4.4 检测数据分析与判定.....780
5 检测成果与分析.....780
6 检测结论.....780
7 附件.....780
7.1 地质资料附图.....780
7.2 检测墙段位置平面布置示意图.....780
7.3 实测曲线.....780

墙身完整性（声波透射法）检测报告

1 前言

工程概况（包括工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求等）、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各土层地基土物理力学性质指标、并至少附一幅典型地质剖面图（附图 7.1））。

3 检测依据

规范名称。

4 墙身完整性（声波透射法）检测

4.1 地基基础概况

采用的地连墙形式、成槽/墙情况、受检墙段概况、施工中的异常情况、根据设计及施工资料给出各受检墙段的有关参数和位置平面图（附图 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法与检测原理

4.4 检测数据分析与判定

5 检测成果与分析

各检测墙段墙身结构完整性评价、完整性类别的判定，给出试验结果表和所测波形曲线（附图 7.3）。

6 检测结论

根据检测分析的结果给出明确的结论，各类别墙段的数量及占比。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测墙段位置平面布置示意图

要求有墙段号。

7.3 实测曲线

要求每幅墙将各剖面的声速—深度曲线、波幅—深度曲线、PSD—深度曲线及相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一坐标系，一幅墙的各曲线用一页纸，该页上必须标明声测管布置图及声测部面编号；同时另一页纸上附各检测剖面实测波列图（即每幅墙的附图为两页：一页曲线图、一页波列图）。

JZ-C-C6JG-4342-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）

签发日期：****年**月**日

**********公司

工程名称：_____

检　　测：

审　　核：

批　　准：

注册人员（签章）：

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）检测报告汇总页

墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）检测报告汇总页			二维码
监督报告标识号			
省防伪标识			
报告编号		报告日期	
工程编码		监督编码	
工程名称			
工程地点			
委托编码			
工程部位			
总幅数		抽检数量	
委托单位			
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
监督单位			
开始检测时间		结束检测时间	
检测参数			
合格状态			
结论			
备注			

目 录

1 前言.....785
2 工程地质概况.....785
3 检测依据.....785
4 墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）检测.....785
4.1 地基基础概况.....785
4.2 检测仪器设备.....785
4.3 检测方法.....785
4.4 检测数据分析与判定.....785
5 检测成果与分析.....785
6 检测结论.....785
7 附件.....785
7.1 地质资料附图.....785
7.2 检测墙段平面布置示意图.....785
7.3 受检墙段的检测结果.....785
7.4 受检墙段混凝土抗压强度检测结果.....785
7.5 受检墙钻孔芯样彩色照片.....785

墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）检测报告

1 前言

工程概况、工程地点、委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测参数、检测方法名称、总墙段数、检测墙段数量等。

2 工程地质概况

描述工程地质基本情况，或检测点附近的地质资料等（需收集场地内各地层岩土物理力学性质指标、并至少附一幅典型工程地质剖面图（附件 7.1））。

3 检测依据

检测标准规范名称及编号（含年号）。

4 墙身完整性、混凝土强度（钻芯法）检测

4.1 地基基础概况

地下连续墙施工情况、受检墙概况、施工中的异常情况、根据委托单位提供的设计及施工资料，给出各检测墙段的有关参数（含设计砼抗压强度等级、墙深、墙宽、设计墙顶标高、实测墙顶标高、施工墙底标高、成墙日期、检测日期等）和墙段平面图（附件 7.2）等。

4.2 检测仪器设备

主要仪器设备的名称、编号及校准日期等可溯源信息。

4.3 检测方法

含受检墙的钻芯孔数、钻芯位置、每回次钻孔进尺控制、钻孔芯样编录、芯样试件截取与加工、芯样试件抗压强度试验等检测方法信息。

4.4 检测数据分析与判定

含受检墙芯样试件抗压强度的确定、墙身完整性类别等分析与判定。

5 检测成果与分析

地下连续墙的墙身完整性和桩身完整性类别、墙体混凝土强度、墙体深度、沉渣厚度和墙底持力层情况的判定等，给出结果汇总表和各受检墙段混凝土抗压强度检测结果（附件 7.3、7.4）。

6 检测结论

根据检测成果给出明确的结论及是否满足设计要求。

7 附件

7.1 地质资料附图

有代表性的典型工程地质剖面图至少 1 页。

7.2 检测墙段平面布置示意图

要求有墙段号和位置。

7.3 受检墙段的检测结果

7.4 受检墙段混凝土抗压强度检测结果

含每根受检墙段的墙段号、墙体深度、芯样编号、取样深度、芯样直径平均值、芯样高度、破坏荷载、混凝土芯样试件抗压强度值、每组混凝土芯样试件抗压强度检测值、墙体混凝土芯样试件抗压强度检测值等信息。

7.5 受检墙钻孔芯样彩色照片

JZ-C-C6JG-4343-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：锚栓（锚固抗拔承载力）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

检测单位名称:
注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

锚栓锚固抗拔承载力检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

工程名称			
委托单位		联系人及 联系方式	
建设单位		检测类别	
见证单位		见证人	
委托日期		样品编号	
样品名称		规格型号	
温度		锚栓型号	
基层材料		被固定保温 材料类型	
检测日期		检测环境	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
主要检测设备			
工程地址			

检测结果

检测项目	检测部位	设计抗拉 承载力，kN	破坏荷载中 5 个 最小测量值的平 均值 N_l，kN	抗拉承载力标准 值 N_{Rkl}，kN	单项判定
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日				

批 准：　　审 核：　　检 测：

JZ-C-C6JG-4344-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙保温性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙保温性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》评定，该样品保温性能为　级。满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　　年　　月　　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙保温性能检测报告

报告编号			共　页/第　页	
试件说明				
委托指标（工程设计值）	保温性能			
试件描述	幕墙试件尺寸、面积			
	可开启面积			
	幕墙高度			
	试件框		试件框面积与试件面积之比	
	开启形式			
	保温材料类型及厚度			
型材	型材生产单位			
	立柱型号及壁厚			
	横梁型号及壁厚			
	型材隔热条	类型（穿条式、浇注式）及规格		
面板	生产单位			
	名称及规格	（面板的种类、厚度、装配或镶嵌方式、玻璃间隔条）		
密封材料	生产单位			
	型号规格			
密封条	生产单位			
	型号规格			
检测结果				
检测项目	性能要求	实测结果	所属等级	评定
传热系数				
抗结露因子				
备注				

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙保温性能检测报告

报告编号			共　页/第　页
试验条件			
热箱平均温度		冷箱平均温度	
空气相对湿度		气流速度	

试件热侧表面温度、结霜、结露情况（示意图）

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙保温性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
试件图纸（包括立面图和节点图）及其他应说明的事项		

以下空白。

JZ-C-C6JG-4345-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙遮阳性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙遮阳性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》评定，该样品遮阳性能为　级。 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙遮阳性能检测报告

<table>
<tr><td>报告编号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">共　页/第　页</td></tr>
<tr><td colspan="6">试件说明</td></tr>
<tr><td>委托指标
（工程设计值）</td><td>隔热性能</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">试件描述</td><td>幕墙试件尺寸、面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可开启面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>幕墙高度</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>试件框</td><td></td><td>试件框面积与试件面积之比</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开启形式</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>保温材料类型及厚度</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">型材</td><td>型材生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>立柱型号及壁厚</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>横梁型号及壁厚</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>型材隔热条</td><td colspan="4">类型（穿条式、浇注式）及规格</td></tr>
<tr><td rowspan="2">面板</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>名称及规格</td><td colspan="4">（面板的种类、厚度、装配或镶嵌方式、玻璃间隔条）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">密封材料</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">密封条</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">检测结果</td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td>性能要求</td><td>检测结果</td><td>所属等级</td><td colspan="2">评定</td></tr>
<tr><td>遮阳性能</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>太阳能总透射比</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙遮阳性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（幕墙玻璃光学热工性能测试结果）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙遮阳性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（幕墙框、整幅幕墙的太阳光总透射比计算情况）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙遮阳性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
试件图纸（包括立面图和节点图）及其他应说明的事项		

以下空白。

JZ-C-C6JG-4346-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙隔声性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙隔声性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》评定，该样品隔声性能为　级。 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙隔声性能检测报告

<table>
<tr><td>报告编号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">共　页/第　页</td></tr>
<tr><td colspan="6">试件说明</td></tr>
<tr><td>委托指标
（工程设计值）</td><td>隔声性能</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">试件描述</td><td>幕墙试件尺寸、面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可开启面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>幕墙高度</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>安装情况</td><td colspan="4">（试件安装情况、试件周边的密封处理和试件洞口的说明。）</td></tr>
<tr><td>开启形式</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>保温材料类型及厚度</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">型材</td><td>型材生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>立柱型号及壁厚</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>横梁型号及壁厚</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">面板</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>名称及规格</td><td colspan="4">（面板的种类、厚度、装配或镶嵌方式、玻璃间隔条）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">密封材料</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">密封条</td><td>生产单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>型号规格</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">检测结果</td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td>性能要求</td><td>检测结果</td><td>所属等级</td><td colspan="2">评定</td></tr>
<tr><td>隔声性能</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5">（接收室温度和相对湿度、声源室和接收室的容积。）</td></tr>
</table>

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙隔声性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（用表格和曲线图的形式给出试件的各 1/3 倍频程的隔声量与频率的关系，并给出试件的计权隔声量 Rw、粉红噪声频谱修正量 C、交通噪声频谱修正量 Cr，以及检测结果达到的级别）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙隔声性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（试件现场照片）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙隔声性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
试件图纸（试件图样包括试件大样、剖面和主要节点，型材和密封条的截面、试件的支承体系、主要受力构件的尺寸，以及可开启部分的开启方式和五金件的种类、数量及位置）		

以下空白。

JZ-C-C6JG-4347-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙采光性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙采光性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》评定，该样品采光性能为　级。 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙采光性能检测报告

报告编号			共　页/第　页	
试件说明				
委托指标（工程设计值）	采光性能			
试件描述	幕墙试件尺寸、面积			
	可开启面积			
	幕墙高度			
	安装情况	（试件安装情况、试件周边的密封处理和试件洞口的说明。）		
	开启形式			
型材	型材生产单位			
	立柱型号及壁厚	（试件框梃的类型及颜色）		
	横梁型号及壁厚	（试件框梃的类型及颜色）		
面板	生产单位			
	名称及规格	（面板的种类、厚度、装配或镶嵌方式、玻璃间隔条）		
采光材料	生产单位			
	型号规格	（试件用采光材料特性，包括种类、型号、厚度和颜色；）		
密封条	生产单位			
	型号规格			
检测结果				
检测项目	性能要求	检测结果	所属等级	评定
透光折减系数				
颜色透射指数				
备注	（检验条件：光源类型、漫射光照射条件。）			

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙采光性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（试件构造简图或试件图纸）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙采光性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（试件现场照片）		

以下空白。

JZ-C-C6JG-4348-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙耐撞击性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙耐撞击性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称		工程部位	
见证单位		见　证　人	
样品名称	（试件的名称、系列）	规格型号	
施工单位		样品编号	
样品数量		代表数量（批次）	
收样日期		检测类别	委托检测
检测日期		检测地点	
检测项目		报告日期	
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	依据标准 GB/T 21086-2007 《建筑幕墙》评定，该样品耐撞击性能为　级。 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章）		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙耐撞击性能检测报告

报告编号			共　页/第　页		
试件说明					
委托指标（设计要求）	耐撞击性能				
试件描述	幕墙试件尺寸				
	面板最大尺寸				
	幕墙高度				
	安装方式				
	开启形式				
主型材	型材生产单位				
	立柱型号及壁厚				
	横梁型号及壁厚				
面板	生产单位				
	名称及规格	（面板的种类、厚度）			
配件	窗锁				
	窗撑				
检测结果					
幕墙耐撞击性能	撞击能量 E/（N·m）	撞击点	降落高度 H/m	结果描述	结果评定
室外侧					
室内侧					
备注					

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙耐撞击性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
（试件现场照片）		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙耐撞击性能检测报告

报告编号		共　页/第　页

（试件图样包括试件大样、剖面和主要节点，型材和密封条的截面、试件的支承体系、主要受力构件的尺寸，以及可开启部分的开启方式和五金件的种类、数量及位置）

以下空白。

JZ-C-C6JG-4349-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑幕墙防火性能检测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙防火性能检测报告

报告编号		共　页/第　页	
委托单位			
工程名称			
工程地点			
勘察单位			
设计单位			
施工单位			
见证单位		见证人	
检测类别		检测日期	
检测项目			
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测结论	检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　年　月　日		
备注			

批准：　　审核：　　检测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙防火性能检测报告

报告编号			共　页/第　页
项目概况：（包括工程名称、地点、结构类型、规模、施工日期、竣工日期及现状等） 防火构造说明：			
抽检数量		代表数量（批次）	
试件描述	幕墙试件尺寸		
	面板最大尺寸		
	幕墙高度		
	安装方式		
	开启形式		
主型材	型材生产单位		
	立柱型号及壁厚		
	横梁型号及壁厚		
面板	生产单位		
	名称及规格		

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙防火性能检测报告

报告编号		共　页/第　页					
防火节点检测结果							
序号	节点名称/检测部位	防火材料种类	防火材料材质	防火材料耐火等级	防火材料铺设情况	防火材料铺设厚度	判定
备注							

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑幕墙防火性能检测报告

报告编号		共　页/第　页
图样		

（试件图样包括试件大样、剖面和主要节点）

以下空白。

JZ-C-C6JG-3901-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：屋面淋水

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

屋面淋水试验报告

共　　页　第　　页

委托单位		报告编号	
工程名称		工程地点	
试验部位		图号	
见证单位		见 证 人	
施工单位		试验日期	
检测依据		检测类别	
检测项目		检测设备	
检测结论	依据标准 JGJ/T 299-2013 所检部位林水试验未发现渗漏水现象， 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　　年　　月　　日		
检测说明			

批 准:　　审 核:　　检 测:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

屋面淋水试验报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	

（试验现场照片，试验发现渗漏现象时，应记录渗漏水具体部位）

JZ-C-C6JG-4350-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑门窗淋水

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑门窗淋水检测报告

共　　页　第　　页

委托单位		报告编号	
工程名称		工程地点	
试验区域		图号	
见证单位		见 证 人	
施工单位		检测类别	
检测依据		检测日期	
检测项目			
检测设备			
检测结论	依据标准 JGJ/T205 进行淋水检测，所检外窗无渗漏水现象， 满足工程使用要求。 检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：　　年　　月　　日		
检测说明			

批 准:　　审 核:　　检 测:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑门窗淋水检测报告

共　　页　第　　页

工程名称				报告编号			
试件说明							
外窗描述	外窗类型 样品名称						
	安装方式						
	开启形式						
	型材生产单位						
	生产单位						
	名称及规格	（面板的种类、厚度）					
外窗林水试测结果							
序号	门窗编号	测点轴线	试验时间	渗漏情况	渗漏部位	整改情况	结果
备注							

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑门窗淋水检测报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	
（试件现场照片）			

JZ-C-C6JG-4351-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：雷电防护装置

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“等级章”、“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】和骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位”等级章”、“检测专用章”或“公章”和骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

雷电防护装置检测报告

第 页 共 页

受检单位名称		联 系 人	
		联系电话	
受检项目名称	雷电防护装置		
受检项目地址		邮政编码	
经纬度		建 筑 物 高 度	
接 闪 器 距 地 面 高 度		测 点 数	
防 雷 类 别		检测日期	
雷电防护装置 安装日期		施工跟踪检测 原始记录编号	
本次检测原始记 录 编 号		前次报告 编 号	
主要检测设备 名 称 编 号	设备名称	仪器编号	检定或校准有效期
检 测 依 据			
综 合 评 定	根据上述检测依据，对建设单位的某雷电防护装置进行检测，所检项目本次检测结果符合检测依据及施工设计要求。 检测机构： （盖章） 签发日期：		
备 注	“—”表示“无此项目”或“无须评定”，“/”表示“无法检测”或“无法评定”； 1、下次检测日期为		

检测员： 编制员： 审核员 ： 批 准 人：

雷电防护装置检测报告

第 页 共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
接闪器	类 型	接闪杆、接闪带、接闪网、金属屋面及金属罐体		
	材料规格	接闪杆：杆长 1 米以下：圆钢 φ≥12mm；钢管 φ≥20mm； 杆长 1～2 米：圆钢 φ≥16mm；钢管 φ≥25mm； 接闪带：圆钢 φ≥8mm；钢管截面≥50mm2，厚度≥0.5mm； 热镀锌扁钢截面≥50mm2，厚度≥2.5mm； 金属板屋面： 金属板下面无易燃易爆物品时： 铅板厚度≥2mm，不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板厚度≥0.5mm，铝板≥0.65mm，锌板厚度≥0.7mm； 金属板下面有易燃易爆物品时： 不锈钢、热镀锌钢板和钛板厚度≥4mm，铜板厚度≥5mm，铝板厚度≥7mm； 其他材料见 GB50057-2010 表 5.2.1；		
	网格尺寸	二类≤10m×10m 或 12m×8m； 三类≤20m×20m 或 24m×16m；		
	输送和储存物体的钢管及钢罐	壁厚≥2.5mm； 当其被雷击穿，内部介质对周围环境造成危险时，其壁厚≥4mm		
	连接方式、工艺与质量	焊接，螺栓紧固；金属板采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉； 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；金属板搭接长度≥100mm；焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，焊接部分的防腐应完整；螺栓固定的应有防松零件；构件之间必须连接成电气通路		
	防腐措施与现状	镀锌、涂漆、混凝土内钢筋（材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明）		
	保护范围	应符合 GB50057-2010 相关规定		

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
引下线	根 数	≥2 根；独立接闪杆≥1 根		
	间 距	沿周长二类≤18m；三类≤25m；符合 GB50057-2010 第 5.3.8 条规定时，可不作要求		
	材料规格	明敷：圆钢 φ≥8mm；热镀锌扁钢截面≥50mm^2,厚度≥2.5mm； 暗敷：圆钢 φ≥10mm；热镀锌扁钢截面≥80mm^2,厚度≥2.5mm； 利用柱内主筋作引下线： 圆钢：≥2×φ16mm；≥4×φ10mm； 其他材料见 GB50057-2010 表 5.2.1		
	断接卡设置情况	采用多根专设引下线时应在引下线上距地面 0.3m～1.8m 处设断接卡		
	连接方式、工艺与质量	焊接，螺栓紧固；金属板采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉； 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；金属板搭接长度≥100mm；焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，焊接部分的防腐应完整；螺栓固定的应有防松零件；构件之间必须连接成电气通路		
	防腐措施与现状	镀锌、涂漆、混凝土内钢筋（材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明）		
	防跨步电压和接触电压措施	应符合 GB50057-2010 规范 4.5.6 条第 1 款第 2 款规定		

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
接地装置	设置情况	防直击雷与防闪电感应、电气设备和信息系统等接地应合设		
	材料规格	人工接地体： 水平接地极： 圆钢截面≥78mm^2；扁钢截面≥90mm^2,厚度≥3mm；角钢截面≥290mm^2,厚度≥3mm。 垂直接地极： 圆钢Φ≥14mm；钢管Φ≥20mm，壁厚≥2mm；角钢截面≥290mm^2,厚度≥3mm。 其他材料见 GB50057-2010 表 5.4.1 自然接地体： 圆钢：≥2×Φ16mm；≥4×Φ10mm （二类 S≥4.24k^2_C（m^2）；三类 S≥1.89k^2_C（m^2））		
	人工接地体埋设深度	不应小于 0.5m		
	连接方式、工艺与质量	连接方式： 焊接，螺栓紧固 连接工艺与质量： 圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊； 圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊； 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊； 焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，焊接部分防腐应完整； 螺栓固定的应有防松零件； 构件之间必须连接成电气通路		
	防腐措施及现状	镀锌、涂漆、混凝土内钢筋（材料为不锈钢、铜材时加以注明）		

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
防侧击措施	接闪器材料规格	接闪杆材料规格： 杆长 1 米以下：圆钢 φ ≥12mm；钢管 φ ≥20mm； 杆长 1～2 米：圆钢 φ ≥16mm；钢管 φ ≥25mm； 接闪带材料规格： 圆钢 φ ≥8mm； 钢管截面≥50mm2，厚度≥0.5mm； 热镀锌扁钢截面≥50mm2,厚度≥2.5mm； 自然接闪器材料规格： 截面应符合 GB50057-2010 表 5.2.1 的规定； 壁厚应符合 GB50057-2010 表 5.2.7 条的规定； 其他材料见 GB50057-2010 表 5.2.1；		
	与引下线连接导体材料规格	圆钢 φ ≥10mm：扁钢截面≥80mm^2，厚度≥2.5mm；		
	连接方式	焊接，螺栓紧固		
	连接工艺与质量	扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊； 圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径 6 倍，双面施焊；金属板搭接长度≥100mm； 焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整； 螺栓固定的应有防松零件； 构件之间必须连接成电气通路		
	防腐措施与现状	镀锌、涂漆、混凝土内钢筋（材料为不锈钢、铜材时加以注明）		
	保护范围	对应滚球半径的球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到的水平突出外墙的物体应采取相应防雷措施		
		建筑物上部占高度 20%并超过 60m 的部位各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体应按屋顶防护措施处理		
		外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与雷电防护装置等电位连接		

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目			标 准 要 求	实测结果	评 定
防闪电电涌侵入及防高电位反击措施	低压配电线路	入户端金属外皮及钢管接地	连接并接地		
		入户处总配电箱内 SPD 装设情况	应设 SPD		
	金属管道	架空金属管道	进出处接地		
		埋地或地沟内金属管道	进出处接地		
		输送火灾爆炸危险物质和具有阴极保护的埋地金属管道	有绝缘段时，应在绝缘段处跨接 SPD（应符合 GB50057-2010 第 4.3.8 条第 9 款(二类)、第 4.4.7 条第 5 款（三类）规定），等电位连接应在绝缘段之后管道进入室内处进行		
	电子系统	室外线路	采用金属线时，终端箱处应安装 D1 类 SPD，其短路电流无法确定时应不小于 1.5kA（二类）、1.0kA（三类）（10/350μs）		
			采用光缆时，在其引入的终端箱处的电气线路侧，当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时，可安装 B2 类 SPD，其短路电流宜选用 75A（二类）、50A（三类）		
	金属物或线路与引下线的间距		当有要求时，应满足 $S_{a3} \geqslant 0.06 k_c l_x$（二类），$S_{a3} \geqslant 0.04 k_c l_x$（三类），当不满足要求时，金属物应与引下线直接相连，带电线路应通过电涌保护器与引下线相连		
	固定在建筑物上的用电设备和线路	线路屏蔽	从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE 线相连；另一端应与用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶雷电防护装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线		
		配电箱内 SPD 装设情况	应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于 2.5 kV		

防雷装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目			标 准 要 求	实测结果	评 定
防闪电感应措施及防静电接地措施	建筑物内金属物接地		建筑物内设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等主要金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上		
	金属屋面或钢筋混凝土屋面		金属屋面及钢筋网（交叉点应绑扎或焊接）应每隔 18～24m 采用引下线接地一次		
	平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属跨接处理		其净距小于 100mm 时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于 30m；交叉净距小于 100mm 时，其交叉处亦应跨接		
			当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于 5 根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接		
	防闪电感应接地装置		应与电气和电子系统的接地装置共用		
			工频接地电阻≤10Ω		
	等电位连接环		应装设等电位连接环，环间垂直距离≤12m； 所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上		
	屋内接地干线	与接地装置连接处	≥2 处		
		材料规格	铜、铁≥50mm^2		
		至接地装置的连接导体的材料规格	铜≥16mm^2；铝≥25mm^2；铁≥50mm^2		
	卸液台、充装台、加油机等装置		烃(油)泵、压缩机、冲装（抽残）枪、衡器、鹤管、加油机、加油枪、放散管等应做电气连接并接地		
	浮顶罐（含内浮顶罐）		应将浮顶与罐体用两根截面不小于 50mm2 的软铜线作电气连接		

防雷装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目			标 准 要 求	实测结果	评 定
防闪电电涌侵入及防高电位反击措施	油（气）等金属储罐	罐壁厚度	当罐高≤60m 且顶壁厚≥4mm 或罐高＞60m 且顶壁及侧壁厚≥4mm 时，可不装设接闪器，否则应装设接闪器		
		接地点数及间距	应采用环形防雷接地，接地点≥2 点/罐，接地点沿罐壁周长间距≤30m		
		接地线材料规格	热镀锌扁钢截面≥90mm^2，厚度≥3mm； 铜绞线截面≥50mm^2 其他材料见 GB50057-2010 表 5.4.1		
		与金属储罐相接的电气及仪表配线	应采用金属管屏蔽保护，配线金属管上下两端与罐壁应做等电位连接		
	储罐金属附件		金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、切水管等应等电位连接		
			非金属储罐的防护护栏、上罐梯、阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、法兰等应接地		
	工艺管道防静电接地		在管道分岔处、无分支管道每 80～100m 处、以及进出车间建筑物及有关装置或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及其过滤器、缓冲器等部位防静电接地		
			直接埋地管道，可在埋地之前及出地后各接地一次，车间内部管道，可与本车间的静电干线相连接		
			非金属管输送易燃液体，应采用可导电的管子或内设金属丝、网的管子，并将金属丝、网的一端可靠接地，或采用静电屏蔽。装卸液化石油气用的胶管两端应采用截面不小于 6mm^{2}的铜线跨接		
			地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防闪电感应的联合接地，其接地电阻不应大于 30Ω		
	防静电接地装置		应在汽车（槽）罐车和槽船的装卸场所、码头设置防静电接地装置		
			下列甲、乙、丙 A 类油品（原油除外）作业场所，应设置消除人体静电装置：泵房的门外；在储罐的上罐扶梯入口处；装卸作业区内操作平台的扶梯入口处；码头上下船的出入口处		
	检查防静电接地措施相关连接导体材料规格、施工工艺				
	防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷接地线共用				
	检查静电接地仪的运行状况				

防雷装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
防闪电感应措施及防静电接地措施	较大金属物	塔体、金属静设备、炉子、金属罐体、金属桶仓、每组钢框架、每组管架等接地点应≥2 点，接地点间距应≤18m		
	金属管道等长金属物	每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接，多根金属管道可互相连接后，应再与已接地的管架做等电位连接		
		管架上敷设输送可燃性介质的金属管道，在始端、末端、分支处，均应设置防闪电感应的接地装置，其工频接地电阻不应大于 30Ω		
		平行敷设的金属管道、框架和电缆金属保护层等，当其间净距小于 100mm 时应每隔 30m 进行金属连接，相交或相距处净距小于 100mm 时亦应连接		
		进、出生产装置的金属管道，在装置的外侧应接地，并应与电气设备的保护接地装置和防雷电感应的接地装置相连接		
		当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于 5 根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接		
		在管道分岔处、无分支管道每 80～100m 处做防静电接地		
		直接埋地管道，可在埋地之前及出地后各接地一次		
	金属物等电位连接	炉区：炉子上的金属构件均应与炉子的框架做等电位连接		
		静设备区：平台金属栏杆应被连接成良好的电气通路,并应通过沿柱明敷的引下线或柱内主钢筋与接地装置相连		
		机器设备区：机器设备和电动机安装在同一个金属底板上时，应将金属底板接地；安装在单独混凝土底座上或位于其他低导电材料制作的单独底板上时，应将二者用接地线连接在一起并接地		
		冷却塔：钢楼梯，进、出水钢管应与冷却塔接地装置相连；塔顶平台四周金属栏杆应连接成良好电气通路		
		可燃液体装卸站：露天装卸作业场所应将金属构架接地；进入装卸站台的可燃液体金属管道应在进入点接地		

防雷装置检测报告

第 页共 页

检 测 项 目		标 准 要 求	实测结果	评 定
防闪电感应措施及防静电接地措施	金属物等电位连接	排放设施及金属附件：放散管、呼吸阀、排风管、阻火器、量油孔、人孔、透光孔、切水管等应等电位连接		
		电气、信号线路：应采用铠装屏蔽电缆或穿钢管、桥架敷设，屏蔽层应接地并与电器设备的外壳、保护罩相连		
		柱子主筋连接：设专用引下线时,钢筋混凝土柱子的钢筋，应在最高层顶和地面附近分别引出接到接地线(网)		
	金属物与引下线的空间距离	应满足 Sa3≥0.75kc1x，不满足时，应在高于连接点的地方增加接地连接线		
	浮顶罐（含内浮顶罐）	应将浮顶与罐体用两根截面不小于 50㎜^{2}的软铜线作电气连接		
	输送易燃液体的非金属管	应采用可导电的管子或内设金属丝、网的管子，并将金属丝、网的一端可靠接地，或采用静电屏蔽。装卸液化石油气用的胶管两端应采用截面不小于 6㎜^{2}的铜线跨接		
	防静电接地装置	应在汽车（槽）罐车和槽船的装卸场所、码头设置防静电接地装置		
		下列甲、乙、丙 A 类油品（原油除外）作业场所，应设置消除人体静电装置：泵房的门外；在储罐的上罐扶梯入口处；装卸作业区内操作平台的扶梯入口处；码头上下船的出入口处		
	检查防静电接地措施相关连接导体材料规格、施工工艺			
	防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷接地线共用			
	检查静电接地仪的运行状况			

防雷装置检测报告

第 页共 页

系统名称：						
检 测 项 目				检 测 标 准	实测结果	评定
防雷击电磁脉冲措施	线缆屏蔽情况			屏蔽电缆应在屏蔽层两端在 LPZ 交界处做等电位连接并接地；当系统要求单端接地时，采用两层屏蔽或穿钢管敷设，两端接地		
				非屏蔽线缆的穿线金属管在LPZ交界处或进入机房时应做等电位连接并接地。		
	光缆/金属物接地			所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等应在入户处直接接地		
	低压配电线路敷设			单芯线缆不应单独穿于金属管内		
				不同回路、不同电压等级的交流和直流电线不应穿于同一金属管，同一交流回路的电线应穿于同一金属管中，管内电线不得有接头		
	信号线缆与电气设备之间的净距			与配电箱净距≥1000mm		
				与变电室、电梯机房、空调机房净距≥2000mm		
	信号线缆与其他管线敷设的净距			与防雷引下线平行净距≥1000mm，交叉净距≥300mm		
				与保护地线平行净距≥50mm，交叉净距≥20mm		
				与给水管平行净距≥150mm，交叉净距≥20mm		
				与燃气管平行净距≥300mm，交叉净距≥20mm		
				与热力管(包封)平行净距≥300mm,交叉净距≥300mm； 与热力管(不包封)平行净距≥500mm,交叉净距≥500mm		
				与压缩空气管平行净距≥150mm，交叉净距≥20mm		
	电源线路	电源线路	设置	第二级分配电箱或被保护设备前端： 当无法满足下列条件时：应设置 SPD： 1）上一级 SPD $U_{p/f}$＜被保护设备 Uw; 2）上一级 SPD 与被保护设备之间的线路长度＜10m		
			参数	产品试验类型：II、III 级试验产品		
				Uc：应符合 GB50057-2010 附录 J 表 J.J.1 的规定		
				Up：应低于被保护设备的冲击耐受水平		
				In：能量配合资料由制造商提供，无资料 II 级试验≥5KA、III 级试验≥3KA		
		信号线路	设置	LPZ1 与 LPZ2 交界处宜安装		
			参数	Uc：应大于线路上的最大工作电压		
				Up：应低于被保护设备的冲击耐受水平		
				In(Imax):应满足 GB50343 要求		

防雷装置检测报告

第 页共 页

系统名称：					
检　　测　　标　　准				实测结果	评定
防雷击电磁脉冲措施	电源线路	连接导体材料规格	电源 SPD 铜材截面： I 级试验≥6㎜²;II 级试验≥2.5㎜²;III 级试验≥1.5㎜²;		
		总体连接工艺	连接导线应平直、色标清晰、绝缘层无破损、老化；连接点应牢固可靠，满足机械强度和电气连续性要求；应以最短路径连接；电源 SPD 总连线长度不宜超过 0.5m		
	等电位连接	连接网络结构形式	工作频率＜300kHz 时采用 S 型：1 根/台； 工作频率为 MHz 级数字线路时，采用 M 型；2 根/台，长度≤0.5m，两根长度相差 20%		
		等电位连接带或端子	电子信息机房应设置等电位连接带或端子 材料规格：铜、铁截面≥50㎜²		
		连接对象及要求	机房内的设备金属外壳应作等电位连接并接地		
			设备机房内的机柜、机架应作等电位连接并接地		
			设备机房内的各类金属管道、金属线槽、屏蔽线缆金属外层应作等电位连接并接地		
			设备机房内的建筑物金属结构须与等电位连接端连接并接地		
			机房内的电子设备防静电接地应与等电位连接网连接		
			电子信息机房门窗等所有外露的金属物进行等电位连接		
			设备机房内的安全保护接地、电涌保护器接地应与接地基准点或等电位连接网连接		
	其他检测项目	机房内干扰电位	≤2V 或设备特殊技术要求		
		机房内零地电位	≤2V 或设备特殊技术要求		
		设备在机房内的位置	设备距外墙体不应＜1m		

雷电防护装置检测报告

第 页 共 页

连接至低压配电系统的 SPD 检测						
级别						
安装位置						
产品型号						
产品试验类型						
安装数量						
U_C 标称值/V						
I_{imp}、I_n 检查值/kA						
U_P 检查值/kV						
状态指示器						
引线长度						
连线色标						
连线截面 / mm^2	相/零					
	地					
过电流保护						

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

标 准 要 求	I_{ie}≤生产厂标定值，无生产厂标定值时≤20μA	首次测量压敏电压 Vv 时，实测值应在《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431-2023 表 13 中压敏电压 Vv 和最大持续工作电压 Uc 的对应的关系表。如表 13 中无对应 U_C 值时，交流 SPD 的压敏电压 Vv 限值与 U_C 的比值不小于 1.4，直流 SPD 的压敏电压 Vv 限值与 U_C 的比值不小于 1.06；后续测量压敏电压 Vv 时，除需满足上述要求外，实测值还应不小于首次测量值的 90%

序号	SPD 安 装 位 置	泄漏电流 I_{ie}（μA）				压敏电压 Vv（V）			
		L1	L2	L3	N	L1	L2	L3	N

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

等电位连接检测					
标准要求	1 从等电位连接带或端子至接地装置连接线材料规格：铜：截面≥16㎜²；铝：截面≥25㎜²；铁：截面≥50㎜²； 2 从屋内金属装置至等电位连接带或端子的连接导体材料规格：铜：截面≥6㎜²；铝：截面≥10㎜²；铁：截面≥16㎜²； 3 总体连接工艺：连接导线应平直、色标清晰、绝缘层无破损、老化；连接点应牢固可靠，满足机械强度和电气连续性要求；应以最短路径连接。				
序号	检查对象名称及位置	连接状况	连接导体材料规格	等电位连接带或端子材料规格	评定

雷电防护装置检测报告

第 页 共 页

接 地 电 阻 阻 值（Ω）				
测点序号	测点编号（对象、位置）	标准值	测试值	评定
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

雷电防护装置检测报告


第 页共 页

过 渡 电 阻 阻 值（Ω）				
序号	测点编号（对象、位置）	标准值	测试值	评定

雷电防护装置检测报告

第 页共 页

测 点 平 面 示 意 简 图



图例： ● 检测点

↙ 引下线

※ 检测辅助桩位

JZ-C-C6JG-4352-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑消防设施

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

基本情况

工程名称				建筑高度	
检测地点				建筑层数	
建设单位				建筑面积	
设计单位				建筑类别	
施工单位				使用性质	
监理单位				检测类别	
检测范围				检测面积	
联系人		联系电话		检测日期	

序号	消防设施	安装项目	检测项目	序号	检　测　依　据	
					设计文件及竣工验收相关资料	
1	消防供配电设施			1	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004	
2	消防水源和供水设施			2	《建筑设计防火规范(附条文说明)(附 2018 年局部修订)》GB 50016-2014 《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022	
3	火灾自动报警及联动控制系统			3	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）	
				4	《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010	
4	消火栓给水系统			5	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014	
				6	《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013	
5	自动喷水灭火系统			7	《火灾自动报警系统施工验收标准》GB50166-2019	
6	自动喷水灭火系统(局部应用系统)			8	《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005 年版)GB50084-2017	
				9	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017	
7	水喷雾灭火系统			10	《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003	
8	气体灭火系统			11	《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219－2014	
9	泡沫灭火系统			12	《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005	
10	干粉灭火系统			13	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007	
11	细水雾灭火系统			14	《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010 年局部修订)GB50193-1993	
12	消防炮灭火系统			15	《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021	
13	防烟系统			16	《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021	
14	排烟系统			17	《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009	

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

				18	《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014	
15	消防应急照明和疏散指示标志			19	《建筑工程消防验收规范》DB33/1067—2013	
				20	《消防联动控制系统》 GB16806-2006	
16	消防应急广播和火灾警报装置			21	《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019	
17	消防专用电话			22	《石油库设计规范》 GB50074-2014	
18	防火分隔设施			23	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018）	
19	消防电梯			24	《地铁设计规范》GB50157-2013	
20	灭火器配置			25	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005	
				26	《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013	
				27	《干粉灭火系统设计规范》 GB50347-2004	
				28	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014	
				29	《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016	
				30	《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009	
				31	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017	
				32	消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018	

检 测 人 员						
检测设备		感烟探测器试验装置		秒表		电子秤
		感温探测器试验装置		流量计		塞尺
		消火栓测压接头		卷尺（5m）		线性光束感烟探测器滤光片
		喷水末端试水接头		卷尺（30m）		火焰探测器功能试验器
		垂直度测定仪		游标卡尺		便携式可燃气体检测仪
		照度计		钢直尺		细水雾末端试水装置
		声级计		直角尺		万用表
		微压计		激光测距仪		防爆静电电压表
		坡度计		测力计		接地电阻测试仪
		温湿度计		阿贝折射仪		绝缘电阻测试仪
		风速仪		电导率仪		漏电电流检测仪
		超声波泄露检测仪		量桶		量杯
		影像记录设备				

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

检测结论及重要事项说明：

受_____的委托，本公司依据国家法律法规、现行消防技术标准(见本报告第1页 “检测依据”)的相关条款，于　年　月　日至　年　月　日，对_____的（**按实际检测项目填写**）消防设施进行了检查测试。经检测，结果如下：

☑主控项目：共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项；

☑一般项目：共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。

以下空白

备　注：

检 测 人	项目负责人	审核人	技术负责人	检测专用章
				年　月　日

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

火灾自动报警及联动控制系统

检测概述

产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
集中报警器			火灾显示盘		
区域报警器			手动报警按钮		
联动控制器			点型探测器		
线型探测器			吸气式探测器		
可燃气体报警控制器			可燃气体探测器		
电气火灾监控器			电气火灾监控探测器		
防火门监控器			火焰探测器		
联动控制对象：					
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	火灾探测器	1.点型探测器在探测区域内每间至少应设置一只。		
		2.点型探测器在宽度小于 3m 内走道顶棚上设置时，宜居中布置，间距应不大于 15m(烟)/ 10m(温)，距端墙应不大于 7.5m(烟)/5.0m(温)。		
		3.点型探测器距墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。		
		4.点型探测器距空调送风口的水平距离不应小于 1.5m。		
		5.点型探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。		
		6.点型探测器的确认灯应面向便于人员查看的主要入口方向。		
		7.点型探测器当设置在格栅吊顶上方且火警确认灯无法观察时，应在吊顶下方设置火警确认灯。		
		8.点型探测器当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。		
		9.房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时，每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。		
		10.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚垂直距离宜为 0.3-1.0m，距地高度不宜超过 20m。		
		11.线型光束感烟探测器相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m，到侧墙水平距离应为 0.5～7m。		
		12.线型光束感烟探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。		
		13.设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器距顶棚宜为 0.1m。		
		14.线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求，至墙壁的距离宜为 1m～1.5m。		
		15.线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置。		
		16.线型感温火灾探测器在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。		
		17.光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径，应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。		
		18.感烟火灾探测器设置在隔栅吊顶场所，镂空面积与总面积的比例不大于 15%时，探测器应设置在吊顶下方；镂空面积与总面积的比例大于 30%时，探测器应设置在吊顶上方；镂空面积与总面积的比例为 15%～30%时，探测器的设置部位应根据设计要求确定。地铁站台等有活塞风影响的场所，镂空面积与总面积的比例为 30%～70%时，探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。		
2	火灾探测器的功能	1.点型感烟探测器在试验烟气作用下，输出火警信号，启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。		
		2.线型光束探测器当对射光束的减光值达到 1.0—10dB 时，应在 30s 内输出火警信号，并启动报警确认灯。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		3.线型感温探测器在试验热源作用下，应输出火警信号。		
		4.点型感温探测器在试验热源作用下，输出火警信号，启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。		
		5.点型火焰探测器应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。		
		6.通过管路采样的吸气式火灾探测器在试验烟气作用下，应在 120s 内输出火警信号。		
3	可燃气体探测报警系统	1.可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路；当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃气体报警控制器接入。		
		2.当有消防控制室时，可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近；当无消防控制室时，可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。		
		3.可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息，应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示；但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。		
		4.可燃气体报警控制器发出报警信号时，应能启动保护区域的火灾声光警报器。		
		5.可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。		
		6.可燃气体探测器的设置部位应符合设计及规范要求。		
		7.对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，探测器应在 30s 内响应。撤去可燃气体，探测器应在 60s 内恢复到正常监视状态。		
4	住宅建筑火灾自动报警系统	1.家用火灾报警控制器应独立设置在每户内，且应设置在明显和便于操作的部位，当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为 1.3m～1.5m；具有可视对讲功能的家用火灾报警控制器宜设置在进户门附近。		
		2.每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。		
		3.可燃气体探测器在厨房设置时，其选型和设置应符合设计及规范要求，宜具有联动关断燃气关断阀功能。		
5	电气火灾监控系统	1.非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。		
		2.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 8 个时，可采用独立式电气火灾监控探测器。		
		3.设有火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示；但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。		
		4.未设火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。		
		5.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端；探测器报警值宜为 300mA～500 mA。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		6.测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。		
		7.保护对象为1000V 及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。		
		8.保护对象为1000V 以上的供电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器，光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。		
		9.当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时，可接入电气火灾监控器。		
		10.设有消防控制室时，电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近；设置在保护区域附近时，应将报警信息和故障信息传入消防控制室；未设消防控制室时，应设置在有人值班的场所。		
		11.在设置消防控制室的场所，电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示；但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。		
6	手动 报警按钮	1.每个防火分区应至少设置一个，应设在明显和便于操作的部位；从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。		
		2 宜设置在疏散通道或出入口处。		
		3. 采用壁挂式安装时，其底边距地宜 1.3-1.5m，有明显标志。应安装牢固，不应倾斜。		
		4. 被触发时应输出火警信号，启动报警确认灯；应能手动复位。		
7	模块 的设置	1.每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中		
		2.**严禁将模块设置在配电（控制）柜（箱）内。**		
		3.未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 10cm×10cm 的标识。		
8	消防 控制室	**1.疏散门应直通室外或安全出口。**		
		2.附设在建筑物内时宜设在首层或地下一层，宜布置在靠外墙部分。		
		3 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定： 1）采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于 1Ω； 2）采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于 4Ω。		
		4.室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。		
		5.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。		
		6.**消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书等文件资料。**		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
9	报警控制器设置	1.火灾报警控制器和消防联动控制器，应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。		
		2.集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时，可设置在无人值班的场所： (1)本区域内无需要手动控制的消防联动设备； (2)本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收集中火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。		
		3.设备安装应牢固，操作维修距离符合规范要求： （1）面盘前操作距离：单列时不应小于 1.5m，双列时不应小于 2m；设备面盘后的维修距离不宜小于 1m； （2）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 3m； （3）设备面盘的排列长度大于 4m 时，其两端应设置宽度不小于 1m 的通道； （3）墙上安装时其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m，正面操作距离不应小于 1.2m。		
		4.配线应规范、线号清晰。		
10	报警控制器功能	1.应有自检、消音、复位、故障报警、火警优先及报警记忆功能。		
		2.应有主备电源自动切换,并应分别显示主备电源的状态。		
		3.备用直流电源供电时应有断路故障报警、火灾优先、二次报警功能。		
11	火灾显示盘	1.应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂式时，其底边距地高度宜为 1.3m～1.5m。		
		2.应能接受火灾报警信号，显示火灾报警和故障报警部位。		
		3.应有消音、复位功能，应在 3s 内正确接受和显示火灾报警控制器发出的火灾信号。		
12	对消火栓系统的控制功能	1.联动控制方式，应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响；当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。		
		2.手动控制方式，消防联动控制器的手动控制盘应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。		
		3.消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。		
13	对湿式自动喷水灭火系统的控制功能	1.联动控制方式，应将湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。		
		2.手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		3.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。		
14	对预作用系统的控制功能	1.联动控制方式，应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启，使系统转变为湿式系统，并按湿式系统的联动控制要求执行；当系统设有快速排气装置时，应联动控制排气阀前的电动阀的开启。		
		2.手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。		
		3.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号，有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。		
15	对雨淋系统的控制功能	1.联动控制方式，应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为雨淋阀组开启的联动触发信号，应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。		
		2.手动控制方式，应将雨淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。		
		3.水流指示器，压力开关，雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。		
16	对自动控制水幕系统的控制功能	1.联动控制方式，当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时，应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动；仅用水幕系统作为防火分隔时，应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。		
		2.手动控制方式，应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。		
		3.压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号，应反馈至消防联动控制器。		
17	对气体灭火、泡沫灭火系统的控制功能	1.在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统，其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动、自动控制状态显示装置上显示，该状态信号应反馈至消防联动控制器。		
		2.气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其它类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器；在接收到同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号后，应发出联动控制信号。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		3.在气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时，气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。		
		4.联动控制信号应包括下列内容： （1）关闭防护区域的送、排风机及送、排风阀门； （2）停止通风和空气调节系统及关闭设在该防护区域的电动防火阀； （3）启动气体灭火装置、泡沫灭火装置，可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。		
		5.气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器，指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时，应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器；组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀，然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。		
		6.在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置、泡沫灭火装置的手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时，火灾报警控制器应按规定的联动操作；手动停止按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。		
		7.气体灭火控制器、泡沫灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应按规定的联动操作；手动停止按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。		
		8.气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容： （1）气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号； （2）选择阀的动作信号； （3）压力开关的动作信号。		
18	对防火门的控制功能	1.应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。		
		2.疏散通道上受防火门监控器监测的各常闭防火门开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。		
19	对防火卷帘的控制功能	1.疏散通道上设置的防火卷帘，应由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。		
		2.非疏散通道上设置的防火卷帘，应将防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。		
		3.防火卷帘应由其两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。		
		4 非疏散通道上设置的防火卷帘应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。		
		5.防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾自动报警及联动控制系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
20	对防排烟设施控制功能	1.防烟系统应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。		
		2.应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。		
		3.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。		
		4.应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制。		
		5.应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。		
		6.送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。		
		7.排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀，在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。		
21	消防电源监控系 统	1.消防控制室内应设置消防电源监控器。		
		2.消防电源监控器应显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压消防电源报警信息。		
22	消防控制室图形显示装置	1.消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内，并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。		
		2. 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器应采用专用线路连接。		
23	其他联动设备的控制功能	**1.在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器，消防应急广播系统应同时向全楼进行广播。**		
		2.当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。		
		3.切断火灾区域及相关区域的非消防电源。		
		4.消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层；电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示。		
		5.消防联动控制器应自动打开涉及疏散的电动栅杆等。		
		6.消防联动控制器应打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门。		
		7.消防联动控制器宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防水源和供水设施					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
消火栓泵			喷淋消防水泵		
稳压泵（消）			稳压泵（喷）		
气压水罐（消）			气压水罐（喷）		
水泵结合器（消）			水泵结合器（喷）		
水喷雾泵			倒流防止器		
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防水源和供水设施				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
1	消防水源	1.市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源。		
		2.当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应确保安全取水的措施。		
		3.消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m³，当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。 **消防水池有效容量≥_____m³；** **其中消火栓用水量≥_____m³，自动喷水用水量≥_____m³，（泡沫、水喷雾等）用水量≥_____m³。**		
		4.临时高压消防给水系统高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。 消防水箱有效容量≥_____m³。		
		5.消防水池、水箱应设置就地水位装置，并应在消防控制室或值班室显示水位装置。		
		6.高位消防水池的最低有效水位应能满足水灭火设施所需的压力和流量。		
		7.消防用水与其他用水共用的水池、水箱，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。		
		8.消防水池、消防水箱应有可靠补水措施，消防水池给水管管径不应小于DN100，消防水箱给水管管径不应小于DN32。		
2	消防水泵	**1.水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力要求：** **消火栓泵流量≥_____m³/h，扬程≥_____m。** **喷淋流量≥_____m³/h，扬程≥_____m。** **水喷雾泵≥_____m³/h，扬程≥_____m。**		
		2.消防水泵应设置备用泵，其性能应与工作泵性能一致。		
		3.当采用柴油机消防水泵、轴流深井泵时应符合规定要求。		
		4.一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置。每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管，并应采取排水措施。		
		5.消防水泵应采用自灌式吸水。		
		6.一组消防水泵的吸水管不应少于两条，并应在吸水管上设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀。		
		7.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。		
		8.一组消防水泵应有不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接，当其中一条出水管关闭时，其余出水管应仍能通过全部用水量。		
		9.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带有自锁装置的蝶阀。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防水源和供水设施				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		10. 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。		
		11.当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施。		
3	控制与操作	1.消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。		
		2.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。		
		3.消防水泵应保证在火警后规定时间内正常工作，自动启动时应在2min内正常工作。		
		4.主泵不能正常运行时，应自动切换启动备用泵。		
		5.消防水泵应与动力机械直接连接。		
		6.消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。		
		7.消防水泵应能手动启停和自动启动。		
		8.消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。		
		9.控制柜按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。		
4	消防水泵房	**1.疏散门应直通室外或安全出口。**		
		2.消防水泵房应采取不被水淹没的技术措施。		
5	稳压系统	**1.当高位消防水箱不能满足静压要求时，应设稳压泵。**		
		2.稳压泵的设计流量应满足系统管网的正常泄漏流量和系统自动启动流量，设计压力应满足系统最不利点处水压要求。		
		3.应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施。		
		4.稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。		
		5.稳压泵应设置备用泵。		
		6.增（稳）压泵启停运行应正常，启泵与停泵压力符合设定值，压力表显示应正常。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防水源和供水设施				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
6	水泵接合器	**1.应按系统要求设置消防水泵结合器。**		
		2.数量应按系统设计流量经计算确定，按每个流量10L/s～15L/s计算确定。		
		3.竖向分区供水时，在消防车供水范围内应分别设置；超过消防车供水高度时，在设备层等方便操作地点设置移动泵的吸水和加压接口。		
		4.应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大40m。		
		5.应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。		
		6.墙壁式距地面宜为0.7m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离≥2.0m，地下式应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径。		
		8.建筑外墙设置有玻璃幕墙或火灾时可能脱落的墙体装饰材料时，应设置在距离外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。		
7	倒流防止器	1.**消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器**		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

消火栓给水系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
室内消火栓			室外消火栓		
消火栓按钮					
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消火栓给水系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	室外消火栓	1.室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量计算确定，每个消火栓的用水量应按为10-15L/s计算。		
		2.保护半径不应超过150m，且间距不应大于120m。		
		3.室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，消火栓距路边不应大于 2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m。		
		4.宜采用地上式，应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。		
		5.地下式时应有明显标志，应有DN100和DN65的栓口各1个。		
		6.给水管网平时运行工作压力≥0.14MPa。		
2	室内消火栓	1.室内消火栓应设置在明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置。		
		2.室内消火栓及消防软管卷盘应设置明显的永久性固定标志，当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志，并应便于开启使用		
		3.消防电梯间前室应设消火栓。		
		4.设有室内消火栓的建筑应设置带压力表的试验消火栓。		
		5.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件。		
		6.消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。		
		7.栓口离地面或操作基面高度宜为 1.1m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90° 角；栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。		
		8.消火栓间距≤30m/50m，布置应保证同层任何部位有两支水枪的充实水柱同时到达。		
		9.栓口最大静压力≤1.0MPa，大于时应采取分区供水。		
		10.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa，其他场所不应小于0.25MPa/0.30MPa(隧道），不大于0.50MPa。		
		11.栓口出水压＞0.70MPa时应设置减压装置。		
		12.建筑最不利点静水压≥0.07MPa/0.10 MPa /0.15MPa。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消火栓给水系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
3	管 网	1.室外消防给水管网采用两路供水时应布置成环状。		
		2.向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条。		
		3.室外消防给水管道的直径≥DN100。		
		4.与自动喷水灭火系统合用消防泵时应在报警阀前分开设置。		
		5.消防竖管直径≥DN100。		
		6.阀门应保持常开并应有明显的启闭标志或信号。		
		7.减压阀的进口处应设置过滤器，过滤器和减压阀前后应设压力表、控制阀门。		
		8.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。		
		9.室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，应在引入管处设置倒流防止器。		
4	消火栓按钮	**1.消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。**		
		2、消防控制柜或控制盘应能显示消火栓按钮的报警信号。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

自动喷水灭火系统

检测概述

产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
喷　　头			其它喷头		
雨淋阀组			水流指示器		
报警阀组			末端试水装置		
压力开关					

主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。

一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

自动喷水灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	报警阀组	1.应有注明系统名称和保护区域的标志,压力表显示符合设定值。		
		2.应设在安全及易于操作的地点，距地高宜 1.2m，地面应有排水设施。		
		3.压力表、排水管和试验阀应安装在报警阀上便于观察或操作位置。		
		4.压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上。		
		5.连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。		
		6.湿式和预作用系统一个报警阀组控制的喷头数宜≤800 只，干式系统宜≤500 只。		
		7.报警阀和控制阀的操作机构应动作灵活、无卡涩现象。		
		8.报警阀等组件应灵敏可靠,压力开关动作应向消控设备反馈信号。		
		9.电磁阀启闭及反馈信号灵敏可靠。		
		10.雨淋阀组的电磁阀入口应设过滤器。		
		11.空气压缩机和气压控制装置状态应正常；压力表显示应符合设定值。		
2	水力警铃	1.应设在公共通道或值班室附近外墙上，应有检修、测试用阀门。		
		2.距警铃 3m 处警铃声强≥70dB。		
3	水流指示器	1.每个防火分区、每个楼层均应设置。		
		2.应使电器元件竖直安装在水平管道上侧，动作方向与水流方向		
		一致。		
		3.入口前设控制阀时应采用信号阀。		
		4.水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。		
4	末端试水装置及放水阀	**1.每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置；其他防护分区、楼层均应设直径为 25mm 的放水阀。**		
		1.末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。装置应有标识，距地面的高度宜为 1.5m，并应采取不被他用的措施。装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道 ，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于 75mm。		
5	系统管网	1.报警阀后的管路上不应安装其它用水设施。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

自动喷水灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		2.管径≥100mm 的管道应分段用法兰或沟槽式连接。		
		3.短立管及末端试水装置的连接管管径应≥25mm。		
		4.水箱出水管应设止回阀，并与报警阀前管道连接，DN≥80/100mm。		
		5.每根配水支管控制喷头≤8/6 只。		
		6.配水管道的工作压力应≤1.20MPa。		
		7.最不利点处静水压力不应小于 0.10MPa。		
		8.开启末端试水装置后，出水压力不应低于 0.05MPa。		
		9.配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。		
		10.减压阀应设置在报警阀组入口前，当连接两个及以上报警阀组时，应设置备用减压阀。		
		11.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。		
		12.减压阀的进口处应设置过滤器，前后应设压力表。		
		13.干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。		
		14.管道应固定牢固，管道支架或吊架之间距离符合要求。		
6	喷　头	1.喷头型号、规格、使用场所应符合设计要求。		
		2.应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。		
		3.同一隔间内应采用相同热敏性能一致的喷头。		
		4.标准喷头最大间距 4.5/4.0/3.6/3.0m。		
		5.标准喷头与端墙最大间距 2.2/1.8/1.7/1.5m。		
		6.边墙型最大间距和单排保护跨度为 3.6/3.0m 溅水盘距顶板 10-15cm，距背墙 5-10cm。		
		7.早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板间距，直立型 100-150mm，下垂型 150-360mm。		
		8.防火分隔水幕喷头布置应保证水幕宽度不小于 6m。		
		9.防火分隔水幕采用水幕喷头时，不应少于 3 排。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

自动喷水灭火系统					
序号	检测项目	技　术　要　求		检测情况	结论
		10.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板间距 7.5-15cm。			
		11. 防护冷却水幕的喷头宜布置单排。			
		12. 防火分隔水幕采用开式洒水喷头时，不应少于 2 排。			
		13.当梁、通风管道、排管、桥架宽度宽度＞1.2m 时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。			
		14.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果。			
		15.装设通透性吊顶的场所应布置在顶板下。			
		16.顶板或吊顶为斜面时应垂直斜面安装。			
		17.严禁给喷头附加任何装饰涂层。			
7	模拟灭火功能试验	**1.湿式系统、干式系统**	**(1)开启末端试水装置，水流指示器动作，报警阀开启，水力警铃动作鸣响，压力开关动作直接控制启动喷淋消防泵。**		
			(2)水流指示器、压力开关、喷淋消防泵的动作信号反馈至消防联动控制器。		
		2.预作用系统	**(1)模拟火灾探测器或手动报警按钮报警，消防联动控制器控制预作用阀组的开启，设有快速排气装置时应联动开启，使系统转变为湿式系统。**		
			(2)开启末端试水装置，水流指示器动作，报警阀开启，水力警铃动作鸣响，压力开关动作直接控制启动喷淋消防泵。		
			(3)水流指示器、压力开关、电动阀、喷淋消防泵的动作信号反馈至消防联动控制器。		
		3.雨淋系统	**(1)模拟火灾探测器或手动报警按钮报警，消防联动控制器控制雨淋阀组的开启，水力警铃动作鸣响，压力开关动作直接控制启动雨淋消防泵。**		
			(2)采用传动管启动的雨淋系统：启动 1 只喷头或打开手动试水阀，雨淋阀打开，压力开关动作直接控制启动雨淋消防泵。		
			(3)压力开关、雨淋阀组、雨淋消防泵的动作信号反馈至消防联动控制器。		
		4.自动控制的水幕系统	**(1)模拟火灾探测器或手动报警按钮报警，消防联动控制器控制水幕阀组的开启，水力警铃动作鸣响，压力开关动作直接控制启动水幕消防泵。**		
			(2)采用传动管启动的水幕系统：启动 1 只喷头或打开手动试水阀，雨淋阀打开，压力开关动作直接控制启动水幕消防泵。		
			(3)压力开关、水幕阀组、水幕消防泵的动作信号反馈至消防联动控制器。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页
共　页

自动喷水灭火系统(局部应用系统)					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
喷　　头			喷 淋 泵		
水流指示器			增 压 泵		
报 警 阀			末端试水装置		
压力开关			水泵按合器		
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

自动喷水灭火系统(局部应用系统)				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	高度 面积	室内净空≤8m的民用建筑，且保护区域总建筑面积≤1000㎡的湿式系统。		
2	系统 供水	1.市政管网水压满足系统用水时，可直接供水；水压不足时可由消防加压泵直接从市政管网吸水。应设置倒流防止器或采取其他有效防止污染生活用水的措施		
		2.当室内消火栓水量能满足系统用水量时，可与消火栓系统合用管网。		
		3.应保证用水的可靠性，有补水措施。		
3	加压系统	组件完整、安装正确、功能正常。		
4	报警 阀组	1.应设在安全及易于操作的地点,距地高宜1.2m,地面应有排水设施。		
		2.压力表、排水管和试验阀应安装在报警阀上便于观察或操作位置。		
		3.连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。		
		4.标准喷头≤20只或K=115喷头≤12只时可不设报警阀组。		
		5.报警阀和控制阀的操作机构应动作灵活、无卡涩现象。		
		6.组件应灵敏可靠，压力开关动作应向消控设备反馈信号。		
5	水力 警铃	1.应设在公共通道或值班室附近外墙上，应有检修、测试用阀门。		
		2.距警铃3m处警铃声强≥70dB。		
6	水流 指示器	1.应使电器元件竖直安装在水平管道上侧,动作方向与水流一致。		
		2.入口前设控制阀时应采用信号阀。		
		3.水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。		
7	喷　头	**1.应采用快速响应喷头，喷水强度≥6L/min·㎡。**		
		2.应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

自动喷水灭火系统(局部应用系统)				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
		3.保护区域内的房间和走道均应布置喷头。		
		4.采用 K=80 的快速响应喷头时，应符合中危险级 I 级场所的有关规定。		
		5.采用 K=115 的快速响应喷头时，喷头布置最大间距:正方形≤4.4m/矩阵≤4.6m；喷头至墙≤2.2m。		
		6.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板间距 7.5-15cm。		
		7.严禁给喷头附加任何装饰涂层。		
8	系统管网	1.报警阀后的管路上不应安装其它用水设施。		
		2.短立管及末端试水装置的连接管管径应≥25mm。		
		3.配水管道的工作压力应≤1.2MPa 。		
		4.开启末端试水装置后，出水压力不应低于 0.05MPa。		
		5.配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。		
		6.最不利点处静水压力不应小于 0.10MPa。		
9	系统控制功 能	1.报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能。		
		2.未设报警阀组或采用加压泵直接从市政供水管吸水的系统，应采取压力开关联动消防水泵。		
		3.未设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

水喷雾灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
水雾喷头			报警控制器		
雨淋阀			火灾探测器		
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

水喷雾灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
1	给水管道	1.应在管道的低处设置放水阀或排污口；		
		2.雨淋报警阀前应设可冲洗的过滤器，过滤器滤网应采用耐腐蚀材料。		
		3.应采用沟槽式管接件（卡箍）、法兰或丝扣连接。		
		4.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。		
		5.减压阀的进口处应设置过滤器，前后应设压力表。		
2	雨淋阀组	1.接收电信号的雨淋报警阀组应能电动开启；接收传动管信号的雨淋报警阀组应能液动或气动开启。		
		2.具有远程手动控制和现场应急机械启动功能。		
		3.在控制盘上应能显示雨淋阀开、闭状态。		
		4.水力警铃应设置在公共通道或值班室附近的外墙上，且应设置检修、测试用的阀门；距警铃3m处警铃声强≥70dB。		
		5.雨淋报警阀进出口应设置压力表。		
		6.电磁阀前应设置可冲洗的过滤器。		
		7.宜设在环境温度≥4℃，并有排水设施的室内，安装位置宜在靠近保护对象并便于人员安全操作的位置。		
		8.采用传动管探测火灾时，传动管 L 宜≤300m，DN=15-25mm，其闭式喷头间距≤2.5m。		
3	水雾喷头	1.喷头布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象。		
		2.水雾喷头选型正确：(1)扑救电气火灾应选用离心雾化型；　(2)粉尘场所应带防尘帽；（3）离心雾化型喷头应带柱状过滤网。		
		3.喷头与保护对象之间的距离不得大于其有效射程。		
		4.喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。		
		5.保护油浸式电力变压器时，油枕、冷却器、集油坑应设喷头保护。		
		6.保护可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时与储罐外壁间距≤0.7m。		

建筑消防设施检测报告

报告编号: 第 页共 页

水喷雾灭火系统					
序号	**检测项目**	**技 术 要 求**		**检测结果**	**结论**
		7. 保护球罐时	(1)喷头的喷口面向球心。		
			(2)水雾锥沿纬线方向相交，经线方向相接。		
			(3)V 罐≥1000m³时，水雾锥纬线应相交，经线宜相接，赤道以上环管间距≤3.6m。		
			(4)无防护层球罐的钢支柱及液位计、阀门等处应有喷头保护。		
		8.保护电缆时，喷雾完全包围电缆。			
		9.保护输送机皮带时，喷雾应完全包围机头、机尾、上行皮带上表面。			
		10.水雾喷头工作压力：灭火时≥0.35MPa；防护冷却时≥0.2MPa			
4	操作与控制	1.控制方式有：自动控制、手动控制、应急机械启动三种控制方式，当响应时间＞120s 可时采用手动控制和应急机械启动二种控制方式。			
		2.采用模拟火灾信号（应采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联锁控制）启动系统，相应的分区雨淋报警阀（或电动控制阀、气动控制凋）、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。			
		3.采用传动管启动的系统，启动1只喷头，相应的分区雨淋报警阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。			

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

气体灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
灭火剂瓶组			单向阀（气控）		
驱动气体瓶组			低泄高封阀		
选 择 阀			信号反馈装置		
喷　　嘴			减压装置		
集流管			驱动装置		
单向阀（灭火剂）					
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

气体灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
1	储瓶间	**1.**储瓶间的门应向外开启，储瓶间内应设应急照明。		
		2.储瓶间应设有消防电话。		
		3.储瓶间应有良好的通风条件，地下储瓶间应设机械储瓶间排风装置，排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。		
		4.储瓶间应有直接通向室外或疏散走道的出口。		
2	储存装置	**1.储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力，不应小于在最高环节温度下所承受的工作压力。**		
		2.泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。		
		3.低压 CO2 灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。		
		4.储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。		
		5.储存容器的支、框架应固定牢靠，并经防腐处理。		
		6.装置上应设耐久的固定铭牌，并标明灭火剂名称、编号、充装量、充装日期和充装压力等。		
3	驱动装置	1.气动驱动装置气瓶的支框架或箱体应固定牢靠并作防腐处理。		
		2.驱动气瓶正面应标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号有永久性标志并便于观察。		
		3.气动驱动装置的竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，气动驱动装置的水平管道应采用管卡固定。		
		4.管卡的间距不宜大于 0.6m，转弯处应增设 1 个管卡。		
		5.电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。		
		6.机械驱动装置应传动灵活，无卡阻现象。		
4	集流管	1.集流管表面宜涂红漆。		
		2.集流管上泄压装置的泄压口不应朝向操作面。		
		3.流管固定的支框架应牢靠。		
		4.同一防护区，当设计两套或三套管网时，集流管可分别设置，系统启动装置必须共用。		
5	单向阀（灭火剂）	连接储存容器与集流管间的单向阀流向指示应正确。		
6	选择阀	1.操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过 1.7m 时应采取便于操作的措施。		
		2.选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

气体灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		3.选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。		
7	信号反馈装置	1.信号反馈装置应具有自锁功能，动作后只能人工进行复位。		
		2.信号反馈装置的安装应符合设计要求。		
8	灭火剂输送管道及附件	1.应采用无缝钢管。		
		2. 腐蚀性较大的环境，宜采用不锈钢管及附件。		
		3.灭火剂输送管道及附件的公称工作压力不应小于在最高温度环境温度下所承受的工作压力。		
		4.灭火剂输送管道外表面宜涂红色油漆或色环。		
		5.管网上不应采用四通关键进行分流。		
		6.管道采用三通管件，其分流出口应在水平位置。		
9	驱动气体管路	输送启动气体的管道，宜采用铜管。		
10	喷 嘴	1.喷嘴的保护高度及保护半径应符合设计要求。		
		2.无装饰罩喷头吊顶下安装时其连接管管端螺纹不应露出吊顶。		
		3.喷嘴应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区时，应有防护装置。		
		4.管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。		
11	防护区安全要求	1.灭火剂喷放前防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭，通风机及防火阀在系统工作前自动关闭。		
		2.应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口。		
		3.应设泄压口。		
		4.疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志。		
		5.区内设火灾声报警器，入口处设声、光报警器和灭火剂喷放指示灯，以及采用气体防护的永久标志。		
		6.门应向疏散方向开启，并能自行关闭。		
		7.地下防护区和无窗或固定窗的地上防护区，应设机械排风装置,排风口宜设在下部并应直通室外。		
		8. 在灭火剂对人有危害的防护区，应在其入口处设手动、自动转换控制装置。		
		9.在灭火剂对人有危害的防护区有手动自动控制状态显示装置。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

气体灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		10.防护区入口处明显位置应配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。		
12	控制系统设置	1.灭火控制装置的安装应符合设计要求。		
		2.应有火灾报警、故障报警、自检、显示记录与计时功能。		
		3.主备电源自动切换并显示主备电源状态。		
		4.自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效。		
		5.装置所处状态应有明显的标志或灯光显示,反馈信号显示正常。		
		6.防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准规范的规定。		
13	启动方式	**1.管网灭火系统有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。**		
		2.预制灭火系统应有自动和手动控制两种启动方式。		
		3.悬挂式灭火装置设有自动或温控两种启动方式。		
		4.自动控制应在接到两个独立火灾信号才能启动。		
		5.手动控制装置应设在防护区门外便于操作处，机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区门外便于操作处，并能在一处完成系统启动的全部操作。		
		6.灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。		
14	模拟试验	**1.气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。启动气体灭火装置的同时，应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器，指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。**		
		2.联动控制信号关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门，停止空调通风系统，关闭在该防护区域的电动防火阀；联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗。		
		3.信号反馈装置动作后气体喷放指示灯工作正常。		
		4.储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。		
		5.试验气体能喷入被试防护区或对象上。		
注：气溶胶灭火系统可参照执行。				

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
消 防 泵			泡 沫 泵		
泡沫喷头			泡沫液储罐		
泡沫消火栓			泡沫产生装置		
固定式泡沫炮			泡沫比例混合器		
灭火控制装置					
系统类别：			**设置部位：**		
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统

序号	检测项目	技术要求	检测结果	结论
1	系统供水	1.泡沫灭火系统水源的水质应与泡沫液的要求相适宜；水源的水温宜为4～35℃。		
		2.泡沫灭火系统水源的水量应满足系统最大设计流量_____m^3/h 和供给时间_____h 的要求		
		3.泡沫灭火系统供水压力应满足在相应设计流量范围内系统各组件的工作压力要求，且应有防止系统超压的措施。		
		4. 建（构）筑物内设置的泡沫－水喷淋系统宜设水泵接合器，且宜设在比例混合器的进口侧。		
2	泡沫消防泵	**1.泡沫液泵的工作压力和流量应满足最大设计要求**		
		2.系统应设置备用泡沫液泵，其规格型号应与工作泵相同；工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵。		
		3.一组泡沫消防泵的吸水管不应少于两条，当其中一条损坏时，其余的吸水管应能通过全部用水量。		
		4.泡沫消防泵应采用自灌引水。		
3	泡沫消防泵站	1.泡沫消防泵站宜与消防水泵房合建，并应符合相关现行国家标准对消防水泵房或消防泵房的规定。		
		2.采用环泵比例混合器及含有泡沫储存设施的泡沫消防泵站不应与生活水泵合用供水、储水设施。		
		3.与被保护甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离宜≥30m，且应满足在泡沫消防泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间≤5min。		
		4.当泡沫消防泵站与被保护甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离在30~50m范围内时，泵站的门、窗不宜朝向保护对象。		
		5.泡沫消防泵站内应设水池（罐）水位指示装置。		
		6.泡沫消防泵站应设有与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。		
		7.严禁将独立泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区域内。		
		8.当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距应＞20m，且应具备远程控制功能。		
4	泡沫液及泡沫液储罐	1.泡沫液宜储存在通风干燥的房间或敞棚内;储存的环境温度应符合泡沫液的使用温度。		
		2.设在泡沫泵站外的泡沫液压力储罐应有防晒、防冻、防腐措施。		
		3.泡沫液储罐上应有标明泡沫液种类、型号、出厂与灌装日期及储量的标志。		
		4.泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道，其宽度宜≥0.7m,且操作面宜≥1.5m；当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度＞1.8m时，应在操作面处设置操作平台或操作凳。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
		5.常压泡沫液储罐上应设出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口、呼吸阀或通气管。			
		6.泡沫液压力储罐安装时储罐的安全阀出口不应朝向操作面。			
5	泡沫比例混合器（装置）	1.比例混合器（装置）标注方向应与液流方向一致。			
		2.比例混合器（装置）与管道连接处的安装应严密。			
		3. 环泵式比例混合器安装标高允许偏差±10mm,备用的环泵式比例混合器应并联安装在系统上且有明显标志。			
		4.压力式比例混合装置应整体安装并与基础牢固固定。			
		5.整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上，压力表分别设在水和泡沫液进口的水平管道上，距混合器进口≤0.3m 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装。			
		6.管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上，并应靠近储罐或防护区。			
6	泡沫产生器	1.液下及半液下喷射的高背压泡沫（低倍数）产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上			
		2.在高背压泡沫（低倍数）产生器进口侧设置的压力表接口应竖直安装，在其出口侧应设置压力表、背压调节阀和泡沫取样口。			
		3.当一个储罐所需的高背压泡沫（低倍数）产生器并联安装时应将其并列固定在支架上。			
		4.固定顶储罐上液上喷射系统的每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外。			
		5.固定安装的高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器、压力表和手动阀门。			
		6.高倍数泡沫产生器的设置	(1)高度应在泡沫淹没深度以上。		
			(2)距泡沫产生器进气端≤0.3m处不应有遮挡物。		
			(3)在泡沫产生器发泡网前≤1.0m处不应有影响泡沫喷放的障碍物。		
			(4)应便于检查、测试及维修;		
7	泡沫喷头	1.规格、型号、数量应符合设计要求。			
		2.安装应牢固、规整，不得拆卸或损坏其附件。			
		3.顶部安装的泡沫喷头应安装在被保护物的上部。			

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统				
序号	**检测项目**	**技术要求**	**检测结果**	**结论**
		4.侧向安装的泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物。		
		5.地下安装时应安装在被保护物下方并应在地面以下，在未喷射泡沫时，其顶部应低于地面 10-15mm 。		
8	固定式泡沫炮	1.立管应垂直安装，炮口应朝向防护区，且无影响泡沫喷射的障碍物。		
		2.在炮塔或支架上安装时应牢固固定。		
		3.电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的规格型号及设置位置、敷设方式、接线等应符合设计要求。		
9	泡沫消火栓	1.泡沫混合液管道上设置泡沫消火栓的规格、型号、数量、位置、安装方式、间距应符合设计要求。		
		2.地上式泡沫消火栓应垂直安装，地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上。		
		3.地上式泡沫消火栓的大口径出液口应朝向消防车道。		
		4.地下式泡沫消火栓应有永久性明显标志，其顶部与井盖底面的距离≤0.4m，且不小于井盖半径。		
		5.室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成 90°，栓口离地面或操作基面的高度宜为 1.1m，允许偏差为士 20mm，坐标的允许偏差为 20mm。		
		6.泡沫泵站内或站外附近泡沫混合液管道上设置的泡沫消火栓，应符合设计要求。		
10	管道及阀门	**1.系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。**		
		2.当泡沫消防水泵或泡沫混合液泵出口管道口径＞300mm时不宜采用手动阀门。		
		3.储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，其间距宜≤3m		
		4.低倍数泡沫灭火系统的管道应采用钢管，且管道外壁应进行防腐处理。		
		5.中倍数泡沫灭火系统的干式管道，应采用钢管；湿式管道，宜采用不锈钢管或内、外部进行防腐处理的钢管。		
		6.高倍数泡沫灭火系统的湿式管道，宜采用不锈钢管或内、外部进行防腐处理的钢管;高倍数泡沫产生器与其管道过滤器的连接管道应采用不锈钢管。		
		7.泡沫液管道应采用不锈钢管。		
		8.泡沫－水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管。		
		9. 低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管，管道外壁应进行防腐处理		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
		10.高倍数泡沫灭火系统中干式水平管道最低点应设排液阀，且坡向排液阀的管道坡度不得小于3‰。			
		11.高倍数泡沫灭火系统管道上的控制阀门应设在防护区以外，自动控制阀门应具有手动启闭功能。			
		12.泡沫喷雾系统湿式供液管道应选用不锈钢管；干式供液管道可选用热镀锌钢管			
		13.固定式泡沫灭火系统的每组泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀。			
		14.半固定式泡沫灭火系统的每组泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口。			
		15.泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器宜涂红色。			
		16.泡沫消防水泵、给水管道宜涂绿色。			
11	防护区	1.全淹没系统	**(1)应是封闭或设置灭火所需的固定围挡的区域。**		
			(2)泡沫的围挡应为不燃结构，且应在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力。		
			(3)在保证人员撤离的前提下，门、窗等位于设计淹没深度以下的开口，应在泡沫喷放前或同时自动关闭；不能自动关闭的开口，应对其泡沫损失进行相应补偿。		
			(4)利用防护区外部空气发泡的封闭空间，应设置排气口，其位置应避免燃烧产物或其它有害气体回流到高倍数泡沫产生器进气口。		
			(5)排气口在灭火系统工作时应自动或手动开启。		
			(6)在泡沫淹没深度以下的墙上设置窗口时,宜在窗口部位设置网孔基本尺寸≤3.15㎜的钢丝网或钢丝纱窗。		
			(7)防护区内应设置排水设施。		
		2.泡沫－水喷淋系统的防护区应设置安全排放或容纳设施。			
		3.固定安装的高倍数泡沫灭火系统的泡沫液桶（罐）和比例混合器不应设置在防护区内。			
12	操作与控制	1.高倍数全淹没系统或固定式局部应用系统	**(1)应设置火灾自动报警系统。**		
			(2)全淹没系统应同时具备自动、手动、应急机械控手动启动功能。		
			(3)自动控制的固定式局部应用系统应同时具备手动和应急机械手动启动功能；手动控制时尚应具备应急机械手动启动功能。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

泡沫灭火系统

序号	检测项目	技术要求		检测结果	结论
			(4)消防控制中心(室)和防护区应设置声光报警装置。		
			(5)消防自动控制设备宜与防护区内门窗的关闭装置、排气口的开启装置以及生产、照明电源的切断装置等联动。		
		2. 当高倍数泡沫灭火系统以集中控制方式保护两个或两个以上的防护区时，其中一个防护区发生火灾不应危及到其它防护区；手动与应急机械控制装置应有标明其所控制区域的标记。			
		3、泡沫-水雨淋系统与泡沫-水预作用系统的控制	(1) 系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能。		
			(2)机械手动启动力不应超过180 N。		
			(3) 系统自动或手动启动后，泡沫液供给控制装置应自动随供水主控阀的动作而动作，或与之同时动作。		
			(4)系统应设置故障监视与报警装置，且应在主控制盘上显示。		
			(5)配套设置的火灾探测与联动控制系统应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的有关规定。		
		4.泡沫喷雾系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动。			
		5.泡沫喷雾系统在自动控制状态下，灭火系统的响应时间应≤60s。			
		6. 泡沫喷雾系统当保护非水溶性液体室内场所时，泡沫混合液或预混液供给强度不应小于6.5L/(min·m^2)，连续供给时间不应小于10min。			
		7.泡沫喷雾系统喷头应带过滤器，其工作压力不应小于额定压力，且不宜高于其额定压力0.1Mpa。			
13	系统功能	**1.设置固定式（低倍数）泡沫灭火系统的储罐区，应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应＜240L/min。**			
		2.泡沫水泵或泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液或泡沫液输送到保护对象的时间不大于5min.			
		3.低、中倍数泡沫灭火系统应选择最不利点的防护区或储罐，进行一次喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，应以自动控制的方式进行，喷射泡沫的时间宜≥1min；泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数应符合设计要求。			
		4.高泡灭火系统应任选一个防护区，应以手动或自动方式进行一次喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，应以自动控制的方式进行，喷射泡沫的时间宜≥30s，泡沫混合液的混合比及泡沫供给速率应符合设计要求。			

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

干粉灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
干粉储罐			喷头		
驱动气体储瓶			灭火控制装置		
选 择 阀					
干粉类型：		**驱动气体：**		**设置部位：**	
操作与控制方式：			**紧急启停装置：**		
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

干粉灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
1	储存装置间	1.应靠近防护区，出口应直通室外或疏散走道。		
		2.宜保持干燥和通风。		
		3.储瓶间内应设应急照明。		
2	储存装置	1.储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。		
		2.储存装置的布置应方便检查和维护，并宜避免阳光直射。		
		3.储存装置宜设在专用储存装置间；当采用防湿、防冻、防火等措施后，局部应用灭火系统的储存装置可设在固定的安全围栏内。		
3	选择阀	1.在组合分配系统中，每个防护区或保护对象的管道上应设一个选择阀。		
		2.选择阀的位置宜靠近干粉储存容器，并便于手动操作，方便检查和维护。选择阀上应设有标明防护区的永久性铭牌。		
		3.选择阀应采用快开型阀门，其公称直径应与连接管道的公称直径相等。		
		4.选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式，并应有机械应急操作方式。阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力。		
		5.系统启动时，选择阀应在输出容器阀动作之前打开。		
4	管　道	1.管道及附件应符合下列规定： (1)　管道应采用无缝钢管，管道及附件应进行内外表面防腐处理； (2)　对防腐层有腐蚀的环境，管道及附件可采用不锈钢、铜管或其他耐腐蚀的不燃材料； (3)　输送启动气体的管道宜采用铜管； (4)　管网应留有吹扫口； (5)　管道变径时应使用异径管； (6)　干管转弯处不应紧接支管管道； **(7)　管道分支不应使用四通管件；** (8)　管道转弯时宜选用弯管； (9)　管道附件应通过国家法定检测机构的检验认可。		
		2.管道可采用螺纹连接、沟槽（卡箍）连接、法兰连接或焊接。公称直径不大于80㎜的管道宜采用螺纹连接,公称直径大于80㎜的管道宜采用沟槽(卡箍)或法兰连接。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

干粉灭火系统				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		3.管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置，泄压动作压力取工作压力的（115±5）%。		
		4.在通向防护区或保护对象的灭火系统主管道上，应设置压力信号器或流量信号器。		
		5.管道应设置固定支吊架，间距符合相关规定。可能产生爆炸的场所管网宜吊挂安装并采取防晃措施。		
5	喷　头	1.喷头应有型号、规格的永久性标识，应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能被自动吹掉或打开。		
		2.喷头的单孔直径应≥6mm。		
		3.全淹没灭火系统喷头布置，应使防护区内灭火剂分布均匀；局部应用灭火系统喷头的布置，应使喷射的干粉完全覆盖保护对象。		
6	防护区安全要求	1.防护区内及入口处应设火灾声光警报器，防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌；局部应用灭火系统应设置火灾声光警报器。		
		2.防护区的走道和出口，必须保证人员能在 30s 内安全疏散。		
		3.门应向疏散方向开启，并应能自行关闭，在任何情况下均应能在防护区内打开。		
		4.入口处应装设自动、手动转换开关，转换开关安装高度宜使中心位置距地 1.5m。		
		5.地下防护区和无窗或设固定窗的地上防护区，应设独立的机械排风装置,排风口应通向室外。		
		6.当系统管道设置在有爆炸危险的场所时，管网等应设防静电接地，接地设计应符合国家现行有关标准规定。		
		7.全淹没灭火系统防护区应设泄压口，宜设在外墙上，其高度应大于防护区净高的 2/3，面积应符合设计及规范要求。		
		8.当防护区或保护对象有可燃气体，易燃、可燃液体供应源时，启动干粉灭火系统之前或同时，必须切断气体液体的供应源。		
7	组合分配系统设置	1.组合分配系统的灭火剂储存量不应小于所需储存量最多的一个防护区或保护对象的储存量。		
		2.组合分配系统保护的防护区与保护对象之和应≤8 个。当防护区与保护对象之和＞5 个时，或者在喷放后 48h 内不能恢复到正常工作状态时，灭火剂应有备用量。备用量不应小于系统设计的储存量。备用干粉储存容		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

干粉灭火系统					
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**		**检测结果**	**结论**
		器应与系统管网相连，并能与主用干粉储存容器切换使用。			
8	局部应用灭火系统	**1.保护对象周围的空气流动速度不应>2m/s。必要时应采取挡风措施。**			
		2.在喷头和保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。			
		3.当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得<150mm。			
9	预制灭火装置	1.预制灭火装置应符合下列规定： (1) 灭火剂储存量应≤150kg。 (2) 管道长度应≤20m。 (3) 工作压力应≤2.5Mpa。			
		2.一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。			
		3.一个防护区或保护对象所用预制灭火装置应≤4套，并应同时启动，其动作响应时间差应≤2s。			
10	控制与操作	1.干粉灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当局部应用系统用于经常有人的保护场所时，可不设自动控制启动方式，预制灭火装置可不设机械应急操作启动方式。			
		2.全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方，局部应用灭火系统的手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置,手动启动装置的安装高度宜使其中心位置距地面1.5m。所有手动启动装置都应明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称。			
		3.在紧靠手动启动装置的部位应设置手动紧急停止装置，其安装高度应与手动启动装置相同。手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂前的延迟阶段中止。在使用手动紧急停止装置后，应保证手动启动装置可以再次启动。			
		4.干粉灭火系统的电源与自动控制应符合设计及GB50116《火灾自动报警系统设计规范》要求。当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的气体压力和用气量。 （参照GB50116《火灾自动报警系统设计规范》第4.4对气体、泡沫灭火系统的联动控制要求）			
11	模拟试验	1.模拟自动启动：声光报警信号正常；联动设备动作正常；代替驱动装置或灭火装置的负载动作可靠。			
		2.干粉灭火系统自动控制方式	(1)应由防护区内2只独立的火灾探测器的报警信号、1只火灾探测器与1只手报的报警信号或防护		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

干粉灭火系统					
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**		**检测结果**	**结论**
			区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号； （2）探测器的组合宜采用感烟和感温火灾探测器； （3）灭火控制器在收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区的火灾声光报警器； （4）在接受到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号。 （5）当灭火控制器不直接连接火灾探测器时，干粉灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。		
		3.模拟手动启动试验：声光报警信号正常，联动设备动作正常，代替驱动装置或灭火装置的负载动作可靠。			
		4. 干粉灭火系统手动控制方式	（1）在防护区疏散出口的门外应设置干粉灭火装置的手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时系统执行联动操作；手动停止按钮按下时，系统应停止正在执行的联动操作。 （2）干粉灭火控制器应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

细水雾灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规 格 型 号**	**数　量**	**产品名称**	**规 格 型 号**	**数　量**
消防水泵			分区控制阀		
稳压泵			末端试水装置		
细水雾喷头			报警控制器		
储水瓶组			火灾探测器		
储气瓶组					
系统类型:		**保护区域:**		**工作压力:**	
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

细水雾灭火系统

序号	检测项目	技　术　要　求	检测结果	结 论
1	加压供水装置	**1.消防水泵房或设备间的出口应直通安全出口，开向疏散走道的门应采用甲级防火门。**		
		2.系统的供电源应采用专用供电回路，备用电源的供电时间和容量应满足要求。		
		3.瓶组式细水雾系统的贮水容器、贮气容器应设有压力显示装置。容器都应设安全阀。同一系统中容器规格、充装量和充装压力应分别一致。		
		4.泵组式细水雾系统的贮水箱应为不锈钢或其它能保证水质的材料的密闭容器;贮水箱应具有保证自动补水的装置，并应设置液位显示装置、低液位报警装置和溢流、透气及放空装置。		
		5.泵组应设备用泵，备用泵的参数应与最大一台工作泵相同。 主、备泵应能自动、手动切换，自动切换时间不应小于 30s。		
		6.消防水泵应具有自动和手动启动功能及巡检功能。巡检中接到启动指令应停止巡检，进入正常运行。		
		7. 水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。		
		8. 水泵出水总管上应设置压力显示装置、安全阀、泄放试验阀。		
		9.水泵或其他供水设施应满足系统对流量和工作压力要求。		
		10.闭式系统的泵组应设稳压泵。		
		11.采用柴油机泵时应保证能持续运行 60min。		
		12 储水箱进水口、出水口或控制阀前应设过滤器。		
2	喷头	1.　喷头的选择应符合以下规定： 环境条件易使喷头堵塞时应采用具有相应防护措施的喷头；对机房的地板夹层宜选择适用于低矮空间的喷头；对闭式系统应 响应时间指数（RTI）不大于 50（m.s）$^{0.5}$的喷头，其公称动作温度宜高于环境温度 30℃		
		2.闭式系统的喷头的布置应能保证细水雾喷放均匀，完全覆盖保护区域,并应符合： （1）喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的 1/2； （2）喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾；当无法避免时，应采取补偿措施； （3）喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离 75mm≤L≤150mm。 当场所内设置吊顶时，喷头可贴临吊顶布置。		
		3. 开式系统的喷头的布置应能保证细水雾喷放均匀，完全覆盖保护区域并应符合： （1）喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的 1/2； （2）喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾；当无法避免时，应采取补偿措施； （3）对于电缆隧道或夹层，喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部，并应能使细水雾完全覆盖整个电缆后电缆桥架。		
		4. 采用局部应用方式的开式系统，其喷头的布置应能保证细水雾完全包络或覆盖保护保护对象或部位，喷头与保护对象的距离不宜小于 0.5m。用于保护室内油浸变压器时，尚应符合： （1）当变压器高度超过 4m 时，喷头宜分层布置；		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

细水雾灭火系统

序号	检测项目	技　术　要　求	检测结果	结 论
		（2）当冷却器距变压器本体超过 0.7m 时，应在其间隙内增设喷头； （3）喷头不应直接对准高压进线套管； （4）当变压器下方设置集油坑时，喷头布置应能使细水雾完全覆盖集油坑。		
3	分区 控制阀 试水阀	1.开式系统应按防护区设置分区控制阀。每个分区控制阀上或阀后邻近位置，宜设置泄放试验阀。		
		2.闭式系统应按楼层或防火分区 设置分区控制阀。分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。		
		3. 闭式系统每个分区控制阀后的管网应设置试水阀，并应符合： A.试水阀前应设置压力表； B.试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效； C.试水阀的接口大小应与管网末端的管道一致。		
4	系统组件	1.瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离应≥0.8m。		
		2.瓶组的安装、固定和支撑应稳固，且固定支框架应进行防腐处理。		
		3. 瓶组容器上的压力表应朝向操作面，安装高度和方向应一致。		
		4.阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求，并应便于观测和操作。		
		5.喷头的材质应为不锈钢或铜合金。闭式喷头应采用快速响应喷头。		
		6. 中、高压配水管道材质应为不锈钢。低压配水管道材质应为不锈钢、铜或铜合金。阀门和管件的材质应为不锈钢或铜合金。		
		7. 消防水泵应采用自灌式吸水。		
		8. 一组消防水泵，吸水管不应少于 2 条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。		
5	**防护区**	**1.防护区或保护场所的入口处应设置声、光报警装置和系统动作指示灯。**		
		2. 在消控室内和防护区入口处，应设置系统手动启动装置。		
6	操作 与控制	1. 瓶组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作控制方式，其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统。 泵组式细水雾系统应设有自动、手动控制方式，		
		2. A、开式系统的自动控制应能在接受到两个独立的火灾信号后启动系统。 B、闭式系统的自动控制应能在喷头动作后，由动作信号反馈装置直接联锁自动启动。		
		3.火灾报警联动控制系统应能进行远程启动水泵或瓶组、开式系统分区控制阀，并应能接收水泵的工作状态、分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放反馈信号。		
		4.手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作，并应采取防误操作的措施。		
		5.与细水雾系统联动的火灾自动报警系统和其他联动控制装置的安装应符合现行国家标准GB50116的规定。		
		6.系统应设置备用电源，主备电源应能自动和手动切换。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

细水雾灭火系统					
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**		**检测结果**	**结　论**
		7.系统启动时，应联动启动带电保护对象的电源，并应同时切断或关闭防护区内或保护对象的可燃气体、液体或可燃粉体供给等影响灭火效果或因灭火可能带来次生危害的设备和设施。			
7	功能试验	**1.闭式系统的联动试验用试水阀放水进行模拟。打开试水阀后，泵组应及时启动，并发出相应的动作信号；系统的动作信号反馈装置应及时反馈信号。**			
		2.开式系统的联动试验	**（1）实际喷放时，模拟火灾启动系统，分区控制阀、泵组或瓶组应及时动作并反馈相应信号，相应防护区或保护对象保护面积能的喷头应喷出细水雾。**		
			（2）模拟喷放时，应手动开启泄放试验阀，采用模拟火灾信号启动系统时，泵组或瓶组应能及时动作并反馈相应信号。		
		3.动作信号反馈装置应能正常动作，并应能在动作后启动泵组或瓶组及其联动的相关设备可正确发出反馈信号。			

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

消防炮灭火系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
消 防 泵			泡 沫 泵		
灭火控制装置			泡沫液储罐		
泡沫消火栓			泡沫产生装置		
固定式泡沫炮			泡沫比例混合器		
系统类别：			**设置部位：**		
主控项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
1	系统选择	**1．系统选用的灭火剂应和保护对象相适应，并应符合：**	**（1）泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾场所；**		
			（2）干粉炮适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所；		
			（3）水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所；		
			（4）水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。		
		2. 下列场所的固定消防炮灭火系统宜选用远控炮系统：	（1）有爆炸危险性的场所；		
			（2）有大量有毒气体产生的场所；		
			（3）燃烧猛烈，产生强烈辐射热的场所；		
			（4）火灾蔓延面积较大，且损失严重的场所；		
			（5）高度超过 8m，且火灾危险性较大的室内场所；		
			（6）发生火灾时，灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。		
		3.设置大空间智能型主动喷水灭火系统场所的环境温度不应低于 4℃，且不应高于 55℃。			
		4. 大空间智能型主动喷水灭火系统适用于扑灭大空间场所的 A 类火灾。			
		5.凡按国家规范要求应设置自动喷水灭火系统，火灾类别为 A 类，但由于空间高度较高，采用其他自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。			
2	固定（远程）消防炮系统组件	1.安装在室外消防炮塔和设有护栏的平台上的消防炮的俯角不宜大于 50°，安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于 220°。			
		2.室内配置的消防水炮应具有直流-水雾的无级转换功能。			
		3.泡沫比例混合装置应具有在规定流量范围内自动控制混合比的功能。			
		4.贮罐压力式泡沫比例混合装置的贮罐上应设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔。			
		5.压力比例式泡沫比例混合装置的单罐容积不宜大于 10m^3。			
		6.干粉罐必须选用压力贮罐，宜采用耐腐蚀材料制作，当采用钢制罐时，其内壁应做防腐蚀处理。			
		7.干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组，氮气瓶的额定充装压力不应小于 15Mpa。干粉罐和氮气瓶应采用分开设置的型式。			
		8.自吸消防泵吸水管应设真空压力表，消防泵出口应设压力表，其最大指示压力不应小于消防泵额定工作压力的 1.5 倍。消防泵出水管上应设自动泄压阀和回流管。			

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
		9.用于控制信号的出水压力取出口应设置在水泵的出口与单向阀之间。			
		10.消防泵站应设置备用泵组，其工作能力不应小于其中最大一台工作泵组。			
		11.当消防泵出口管径大于300mm时，不应采用单一手动启动的阀门。阀门应有明显的启闭标志，远控阀门应具有快速启闭功能，且密封可靠。			
		12.在泡沫比例 混合装置后宜设旁通的试验接口。			
		13.室外消防炮塔应设有防止雷击的避雷装置、防护栏杆和保护水幕；保护水幕的总流量不应小于6L/s。			
		14.泡沫炮应安装在多平台消防炮塔的上平台。			
		15.动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能。			
		16.动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制和联动控制的要求。			
3	供电	1.系统用电设备的供电电源的设计应符合《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》等国家标准的规定。			
		2.消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生活、生产用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。			
		3. 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。			
		4.在有爆炸危险场所的防爆分区，电气设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。			
		5.系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。			
		6.系统的电缆敷设应符合国家标准《低压配电装置及线路设计规范》和《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。			
4	控制	1. 远控炮系统应具有对消防泵组、远控炮及相关设备等进行远程控制的功能。			
		2. 系统宜采用联动控制方式，各联动控制单元应设有操作指示信号。			
		3.系统宜具有接收消防报警的功能。			
		4. **工作消防泵组发生故障停机时，备用消防泵组应能自动投入运行。**			
		5. 远控炮系统采用无线控制操作时，应满足：	（1）应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作；		
			（2）消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备；		
			（3）无线控制的有效控制半径应大于100m；		
			（4）1km以内不得有相同频率、30m以内不得有相同安		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
			全码的无线控制器；		
			（5）无线控制器应设置闭锁安全电路。		
		6. 消防控制室应设置在能直接观察各座炮塔的位置，必要时应设置监视器等辅助观察设备。			
		7.远控炮系统的消防控制室应能对消防泵组、消防炮等系统组件进行单机操作与联动操作或自动操作。			
		8. 远控炮系统的消防控制室应具有下列控制和显示功能：	**（1）消防泵组的运行、停止、故障；**		
			（2）电动阀门的开启、关闭及故障；		
			（3）消防炮的俯仰、水平回转动作；		
			（4）当接到报警信号后，应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警；		
			（5）具有无线控制功能时，显示无线控制器的工作状态；		
			（6）其他需要控制和显示的设备。		
		9. 大空间智能型主动喷水灭火系统可设置专用的智能灭火装置控制器，也可纳入建筑物火灾自动报警及联动控制系统。当采用专用的智能灭火装置控制器时，应设置与建筑物火灾自动报警及联动控制器联网的监控接口。			
		10.大空间智能型主动喷水灭火系统应设火灾警报装置，并满足：	（1）每个防火分区至少应设一个火灾警报装置，其位置宜设在保护区域内靠近出口处；		
			（2）在环境噪声大于 60dB 的场所设置火灾警报装置时，其声压级至少应高于背景噪声 15dB。		
5	大空间智能型主动喷水灭火系统	1. 大空间智能型主动喷水灭火系统设计原则应符合：	（1）系统设计流量应保证在保护范围内设计同时开放的喷头、高空水炮在规定持续喷水时间内持续喷水；		
			（2）系统持续喷水灭火时间不应低于 1h；		
			（3）喷头、水炮喷水时，不应受到障碍物的阻挡。		
		2.设置大空间智能型主动灭火系统的场所的火灾危险等级应按现行国家标准 GB50084 的规定划分。			
		3.系统选择	（1）火灾危险等级为中危险级或轻危险级的场所可采用配置各种类型大空间灭火装置的系统；		
			（2）灭火后需及时停止喷水的场所，应采用具有重复启闭功能的大空间智能型主动喷水灭火系统。		
			（3）系统管网宜独立设置；		
			（4）当系统管网与消火栓系统合用时，须满足：系统设计水量、水压及一次灭火用水量应同时满足两个系统的要求。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统						
序号	**检测项目**	**技术要求**			**检测结果**	**结论**
		4.系统组件	1.　各种喷头和高空水炮应下垂式安装。			
			2. 智能型探测组件应平行或低于天花、梁底屋架底和风管底设置。			
			3. 灭火装置配套电磁阀应符合：	（1）阀体应采用不锈钢或铜质材料，内件应采用不生锈、不结垢、耐腐蚀材料；		
				（2）电磁阀在不通电状态下应处于关闭状态；		
				（3）电磁阀的开启压力不应大于0.04Mpa；		
				（4）电磁阀的公称压力不应小于1.6Mpa。		
			4. 电磁阀宜靠近智能型灭火装置设置。			
			5. 每个防火分区或每个楼层均应设置水流指示器。			
			6. 水流指示器应安装在配水管上、信号阀出口之后。			
			7. 每个防火分区或每个楼层均应设置信号阀。			
			8. 大空间智能型主动喷水灭火系统与其他自动喷水系统合用一套供水系统时，应独立设置信号阀，且应在湿式报警阀或雨淋阀前将管道分开。			
			9. 信号阀正常情况下应处于开启位置。			
			10. 每个压力分区的水平管网末端最不利点处应设模拟末端试水装置，但在满足下列条件时，可不设该装置，但应设直径50mm的试水阀： （1） 每个水流指示器控制的保护范围内允许进行试水，且试水不会对建筑、装修及物品造成损坏的场地； （2） 试水场地地面有完善的排水措施。			
			11. 模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式排入排水管道。			
			12. 模拟末端试水装置应符合技术要求。			
		5.喷头、高空水炮布置	1.大空间智能灭火装置喷头应平行或低于天花、梁底、屋架和风管底布置。			
			2. 标准型自动扫描射水灭火装置喷头间布置间距不宜小于3m。			
			3. 标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置水炮间布置间距不宜小于10m。			
		6.管道	1.配水管工作压力不应大于1.2Mpa。			
			2..配水管不应设置其他用水设施。			

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统					
序号	检测项目	技术要求		检测结果	结论
			3. 室内管道直径不宜大于200㎜。		
			4..室内管道直径大于200㎜时宜采用环状管双向供水。		
			5.室内管道系统镀锌钢管、涂覆钢管的连接，应采用沟槽式连接件（卡箍）或丝扣、法兰连接。		
			6. 系统中室内外直径大于或等于100㎜的架空安装的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接。		
		7.供水	1.水源可由市政生活、消防给水管道供给，也可由消防水池供给。		
			2.寒冷地区，对消防水池、屋顶水池、高位水池及系统中易受冰冻影响的部分，应采取防冻措施。		
			3.工作主泵及备用泵应按一运一备或二运一备的比例设置，备用泵的工作能力不应低于一台主泵。每组供水泵的吸水管不应少于2条。		
			4.非常高压系统应设置高位水箱或气压稳压装置。		
			5.高位水箱应设补水管、溢流管及放空管。		
			6.系统应设水泵接合器，其数量应按系统设计流量确定，每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15 L/s计算。		
		8.系统供水	1. 水源测试应符合下列要求： （1）当采用地下消防水池作水源时，按设计要求核实消防水池的容积、水质以及消防出水不做他用的技术措施； （2）当采用市政自来水直接供水时，按设计要求核实市政自来水的水压、水质、进水管数量、各进水管的供水量、是否设置了检修阀门和倒流防止器； （3）当采用屋顶水箱、高位水池直接供水时，按设计要求核实屋顶水箱、高位水池的出水容积、水质、设置高度、补水时间以及消防储水不做他用的技术措施。		
			2.消防水泵调试应符合： （1）消防水泵的供电电源应采用消防电源； （2）以手动方式启动消防水泵时，水泵应在手动按钮按下后20s内投入正常运行； （3）以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，水泵应在20s内投入正常运行。		
			3.当达到设计启动条件时，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行；当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防炮灭火系统					
序号	**检测项目**	**技术要求**		**检测结果**	**结论**
			4.大空间智能灭火装置当系统处于手动状态，模拟火灾情况下应发出报警、启动水泵、打开电磁阀等信号。当系统处于自动状态，水泵应立即启动、电磁阀立即打开，喷头立即喷水。		
			5. 自动扫描射水灭火装置当系统处于手动状态，模拟火灾情况下应完成对火源的扫描和定位并发出报警、启动水泵、打开电磁阀等信号。当系统处于自动状态，水泵应立即启动、电磁阀立即打开，喷头立即喷水。		
			6. 自动扫描射水高空水炮灭火装置当系统处于手动状态，模拟火灾情况下应完成对火源的扫描和定位并发出报警、启动水泵、打开电磁阀等信号。当系统处于自动状态，水泵应立即启动、电磁阀立即打开，喷头立即喷水。		
			7.智能灭火装置控制器应具备下列功能： （1）自检功能 （2）消音复位功能 （3）故障报警功能 （4）报警显示、记忆和打印功能 （5）对大空间灭火装置的状态显示和操作功能 （6）联动控制功能		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

消防防排烟系统					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
送风机			排烟机		
防火阀			排烟防火阀		
送风口			排烟口		
挡烟垂壁					
正压送风部位(层次、轴位)：					
机械排烟部位(层次、轴位)：					
主控项目共检测 _____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测 _____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号: 第 页 共 页

防 烟 系 统				
序号	**检测项目**	**技 术 要 求**	**检测结果**	**结论**
1	送风机	1.控制柜应有注明系统名称和编号的标志，仪表、指示灯显示正常，开关及控制按钮应灵活可靠；应有手动、自动切换装置。		
		2.送风机启动应转速平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。		
		3.进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m；水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0m		
2	风道	风管、软接是否有破损。		
3	机械加压送风口	1.阀板动作灵活，无卡阻现象。		
		2.机械加压送风口风速宜≤7m/s。		
		3.手动或远程开启任一常闭送风口，送风机自行启动，并反馈信号。		
4	各部位加压送风量	机械加压送风量应由计算确定，并符合规定要求： 送风口风量≥_____m^3/h； 送风口风量≥_____m^3/h；		
5	余 压	**1.防烟楼梯间余压为40-50Pa。**		
		2.前室及避难层余压为25-30Pa。		
6	系统功能	火警后应按设计及规范要求联动启动相关送风机、送风口，关闭电动防火阀，信号反馈应准确。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

排　烟　系　统				
序号	**检测项目**	**技术要求**	**检测结果**	**结论**
1	排烟风机	1.风机安装于室内时应设置专用风机房。		
		2.控制柜应有注明系统名称和编号的标志,仪表、指示灯显示正常,开关及控制按钮应灵活可靠；应有手动、自动切换装置。		
		3.启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。		
2	风道	1.**应采用管道排烟，且不应采用土建风道**		
		2.竖向设置应设置在独立的管道井内，设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.00h		
		3.水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;，吊顶内有可燃物，的排烟管道应进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于1.00h。		
3	机械排烟口	1.安装牢固;开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。		
		2.排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，与附近安全出口沿走道方向相邻边缘间最小水平距离应≥1.50m。		
		3.顶棚上的排烟口距可燃件或可燃物应≥1.00m。		
		4.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离应≤30m。		
		5.排烟口平时关闭，并应设置手动和自动开启装置。		
		6.排烟口的风速≤10m/s。		
4	排烟防火阀	1.排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。		
		2.排烟风管穿越防火分区应设防火阀。		
5	排烟风量	设置机械排烟设施的部位，其排烟风机的风量应符合规定： 排烟风量（_____防烟分区）≥_____m^3/h； 排烟风量（_____防烟分区）≥_____m^3/h；		
6	机械补风量	在地下建筑和地上密闭场所的机械补风量应不小于排烟量的50%。 补风量（_____层）≥_____m^3/h；		
7	系统功能	1.任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机自行启动,并反馈信号。		
		2.火警后应按设计及规范要求联动启动相关排烟机、排烟口，停止通风空调系统，关闭电动防火阀，信号反馈应准确。		
		3.设有补风的系统，应在启动排风机的同时启动送风机。		
		4.当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态。		
		5.电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。		
		6.电动挡烟垂壁应由同一防烟分区内且位于挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，联动控制电动挡烟垂壁的降落。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

火灾应急照明和疏散指示标志					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
应急照明			疏散指示		
应急照明			安全出口标志		
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

火灾应急照明和疏散指示标志				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	应急电源	**建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间： 1）建筑高度大于 100m 的民用建筑应≥1.5h； 2）医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000㎡的公共建筑和总面积大于 20000㎡的地下、半地下建筑，≥1.0h； 3）其他建筑应≥0.5h。**		
2	工作间备用照明照度	**1.一般控制室、主控制室应保持正常照度。**		
		2.配电室、自备发电机房应应保持正常照度。		
		3.泵房、防排烟风机室、消防电梯机房应保持正常照度。		
3	疏散用应急照明地面照度	**1.楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度≥5.0lx。**		
		2.　观众厅、展览厅、舞厅、多功能厅、餐厅、建筑面积大于 200 ㎡的营业厅、演播厅等人员密集场所及避难层(间)内的地面最低水平照度≥3.0lx；老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间；人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部的内的楼梯间、前室或合用室、避难走道不小于 10.0lx。		
		3.疏散走道的地面最低水平照度应≥1.0lx。		
		4.人防工程的疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位地面最低水平照度≥5.0lx。		
4	设置要求	1.疏散照明灯具应设在出口顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。		
		2.安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为标志。		
		3.疏散走道的指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地 1m 以下的墙面上，间距≤20m；袋形走道≤10m；走道转角区≤1m；人防工程≤15m。		
		4.消防应急照明、消防疏散指示标志应牢固、无遮挡；疏散方向的指示应正确、清晰。		
		5.下列场所，应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志：歌舞娱乐放映游艺场所，总建筑面积>8000㎡的展览建筑、>500㎡的地下及半地下商店、>5000㎡的地上商店，座位数>1500 个的电影院及剧院、>3000 个的体育馆及会堂（礼堂）等处。		
		6.保持视觉连续的灯光疏散指示标志间距不宜大于 3m。		
		7.保持视觉连续的蓄光疏散指示标志间距不宜大于 2m。		
5	系统要求	当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示标志，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

消防应急广播和火灾警报装置					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
扩音机			扬声器		
备用扩音机			警报装置		
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防应急广播和火灾警报装置

序号	检测项目	技　术　要　求	检测情况	结论
1	设置要求	**1.火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。**		
		2.火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于 1m。		
		3.消防应急广播扬声器和火灾警报器安装应牢固可靠，表面不应有破损。		
		4.当消防应急广播扬声器和火灾警报装置采用壁挂方式安装时，其底边距地高度应大于 2.2m。		
		5.民用建筑内扬声器应设在走道和大厅等公共场所，扬声器功率≥3w。客房专用扬声器功率宜不小于 1w。		
		6.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器。		
		7.消防应急广播扬声器的数量应保证从一个防火分区内的任何部位到最近扬声器直线距离应不大于 25m，走道末端距最近扬声器应不大于 12.5m。		
		8.公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器：具有多个报警区域的保护对象，宜选用带有语音提示的火灾声警报器：学校、工厂等各类日常使用电铃的场所，不应使用警铃作为火灾声警报器。		
		9.火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。		
		10.住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音功能，且应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报；每台警报器覆盖的楼层不应超过 3 层，且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。		
		11.住宅建筑内设置的应急广播应符合下列规定： (1)　应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播； (2)　每台扬声器覆盖的楼层不应超过 3 层； (3)　广播功率放大器应具有消防电话插孔，消防电话插入后应能直接讲话； (4)　广播功率放大器应配有备用电池； (5)　广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上，箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。		
2	系统功能	**1.确认火灾后火灾自动报警系统应启动建筑内所有声光警报器，同一建筑内设置多个火灾声警报器时，应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作；确认火灾后应由消防联动控制器发出联动控制信号并同时向整个建筑播放消防应急广播。**		
		2.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为 8s-20s；消防应急广播单次语音播放时间宜为 10s-30s。		
		3.同时设置火灾声警报器与消防应急广播时，两者应分时交替循环播放。		
		4.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应急广播。通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。		
		5.消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。		
		6.消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。		
		7. 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于 60dB；在环境噪声大于 60dB 的场所，其声压级应高于背景噪声 15dB。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

消防专用电话					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
电话分机			电话插孔		
外线电话					
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

消防专用电话				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测情况**	**结论**
1	系统要求	**1.消防专用电话网络应为独立的消防通信系统，**		
		2.消防控制室应设置消防专用电话总机。		
		3.多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。		
2	设置要求	**1.消控室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。**		
		2 消防专用电话分机、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮应固定安装在明显、便于操作的位置，应有明显永久性标志，消防专用电话分机应有区别于普通电话的标识；当在墙面上安装时其底边距地宜为 1.3-1.5m。		
		3.设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处，宜设置电话插孔，并宜选择带电话插孔的手动火灾报警按钮。		
		4.消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、防排烟机房、主要通风和空调机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的经常有人值班的机房，应设消防专用电话分机。		
		5.各避难层应每隔 20m 设置一消防专用电话分机或电话插孔。		
3	系统功能	1.在消防控制室与消防专用电话分机、电话插孔之间互相呼叫与通话；总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫音和通话语音应清晰。		
		2.消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话，语音应清晰。		
		3.检查总机的群呼、录音、记录和显示等功能，各项功能均应符合要求。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页
共　页

消防电梯					
检测概述					
产品名称	**规格型号**	**数量**	**产品名称**	**规格型号**	**数量**
消防电梯			消防电梯		
主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					
一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。					

消防电梯				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
1	消防电梯前 室	1.宜靠外墙设置，首层出口直通室外或经过长度不大于 30m 的通道通向室外。		
		2.消防电梯前室的门应采用乙级防火门；不应设置卷帘。		
2	设置要求	1.轿厢内饰应采用不燃烧材料。		
		2.轿厢内设置专用消防对讲电话。		
		3.载重量应大于等于 800Kg。		
		4.由首层直达顶层的运行时间≤60s。		
3	控制功能	1.首层设消防专用按钮，触发按钮能控制消防电梯下降至首层,其他楼层按钮不能呼叫和控制消防电梯，只能在轿厢内控制。		
		2.联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页 共　页

防火分隔

检测概述

抽样方法：按消防设备间及楼层抽样，必须保证每个消防设备间及每个楼层均被抽检到。

抽样比例：1.防火门少于 10 樘全数检查，大于 10 樘抽检 10%，但不少于 10 樘；2.防火卷帘少于 5 樘全数检查，大于 5 樘抽检 20%，但不少于 5 樘；

产品名称	规格型号	数量	产品名称		规格型号	数量
甲级			防火卷帘	m^2		
乙级				m^2		
丙级				m^2		
该系统主控项目共_____项，其中合格_____项，不合格_____项						
该系统一般项目共_____项，其中合格_____项，不合格_____项						

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔						
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**			**检测结果**	**结论**
1	防火门的一般规定	1.每樘防火门均应在其明显部位设置国家标准的永久性标牌。				
		2.防火门的门扇应启闭灵活，应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。				
		3.除特殊情况外，防火门应为向疏散方向开启的平开门。				
		4.除管井检修门和住户的户门外，防火门应具有自闭功能，双扇和多扇门应有按顺序关闭的功能。当装有信号反馈装置时，开、关状态信号应能反馈到消控室。				
		5.常开防火门火灾时能自行关闭，疏散通道上设置的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。				
		6.防火插销应安装在双扇或多扇门相对固定一侧的门扇上。				
		7.防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。				
		8.设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。				
		9.防火门监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。				
		10.电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜＞0.5m，底边距地面高度宜为0.9m-1.3m。				
		11.防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。				
		12.防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定： (1) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。 (2) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。 (3) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。				
		13.除特殊情况外，防火门门扇开启力不应＞80N。				
2	防火门的设置	甲级防火门设置部位	常见甲级门规定	**1、建筑物内的通风、空气调节机房和变配电室开向建筑物的门；锅炉房、变压器室、柴油发电机房等布置在民用建筑内时，防火隔墙上的门；**		
				2、防火墙上洞口开设的门；且同时具备自行关闭功能；		
				3、疏散走道在防火分区处，应设置甲级常开防火门；		
				4、中庭穿过各层的叠加面积超过一个防火分区允许面积时，与中庭相连通的门；且具备火灾时能自行关闭功能；		
				5、使用丙类液体燃料、设中间罐的单独房间门；		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔						
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**			**检测结果**	**结论**
			地下或半地下商场	**6、局部连通设置的防烟楼梯间门和前室的门；**		
				7、防火隔间的门；		
				8、防火分区开向避难走道前室的门；		
			设置在民用建筑内的剧院、电影院、礼堂	9、防火墙上洞口开设的门；		
			避难层、避难 间	**10、兼作设备层的公共建筑避难层的直接开向避难区的管道井和设备间的门；**		
				11、**高层病房楼避难间防火隔墙上的门；**		
		乙级防火门设置部位	常见乙级防火门规定	**1.地下层与地上层共用楼梯间时，在首层与地下层入口处的门；**		
				2.**防烟楼梯间和前室的门；**		
				3.**高层建筑、人员密集的公共建筑的封闭楼梯**		
				4.**地下或半地下商店的门；**		
				5.步行街两侧的商铺，面向步行街一侧的门；		
				6.**消防控制室和其他设备房开向建筑物的门；**		
			工业厂房、仓库	**7.人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房的封闭楼梯间门；**		
				8.建筑内甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		
				9.厂房内有明火和高温的部位与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		
				10.甲、乙、丙类厂房（库房）内布置有不同火灾危险性类别的房间与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		
				11.民用建筑内的附属库房与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		
				12.剧场后台的辅助库房与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		
				13.附设在住宅建筑内的机动库房与其他部位分隔的防火隔墙上的门；		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔						
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**			**检测结果**	**结论**
			高层住宅	**14.建筑高度>27m，但≤54m的住宅建筑，每个单元设置一座疏散楼梯时的户门；**		
				15.建筑高度>33m的住宅建筑设置防烟楼梯间时，同一楼层或单元直接开向前室时的户门；		
				16.建筑高度>54m的住宅建筑，每户应有一间房间的门；		
			设置在民用建筑内的剧院、电影院、礼堂；娱乐游艺场所	17.舞台上部与观众厅闷顶之间隔墙上的门；		
				18.娱乐放映游艺场所（不含剧场、电影院）厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门；		
			医院、疗养院；托儿所儿童用房；老人活动场所；	**19.病房楼内相邻护理单元之间隔墙上的门；**		
				20.医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等的门；		
				21.建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所与其他场所分隔的防火隔墙上的门；		
				22.建筑内的老年人活动场所与其他场所分隔的防火隔墙上的门；		
		丙级防火门设置部位		**23.电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道　　等竖向井道的检查门；**		
3	防火卷帘的一般规定	1.每樘防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器、手动按钮盒、温控释放装置，均应在其明显部位设置永久性标牌，并应标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位（制造商）名称和厂址、出厂日期及产品编号或生产批号、执行标准等。				
		2.防火卷帘的钢质帘面及卷门机、控制器等金属零部件的表面，不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷。				
		3.钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固。				
		4.无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。				
		5. 帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅，不应有碰撞和冲击现象。				
		6.导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行。				
		7.导轨的滑动面、侧向卷卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。				
		8.单帘面卷帘的两根导轨应相互平行，双帘面卷帘的不同帘面的导轨也应相互平行。				

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		9.座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。		
		10.卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合。		
		11.座板与地面应平行，接触应均匀。		
		12.无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅。		
		14.卷门机应设有手动拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应为不燃或难燃材料制作。		
		15.防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相适应，并保证卷帘卷满后与防护罩仍保持一定距离，不应相互碰撞。		
		16.防护罩靠近卷门机处，应留有检修口。		
		17.防护罩的耐火性能应与防火卷帘相同。		
		18.防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上，当卷帘一侧为无人场所时可安装在一侧墙壁上，且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置，且应标出上升、下降、停止等功能。		
		19.防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠，		
		20.防火卷帘控制器的金属件应有接地点，且接地点应有明显的接地标志，连接地线的螺钉不应作其他紧固用。		
		21.当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的卷帘，应在卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护，火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。		
		22.与火灾自动报警系统联动的防火卷帘，其火灾探测器和手动按钮盒的安装应符合下列规定： (1) 防火卷帘两侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒;当防火卷帘一侧为无人场所时，有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒，设置在疏散通道位置的防火卷帘应由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动,并在防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m-5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,设置在其他位置的防火卷帘应由同一防火分区两只不同的火灾探测器组联动; (2) 火灾探测器的类型、数量及其间距应符合设计及规范要求。		
		23.防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等将其封堵。		
4	防火卷帘的模拟试验	1.设有备用电源的防火卷帘，其控制器应有主备电源转换功能，主备电源的工作状态应有指示，主备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔				
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**	**检测结果**	**结论**
		2.防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制室发出的火灾报警信号，并应发出声、光报警信号。		
		3.防火卷帘控制器的电源缺相或相序有误，以及防火卷帘控制器与火灾探测器之间的连接线断线或发生故障，防火卷帘控制器均应发出故障报警信号。		
		4.防火卷帘的联动控制，其逻辑关系应符合设计及规范要求。		
		5.手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮，可控制防火卷帘的上升、下降、停止等。		
		6.将卷门机电源设置于故障状态，防火卷帘应能在防火卷帘控制器的控制下依靠自重下降至全闭。		
		7.卷门机手动操作装置（手动拉链）应灵活、可靠，安装位置应便于操作。使用手动操作装置（手动拉链）操作防火卷帘启、闭运行时，不应出现滑行撞击现象。		
		8.卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降（手动速放）的功能。		
		9.卷门机应设有自动限位装置，当防火卷帘启、闭至上、下限位时，应能自动停止。		
		10.防火卷帘运行时应平稳顺畅，不应有脱轨和明显倾斜现象，关闭时应严密。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降。		
		11.防火卷帘电动启、闭的运行速度应为 2m/min-7.5m/min。		
		12.防火卷帘启、闭运行时平均噪声不应大于 85dB。		
5	防火窗的一般规定	1.每樘防火窗均应在其明显部位设置永久性标牌，并应标明产品名称、型号规格、生产单位（制造商）名称和地址、产品生产日期或生产编号、出厂日期、执行标准等。		
		2.防火窗表面应平整、光洁，并应无明显凹痕或机械损伤。		
		3.有密封要求的防火窗，其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。		
		4.现场手动启动防火窗窗扇启闭控制装置时，活动窗扇应能灵活开启，并应完全关闭，同时应无启闭卡阻现象。		
		5.活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。		
		6.活动式防火窗，火灾时应能自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。		
6	防火窗的设置	1.**中庭面积超过一个防火分区面积时，与中庭相连通的窗应设火灾时能自行关闭的甲级防火窗。**		
		2.防火墙上开设门窗洞口时应设能自行关闭的甲级防火窗。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔					
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**		**检测结果**	**结论**
		3.**锅炉房、变压器室等布置在民用建筑内时，防火隔墙上的窗应采用甲级防火窗。**			
		4.建筑高度>54m 的住宅建筑，每户应有一间房间的外窗宜采用耐火完整性≥1.00h 的防火窗。			
		5.步行街两侧的商铺，面向步行街一侧的门应采用乙级防火窗。			
		6.**医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所，与其他场所分隔的防火隔墙上的窗应采用乙级防火窗。**			
		7.建筑内甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位；厂房内有明火和高温的部位；甲、乙、丙类厂房（库房）内布置有不同火灾危险性类别的房间；民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助库房；除居住建筑中套内厨房外的宿舍，公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；附设在住宅建筑内的机动库房。在与其他部位分隔的防火隔墙上的窗应采用乙级防火窗。			
7	通风、空气调节系统风管上的防火阀	1.防火阀的设置应符合下列规定： (1)　防火阀宜靠近防火分隔处设置； (2)　防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口； (3)　在防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。			
		2.防火阀应完好无损。			
		3.防火阀开启与复位应灵活可靠。			
8	防火封堵	1、与相邻厂房联通处的厂房内地沟用防火材料密封。			
		管道、电气	2、除可燃气体和甲、乙、丙类液体管道外的其他管道（线）穿过防火墙、楼板时，应采用套管，并用防火封堵材料将墙、楼板与套管、管道之间的空隙紧密填实。		
			3、大于等于 DN100 的排水塑料管穿越防火墙、楼板时，设置阻火圈或防火套管。		
			4、电缆井、管道井应在每层楼板处采用不燃材料或防火封堵材料进行分割。		
			5、电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位采用电缆防火封堵材料进行封堵，并采取防止火焰延燃的措施。		
			6、电缆进室入口处、电缆竖井出入口处、重要回路电缆沟的公用主沟道分支处、电缆沟至控制室或配电装置沟道入口处，采取阻火分割措施。		
			7、电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞采用电缆防火封堵材料进行封堵，并采取防止火焰延燃的措施。		
		通风管道	8、防排烟、通风空调、供暖管道及建筑内其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵。		

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

防火分隔					
序号	**检测项目**	**技　术　要　求**		**检测结果**	**结论**
		幕墙	9、幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。		
		变形缝	10、确需穿过变形缝的电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道，应在穿过处加设不燃材料制作的刚性套管或采取其他防变形措施。管线与套管之间的缝隙用不燃防火耐火材料紧密填塞。		

以下空白

建筑消防设施检测报告

报告编号:　　第　页共　页

灭火器配置

检测概述

产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
手提式灭火器			推车式灭火器		
手提式灭火器			推车式灭火器		

主控项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。

一般项目共检测_____项，其中合格_____项，不合格_____项。

灭火器配置

序号	检测项目	技　术　要　求	检测结果	结论
1	选型	**1.灭火器的类型选择应符合配置场所。** **A 类：水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。** **B 类：泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。** **极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器。** **C 类：磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。** **D 类：扑灭金属火灾的专用灭火器。** **E 类：磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。**		
		2.在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。		
		3.同一场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。		
2	设置要求	**1.应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。**		
		2.对有视线障碍的设置点，应设发光指示位置标志。		
		3.摆放应稳固，其铭牌应朝外。		
		4.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，顶部距地≤1.50m；底部离地≥0.08m。灭火器箱不得上锁。		
		5.设置在潮湿或强腐蚀性、室外时应有保护措施。		
		6.不得设置在超出其使用温度范围的地点。		
		7.灭火器设置的最大保护距离应符合设计要求。 A、E 类火灾场所　手提式：15/20/25m　推车式：30/4(B、C、E 类火灾场所　手提式：9/12/15m　推车式：18/2(		
		8.交通隧道设置点的间距≤100m。		
		9.应在有效期内使用，经过维修的应有维修标志。		
		10.筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好;灭火器型号标识应清晰、完整。		
		11.压力表指针应在绿色区域范围内。		
3	设置数量	**1.一个计算单元内配置的数量≥2 具。**		
		2.每个设置点的灭火器数量≤5 具。		
		3.住宅楼的公共部位应设灭火器，数量应符合设计要求。		
		4.设置灭火器场所设置的数量符合设计要求。		

以下空白

JZ-C-C6JG-4353-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告

使用单位：**********有限公司

施工单位：**********有限公司

设备代码：**********

设备类别：**********

施工类别：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

使用单位名称			统一社会信用代码	
安装地点				
设备品种		曳引驱动乘客电梯	产品型号	
产品编号			制造日期	
设备代码			施工类别	安装
使用登记证编号			单位内编号	
施工单位名称				
制造单位名称				
维护保养单位名称				
设备技术参数	额定载重量		额定速度	
	层站门数		控制方式	
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）		
检验结论				
备注				
检验：			检验机构核准证号：	
审核：			（检验机构检验专用章）	
批准：				

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验项目		检验结果	序号	检验项目		检验结果
	编号	名称			编号	名称	
1	A1.1.1	制造资料		22	A1.2.2.11	顶部空间	
2	A1.1.2	安装资料		23	A1.2.2.12	底坑空间	
3	A1.1.3	改造或者重大修理资料		24	A1.2.2.13	进入底坑的措施	
4	A1.1.5	技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性		25	A1.2.2.14	底坑设施和装置	
5	A1.2.1.1	通道及照明		26	A1.2.2.15	导轨支架	
6	A1.2.1.2	机房通道门及警示标志		27	A1.2.2.17	缓冲器	
7	A1.2.1.3	机器空间专用		28	A1.2.2.18	极限位置限制装置	
8	A1.2.1.4	活动区域		29	A1.2.3.1	主开关	
9	A1.2.1.5	工作区域尺寸		30	A1.2.3.2	断相、错相保护功能	
10	A1.2.1.6	轿厢工作区域		31	A1.2.3.3	接地保护措施	
11	A1.2.1.7	底坑工作区域		32	A1.2.3.4	门旁路装置	
12	A1.2.1.8	平台工作区域		33	A1.2.3.5	门回路监测功能	
13	A1.2.2.1	井道照明		34	A1.2.3.6	制动器状态监测功能	
14	A1.2.2.2	井道封闭措施		35	A1.2.3.7	自动救援操作装置	
15	A1.2.2.3	轿厢(运载装置）与井道壁的间距		36	A1.2.3.8	检修运行控制	
16	A1.2.2.4	层门地坎下的井道壁		37	A1.2.3.9	紧急电动运行控制	
17	A1.2.2.5	到达和离开轿顶的安全措施		38	A1.2.3.10	紧急和测试操作屏	
18	A1.2.2.7	运行路径下方防护措施		39	A1.2.3.11	紧急报警装置（对讲系统）	
19	A1.2.2.8	对重(平衡重)运 行区域防护措施		40	A1.2.4.1	驱动主机停止装置	
20	A1.2.2.9	运动部件防护措施		41	A1.2.4.2	曳引轮轮槽（带槽）	
21	A1.2.2.10	制导行程		42	A1.2.4.3	制动器	

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验项目		检验结果	序号	检验项目		检验结果
	编号	名称			编号	名称	
43	A1.2.4.7	手动紧急操作装置		65	A1.2.7.5	门的运行与导向	
44	A1.2.5.1	钢丝绳		66	A1.2.7.6	自动关闭层门装置	
45	A1.2.5.2	包覆带		67	A1.2.7.7	紧急开锁	
46	A1.2.5.3	悬挂装置端部固定		68	A1.2.7.8	门的锁紧与闭合	
47	A1.2.5.4	补偿装置		69	A1.2.7.9	轿门开门限制装置及轿门的开启	
48	A1.2.5.6	异常伸长保护措施		70	A1.2.7.10	门刀、门锁滚轮与 地坎间隙	
49	A1.2.5.7	非金属材质反绳轮		71	A1.3.1	应急救援试验	
50	A1.2.5.8	旋转部件防护装置		72	A1.3.2	平衡系数测试	
51	A1.2.6.1	轿顶停止装置		73	A1.3.3	轿厢超载保护装置试验	
52	A1.2.6.2	轿顶护栏		74	A1.3.4	轿厢（运载装置） 限速器-安全钳试验	
53	A1.2.6.3	轿厢安全窗		75	A1.3.5	对重（平衡重）限 速器-安全钳试验	
54	A1.2.6.4	轿厢安全门		76	A1.3.6	缓冲器试验	
55	A1.2.6.5	轿厢（运载装置）和对重（平衡重）间距		77	A1.3.7	轿厢上行超速保护装置试验	
56	A1.2.6.6	对重（平衡重）块		78	A1.3.8	轿厢意外移动保护装置试验	
57	A1.2.6.7	轿厢内铭牌及标识		79	A1.3.11	曳引能力试验	
59	A1.2.6.9	轿厢语音播报系统		80	A1.3.12	制动性能试验	
60	A1.2.6.10	轿厢护脚板		81	A1.3.13	运行试验	
61	A1.2.7.1	门地坎距离		82	A1.3.14	噪声测试	
62	A1.2.7.2	门间隙					
63	A1.2.7.3	玻璃门防拖曳措施					
64	A1.2.7.4	门再开启保护装置					

使用管理建议

为了贵单位特种设备的安全运行，保障人身和财产安全，请严格落实《中华人民共和国 特种设备安全法》等有关法律法规要求，并提出以下建议：

1、 电梯使用单位应当按照安全技术规范或当地监管部门的要求，在检验/检测合格有效期 届满前 1 个月向特种设备检验/检测机构提出定期检验/检测要求。

2、 电梯使用单位应根据情况设置特种设备安全管理机构或配备专职、兼职的特种设备安 全管理人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

3、 电梯使用单位应对每台电梯建立安全技术档案，对日常检查、维护保养记录、定期检 验和自行检查记录等资料依法管理。

4、 电梯出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患， 方可继续使用。

5、 如使用单位发生变更，请及时按《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）等相关规 定办理变更手续。

6、 电梯使用单位应将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显 著位置。

7、 电梯使用单位安全管理人员对电梯进行日常巡视时，应加强对电梯紧急报警装置的检 查，确保畅通。

8、 电梯使用单位应指定电梯安全管理人员或专门人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥 匙，非专门人员不得使用。专门人员必须经电梯相关知识和技能培训。

9、 特种设备改造完成后，使用单位应当申请变更登记，领取新的使用登记证。

10、 电梯使用单位应当制定应急专项预案，并定期进行应急演练。

JZ-C-C6JG-4354-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

曳引驱动无机房电梯监督检验报告

使用单位：**********有限公司

施工单位：**********有限公司

设备代码：**********

设备类别：**********

施工类别：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

无机房曳引驱动电梯监督检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td colspan="2">设备名称</td><td></td><td>型　　号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制造单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品编号</td><td></td><td>制造日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位许可证编号</td><td></td><td>施工类别</td><td>安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装地点</td><td></td><td>使用登记证编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护保养单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设备技术参数</td><td>额定载重量</td><td></td><td>额定速度</td><td></td></tr>
<tr><td>层站门数</td><td></td><td>控制方式</td><td></td></tr>
<tr><td>检验依据</td><td colspan="4">《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)</td></tr>
<tr><td>主要检验仪器设备</td><td colspan="4">数字钳形表 ZTJ-B1509
钢卷尺 ZTJ-E0114
游标卡尺 ZTJ-C0111 钢直尺 ZTJ-E0079
湿温度计 ZTJ-B1261</td></tr>
<tr><td>检验结论</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">（以下空白）</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验日期</td><td></td><td>下次检验日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">编制：　　日期：</td><td colspan="2" rowspan="3">检验机构核准证号：

（检验检测专用章）</td></tr>
<tr><td colspan="3">审核：　　日期：</td></tr>
<tr><td colspan="3">批准：　　日期：</td></tr>
</table>

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件		
				(2)整机型式试验证书		
				(3)产品质量证明文件		
				(4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料		
				(5)电气原理图		
				(6)安装使用维护说明书		
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书		
				(2)施工方案		
				(3)机房(机器设备间)和井道的布置图或者勘测图		
				(4)施工过程记录和自检报告		
				(5)变更设计证明文件		
				(6)安装质量证明文件		
3	A		1.3 改造、重大修理资料	(1)改造（修理）许可证明文件和告知书		
				(2)改造（重大修理）清单和施工方案		
				(3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的 型式试验证书及有关资料		
				(4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、 IC卡系统的资料		
				(5)特种设备作业人员证		
				(6)施工过程记录和自检报告		
				(7)改造（重大修理）质量证明文件		
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料		
				(2)安全技术档案		
				(3)管理规章制度		
				(4)日常维护保养合同		
				(5)特种设备作业人员证		
5	C	2 机房及相关设备	2.1 通道与通道门	(1)通道设置与畅通		
				(2)通道照明		
6	C		2.2 机房（机器设备间）专用			
7	C		2.3 安全空间	(1)控制屏（柜）前的净空面积		
				(2)维修、操作处的净空面积		

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
8	C	2 机房及相关设备	2.5 照明与插座	(1)照明、照明开关		
				(2)电源插座		
				(3)井道、轿厢照明和插座电源开关		
9	B		2.6 主开关	(1)主开关设置		
				(2)与照明等电路的控制关系		
				(3)防止误操作装置		
10	B		2.7 驱动主机	(1)铭牌		
				(2)工作状况		
				(3)轮槽磨损		
				(4)制动器动作情况		
11	B		2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置	(1)铭牌		
				(2)断错相保护		
				(3)制动器电气装置设置		
				(4)紧急电动运行装置		
				(5)紧急操作和动态测试装置		
				(6)层门和轿门旁路装置		
				(7)门回路检测功能		
				(8)制动器故障保护		
				(9)自动救援操作装置		
				(10)分体式能量回馈节能装置		
				(11)IC 卡系统		
12	B		2.9 限速器	(1)铭牌		
				(2)电气安全装置		
				(3)封记及运转情况		
				(4)动作速度校验		
				(2)门的开启方向		
				(3)门锁		
				(4)电气安全装置		

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
13	C	2 机房及相关设备	2.10 接地	(1)N 线与 PE 线的设置		
				(2)接地连接		
14	C		2.11 电气绝缘			
15	B		2.12 轿厢上行超速保护装置	(1)铭牌		
				(2)试验方法		
16	B		2.13 轿厢意外移动保护装置	(1)铭牌		
				(2)试验方法		
17	C	3 井道及相关设备	3.1 井道封闭			
18	C		3.2 曳引驱动电梯顶部空间	(1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件		
				(2)对重导轨制导行程		
19	C		3.4 井道安全门	(1)安全门设置		
				(2)门的开启方向		
				(3)门锁		
				(4)电气安全装置		
20	C		3.5 井道检修门	(1)门的尺寸		
				(2)门的开启方向		
				(3)门锁		
				(4)电气安全装置		
21	C		3.6 导轨	(1)支架个数与间距		
				(2)支架安装		
				(3)导轨工作面铅垂度		
				(4)导轨顶面距离偏差		
22	B		3.7 轿厢与井道壁距离			
23	C		3.8 层门地坎下端井道壁			
24	C		3.9 井道内防护	(1)对重运行区域防护		
				(2)多台电梯运动部件之间防护		
25	B		3.10 极限开关			

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
26	C	3 井道及相关设备	3.11　井道照明			
27	C		3.12 底坑设施与装置	(1)底坑底部		
				(2)进入底坑的装置		
				(3)停止装置		
				(4)电源插座与井道灯开关		
28	C		3.13 底坑空间	(1)底坑空间尺寸		
				(2)底坑底面与轿厢部件距离		
				(3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离		
29	B		3.14 限速器绳张紧装置	(1)张紧形式、导向装置		
				(2)电气安全装置		
30	B		3.15 缓冲器	(1)缓冲器选型		
				(2)铭牌或者标签		
				(3)固定和完好情况		
				(4)液位和电气安全装置		
				(5)对重越程距离		
31	B		3.16　井道下方空间的防护			
32	C	4 轿厢与对重(平衡重)	4.1 轿顶电气装置	(1)检修装置		
				(2)停止装置		
				(3)电源插座		
33	C		4.2 轿顶护栏	(1)护栏的组成		
				(2)扶手高度		
				(3)装设位置		
				(4)警示标志		
34	C		4.3 安全窗(门)	(1)手动上锁装置		
				(2)安全门(窗)开启		
				(3)电气安全装置		
35	C		4.4　轿厢和对重间距			
36	B		4.5 对重块	(1)固定		
				(2)识别数量的措施		

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
37	C	4 轿厢与对重(平衡重)	4.6 轿厢面积	(1)有效面积		
				(2)轿厢超面积载货电梯的控制条件		
38	C		4.7 轿厢内铭牌和标识	(1)铭牌标识		
				(2)出口层选层按钮标识		
39	B		4.8 紧急照明和报警装置	(1)紧急照明		
				(2)紧急报警装置		
40	C		4.9 地坎护脚板			
41	C		4.10 轿厢超载保护装置			
42	B		4.11 安全钳	(1)铭牌		
				(2)电气安全装置		
43	C	5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护	5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况			
44	C		5.2 端部固定			
45	C		5.3 补偿装置	(1)绳(链)端固定		
				(2)电气安全装置		
				(3)补偿绳防跳装置		
46	B		5.5 松绳（链）保护			
47	C		5.6 旋转部件的防护			
48	C	6 轿门与层门	6.1 门地坎距离			
49	C		6.2　门标识			
50	C		6.3 门间隙	(1)门扇间隙		
				(2)人力施加在最不利点时间隙		
51	C		6.4 玻璃门防拖曳措施			
52	B		6.5 防止门夹人的保护装置			
53	B		6.6 门的运行与导向			
54	B		6.7　自动关闭层门装置			
55	B		6.8 紧急开锁装置			
56	B		6.9 门的锁紧	(1)层门门锁装置		
				(2)轿门门锁装置		

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
57	B	6 轿门与层门	6.10 门的闭合	(1)机电联锁		
				(2)电气安全装置		
58	B		6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启	(1)轿门开门限制装置		
				(2)轿门的开启		
59	C		6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙			
60	C	7 无机房电梯附加项目	7.1 轿顶上或轿厢内的 作业场地	(1)机械锁定装置		
				(2)检查机械锁定装置工作位置的电气安 全装置		
				(3)轿厢检修门（窗）设置		
				(4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢 的要求		
61	C		7.2 底坑内的作业场地	(1)机械制停装置		
				(2)检查机械制停装置工作位置的电气安 全装置		
				(3)井道外电气复位装置		
62	C		7.3 平台上的 作业场地	(1)平台设置		
				(2)平台进入（退出）操作与电气安全装置		
				(3)机械锁定装置与电气安全装置		
				(4)活动式机械止挡装置		
				(5)检查机械止挡装置工作位置的电气安 全装置		
63	C		7.4 附加检修装置	(1)附加检修装置设置		
				(2)与轿顶检修的互锁		
64	B(C)	8 试验	8.1 平衡系数试验			
65	C		8.2 轿厢上行超速保护装置试验			
66	B		8.3 轿厢意外 移动保护 装置试验	(1)制停情况		
				(2)自监测功能		
67	B		8.4 轿厢限速器－安全钳试验			
68	B		8.5 对重限速器—安全钳试验			
69	C		8.6 运行试验			

无机房曳引驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
70	B	8 试验	8.7 应急救援试验	(1)救援程序		
				(2)救援通道		
				(3)救援操作		
71	C		8.8 电梯速度			
72	B		8.9 空载曳引检查			
73	B		8.10 上行制动工况曳引检查			
74	A(B)		8.11 下行制动工况曳引检查			
75	A(B)		8.12 静态曳引试验			
76	A(B)		8.13 制动试验			

————————本报告结束————————

使用管理建议

为了贵单位特种设备的安全运行，保障人身和财产安全，请严格落实《中华人民共和　国特种设备安全法》等有关法律法规要求，并提出以下建议：

1、电梯使用单位应当按照安全技术规范或当地监管部门的要求，在检验/检测合格有效期届 满前 1 个月向特种设备检验/检测机构提出定期检验/检测要求。

2、电梯使用单位应根据情况设置特种设备安全管理机构或配备专职、兼职的特种设备安全 管理人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

3、电梯使用单位应对每台电梯建立安全技术档案，对日常检查、维护保养记录、定期检验 和自行检查记录等资料依法管理。

4、电梯出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方 可继续使用。

5、如使用单位发生变更，请及时按《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等相关规定 办理变更手续。

6、电梯使用单位应将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著 位置。

7、电梯使用单位安全管理人员对电梯进行日常巡视时，应加强对电梯紧急报警装置的检查 ，确保畅通。

8、电梯使用单位应指定电梯安全管理人员或专门人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥匙 ，非专门人员不得使用。专门人员必须经电梯相关知识和技能培训。

9、特种设备改造完成后，使用单位应当申请变更登记，领取新的使用登记证。

10、电梯使用单位应当制定应急专项预案，并定期进行应急演练。

JZ-C-C6JG-4355-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

自动扶梯和自动人行道监督检验报告

使用单位：**********有限公司

施工单位：**********有限公司

设备代码：**********

设备类别：**********

施工类别：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

自动扶梯和自动人行道监督检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td colspan="2">设备名称</td><td>自动扶梯</td><td>型　　号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制造单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品编号</td><td></td><td>制造日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位许可证编号</td><td></td><td>施工类别</td><td>安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装地点</td><td></td><td>使用登记编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护保养单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">设备技术参数</td><td>名义速度</td><td></td><td>名义宽度</td><td></td></tr>
<tr><td>倾斜角</td><td></td><td>输送能力</td><td></td></tr>
<tr><td>提升高度</td><td></td><td>使用区长度</td><td></td></tr>
<tr><td>检验依据</td><td colspan="4">《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)</td></tr>
<tr><td>主要检验仪器设备</td><td colspan="4">钢卷尺 ZTJ-E0539 钢直尺 ZTJ-E0561
电子秒表 ZTJ-B2043 塞尺 ZTJ-E0435
数字钳形表 ZTJ-B1505 转速表 ZTJ-B1332
（以下空白）</td></tr>
<tr><td>检验结论</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">（以下空白）</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验日期</td><td></td><td>下次检验日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">编制：　　日期：</td><td colspan="2" rowspan="3">检验机构核准证号：

(检验检测专用章)</td></tr>
<tr><td colspan="3">审核：　　日期：</td></tr>
<tr><td colspan="3">批准：　　日期：</td></tr>
</table>

自动扶梯和自动人行道监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件		
				(2)整机型式试验证书		
				(3)产品质量证明文件		
				(4)安全保护装置、主要部件型式试验 证书及有关资料		
				(5)电气原理图		
				(6)安装使用维护说明书		
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书		
				(2)施工方案		
				(3)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图		
				(4)施工过程记录和自检报告		
				(5)设计变更证明文件		
				(6)安装质量证明文件		
3	A		1.3 改造、重大维修资料	(1)改造（修理）许可证明文件和告知书		
				(2)改造（重大修理）清单和施工方案		
				(3)加装、更换的安全保护装置或者主 要部件的型式试验证书及有关资料		
				(4)特种设备作业人员证		
				(5)施工过程记录和自检报告		
				(6)改造（重大修理）质量证明文件		
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料		
				(2)安全技术档案		
				(3)管理规章制度		
				(4)日常维护保养合同		
				(5)特种设备作业人员证		

自动扶梯和自动人行道监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
5	C	2 驱动与转向站	2.1 维修空间	(1)机房面积		
				(2)工作区段立足区域面积		
6	C		2.2 防护			
7	C		2.3 照明			
8	C		2.4　电源插座			
9	B		2.5 主开关			
10	C		2.6 辅助设备开关			
11	B	2 驱动与转向站	2.7 停止开关设置			
12	B		2.8 主要部件铭牌	(1)驱动主机铭牌		
				(2)控制柜铭牌		
13	C		2.9　电气绝缘			
14	C		2.10 接地			
15	B		2.11 断错相保护			
16	C		2.12 中断驱动主机电源的控制			
17	C		2.13 释放制动器			
18	C		2.14 手动盘车装置	(1)设置		
				(2)电气安全装置		
19	B		2.15 紧急停止装置	(1)设置		
				(2)附加停止装置		
20	C	3 相邻区域	3.1 周边照明			
21	C		3.2 出入口	(1)畅通区域		
				(2)阻挡装置		
22	C		3.3 垂直净高度			
23	B		3.4 防护挡板			
24	C		3.5 扶手带外缘距离			
25	C		3.6 扶手带距离			

自动扶梯和自动人行道监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
26	C	4 扶手装置和围裙板	4.1 扶手带			
27	B		4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置	(1)防爬装置		
				(2)阻挡装置		
				(3)防滑行装置		
28	C		4.3 扶手装置要求			
29	C		4.4 护壁板之间的空隙			
30	C		4.5 围裙板接缝			
31	B		4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙			
32	C		4.7 防夹装置			
33	C	5 梳齿与梳齿板	5.1 梳齿与梳齿板			
34	B	6 监控和安全装置	6.1 扶手带入口保护			
35	B		6.2 梳齿板保护			
36	B		6.3 超速保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		
37	B		6.4 非操纵逆转保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		
38	B		6.5 梯级、踏板或者胶 带的驱动元件保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		
39	B		6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护			
40	B		6.7 梯级或者踏板的下陷保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		
41	B		6.8 梯级或者踏板的缺失保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		

自动扶梯和自动人行道监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
42	B	6 监控和安全装置	6.9 扶手带速度偏离保护			
43	B		6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯 或者自动人行道停止保护			
44	B		6.11 检修盖板和楼层板	(1)防止倾覆、翻转措施		
				(2)电气安全装置		
45	B		6.12 制动器松闸故障保护	(1)设置		
				(2)故障锁定		
46	B		6.13 附加制动器	(1)设置		
				(2)功能		
47	C	7 检修装置	7.1 检修控制装置的设置	(1)检修插座设置		
				(2)停止开关		
				(3)标识		
48	C		7.2 检修控制装置的操作	(1)检修功能		
				(2)多个检修装置		
				(3)电气安全装置		
49	C	8 自动启动、停止	8.1 待机运行			
50	C		8.2 运行时间			
51	B	9 标志	9.1 使用须知			
52	C		9.2 产品标识			
53	C	10 运行检查	10.1 速度偏差			
54	C		10.2 扶手带的运行速度偏差			
55	B		10.3 制停距离			

————————本报告结束————————

使用管理建议

为了贵单位特种设备的安全运行，保障人身和财产安全，请严格落实《中华人民共和　国特种设备安全法》等有关法律法规要求，并提出以下建议：

1、电梯使用单位应当按照安全技术规范或当地监管部门的要求，在检验/检测合格有效期届 满前 1 个月向特种设备检验/检测机构提出定期检验/检测要求。

2、电梯使用单位应根据情况设置特种设备安全管理机构或配备专职、兼职的特种设备安全 管理人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

3、电梯使用单位应对每台电梯建立安全技术档案，对日常检查、维护保养记录、定期检验 和自行检查记录等资料依法管理。

4、电梯出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方 可继续使用。

5、如使用单位发生变更，请及时按《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等相关规定 办理变更手续。

6、电梯使用单位应将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著 位置。

7、电梯使用单位安全管理人员对电梯进行日常巡视时，应加强对电梯紧急报警装置的检查 ,确保畅通。

8、电梯使用单位应指定电梯安全管理人员或专门人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥匙 ,非专门人员不得使用。专门人员必须经电梯相关知识和技能培训。

9、特种设备改造完成后，使用单位应当申请变更登记，领取新的使用登记证。

10、电梯使用单位应当制定应急专项预案，并定期进行应急演练。

JZ-C-C6JG-4356-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

杂物电梯监督检验报告

使用单位：**********有限公司

施工单位：**********有限公司

设备代码：**********

设备类别：**********

施工类别：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

杂物电梯监督检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td colspan="2">设备品种</td><td>杂物电梯</td><td>型号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制造单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品编号</td><td></td><td>制造日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位许可证明文件编号</td><td></td><td>施工类别</td><td>安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装地点</td><td></td><td>使用登记证编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护保养单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设备技术参数</td><td>额定载重量</td><td></td><td>额定速度</td><td></td></tr>
<tr><td>层站门数</td><td></td><td>控制方式</td><td></td></tr>
<tr><td>检验依据</td><td colspan="4">《电梯监督检验和定期检验规则－杂物电梯》(TSG T7006－2012)</td></tr>
<tr><td>主要检验仪器设备</td><td colspan="4">钢卷尺 ZTJ-E0539 钢直尺 ZTJ-E0561
电子秒表 ZTJ-B2043 塞尺 ZTJ-E0435
数字钳形表 ZTJ-B1505 转速表 ZTJ-B1332
（以下空白）</td></tr>
<tr><td>检验结论</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">（以下空白）</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验日期</td><td></td><td>下次检验日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">编制：　　日期：</td><td colspan="2" rowspan="3">检验机构核准证号：

（检验检测专用章）</td></tr>
<tr><td colspan="3">审核：　　日期：</td></tr>
<tr><td colspan="3">批准：　　日期：</td></tr>
</table>

杂物电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件		
				(2)整机型式试验证书		
				(3)产品质量证明文件		
				(4)安全保护装置、主要部件型式试 验证书及有关资料		
				(5)电气原理图或者液压系统图		
				(6)安装使用维护说明书		
				(7)其他必要的资料		
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书		
				(2)施工方案		
				(3)机房和井道布置图或者勘测图		
				(4)施工过程记录和自检报告		
				(5)变更设计证明文件		
				(6)安装质量证明文件		
3	A		1.3 改造、重大维修资料	(1)改造（修理）许可证明文件和告知 书		
				(2)改造（重大修理）施工方案		
				(3)加装、更换的安全保护装置、主 要部件的型式试验证书及有关资料		
				(4)特种设备作业人员证		
				(5)施工过程记录和自检报告		
				(6)改造（重大修理）质量证明文件		
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料		
				(2)安全技术档案		
				(3)管理规章制度		
				(4)日常维护保养合同		
				(5)特种设备作业人员证		
5	C	2 机房及相关设备	2.1 通道及检修门、检修活板门	(1)通道		
				(2)门锁		
				(3)警示标志		
				(4)维修距离		

杂物电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
6	C	2 机房及相关设备	2.2　机房专用			
7	B		2.3 主开关	(1)主开关设置		
				(2)与照明等电路的控制关系		
				(3)防止误操作装置		
				(4)标志		
8	C		2.4　插座			
9	B		2.5 电力驱动 杂物电梯 驱动主机	(1)铭牌		
				(2)主机、制动器工作状况		
				(3)轮槽、绳槽、链轮齿磨损		
				(4)手动紧急操作装置		
10	B		2.6 液压杂物电梯液压泵站	(1)铭牌		
				(2)液压软管的标记		
				(3)管路和附件的敷设		
				(4)溢流阀		
				(5)破裂阀铭牌		
				(6)手动紧急下降阀		
11	B		2.7 控制柜	(1)铭牌		
				(2)制动器电气装置设置		
				(3)电动机运转时间限制器		
				(4)断错相保护装置		
12	B		2.8 限速器	(1)铭牌		
				(2)封记及运转情况		
13	C		2.9 接地	(1)中性导体与保护导体的设置		
				(2)接地连接		

杂物电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
14	C	3 井道及相关设备	3.1　井道封闭			
15	C		3.2 顶部空间	(1)顶部间距		
				(2)轿顶上方自由垂直距离		
16	C		3.3 检修门和检修活板门	(1)门的开启方向		
				(2)门锁		
				(3)电气安全装置		
17	C		3.4 导轨			
18	B		3.5　极限开关			
19	C		3.6 井道内的防护	(1)对重（平衡重）运行区域防护		
				(2)多台电梯运动部件之间的防护		
20	C	3 井道及相关设备	3.7 底坑设施与装置	(1)底坑地面		
				(2)底坑安全空间		
				(3)底坑停止装置和电源插座		
				(4)底坑地面的清扫		
21	C		3.8 缓冲器或者限位挡块	(1)缓冲器或者限位挡块的设置		
				(2)缓冲器液位和电气安全装置		
22	B		3.9 限速器绳、安全绳	(1)张紧形式、导向装置		
				(2)电气安全装置		
23	C		3.10　警示标识			
24	B	4 轿厢与对重(平衡重)	4.1　轿厢尺寸			
25	C		4.2　轿厢铭牌			
26	B		4.3　防止轿厢移动装置			
27	C		4.4 护脚板和自动搭接地坎	(1)轿厢地坎护脚板		
				(2)自动搭接地坎		

杂物电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
28	C	4 轿厢与对重(平衡重)	4.5 轿厢入口	(1)电气安全装置		
				(2)门的运行和导向		
29	C		4.6　对重（平衡重）的固定			
30	B		4.7 安全钳	(1)铭牌		
				(2)电气安全装置		
31	C		4.8　警示标识			
32	C	5 悬挂装置及旋转部件防护	5.1　悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况			
33	C		5.2　端部固定			
34	C		5.3 钢丝绳的卷绕	(1)钢丝绳余留圈数		
				(2)钢丝绳卷绕层数		
35	B		5.4　松绳（链）保护			
36	C		5.5　旋转部件防护			
37	C	6 层门与层站	6.1　轿厢与层门的间隙			
38	C		6.2　门间隙			
39	B		6.3　门重开装置			
40	B		6.4　门的运行与导向			
41	B		6.5　自动关闭层门装置			
42	B	6 层门与层站	6.6　紧急开锁装置			
43	B		6.7 门的锁紧	(1)锁紧型式		
				(2)锁紧有效性		
				(3)电气安全装置或第二锁紧位置		
44	B		6.8 门的闭合	(1)机电联锁		
				(2)电气安全装置		
45	C		6.9　层站标识			

杂物电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论
46	B	7 功能试验	7.1　(1)轿厢安全钳动作试验		
47	B		7.2　对重（平衡重）安全钳动作试验		
48	B		7.3　空载曳引试验		
49	C		7.4　运行试验		
50	A		7.5 制动试验 (1)下行制动试验		
			(2)上行制动试验		
51	C		7.6　沉降试验		
52	B		7.7　破裂阀动作试验		

——————本报告结束——————

使用管理建议

为了贵单位特种设备的安全运行，保障人身和财产安全，请严格落实《中华人民共和　国特种设备安全法》等有关法律法规要求，并提出以下建议：

1、电梯使用单位应当按照安全技术规范或当地监管部门的要求，在检验/检测合格有效期届 满前 1 个月向特种设备检验/检测机构提出定期检验/检测要求。

2、电梯使用单位应根据情况设置特种设备安全管理机构或配备专职、兼职的特种设备安全 管理人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

3、电梯使用单位应对每台电梯建立安全技术档案，对日常检查、维护保养记录、定期检验 和自行检查记录等资料依法管理。

4、电梯出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方 可继续使用。

5、如使用单位发生变更，请及时按《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等相关规定 办理变更手续。

6、电梯使用单位应将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著 位置。

7、电梯使用单位安全管理人员对电梯进行日常巡视时，应加强对电梯紧急报警装置的检查 ，确保畅通。

8、电梯使用单位应指定电梯安全管理人员或专门人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥匙 ，非专门人员不得使用。专门人员必须经电梯相关知识和技能培训。

9、特种设备改造完成后，使用单位应当申请变更登记，领取新的使用登记证。

10、电梯使用单位应当制定应急专项预案，并定期进行应急演练。

JZ-C-C6JG-4357-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

液压电梯监督检验报告

使用单位：**********有限公司

施工单位：**********有限公司

设备代码：**********

设备类别：**********

施工类别：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

液压电梯监督检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td colspan="2">设备品种</td><td>液压载货电梯</td><td>型　　号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">制造单位名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品编号</td><td></td><td>制造日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位许可证明文件编号</td><td></td><td>施工类别</td><td colspan="2">安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装地点</td><td></td><td>使用登记证编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护保养单位名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">设备技术参数</td><td>额定载重量</td><td></td><td rowspan="2">额定速度</td><td>上行　　m/s</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>下行　　m/s</td><td></td></tr>
<tr><td>层站门数</td><td></td><td>控制方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>油缸数量</td><td></td><td>顶升型式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检验依据</td><td colspan="5">《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7004－2012）</td></tr>
<tr><td>主要检验 仪器设备</td><td colspan="5">万用表　　塞尺
绝缘电阻测量仪　　放大镜（20 倍）　线锤
弹簧秤　　常用电工工具
游标卡尺 钢卷尺　　便携式检验照明灯秒表
钢直尺　　照度计</td></tr>
<tr><td>检验结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检验日期</td><td colspan="2"></td><td>下次检验日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检验人员</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">编制:　　日期:</td><td colspan="3" rowspan="3">检验机构核准证号:

（检验机构检验专用章）</td></tr>
<tr><td colspan="3">审核:　　日期:</td></tr>
<tr><td colspan="3">批准:　　日期:</td></tr>
</table>

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件		
				(2)整机型式试验证书		
				(3)产品质量证明文件		
				(4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有 关资料		
				(5)电气原理图		
				(6)液压系统原理图		
				(7)安装使用维护说明书		
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书		
				(2)施工方案		
				(3)机房和井道布置图或者勘测图		
				(4)施工过程记录和自检报告		
				(5)变更设计证明文件		
				(6)安装质量证明文件		
3	A		1.3 改造、重大修理资料	(1)改造（修理）许可证明文件和告知书		
				(2)改造(重大修理)清单和施工方案		
				(3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型 式试验证书及有关资料		
				(4)IC 卡系统资料		
				(5)特种设备作业人员证		
				(6)施工过程记录和自检报告		
				(7)改造(重大修理)质量证明文件		
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料		
				(2)安全技术档案		
				(3)管理规章制度		
				(4)日常维护保养合同		
				(5)特种设备作业人员证		

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
5	C	2 机房及相关设备	2.1 通道和通道门	(1)通道设置		
				(2)通道照明		
				(3)通道门		
6	C		2.2 机房专用和消防设施			
7	C		2.3 安全空间	(1)控制柜前的净空面积		
				(2)维修、操作处的净空面积		
				(3)楼梯（台阶）、护栏		
8	C		2.4 照明与插座	(1)照明、照明开关		
				(2)电源插座		
				(3)井道、轿厢照明和插座电源开关		
9	B	2 机房及相关设备	2.5 控制柜	(1)铭牌		
				(2)断错相保护		
				(3)层门和轿门旁路装置		
				(4)门回路检测功能		
10	B		2.6 主开关	(1)主开关设置		
				(2)与照明等电路的控制关系		
				(3)防止误操作装置		
				(4)标志		
11	B		2.7 液压泵站铭牌			
12	B		2.8 溢流阀			
13	B		2.9 紧急下降阀			
14	B		2.10 手动泵的功能			
15	C		2.11 油温监控			
16	C		2.12 管路及附件	(1)液压管路及附件设置		
				(2)软管标注		
17	C		2.13 油位			
18	C		2.14 接地	(1)中性导体与保护导体的设置		
				(2)接地连接		
19	C		2.15 电气绝缘			

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
20	B	3 井道及相关设备	3.1 防止坠落、超速下降和沉降的组合措施			
21	C		3.2 井道封闭			
22	C		3.3 顶部空间	(1)顶部行程和导向		
				(2)平衡重导轨的制导行程		
23	B		3.4 限速器	(1)铭牌		
				(2)电气安全装置		
				(3)封记及运转情况		
				(4)动作速度校验		
24	C		3.5 安装在井道内的限速器	(1)限速器的“远程”控制		
				(2)检查和维护		
				(3)限速器的复位		
25	C		3.6 井道安全门	(1)门的尺寸		
				(2)门的开启方向		
				(3)门锁		
				(4)电气安全装置		
26	C		3.7 井道检修门	(1)门的尺寸		
				(2)门的开启方向		
				(3)门锁		
				(4)电气安全装置		
27	C	3 井道及相关设备	3.8 导轨	(1)支架个数与间距		
				(2)支架安装		
				(3)导轨工作面铅垂度		
				(4)导轨顶面距离偏差		
28	B		3.9 轿厢与井道壁距离			
29	C		3.10 层门地坎下端井道壁			
30	C		3.11 井道内防护	(1)平衡重运行区域防护		
				(2)多台电梯运动部件之间防护		

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
31	B	3 井道及相关设备	3.12 柱塞极限开关	(1)极限开关的设置		
				(2)直顶式极限开关的动作		
				(3)间接式极限开关的动作		
				(4)电气安全装置		
				(5)极限开关的功能		
32	C		3.13 井道照明			
33	C		3.14 底坑设施与装置	(1)底坑底部		
				(2)进入底坑通道		
				(3)停止装置		
				(4)电源插座与井道灯开关		
34	C		3.15 底坑空间	(1)底坑空间尺寸		
				(2)底坑底面与轿厢部件距离		
				(3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离		
				(4)倒装的液压缸柱塞头部组件下部自由垂直距离		
				(5)多级式液压缸导向架与底坑底距离		
35	B		3.16 限速器绳张紧装置	(1)张紧形式、导向装置		
				(2)电气安全装置		
36	B		3.17 缓冲器	(1)缓冲器设置		
				(2)铭牌或者标签		
				(3)固定和完好情况		
				(4)液位和电气安全装置		
37	B		3.18 井道下方空间防护			
38	C		3.19 液压缸的设置			
39	C		3.20 破裂阀、节流阀和单向节流阀	(1)安装设置要求		
				(2)手动操作装置		
				(3)破裂阀和单向节流阀的铭牌		
40	C	4 轿厢与平衡重	4.1 轿顶电气装置	(1)检修装置		
				(2)停止装置		
				(3)电源插座		

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
41	C	4 轿厢与平衡重	4.2 轿顶护栏	(1)护栏的组成		
				(2)扶手高度		
				(3)装设位置		
				(4)警示标志		
42	C		4.3 安全窗(门)	(1)手动上锁装置		
				(2)安全门(窗)开启		
				(3)电气安全装置		
43	C		4.4 轿厢和平衡重间距			
44	B		4.5 平衡重块	(1)固定		
				(2)识别数量的措施		
45	C		4.6 轿厢面积	(1)有效面积		
				(2)轿厢超面积载货电梯的控制条件		
46	C		4.7 轿厢内铭牌和标识	(1)铭牌		
				(2)出口层选层按钮标识		
47	B		4.8 紧急照明和报警装置	(1)紧急照明		
				(2)紧急报警装置		
48	C		4.9 地坎护脚板			
49	C		4.10 超载保护装置			
50	B		4.11 安全钳	(1)铭牌		
				(2)电气安全装置		
51	C	5 悬挂装置及旋转部件防护	5.1 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况			
52	C		5.2 端部固定			
53	B		5.3 松绳(链)保护			
54	C		5.4 旋转部件的防护			
55	C	6 轿门与层门	6.1 门地坎距离			
56	C		6.2 门标识			
57	C		6.3 门间隙	(1)门扇间隙		
				(2)人力施加在最不利点时间隙		
58	C		6.4 玻璃门防拖曳措施			
59	B		6.5 防止门夹人的保护装置			
60	B		6.6 门的运行和导向			

液压电梯监督检验报告附页

报告编号：　　第　页共　页

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
61	B	6 轿门与层门	6.7 自动关闭层门装置			
62	B		6.8 紧急开锁装置			
63	B		6.9 门的锁紧	(1)层门门锁装置		
				(2)轿门门锁装置		
64	B	6 轿门与层门	6.10 门的闭合	(1)机电联锁		
				(2)电气安全装置		
65	B		6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启	(1)轿门开门限制装置		
				(2)轿门的开启		
66	C		6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙			
67	B	7 试验	7.1 沉降试验			
68	C		7.2 缓冲器试验			
69	B		7.3 破裂阀动作试验			
70	B		7.4 限速器—安全钳试验	(1)轿厢限速器—安全钳试验		
				(2)平衡重限速器—安全钳试验		
71	B		7.5 其他类防止轿厢坠落措施试验			
72	B		7.6 防沉降系统试验			
73	C		7.7 超压静载试验			
74	C		7.8 运行试验			
75	C		7.9 液压电梯速度			

JZ-C-C6JG-4358-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

承压蒸汽锅炉外部检验报告

使用单位：**********有限公司

锅炉类别：**********

使用证编号：**********

内部编号：**********

检验机构：**********

任务单号：**********

检验日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

承压蒸汽锅炉外部检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

<table>
<tr><td colspan="2">锅炉型号</td><td></td><td>设备代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品编号</td><td></td><td>单位内编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计燃料</td><td></td><td>燃烧方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制造单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">产权单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">设备使用地点</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">使用单位机构代码</td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">投入使用日期</td><td>上次检验日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">性 能
参 数</td><td>额定出力</td><td>t/h</td><td>额定压力</td><td>MPa</td></tr>
<tr><td>额定温度</td><td>℃</td><td>工作压力</td><td>MPa</td></tr>
<tr><td>检 验
依 据</td><td colspan="4">《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020</td></tr>
<tr><td>缺 陷
及 其
处 理</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验结论</td><td colspan="3">允许（监控）使用参数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">下 次 外 部
检验日期</td><td rowspan="2"></td><td>压力</td><td>MPa</td><td>温度</td><td>℃</td></tr>
<tr><td>介质</td><td>水、蒸汽</td><td>其他</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">说　　明</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">检验人员：</td></tr>
<tr><td colspan="3">编制：　　日期：</td><td colspan="3" rowspan="3">机构核准证号：

（检验检测专用章）</td></tr>
<tr><td colspan="3">审核：　　日期：</td></tr>
<tr><td colspan="3">批准：　　日期：</td></tr>
</table>

承压蒸汽锅炉外部检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

项 目	检验内容	结果
资料核查	锅炉使用管理制度	
	锅炉使用登记证及作业人员证书	
	锅炉出厂资料、安装竣工资料、改造和 重大修理及时资料、监督检验证书	
	锅炉历次检验、检查、修理资料	
	液（气）体燃料燃烧器型式试验证书	
	锅炉年度检查记录和定期维护保养记录	
	锅炉日常使用记录、运行故障和事故记录	
	锅炉产品定型能效测试报告、定期能效 测试报告、日常节能检查记录	
	上次检验发现问题整改情况	
锅炉铭牌、操作空间和承重装置	锅炉铭牌	
	锅炉周围的安全通道及照明设施	
	承重结构以及支吊架	
	防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等	
锅炉本体和锅炉范围内管道	受压部件可见部位及耐火砌筑	
	除渣设备	
	管接头可见部位、法兰、人孔、头孔、 手孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽 取样孔	
	阀门的参数、开关方向标志、编号、泄漏	
	重要阀门的开度指示、限位装置	
	分汽缸	
	膨胀指示器	
	锅炉燃烧状况	
	炉墙、炉顶	
	炉墙和管道保温	

承压蒸汽锅炉外部检验报告

报告编号：　　第　页 共　页

项 目	检验内容		结果
安全附件、仪表和安全装置	安全阀	安装数量、型式、规格	
		安全阀上的装置	
		定期试验记录、定期校验记录或报告	
		泄漏	
		排汽、疏水	
		消音器排汽孔	
		不低于75%工作压力手动排放试验	
安全附件、仪表和安全保护装置	压力测量装置	装设、精确度、量程、表盘直径	
		检定或校准记录、报告或证书	
		高限压力指示标志	
		损坏、泄漏	
		同一系统内相同位置各压力表示值	
		压力表连接管吹洗	
	水位测量与示控装置	数量、装设、结构	
		水位显示及最低、最高安全水位和正常水位标志	
		就地水位表	
		电接点水位表	
		远程水位测量装置与就地水位表 校对记录	
		水位表吹洗	
	温度测量装置	装设位置、量程	
		校验或校准记录、报告或证书	
		运行、示值误差	
		泄漏	

承压蒸汽锅炉外部检验报告

报告编号：　　第　页共　页

项 目	检验内容		结果
安全附件、仪表和安全保护装置	安全保护装置	高、低水位报警联锁保护装置	
		蒸汽超压报警和联锁保护装置	
		超温报警和联锁保护装置	
		点火程序控制及熄火保护装置	
	防爆门	防爆门	
		排放方向	
	排污放水装置	排污阀与排污管	
		排污试验	
		排污时管道振动	
燃烧设备、辅助设备及系统	燃烧设备及系统		
	鼓风机		
	引风机		
水（介）质处理	管理制度、作业人员证书、化验记录		
	水处理系统及装置		
	水（介）质定期检验报告		

注：结果栏中，无此项目填“-”；未进行的检查项目填“△”；无问题填“√”；一般问题填“0”；严重问题填“×”。

————————本报告结束————————

使用管理建议

为了贵单位特种设备的安全运行，保障人身和财产安全，请严格落实《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律法规要求，并提出以下建议：

1、应在下次检验日期前 1 个月向检验机构提出定期检验申请或在确保设备安全运行的前提下 向设备使用登记部门备案延长检验周期。

2、锅炉运行期间应配备必要的锅炉作业人员现场在岗值班，如锅炉全自动控制运行时至少 应进行定时巡回检查，锅炉作业人员应持有工业锅炉司炉人员证。

3、应配备专职或兼职安全管理员，安全管理人员应持有特种设备安全管理人员证。

4、应按照锅炉事故应急专项预案定期进行应急救援演练，确保发现事故隐患或发生事故时 能够立即进行正确的处理。

5、应组织开展锅炉日常检查和安全隐患排查，及时发现安全隐患并采取有效措施。

6、应定期对锅炉安全阀进行手动开启试验，避免安全阀失效超压。

7、应定期对锅炉压力表进行冲洗，避免压力引出管堵塞。

8、应定期对水位计进行冲洗，确保水位显示清晰准确，严禁锅炉缺水时进水。

JZ-C-C6JG-4359-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

生活饮用水检测报告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

生活饮用水检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

委托单位		委 托 人	
样品名称		采样方式	
受检单位		受检单位地址	
采样日期		采样地点	
样品编号		样品数量	
样品来源		样品性状	
收样日期		检测日期	
检测项目及依据			
判定依据			
主要检测设备			
检测结论			
备　　注			

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

生活饮用水检测报告

报告编号：　　第　页 共　页

序号	检测项目	检测依据	标准要求	测定值	判定
1	色度				
2	浊度				
3	嗅和味				
4	肉眼可见物				
5	pH				
6	大肠菌群				
7	细菌总数				
8	余氯				
9	总硬度				
10	氯化物				
11	硝酸盐氮				
12	挥发酚				
13	氰化物				
14	砷				
15	六价铬				
16	铁				
17	锰				
18	铅				
19	紫外线强度				
20	氨氮				
21	亚硝酸盐氮				
22	耗氧量				
	以下空白				

JZ-C-C6JG-4360-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：风振变形监测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

风振变形监测检测报告

一、工程概况

包括但不限于：工程项目的基本信息、检测委托信息等。

二、检测目的

说明本次监测的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写检测时所用的仪器设备。

五、检测方案

检测方案应具有针对性，包括但不限于：

1）监测内容：说明监测对象以及监测参数，并名确监测方法；

2）监测点位布置：根据结构规模和监测要求确定监测点位位置、数量，提供监测点位布置图；

3）监测时间：根据规范要求选取合适的监测时间段；

4）监测频率：根据规范要求明确监测的频率；

5）判断准则：根据监测目的以及规范要求，设定变形预警阈值；

6）安全措施：保证试验人员人身安全、设备安全以及测量仪表安全等的必要措施。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关检测数据，应至少包含：

1）监测点位布置图；

2）观测成果表；

3）监测点位两个坐标方向上的位移-时间曲线；

4）风速-时间曲线及风向变化图；

5）监测结果总结。

JZ-C-C6JG-4361-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：挠度变形监测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

挠度变形监测检测报告

一、工程概况

包括但不限于：工程项目的基本信息、检测委托信息等。

二、检测目的

说明本次监测的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写检测时所用的仪器设备。

五、检测方案

检测方案应具有针对性，包括但不限于：

1）监测内容：说明监测对象以及监测参数，并确监测方法；

2）监测点位布置：根据结构规模和监测要求确定监测点位位置、数量，提供监测点位布置图；

3）监测频率：挠度观测的周期应根据荷载情况并结合设计和施工要求确定；

4）判断准则：根据监测目的以及规范要求，设定挠度变形预警阈值；

5）安全措施：保证试验人员人身安全、设备安全以及测量仪表安全等的必要措施。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关检测数据，应至少包含：

1）监测点位布置图；

2）观测成果表；

3）监测点位挠度曲线；

4）试验结果总结。

JZ-C-C6JG-4362-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：日照变形监测

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

检 测 报 告

第 页 共 页

工程名称		报告编号	
委托单位		工程地址	
建设单位		检测地点	
设计单位		委托日期	
施工单位		检测日期	
监理单位		检测类别	
见证人员单位		见证人员	
检测项目（子项）及检测方法		代表数量（批次）	
检测目的		检测环境	
检测依据			
判定依据			
主要仪器设备			
检测结果/结论： 检测单位检测专用章(盖章) 签发日期： 年 月 日			
备注			

批 准： 审 核： 检 测：

日照变形监测检测报告

一、工程概况

包括但不限于：工程项目的基本信息、检测委托信息等。

二、检测目的

说明本次监测的背景及需要达到的目的。

三、检测与判定依据

说明检测所依据的标准规范、委托方提供的技术信息等内容。

四、检测设备

填写检测时所用的仪器设备。

五、检测方案

检测方案应具有针对性，包括但不限于：

1）监测内容：说明监测对象以及监测参数，并确监测方法；

2）监测点位布置：根据结构规模和监测要求确定监测点位位置、数量，提供监测点位布置图；

3）监测时间：根据规范要求选取合适的监测时间段；；

4）监测频率：根据规范要求明确监测的频率；

5）判断准则：根据监测目的以及规范要求，设定变形预警阈值；

6）安全措施：保证试验人员人身安全、设备安全以及测量仪表安全等的必要措施。

六、检测结果

根据检测目的及检测方案，分析相关检测数据，应至少包含：

1）监测点位布置图；

2）观测成果表；

3）日照变形曲线；

4）监测结果总结。

JZ-C-C6JG-4363-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑隔声（空气声隔声性能、撞击声隔声）

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑隔声性能检测报告

共　　页　第　　页

<table>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3"></td><td>报告编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检测类别</td><td colspan="3"></td><td>见证人</td><td></td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="5">隔声性能（空气声隔声、楼板撞击声）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">检测项目及数量</td><td colspan="2">检测项目</td><td colspan="2">检验批的容量</td><td>抽样数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">分户构件空气声隔声</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">相邻房间空气声隔声</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外墙、户门和分户分室墙空气声隔声</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">分户楼板撞击声</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检测仪器</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td colspan="2"></td><td>报告日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检测结论</td><td colspan="5">检测机构名称（***公司）
年　月　日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

批 准:　　审 核:　　检 测:

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑隔声性能检测报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	
现场情况说明			
检测结果			
检测项目	性能要求	实测结果	所属等级	评定
备注				

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑隔声性能检测报告

工程名称		报告编号	

（用表格和曲线图的形式给出频率与声压级的关系，并给出试件的计权隔声量 Rw/声压级 L'nT，w、粉红噪声频谱修正量 C、交通噪声频谱修正量 Cr，以及检测结果达到的级别）

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑隔声性能检测报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	
（现场照片）			

JZ-C-C6JG-4364-□□□□□

CMA　CNAS 等
认证认可标识区
（如需，如有）

二维码图区

委托编号：_____
报告编号：_____
报告页数：_____

检 测 报 告

委托单位：**********有限公司

工程名称：**********工程

检测项目：建筑室内噪声级

签发日期：****年**月**日

**********公司

检测单位基本信息

注册地址:
检测能力场所地址:
邮政编码:
联系电话:
电子信箱:
资质证书编号:

声 明

1、报告无本单位“检测专用章”或“公章”【或“检验检测专用章”或“公章”】、骑缝章无效。
2、报告无检测人员、审核人员、报告批准人签字无效。
3、报告涂改无效。
4、报告部分复印/复制无效。纸质报告全文复印但未加盖本单位“检测专用章”或“公章”、骑缝章的，本单位不承担相应法律责任。
5、电子报告请扫描封面二维码查询真伪。
6、委托检测仅对来样及所检工程当时状态负责。
7、本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托方，其真实性由委托方负责。
8、对报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑室内噪声级检测报告

共　　页　第　　页

委托单位		报告编号	
工程名称			
工程地点			
项目概况			
建设单位			
设计单位			
施工单位			
监理单位			
检测类别		见证人	
检测项目	建筑室内噪声级		
检测依据			
判定依据			
检测仪器			
检测日期		报告日期	
检测结论	检测机构名称（***公司） 年　月　日		
备注			

批 准：　　审 核：　　检 测：

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑室内噪声级检测报告

共　　页　第　　页

工程名称		报告编号	
现场情况说明			
检测结果			
测点编号	检测位置	检测结果	检测时间	判定要求	判定结果
备注					

XXXXXXXXXXXXX（检测单位全称）

建筑隔声性能检测报告

工程名称		报告编号	

（检测区域示意图、测点布置平面图及现场照片）

第七节：C7 施工质量验收文件

JZ-C-C700-0300-□□□□□

分部(子分部)工程质量验收记录

单位(子单位) 工程名称/单体				子分部 工程数量		分项工程 数量	
施工单位				项目负责人		项目技术(质量) 负责人	
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部 工程名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合验收结论							
施工单位 项目负责人： 年 月 日		勘察单位 项目负责人： 年 月 日		设计单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日	建设单位 项目负责人： 年 月 日

注：1 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师(建设单位项目负责人)参加并签字；

2 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师(建设单位项目负责人)参加并签字；

3 幕墙子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师（建设单位项目负责人）参加并签字。

建筑节能分部工程质量验收记录

<table>
<tr><td colspan="2">单位(子单位)
工程名称/单体</td><td colspan="2"></td><td>结构类型</td><td></td><td>层数</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">子分部工程名称</td><td colspan="2"></td><td>子分部工程数量</td><td></td><td>分项工程数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">施工单位</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>项目负责人</td><td></td><td>技术负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td></td><td>质量负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">分包单位</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>分包单位负责人</td><td></td><td>分包技术负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>分包内容</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">分包单位</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>分包单位负责人</td><td></td><td>分包技术负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>分包内容</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td>子分部
工程名称</td><td colspan="2">分项工程名称</td><td>检验批
数量</td><td colspan="2">施工单位检查结果</td><td>监理单位验收结论</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">围护结构
节能</td><td colspan="2">墙体节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幕墙节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">门窗节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">屋面节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地面节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">供暖空调
节能</td><td colspan="2">供暖节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通风与空调节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空调与供暖系统
冷热源及管网节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>配电照明
节能</td><td colspan="2">配电与照明节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>监测控制
节能</td><td colspan="2">监测与控制节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">可再生能源
节能</td><td colspan="2">地源热泵换热系统节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">太阳能光热与空气源热泵热水
系统节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">太阳能光伏节能工程</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量控制资料</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全和功能
检验结果</td><td colspan="3">外墙节能构造现场实体检验</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">外窗气密性能现场实体检测</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">设备系统节能性能检测</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">观感质量检验结果</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>综合验收结论</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>其他参加验收人员</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>施工单位
项目负责人：
年 月 日</td><td colspan="2">勘察单位
项目负责人：
年 月 日</td><td colspan="2">设计单位
项目负责人：
年 月 日</td><td colspan="2">监理单位
总监理工程师：
年 月 日</td><td>建设单位
项目负责人：
年 月 日</td></tr>
</table>

注：1 节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字；地源热泵换热系统节能工程验收应有勘察单位项目负责人参加。

2 节能分部工程的验收主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加并签字。

第八节：C8 施工验收文件

JZ-C-C800-0100-□□□□□

单位工程质量竣工验收记录

工程名称		结构类型		层数/建筑面积	
施工单位		技术负责人		开工日期	
项目负责人		项目技术负责人		完工日期	

序号	项　　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共_____分部，经查符合设计及标准要求_____分部	
2	质量控制资料核查	共_____项，经核查符合规定_____项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查_____项，符合规定_____项，共抽查_____项，符合规定_____项，经返工处理符合规定_____项	
4	观感质量验收	共抽查_____项，达到“好”和“一般”的_____项，经返修处理符合要求_____项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 总监理工程师： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

表 2　单位工程质量控制资料核查记录

工程名称			施工单位					
序号	项目	资　料　名　称	份数	施工单位		监理单位		
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		工程定位测量、放线记录					
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
4		施工试验报告及见证检测报告					
5		隐蔽工程验收记录					
6		施工记录					
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料					
8		分项、分部工程质量验收记录					
9		工程质量事故调查处理资料					
10		新技术论证、备案及施工记录					
1	给排水与供暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录					
4		隐蔽工程验收记录					
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录					
6		施工记录					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录					

续表 2

工程名称			施工单位					
序号	项目	资　料　名　称	份数	施工单位		监理单位		
				核查意见	核查人	核查意见	核查人	
4	通风与空调	隐蔽工程验收记录						
5		制冷设备运行调试记录						
6		通风、空调系统调试记录						
7		施工记录						
8		分项、分部工程质量验收记录						
9		新技术论证、备案及施工记录						
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录						
2		原材料出厂合格证及进场检验、试验报告						
3		设备调试记录						
4		接地、绝缘电阻测试记录						
5		隐蔽工程验收记录						
6		施工记录						
7		分项、分部工程质量验收记录						
8		新技术论证、备案及施工记录						
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录						
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告						
3		隐蔽工程验收记录						
4		施工记录						
5		系统功能测定及设备调试记录						
6		系统技术、操作和维护手册						
7		系统管理、操作人员培训记录						
8		系统检测报告						

续表 2

工程名称		施工单位	

序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
9	智能建筑	分项、分部工程质量验收记录					
10		新技术论证、备案及施工记录					
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录					
5		外墙、外窗节能检验报告					
6		设备系统节能检测报告					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录					
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录					
5		接地、绝缘电阻试验记录					
6		负荷试验、安全装置检查记录					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					

结论：

施工单位项目负责人:

总监理工程师或
建设单位项目负责人：

年 月 日

年 月 日

表 3　单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称			施工单位				
序号	项目	安全和功能检查项目		份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告					
2		桩基承载力检验报告					
3		混凝土强度试验报告					
4		砂浆强度试验报告					
5		主体结构尺寸、位置抽查记录					
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录					
7		屋面淋水或蓄水试验记录					
8		地下室渗漏水检测记录					
9		有防水要求的地面蓄水试验记录					
10		抽气(风)道检查记录					
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告					
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告					
13		建筑物沉降观测测量记录					
14		节能、保温测试记录					
15		室内环境检测报告					
16		土壤氡气浓度检测报告					
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录					
2		暖气管道、散热器压力试验记录					
3		卫生器具满水试验记录					
4		消防管道、燃气管道压力试验记录					
5		排水干管通球试验记录					
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录					
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录					
2		风量、温度测试记录					
3		空气能量回收装置测试记录					
4		洁净室洁净度测试记录					
5		制冷机组试运行调试记录					
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录					
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录					
3		绝缘电阻测试记录					
4		剩余电流动作保护器测试记录					
5		应急电源装置应急持续供电记录					
6		接地电阻测试记录					
7		接地故障回路阻抗测试记录					
1	智能建筑	系统试运行记录					
2		系统电源及接地检测报告					
3		系统接地检测报告					
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告					
2		设备系统节能性能检查记录					
1	电梯	运行记录					
2		安全装置检测报告					
结论： 施工单位项目负责人：　　年　月　日					总监理工程师或 建设单位项目负责人：　　年　月　日		

注：抽查项目由验收组协商确定。

JZ-C-C800-0400-□□□□□

表 4　单位工程观感质量检查记录

工程名称			施工单位		
序号	项　　目		抽 查 质 量 状 况		质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		室外墙面	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		变形缝、雨水管	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
4		屋面	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
5		室内墙面	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
6		室内顶棚	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
7		室内地面	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
8		楼梯、踏步、护栏	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
9		门窗	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	给水排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		卫生器具、支架、阀门	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		检查口、扫除口、地漏	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
4		散热器、支架	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	通风与空调	风管、支架	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		风口、风阀	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		风机、空调设备	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
4		管道、阀门、支架	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
5		水泵、冷却塔	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
6		绝热	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		设备器具、开关、插座	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		防雷、接地、防火	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		现场设备安装	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		层门、信号系统	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		机房	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
观感质量综合评价					

结论：

施工单位项目负责人:　　年　月　日

总监理工程师或
建设单位项目负责人：　　年　月　日

分户验收汇总表、分户验收记录：
住宅工程分户验收资料：

JZ-C-C800-0500-□□□□□

表 01　检验结果记录表——空间尺寸记录表

工程名称								房（户）号							
检验时间				年　　月　　日				记录编号							
房间编号	净长（mm）							净宽（mm）							
	计算值	允许偏差	实测值				极差	计算值	允许偏差	实测值				极差	
	L		L_1	偏差	L_2	偏差		W		W_1	偏差	W_2	偏差		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

房间编号	净高（mm）												
	计算值	允许偏差	实测值										极差
	H		H_1	偏差	H_2	偏差	H_3	偏差	H_4	偏差	H_5	偏差	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

偏差合格率（%）		偏差大于允许偏差1.5倍的点	有 □ 无 □	极差	符合 □ 不符合 □
检验结论	该户空间尺寸检验结论为　　。				
检验人员					

表 02　检验结果记录表

检验项目名称	工程名称			房（户）号		
	检验时间	年　　月　　日		记录编号		
	检 验 内 容			质量要求	检验结果	结论
室内地面	整体面层	粘结质量		第 5.1.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
		外观质量		第 5.1.2 条		
		表面平整度		第 5.1.3 条		
	板块（砖、石材）面层	粘结质量		第 5.2.1 条		
		外观质量		第 5.2.2 条		
		表面平整度		第 5.2.3 条		
		接缝质量		第 5.2.4 条		
	木、竹面 层	安装稳固		第 5.3.1 条		
		外观质量		第 5.3.2 条		
		表面平整度		第 5.3.3 条		
		接缝质量		第 5.3.4 条		
	地毯面层	外观质量		第 5.4.1 条		
		铺设质量		第 5.4.2 条		
		固定式地毯牢固性		第 5.4.3 条		
室内墙面	抹灰墙面	粘结及外观质量		第 6.1.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符项为_____项。该项目检验结论为_____。
	涂饰墙面	粘结质量与缺陷		第 6.2.1 条		
		外观质量		第 6.2.2 条		
		涂饰交界处		第 6.2.3 条		
	裱糊与软包墙面	裱糊粘结质量与缺陷		第 6.3.1 条		
		裱糊面层外观质量		第 6.3.2 条		
		软包安装质量		第 6.3.3 条		
		单块软包面料外观质量		第 6.3.4 条		
	饰面板（砖）墙面	粘结质量		第 6.4.1 条		
		外观质量		第 6.4.2 条		

续表 02　检验结果记录表

检验项目名称	工程名称		房（户）号		
	检验时间	年　　月　　日	记录编号		
	检验内容		质量要求	检验结果	结论
室内顶棚	抹灰粘结质量		第 7.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	抹灰外观质量		第 7.0.2 条		
	表面平整度		第 7.0.3 条		
	吊顶设置与安装		第 7.0.4 条		
	吊顶外观质量		第 7.0.5 条		
门窗工程	门窗外观		第 8.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	门窗安装和使用		第 8.0.2 条		
	门窗配件		第 8.0.3 条		
	门扇与框间留缝		第 8.0.4 条		
	门窗框密封质量		第 8.0.5 条		
	门窗排水		第 8.0.6 条		
	窗台防护措施		第 8.0.7 条		
	凸窗设置		第 8.0.8 条		
玻璃和阳台护栏安装	玻璃的品种、厚度、色彩、图案和涂膜朝向，安全玻璃标志		第 9.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	落地门窗、玻璃隔断的安全措施		第 9.0.2 条		
	玻璃安装		第 9.0.3 条		
	中空玻璃		第 9.0.4 条		
	阳台护栏设置		第 9.0.5 条		

续表 02　检验结果记录表

<table>
<tr><td rowspan="3">检验项目名称</td><td>工程名称</td><td colspan="2"></td><td>房（户）号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检验时间</td><td colspan="2">年　　月　　日</td><td>记录编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">检验内容</td><td>质量要求</td><td>检验结果</td><td>结论</td></tr>
<tr><td rowspan="4">防水工程</td><td colspan="3">外窗及墙面防水</td><td>第 10.0.1 条</td><td></td><td rowspan="4">该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。</td></tr>
<tr><td colspan="3">厕浴间等标高差</td><td>第 10.0.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">楼地面排水防水</td><td>第 10.0.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">屋面防水</td><td>第 10.0.4 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">给水排水及采暖工程</td><td rowspan="3">给水工程</td><td>给水管道安装</td><td>第 11.1.1 条</td><td></td><td rowspan="14">该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。</td></tr>
<tr><td>使用功能</td><td>第 11.1.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td>管道水压试验</td><td>第 11.1.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">排水工程</td><td>排水管道安装</td><td>第 11.2.1 条</td><td></td></tr>
<tr><td>使用功能</td><td>第 11.2.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td>排水栓和地漏安装</td><td>第 11.2.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td>预留口封盖</td><td>第 11.2.4 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">采暖工程</td><td>型号规格和安装</td><td>第 11.3.1 条</td><td></td></tr>
<tr><td>等电位连接</td><td>第 11.3.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td>温控器</td><td>第 11.3.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">太阳能热水系统</td><td>型号规格和安装</td><td>第 11.4.1 条</td><td></td></tr>
<tr><td>配件、保温和接地</td><td>第 11.4.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">卫浴工程</td><td colspan="3">卫浴工程设施配置</td><td>第 12.0.1 条</td><td></td><td rowspan="9">该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。</td></tr>
<tr><td colspan="3">卫生器具功能</td><td>第 12.0.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">卫生器具及配件观感和安装质量</td><td>第 12.0.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">存水弯或水封设置</td><td>第 12.0.4 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">浴室柜安装质量和使用功能</td><td>第 12.0.5 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">浴室柜观感质量</td><td>第 12.0.6 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">淋浴间使用功能</td><td>第 12.0.7 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">淋浴间观感质量</td><td>第 12.0.8 条</td><td></td></tr>
</table>

续表 02　检验结果记录表

检验项目名称	工程名称		房（户）号		
	检验时间	年　　月　　日	记录编号		
	检验内容		质量要求	检验结果	结论
通风与空调工程	空调、新风系统安装		第 13.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	空调、新风系统功能		第 13.0.2 条		
	分体式空调安装		第 13.0.3 条		
	空调风口		第 13.0.4 条		
	外墙预留孔洞		第 13.0.5 条		
	抽油烟机排气设置		第 13.0.6 条		
电气工程	分户配电箱安装		第 14.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	开关、插座布置		第 14.0.2 条		
	洗浴设备的卫生间等电位联结		第 14.0.3 条		
	插座接线		第 14.0.4 条		
	灯具及其配件		第 14.0.5 条		
	开关、插座外观		第 14.0.6 条		
智能建筑工程	智能工程布线及配置		第 15.0.1 条		该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为_____项。该项目检验结论为_____。
	家居配线箱安装		第 15.0.2 条		
	信息端口		第 15.0.3 条		
	对讲系统和报警系统		第 15.0.4 条		
	对讲系统室内机的功能及性能		第 15.0.5 条		
	报警控制器功能		第 15.0.6 条		
	线缆与信息插座面板		第 15.0.7 条		

续表 02　检验结果记录表

<table>
<tr><td rowspan="3">检验项目名称</td><td>工程名称</td><td colspan="2"></td><td>房（户）号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检验时间</td><td colspan="2">年　　月　　日</td><td>记录编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验内容</td><td>质量要求</td><td>检验结果</td><td colspan="2">结论</td></tr>
<tr><td rowspan="13">细部工程</td><td colspan="2">橱柜和储柜安装</td><td>第 16.0.1 条</td><td></td><td rowspan="13">该检验项目检验内容共_____项，其中不符合项为____项。该项目检验结论为_____。</td></tr>
<tr><td colspan="2">橱柜和储柜的配件</td><td>第 16.0.2 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">橱柜和储柜的使用功能</td><td>第 16.0.3 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">橱柜和储柜观感质量</td><td>第 16.0.4 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">窗帘盒、门窗套及台面安装质量</td><td>第 16.0.5 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">窗帘盒、门窗套及台面观感质量</td><td>第 16.0.6 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">装饰线花饰材质和外观</td><td>第 16.0.7 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">装饰线花饰安装质量</td><td>第 16.0.8 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">隔断材质和外观</td><td>第 16.0.9 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">隔断安装质量</td><td>第 16.0.10 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">内遮阳和阳台晾衣架安装质量</td><td>第 16.0.11 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">内遮阳和阳台晾衣架外观使用</td><td>第 16.0.12 条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">检验人员签字：</td></tr>
</table>

注：本表一式四份，建设、监理、施工、物业各一份。

JZ-C-C800-0502-□□□□□

住宅工程分户质量检验单户汇总表

工程名称		房（户）号	
检验时间	年　　月　　日	记录编号	

编号	检验项目名称	检验结论
1	空间尺寸	
2	室内地面	
3	室内墙面	
4	室内顶棚	
5	门窗工程	
6	玻璃和阳台护栏安装	
7	防水工程	
8	给水排水及采暖工程	
9	卫浴工程	
10	通风和空调工程	
11	电气工程	
12	智能建筑工程	
13	细部工程	
单户检验结论	该户检验_____项检验项目，其中_____项符合要求； 该户所在单位工程室内环境污染浓度检测结果为合格　□不合格　□；； 该户分户质量检验结论为合格　□不合格　□。	
备注		

建设单位	监理单位	施工单位	物业单位
项目负责人：（签字） （盖章） 年　月　日	总监工程师：（签字） （盖章） 年　月　日	项目负责人：（签字） （盖章） 年　月　日	项目负责人：（签字） （盖章） 年　月　日

单位工程住宅工程分户质量检验汇总表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2"></td><td>结构及层数</td><td></td><td>总户数</td><td></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2"></td><td>设计单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2"></td><td>施工单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">检　验　情　况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据《住宅工程分户质量检验技术规程》要求，检验小组于_____年_____月_____日至_____年_____月日对本工程进行了分户质量检验。
共检验_____户，其中一次检验合格_____户，经整改后检验合格_____户， 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 第 5.0.6 条的有关规定检验通过_____户，形成《住宅工程分户质量检验记录》_____套，共计检验合格_____户。</td></tr>
<tr><td>整改和处理情况说明</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位
项目负责人：

（公章）
年　月　日</td><td colspan="2">监理单位
总监理工程师：

（公章）
年　月　日</td><td colspan="2">施工单位
项目经理：

（公章）
年　月　日</td><td>物业单位
项目负责人：

（公章）
年　月　日</td></tr>
</table>

全装修住宅工程分户验收资料：

JZ-C-C800-0504-□□□□□

表 01　全装修住宅室内装饰装修工程分户检验表

工程名称		结构类型		户号	
建设单位		监理单位		面积	
设计单位		总包单位		装饰施工单位	

序号	检验项目		主要检验内容	检验结论	整改情况
1	户内空间尺寸		户内净高、净距尺寸（按表 04 进行）		
2	楼地面	防水工程	1、防水墙地面无渗漏；2、排水畅通，无积水		
		木地板	1、品种规格、颜色图案；2、安装稳固，无松动和响声；3、表面洁净，平整光滑，无损伤；4、铺设方向正确		
		块材地板	1、品种规格、颜色；2、排版与图案；3、粘结牢固、无空鼓；4、表面洁净，平整光滑，无损伤，石材无泛碱		
		地毯	1、品种规格、颜色图案；2、表面干净，无胶痕； 3、固定牢固，铺设服帖，无起鼓、起皱，无毛边、损伤等		
3	吊顶	涂料饰面	1、表面平整，线条顺直；2、设备末端排布合理美观，交接吻合严密；3、裂缝，色差，水迹，分色等情况；4、洞口处理		
		拼装式	1、品种规格、颜色；2、排版与图案；3、安装牢固，拼缝严密，无划痕、损伤		
4	墙面	裱糊软包	1、品种规格、颜色图案；2、拼缝；3、交接处严密、吻合；4、色泽；5、翘边、气泡、褶皱等情况；6、划痕、损伤、胶污染等情况		
		涂料饰面	1、表面平整，阴阳角方正顺直；2、分色清晰； 3、无刷痕、裂缝、色差；4、划痕、损伤、污染等情况		
		饰面砖	1、品种规格、颜色；2、排版与图案；3、粘结牢固，无空鼓；4、表面平整，洁净，色泽一致；5、接缝高差、宽度等情况		
		饰面板	1、品种规格、颜色；2、排版与图案；3、安装牢固；4、表面平整，洁净，色泽一致，石材无泛碱；5、孔洞套割尺寸正确，边缘整齐方正；6、接缝高差、宽度、顺直等情况；7、打胶均匀、顺直、美观；8、外框或压条挺秀、顺直，无翘曲；9、划痕、裂缝、缺损等情况		
5	门窗安装		1、安装牢固，开关灵活，关闭严密；2、表面平整，光滑，色泽一致，割角、拼缝严密；3、合页位置、方向正确，透气孔正确		
6	细部	储柜、橱柜	1、安装牢固，配件齐全；2、开关灵活，回位正确；3、表面平整光滑，色泽一致，台面无裂缝损伤；4、板缝拼缝严密、平整，缝隙一致；5、与固定面交接、嵌合严密		
		窗帘盒、窗台板、门窗套	1、造型、规格、尺寸正确；2、安装牢固；3、表面平整光滑，不露钉帽，线条顺直		
		护栏和护手	1、材质、规格、造型和位置正确；2、栏杆高度，杆间净距，防攀爬措施；3、护栏玻璃符合要求；4、安装牢固，表面光滑，接缝严密，焊缝饱满，无锋利边角		

续表 01　全装修住宅室内装饰装修工程分户检验表

		装饰线条和花饰	1、材质、品种、规格、颜色正确；2、安装牢固，不露螺钉；3、接口整齐无缝		
		隔断	1、材质、品种正确，配件齐全；2、安装牢固，标识清晰；3、与固定面交接嵌合严密，交接线顺直		
		内遮阳、阳台晾晒架	1、材质、规格、性能符合要求；2、安装牢固，位置正确；3、表面整洁，无破损、皱褶；4、运 行平稳灵活		
7	卫浴	卫生洁具	1 、材质、规格、位置正确；2、满水试验合格；3、表面光洁，无划痕；4、结合部位防水封闭到位		
		浴室柜	1、安装牢固，配件齐全；2、开关灵活，回位正确；3、表面平整光滑，色泽一致，台面无裂缝损伤；4、板缝拼缝严密、平整，缝隙一致；5、与固定面交接、嵌合严密，无渗漏水		
		淋浴间	1、材质、规格、型号正确；2、玻璃为安全玻璃；3、安装牢固，开关灵活，结合部位无渗漏；4、进水顺畅，排水通畅；5、表面洁净，胶面光滑均匀		
		卫浴配件	1、安装牢固，位置正确；2、与固定面吻合无缝隙；3、表面光滑无损伤		
8	电气工程		1、配电箱内回路编号齐全，标识正确，导线连接紧密，色标正确；2、室内布线应穿管敷设，吊顶内电线导管不直接固定在吊顶龙骨上，导线连接应紧密，连接符合要求；3、开关通断位置正确、一致，插座相序一致，插座型号正确；4、灯具安装牢固，固定方式正确，大型灯具有过载试验，位置合理，与其他设备末端距离合规；5、等电位连接正确		
9	智能化工程		1、终端位置正确，安装牢固，与墙面吻合严密；2、运行正常，功能完整		
10	给排水与采暖		1、给水管水压测试合规，高层明敷排水塑料管封堵措施正确，明敷排水塑料管与热源的隔热措施正确，地漏位置正确，水封深度合规，冷热水管位置、间距正确；2、发热电缆接地可靠，绝缘良好，散热器背面与墙面距离不小于 30mm，采暖系统的分水器、集水器上应设置排气阀，在分支环路供回水管上应设置阀门，温控器附近无散热体、遮挡物；3、太阳能热水系统安装牢固，管道保温完好，金属部件接地可靠		
11	通风与空调		1、系统运行正常，功能转换顺畅；2、安装牢固，连接紧密，无渗漏；3、末端位置正确		

验收结论							
验收单位	建设单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	总包单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	监理单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	设计单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	装饰施工单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	相关施工单位 项目负责人 （公章） 年 月 日	物业公司 项目负责人 （公章） 年 月 日

表 02　室内净高、净距尺寸检验记录

工程名称						验收房号（户号）									
功能区域	净高推算值（mm）	净距推算值（mm）	实测值（mm）									计差值（mm）			
			净高					开间		进深		净高		开间（进深）	
	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	最大偏差	极差	最大偏差	极差
主卧室															
卧室															
客厅															
餐厅															
主卫															
客卫															
阳台															



室内空间尺寸测量示意图

套型示意图贴图距（标注房间编号）

验收意见	建设单位： 年　月　日	监理单位： 年　月　日	施工单位： 年　月　日

注：1、每个房间净高抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。偏差不应大于20mm。房间方正度测对角2点，偏差不应大于4mm。

2、偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，极差不应大于垂直长度的0.5%，不合格点数在表内用红笔圈出。

3、室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

表 03　全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>结构类型</td><td></td><td>总户数</td><td></td></tr>
<tr><td>装饰开竣工日期</td><td></td><td>装饰总面积</td><td></td><td>层数</td><td></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td></td><td>监理单位</td><td></td><td>总包单位</td><td></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td></td><td>装饰单位</td><td></td><td>验收日期</td><td></td></tr>
<tr><td>检验概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检验户数</td><td colspan="5">本工程共　　户，验收　　户，一次检验合格　　户，整改后合格　　户。</td></tr>
<tr><td>检验结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>检
验
单
位</td><td>建设单位项目负责人

（公章）
年　月　日</td><td>总包单位项目负责人

（公章）
年　月　日</td><td>监理单位项目负责人

（公章）
年　月　日</td><td>设计单位项目负责人

（公章）
年　月　日</td><td>装饰单位项目负责人

（公章）
年　月　日</td></tr>
</table>

其他施工验收文件：

JZ-C-C800-0600-□□□□□

工程甩项报告

单位工程名称				
建筑面积（规模）	结构类型		层数（或万元）	
建设单位		施工单位		
设计单位		监理单位		
勘察单位		施工许可证		
甩项原因				
甩项内容及规模				

甩项后对工程使用功能、结构安全的影响	
保障工程使用功能、安全使用的后续措施（附相关资料）	
各方责任主体意见	施工单位： （公章） 项目经理：　　年　　月　　日
	监理单位： （公章） 总监理工程师：　　年　　月　　日
	勘察单位： （公章） 项目负责人：　　年　　月　　日
	设计单位： （公章） 设计负责人：　　年　　月　　日
	建设单位： （公章） 项目负责人：　　年　　月　　日

注：1、属政府投资项目的需取得上级主管部门认可文件；2、甩项部位后续施工须办理相关法定手续。

JZ-C-C800-0601-□□□□□

装配式混凝土预制构件进场交付质量证明文件移交清单

工程名称：

序号	资料名称	份数	备注
1	预制构件首件验收记录表		
2	装配式混凝土预制构件出厂质量证明书（合格证）		
3	混凝土强度检验报告		
4	钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告		
5	隐蔽工程验收记录		
6	预制构件结构性能检验报告		
7	合同要求的其他质量证明文件		
8	其他重要检验报告		

移交单位：　　接收单位：

移交人：　　接收人：

联系方式：　　联系方式：

移交日期：　　接收日期：

JZ-C-C800-0602-□□□□□

预制构件首件验收记录表

_____工程_____（楼号）混凝土预制构件首件生产已完成，生产方案、质保资料、首件生产工艺总结等已完备，自评合格，请予验收。（符合要求请打√）

附件：

企业生产经营相关资料	□
砂、石、水泥、钢筋原材料及配件进厂及复验资料	□
生产方案、技术质量交底及相关管理资料	□
生产过程质量控制资料	□
首件生产工艺总结	□
其他	□

生产部门意见：

生产部门经理（章）：

年　月　日

质检部门意见：

质检部门经理（章）：

年　月　日

总工程师意见：

总工程师（章）：

年　月　日

单位意见：（打√）

□ 不同意通过验收
□ 同意通过验收，可按方案生产

技术负责人（单位章）：

年　月　日

JZ-C-C800-0603-□□□□□

装配式建筑评价汇总表（一）

（设计阶段预评价）

基本情况	项目名称					
	项目地址			属地管理部门		
	立项编号		总建筑面积（㎡）			
	建设单位		联系人		联系方式	
	设计单位		联系人		联系方式	
	投资类型：□政府（国有）投资项目　　□社会投资项目　□其他					

实施情况	单体建筑名称	地上建筑面积（㎡）	建筑类型	结构体系	装配率	预评价结论	备注

设计单位意见：   设计负责人： （单位盖章） 年　　月　　日
建设单位承诺： 1、本项目严格按照建设用地规划条件（选址意见书）、土地出让合同（划拨决定书）及有关政策的要求实施装配式建造。装配率计算和设计阶段预评价符合国家《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017），或者浙江省《装配式建筑评价标准》（DB33/T 1165-2019）相关要求，提供的资料和数据真实有效。 2、如有违反承诺的情况，自愿承担相应责任及由此造成的一切损失，并接受相应的处罚。   项目负责人： （单位盖章） 年　　月　　日

备注：
1、同时提交装配式建筑技术方案，各单体建筑的装配率计算书、《装配式建筑评分表》及相关证明材料。
2、“建筑类型”栏选择“公共建筑”、“居住建筑”、“其他”其中一项填写。
3、“结构体系”栏选择“装配式混凝土结构”、“钢结构”、“钢与混凝土混合结构”、“木结构”其中一项填写。
4、“评价结论”栏选择“符合”、“不符合”其中一项填写。

JZ-C-C800-0604-□□□□□

装配式建筑评价汇总表（二）

（竣工阶段评价）

<table>
<tr><td rowspan="9">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="2"></td><td>属地管理部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td></td><td>总建筑面积（㎡）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">投资类型：□政府（国有）投资项目　　□社会投资项目　□其他</td></tr>
<tr><td rowspan="13">实施情况</td><td>单体建筑名称</td><td>地上建筑面积（㎡）</td><td>建筑类型</td><td>结构体系</td><td>装配率</td><td>评价结论</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

建设单位承诺：

1、本项目严格按照建设用地规划条件（选址意见书）、土地出让合同（划拨决定书）及有关政策的要求实施装配式建造。装配率计算和竣工阶段评价符合国家《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017），或者浙江省《装配式建筑评价标准》（DB33/T 1165-2019）相关要求，提供的资料和数据真实有效。

2、如有违反承诺的情况，自愿承担相应责任及由此造成的一切损失，并接受相应的处罚。

项目负责人：
（单位盖章）

年　　月　　日

设计单位意见：

设计负责人：
（单位盖章）

年　　月　　日

施工单位意见：

项目经理：
（单位盖章）

年　　月　　日

监理单位意见：

项目总监：
（单位盖章）

年　　月　　日

备注：

1、同时提交各单体建筑的装配率计算书、《装配式建筑评分表》及相关证明材料。
2、“建筑类型”栏选择“公共建筑”、“居住建筑”、“其他”其中一项填写。
3、“结构体系”栏选择“装配式混凝土结构”、“钢结构”、“钢与混凝土混合结构”、“木结构”其中一项填写。
4、“评价结论”栏选择“符合”、“不符合”其中一项填写

JZ-C-C800-0605-□□□□□

浙江省装配式建筑评价认定专家审查意见表

_____市_____县（市、区）

<table>
<tr><td rowspan="11">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>立项编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>装配式建筑实施要求</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td></td><td>总建筑面积（㎡）</td><td></td><td>竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系手机</td><td></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系手机</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系手机</td><td></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td></td><td>联系人</td><td></td><td>联系手机</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目类型：□公共建筑　□居住建筑　□其他</td></tr>
<tr><td colspan="6">投资类型：□政府（国有）投资项目　□社会投资项目　□其他</td></tr>
<tr><td colspan="6">承包类型：□工程总承包　□施工总承包</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单体装配式建筑审查意见</td><td>单体建筑名称</td><td>结构体系</td><td>地上建筑面积（㎡）</td><td>主体结构评分</td><td>围护墙和内隔墙评分</td><td>装修和设备管线评分</td><td>实际装配率%</td><td>是否为装配式建筑</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

审查专家组成员名单				
姓名	**所在单位**	**职务/职称**	**从事专业**	**备注**
				组长

其他说明：

1.对项目是否按照设计阶段评价和书面承诺要求组织实施；

2.项目装配式建造主要特点和技术（包括标准化设计、BIM 技术的应用情况等）；

3.对确定为装配式建筑且符合装配式建筑等级划分的进行认定。

审查专家组成员签字：

年　　月　　日

备注：

1.“结构体系”分“装配式混凝土结构”、“钢结构”、“钢与混凝土混合结构”、“木结构”。

保温装饰夹心板外墙外保温工程检验批质量验收记录

单位（子单位）工程名称			分部工程名称		分项工程名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据			


验收项目			设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
主控项目	1	材料、构件的品种、规格	第 7.2.1 条			
	2	保温装饰夹心板中保温材料性能	第 7.2.2 条			
	3	保温装饰夹心板、保温材料、粘结砂浆、锚固件抽样复检	第 7.2.3 条			
	4	基层处理	第 7.2.4 条			
	5	保温材料厚度、保温装饰夹心板底板与基层间的粘结强度、粘结砂浆位置、粘结面积、锚固件的数量、位置、锚栓锚固深度和拉拔力	第 7.2.5 条			
	6	板缝填缝	第 7.2.6 条			
	7	系统防水密封	第 7.2.7 条			
	8	门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面的节能保温措施	第 7.2.8 条			
	9	热桥部位处理	第 7.2.9 条			
一般项目	1	材料和构件的外观和包装	第 7.3.1 条			
	2	施工产生的墙体缺陷处理	第 7.3.2 条			
	3	保温装饰夹心板的铺贴	第 7.3.3 条			
	4	墙面的造型、立面分格、颜色和图案外观	第 7.3.4 条			

施工单位检查结果	专业工长： 项目专业质量检查员： 年　月　日
监理（建设）单位验收结论	专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年　月　日

第四章：竣工图（D）

说 明

1、所有竣工图均应加盖竣工图章（如下图所示），并应符合下列规定:

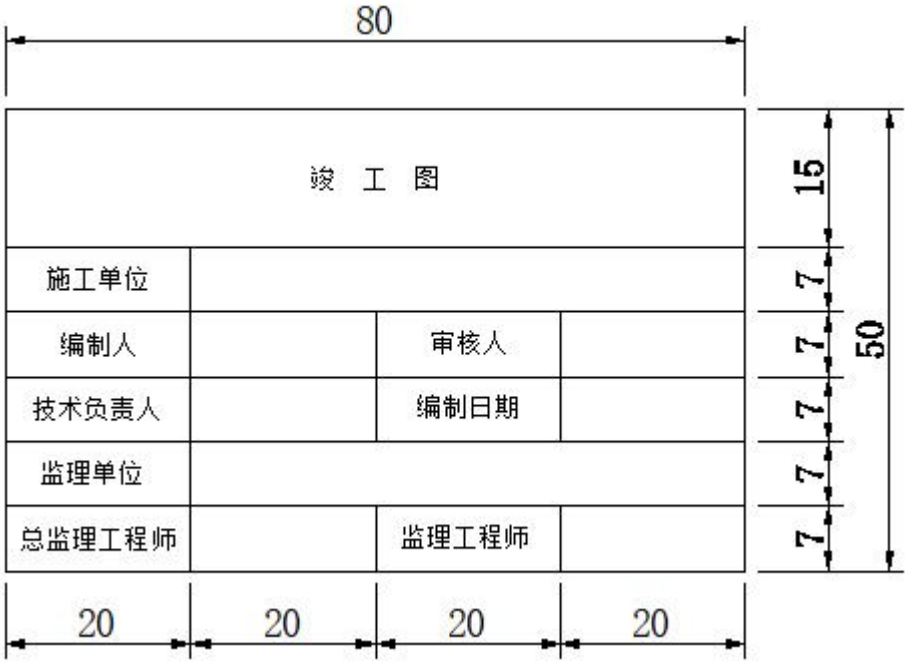

竣工图章示例

1）竣工图章的基本内容应包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监理工程师、监理工程师。

2）竣工图章尺寸应为:50㎜×80㎜。

3）竣工图章应使用不易褪色的印泥，应盖在图标栏上方空白处。

2、竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定。

注：此项由编制单位提供。

竣工图（D）文件编码的编制规则应符合下表的规定：

二级类目	三级类目		文件编码
D1 主体工程	01	建筑	JZ-D-D100-0100-□□□□□
	02	结构	JZ-D-D100-0200-□□□□□
	03	给排水	JZ-D-D100-0300-□□□□□
	04	电气	JZ-D-D100-0400-□□□□□
	05	暖通	JZ-D-D100-0500-□□□□□
	06	总图	JZ-D-D100-0600-□□□□□
	07	勘察	JZ-D-D100-0700-□□□□□
	08	其他	JZ-D-D100-0800-□□□□□
D2 专项工程-幕墙及外立面改造	01	幕墙	JZ-D-D200-0100-□□□□□
	02	建筑	JZ-D-D200-0200-□□□□□
	03	其他	JZ-D-D200-0300-□□□□□
D3 专项工程-室内装修工程	01	装饰	JZ-D-D300-0100-□□□□□
	02	建筑	JZ-D-D300-0200-□□□□□
	03	结构	JZ-D-D300-0300-□□□□□
	04	给排水	JZ-D-D300-0400-□□□□□
	05	电气	JZ-D-D300-0500-□□□□□
	06	暖通	JZ-D-D300-0600-□□□□□
	07	其他	JZ-D-D300-0700-□□□□□
D4 专项工程-附属钢结构工程	01	建筑	JZ-D-D400-0100-□□□□□
	02	结构	JZ-D-D400-0200-□□□□□
	03	给排水	JZ-D-D400-0300-□□□□□
	04	电气	JZ-D-D400-0400-□□□□□
	05	暖通	JZ-D-D400-0500-□□□□□
	06	其他	JZ-D-D400-0600-□□□□□
D5 专项工程-智能化工程	01	智能化	JZ-D-D500-0100-□□□□□
	02	给排水	JZ-D-D500-0200-□□□□□
	03	电气	JZ-D-D500-0300-□□□□□
	04	暖通	JZ-D-D500-0400-□□□□□
	05	其他	JZ-D-D500-0500-□□□□□

续上表

二级类目	三级类目		文件编码
D6 专项工程-室外配套工程	01	建筑	JZ-D-D600-0100-□□□□□
	02	结构	JZ-D-D600-0200-□□□□□
	03	给排水	JZ-D-D600-0300-□□□□□
	04	电气	JZ-D-D600-0400-□□□□□
	05	暖通	JZ-D-D600-0500-□□□□□
	06	燃气	JZ-D-D600-0600-□□□□□
	07	总图	JZ-D-D600-0700-□□□□□
	08	道路	JZ-D-D600-0800-□□□□□
	09	园林	JZ-D-D600-0900-□□□□□
	10	绿化	JZ-D-D600-1000-□□□□□
	11	综合管线	JZ-D-D600-1100-□□□□□
	12	其他	JZ-D-D600-1200-□□□□□
D7 专项工程-改造工程	01	建筑	JZ-D-D700-0100-□□□□□
	02	结构	JZ-D-D700-0200-□□□□□
	03	给排水	JZ-D-D700-0300-□□□□□
	04	电气	JZ-D-D700-0400-□□□□□
	05	暖通	JZ-D-D700-0500-□□□□□
	06	其他	JZ-D-D700-0600-□□□□□
D8 专项工程-建筑物亮化工程	01	照明	JZ-D-D800-0100-□□□□□
	02	其他	JZ-D-D800-0200-□□□□□
D9 专项工程-基坑支护与地基处理	01	岩土	JZ-D-D900-0100-□□□□□
	02	勘察	JZ-D-D900-0200-□□□□□
	03	其他	JZ-D-D900-0300-□□□□□
D10 人防工程	01	人防	JZ-D-D1000-0100-□□□□□
D11 其他工程	01	其他工程	JZ-D-D1100-0100-□□□□□

第五章：工程竣工验收文件（E）

说　明

编制依据：

1. 《中华人民共和国建筑法》
2. 《中华人民共和国城乡规划法》
3. 《中华人民共和国消防法》
4. 《中华人民共和国人民防空法》
5. 《建设工程质量管理条例》
6. 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》
7. 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》
8. 《城市房地产开发经营管理条例》
9. 《城市地下管线工程档案管理办法》
10. 《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》
11. 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》
12. 《浙江省国土空间规划条例》
13. 《浙江省城市建设档案管理办法》
14. 《浙江省优化管理服务促进防雷安全工作的指导意见》
15. 《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》
16. 《房屋建筑工程电子文件归集标准》 DBJ33/T 1335-2024

竣工验收与备案文件：

JZ-E-E100-0100-□□□□□

勘察单位工程质量检查报告

<table>
<tr><td>单位工程名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>勘察单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>勘察单位地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>勘察单位联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">质量验收意见：
(填写要求)
1、工程概况；
2、通过现场全面检查确认工程施工质量是否达到勘察成果文件的要求，是否认可施工单位的自评意见；
3、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文的情况；
4、本工程是否按强制性条文进行勘察工作；
5、本工程提供的工程成果是否符合合同要求，且真实、准确；
6、勘察单位是否按要求参加工程地基基础检验，是否参加与地基有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案；
7、本工程地基验槽情况是否与本工程地质勘察报告书内容相符；
8、对勘察文件的检查情况及结果；
9、勘察质量检查总体评价。

注：填写内容定稿后再重新按照逻辑条理排序。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目勘察负责人：(签名)

年 月 日</td><td rowspan="2">勘察企业盖章</td></tr>
<tr><td colspan="3">企业技术负责人：(签名)

年 月 日</td></tr>
</table>

JZ-E-E100-0200-□□□□□

设计单位工程质量检查报告

<table>
<tr><td>单位工程名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>设计单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>设计单位地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>设计单位联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计合理使用年限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计允许最终沉降量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">质量验收意见：
(填写要求)
1、工程概况；
2、通过现场全面检查，确认工程质量是否满足设计文件要求，是否认可施工单位的自评意见；
3、本工程依法进行设计、执行有关部门的批文及根据勘察成果文件进行设计的情况；
4、本工程是否按强制性标准和强制性条文进行工程设计；
5、在施工过程中，设计单位签发的设计文件(包括设计变更通知单和技术核定单等)是否符合国家规范、强制性标准要求，实物量与设计文件是否相符；
6、施工过程中，是否发现结构性的质量缺陷(如沉降超标、倾斜、裂缝等)，并提出设计处理方案，施工单位是否按设计处理方案处理；
7、本工程是否已完成工程设计文件要求的各项内容。
8、设计质量检查总体评价。

注：填写内容定稿后再重新按照逻辑条理排序。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设计负责人：(签名)

年　月　日</td><td rowspan="2">设计企业盖章</td></tr>
<tr><td colspan="3">企业技术负责人：(签名)

年　月　日</td></tr>
</table>

JZ-E-E100-0300-□□□□□

施工单位工程竣工报告

<table>
<tr><td>单位工程名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>工程面积或建设规模</td><td></td><td>结构类型</td><td></td><td>层数</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工单位地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工单位联系人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">质量验收意见：
(填写内容)
1、施工单位质量责任行为履行情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订合同与资质是否相符；是否建立工程质量保证体系，是否建立各级质量责任制及质量控制程序。
2、本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容。
3、在施工过程中，执行强制性标准和强制性条文的情况。
4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否确已改正，并得到监理单位认可。
5、工程完工后，企业自查，是否确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。
6、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况。
7、工程质量保证资料是否齐全。
8、其他需说明的情况。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目经理：(签名)

年 月 日</td><td colspan="2" rowspan="2">施工企业盖章</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工企业技术负责人：（签名）
（施工企业主管质量负责人）

年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">总监理工程师：(签名)

年 月 日</td><td colspan="2">监理企业盖章</td></tr>
</table>

JZ-E-E100-0400-□□□□□

监理单位工程质量评估报告

<table>
<tr><td>单位工程名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">质量验收意见：
(填写要求)
1、工程概况；
2、工程各参建单位情况；
3、监理单位的质量责任行为的履行情况，如：依法承揽工程情况，建立以总监为中心的质量保证体系，专业人员岗位责任制落实情况，对隐蔽工程、分项、分部工程或工序及时进行验收签证等情况；
4、监理单位执行工程监理规范的情况；
5、在施工过程中，执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件、承包合同的情况，如：是否严格执行工程报验制度，建筑材料进场检验制度，见证取样制度等；
6、是否监督施工单位对施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”，按要求、按时限落实整改，并组织复查、消号；
7、竣工资料审查情况；
8、工程质量事故及其处理情况；
9、对工程遗留质量缺陷的处理意见；
10、执行旁站、巡视、平行检验等监理工作的情况；
11、对工程质量的评估结论；
12、其他需要说明的情况。

注：填写内容定稿后再重新按照逻辑条理排序。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总监理工程师：(签名)

年　月　日</td><td rowspan="2">监理企业盖章</td></tr>
<tr><td colspan="3">企业技术负责人：(签名)

年　月　日</td></tr>
</table>

JZ-E-E100-0500-□□□□□

建设单位工程竣工验收报告(一)

<table>
<tr><td>单位工程名称/单体</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>建筑面积或
工程规模</td><td></td><td>结构类型</td><td></td><td>层数</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>勘察单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>设计单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>监理单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2"></td><td>开工时间</td><td colspan="2">年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>工程造价</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">各方主体质量验收的结论</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td><td>勘察单位</td><td></td><td>设计单位</td><td></td><td>监理单位</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工验收时间</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
(填写要求)
需反映工程全貌，包括工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况。</td></tr>
<tr><td colspan="6">竣工验收的内容：
(填写要求)
需反映工程建设参与各方合同履行情况和执行法律、法规、强制性标准条文情况；验收小组人员审阅参与各方的工程档案情况；实地查验工程质量情况和工程使用功能试验情况。</td></tr>
<tr><td colspan="6">竣工验收标准：
(填写要求)
需反映竣工验收使用的标准，包括国家及地方法律、法规要求；国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求。</td></tr>
</table>

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
(填写要求)
需反映从工程立项——招标——报监——开工——竣工的过程，并注明整个过程是否符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
(填写要求)
需反映该工程是否符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；是否符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料是否齐全、有效；并确认工程质量等级。对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价。

工程竣工验收结论：
(填写要求)
需明确是否符合国家质量标准，能否同意使用；

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长				
	副组长				
	验收组组员				

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位法定代表人：(签名)

建设单位盖章

年　　月　　日

注：1.另附消防查验报告。2.建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。

JZ-E-E100-0600-□□□□□

工程竣工验收会议纪要

会议主题：****项目工程竣工验收

会议时间：　　会议地点：

会议主持：

参加单位及人员：详见签到表

<table>
<tr><td colspan="6">会议内容：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">参加验收单位</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>(公章)
项目负责人：
年　月　日</td><td>(公章)
总监理工程师：
年　月　日</td><td>(公章)
项目负责人：
年　月　日</td><td>(公章)
项目负责人：
年　月　日</td><td>(公章)
项目负责人：
年　月　日</td></tr>
</table>

1、由建设单位提供。

会 议 签 到 表

时　间		地 点					
会议名称（内容）	******工程竣工验收**						
参　加　人　员				参　加　人　员			
姓 名	单　位	职　务		姓 名	单　位	职　务	

注：工程验收签到表应加盖建设单位公章。

专家组竣工验收意见

由建设单位提供。

JZ-E-E100-0800-□□□□□

工程竣工验收证书

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>开工日期</td><td>年　月　日</td><td colspan="4" rowspan="3">对工程质量评价：</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td><td>竣工日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>合同造价（万元）</td><td></td><td>施工决算（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="4">工程概况：

验收范围及数量：</td><td colspan="2">竣工验收日期</td><td colspan="2">年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">参加竣工验收单位意见</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>签名：　（公章）</td><td>设计单位</td><td>签名：　（公章）</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>签名：　（公章）</td><td>施工单位</td><td>签名：　（公章）</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题及处理意见：</td><td>勘察单位</td><td>签名：　（公章）</td><td>邀请单位</td><td>签名：　（公章）</td></tr>
</table>

规划、消防、环保、人防、防雷、档案等部门出具的验收文件或意见

由城乡规划主管部门核发《浙江省建设工程规划用地核实确认书》。实施依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》。

由住房与城乡建设主管部门核发《建设工程消防验收意见书》或《建设工程消防验收备案凭证》。实施依据：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》。

目前环境保护主管部门不出具验收文件或意见。

由人民防空主管部门核发《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》。实施依据：《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》。

由住房与城乡建设主管部门委托第三方检测单位出具《雷电防护装置检测报告》。实施依据：《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》、《浙江省优化管理服务促进防雷安全工作的指导意见》。

由城市建设档案机构核发《浙江省建设工程档案验收意见书》。实施依据：《建设工程质量管理条例》、《浙江省城市建设档案管理办法》

JZ-E-E100-1000-□□□□□

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；

3．装修工程为_____年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；

5．供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

7．其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

住宅质量保证书、住宅使用说明书

由建设单位提供。实施依据：《城市房地产开发经营管理条例》。

JZ-E-E100-1200-□□□□□

建设工程竣工验收备案表

由住房与城乡建设主管部门核发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。实施依据：《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

竣工验收与备案其他相关文件

开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片

由建设单位提供。

工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）

由建设单位提供。

地下管线测量成果技术报告、成果表等文件

由建设单位提供。实施依据：《城市地下管线工程档案管理办法》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

专业管线图、综合管线图

由建设单位提供。实施依据：《城市地下管线工程档案管理办法》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

地下管线测量成果光盘

由建设单位提供。实施依据：《城市地下管线工程档案管理办法》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

建筑规划竣工测量光盘

由建设单位提供。实施依据：《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

规划竣工测量地形、竣工图

由建设单位提供。实施依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

（建筑）规划竣工测量报告

由建设单位提供。实施依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》。

其他工程文件