




Schéma de brassage - GP4 ECOCERT

Dernière édition par Louis MEDO le 14/09/2026.

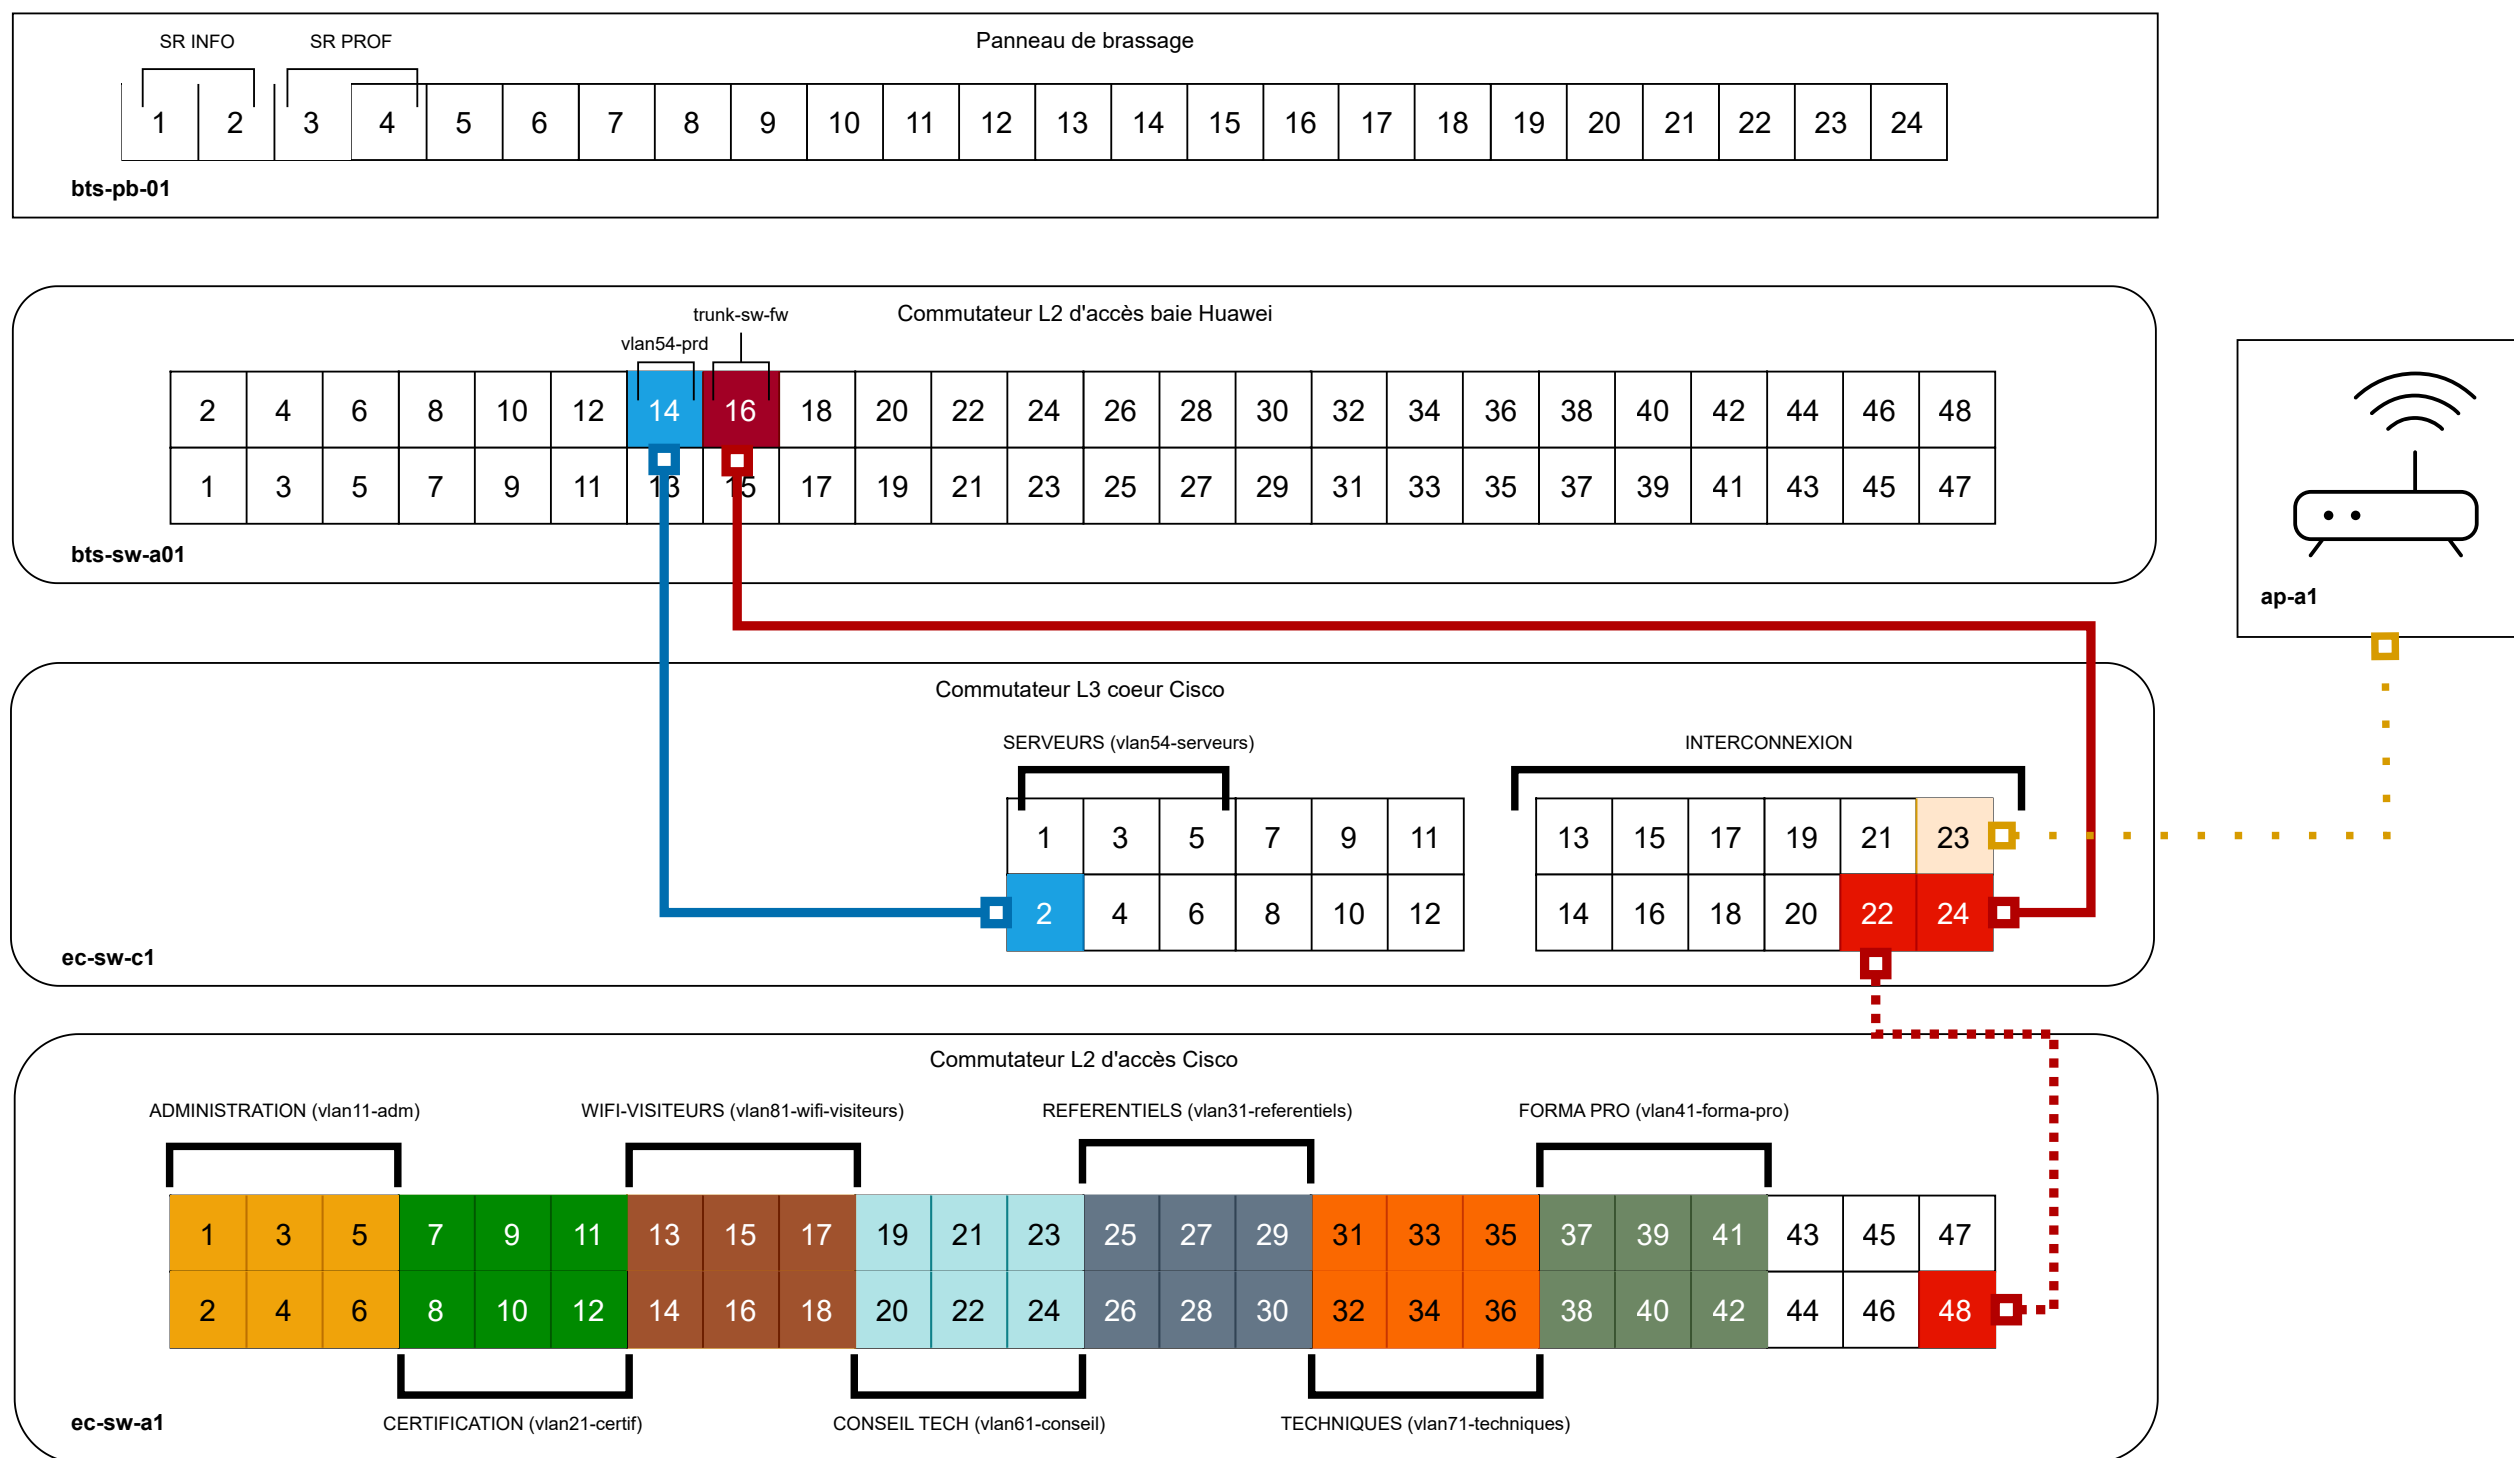

LÉGENDE

VLAN 41 FORMA PRO	VLAN 54 SERVEURS	VLAN 61 CONSEIL TECH	Liaison avec tag (trunk)
Liaison interconnexion (sw/fw)	VLAN 11 ADMINISTRATION	VLAN 31 REFERENTIELS	Liaison sans tag (access)
VLAN 81 WIFI-VISITEURS	VLAN 21 CERTIFICATION	VLAN 71 TECHNIQUES	Liaison trunk & native

ADRESSAGE

VLAN 11 ADMINISTRATION : 192.168.4.0/26 (de .1 à .62)	VLAN 31 REFERENTIELS : 192.168.4.160/27 (de .161 à .190)
VLAN 21 CERTIFICATION : 192.168.4.64/27 (de .65 à .94)	VLAN 31 REFERENTIELS : 192.168.4.160/27 (de .161 à .190)
VLAN 81 WIFI-VISITEURS : 192.168.4.96/27 (de .97 à .126)	VLAN 31 REFERENTIELS : 192.168.4.160/27 (de .161 à .190)
VLAN 61 EXP TECHNIQUE : 192.168.4.128/27 (de .129 à .158)	VLAN 31 REFERENTIELS : 192.168.4.160/27 (de .161 à .190)
VLAN 31 REFERENTIELS : 192.168.4.160/27 (de .161 à .190)	