




## План технического этапа

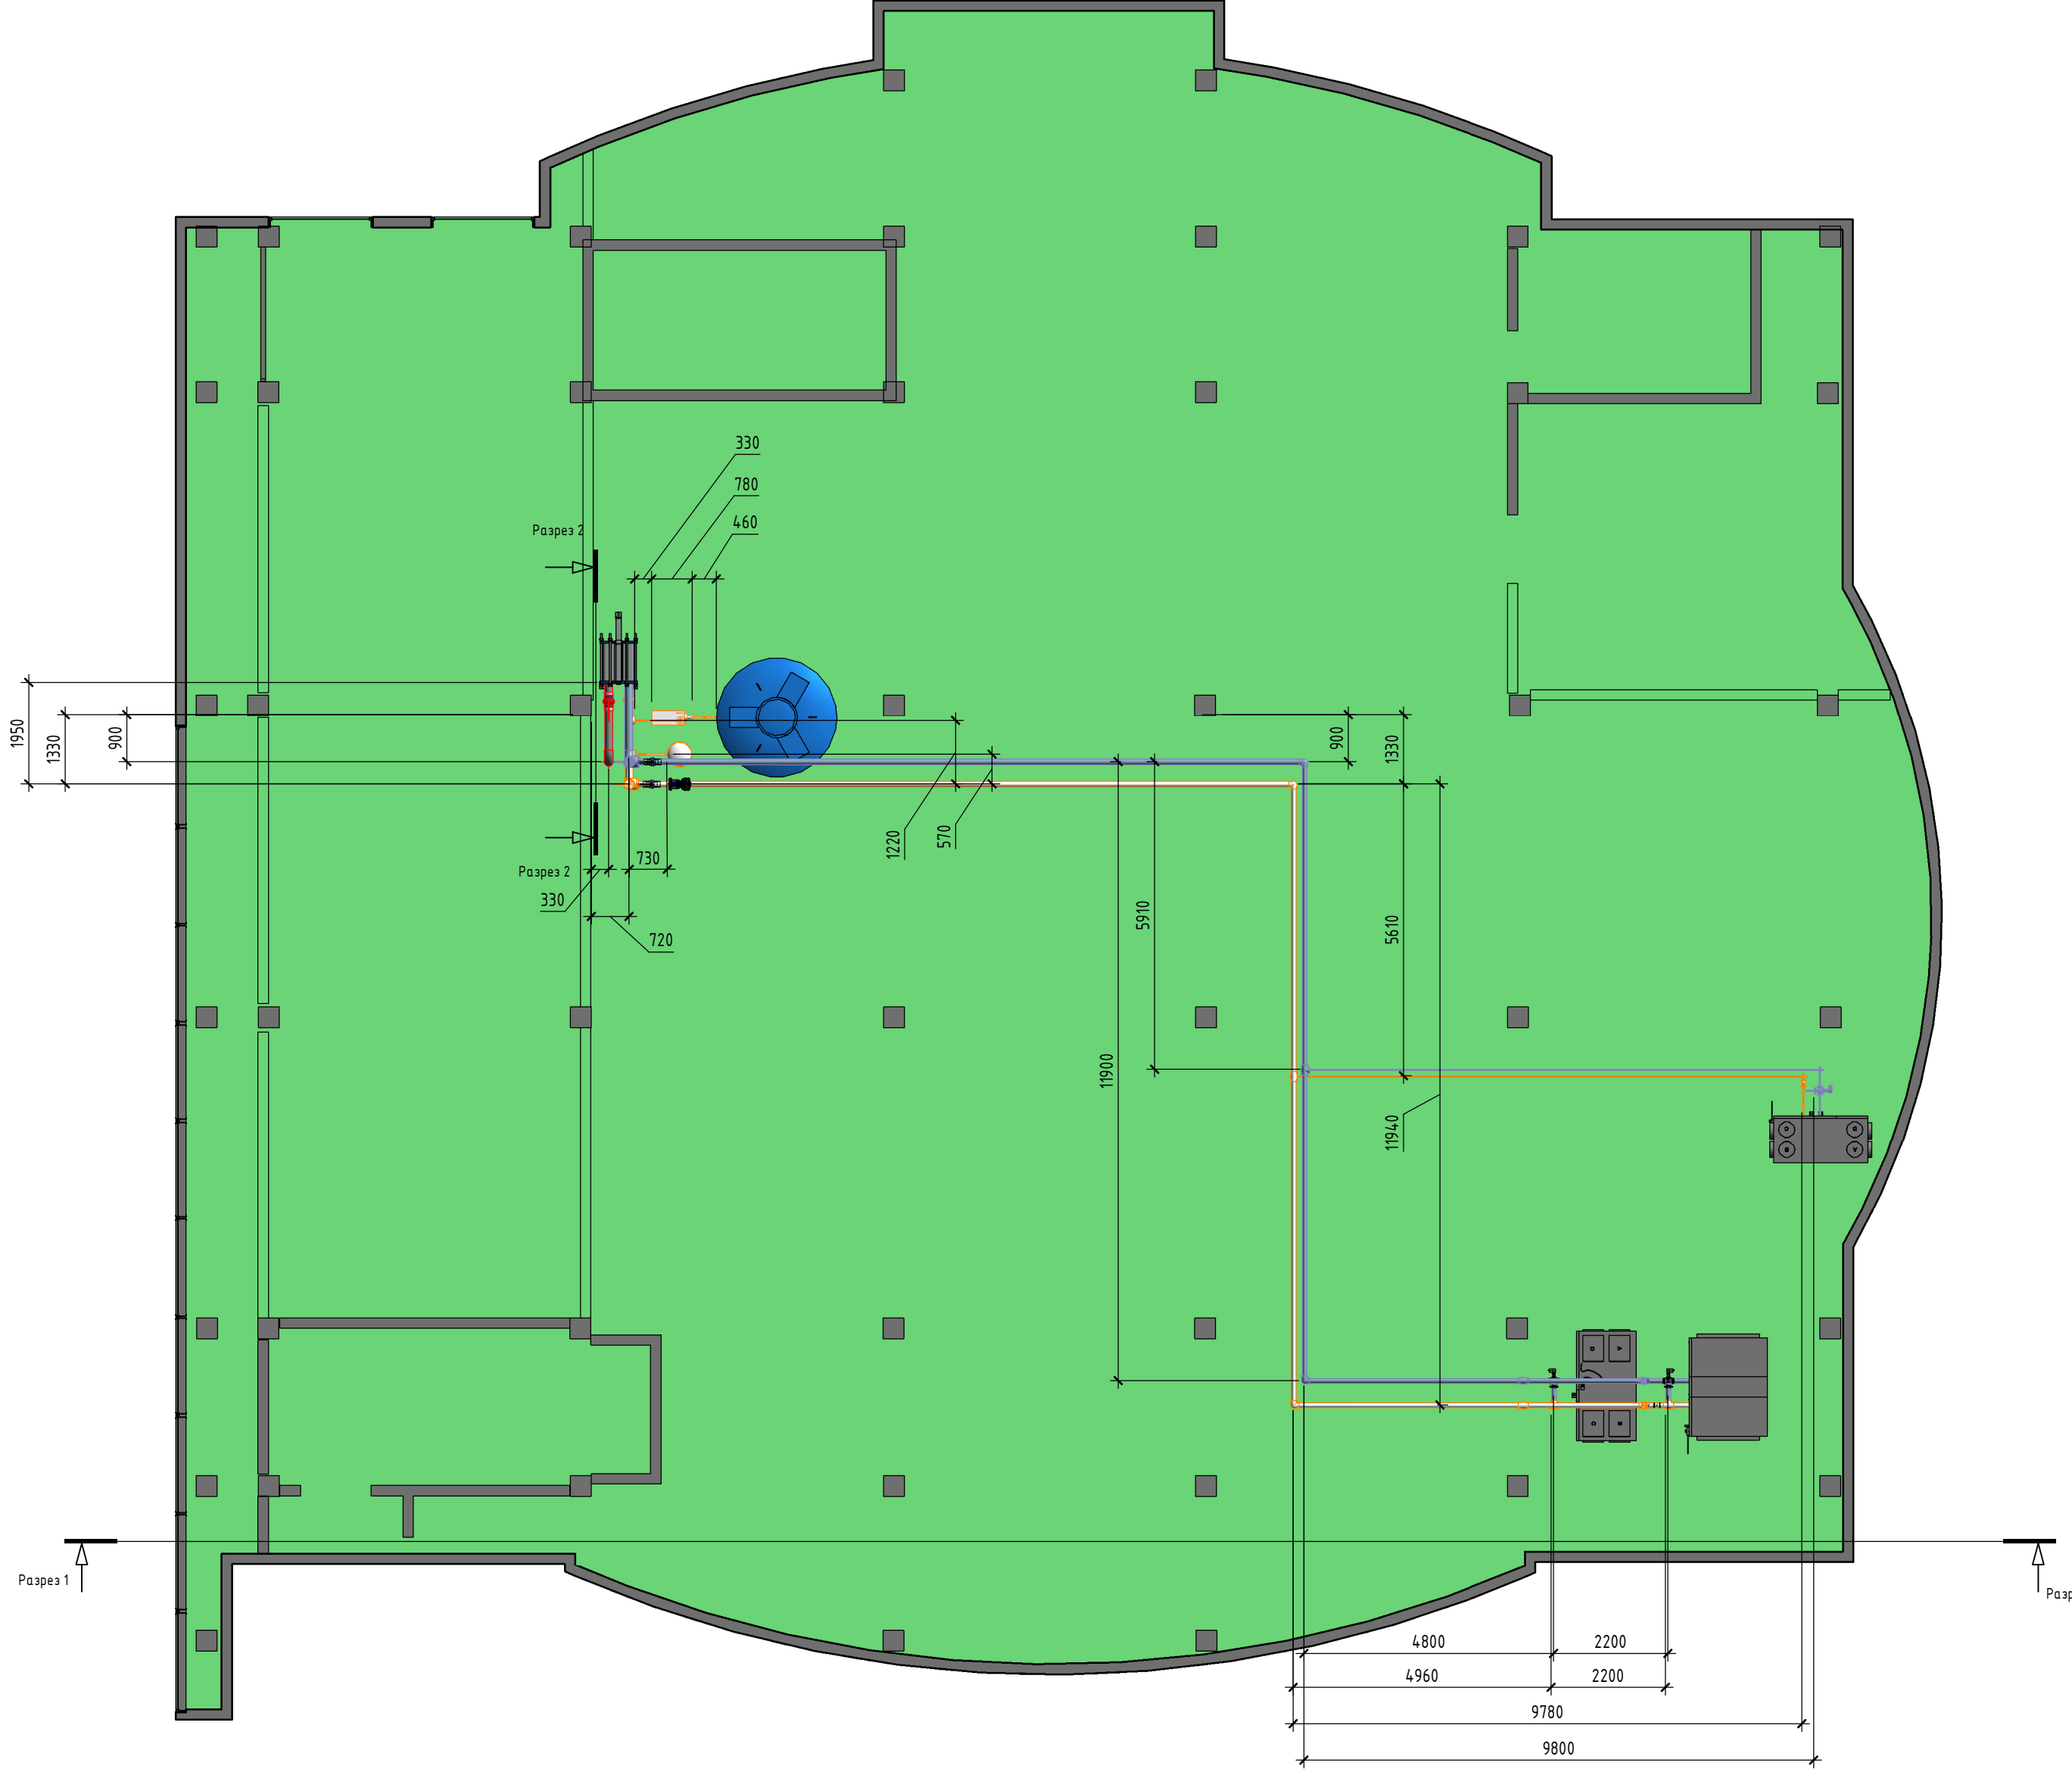


Разрез 2-2

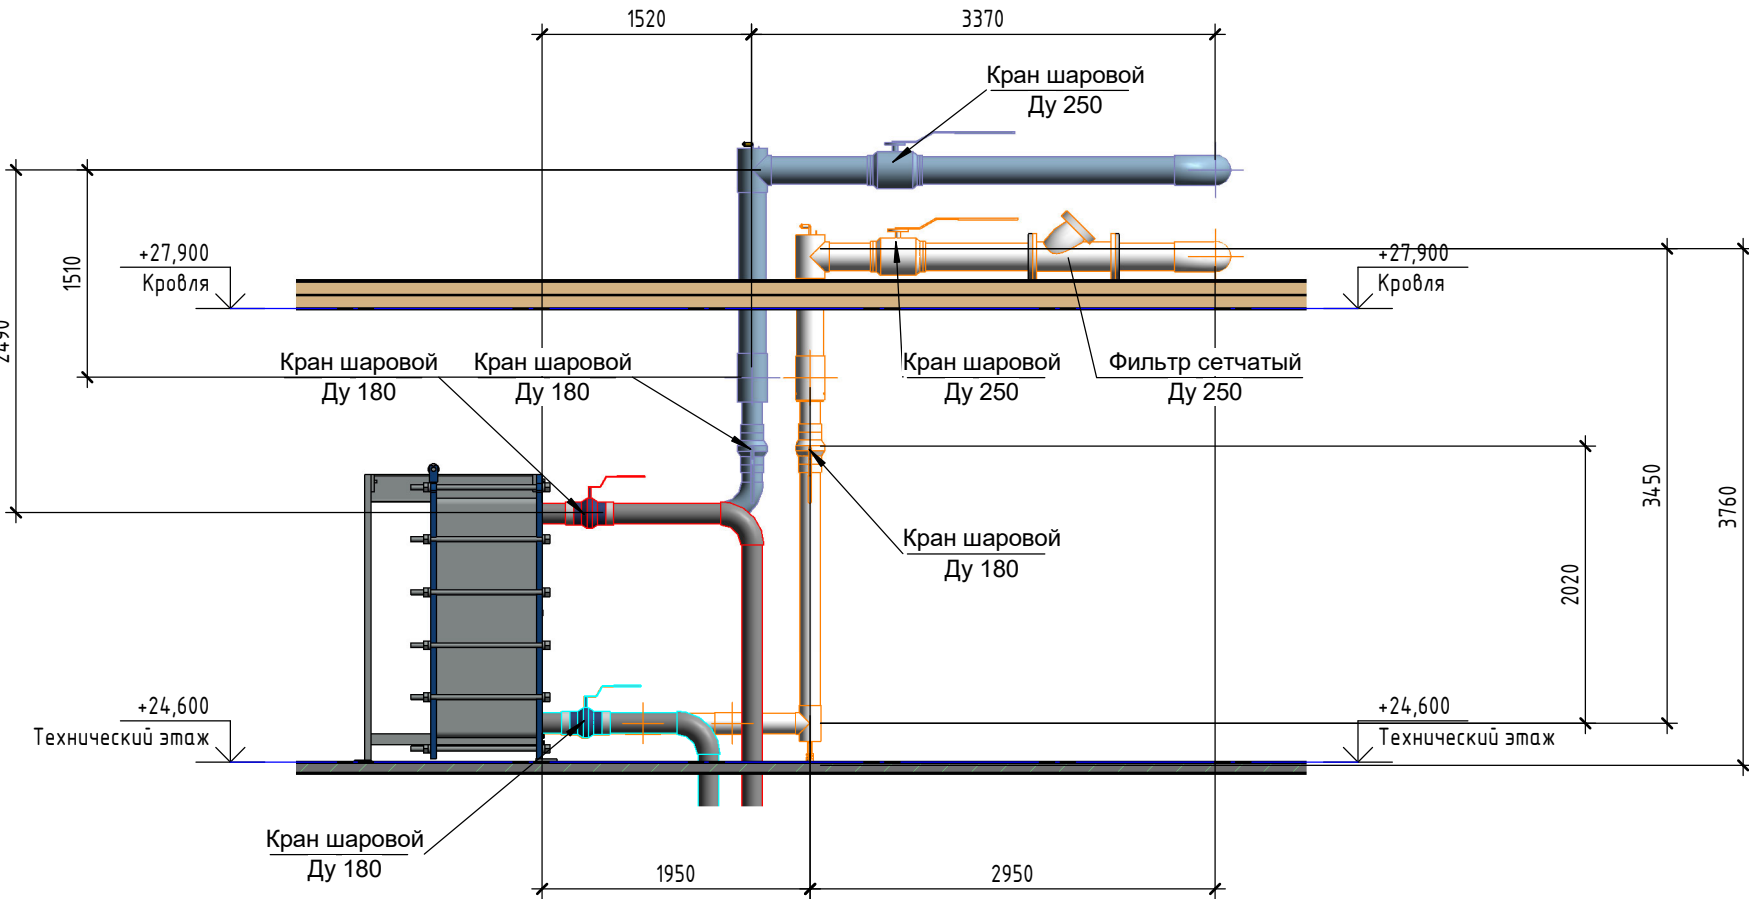


Разрез 3-3 (поз. АР не указаны)

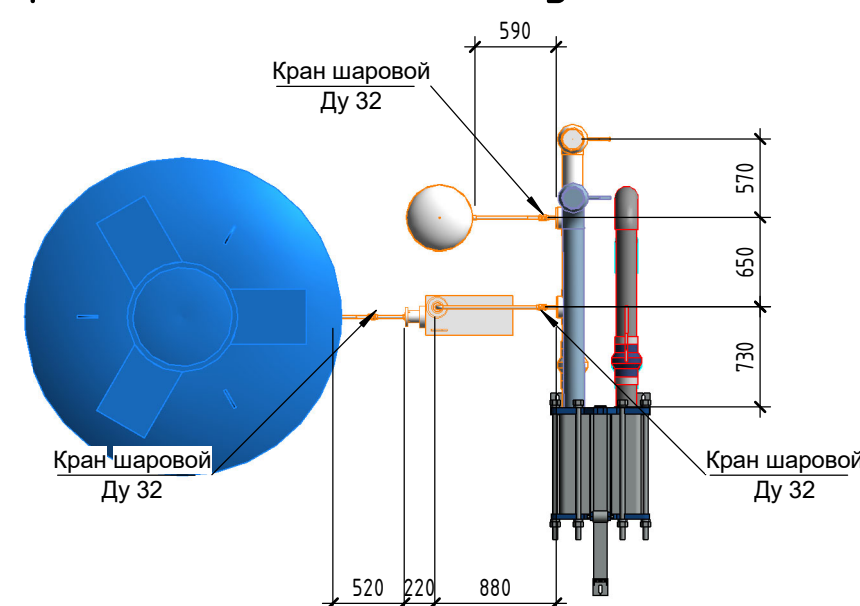

Аксонотрический вид (поз. AP не указаны)

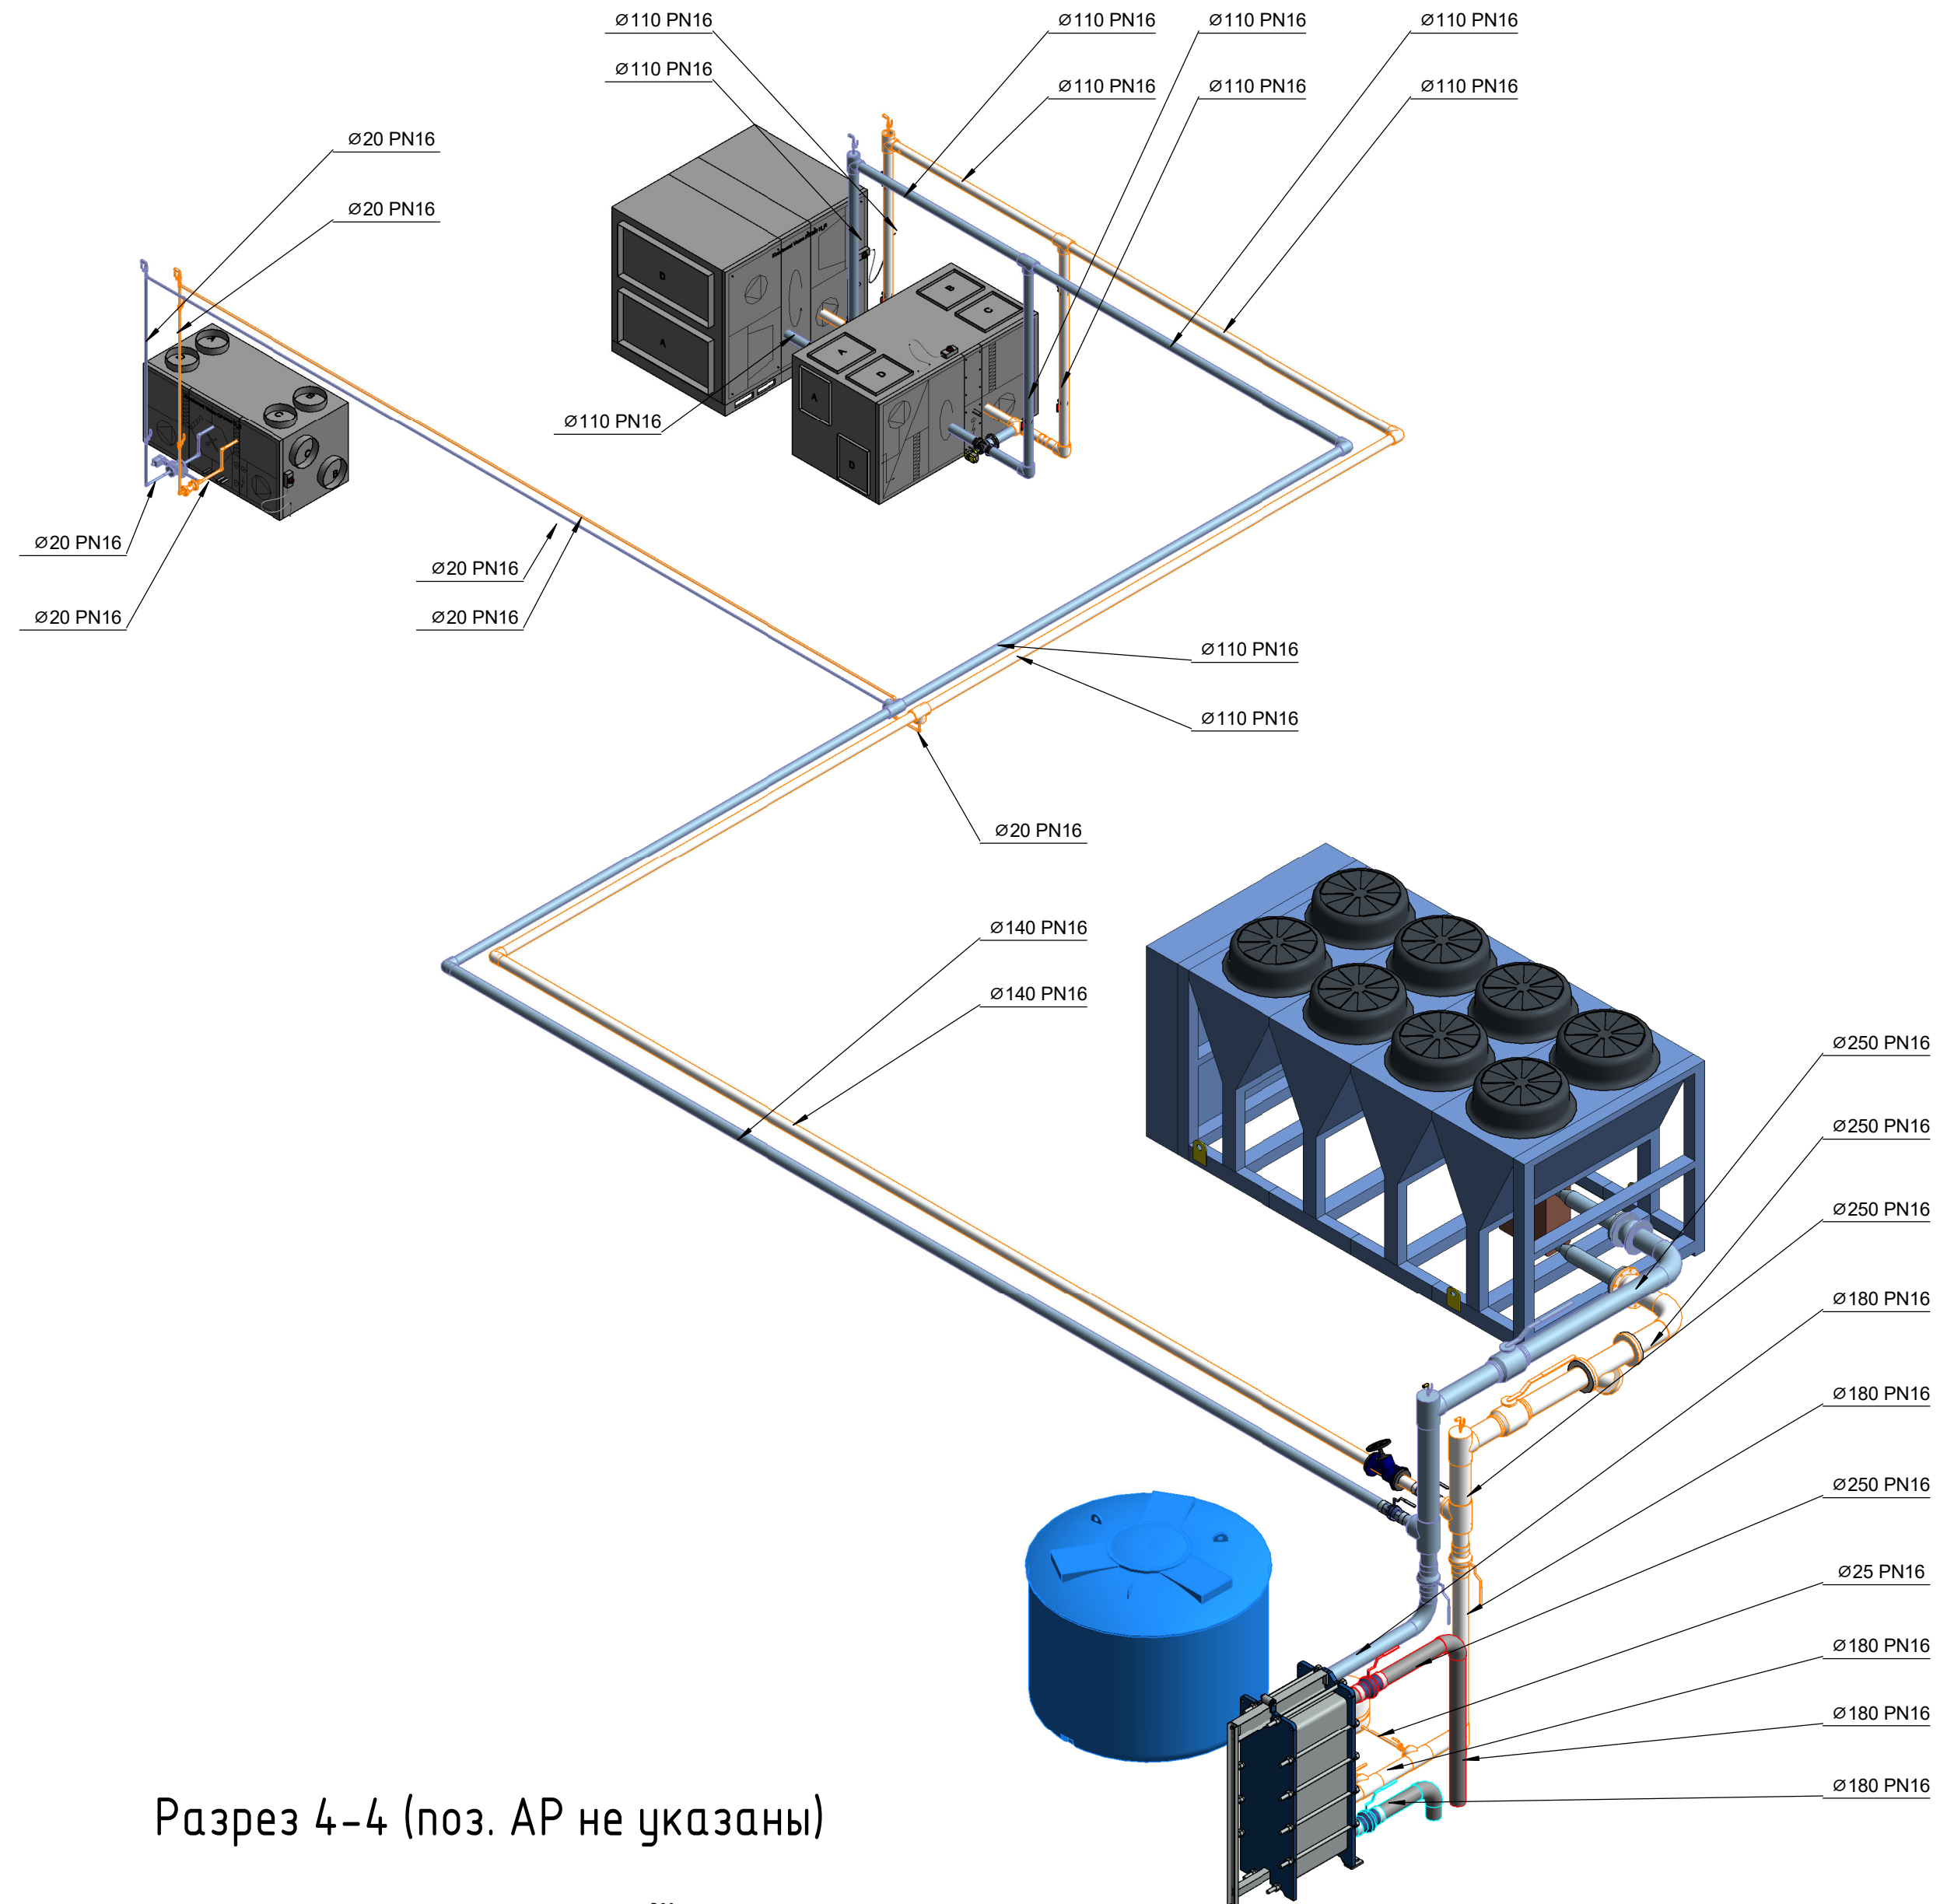

Разрез 4-4 (поз. АР не указаны)

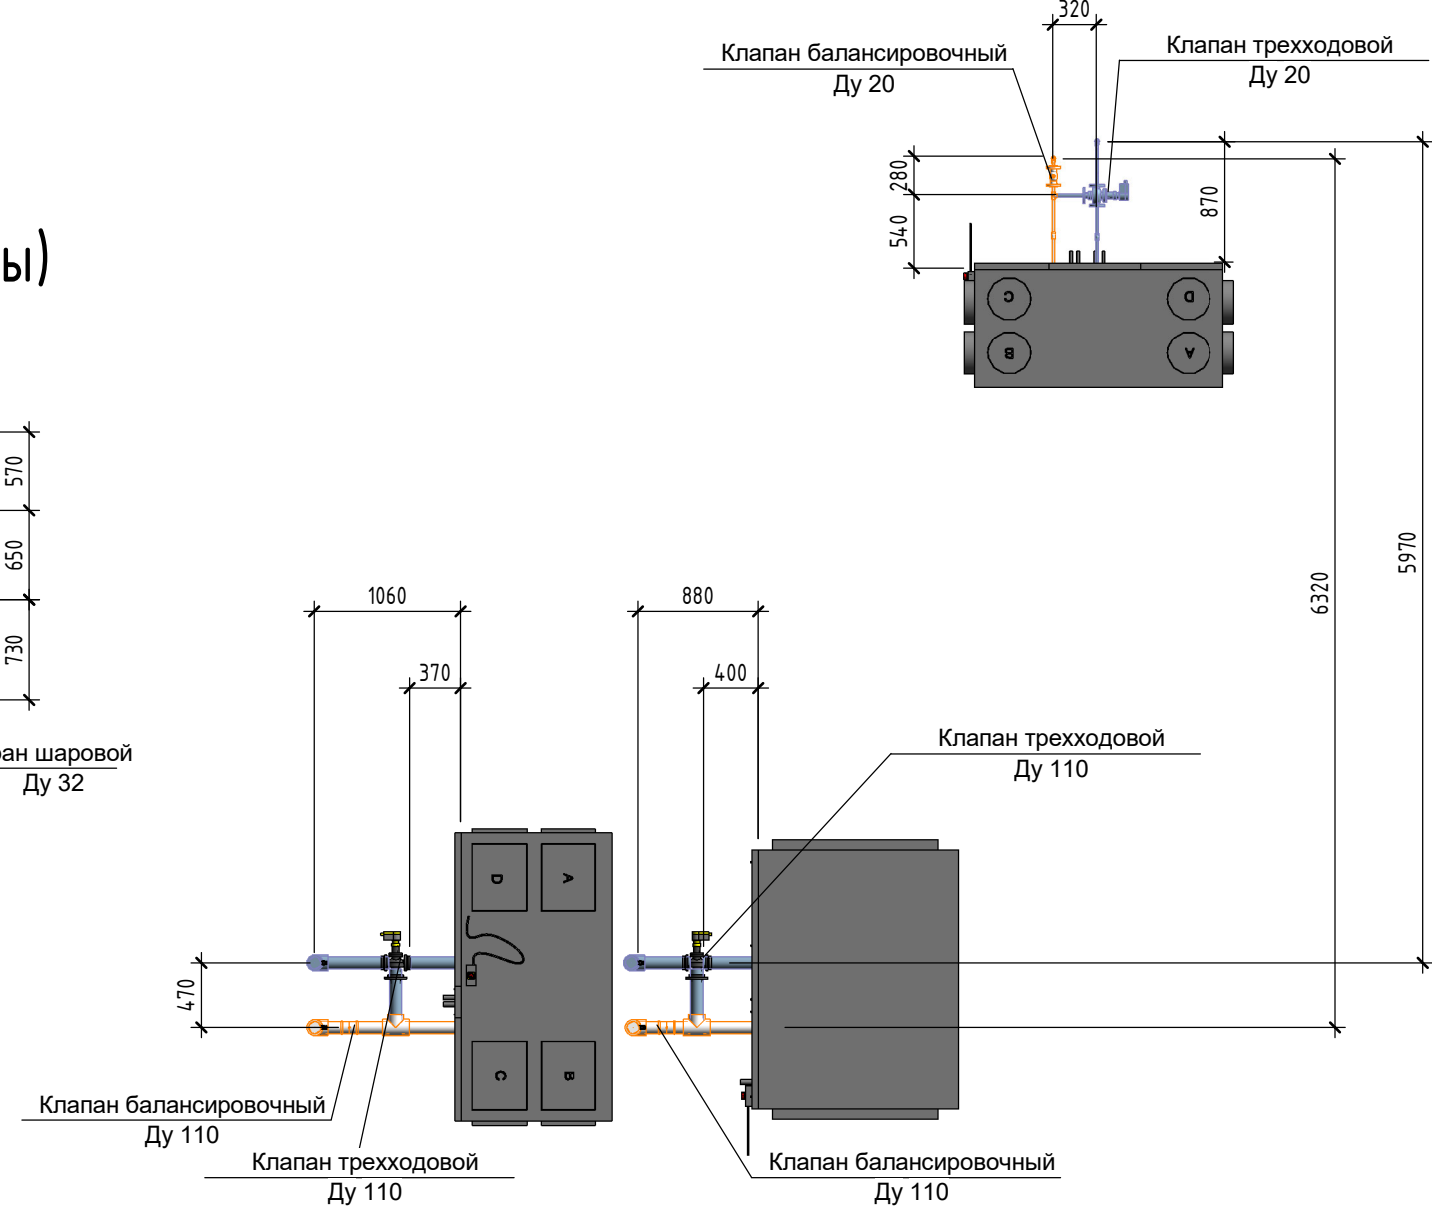

### Примечания

1. Система холодоснабжения состоит из chillера с гидромодулем, промежуточного теплообменного аппарата, 3 приточных систем, расширительного бака и врезанной емкости для регламентного обслуживания системы.
2. В транцах технического помещения трубопроводы изоляцией k-flex ST 15 мм, на кровле - опилками сожженом, экранирующим солнечное излучение.
3. Теплоноситель - раствор пропиленгликоля с концентрацией 40%
4. Все размеры округлены с шагом 10 мм.

						Номер проекта -					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Общие данные			Страница	Лист	Листов
									П	01	
						Название / логотип					

Формат A1A

[illegible]

						Номер проекта – 08		
						Наименование проекта		
Изм.	Жалуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Наименование здания.	Ставля	Лист
							П	02
						Общие данные	Название / логотип	

Формат A1A

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	