


Stromsteuerungsnlinienfeld

I_B

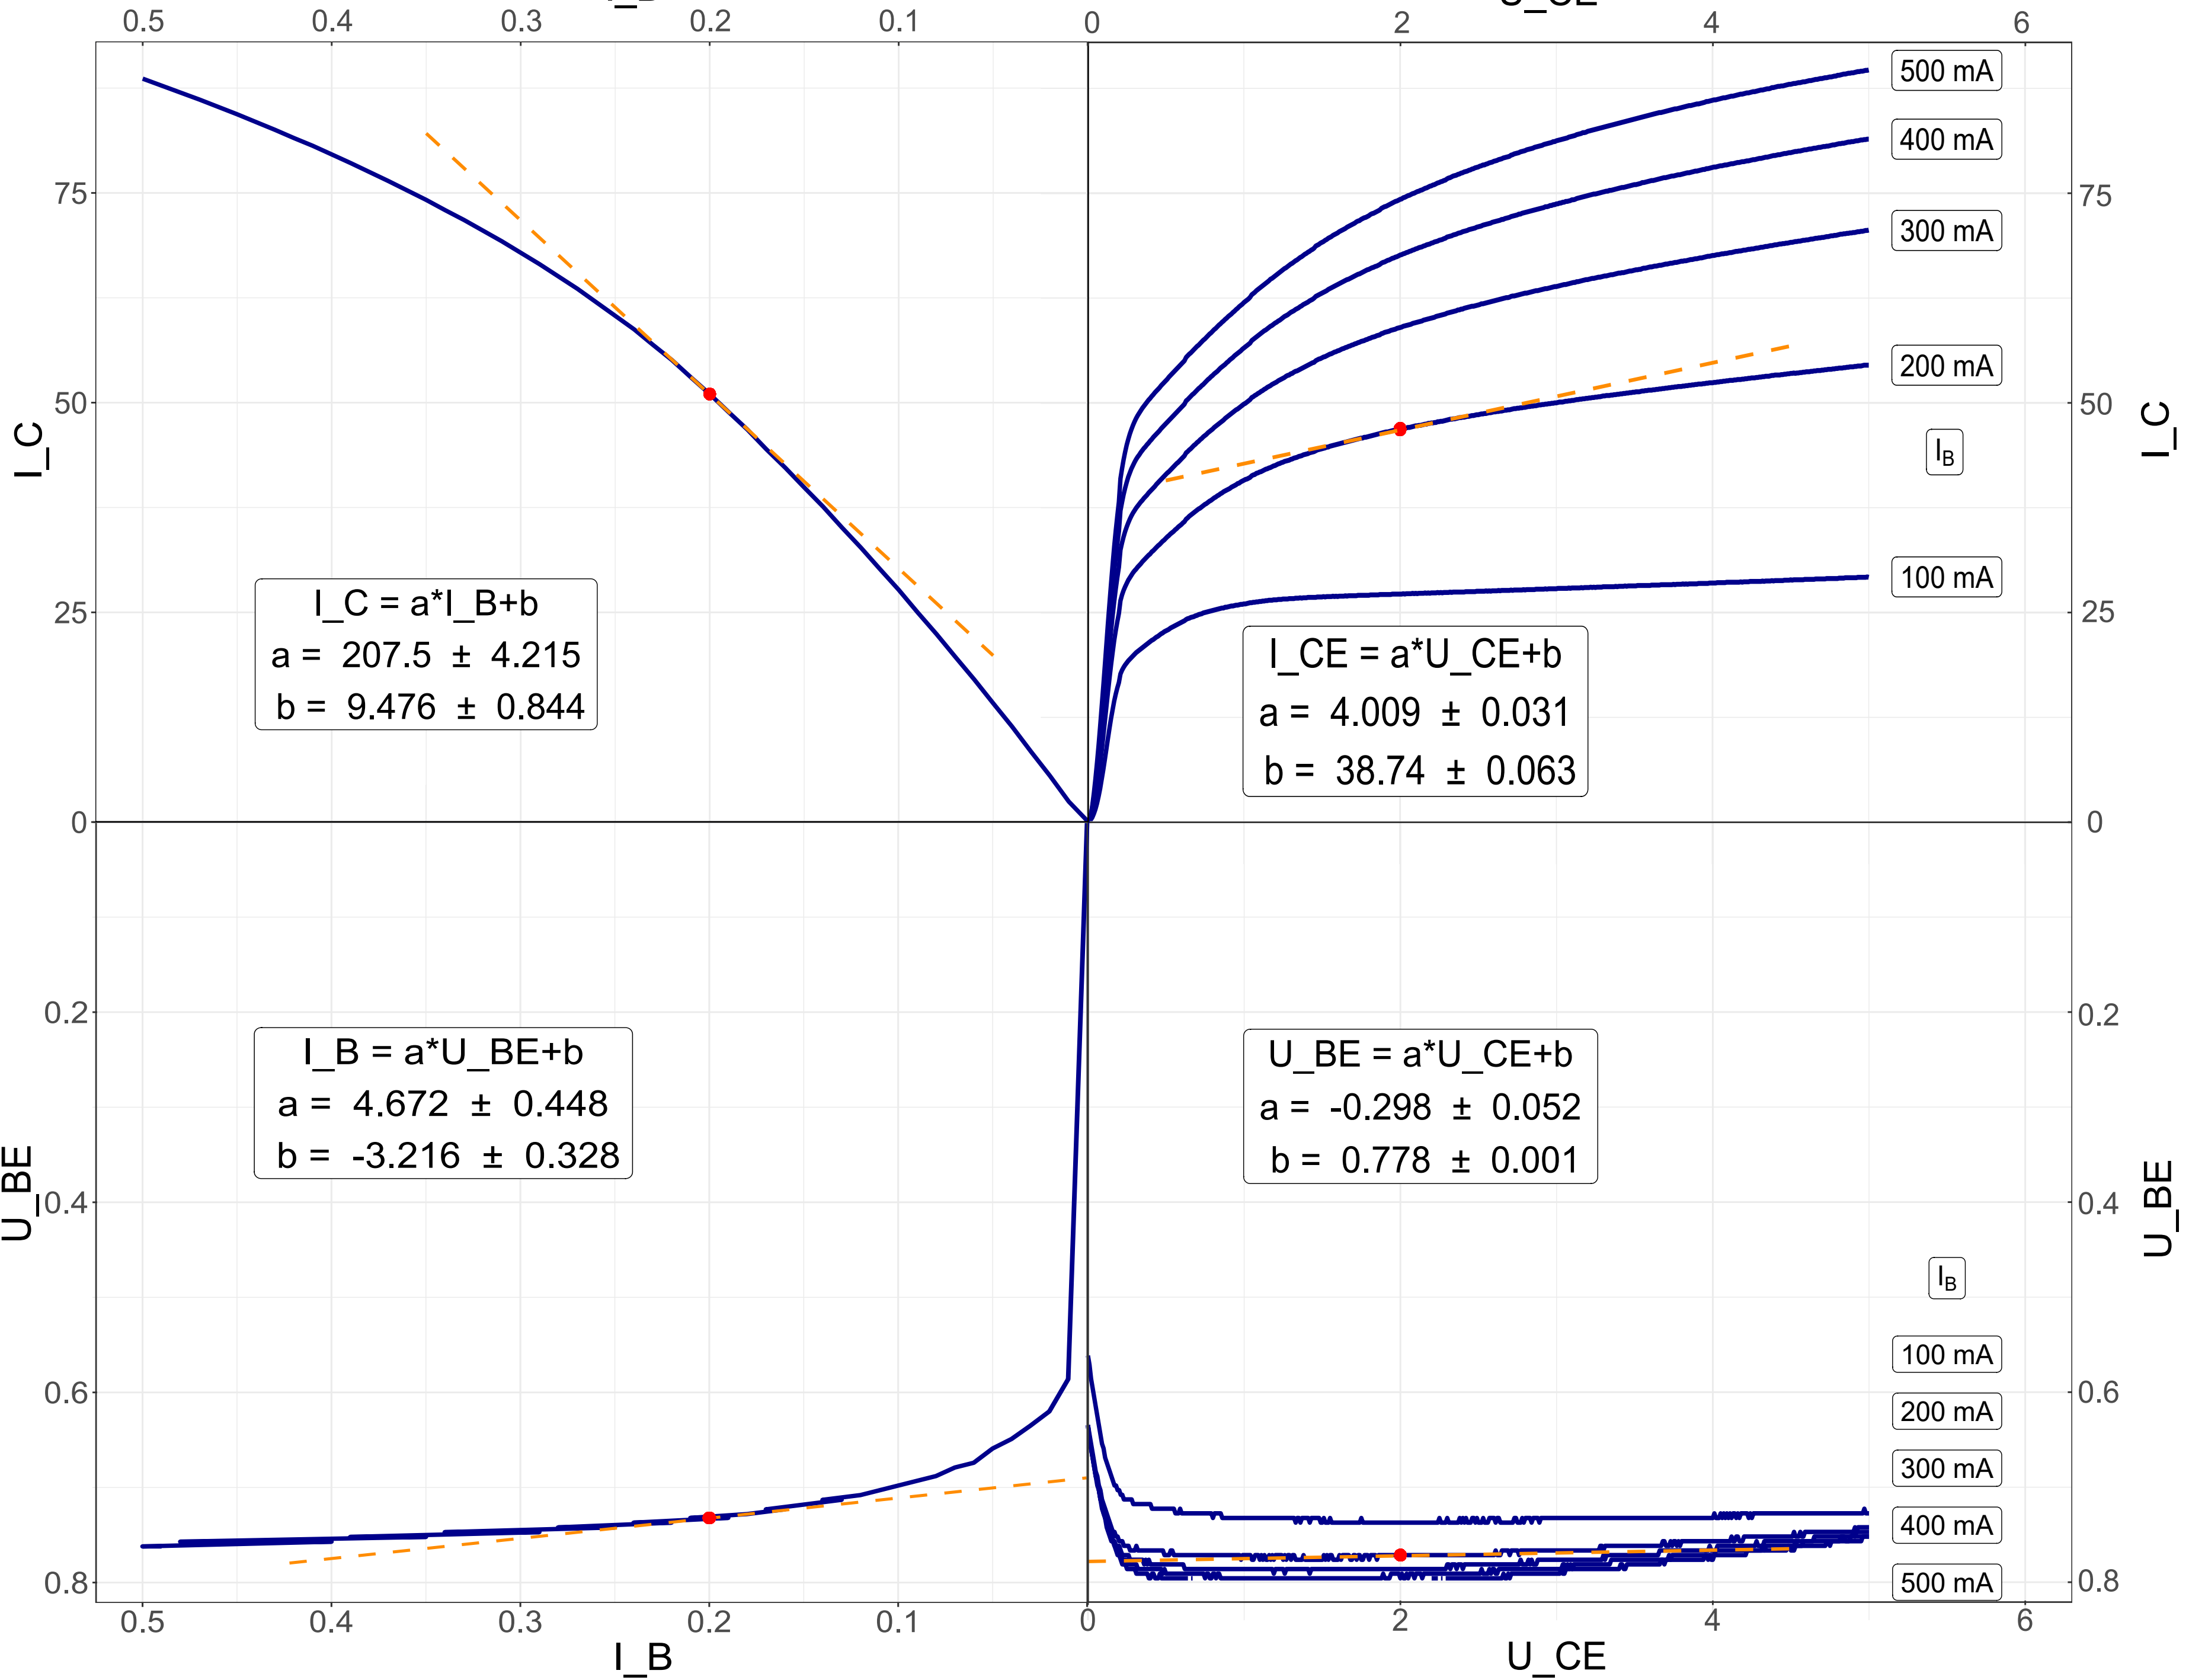

Eingangskennlinienfeld

Rückwirkungskennlinienfeld