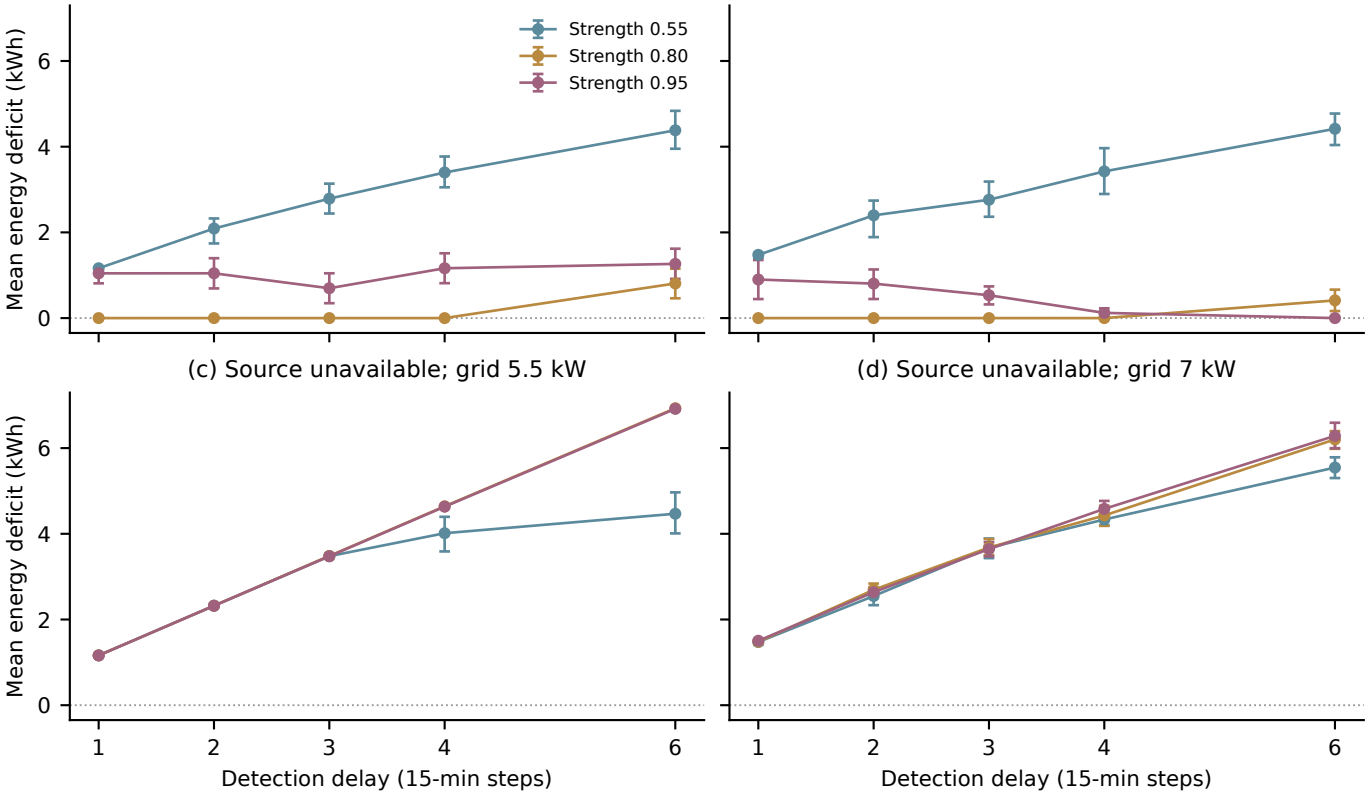
(a) Source available; grid 5.5 kW
(b) Source available; grid 7 kW
(c) Source unavailable; grid 5.5 kW
(d) Source unavailable; grid 7 kW
Strength 0.55
Strength 0.80
Strength 0.95
Mean energy deficit (kWh)
Detection delay (15-min steps)
0
2
4
6
1
2
3
4
6