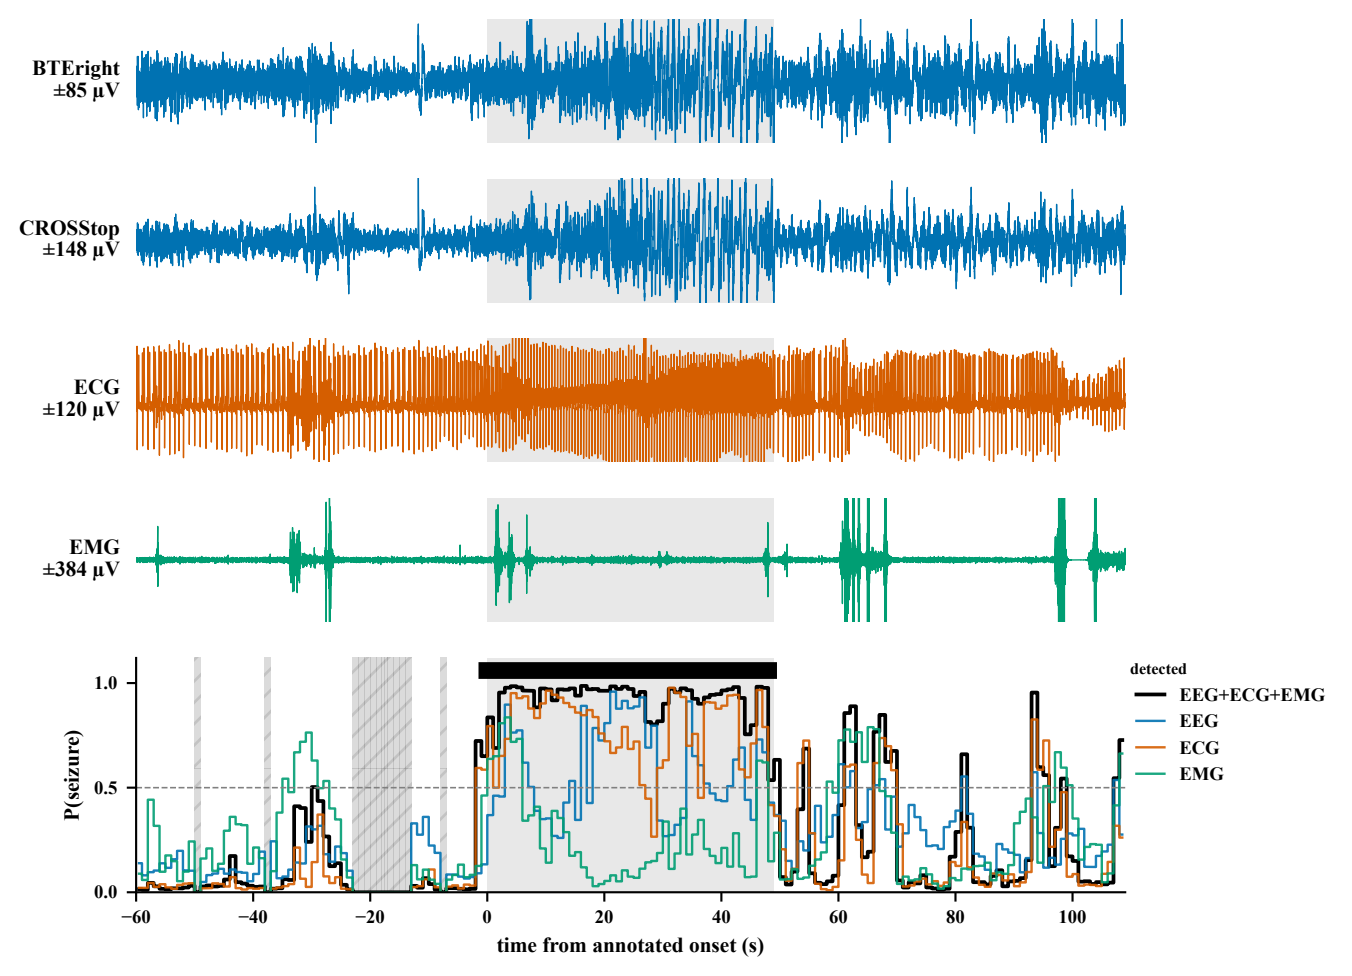

BTEright
±85 µV
CROSStop
±148 µV
ECG
±120 µV
EMG
±384 µV
P(seizure)
1.0
0.5
0.0
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
time from annotated onset (s)
detected
EEG+ECG+EMG
EEG
ECG
EMG